

茨戸水再生プラザ  
月別使用電力量等実績

令和4年10月～令和5年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和4年10月	100	2,484	309,300	323,592	632,892
令和4年11月	100	2,256	306,600	325,548	632,148
令和4年12月	100	2,328	320,448	346,368	666,816
令和5年 1月	100	1,440	293,160	365,052	658,212
令和5年 2月	100	2,232	289,764	311,616	601,380
令和5年 3月	100	2,304	440,904	410,892	851,796
令和5年 4月	100	2,256	381,756	273,576	655,332
令和5年 5月	100	2,292	372,288	273,492	645,780
令和5年 6月	100	2,760	376,200	271,032	647,232
令和5年 7月	100	2,568	335,868	331,980	667,848
令和5年 8月	100	2,640	333,360	357,456	690,816
令和5年 9月	100	2,772	326,652	355,800	682,452
合計	—	—	4,086,300	3,946,404	8,032,704


※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

茨戸水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度下期)

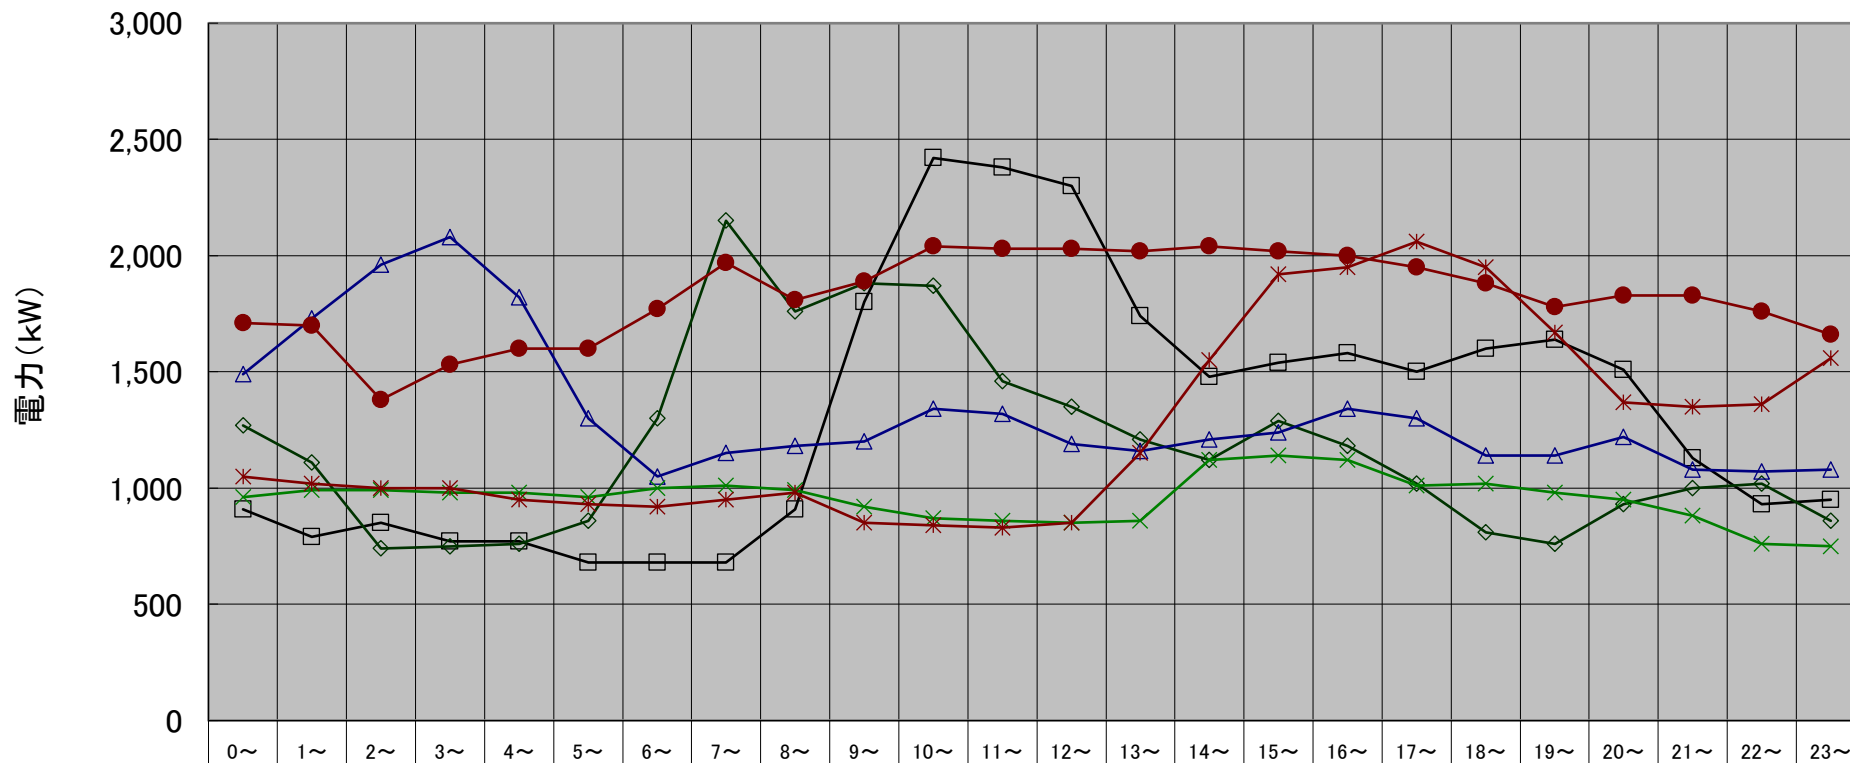

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10/4	910	790	850	770	770	680	680	680	910	1,800	2,420	2,380	2,300	1,740	1,480	1,540	1,580	1,500	1,600	1,640	1,510	1,130	930	950
11/19	1,270	1,110	740	750	760	860	1,300	2,150	1,760	1,880	1,870	1,460	1,350	1,210	1,120	1,290	1,180	1,020	810	760	930	1,000	1,020	860
12/23	1,490	1,730	1,960	2,080	1,820	1,300	1,050	1,150	1,180	1,200	1,340	1,320	1,190	1,160	1,210	1,240	1,340	1,300	1,140	1,140	1,220	1,080	1,070	1,080
1/10	960	990	990	980	980	960	1,000	1,010	990	920	870	860	850	860	1,120	1,140	1,120	1,010	1,020	980	950	880	760	750
2/28	1,050	1,020	1,000	1,000	950	930	920	950	980	850	840	830	850	1,150	1,550	1,920	1,950	2,060	1,950	1,670	1,370	1,350	1,360	1,560
3/13	1,710	1,700	1,380	1,530	1,600	1,600	1,770	1,970	1,810	1,890	2,040	2,030	2,030	2,020	2,040	2,020	2,000	1,950	1,880	1,780	1,830	1,830	1,760	1,660

茨戸水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度上期)

