

# Check!! 日常点検で ホームタンクの事故 を防ぎましょう

日常点検が  
安心と安全を  
運ぶんだ!



灯油は生活に欠かすことのできない大切なものですが、取扱いに注意の必要な「危険物」でもあります。万一漏れると火災につながるおそれがあるだけではなく、上下水道への混入、土壌汚染など、日常生活に大きな被害をもたらします。

日常点検に努め、ホームタンクの事故を防ぎましょう。

注入口にいたずら  
されないように  
カバーをつけると  
安全効果が高  
まるね!



Check!!

## ホームタンクのチェックポイント

### □ タンク本体

錆が進むと穴が開き、灯油が漏れることがあります。

### □ バルブ

長期間使わない場合は閉め、配管への灯油供給を止めておきましょう。万一漏れても被害の拡大を防ぎます。

### □ 土中の配管

地面を掘ったり、くい打ちをする時は、土中の配管を傷つけないように位置を確認しましょう。

### □ 油量計

ここで残量を確認しましょう。

### □ 注入口

### □ ストレーナー(水抜き)


古くなったり中の水が凍ると割れることがあります、ここから灯油が漏れます。ひび割れがあれば交換し、定期的に水を抜きましょう。

### □ 露出配管

雪氷などで折れたり、盗難被害で切断されやすい部分です。市販の配管カバーの設置をお勧めします。

### □ 脚部の固定

ぐらついたり傾いたりしていると、タンクが倒れる危険があります。

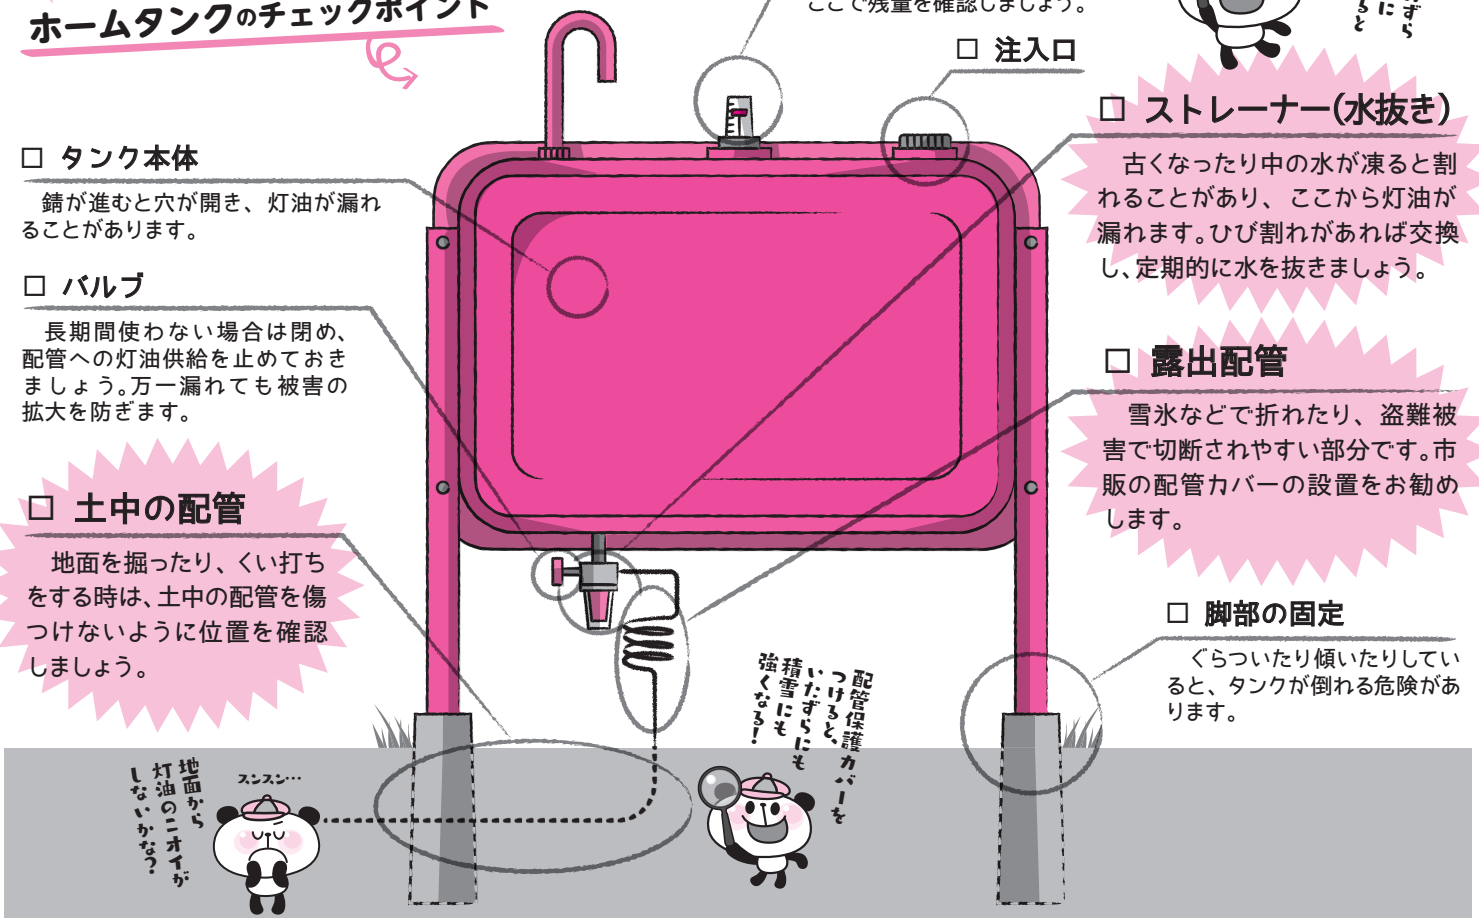

地面から  
灯油のニオイが  
しないかな?




配管保護カバーを  
つけることで、  
いたずらにも  
積雪にも  
強くなる!



## ○北海道胆振東部地震では、ホームタンクが転倒したり傾いたりする事故が多く発生しました。

北海道胆振東部地震に  
関連するホームタンクの  
事故発生状況

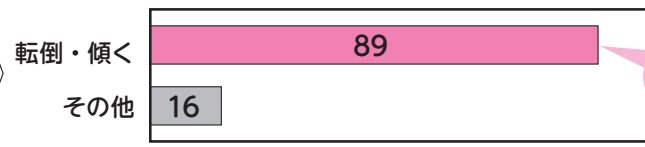

地震により  
105件の事故が発生し、  
「転倒」や「傾く」といった事故が  
約85%を占めています。

今一度、ご家庭のホームタンクの固定状況についてご確認をお願いします。  
※札幌市公式ホームページには、ホームタンクの固定例を掲載しておりますので、ぜひご確認ください。右のQRコードを読み取っていただいても閲覧できます。  
[http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/documents/ht\\_gijyutsu.pdf](http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/documents/ht_gijyutsu.pdf)





安心安全に使用するために

# 日頃からの点検を心がけましょう!

## ホームタンクチェックシート

区分	点検項目	有	無
タンク本体	タンクの外面に錆がないか。(特に底部)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	灯油タンクの小さな穴などから漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部が錆びていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーにひび割れなどが発生し、漏れていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストレーナーと配管の接続部に漏れやゆるみはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	タンク内面の錆により、ストレーナーが汚れていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	脚部は架台等に固定され、緩みがないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	燃料ゲージの動きに異常がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	使用しないタンクは、元バルブが開放されていないか。 (ロードヒーティングボイラーなどに使用するタンクなど)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
接続管部	地上部分の配管に漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	配管同士の接続部分又は配管の分岐している部分から漏れはないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ストーブなどに接続しているゴムホースに亀裂はないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
防油堤	防油堤の中に水やゴミが溜まっていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	防油堤に穴や亀裂がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水抜き栓やバルブが開放状態になっていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
その他	油の使用量以上にタンクの燃料ゲージの減りが早くないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	屋外、家屋内及び床下から油の臭いがしないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	水道水が油臭くないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	排水設備(特に洗濯機の排水口)から油の臭いがしないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	急に給油量が増えたりしていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



ホームタンクについてのご相談は、予防部査察規制課又は  
お住まいの区の消防署予防課へご連絡ください。

お問い合わせ先

予防部査察規制課	中央区南4条西10丁目	TEL215-2050	豊平消防署	豊平区月寒東1条8丁目	TEL852-2100
中央消防署	中央区南4条西10丁目	TEL215-2120	清田消防署	清田区平岡1条1丁目	TEL883-2100
北消防署	北区北24条西8丁目	TEL737-2100	南消防署	南区真駒内上町5丁目	TEL581-2100
東消防署	東区北24条東17丁目	TEL781-2100	西消防署	西区発寒10条4丁目	TEL667-2100
白石消防署	白石区南郷通6丁目北	TEL861-2100	手稲消防署	手稲区手稲本町2条5丁目	TEL681-2100
厚別消防署	厚別区厚別中央1条5丁目	TEL892-2100			