名　称	内　部　副　管　標　準　図

（単位：mm）

断面図 S＝1／40

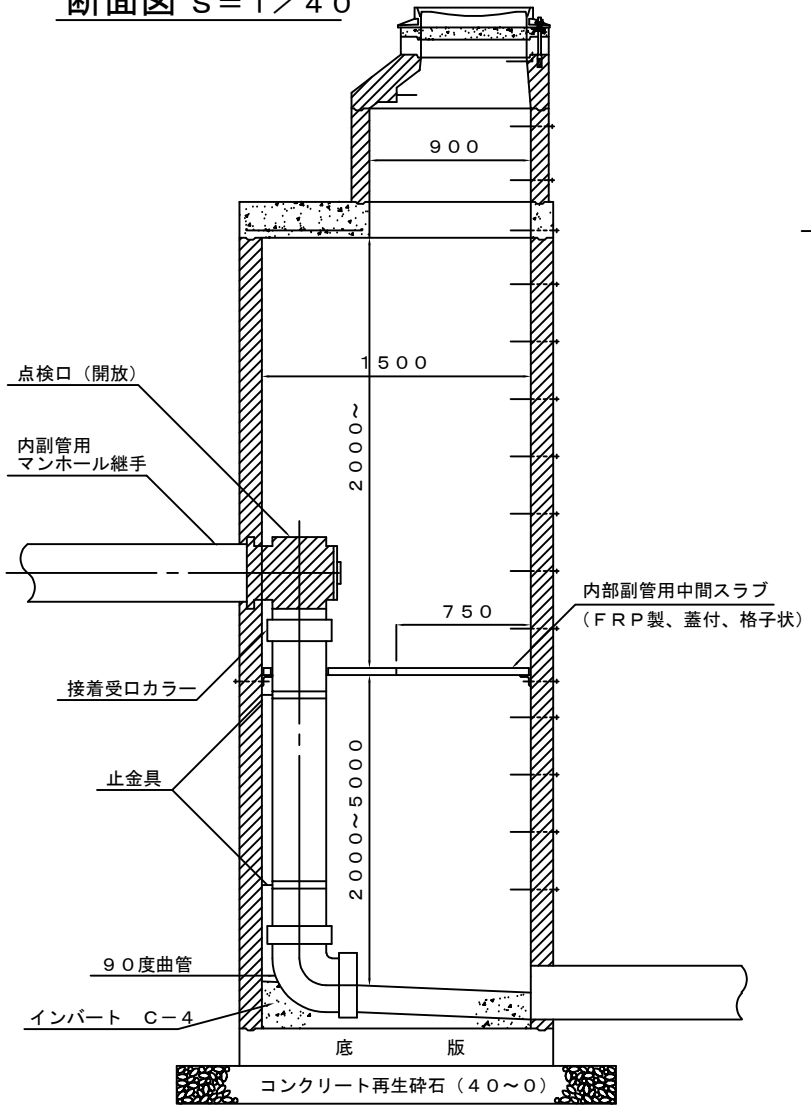

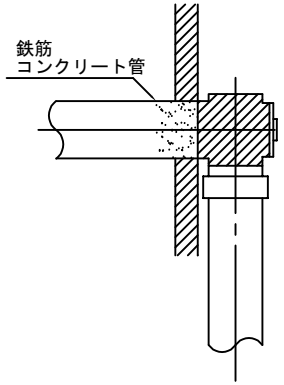

【内部副管の設置基準】

１．内部副管の設置については、０．６ｍ以上の段差があり、本管径が５００mmまでとする。

２．内部副管の径は本管径と同一とする。

３．中間スラブを設ける場合、マンホール径は最低１．５ｍ以上とする。

４．中間スラブについては、内部副管用中間スラブの設置基準による。