


# 月寒川雨水ポンプ場





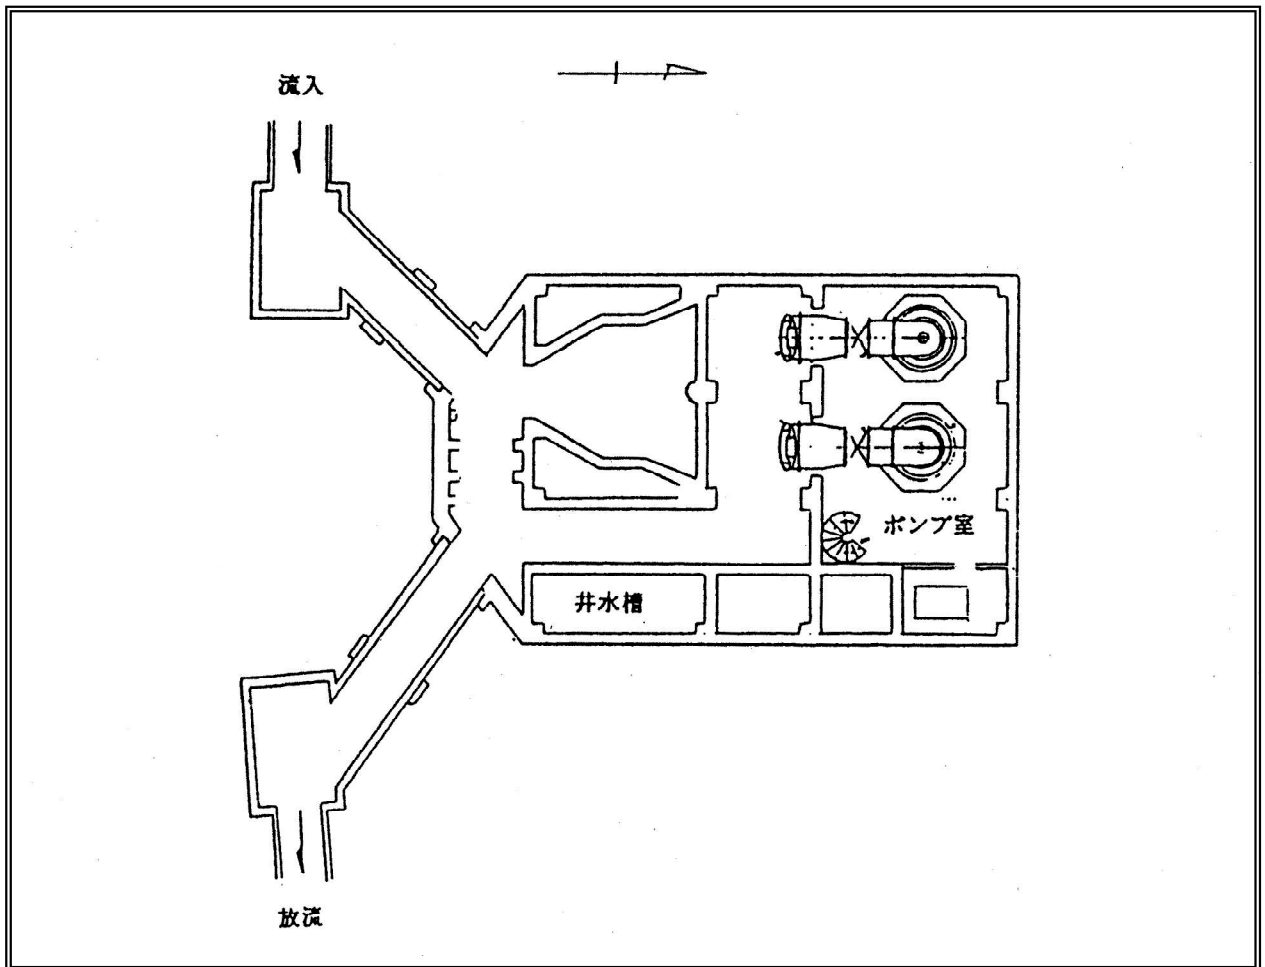

## (3) 電力使用量

| 月                       | 動 力          |              |              |              |         |                |              |              |              |                    |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
|                         | 水 処 理        |              |              |              |         | 光熱水<br>(100 V) | 合 計          |              |              |                    |
|                         | 揚 水 量        |              |              | そ の 他        |         |                |              |              |              |                    |
|                         | 雨 水 ポ ン プ    |              |              | (200 V)      | (200 V) | (100 V)        | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 使用量<br>(kWh) | 発電量のうち<br>試運転(kWh) |
| 水量<br>(m <sup>3</sup> ) | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) | 買 電<br>(kWh) | 発 電<br>(kWh) |         |                |              |              |              |                    |
| 4                       |              |              |              | 1,907        | 0       | 88             | 1,995        | 0            | 1,995        | 0                  |
| 5                       |              |              |              | 1,872        | 0       | 88             | 1,960        | 0            | 1,960        | 0                  |
| 6                       |              |              |              | 1,220        | 0       | 55             | 1,275        | 0            | 1,275        | 0                  |
| 7                       |              |              |              | 1,022        | 0       | 56             | 1,078        | 0            | 1,078        | 0                  |
| 8                       |              |              |              | 1,014        | 0       | 125            | 1,139        | 0            | 1,139        | 0                  |
| 9                       |              |              |              | 816          | 0       | 61             | 877          | 0            | 877          | 0                  |
| 10                      |              |              |              | 896          | 0       | 58             | 954          | 0            | 954          | 0                  |
| 11                      |              |              |              | 1,241        | 0       | 50             | 1,291        | 0            | 1,291        | 0                  |
| 12                      |              |              |              | 1,394        | 0       | 45             | 1,439        | 0            | 1,439        | 0                  |
| 1                       |              |              |              | 1,671        | 0       | 60             | 1,731        | 0            | 1,731        | 0                  |
| 2                       |              |              |              | 1,250        | 0       | 51             | 1,301        | 0            | 1,301        | 0                  |
| 3                       |              |              |              | 1,298        | 0       | 39             | 1,337        | 0            | 1,337        | 0                  |
| 合計                      |              |              |              | 15,601       | 0       | 776            | 16,377       | 0            | 16,377       | 0                  |
| 平均                      |              |              |              | 1,300        | 0       | 65             | 1,365        | 0            | 1,365        | 0                  |
| 最大                      |              |              |              | 1,907        | 0       | 125            | 1,995        | —            | 1,995        | —                  |
| 最小                      |              |              |              | 816          | 0       | 39             | 877          | —            | 877          | —                  |

## (4) 重油使用量・その他（用水）

| 月                        | 重 油               |              |                |              |              |              |              |              | そ の 他        |                            |
|--------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|                          | 動 力               |              |                |              | 合 計          |              |              |              | 用 水          |                            |
|                          | 雨 水 エ ン ジ ン ポ ン プ |              |                | 自 家 発 電 機    |              | 実 運 転<br>(L) | 試 運 転<br>(L) | 実 運 転<br>(L) | 試 運 転<br>(L) | 水 道 水<br>(m <sup>3</sup> ) |
| 水 量<br>(m <sup>3</sup> ) | 実 運 転<br>(L)      | 試 運 転<br>(L) | 使 用 量<br>/ 水 量 | 実 運 転<br>(L) | 試 運 転<br>(L) |              |              |              |              |                            |
| 4                        | 580               | 7            | 30             | 0.0121       | 0            | 0            | 7            | 30           | 0            | 21                         |
| 5                        | 0                 | 0            | 32             | —            | 0            | 0            | 0            | 32           | 0            | 8                          |
| 6                        | 0                 | 0            | 28             | —            | 0            | 0            | 0            | 28           | 1            | 14                         |
| 7                        | 0                 | 0            | 28             | —            | 0            | 0            | 0            | 28           | 0            | 17                         |
| 8                        | 1,850             | 20           | 27             | 0.0108       | 0            | 0            | 20           | 27           | 0            | 15                         |
| 9                        | 0                 | 0            | 27             | —            | 0            | 0            | 0            | 27           | 0            | 14                         |
| 10                       | 0                 | 0            | 28             | —            | 0            | 0            | 0            | 28           | 1            | 14                         |
| 11                       | 1,640             | 31           | 29             | 0.0189       | 0            | 1            | 31           | 30           | 1            | 21                         |
| 12                       | 540               | 9            | 30             | 0.0167       | 0            | 0            | 9            | 30           | 0            | 8                          |
| 1                        | 0                 | 0            | 0              | —            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 2                        | 0                 | 0            | 0              | —            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                          |
| 3                        | 0                 | 0            | 29             | —            | 0            | 0            | 0            | 29           | 0            | 27                         |
| 合計                       | 4,610             | 67           | 288            | —            | 0            | 1            | 67           | 289          | 3            | 159                        |
| 平均                       | 380               | 6            | 24             | 0.0145       | 0            | 0            | 6            | 24           | 0            | 13                         |
| 最大                       | 1,850             | 31           | 32             | 0.0189       | 0            | —            | 31           | 32           | 1            | 27                         |
| 最小                       | 0                 | 0            | 0              | 0.0108       | 0            | —            | 0            | 0            | 0            | 0                          |

## 2 決算状況調

## (1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

| 項目     | 管理費  | 水処理費      | 計         | 比率     |
|--------|------|-----------|-----------|--------|
| 職員数    | 0人   | 0人        | 0人        | -      |
| 給料     | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 手当等    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 法定福利費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 人件費計   | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 被服費    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 備消耗品費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 光熱水費   | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 印刷製本費  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 通信運搬費  | 0    | -         | 0         | 0.0%   |
| 賃借料    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 手数料    | 0    | -         | 0         | 0.0%   |
| 委託料    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 修繕費    | 0    | 986,700   | 986,700   | 60.2%  |
| 動力費    | 0    | 651,411   | 651,411   | 39.8%  |
| 薬品費    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 損害保険料  | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 負担金    | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 自動車重量税 | 0    | 0         | 0         | 0.0%   |
| 経費計    | 0    | 1,638,111 | 1,638,111 | 100.0% |
| 合計     | 0    | 1,638,111 | 1,638,111 | 100.0% |
| 比率     | 0.0% | 100.0%    | 100.0%    | -      |

## (2) 修繕工事内訳

## 直接修繕

| 場所      | 区分 | 修繕件名 | 金額<br>(千円) | 工期 | 修繕内容 |
|---------|----|------|------------|----|------|
| 沈砂池・ポンプ |    | なし   |            |    |      |
|         |    |      |            |    |      |
|         |    |      |            |    |      |
| 計       |    |      | 0          |    |      |

|                       |   |     |      |        |
|-----------------------|---|-----|------|--------|
| 区<br>分<br>別<br>集<br>計 | A | 0 件 | 0 千円 | 建物     |
|                       | B | 0 件 | 0 千円 | 構築物    |
|                       | C | 0 件 | 0 千円 | 機械及び装置 |
|                       | D | 0 件 | 0 千円 | 車両運搬具  |
|                       | E | 0 件 | 0 千円 | 工具及び備品 |

## 請負修繕

| 場所      | 区分 | 修繕件名                   | 金額<br>(千円) | 工期          | 修繕内容                       |
|---------|----|------------------------|------------|-------------|----------------------------|
| 沈砂池・ポンプ | C  | 月寒川雨水ポンプ場エンジン排気ガス温度計修理 | 756        | 6/23 ~ 7/12 | No.1・2エンジン排気ガス温度計（合計14個）交換 |
|         |    |                        |            |             |                            |
| その他     | C  | 月寒川雨水ポンプ場燃料移送ポンプ修理     | 231        | 4/26 ~ 5/27 | 燃料移送ポンプの交換                 |
|         |    |                        |            |             |                            |
| 計       |    |                        | 987        |             |                            |

|                       |   |     |        |        |
|-----------------------|---|-----|--------|--------|
| 区<br>分<br>別<br>集<br>計 | A | 0 件 | 0 千円   | 建物     |
|                       | B | 0 件 | 0 千円   | 構築物    |
|                       | C | 2 件 | 987 千円 | 機械及び装置 |
|                       | D | 0 件 | 0 千円   | 車両運搬具  |
|                       | E | 0 件 | 0 千円   | 工具及び備品 |