


○「催し」で露店等を開設する場合の流れ

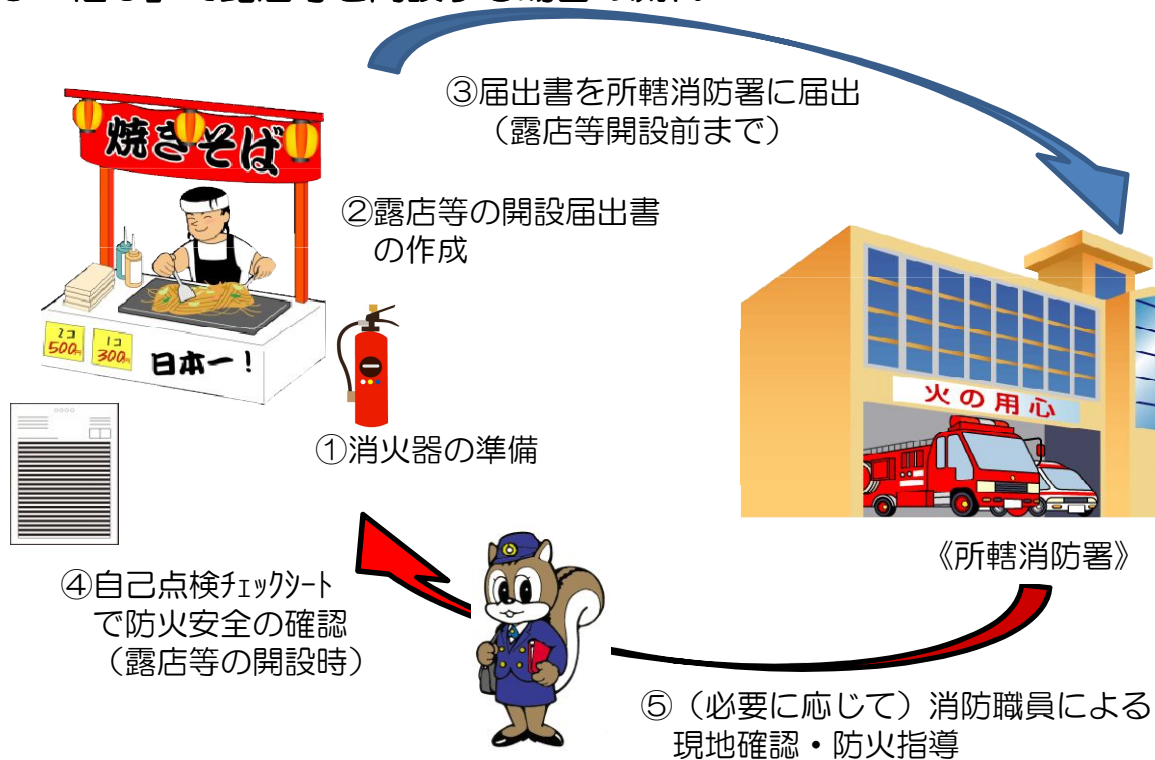

☆ 「対象火気器具等」とは

「対象火気器具等」とは、以下に掲げる器具のことを言います。

- ① 火を使用する器具 (移動式ストーブ、移動式コンロなど)
- ② 使用に際し、火災の発生のおそれのある器具等であって、
 - ・ 液体燃料 (灯油・ガソリンなど)
 - ・ 固体燃料 (炭・薪など)
 - ・ 気体燃料 (プロパンガスなど)
 - ・ 電気が熱源であるもの

を使用するもので、具体的には、「ストーブ」、「コンロ」、「グリドル」、「たこ焼き器」、「発電機」、「七輪」など




《ストーブ》



《コンロ》



《グリドル》



《たこ焼き器》



《発電機》



《七輪》

【ポイント】

- 左図の①から④までは、対象火気器具等を使用する露店等の関係者が必ず実施してください。
- 消火器は、個々の露店等が必ず準備してください。

※ 同一の使用者が複数の対象火気器具等を使用する場合、それぞれの対象火気器具等から歩行距離が20メートル以内1個となるよう消火器を準備しても良い。

- 準備する消火器は、住宅用消火器やエアゾール式の簡易消火具ではなく、燃焼するものの特性に応じた消火器を準備してください。

- 露店等の開設届出書は、対象火気器具等を使用する露店等が個々に作成する必要があります。

※ 1つの催しで複数の対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、催しの主催者や事務局、露店等を統括する者が一括して(1枚の様式で)提出するようお願いします。

- 催しや露店等の開設時には、必ず自己点検チェックシートに基づき周囲の防火安全確認を行ってください。

様式49の2

対象火気器具等の使用・露店等の開設に係る防火安全自己点検票

		年 月 日
点検実施者 氏名		
下記のとおり、対象火気器具等の使用及び露店等の開設に伴い、防火安全の自己点検を行いました。		
記		
点 検 内 容		チェック欄
1	コンロ・グリドル・ストーブなどを使用中に火災が発生したが、消火器がない、又はどこに消火器が置いてあるのかわからず、迅速な初期消火ができず、露店等が全焼し、来場者が死傷するかもしれない。	
	使用期限の経過していない消火器を準備する。	<input type="checkbox"/>
	準備した消火器がどこに置いてあるのか、露店等の関係者全員で確認する。	<input type="checkbox"/>
	露店等の関係者全員で、消火器の使用方法を確認する。	<input type="checkbox"/>
2	ガスボンベとゴムホースの接続不良やホースのひび割れがあり、そこからガスが漏れ出し、引火又は爆発するかもしれない。	
	ゴムホースの長さは2m以内とし、接続部分をホースバンド等で締め付ける。	<input type="checkbox"/>
	使用前に、ゴムホースにひび割れ等の劣化がないか点検する。	<input type="checkbox"/>
3	業務中にガスボンベにぶつかる、又は強風や地震によりボンベが転倒し、来場者がけがをしたり、ガスが漏れ出すことにより引火又は爆発するかもしれない。	
	ガスボンベは、直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置する。	<input type="checkbox"/>
	ガスボンベは、転倒しないよう鎖等で固定する。	<input type="checkbox"/>
4	調理中に火のついた物や炭火がコンロや火鉢の下に落ちる、又は炭の残り火が他の物に引火して、火災が発生するかもしれない。	
	コンロや火鉢の下には、不燃材料のものを敷く。	<input type="checkbox"/>
	炭の残り火は、水をかけて完全に消火し、紙くず等と分別して処理する。	<input type="checkbox"/>
5	たばこの吸い殻を他のごみと同じゴミ箱に処分する、又は溜まった灰皿に消したつもの吸い殻を入れたことにより、火災が発生するかもしれない。	
	灰皿には水を入れ、吸い殻は他のごみと分別し、ふたの付いた不燃の容器に入れる。	<input type="checkbox"/>
6	業務中に、整理整頓されていないところやごみ集積場所に放火されるかもしれない。	
	露店等の周囲は、整理整頓しておく。	<input type="checkbox"/>
	ごみは、指定された時間に指定された場所へ出し、放火をされないようにする。	<input type="checkbox"/>
7	火災発生時、頭の中が真っ白になり、初期消火や119番通報、適切な来場者の避難誘導ができないかもしれない。	
	火災発生時に連絡しなければならない場所(消防・催しの主催者等)を確認する。	<input type="checkbox"/>
	火災発生時の来場者の避難誘導要領を確認する。	<input type="checkbox"/>