

ホームタンクを 点検しましょう

日々のチェックが
安全のGIRLYちゃん!




ホームタンクから灯油が漏れると、**火災につながる危険性がある**だけでなく、**上下水道への混入、土壌汚染**など、**日常生活に大きな被害**をもたらします。
さらに、配管等の改修、流出した灯油の回収等様々な経費も発生します。

OKなら
チェックおまかせ!



点検6項目

- ① 油量計の動きに異常はないか。
- ② 使用量以上に油量計の減りが早くないか
- ③ タンク本体にさびや穴などはないか
- ④ ストレーナーのひび割れや接続部からの漏れはないか
- ⑤ 配管の亀裂や変形、漏れはないか
- ⑥ 脚部は架台等に固定され、緩みやさびによる転倒危険はないか

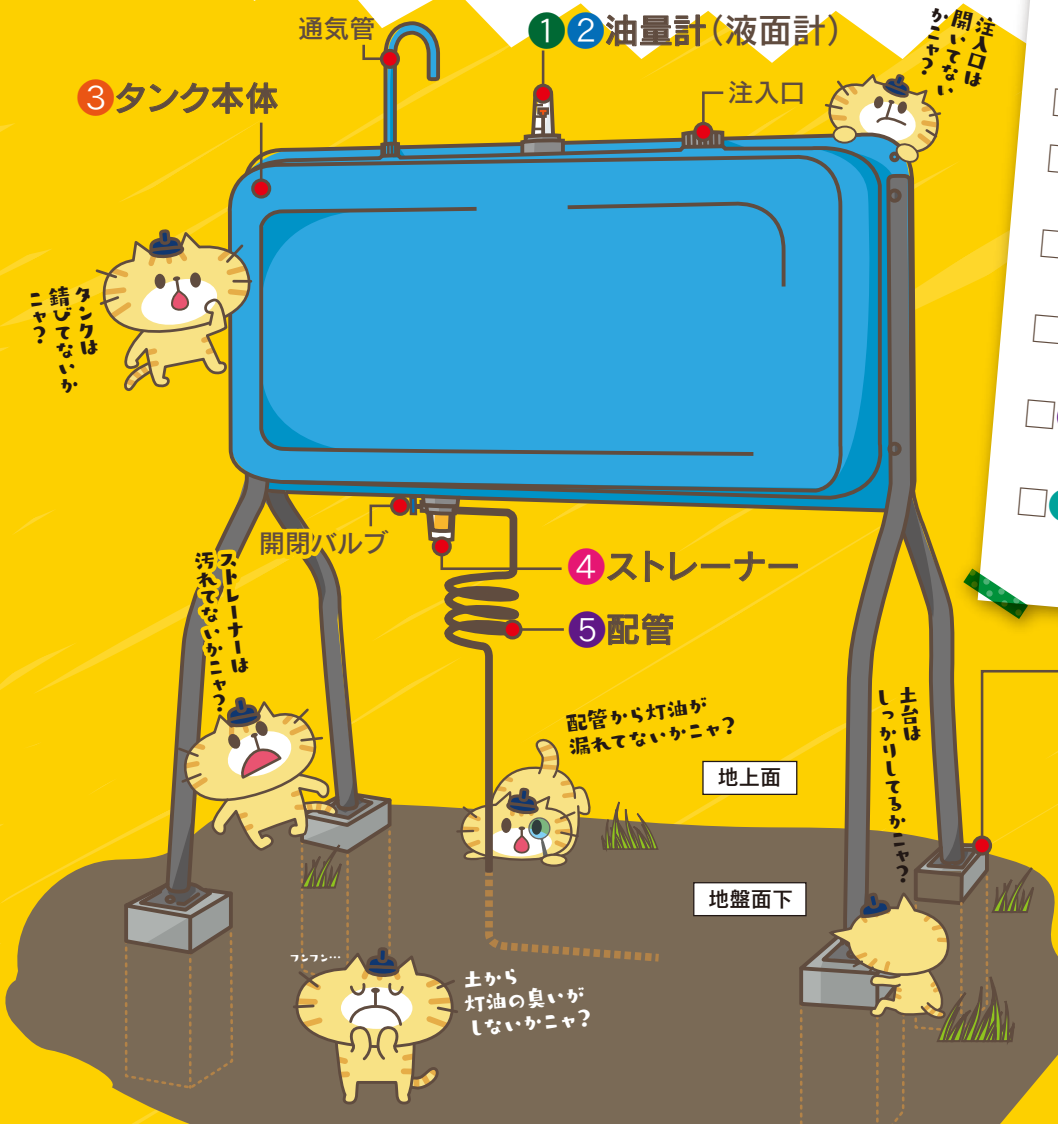

ホームタンクの転倒

ホームタンクについてのご相談は、
予防部査察規制課又はお住まいの区の消防署予防課へご連絡ください。

お問い合わせ先

予防部査察規制課	中央区南4条西10丁目	TEL215-2050	豊平消防署	豊平区月寒東1条8丁目	TEL852-2100
中央消防署	中央区南4条西10丁目	TEL215-2120	清田消防署	清田区平岡1条1丁目	TEL883-2100
北消防署	北区北24条西8丁目	TEL737-2100	南消防署	南区真駒内上町5丁目	TEL581-2100
東消防署	東区北24条東17丁目	TEL781-2100	西消防署	西区発寒10条4丁目	TEL667-2100
白石消防署	白石区南郷通6丁目北	TEL861-2100	手稲消防署	手稲区手稲本町2条5丁目	TEL681-2100
厚別消防署	厚別区厚別中央1条5丁目	TEL892-2100			

