


緊急貯水槽・緊急遮断弁付き配水池配置図

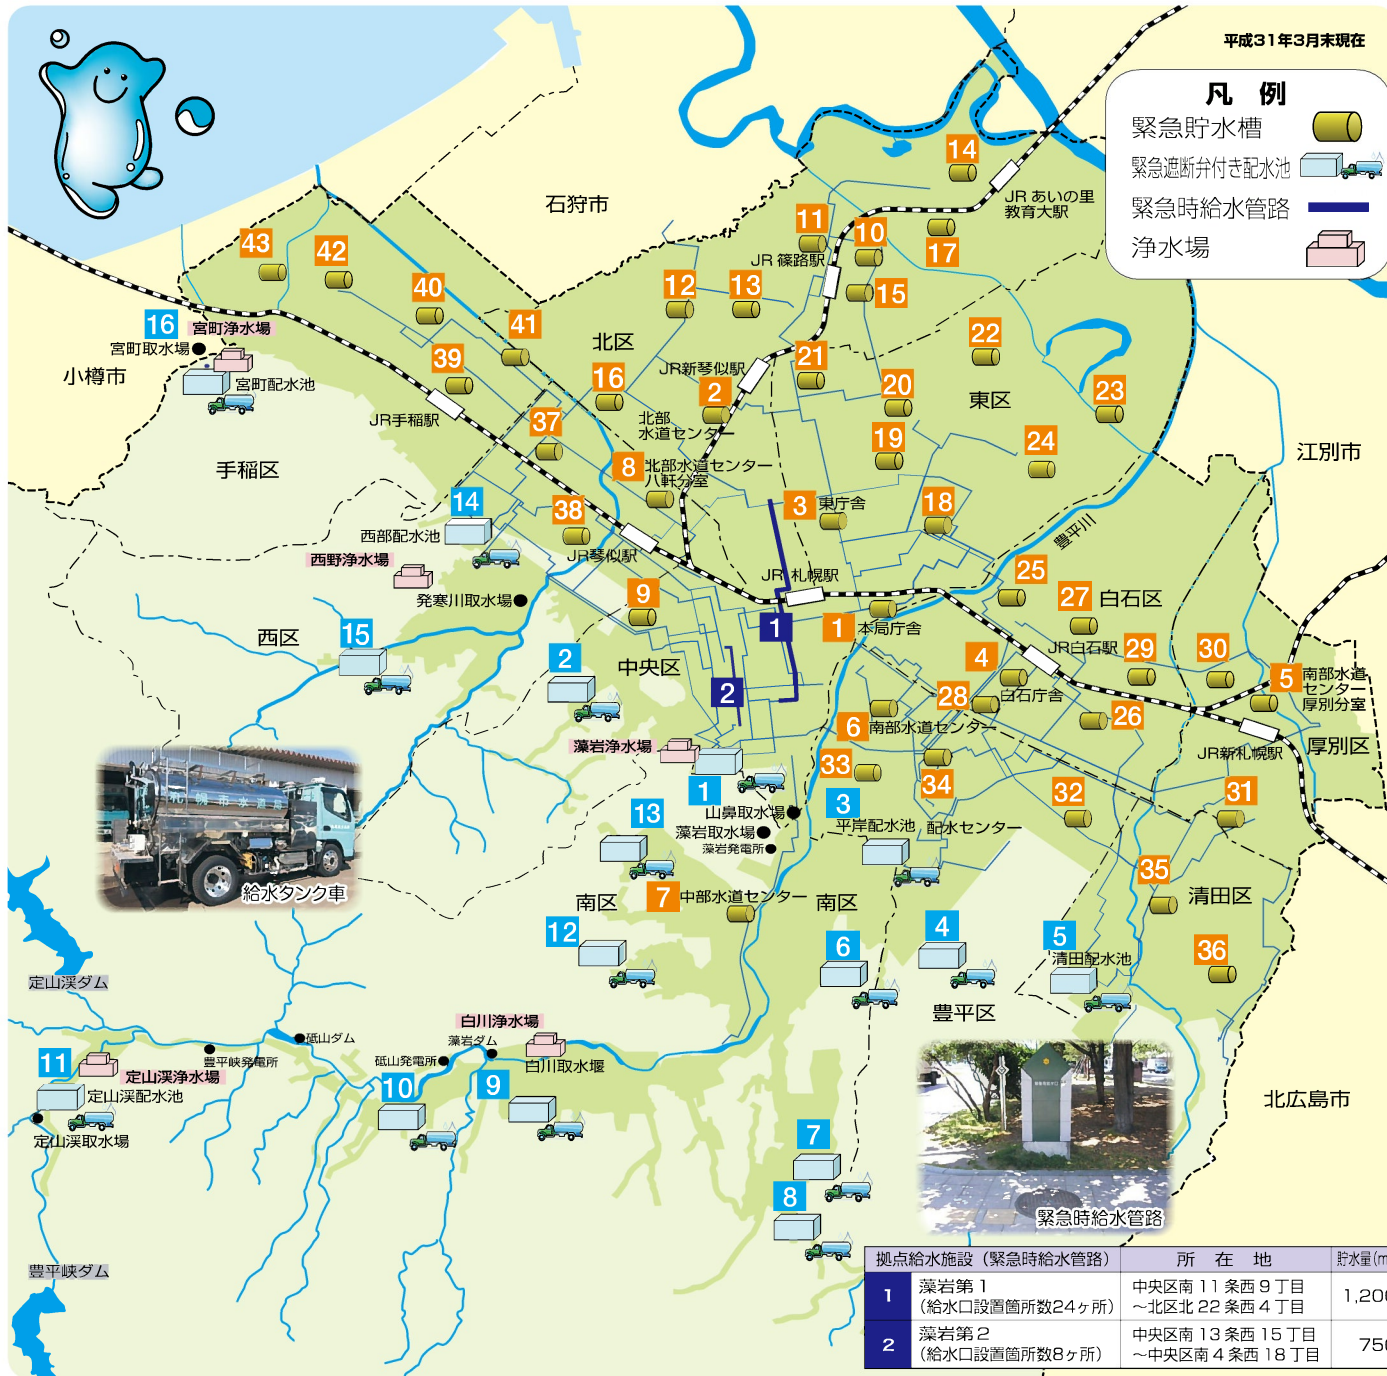

拠点給水施設 (緊急貯水槽)	所在地	貯水量(m³)
1	本局庁舎	700
2	北部水道センター	400
3	東庁舎	400
4	白石庁舎 (緊急深井戸)※	400
5	南部水道センター厚別分室	400
6	南部水道センター	400
7	中部水道センター	400
8	北部水道センター八軒分室	300
9	宮の森グリーン公園	100
10	篠路コミュニティセンター	100
11	篠路駅前西公園	100
12	屯田西公園	100
13	屯田南小学校	100
14	あいの里北公園	100
15	百合が原小学校	100
16	新川中央公園	100
17	拓北公園	100
18	伏古公園	100
19	元村公園	100
20	栄南緑地	100
21	栄中学校	100
22	丘珠小学校	100
23	札苗東公園	100
24	伏古みみずく公園	100
25	菊水元町すずらん公園	100
26	はんの木公園	100
27	北郷小学校	100
28	白石区複合庁舎	100
29	東川下公園	100
30	厚別西公園	100
31	厚別公園	100
32	東月寒中学校	100
33	平岸小学校	100
34	月寒公園	100
35	清田市民交流広場	100
36	美しが丘シーブヒル公園	100
37	鉄興公園	100
38	発寒中学校	100
39	手稲稲積公園	100
40	前田中学校	100
41	新陵小学校	100
42	明日風公園	100
43	星置中学校	100
総貯水量		6,900
運搬給水施設 (緊急遮断弁付き配水池)	所在地	貯水量(m³)
1	藻岩配水池	5,000
2	大倉山配水池	500
3	平岸配水池	29,000
4	羊ヶ丘配水池	2,500
5	清田配水池	26,000
6	真駒内配水池	3,000
7	常盤公園配水池	1,200
8	常盤高台配水池	750
9	藤野高台配水池	800
10	豊滝配水池	600
11	定山溪配水池	1,900
12	南沢第1ポンプ場	550
13	北ノ沢第2配水池	400
14	西部配水池	20,000
15	平和配水池	600
16	宮町配水池	1,200
総貯水量		94,000

※平成31年8月以降休止予定