
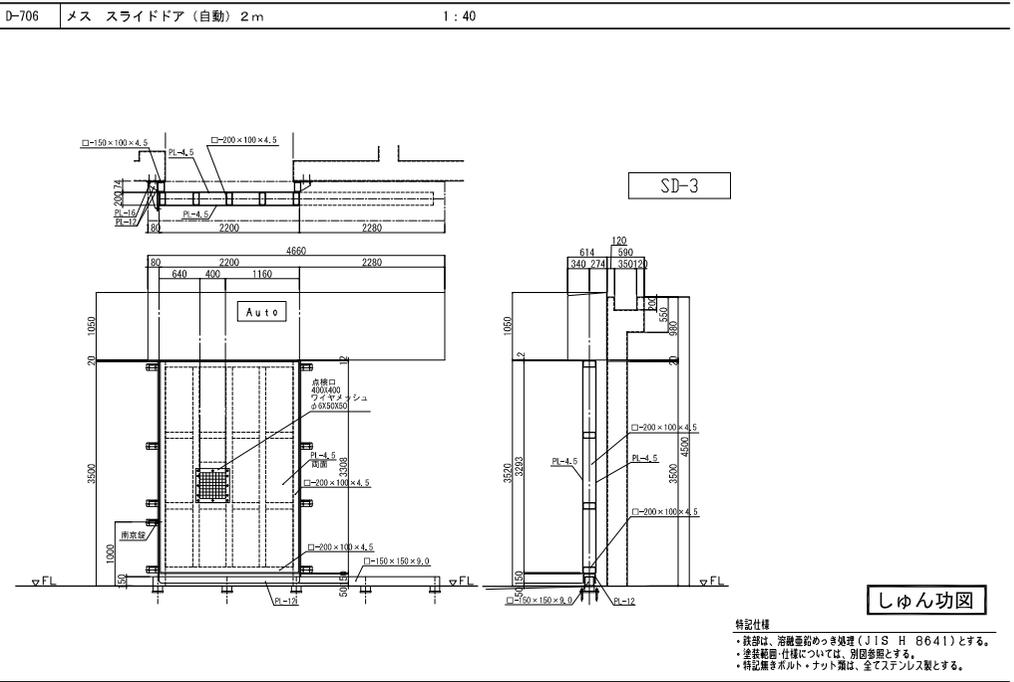


竣工年月日					
監理者印					
施工者印					

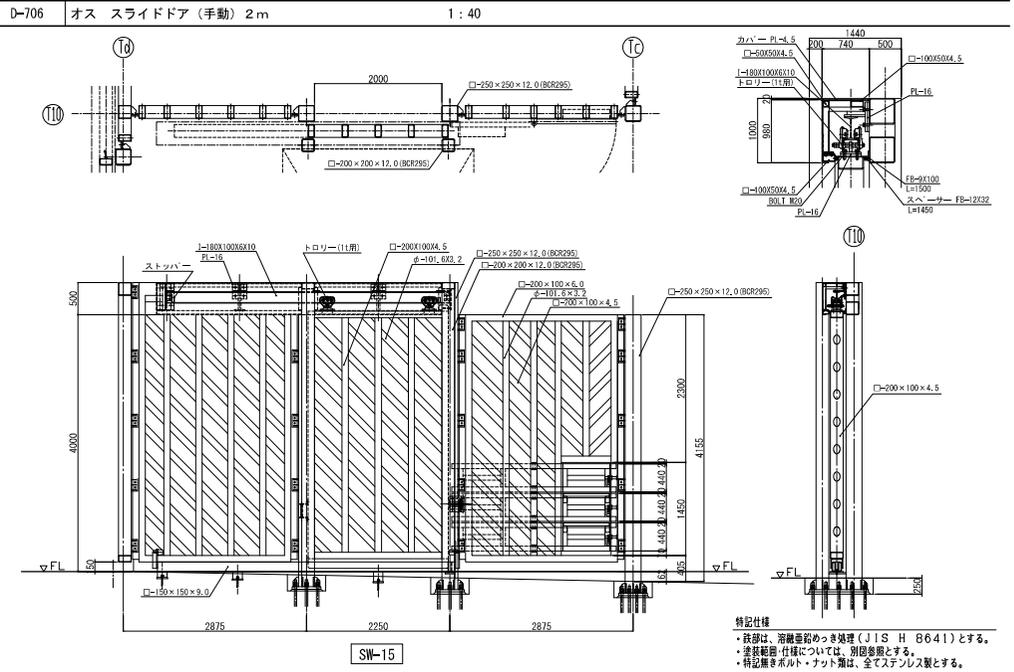


竣工年月日					
監理者印					
施工者印					


令和3年度ゾウ舎自動ドア (油圧扉) スポット点検業務 図面

しゅん功図


SW-8

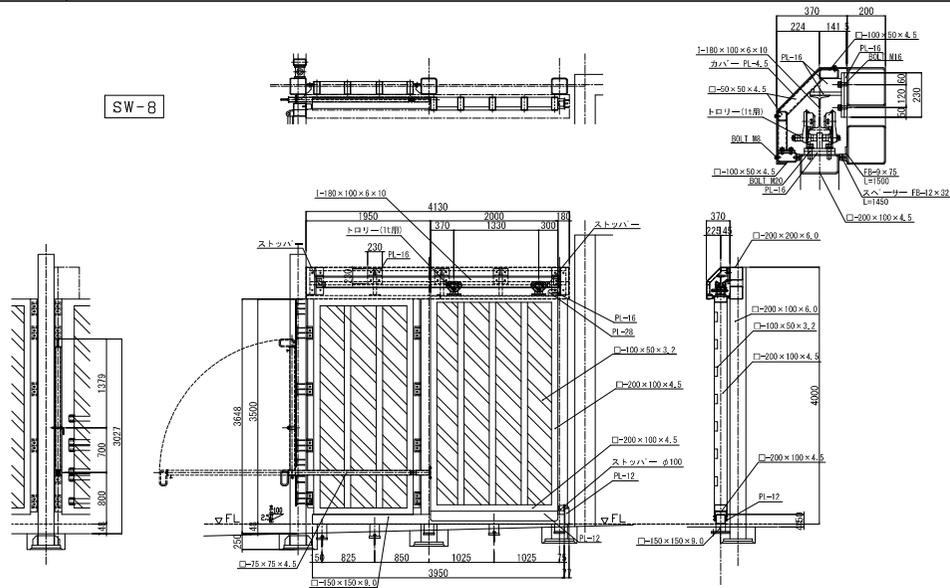


特記仕様
 ・鉄部は、溶融亜鉛めっき処理 (JIS H 8641) とする。
 ・塗装範囲・仕様については、別図参照とする。
 ・特記無きボルト・ナット類は、全てステンレス製とする。

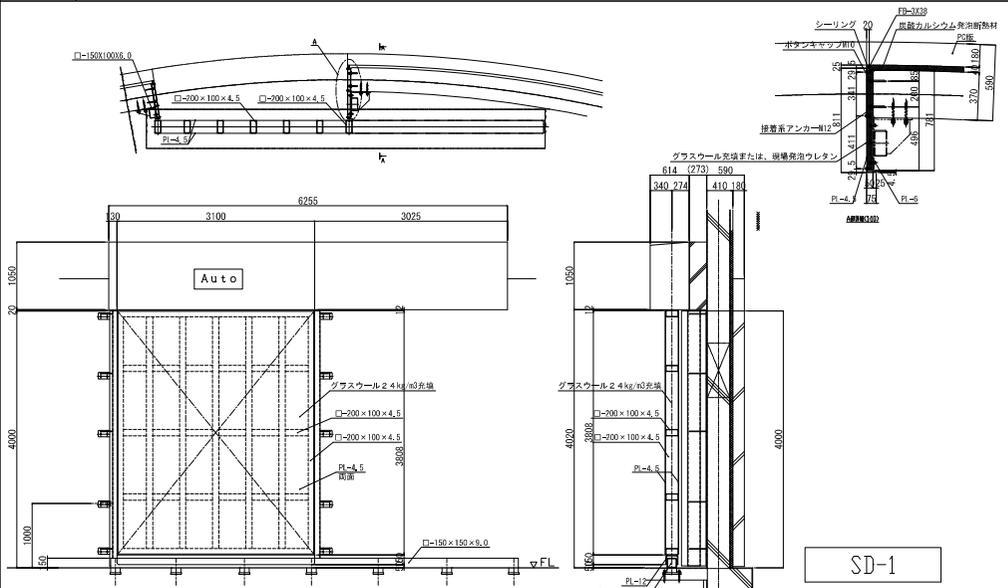

特記仕様
 ・鉄部は、溶融亜鉛めっき処理 (JIS H 8641) とする。
 ・塗装範囲・仕様については、別図参照とする。
 ・特記無きボルト・ナット類は、全てステンレス製とする。

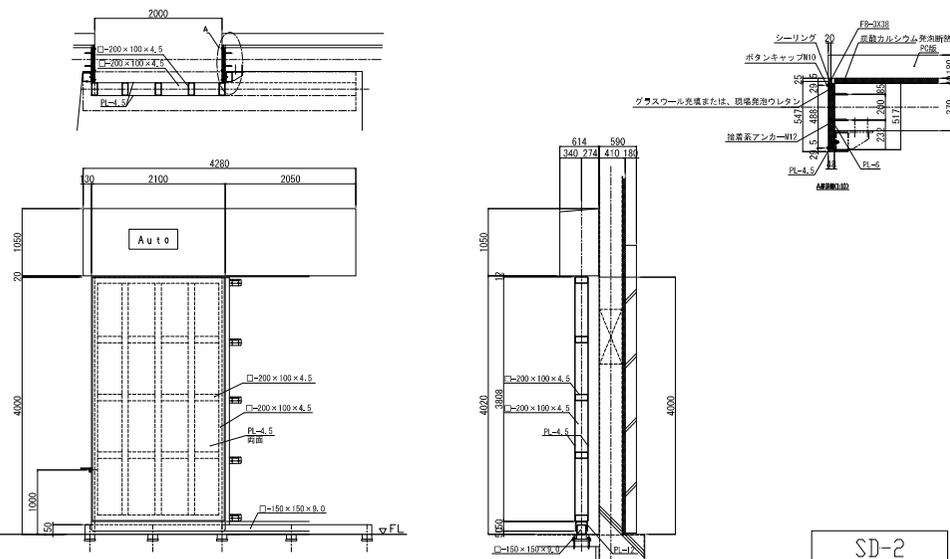


特記仕様
 ・鉄部は、溶融亜鉛めっき処理 (JIS H 8641) とする。
 ・塗装範囲・仕様については、別図参照とする。
 ・特記無きボルト・ナット類は、全てステンレス製とする。

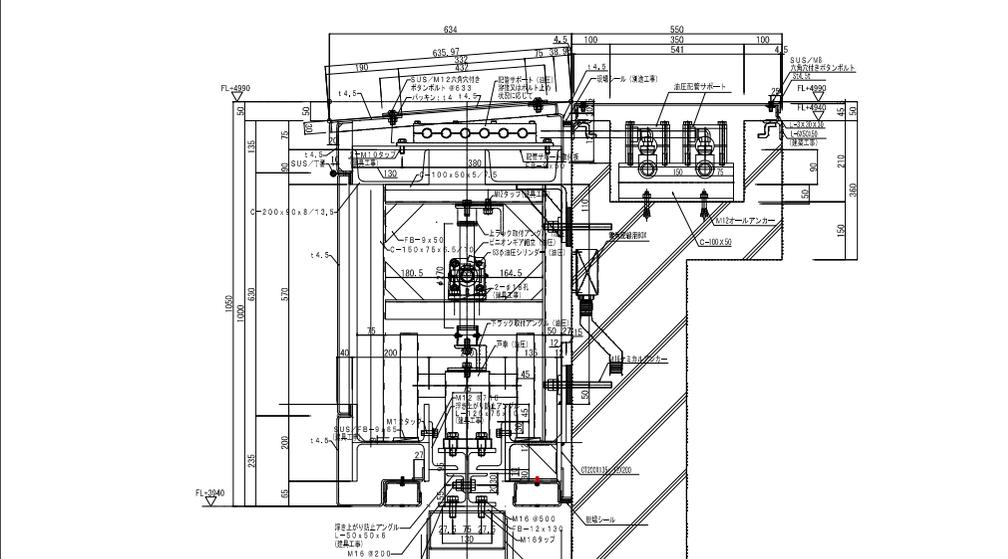

特記仕様
 ・鉄部は、溶融亜鉛めっき処理 (JIS H 8641) とする。
 ・塗装範囲・仕様については、別図参照とする。
 ・特記無きボルト・ナット類は、全てステンレス製とする。

竣工年月日					
監理者印					
施工者印					

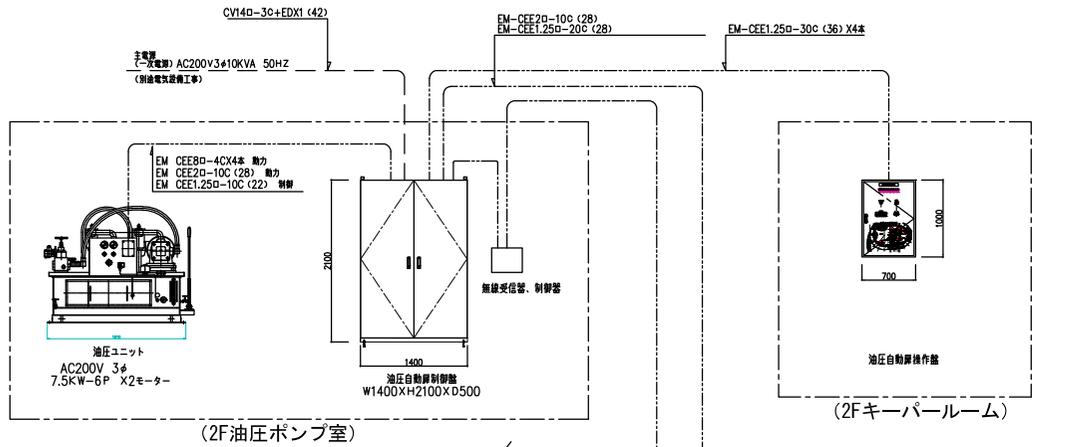


(2F油圧ポンプ室)

(2Fキーパールーム)

(自動扉開閉無線送信機)
(19台個別操作)
2台 (内1台は予備)


(象舎内外部アンテナ)

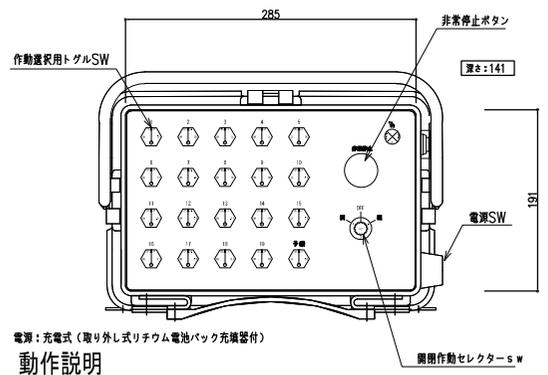

油圧自動扉装置 × 19台



電源：充電式（取り外し式リチウム電池パック充電器付）
動作説明
 ・ 作動させたい自動ドアのトグルSWをONする
 ・ 開閉セレクターSWを操作して開作動、閉作動させる
 ・ 非常ボタンを押すと緊急停止します。
 注：扉は各一台ずつの作動となります、2台同時作動は出来ません。

特記：1) 自動扉開閉無線送信機は図面同等品以上とし、仕様は監督員と協議のうえ決定とする。

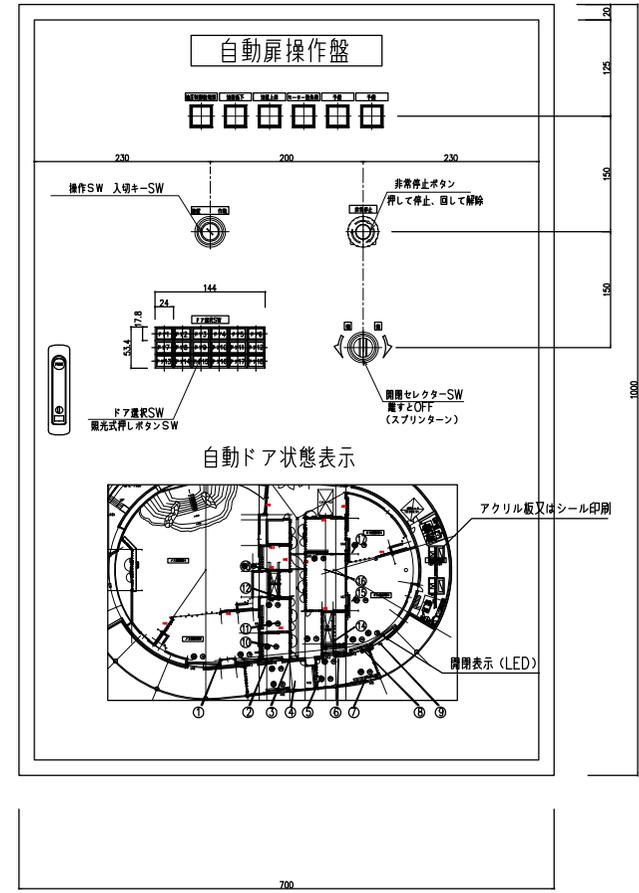

しゅん功図


竣工年月日					
受領者印					
施工者印					

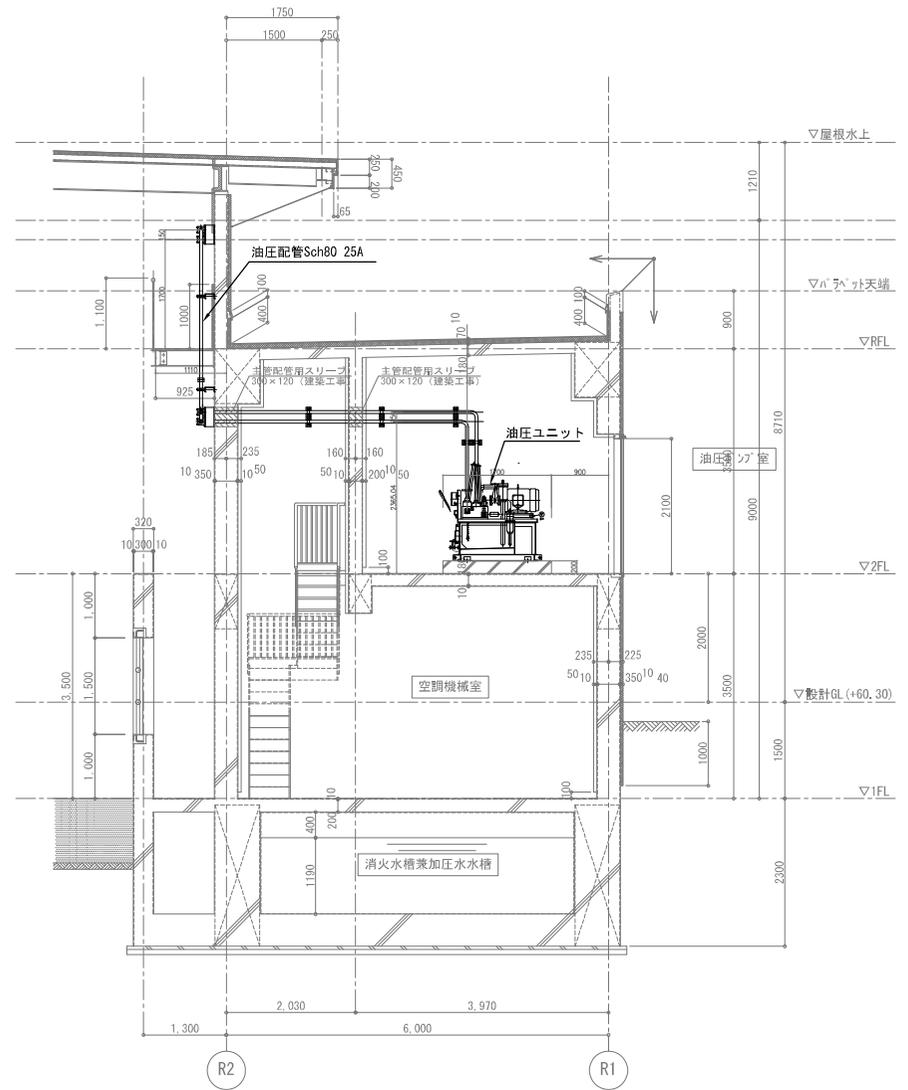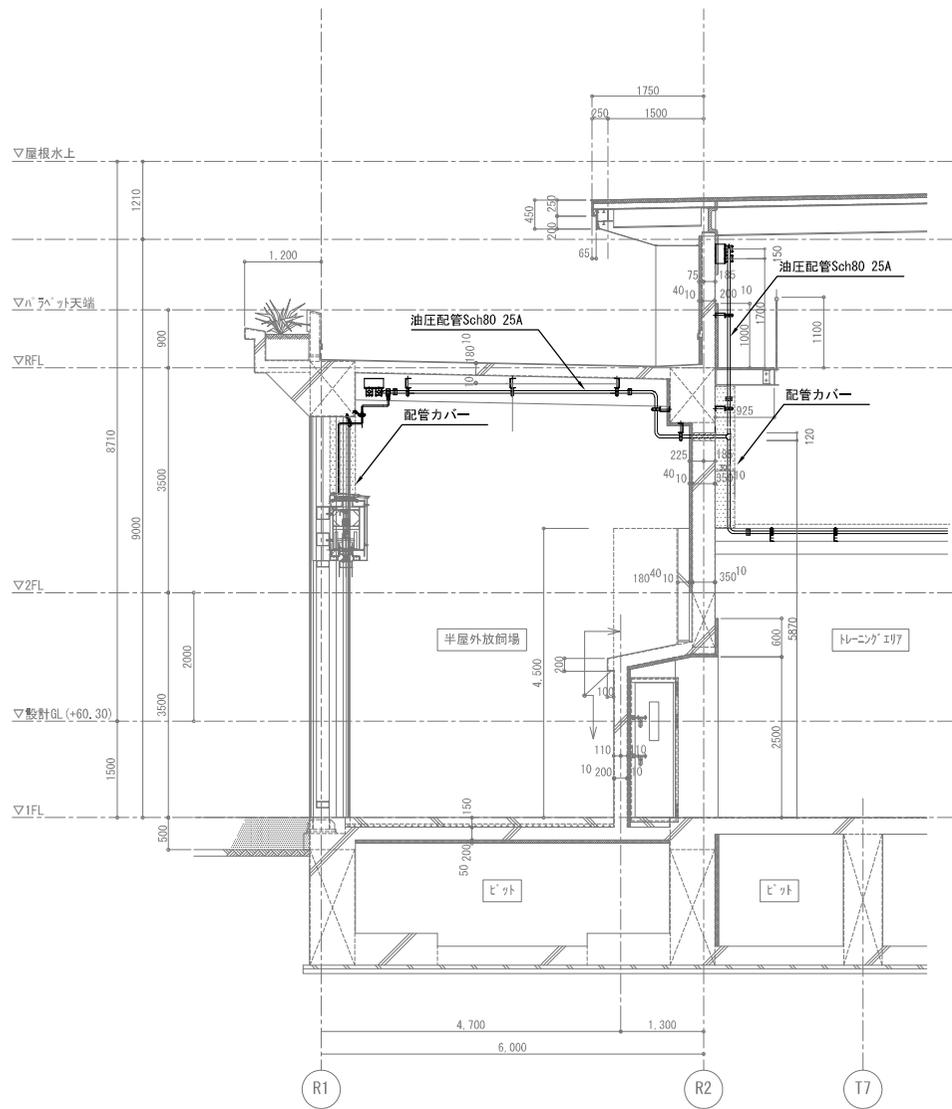

しゅん功図

竣工年月日									
確認者印									
施工者印									

令和3年度ゾウ舎自動ドア（油圧扉）スポット点検業務 図面

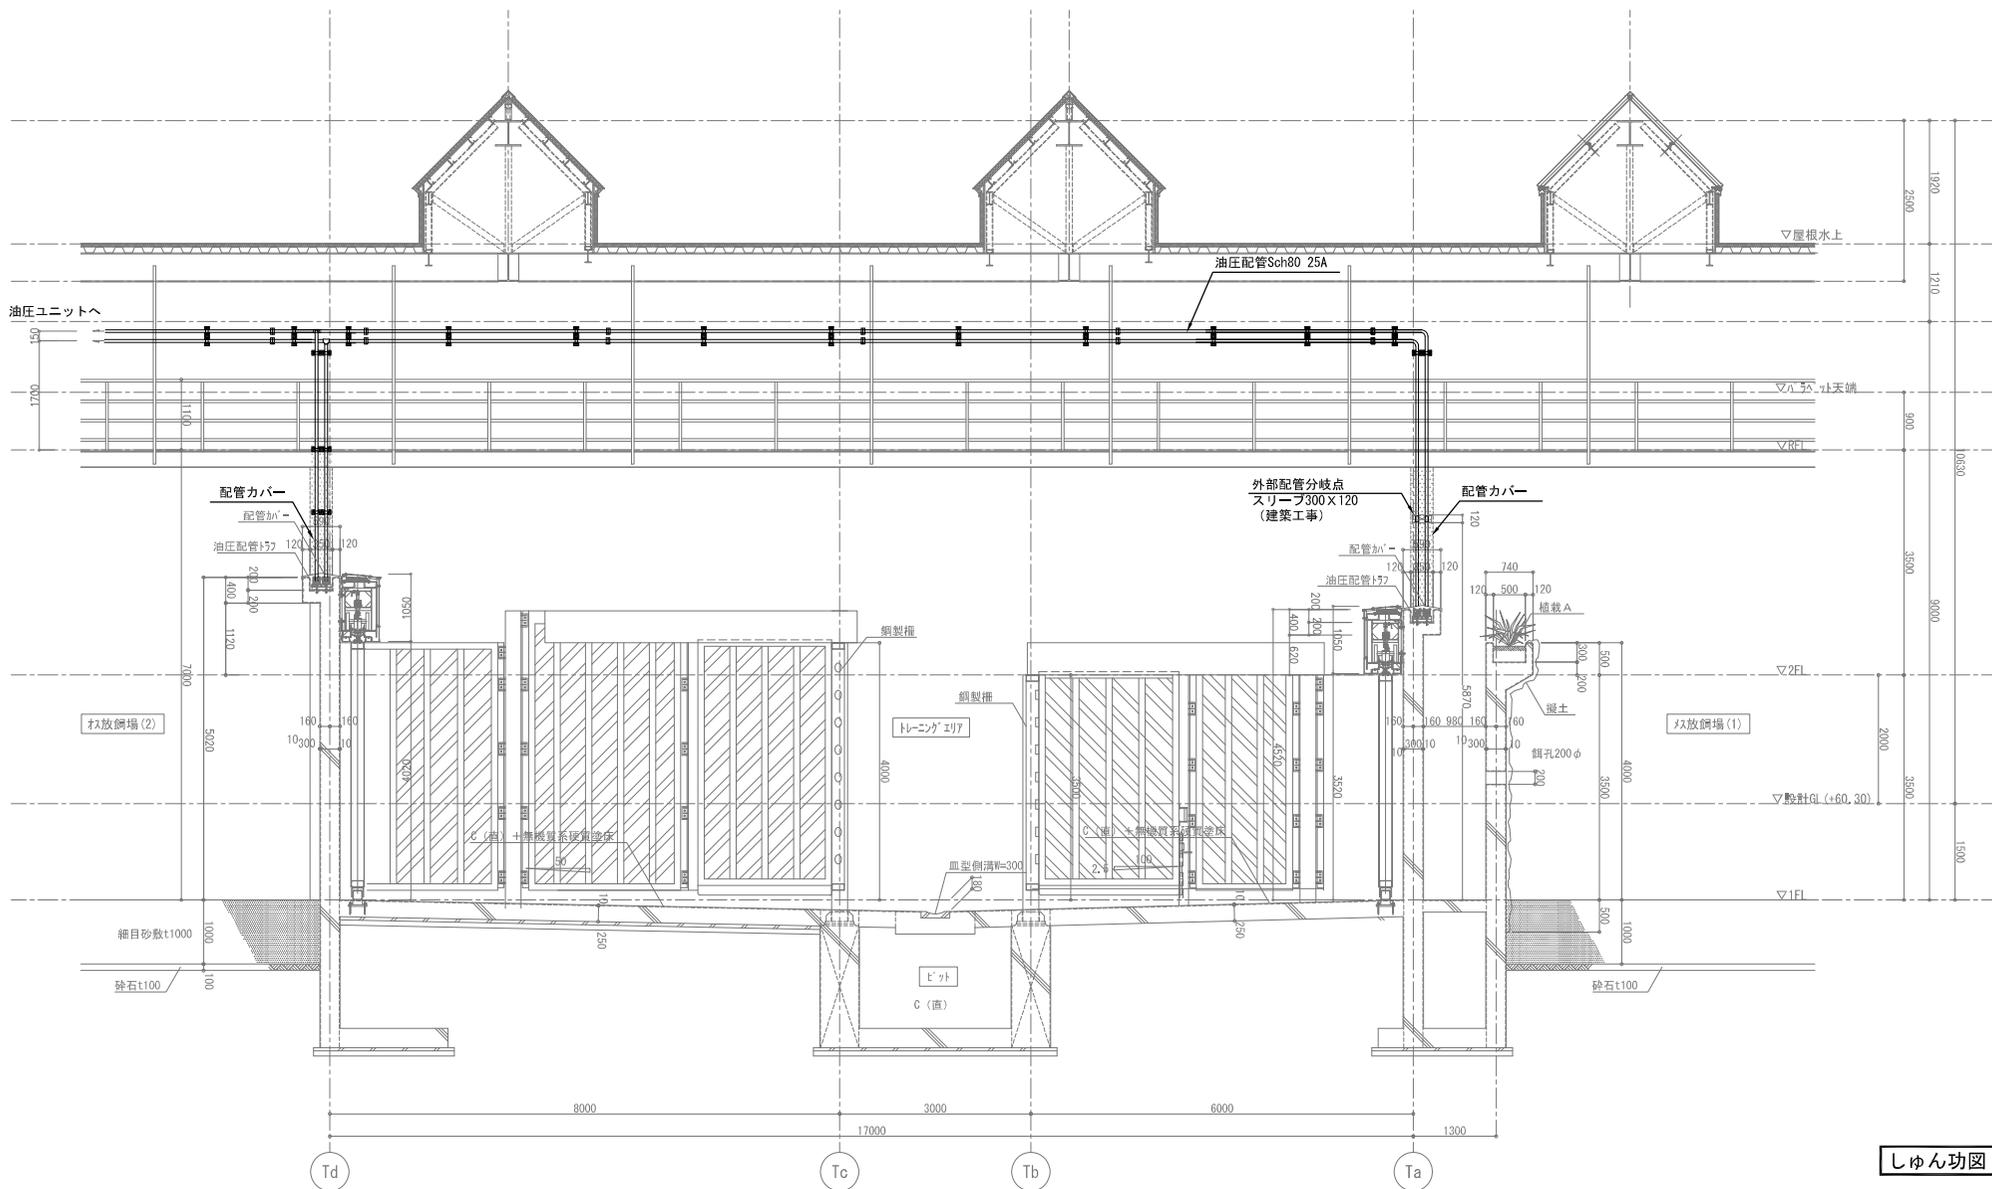

しゅん功図

竣工年月日					
監理者印					
施工者印					