


名 称	分岐枿分岐部詳細図（１）
既設ＳＰ管から分岐する場合	

注 ○ 現場代理人は分岐枿設置後、分岐箇所 offsets 及び分岐枿設箇所の土覆を監督員に報告すること。

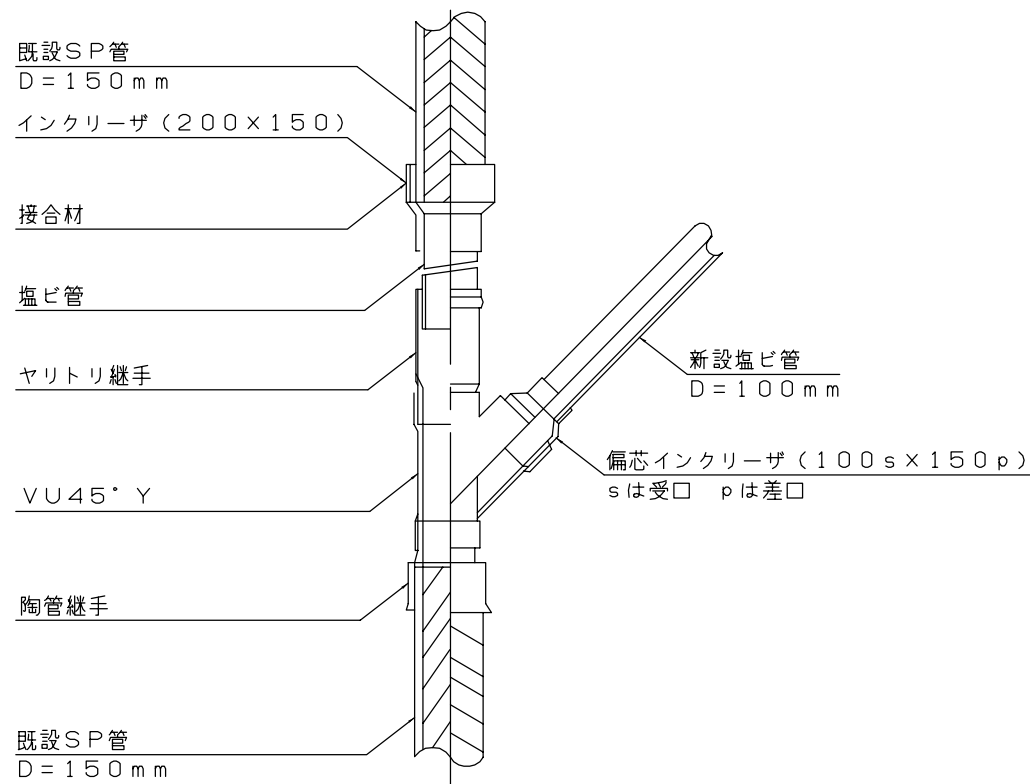

- ※ ヤリトリ継手の受口は上流側に向け取付けること
- ※ 上流側の既設SP管が移動しないよう、木杭と番線で固定すること
- ※ 既設SP管は動力カッター等により切断し、切口面を平らに仕上げること