


名称


下水道用硬質塩ビ管資材(3)

接着受口寸法

接着受口A形

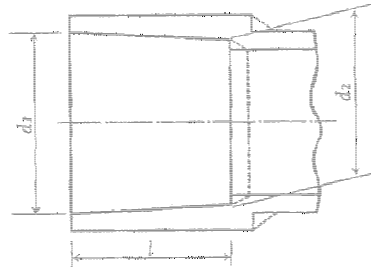

接着受口B形

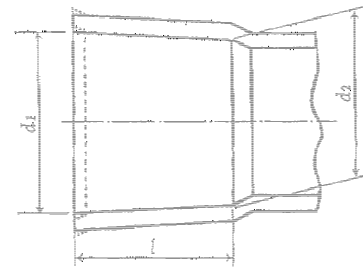

下水道協会規格品

(単位:mm)

呼び径	受口内径				受口長さ	
	d_1	許容差	d_2	許容差	l	許容差
75	89.6	±0.3	88.3	±0.3	40	±5
100	114.8	±0.4	113.2	±0.4	50	±5
125	140.9	±0.4	139.1	±0.4	65	±5
150	166.1	±0.5	163.9	±0.5	80	±5
200	217.4	±0.6	214.6	±0.6	115	±10
250	268.6	±0.6	265.4	±0.6	140	±10
300	319.8	±0.7	316.2	±0.7	165	±10
350	372.0	±0.7	368.7	±0.7	200	±10
400	422.3	±0.8	418.4	±0.8	220	±10
450	472.6	±0.9	468.1	±0.9	250	±10
500	522.8	±0.9	518.2	±0.9	280	±10
600	634.3	±1.1	626.7	±1.1	330	±10

注1. 破線で示す形状にすることもできる。

2. 受口内径 d_1 及び d_2 は、直角2方向以上の内径測定値の平均値とする。

3. 接着受口A形の受口長さを、呼び径250は $l = 125 \pm 10$ 、呼び径300は $l = 140 \pm 10$ とすることができる。