



１ 縦方向より流入する場合

（１） 上、下流管底さが１０ｃｍ以下の場合

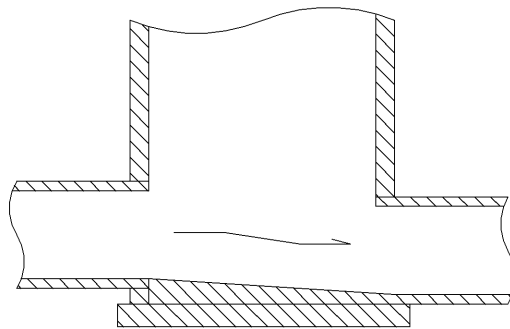


※ 下流側管底と上流側管底
を直線にて結ぶこと。

（２） 上、下流管底さが１０ｃｍ以上で副管が
無い場合

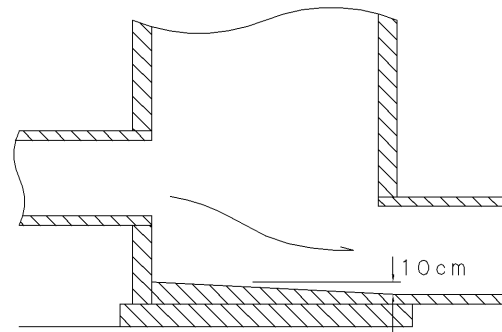

※ 下流側管底より１０ｃｍ上がりで、イン
バートを設置すること。

（３） 副管が有る場合

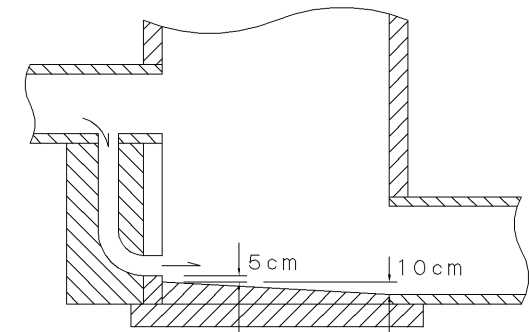

※ 下流側管底より１０ｃｍ上げ、イン
バートを設置し、副管出口をさら
に、５ｃｍあげること。

（１） インバート天端高は、下流側管径の１／２とする。（ただし、汚水用 $D=500$ mm以下については、管径とする。）

（２） インバート幅は下流側管径とする。