


## 名 称 副管標準図(2)

## 本管材質コンクリート管

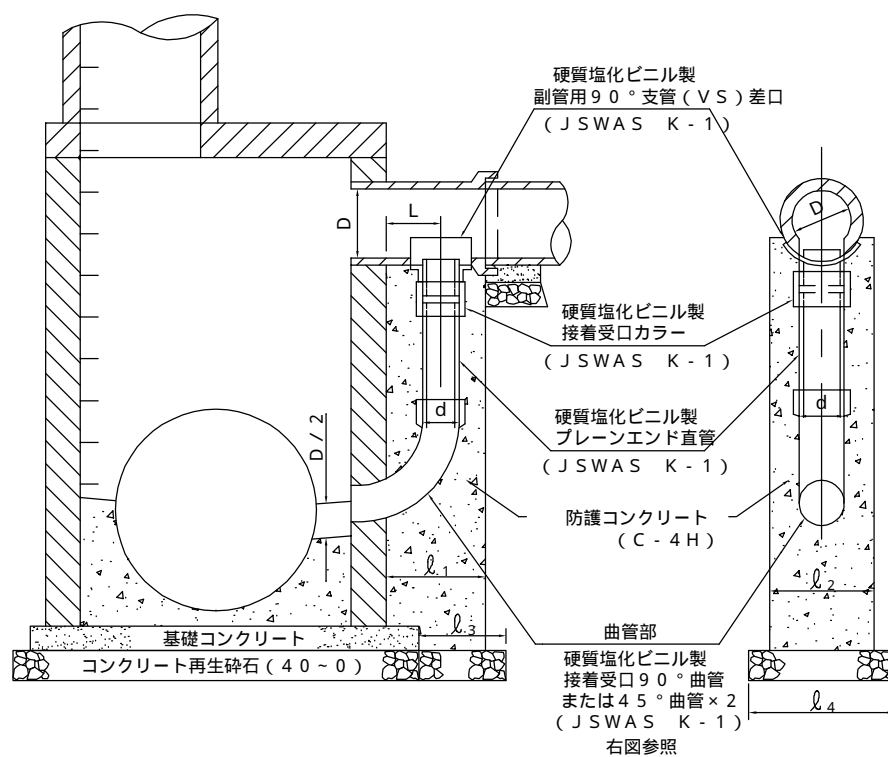


寸 法 表 (単位: mm)


| 本管径(D)  | 副管径(d) | L   | $l_1 \cdot l_2 \cdot l_3$ | $l_4$ |
|---------|--------|-----|---------------------------|-------|
| 200     | 150    | 175 | 400                       | 600   |
| 250~500 | 200    | 200 | 450                       | 650   |
| 600以上   | 300    | 250 | 550                       | 750   |

&lt;副管径200mm以下&gt;

突出分を切断する

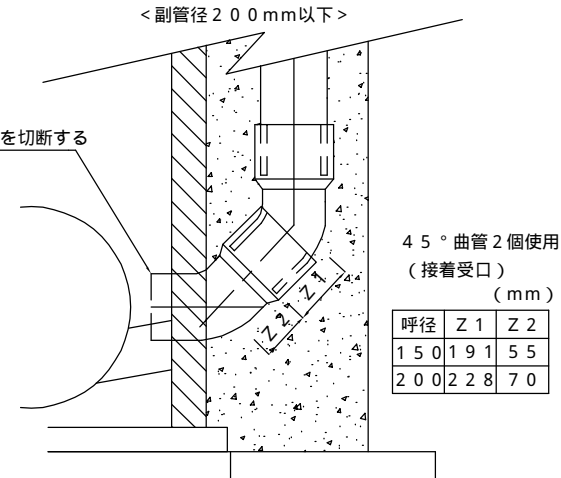

&lt;副管径300mm&gt;

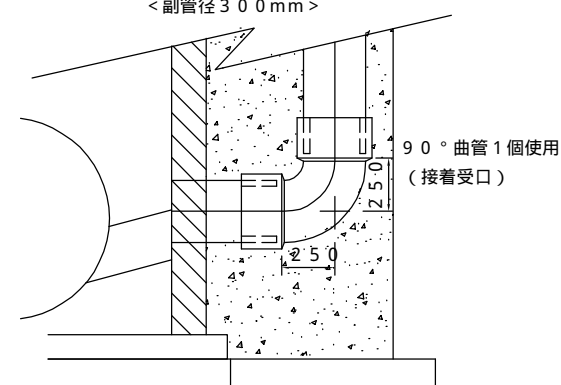

(1) 使用する曲管は次のとおりとする。

副管径が300mmの場合は、90°曲管1個を用いる。

副管径が200mm以下の場合は、45°曲管2個を使用し、マンホール内の突出分を内壁面で切断する。

(2) 副管は、原則として、合流管及び汚水管に設置する。