
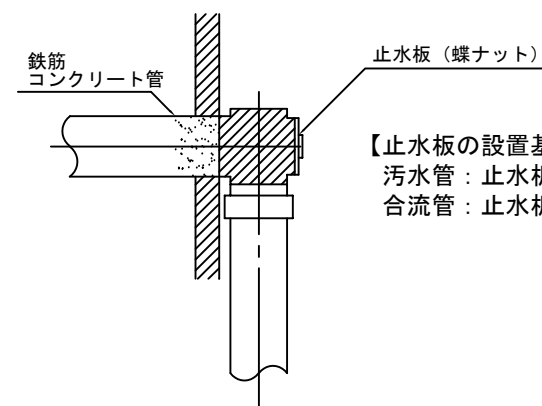


名 称	内 部 副 管 標 準 図
-----	---------------

(単位：mm)

断面図 S=1/40

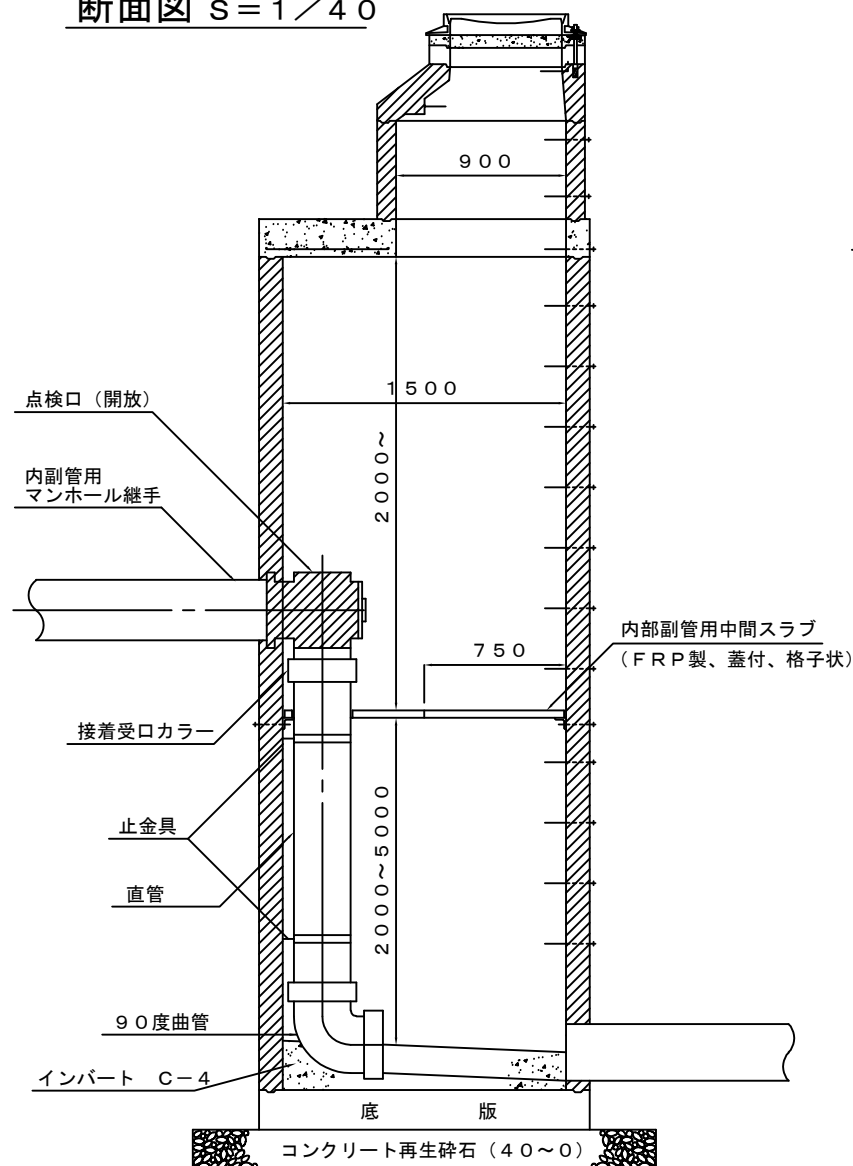

【止水板の設置基準】

汚水管：止水板を設置する。
合流管：止水板を設置しない。

【内部副管の設置基準】

1. 内部副管の設置については、0.6m以上の段差がある場合に設置する。
2. 内部副管の径は原則として本管径と同一とする。
3. 中間スラブを設ける場合、マンホール径は最低1.5m以上とする。
4. 中間スラブについては、内部副管用中間スラブの設置基準による。

※材料が干渉する場合は、接接受口カラー及び直管の代わりに接接受口片受直管を使用する。
接接受口片受直管を使用しても材料が干渉する場合は、内部副管クロスと曲管を直接接続する。