



名称 管理人孔設置標準図(1)

既設下水道管へ排水する場合

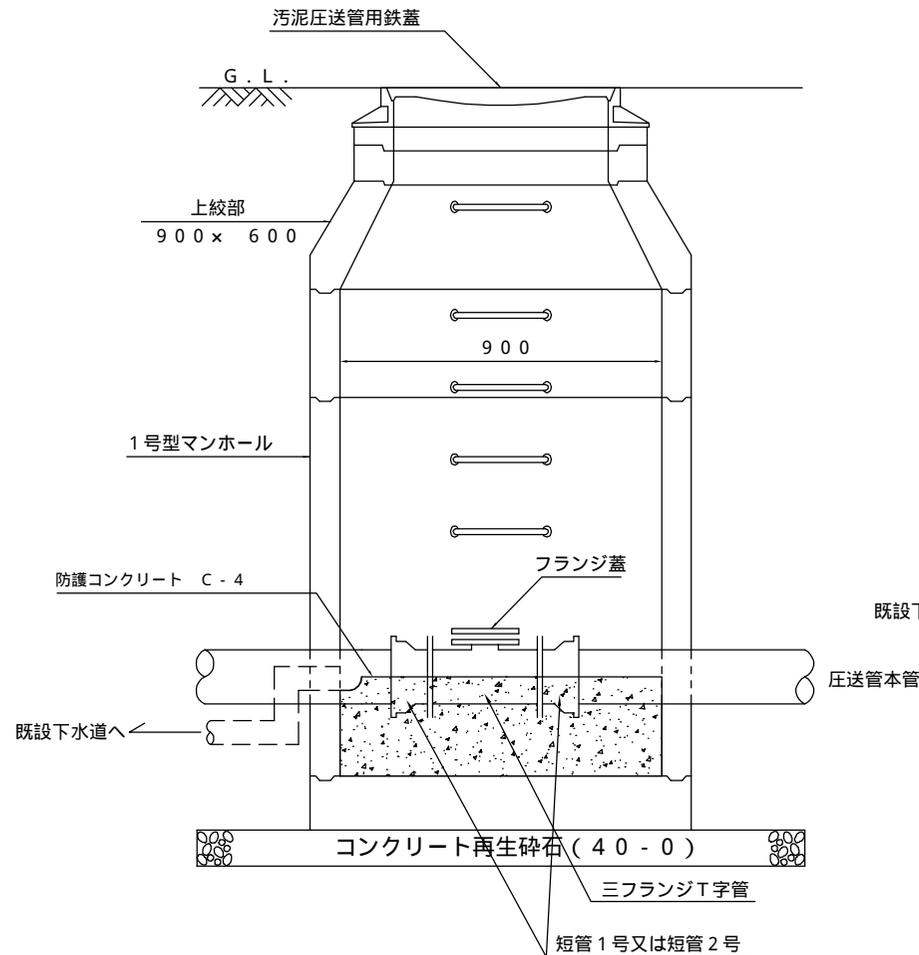

本管の呼び径による管理人孔のフランジ蓋の呼び径

本管呼び径	蓋呼び径	形
250	250	NS
300	300	NS
400	300	NS

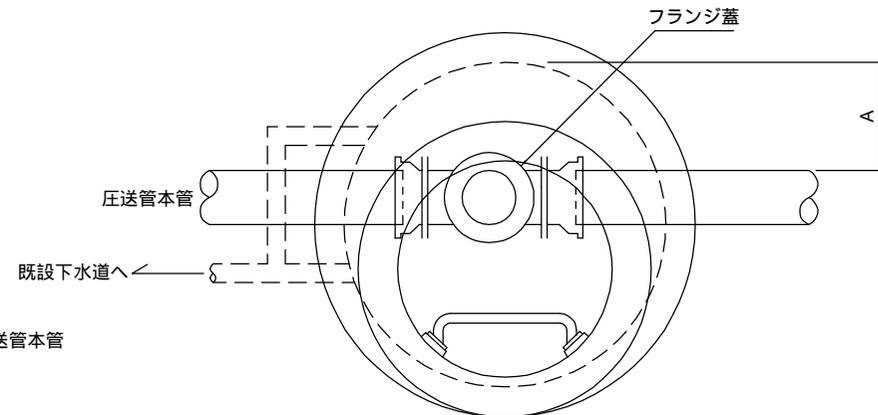

- (1) Aは躯体と300mm以上のクリアランスを取ること。
- (2) 必要があれば、マンホールの前後の配管に可撓管又は、継ぎ輪を設置し沈下による管の損傷を防ぐこと。