



名 称 管 理 人 孔 設 置 標 準 図 (2)

排水ピットを設ける場合

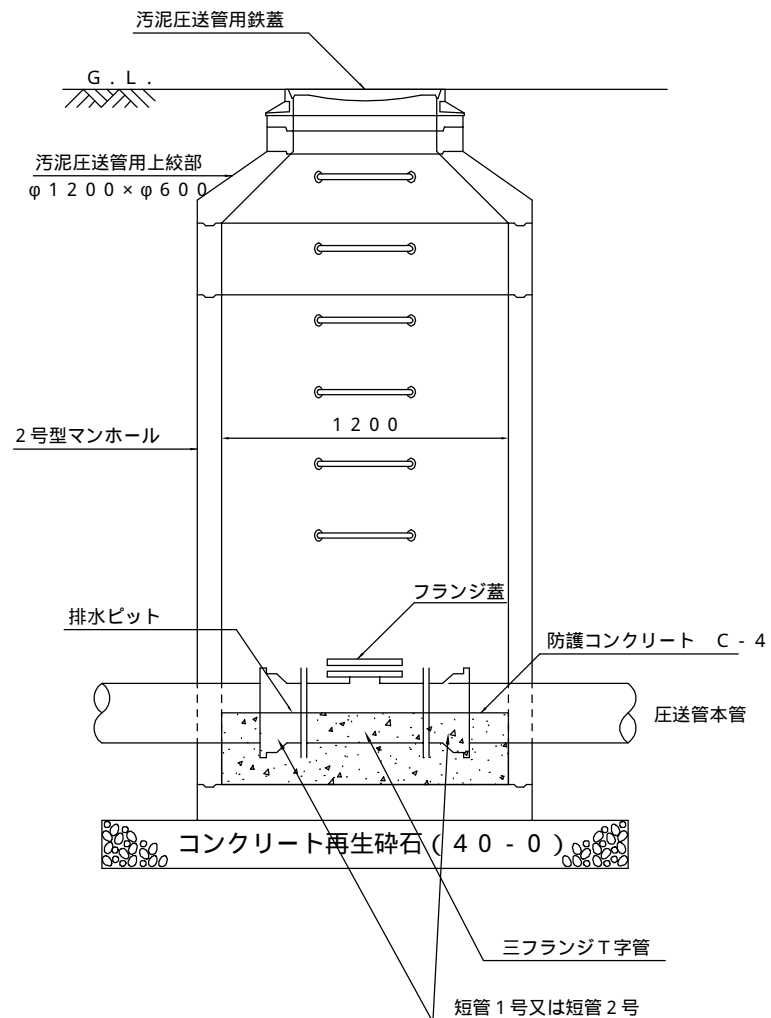

本管の呼び径による管理人孔のフランジ蓋の呼び径

本管呼び径	蓋呼び径	形
φ250	φ250	NS
φ300	φ300	NS
φ400	φ300	NS

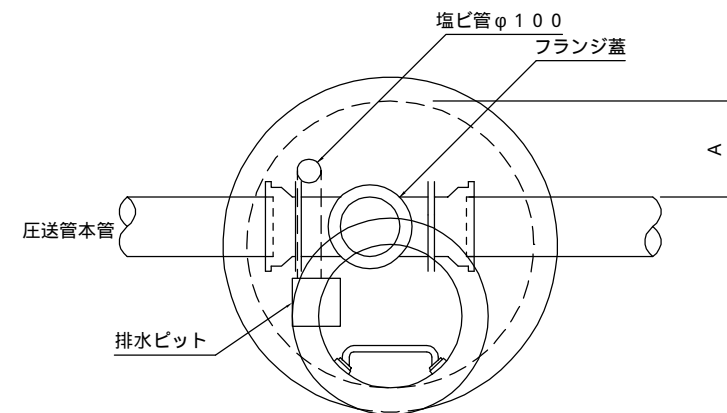

- (1) Aは躯体と300mm以上のクリアランスを取ること。
 (2) 必要があれば、マンホールの前後の配管に可撓管又は、継ぎ輪を設置し沈下による管の損傷を防ぐこと。