


名 称 水 道 管 本 防 護 標 準 図


(単位: mm)

〔適用範囲〕水道管φ75～φ350mm/m

- ・φ75～φ150mm/mまでは水道管下端より深さ1.30m未満まで埋め戻された時適用。
- ・φ200～φ350mm/mまでは水道管下端より深さ2.00m未満まで埋め戻された時適用。

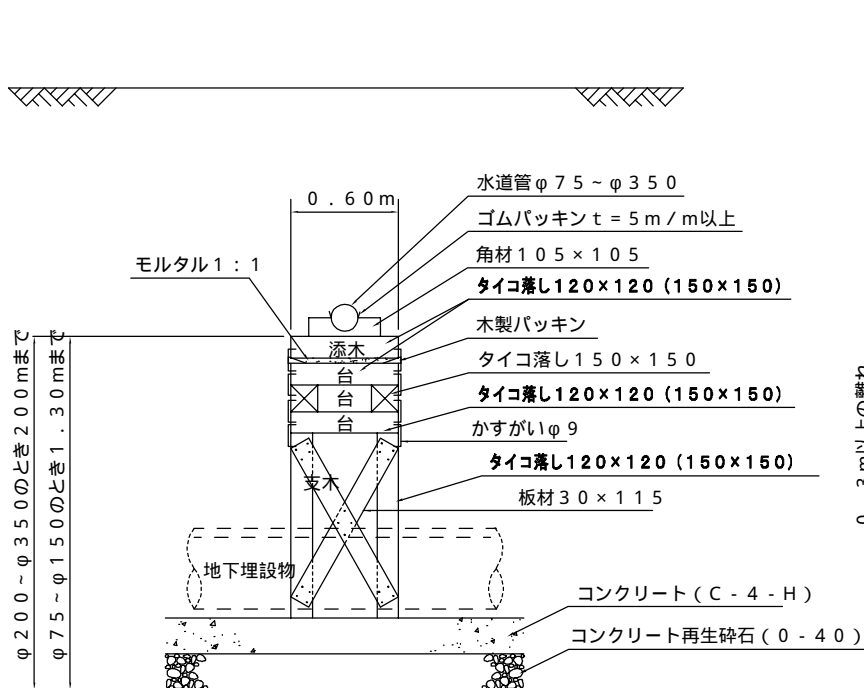


()内数値はφ200～φ350の場合適用
タイコ落しについては正角でもよい。

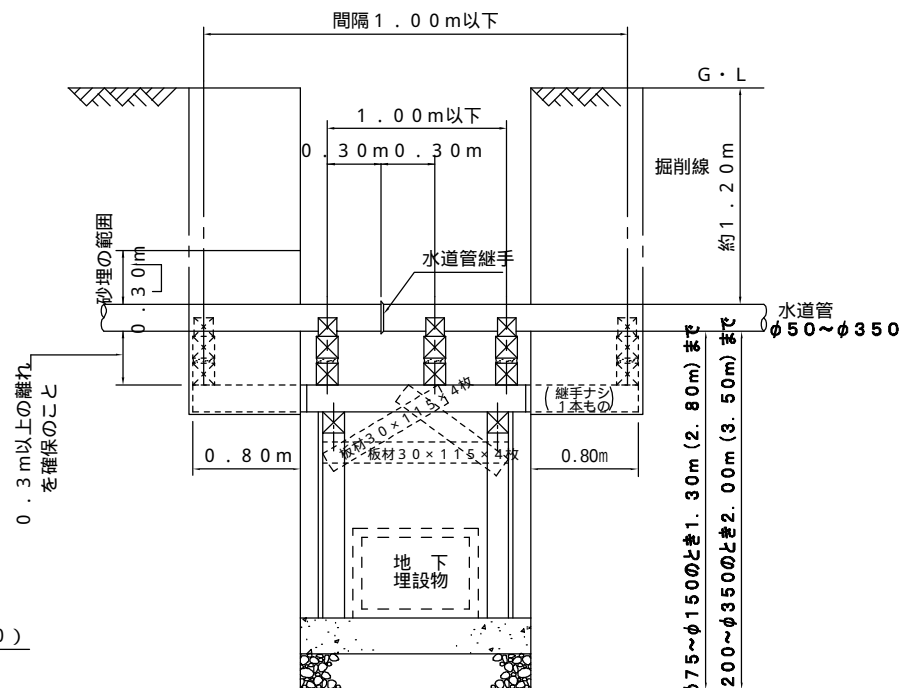

()内数値の場合は点線の防護工とする。

<ベースコンクリート平面図>

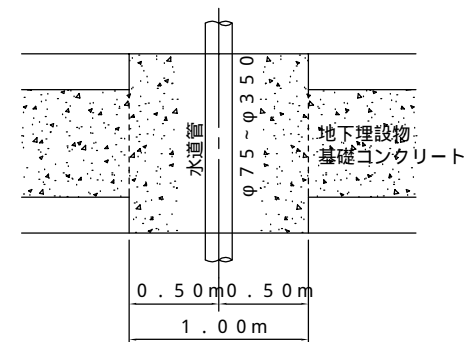

口 径	吊 防 護	抜け出し防止防護
φ50～φ350	埋戻の際撤去	埋 殺

注) 下記の事項については、水道局と別途協議すること。

- 1 掘削深が水道管φ75～φ150については管底下2.8m、またφ200～φ350については管底下3.5mを超えるもの。
- 2 水道管が縦断的に掘削内に露出、または影響線に入るもの。
- 3 水道管の曲管部が露出するもの。
- 4 水道管の管種が塩ビ管または石綿管のもの。