


当該ますは、「宅地雨水浸透ます設置区域図」に示す区域に使用する。

S = 1 / 10

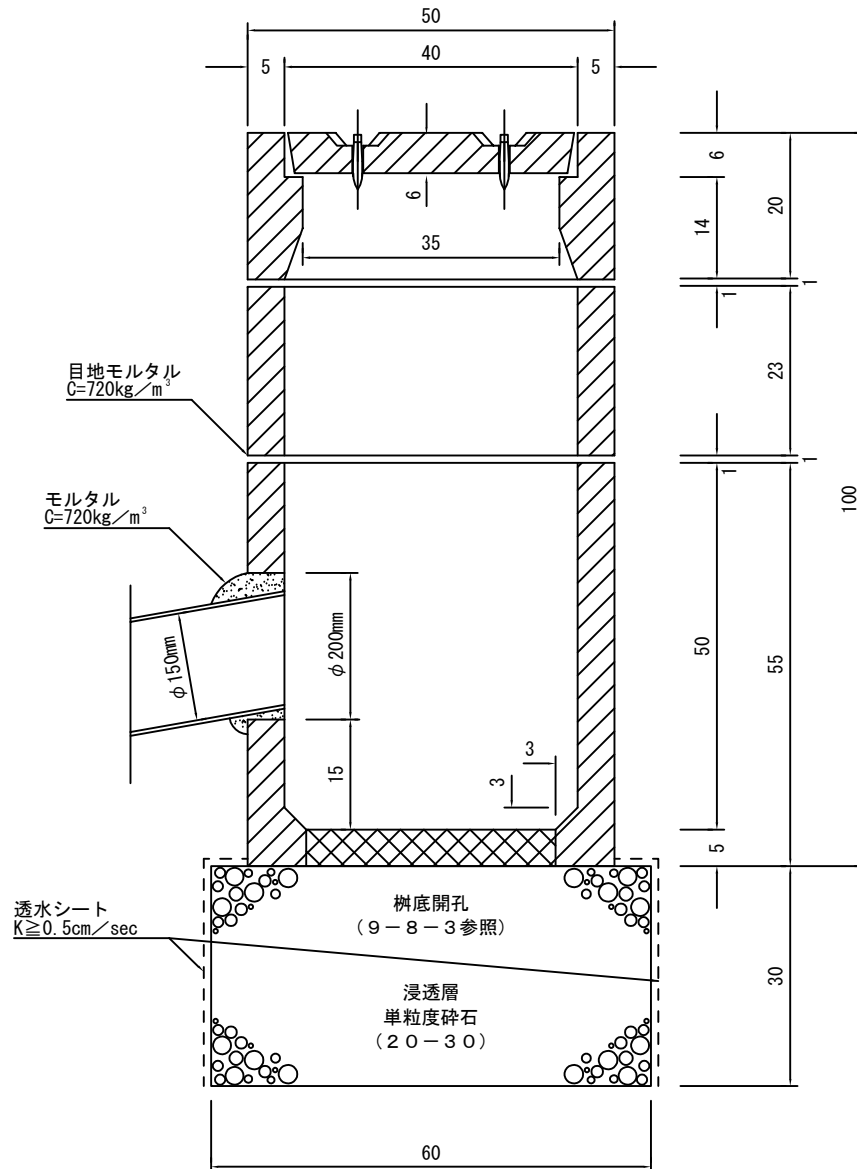


名 称 宅 地 雨 水 枺 設 置 図 (2)

穴 あ り (浸 透 ま す)

※ 2 0 1 8 年 3 月 ま で の 規 格

(単 位 : c m)

< 平 面 図 >

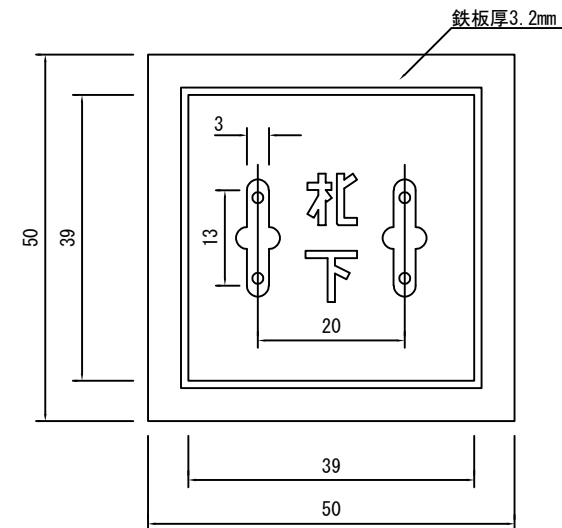

- (1) 継足枺の場合、継足管は、「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」に準じる。
- (2) 継足は50cmまでとする。
- (3) 透水シートは、透水係数が0.5cm/sec以上のものを用いる。
- (4) 透水シートは、浸透層上面（宅地雨水枺躯体部を除く）にも配置し、地山および埋戻し土の混入または吸い込みを防止すること。
- (5) 浸透層の底部は、掘削底面保護のため、掘削底面を踏み固めたり、床ならし等の底面排水能力を低減させることは行っていない。