質　問　・　回　答

令和４年 10 月５日公表

開札予定日	令和４年 10 月 19 日(水)
調 達 件 名	**下水道河川局庁舎衛生ポンプ修繕業務**
質 問	ポンプ BU4-805-1.5 ２台交換の範囲はAのみでよろしいですか。 作業場所での発電機使用不可の場合、洗浄機用の 100V 電源はお借り出来ますか。 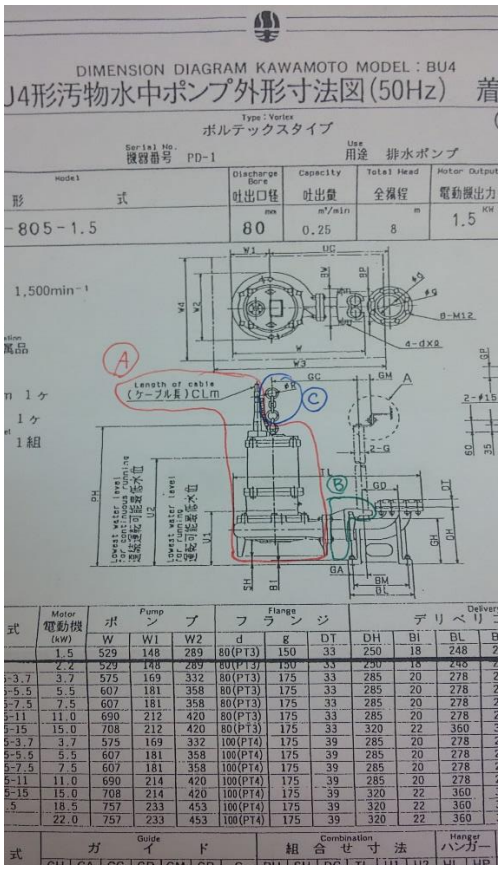
回 答	ポンプ2台（BU4-805-1.5）の交換範囲はＡのみです。 また、作業場所は室内となります。発電機は使用不可ですが、作業場所の電源（100V）は利用可能です。