

厚別水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和3年10月～令和4年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和3年10月	100	1,879	456,758	459,323	916,081
令和3年11月	100	1,750	426,386	463,959	890,345
令和3年12月	100	1,728	448,917	501,775	950,692
令和4年 1月	100	1,584	416,519	531,408	947,927
令和4年 2月	100	1,465	394,084	452,499	846,583
令和4年 3月	100	1,598	465,942	497,346	963,288
令和4年 4月	100	1,710	441,488	503,073	944,561
令和4年 5月	100	1,897	394,131	538,283	932,414
令和4年 6月	100	1,847	436,456	461,416	897,872
令和4年 7月	100	1,843	464,924	513,657	978,581
令和4年 8月	100	1,926	502,021	479,832	981,853
令和4年 9月	100	2,063	405,671	489,851	895,522
合計	—	—	5,253,297	5,892,422	11,145,719


※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。


厚別水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和3年度下期)

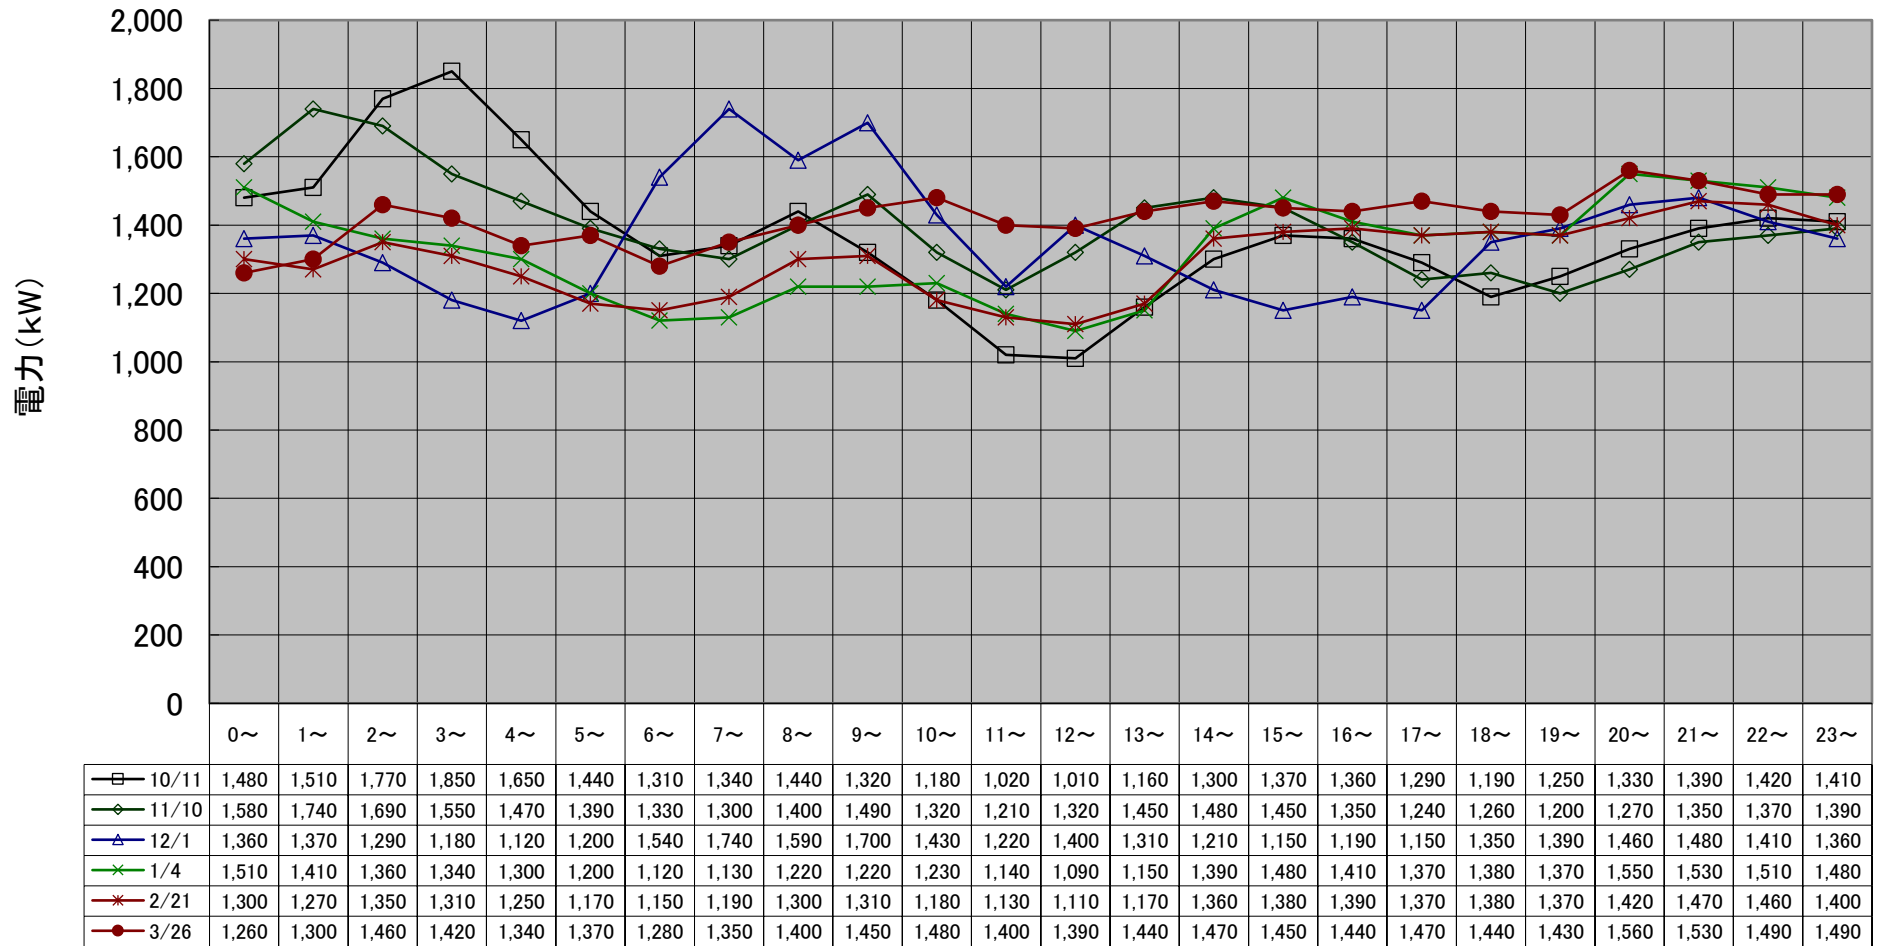

厚別水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度上期)

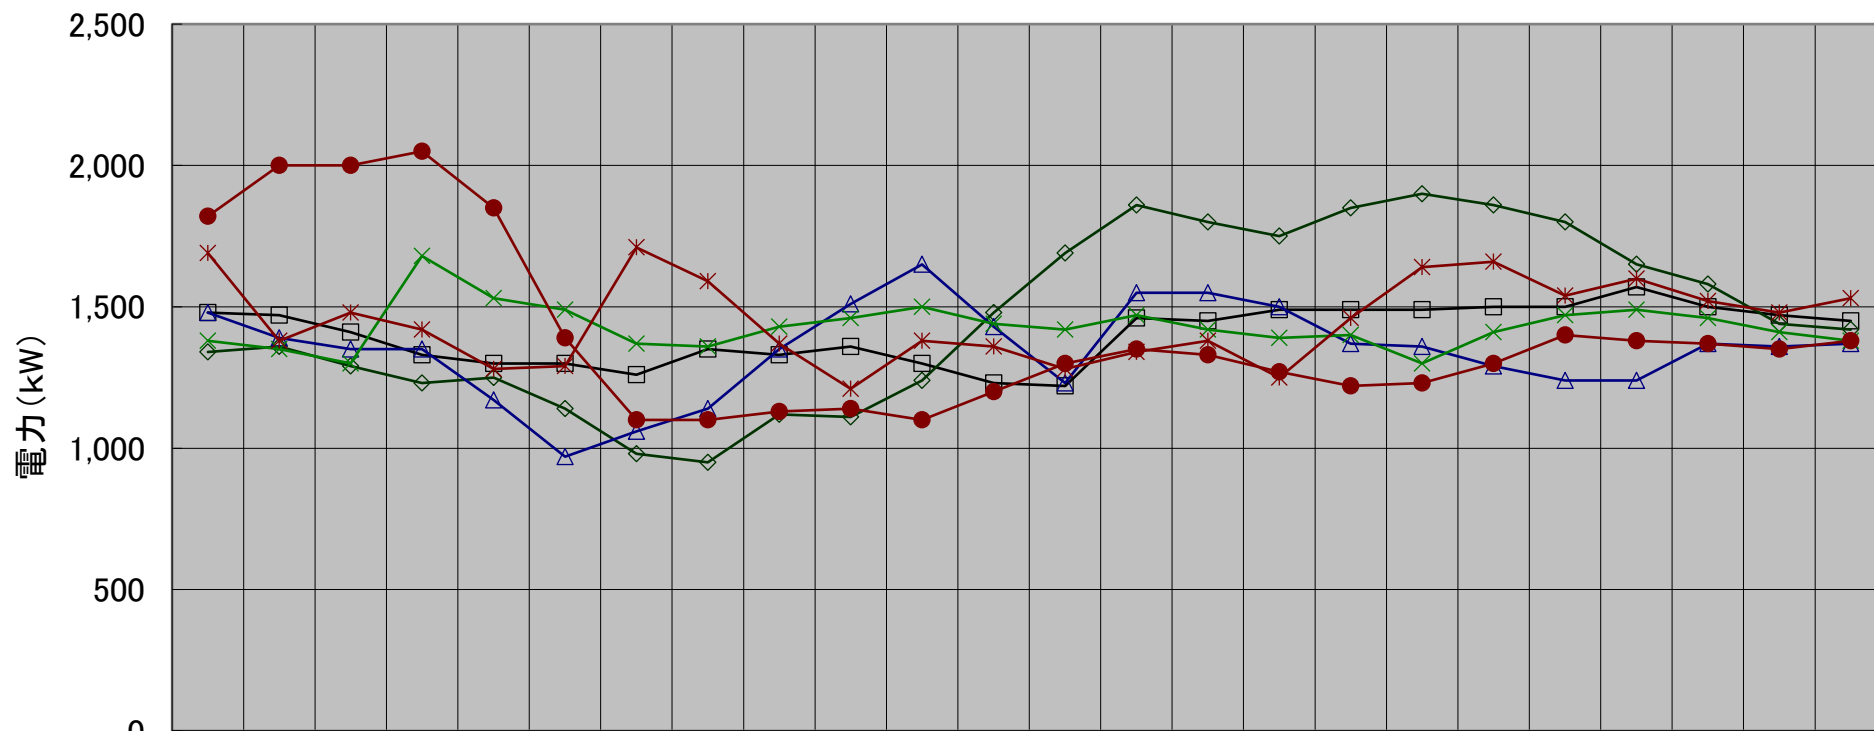

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
□ 4/5	1,480	1,470	1,410	1,330	1,300	1,300	1,260	1,350	1,330	1,360	1,300	1,230	1,220	1,460	1,450	1,490	1,490	1,490	1,500	1,500	1,570	1,500	1,470	1,450
◇ 5/27	1,340	1,360	1,290	1,230	1,250	1,140	980	950	1,120	1,110	1,240	1,480	1,690	1,860	1,800	1,750	1,850	1,900	1,860	1,800	1,650	1,580	1,440	1,420
△ 6/24	1,480	1,390	1,350	1,350	1,170	970	1,060	1,140	1,350	1,510	1,650	1,430	1,230	1,550	1,550	1,500	1,370	1,360	1,290	1,240	1,240	1,370	1,360	1,370
✕ 7/20	1,380	1,350	1,300	1,680	1,530	1,490	1,370	1,360	1,430	1,460	1,500	1,440	1,420	1,470	1,420	1,390	1,400	1,300	1,410	1,470	1,490	1,460	1,410	1,380
✱ 8/16	1,690	1,380	1,480	1,420	1,280	1,290	1,710	1,590	1,370	1,210	1,380	1,360	1,280	1,340	1,380	1,250	1,460	1,640	1,660	1,540	1,600	1,520	1,480	1,530
● 9/20	1,820	2,000	2,000	2,050	1,850	1,390	1,100	1,100	1,130	1,140	1,100	1,200	1,300	1,350	1,330	1,270	1,220	1,230	1,300	1,400	1,380	1,370	1,350	1,380