

拓北水再生プラザ  
月別使用電力量等実績

令和3年10月～令和4年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和3年10月	100	250	63,609	59,900	123,509
令和3年11月	100	301	61,552	63,367	124,919
令和3年12月	100	266	65,976	66,166	132,142
令和4年 1月	100	267	62,715	76,745	139,460
令和4年 2月	100	281	59,558	64,269	123,827
令和4年 3月	100	343	71,628	67,708	139,336
令和4年 4月	100	253	65,141	66,041	131,182
令和4年 5月	100	244	53,672	70,766	124,438
令和4年 6月	100	268	65,081	57,864	122,945
令和4年 7月	100	237	62,098	64,996	127,094
令和4年 8月	100	275	66,535	63,087	129,622
令和4年 9月	100	230	54,855	59,342	114,197
合計	—	—	752,420	780,251	1,532,671

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

厚別水再生プラザ汚水調整池  
月別使用電力量等実績

令和3年10月～令和4年 9月

年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和3年10月	100	141	3,477	3,608	7,085
令和3年11月	100	127	4,008	3,877	7,885
令和3年12月	100	140	4,955	3,812	8,767
令和4年 1月	97	214	39,858	44,431	84,289
令和4年 2月	97	307	54,213	50,126	104,339
令和4年 3月	97	315	58,581	54,476	113,057
令和4年 4月	100	133	3,440	4,020	7,460
令和4年 5月	100	24	2,591	4,049	6,640
令和4年 6月	100	130	3,476	3,527	7,003
令和4年 7月	100	37	5,653	5,825	11,478
令和4年 8月	100	140	10,145	9,012	19,157
令和4年 9月	100	150	6,814	7,528	14,342
合計	—	—	197,211	194,291	391,502


※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。


拓北水再生プラザ

月別最大負荷日ロードカーブ(令和3年度下期)

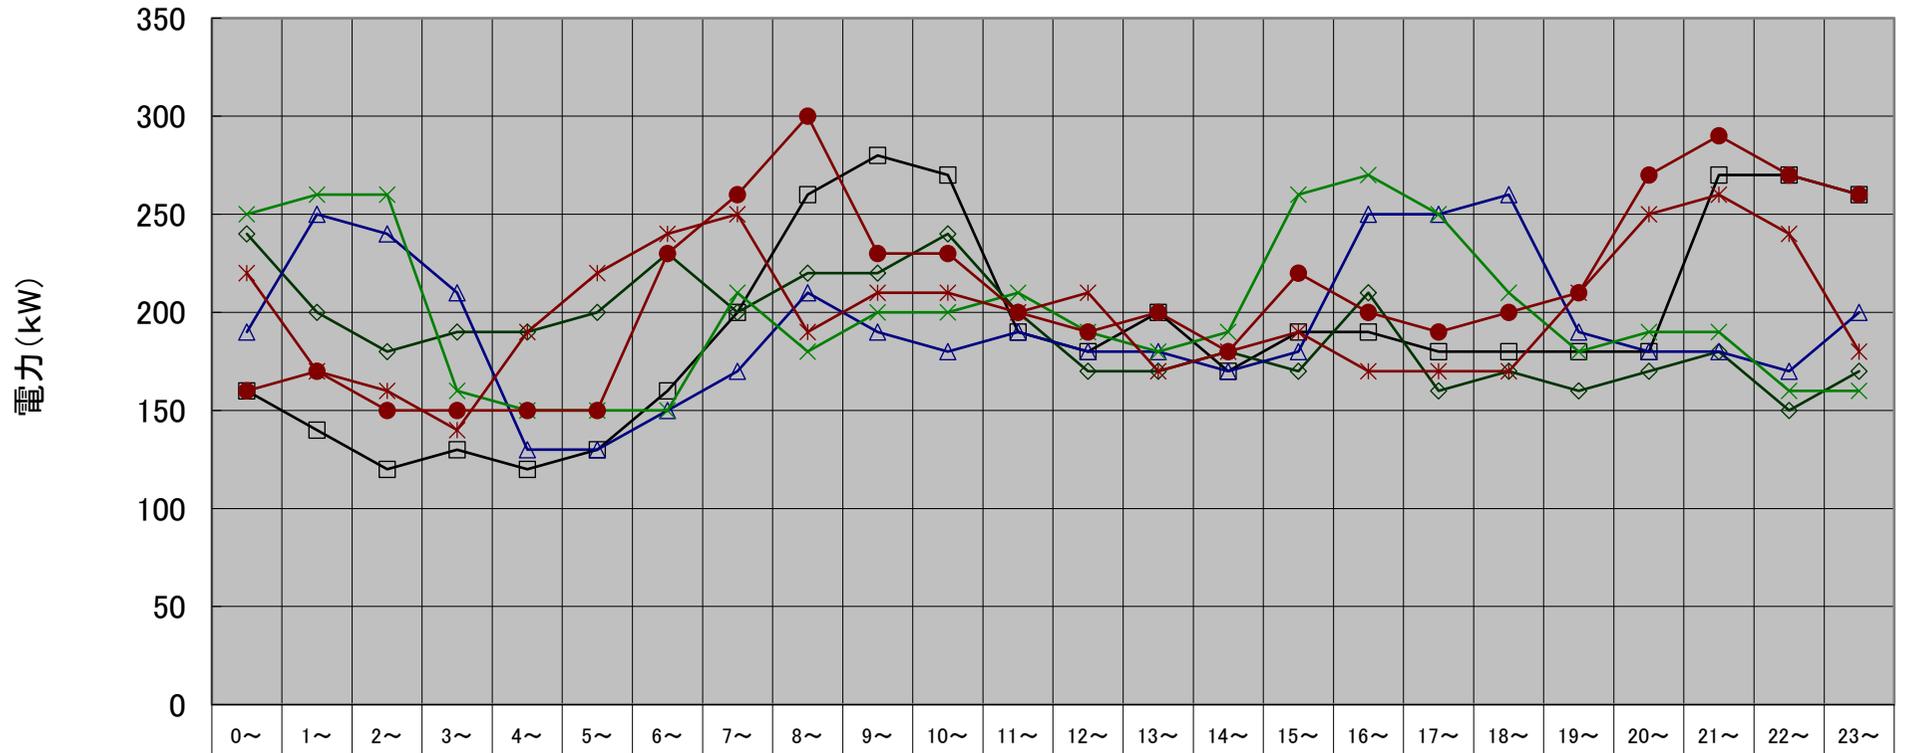

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月20日	160	140	120	130	120	130	160	200	260	280	270	190	180	200	170	190	190	180	180	180	180	270	270	260
11月10日	240	200	180	190	190	200	230	200	220	220	240	200	170	170	180	170	210	160	170	160	170	180	150	170
12月21日	190	250	240	210	130	130	150	170	210	190	180	190	180	180	170	180	250	250	260	190	180	180	170	200
1月21日	250	260	260	160	150	150	150	210	180	200	200	210	190	180	190	260	270	250	210	180	190	190	160	160
2月1日	220	170	160	140	190	220	240	250	190	210	210	200	210	170	180	190	170	170	170	210	250	260	240	180
3月14日	160	170	150	150	150	150	230	260	300	230	230	200	190	200	180	220	200	190	200	210	270	290	270	260


月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度上期)

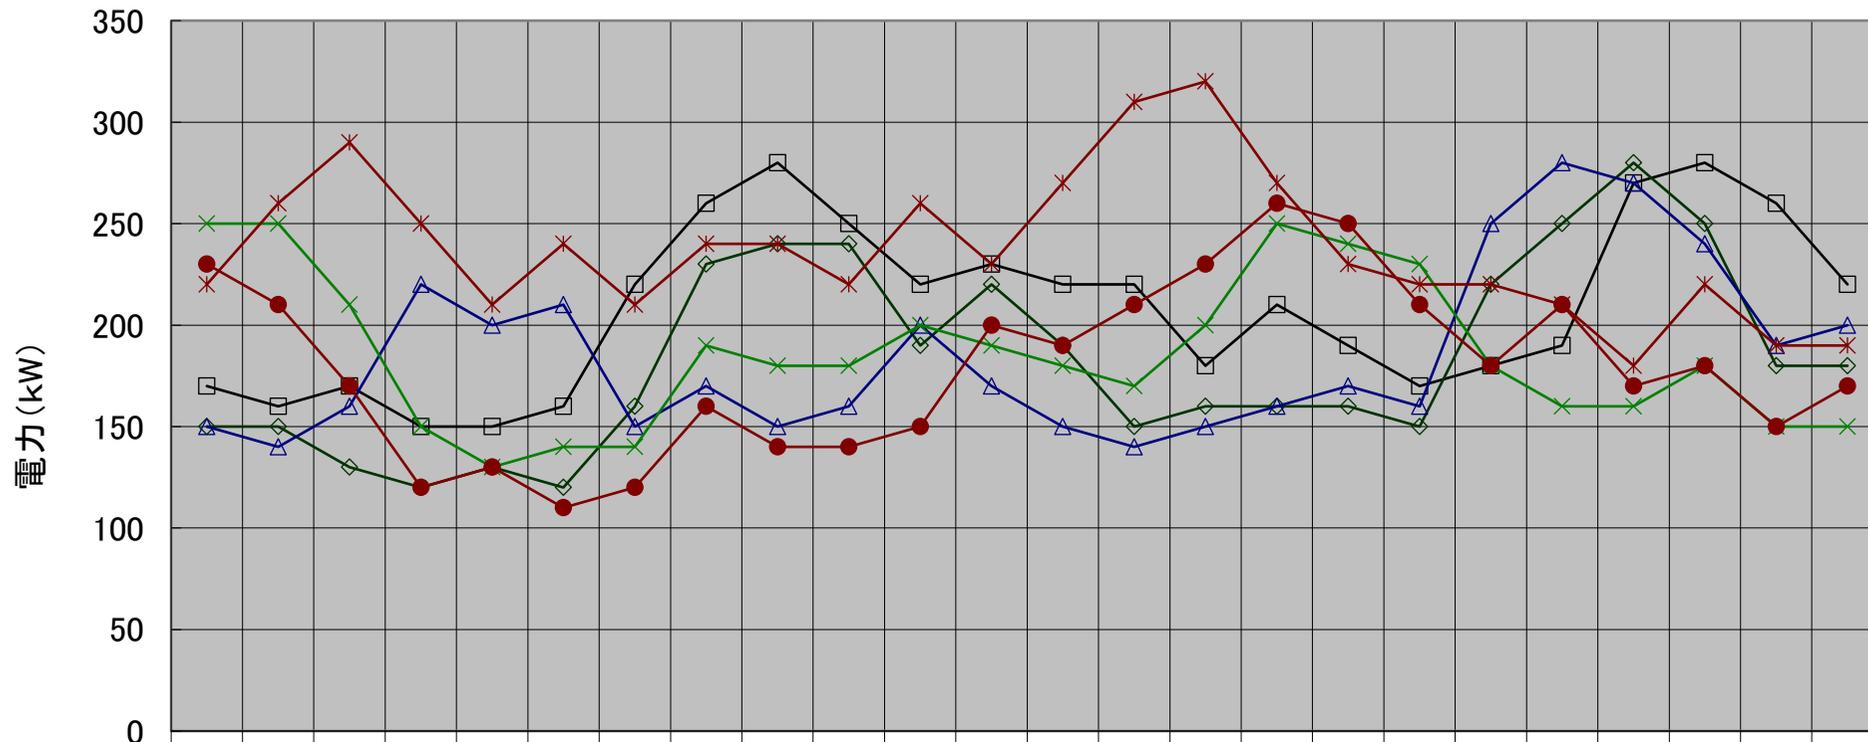

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
■ 4月6日	170	160	170	150	150	160	220	260	280	250	220	230	220	220	180	210	190	170	180	190	270	280	260	220
◇ 5月27日	150	150	130	120	130	120	160	230	240	240	190	220	190	150	160	160	160	150	220	250	280	250	180	180
△ 6月28日	150	140	160	220	200	210	150	170	150	160	200	170	150	140	150	160	170	160	250	280	270	240	190	200
× 7月11日	250	250	210	150	130	140	140	190	180	180	200	190	180	170	200	250	240	230	180	160	160	180	150	150
* 8月16日	220	260	290	250	210	240	210	240	240	220	260	230	270	310	320	270	230	220	220	210	180	220	190	190
● 9月23日	230	210	170	120	130	110	120	160	140	140	150	200	190	210	230	260	250	210	180	210	170	180	150	170

厚別水再生プラザ汚水調整池


月別最大負荷日ロードカーブ(令和3年度下期)

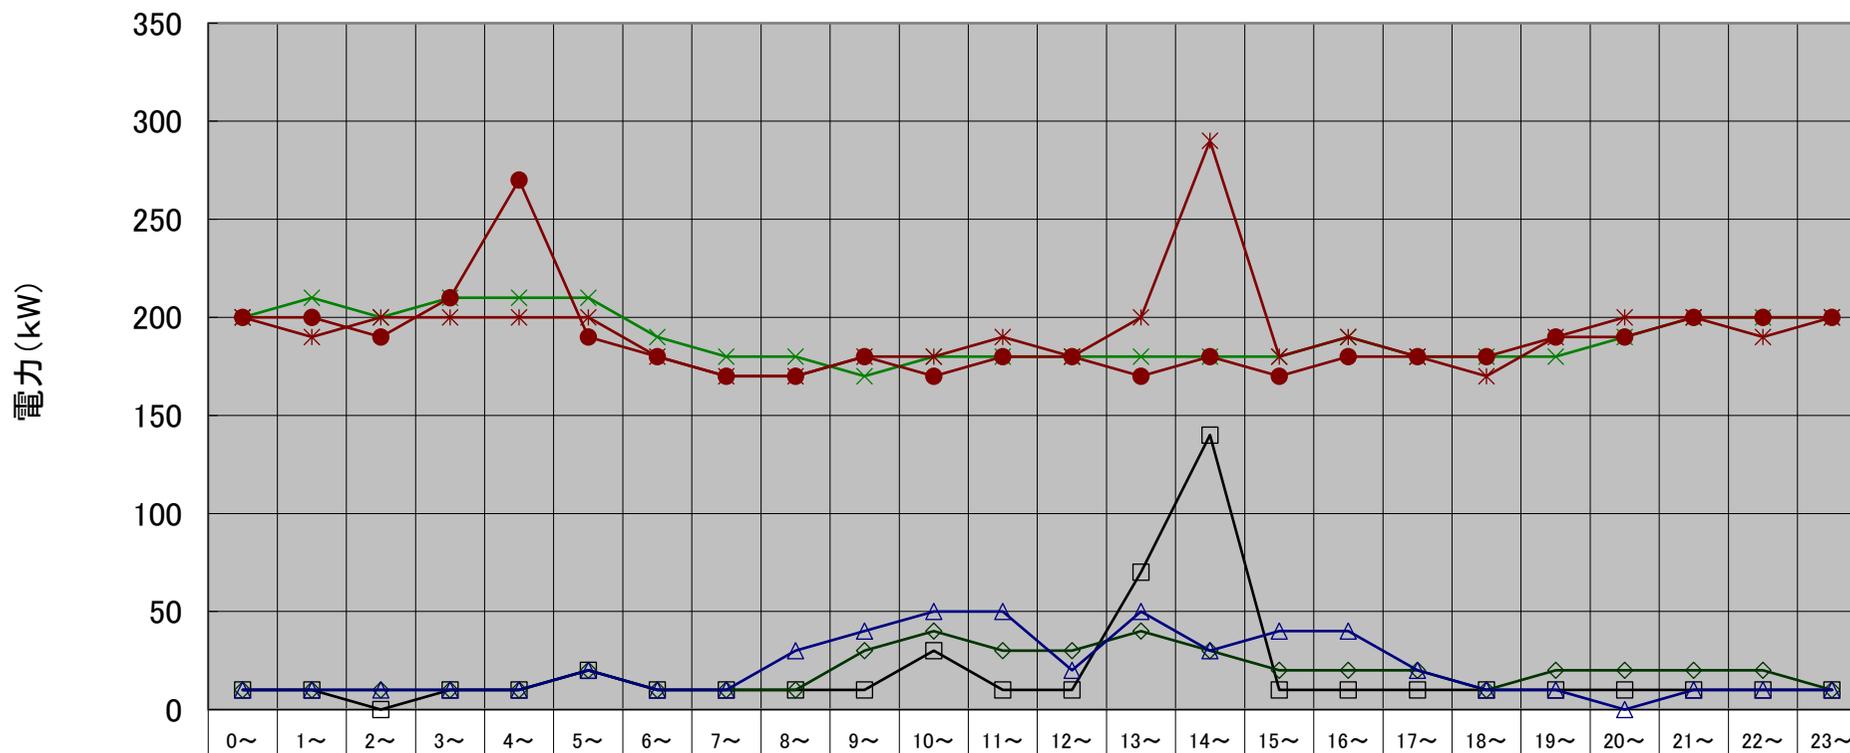

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10/18	10	10	0	10	10	20	10	10	10	10	30	10	10	70	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11/22	10	10	10	10	10	20	10	10	10	30	40	30	30	40	30	20	20	20	10	20	20	20	20	20
12/24	10	10	10	10	10	20	10	10	30	40	50	50	20	50	30	40	40	20	10	10	0	10	10	10
1/21	200	210	200	210	210	210	190	180	180	170	180	180	180	180	180	180	190	180	180	180	190	200	200	200
2/9	200	190	200	200	200	200	180	170	170	180	180	190	180	200	290	180	190	180	170	190	200	200	190	200
3/17	200	200	190	210	270	190	180	170	170	180	170	180	180	170	180	170	180	180	180	190	190	200	200	200

厚別水再生プラザ汚水調整池

月別最大負荷日ロードカーブ(令和4年度上期)

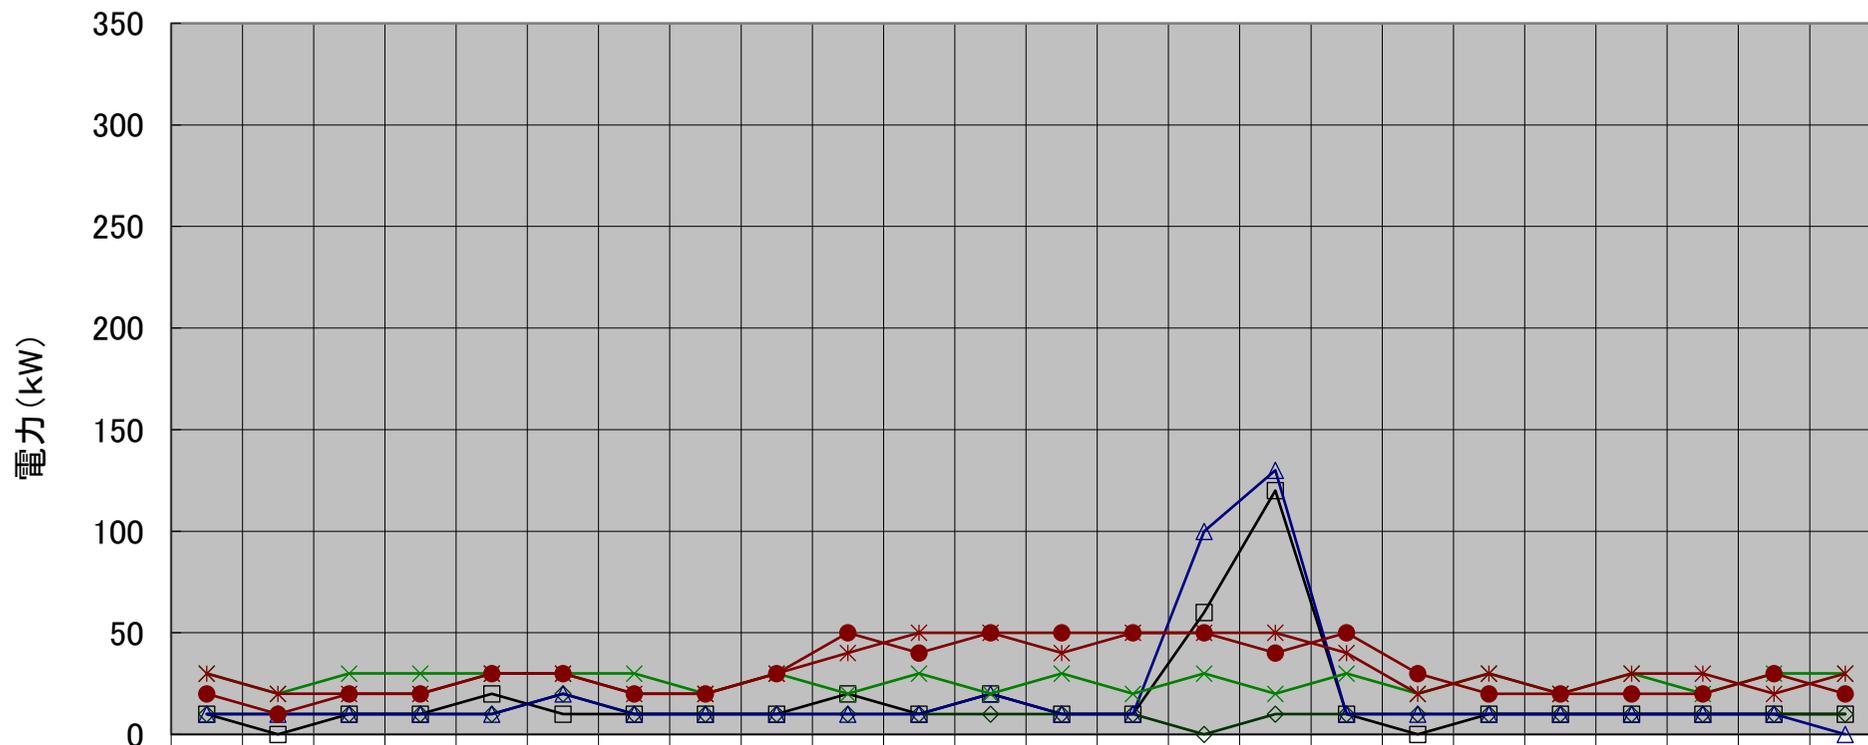

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~	
4/11	10	0	10	10	20	10	10	10	10	20	10	20	10	10	60	120	10	0	10	10	10	10	10	10	
5/18	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6/14	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	10	20	10	10	100	130	10	10	10	10	10	10	10	10	0
7/29	30	20	30	30	30	30	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30	20	30
8/25	30	20	20	20	30	30	20	20	30	40	50	50	40	50	50	50	40	20	30	20	30	30	20	30	
9/6	20	10	20	20	30	30	20	20	30	50	40	50	50	50	50	40	50	30	20	20	20	20	30	20	