


伏古川南汚泥圧送管路マンホール設置位置図(1)

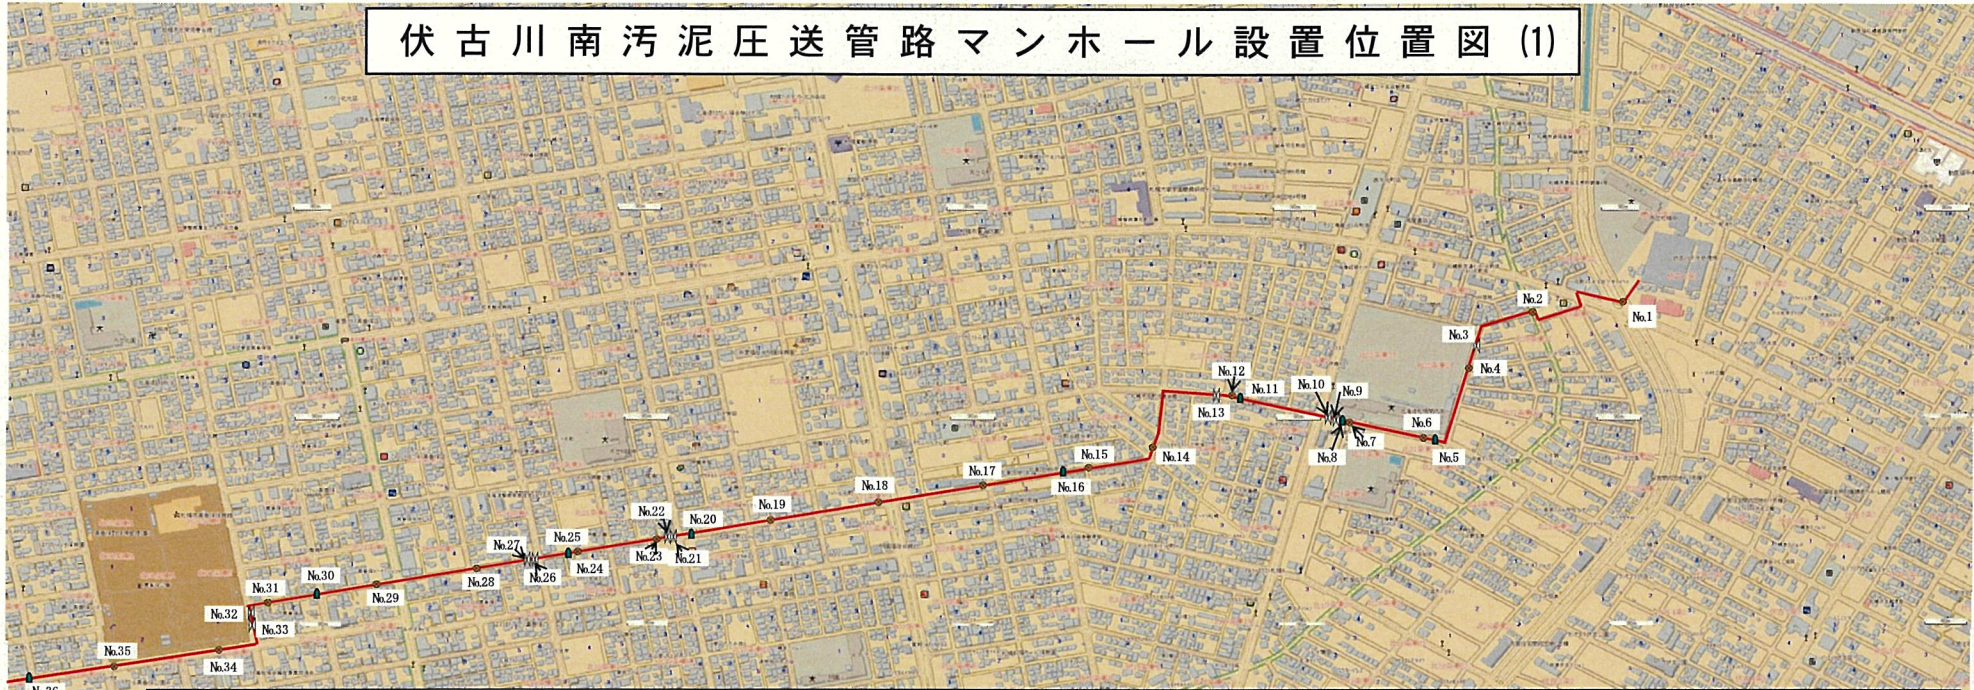

【区間：伏古川水再生プラ\* → 新川水再生プラ\*】 担当：創成川水処理センター

マンホール	設置物	住所	備考
1 1.4 管理人孔 SII形檢		東) 伏古8条1丁目	
2 1.6 管理人孔 SII形檢		東) 北23条東2丁目	
3 2.6 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100	※*	東) 北22条東2丁目	
4 1.4 管理人孔 SII形檢		東) 北22条東2丁目	
5 1.9 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北22条東2丁目	
6 1.9 管理人孔 SII形檢		東) 北22条東2丁目	
7 1.7 管理人孔 SII形檢		東) 北22条東2丁目	
8 1.8 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北22条東2丁目	
9 3.0 仕切弁室 中間弁φ300	※*	東) 北22条東2丁目	
10 3.0 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100	※*	東) 北22条東2丁目	
11 1.3 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北21条東2丁目	
12 1.3 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東2丁目	
13 2.2 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
14 2.4 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
15 1.5 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
16 1.4 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
17 2.1 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
18 1.9 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
19 2.0 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
20 2.2 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
21 2.7 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
22 2.6 仕切弁室 中間弁φ300	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
23 1.7 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
24 1.8 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
25 1.7 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
26 2.4 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
27 2.3 仕切弁室 中間弁φ300	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
28 2.4 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
29 1.7 管理人孔 SII形檢		東) 北21条東1丁目	ビ*ト
30 1.6 空気弁室 下水用空気弁φ75	※*	東) 北21条東1丁目	ビ*ト
31 2.2 管理人孔 SII形檢		東) 北20条東6丁目	
32 2.4 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		東) 北20条東5丁目	
33 2.3 仕切弁室 中間弁φ300		東) 北20条東5丁目	
34 2.7 管理人孔 SII形檢		東) 北20条東5丁目	ビ*ト
35 2.8 管理人孔 SII形檢		東) 北20条東4丁目	ビ*ト
36 1.5 空気弁室 下水用空気弁φ75		東) 北20条東2丁目	ビ*ト
37 1.5 管理人孔 SII形檢		東) 北20条東2丁目	ビ*ト
38 2.5 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		東) 北20条東2丁目	
39 2.4 仕切弁室 中間弁φ300		東) 北20条東2丁目	
40 1.1 管理人孔 SII形檢		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
41 1.7 管理人孔 SII形檢		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
42 1.7 空気弁室 下水用空気弁φ75		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
43 2.4 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
44 2.3 仕切弁室 中間弁φ300		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
45 2.2 管理人孔 SII形檢		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
46 2.5 仕切弁室 中間弁φ300		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
47 1.7 空気弁室 下水用空気弁φ75		東) 北19条東1丁目	ビ*ト
48 16.3 管理人孔 SII形檢		東) 北19条東1丁目	ビ*ト (創成川)
49 16.9 管理人孔 SII形檢		北) 北18条西2丁目	ビ*ト (創成川)
50 1.9 管理人孔 SII形檢		北) 北18条西2丁目	
51 1.5 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北18条西3丁目	ビ*ト
52 1.7 管理人孔 SII形檢		北) 北18条西3丁目	ビ*ト
53 3.1 管理人孔 SII形檢		北) 北19条西5丁目	ビ*ト
54 3.1 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		北) 北19条西5丁目	ビ*ト
55 3.0 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北19条西5丁目	ビ*ト
56 1.9 管理人孔 SII形檢		北) 北19条西5丁目	ビ*ト
57 1.7 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北19条西6丁目	ビ*ト
58 2.6 管理人孔 SII形檢		北) 北19条西6丁目	ビ*ト
59 2.3 管理人孔 SII形檢		北) 北22条西7丁目	ビ*ト
60 2.1 管理人孔 SII形檢		北) 北22条西7丁目	ビ*ト
61 2.3 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		北) 北22条西7丁目	ビ*ト
62 2.3 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北22条西7丁目	ビ*ト
63 2.3 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北22条西7丁目	ビ*ト
64 1.8 管理人孔 SII形檢		北) 北23条西7丁目	ビ*ト
65 2.7 管理人孔 SII形檢		北) 北23条西8丁目	ビ*ト
66 3.4 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		北) 北23条西8丁目	ビ*ト
67 3.4 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北23条西8丁目	ビ*ト
68 2.2 管理人孔 SII形檢		北) 北23条西9丁目	ビ*ト
69 2.2 管理人孔 SII形檢		北) 北24条西9丁目	ビ*ト
70 1.3 管理人孔 SII形檢		北) 北25条西10丁目	ビ*ト
71 1.6 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北25条西11丁目	ビ*ト
72 2.5 管理人孔 SII形檢		北) 北25条西12丁目	ビ*ト
73 2.7 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		北) 北25条西12丁目	ビ*ト
74 2.6 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北25条西12丁目	ビ*ト
75 1.9 管理人孔 SII形檢		北) 北25条西13丁目	ビ*ト
76 1.9 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北25条西13丁目	ビ*ト
77 1.9 管理人孔 SII形檢		北) 北25条西14丁目	ビ*ト
78 2.3 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		北) 北25条西14丁目	ビ*ト
79 2.2 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北25条西14丁目	ビ*ト
80 2.2 管理人孔 SII形檢		北) 北25条西14丁目	ビ*ト
81 2.6 管理人孔 SII形檢		北) 北24条西16丁目	
82 2.5 空気弁室 下水用空気弁φ75		北) 北24条西16丁目	
83 2.6 仕切弁室 中間弁φ300		北) 北24条西16丁目	
84 1.6 空気弁室 不凍急排水用空気弁φ25		西) 八軒10条東3丁目	新川橋梁部
85 2.0 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条東2丁目	
86 2.3 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		西) 八軒10条東2丁目	
87 2.2 仕切弁室 中間弁φ300		西) 八軒10条東2丁目	
88 1.5 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条東1丁目	
89 1.5 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条東1丁目	
90 1.6 空気弁室 下水用空気弁φ75		西) 八軒10条西1丁目	
91 1.3 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条西2丁目	
92 1.5 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条西3丁目	
93 2.3 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		西) 八軒10条西3丁目	
94 2.2 仕切弁室 中間弁φ300		西) 八軒10条西3丁目	
95 1.7 空気弁室 下水用空気弁φ75		西) 八軒10条西4丁目	
96 2.1 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条西4丁目	
97 2.0 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条西5丁目	
98 2.3 排水弁室 中間弁φ300・排水弁φ100		西) 八軒10条西6丁目	
99 2.3 仕切弁室 中間弁φ300		西) 八軒10条西6丁目	
100 2.4 管理人孔 SII形檢		西) 八軒10条西6丁目	