

### 定山溪ポンプ場污水圧送管路(常用)マンホール設置位置図

No.	弁室名	設置場所	人孔深	設置物	メーカー	記事欄
No.1	管理人孔	南区定山溪温泉西3丁目	1.4m	可とう管		
No.2	管理人孔	南区定山溪温泉東3丁目	1.4m	可とう管		
No.3	管理人孔	南区定山溪温泉東3丁目	1.4m			
No.4	管理人孔	南区定山溪温泉東3丁目	1.9m			
No.5	管理人孔	南区定山溪温泉東3丁目	2.2m			吐口



定山溪スポーツ公園テニスコート

定山溪温泉観光案内所

クルーザ

### 定山溪ポンプ場汚水圧送管路(非常用)マンホール設置位置図

No.	弁室名	設置場所	人孔深	設置物	メーカー	記事欄
No.1	空気弁室	南区定山溪温泉西3丁目	1.5m	空気弁	クボタ	φ75補修弁付
No.2	仕切弁室	南区定山溪温泉西3丁目	3.2m	仕切弁	クボタ	φ450ポンプ場移設時使用用
No.3	仕切弁室	南区定山溪温泉西3丁目	3.5m	仕切弁	クボタ	φ450ポンプ場移設時使用用
No.4	管理人孔	南区定山溪温泉西3丁目	1.8m			
No.5	管理人孔	南区定山溪温泉西3丁目	1.4m			
No.6	管理人孔	南区定山溪温泉西3丁目	2.0m			吐口


口径：450mm  
 延長：541m  
 平成23. 4. 1供用開始



- 空気弁
- X 仕切弁
- 管理人孔

## 川北ポンプ場汚水圧送管路マンホール設置位置図

マンホール		弁室名	設置場所	設置物	メーカー	記事欄
No.	人孔深					
No.1	3.0m	排水弁室	白石区 川北4条1丁目	仕切弁	クホータ	φ100排水弁
No.2	2.8m	管理人孔	白石区 川北4条1丁目	管理蓋		
No.3	4.8m	排水弁室	白石区 川北4条1丁目	仕切弁	クホータ	φ100排水弁
No.4	2.0m	空気弁室	白石区 川北4条2丁目	空気弁	マエサワリ	φ75補修弁付
No.5	3.8m	排水弁室	白石区 川北4条3丁目	仕切弁	クホータ	φ100排水弁
No.6	2.9m	空気弁室	白石区 川北4条4丁目	空気弁	マエサワリ	φ75補修弁付
No.7	2.9m	排水弁室	白石区 川北4条5丁目	仕切弁	クホータ	φ100排水弁
No.8	3.0m	管理人孔	白石区 川北4条6丁目	管理蓋		吐出口

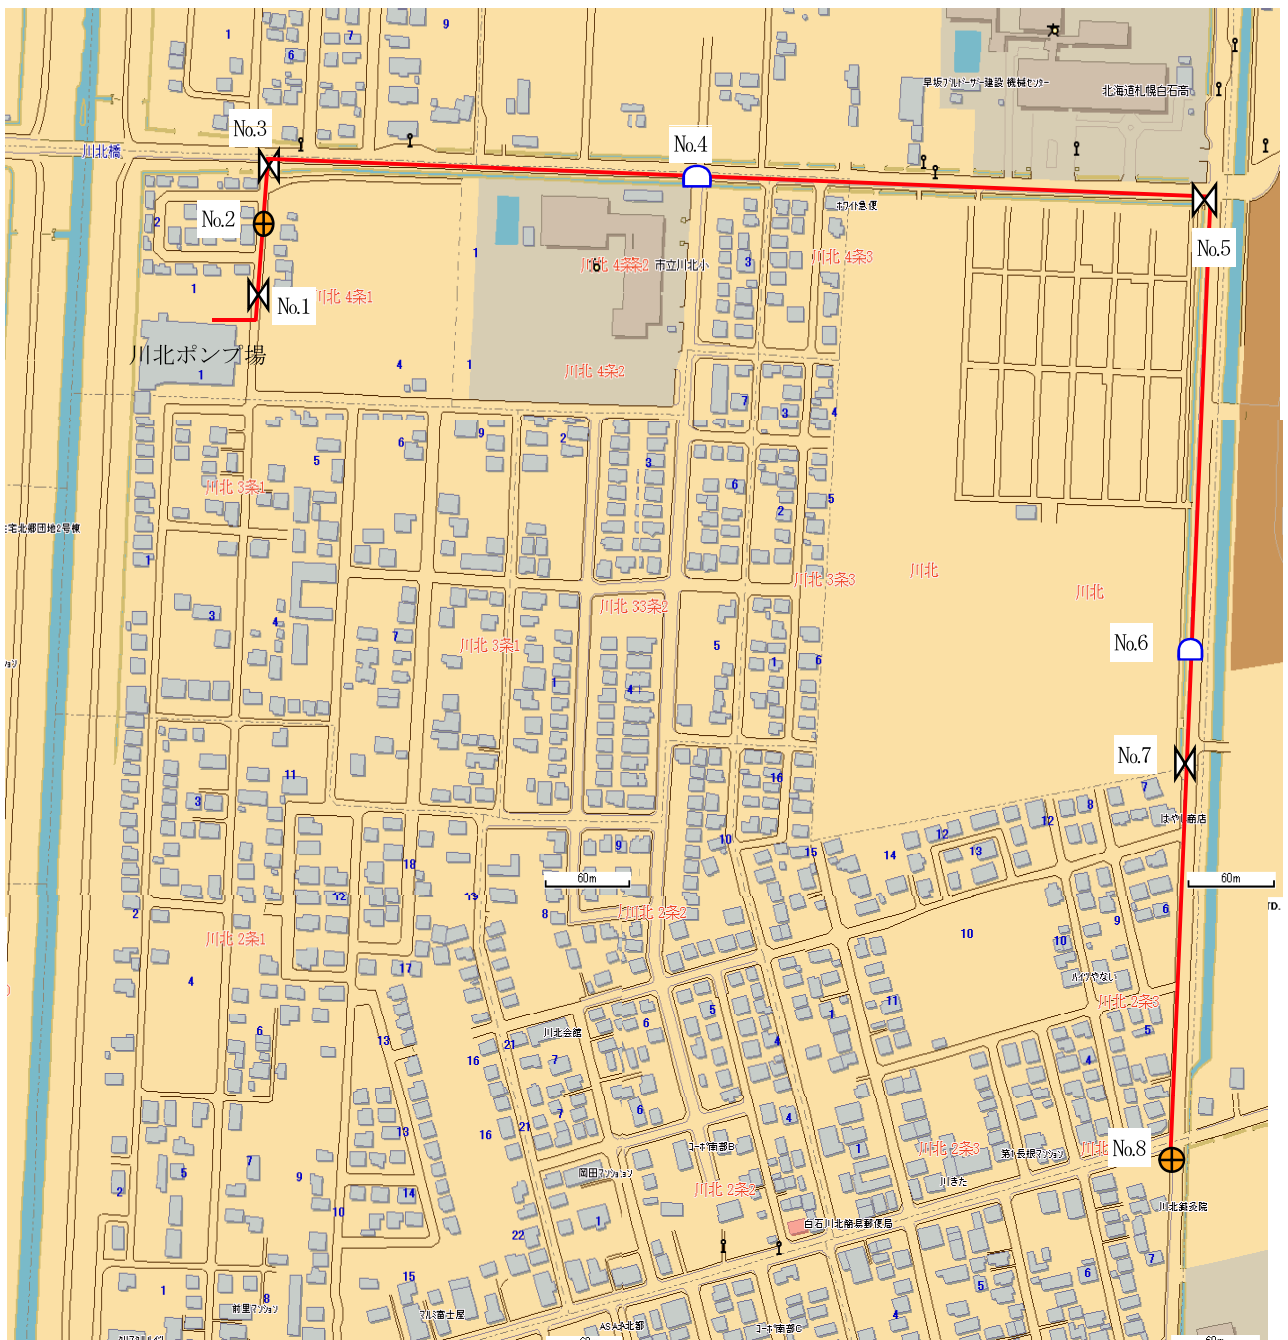

# 厚別川雨水ポンプ場汚水圧送管路マンホール設置位置図

