

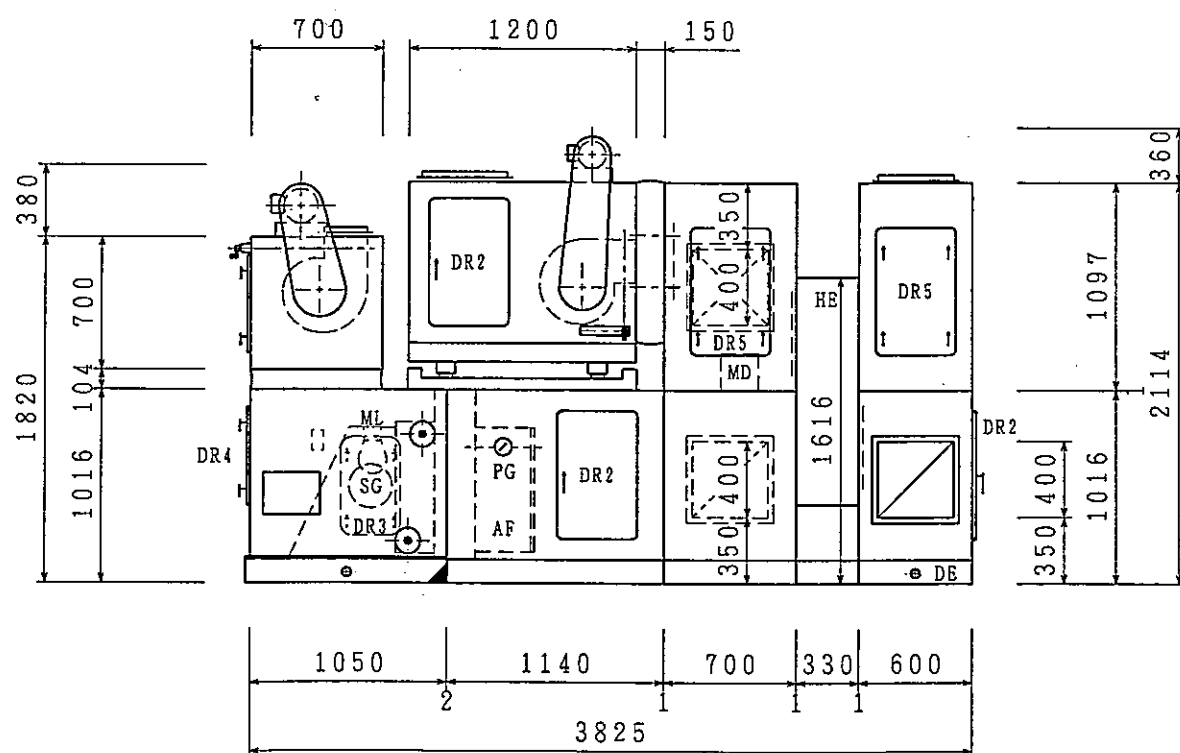


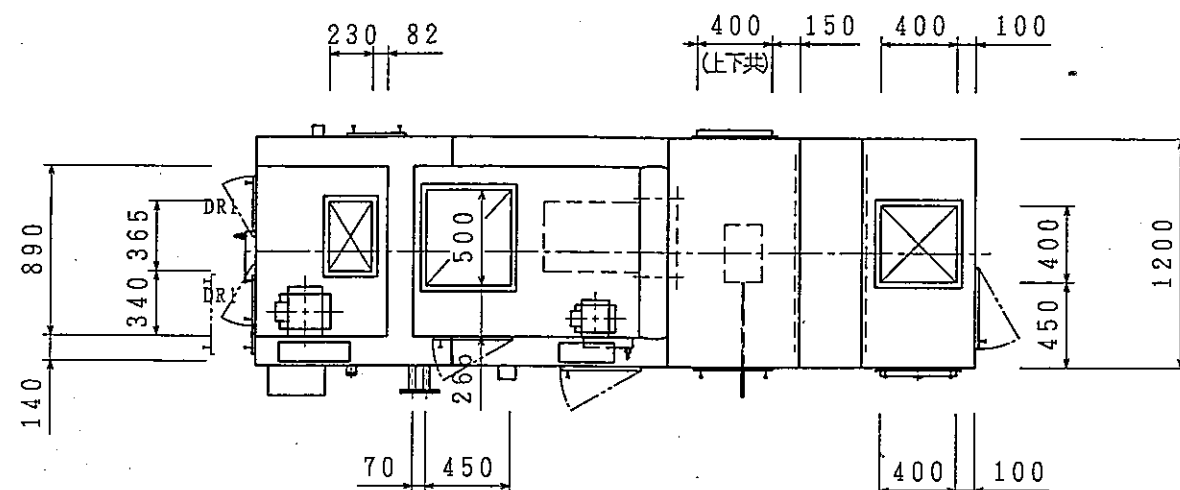

本図の外形寸法は、フレーム間を示します。

番号	概算重量 (kg)
1	250
2	150
3	200
4	250
5	100
6	100
7	250
8	150
9	100


搬入分割姿図

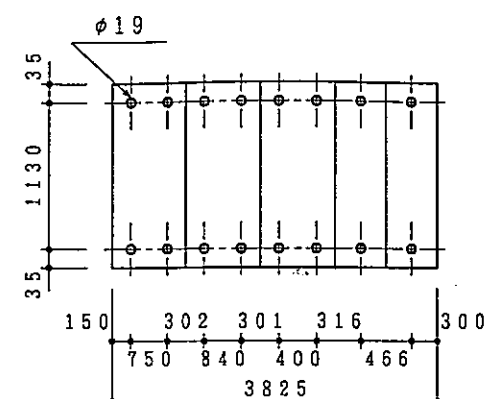

架台アンカ孔位置図

A: 温水出口 32A (145)
B: 温水入口 32A (145)
C: 排水口 40A (50)

() 内は、フレームからの配管出寸法

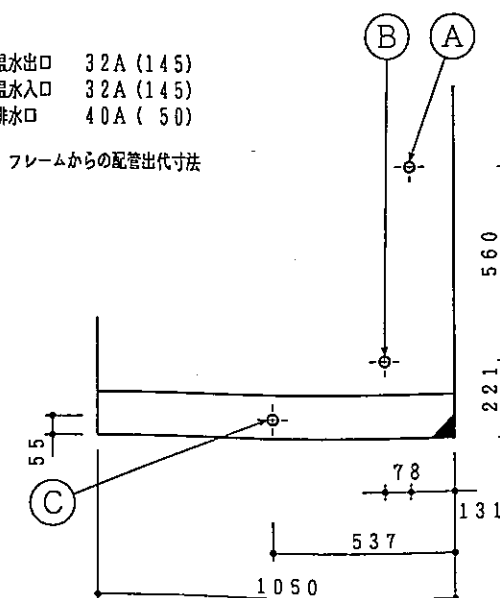

配管位置図

機器仕様

風量	3800 m ³ /h
全静圧/機外静圧	72/30 mmAq
シロッコファン	250DB × 1
手動式スクロールダンパ付	吐出風速=12.5m/s
電動機 3相200V50Hz	2.20kW/4P/防滴×1
風量	1930 m ³ /h
全静圧/機外静圧	49/30 mmAq
シロッコファン	250DB × 1
手動式スクロールダンパ付	吐出風速=6.3m/s
電動機 3相200V50Hz	0.75kW/4P/防滴×1
サイズ	W24 27× 865-HF×1
用途/通過風速	加熱専用 / 2.00m/s
全熱量	25800 kcal/h
空気入口温度DB/WB	8.4/ °C
空気出口温度DB/WB	31.8/ °C
水量 (損失水頭)	430/min (0.2mAq)
水入口/出口温度	70.0/60.0 °C
加湿機	SINKOスプレーマスター SMVK-45A × 1
有効加湿量	12.8 kg/h
防振装置	スプリング

DE	排水口	40 (キャップ止メ)	1
ML	マリンランプ	スイッチ付	1
PG	差圧計		1
MD	ダンパ	還気用	1
HE	全熱交換器	TAC-105TKF 排気風量= 1930m ³ /h 外気風量= 3800m ³ /h	1
	ロータ保護用フィルタ	W515×H440	4
AF	セル型フィルタ	フル	1
	プレフィルタ付	ハーフ	1
SG	覗き窓	φ150 漏水防止枠取付	1
DR5	点検扉	400×650 内取外し式	2
DR4	点検扉	400×500 取外し式	1
DR3	点検扉	300×500 取外し式	1
DR2	点検扉	400×650 片開き式	3
DR1	点検扉	300×500 片開き式	2
品番	部品名	仕様	数量

D	98. 3.13	混気箱ドレンパン露受無し。	篠崎	河盛	照査	河盛			空気調和機 構成図		No.	04	台数	1
C	98. 3.11	混気箱ドレンパン追加、熱交制御盤削除。	篠崎	河盛	作成	篠崎	図法	第三角法		札幌市下水道局庁舎	系統名	OAC-4		
B	98. 2.25	開口追加、混気箱ドレンパン削除。	篠崎	河盛	担当	中山	日付	'97. 9.26		株式会社 東芝	図番	TAU-9736371D	型式	RAA-DV5