

創成川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,204	698,880	694,956	1,393,836
令和5年11月	100	3,216	721,776	697,020	1,418,796
令和5年12月	100	3,180	800,664	764,532	1,565,196
令和6年 1月	100	2,724	761,124	869,436	1,630,560
令和6年 2月	100	3,288	799,260	818,556	1,617,816
令和6年 3月	100	3,072	806,592	773,232	1,579,824
令和6年 4月	100	3,204	668,508	671,220	1,339,728
令和6年 5月	100	2,688	524,448	693,888	1,218,336
令和6年 6月	100	3,120	602,496	565,260	1,167,756
令和6年 7月	100	3,120	641,604	608,616	1,250,220
令和6年 8月	100	2,832	668,556	621,372	1,289,928
令和6年 9月	100	3,012	560,928	635,808	1,196,736
合計	—	—	8,254,836	8,413,896	16,668,732

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

創成川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

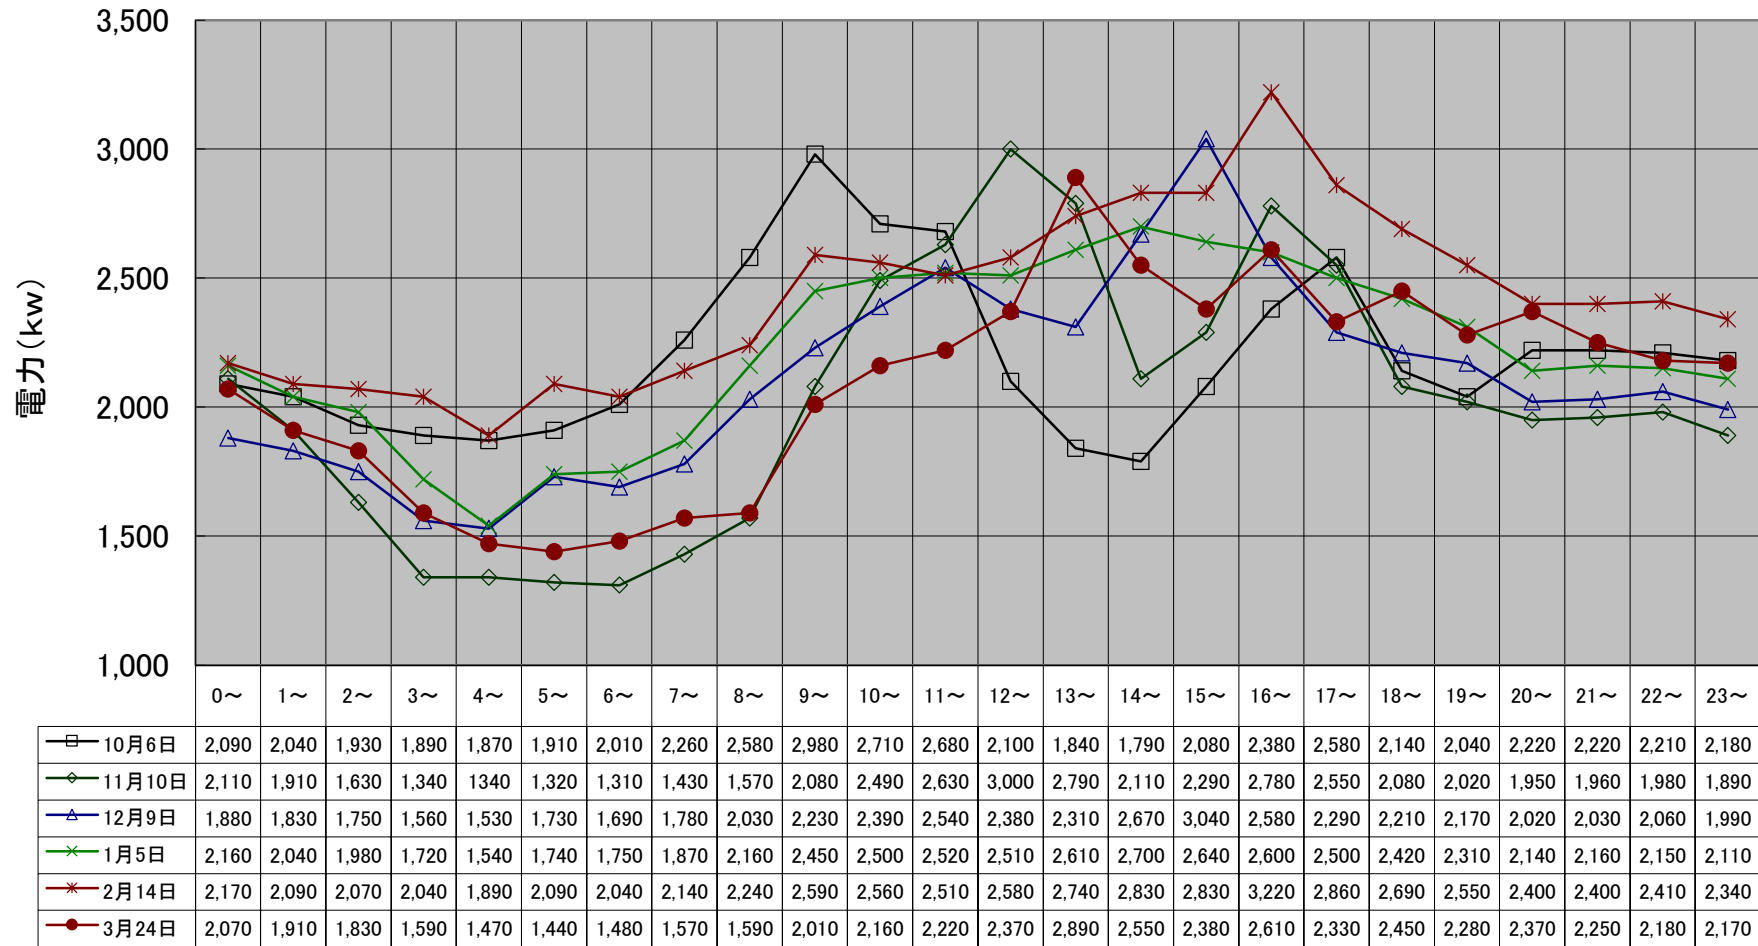

創成川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

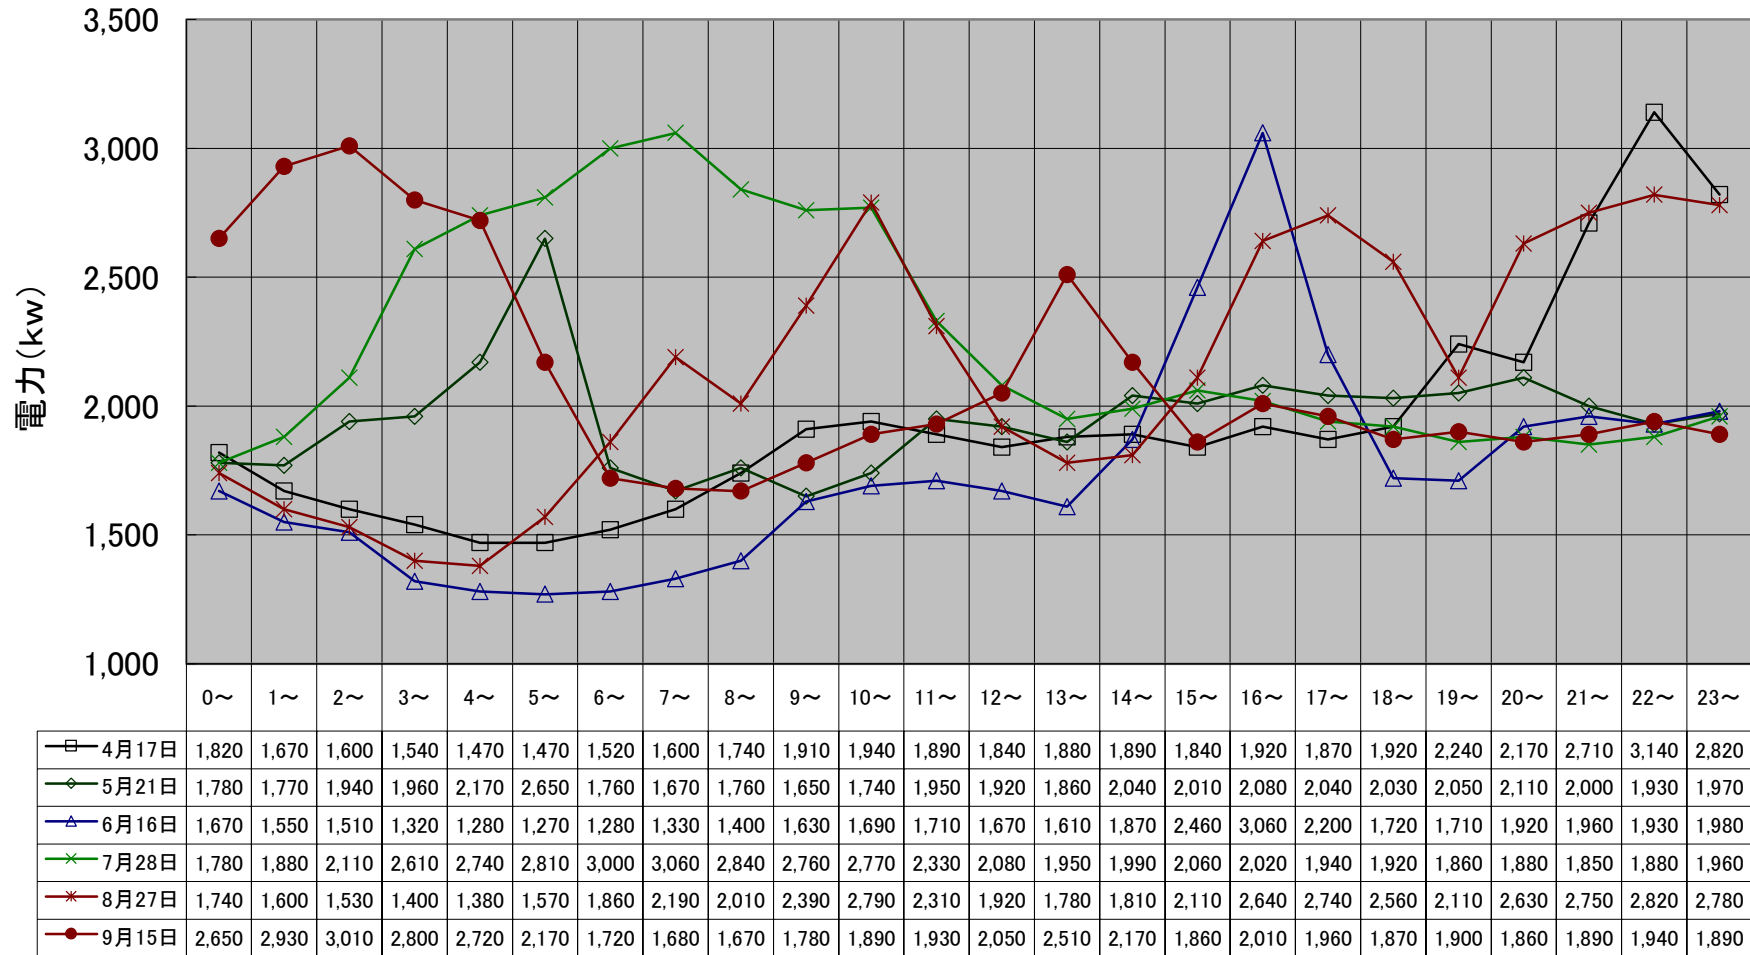

茨戸水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	2,796	350,556	367,368	717,924
令和5年11月	100	2,436	380,616	379,236	759,852
令和5年12月	100	1,668	327,408	351,336	678,744
令和6年 1月	100	1,488	289,440	371,700	661,140
令和6年 2月	100	2,280	357,564	382,332	739,896
令和6年 3月	100	1,968	434,568	437,280	871,848
令和6年 4月	100	2,268	383,424	404,376	787,800
令和6年 5月	100	2,304	273,588	404,772	678,360
令和6年 6月	100	2,640	302,220	324,444	626,664
令和6年 7月	100	2,820	336,012	359,484	695,496
令和6年 8月	100	2,412	340,560	340,584	681,144
令和6年 9月	100	2,796	267,024	343,404	610,428
合計	—	—	4,042,980	4,466,316	8,509,296

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

茨戸水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

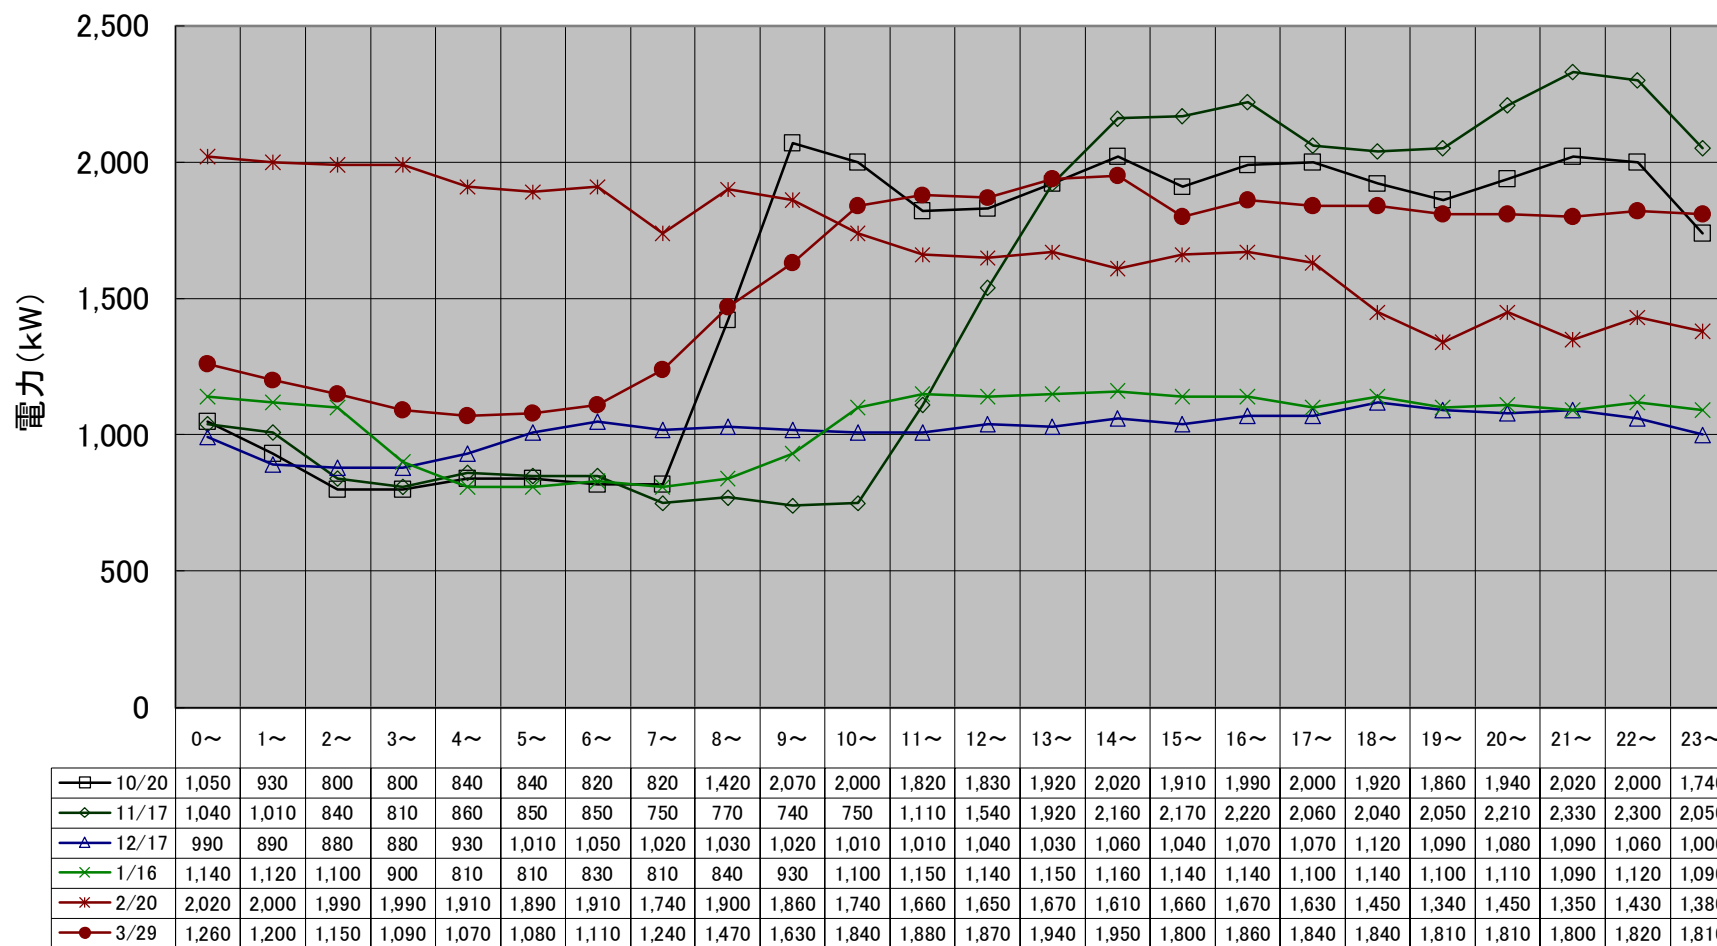

茨戸水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

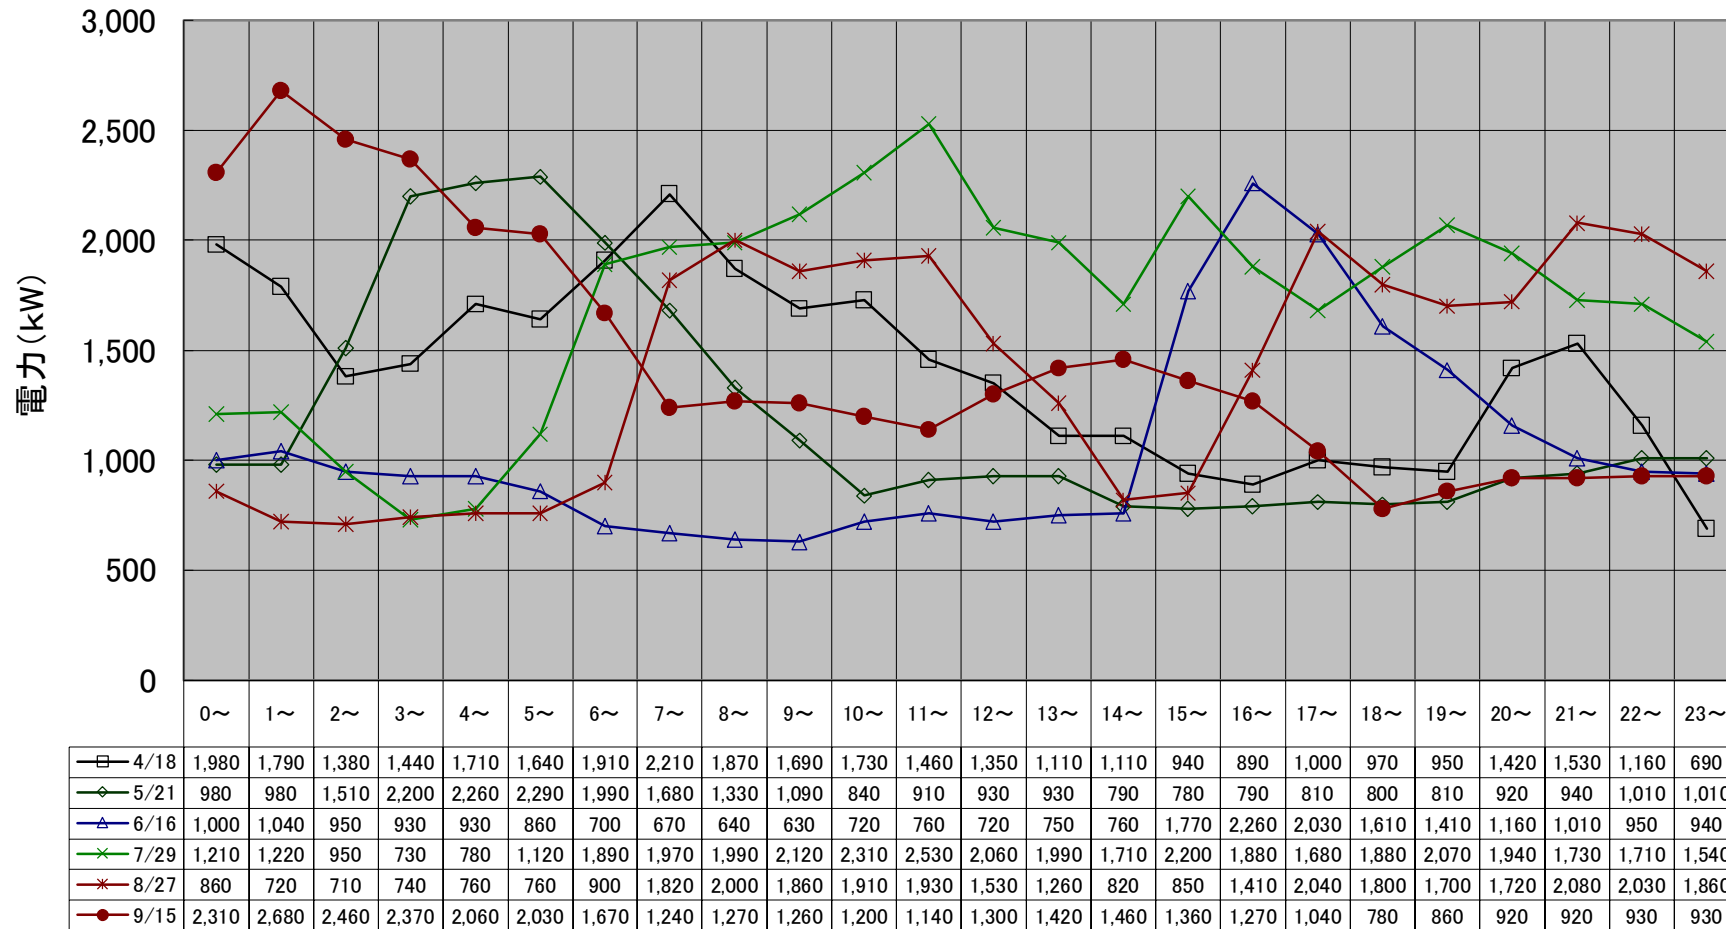

豊平川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,468	594,672	570,720	1,165,392
令和5年11月	100	3,444	575,664	581,004	1,156,668
令和5年12月	100	2,748	604,344	589,380	1,193,724
令和6年 1月	100	2,388	559,740	643,668	1,203,408
令和6年 2月	100	2,880	579,336	591,576	1,170,912
令和6年 3月	100	2,712	574,056	576,612	1,150,668
令和6年 4月	100	3,216	559,260	603,792	1,163,052
令和6年 5月	100	3,216	486,432	660,840	1,147,272
令和6年 6月	100	3,300	582,420	549,240	1,131,660
令和6年 7月	100	3,264	620,628	588,636	1,209,264
令和6年 8月	100	3,324	628,116	584,148	1,212,264
令和6年 9月	100	3,288	517,344	596,844	1,114,188
合計	—	—	6,882,012	7,136,460	14,018,472

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

豊平川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

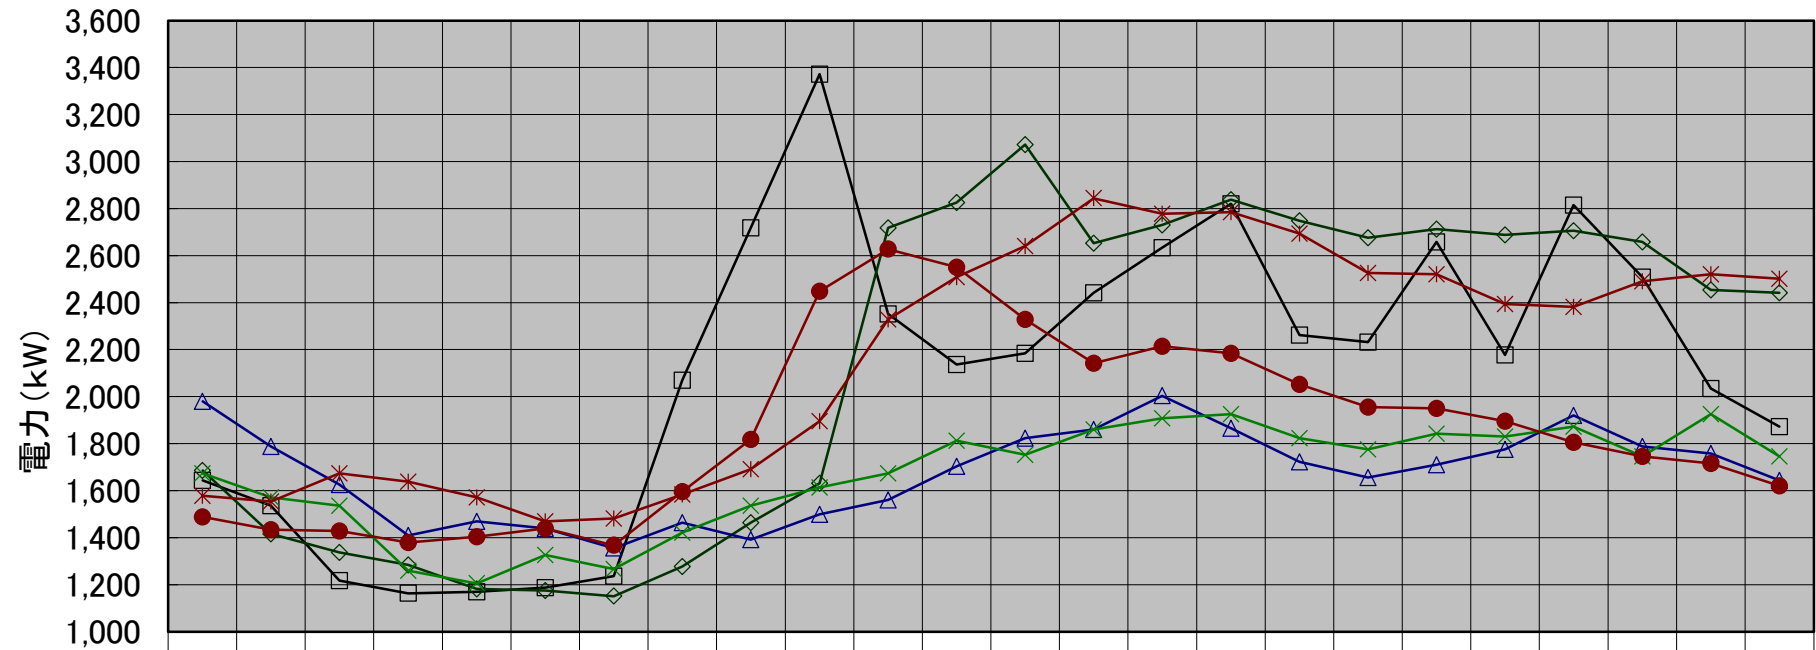

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月20日	1,644	1,536	1,218	1,164	1,170	1,188	1,236	2,070	2,718	3,372	2,352	2,136	2,184	2,442	2,634	2,820	2,262	2,232	2,658	2,178	2,814	2,508	2,034	1,872
11月17日	1,686	1,416	1,338	1,284	1,182	1,176	1,152	1,278	1,464	1,632	2,718	2,826	3,072	2,652	2,730	2,838	2,748	2,676	2,712	2,688	2,706	2,658	2,454	2,442
12月17日	1,980	1,788	1,626	1,410	1,470	1,440	1,356	1,464	1,392	1,500	1,560	1,704	1,824	1,860	2,004	1,866	1,722	1,656	1,710	1,776	1,920	1,788	1,758	1,644
1月26日	1,674	1,572	1,536	1,260	1,206	1,326	1,266	1,422	1,536	1,614	1,674	1,812	1,752	1,860	1,908	1,926	1,824	1,776	1,842	1,830	1,872	1,746	1,926	1,746
2月19日	1,578	1,554	1,674	1,638	1,572	1,470	1,482	1,584	1,692	1,896	2,328	2,508	2,640	2,844	2,778	2,784	2,694	2,526	2,520	2,394	2,382	2,490	2,520	2,502
3月29日	1,488	1,434	1,428	1,380	1,404	1,440	1,368	1,596	1,818	2,448	2,628	2,550	2,328	2,142	2,214	2,184	2,052	1,956	1,950	1,896	1,806	1,746	1,716	1,620

豊平川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

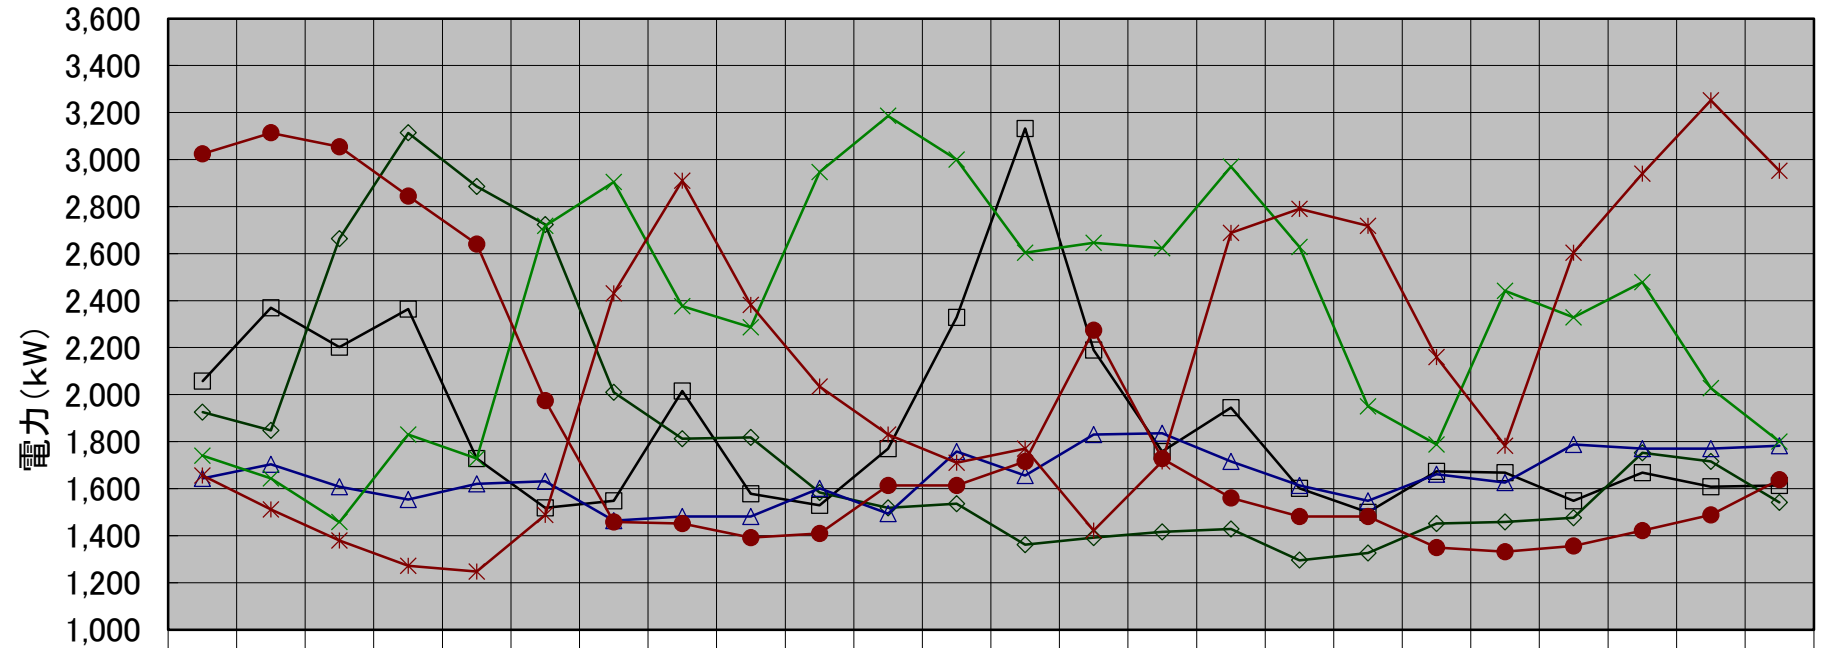

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
—■— 4月25日	2,058	2,370	2,202	2,364	1,728	1,518	1,548	2,016	1,578	1,530	1,770	2,328	3,132	2,190	1,758	1,944	1,602	1,500	1,674	1,668	1,548	1,668	1,608	1,614
—◇— 5月21日	1,926	1,848	2,664	3,114	2,886	2,724	2,010	1,812	1,818	1,584	1,518	1,536	1,362	1,392	1,416	1,428	1,296	1,326	1,452	1,458	1,476	1,752	1,716	1,542
—△— 6月17日	1,644	1,704	1,608	1,554	1,620	1,632	1,464	1,482	1,482	1,602	1,494	1,758	1,656	1,830	1,836	1,716	1,614	1,548	1,662	1,626	1,788	1,770	1,770	1,782
—×— 7月29日	1,740	1,644	1,458	1,830	1,728	2,718	2,904	2,376	2,286	2,946	3,186	3,000	2,604	2,646	2,622	2,970	2,628	1,950	1,788	2,442	2,328	2,478	2,028	1,800
—*— 8月27日	1,656	1,512	1,380	1,272	1,248	1,488	2,430	2,910	2,382	2,034	1,830	1,710	1,770	1,422	1,716	2,688	2,790	2,718	2,160	1,782	2,604	2,940	3,252	2,952
—●— 9月15日	3,024	3,114	3,054	2,844	2,640	1,974	1,458	1,452	1,392	1,410	1,614	1,614	1,716	2,274	1,728	1,560	1,482	1,482	1,350	1,332	1,356	1,422	1,488	1,638

東部水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	2,760	727,368	808,272	1,535,640
令和5年11月	100	2,664	733,296	849,792	1,583,088
令和5年12月	100	2,544	762,960	874,008	1,636,968
令和6年 1月	100	2,592	672,120	894,384	1,566,504
令和6年 2月	100	2,784	755,880	875,400	1,631,280
令和6年 3月	99	2,712	855,648	955,392	1,811,040
令和6年 4月	100	2,640	800,688	900,936	1,701,624
令和6年 5月	100	2,520	505,968	793,128	1,299,096
令和6年 6月	99	2,760	791,928	818,712	1,610,640
令和6年 7月	99	2,856	914,832	957,264	1,872,096
令和6年 8月	99	2,664	752,280	812,712	1,564,992
令和6年 9月	100	2,688	585,360	710,544	1,295,904
合計	—	—	8,858,328	10,250,544	19,108,872

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

東部水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

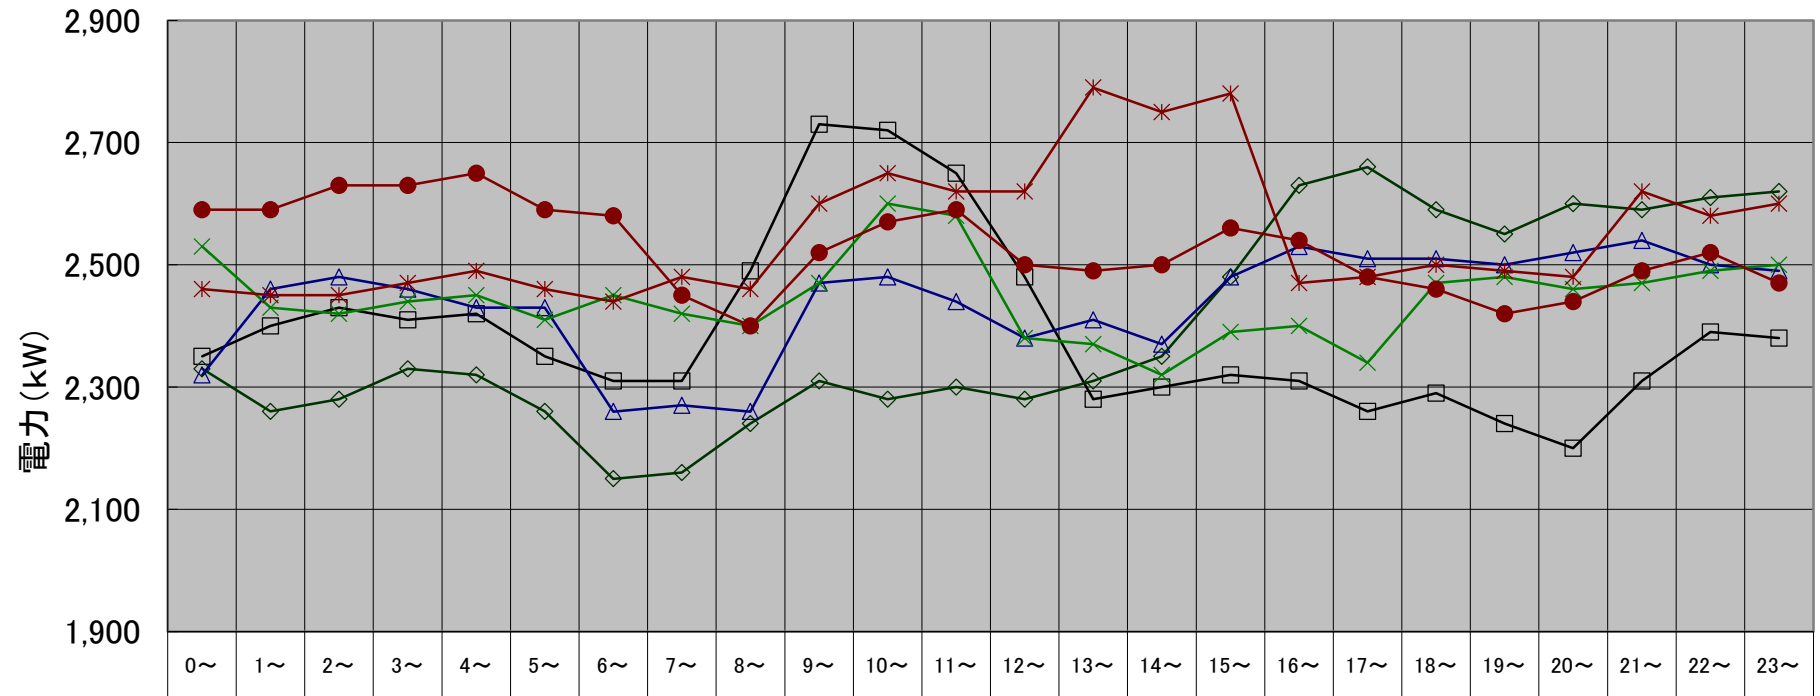

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月5日	2,350	2,400	2,430	2,410	2,420	2,350	2,310	2,310	2,490	2,730	2,720	2,650	2,480	2,280	2,300	2,320	2,310	2,260	2,290	2,240	2,200	2,310	2,390	2,380
11月17日	2,330	2,260	2,280	2,330	2,320	2,260	2,150	2,160	2,240	2,310	2,280	2,300	2,280	2,310	2,350	2,480	2,630	2,660	2,590	2,550	2,600	2,590	2,610	2,620
12月26日	2,320	2,460	2,480	2,460	2,430	2,430	2,260	2,270	2,260	2,470	2,480	2,440	2,380	2,410	2,370	2,480	2,530	2,510	2,510	2,500	2,520	2,540	2,500	2,490
1月9日	2,530	2,430	2,420	2,440	2,450	2,410	2,450	2,420	2,400	2,470	2,600	2,580	2,380	2,370	2,320	2,390	2,400	2,340	2,470	2,480	2,460	2,470	2,490	2,500
2月19日	2,460	2,450	2,450	2,470	2,490	2,460	2,440	2,480	2,460	2,600	2,650	2,620	2,620	2,790	2,750	2,780	2,470	2,480	2,500	2,490	2,480	2,620	2,580	2,600
3月11日	2,590	2,590	2,630	2,630	2,650	2,590	2,580	2,450	2,400	2,520	2,570	2,590	2,500	2,490	2,500	2,560	2,540	2,480	2,460	2,420	2,440	2,490	2,520	2,470

東部水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

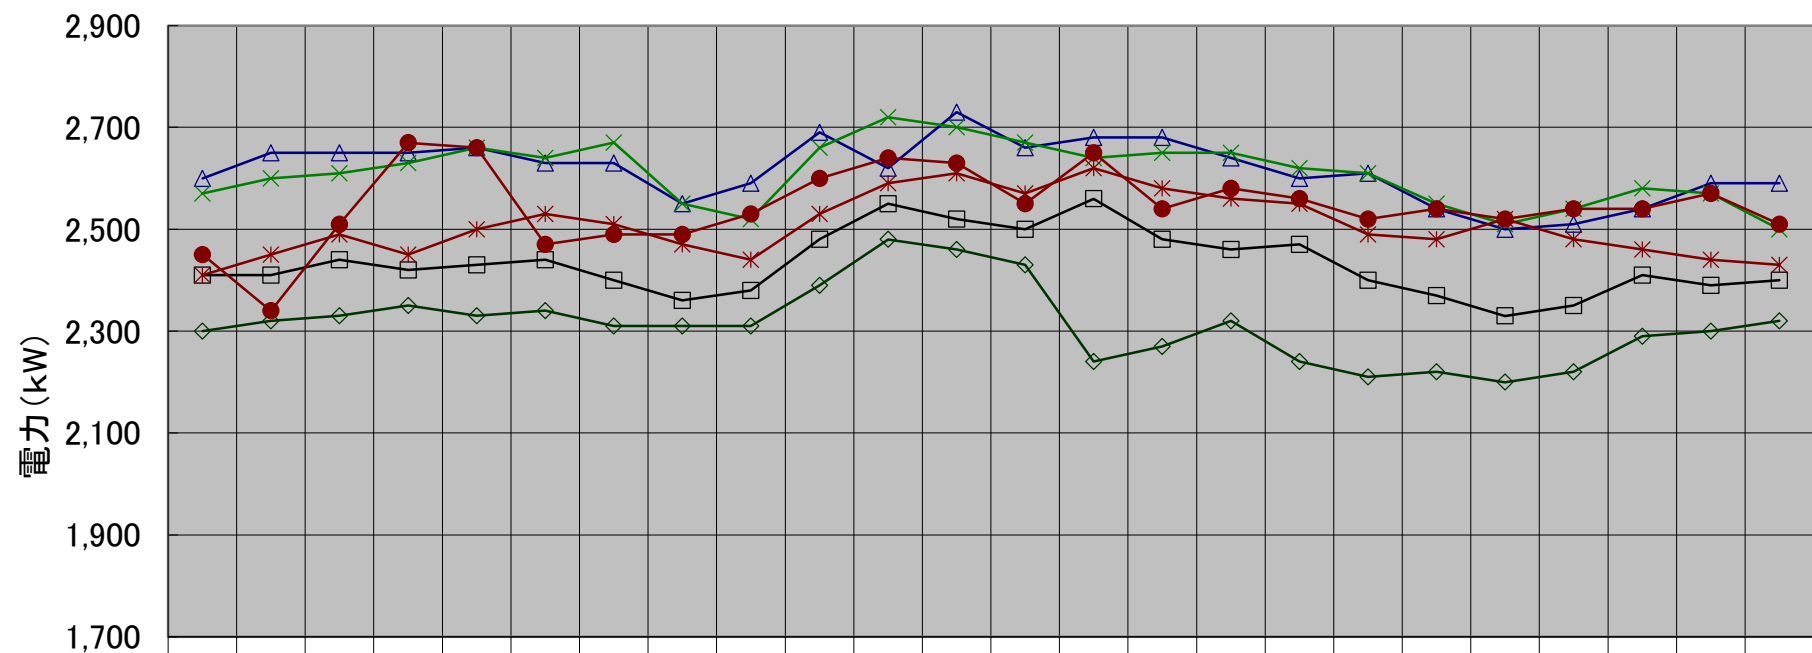

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
—■— 4月8日	2,410	2,410	2,440	2,420	2,430	2,440	2,400	2,360	2,380	2,480	2,550	2,520	2,500	2,560	2,480	2,460	2,470	2,400	2,370	2,330	2,350	2,410	2,390	2,400
—◇— 5月1日	2,300	2,320	2,330	2,350	2,330	2,340	2,310	2,310	2,310	2,390	2,480	2,460	2,430	2,240	2,270	2,320	2,240	2,210	2,220	2,200	2,220	2,290	2,300	2,320
—△— 6月24日	2,600	2,650	2,650	2,650	2,660	2,630	2,630	2,550	2,590	2,690	2,620	2,730	2,660	2,680	2,680	2,640	2,600	2,610	2,540	2,500	2,510	2,540	2,590	2,590
—×— 7月4日	2,570	2,600	2,610	2,630	2,660	2,640	2,670	2,550	2,520	2,660	2,720	2,700	2,670	2,640	2,650	2,650	2,620	2,610	2,550	2,510	2,540	2,580	2,570	2,500
—*— 8月13日	2,410	2,450	2,490	2,450	2,500	2,530	2,510	2,470	2,440	2,530	2,590	2,610	2,570	2,620	2,580	2,560	2,550	2,490	2,480	2,520	2,480	2,460	2,440	2,430
—●— 9月27日	2,450	2,340	2,510	2,670	2,660	2,470	2,490	2,490	2,530	2,600	2,640	2,630	2,550	2,650	2,540	2,580	2,560	2,520	2,540	2,520	2,540	2,540	2,570	2,510

新川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,036	654,132	625,932	1,280,064
令和5年11月	100	2,916	616,944	616,308	1,233,252
令和5年12月	100	2,652	691,860	662,664	1,354,524
令和6年 1月	100	2,784	661,380	763,104	1,424,484
令和6年 2月	100	2,556	719,988	738,792	1,458,780
令和6年 3月	100	3,144	747,300	721,368	1,468,668
令和6年 4月	100	3,276	631,080	656,940	1,288,020
令和6年 5月	100	3,012	529,848	708,876	1,238,724
令和6年 6月	100	3,024	599,568	558,192	1,157,760
令和6年 7月	100	3,048	659,700	605,724	1,265,424
令和6年 8月	100	3,120	656,292	607,596	1,263,888
令和6年 9月	100	2,976	579,348	649,860	1,229,208
合計	—	—	7,747,440	7,915,356	15,662,796

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

新川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

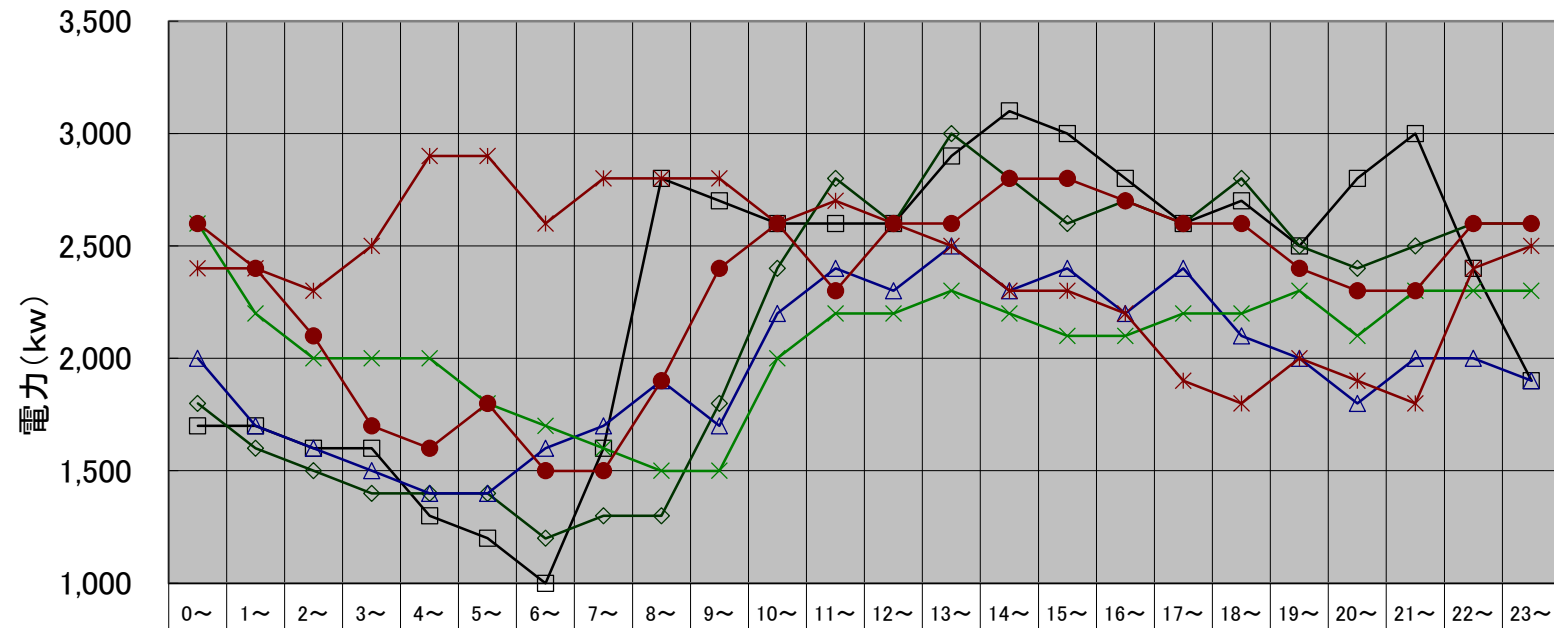

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月20日	1,700	1,700	1,600	1,600	1,300	1,200	1,000	1,600	2,800	2,700	2,600	2,600	2,600	2,900	3,100	3,000	2,800	2,600	2,700	2,500	2,800	3,000	2,400	1,900
11月17日	1,800	1,600	1,500	1,400	1,400	1,400	1,200	1,300	1,300	1,800	2,400	2,800	2,600	3,000	2,800	2,600	2,700	2,600	2,800	2,500	2,400	2,500	2,600	2,600
12月28日	2,000	1,700	1,600	1,500	1,400	1,400	1,600	1,700	1,900	1,700	2,200	2,400	2,300	2,500	2,300	2,400	2,200	2,400	2,100	2,000	1,800	2,000	2,000	1,900
1月20日	2,600	2,200	2,000	2,000	2,000	1,800	1,700	1,600	1,500	1,500	2,000	2,200	2,200	2,300	2,200	2,100	2,100	2,200	2,200	2,300	2,100	2,300	2,300	2,300
2月20日	2,400	2,400	2,300	2,500	2,900	2,900	2,600	2,800	2,800	2,800	2,600	2,700	2,600	2,500	2,300	2,300	2,200	1,900	1,800	2,000	1,900	1,800	2,400	2,500
3月11日	2,600	2,400	2,100	1,700	1,600	1,800	1,500	1,500	1,900	2,400	2,600	2,300	2,600	2,600	2,800	2,800	2,700	2,600	2,600	2,400	2,300	2,300	2,600	2,600

新川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

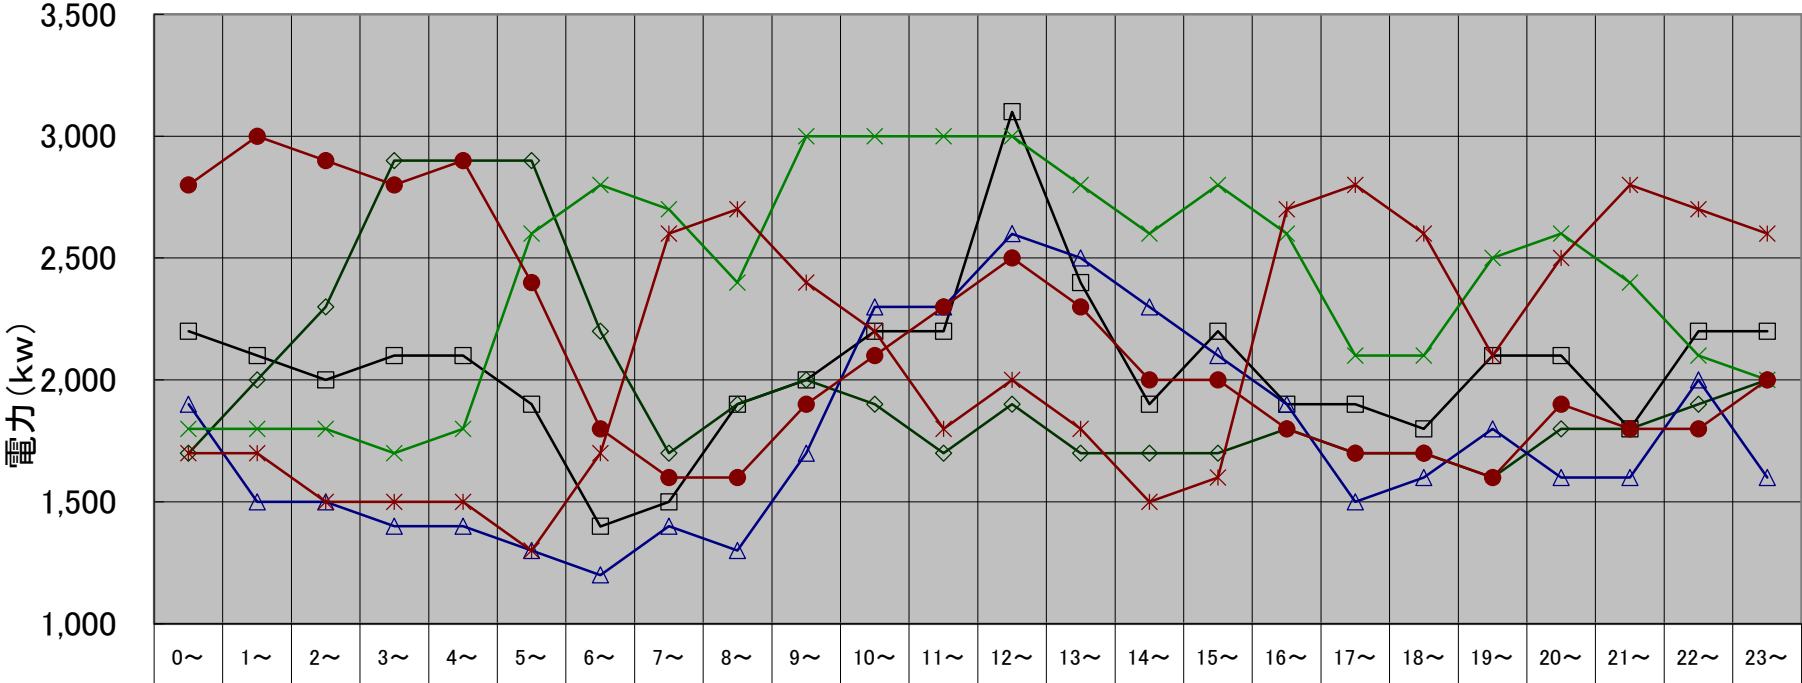

4月25日	2,200	2,100	2,000	2,100	2,100	1,900	1,400	1,500	1,900	2,000	2,200	2,200	3,100	2,400	1,900	2,200	1,900	1,900	1,800	2,100	2,100	1,800	2,200	2,200
5月21日	1,700	2,000	2,300	2,900	2,900	2,900	2,200	1,700	1,900	2,000	1,900	1,700	1,900	1,700	1,700	1,700	1,800	1,700	1,700	1,600	1,800	1,800	1,900	2,000
6月5日	1,900	1,500	1,500	1,400	1,400	1,300	1,200	1,400	1,300	1,700	2,300	2,300	2,600	2,500	2,300	2,100	1,900	1,500	1,600	1,800	1,600	1,600	2,000	1,600
7月29日	1,800	1,800	1,800	1,700	1,800	2,600	2,800	2,700	2,400	3,000	3,000	3,000	3,000	2,800	2,600	2,800	2,600	2,100	2,100	2,500	2,600	2,400	2,100	2,000
8月27日	1,700	1,700	1,500	1,500	1,500	1,300	1,700	2,600	2,700	2,400	2,200	1,800	2,000	1,800	1,500	1,600	2,700	2,800	2,600	2,100	2,500	2,800	2,700	2,600
9月15日	2,800	3,000	2,900	2,800	2,900	2,400	1,800	1,600	1,600	1,900	2,100	2,300	2,500	2,300	2,000	2,000	1,800	1,700	1,700	1,600	1,900	1,800	1,800	2,000

西部スラッジセンター
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	2,268	661,590	722,160	1,383,750
令和5年11月	100	2,340	587,574	645,900	1,233,474
令和5年12月	100	2,316	631,932	685,452	1,317,384
令和6年 1月	100	2,172	606,186	722,808	1,328,994
令和6年 2月	100	2,256	557,532	643,464	1,200,996
令和6年 3月	100	2,196	585,684	663,474	1,249,158
令和6年 4月	100	2,376	561,222	584,442	1,145,664
令和6年 5月	100	2,208	634,398	745,830	1,380,228
令和6年 6月	100	2,268	656,100	669,894	1,325,994
令和6年 7月	100	2,448	732,642	745,860	1,478,502
令和6年 8月	100	2,268	724,176	729,798	1,453,974
令和6年 9月	100	2,202	623,610	749,898	1,373,508
合計	—	—	7,562,646	8,308,980	15,871,626

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

西部スラッジセンター 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

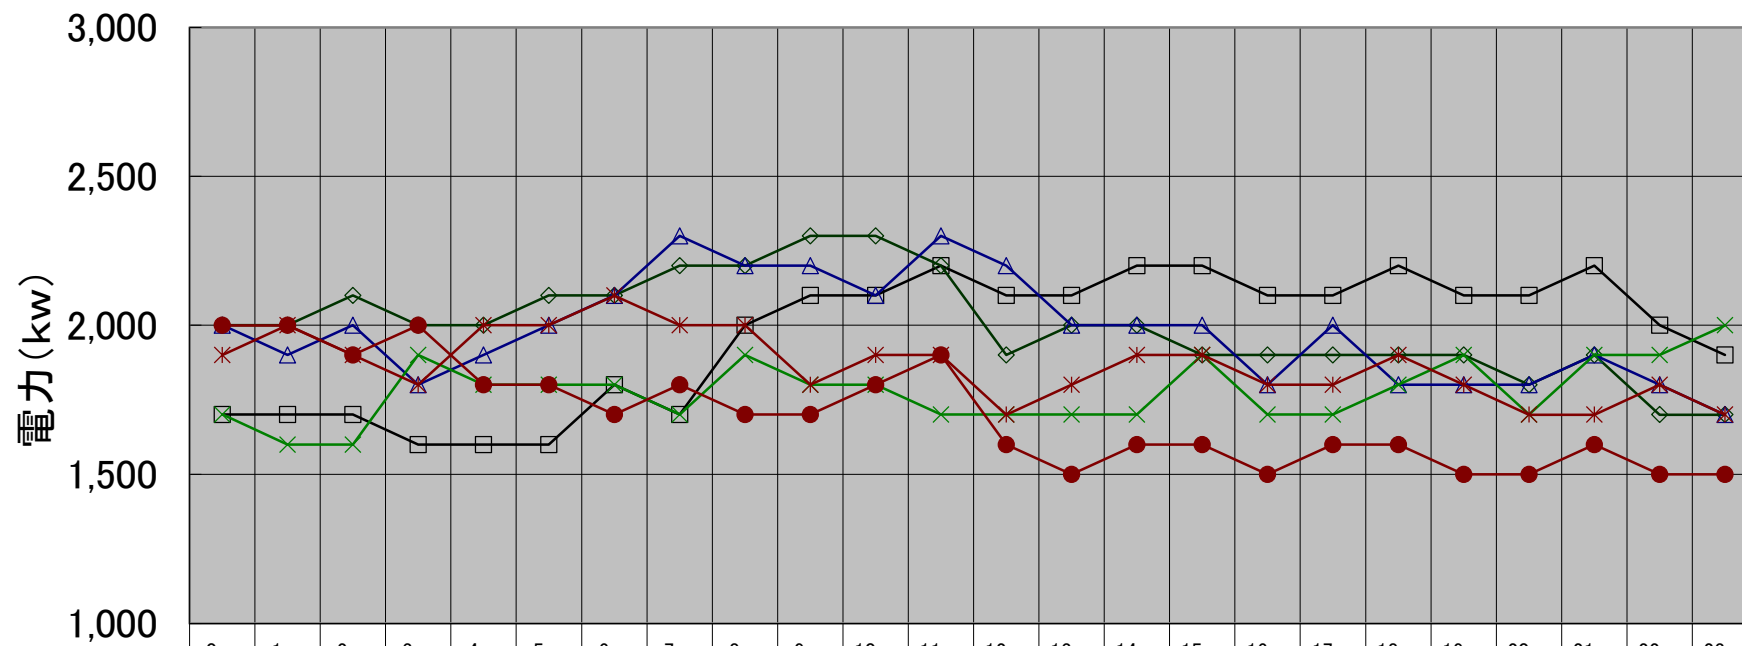

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
10月17日	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,600	1,800	1,700	2,000	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,200	2,200	2,100	2,100	2,200	2,100	2,100	2,200	2,000	1,900
11月2日	2,000	2,000	2,100	2,000	2,000	2,100	2,100	2,200	2,200	2,300	2,300	2,200	1,900	2,000	2,000	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,800	1,900	1,700	1,700
12月8日	2,000	1,900	2,000	1,800	1,900	2,000	2,100	2,300	2,200	2,200	2,100	2,300	2,200	2,000	2,000	2,000	1,800	2,000	1,800	1,800	1,800	1,900	1,800	1,700
1月20日	1,700	1,600	1,600	1,900	1,800	1,800	1,800	1,700	1,900	1,800	1,800	1,700	1,700	1,700	1,700	1,900	1,700	1,700	1,800	1,900	1,700	1,900	1,900	2,000
2月21日	1,900	2,000	1,900	1,800	2,000	2,000	2,100	2,000	2,000	1,800	1,900	1,900	1,700	1,800	1,900	1,900	1,800	1,800	1,900	1,800	1,700	1,700	1,800	1,700
3月30日	2,000	2,000	1,900	2,000	1,800	1,800	1,700	1,800	1,700	1,700	1,800	1,900	1,600	1,500	1,600	1,600	1,500	1,600	1,600	1,500	1,500	1,600	1,500	1,500

西部スラッジセンター 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

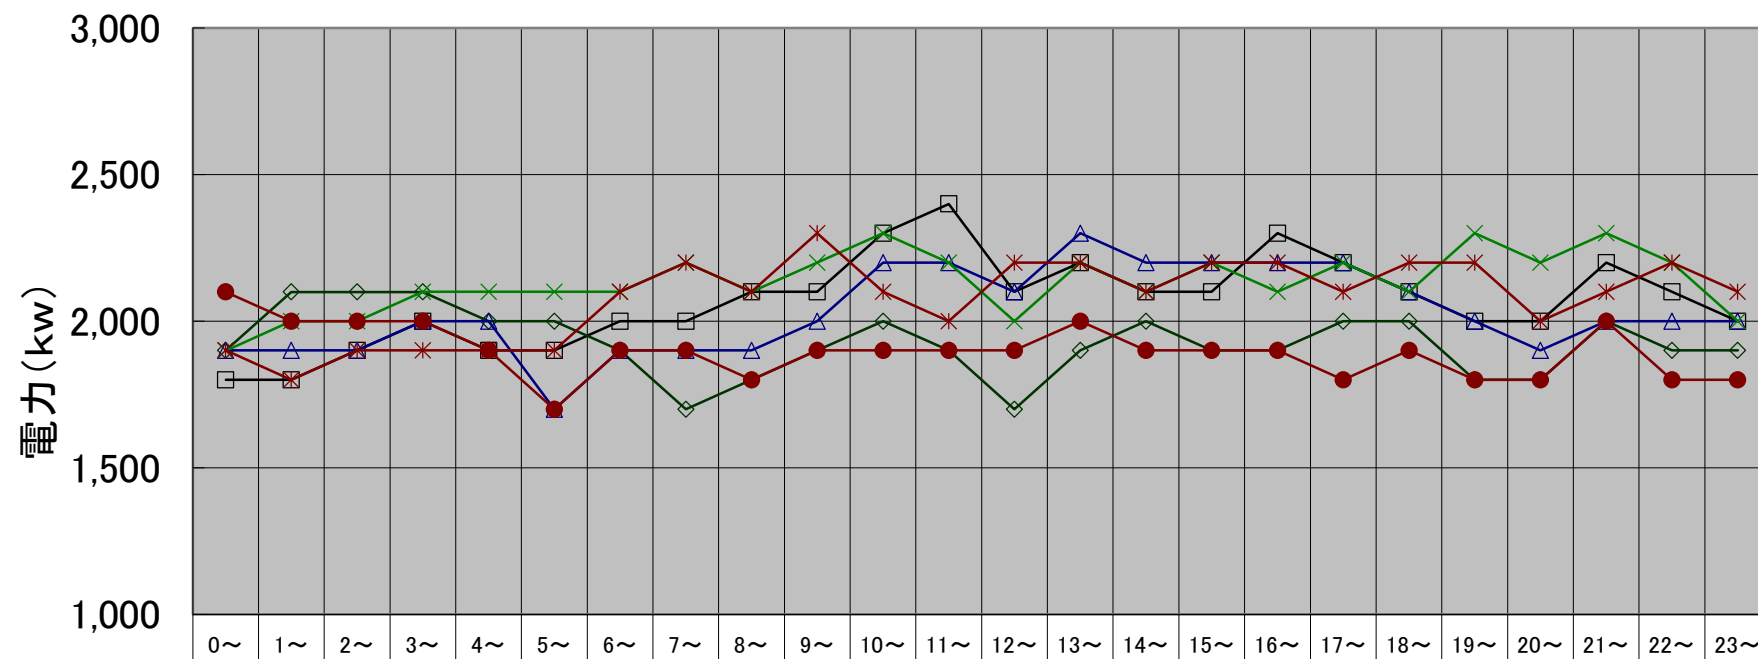

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
—■— 4月18日	1,800	1,800	1,900	2,000	1,900	1,900	2,000	2,000	2,100	2,100	2,300	2,400	2,100	2,200	2,100	2,100	2,300	2,200	2,100	2,000	2,000	2,200	2,100	2,000
—◇— 5月28日	1,900	2,100	2,100	2,100	2,000	2,000	1,900	1,700	1,800	1,900	2,000	1,900	1,700	1,900	2,000	1,900	1,900	2,000	2,000	1,800	1,800	2,000	1,900	1,900
—△— 6月20日	1,900	1,900	1,900	2,000	2,000	1,700	1,900	1,900	1,900	2,000	2,200	2,200	2,100	2,300	2,200	2,200	2,200	2,200	2,100	2,000	1,900	2,000	2,000	2,000
—×— 7月29日	1,900	2,000	2,000	2,100	2,100	2,100	2,100	2,200	2,100	2,200	2,300	2,200	2,000	2,200	2,100	2,200	2,100	2,200	2,100	2,300	2,200	2,300	2,200	2,000
—*— 8月13日	1,900	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	2,100	2,200	2,100	2,300	2,100	2,000	2,200	2,200	2,100	2,200	2,200	2,100	2,200	2,200	2,000	2,100	2,200	2,100
—●— 9月13日	2,100	2,000	2,000	2,000	1,900	1,700	1,900	1,900	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	2,000	1,900	1,900	1,900	1,800	1,900	1,800	1,800	2,000	1,800	1,800

伏古川水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	1,040	205,896	206,678	412,574
令和5年11月	100	1,120	200,236	190,938	391,174
令和5年12月	100	940	191,304	195,017	386,321
令和6年 1月	100	800	206,897	234,614	441,511
令和6年 2月	100	1,120	230,380	245,538	475,918
令和6年 3月	100	980	226,028	223,516	449,544
令和6年 4月	100	1,040	200,149	206,468	406,617
令和6年 5月	100	1,120	180,834	237,069	417,903
令和6年 6月	100	940	196,095	189,122	385,217
令和6年 7月	100	1,000	217,974	210,769	428,743
令和6年 8月	100	1,000	223,765	209,152	432,917
令和6年 9月	100	1,040	194,642	229,400	424,042
合計	—	—	2,474,200	2,578,281	5,052,481

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

伏古川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

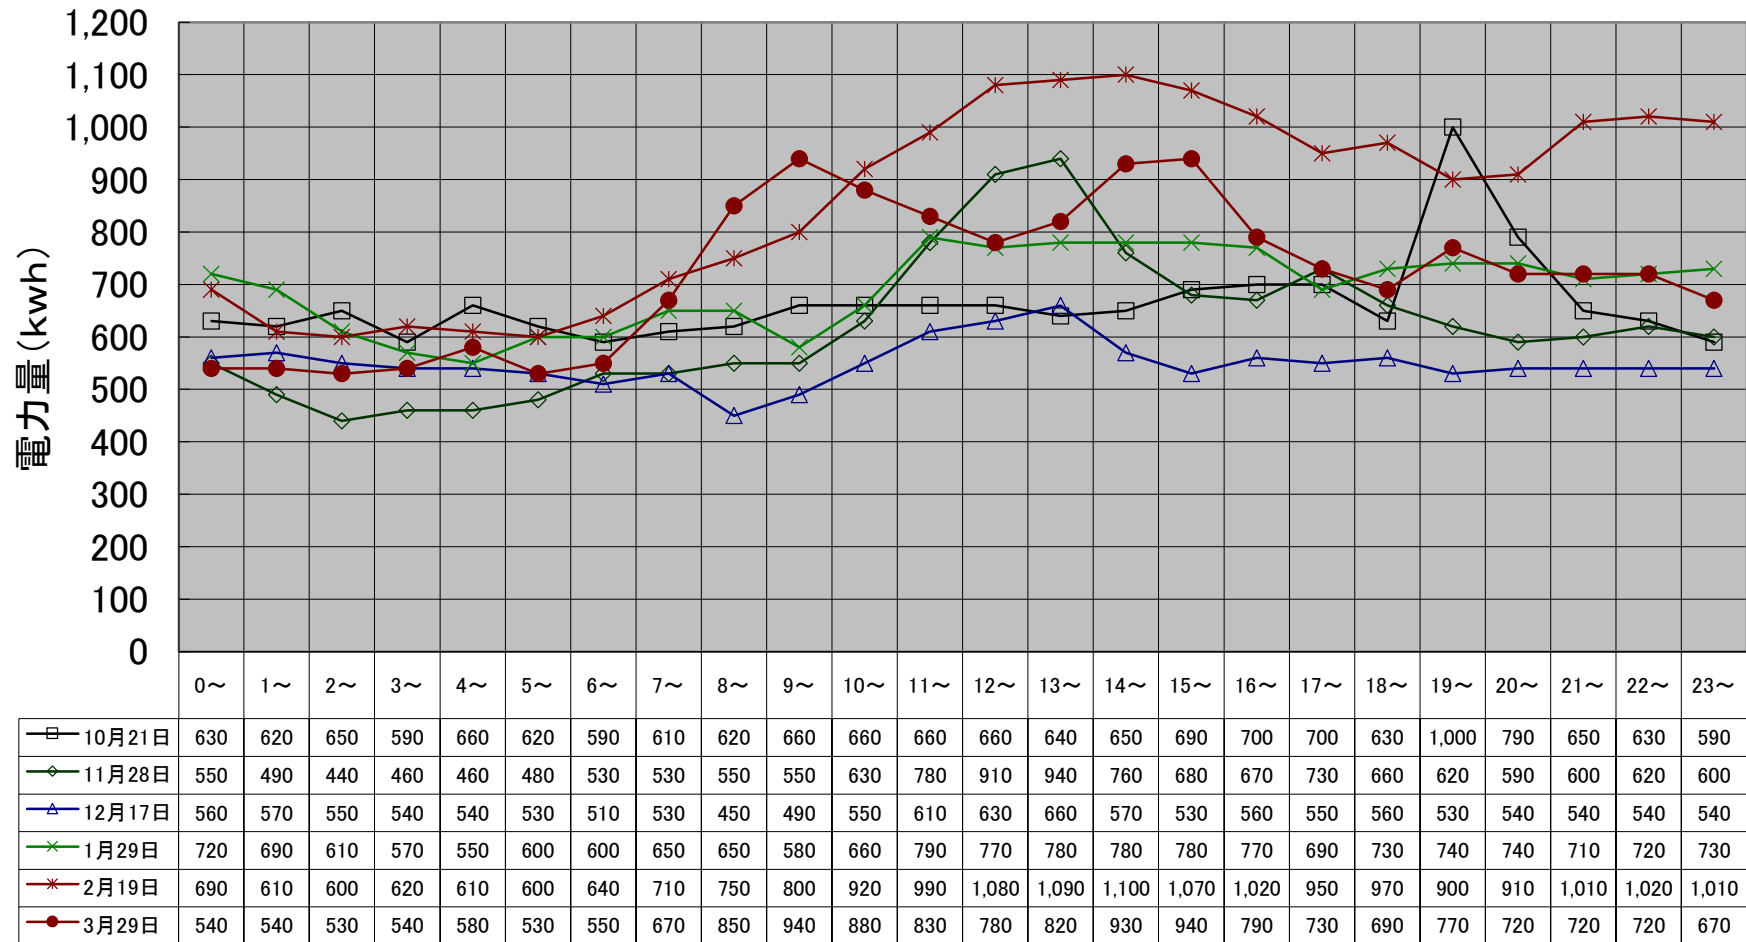

伏古川水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

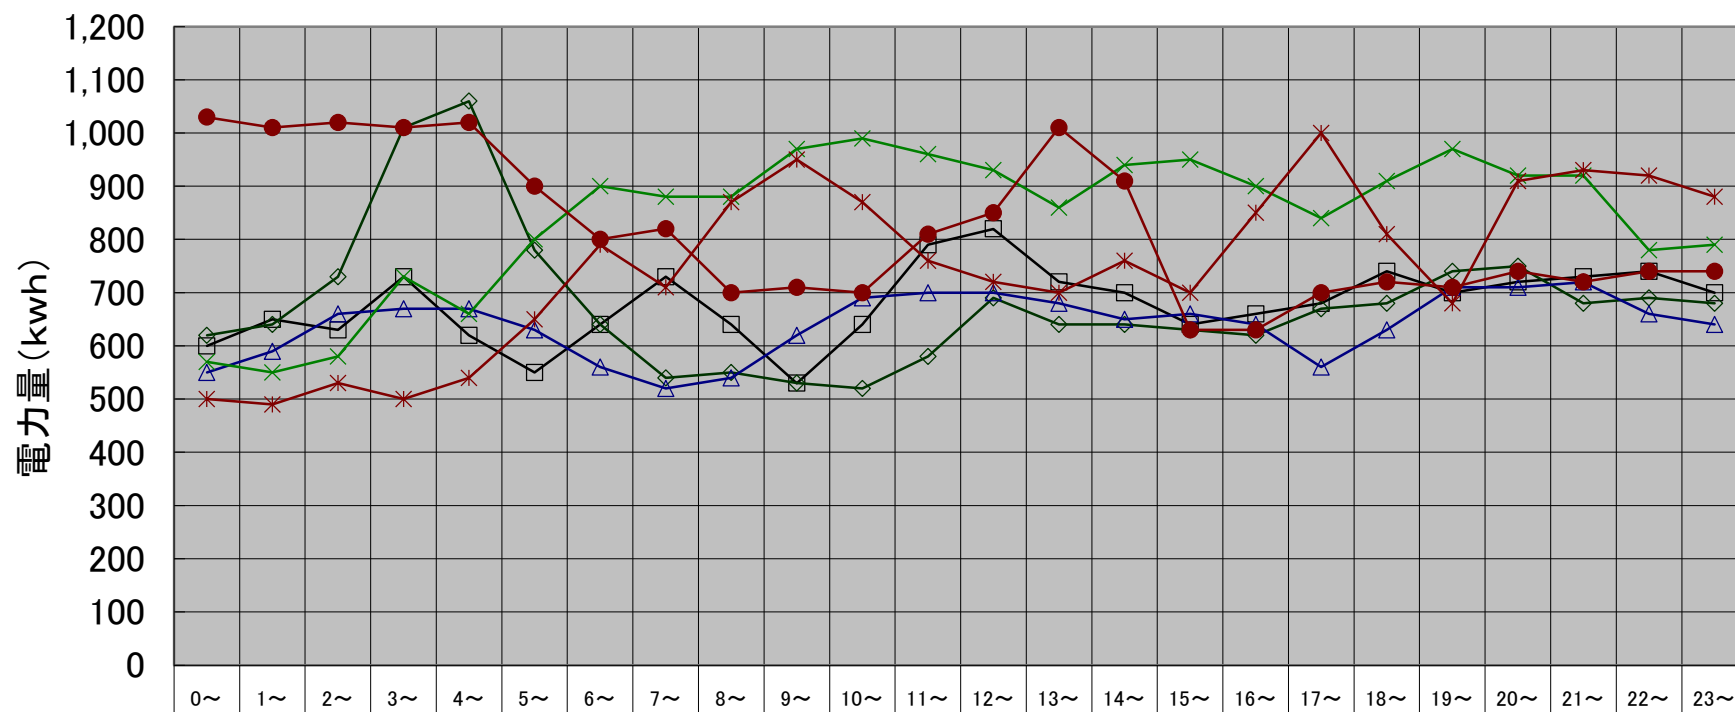

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
4月25日	600	650	630	730	620	550	640	730	640	530	640	790	820	720	700	640	660	680	740	700	720	730	740	700
5月21日	620	640	730	1,010	1,060	780	640	540	550	530	520	580	690	640	640	630	620	670	680	740	750	680	690	680
6月5日	550	590	660	670	670	630	560	520	540	620	690	700	700	680	650	660	640	560	630	710	710	720	660	640
7月29日	570	550	580	730	660	800	900	880	880	970	990	960	930	860	940	950	900	840	910	970	920	920	780	790
8月27日	500	490	530	500	540	650	790	710	870	950	870	760	720	700	760	700	850	1,000	810	680	910	930	920	880
9月15日	1,030	1,010	1,020	1,010	1,020	900	800	820	700	710	700	810	850	1,010	910	630	630	700	720	710	740	720	740	740

厚別水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	1,771	444,828	465,266	910,094
令和5年11月	100	1,915	427,064	458,968	886,032
令和5年12月	100	1,616	458,460	494,773	953,233
令和6年 1月	100	1,624	422,522	533,620	956,142
令和6年 2月	100	1,861	435,766	480,373	916,139
令和6年 3月	100	1,768	493,994	525,292	1,019,286
令和6年 4月	100	1,786	436,606	475,170	911,776
令和6年 5月	100	1,706	367,599	511,089	878,688
令和6年 6月	100	1,840	419,876	420,101	839,977
令和6年 7月	100	1,789	441,538	444,307	885,845
令和6年 8月	100	1,865	453,736	457,942	911,678
令和6年 9月	100	1,825	385,622	456,465	842,087
合計	—	—	5,187,611	5,723,366	10,910,977

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

厚別水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

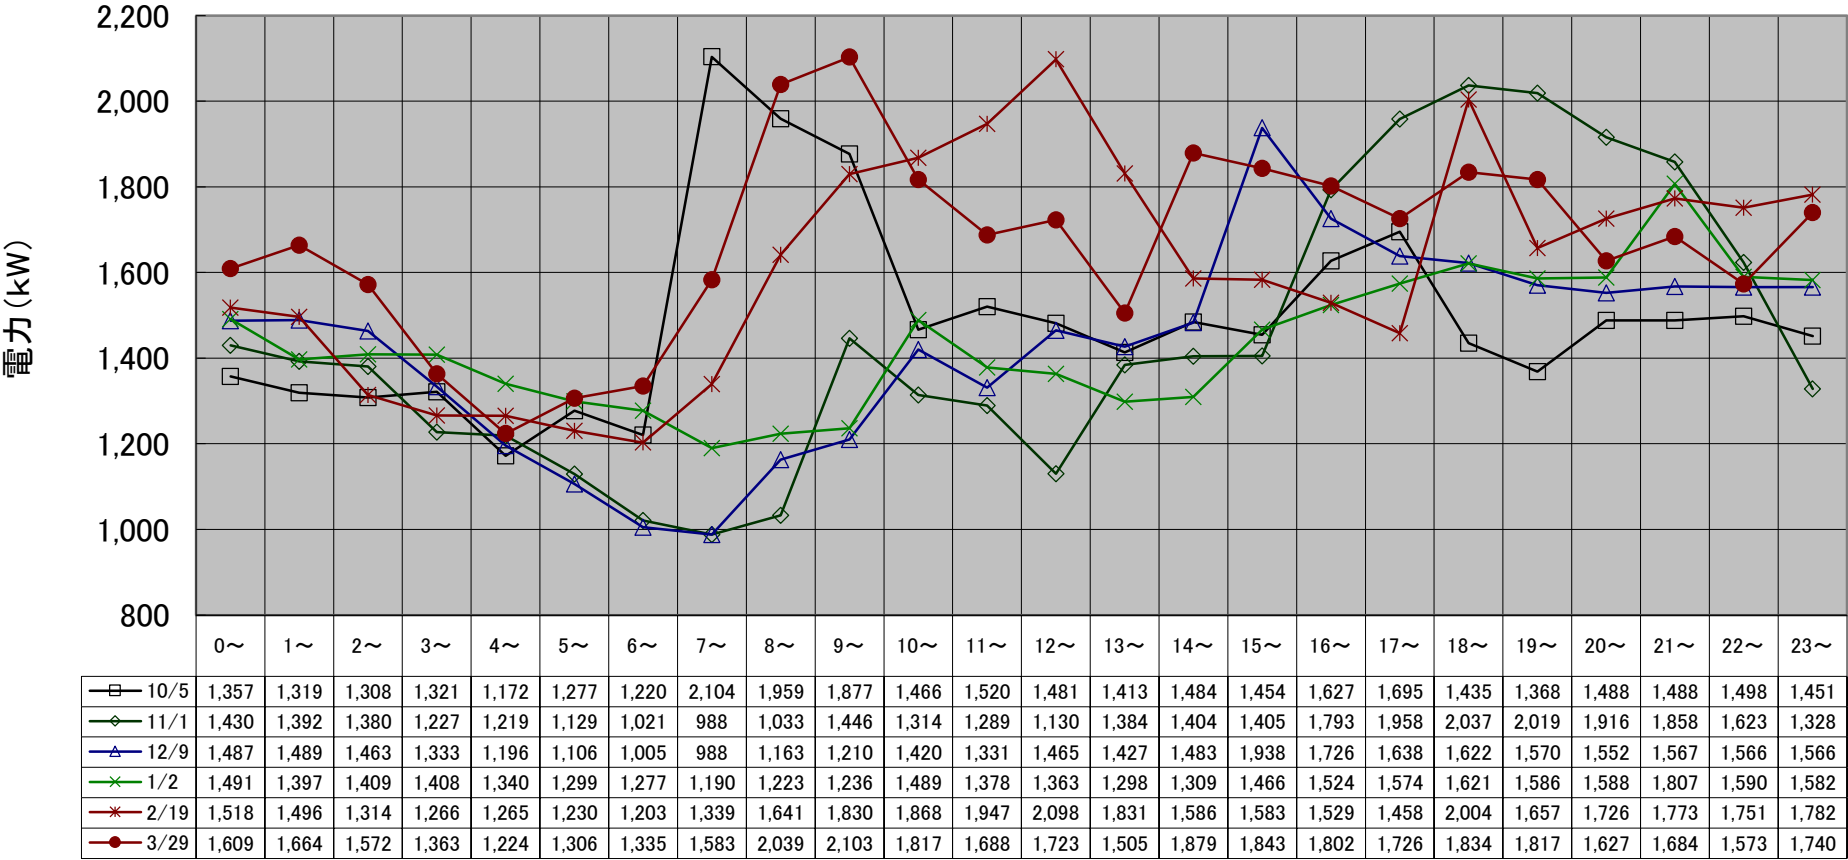

厚別水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

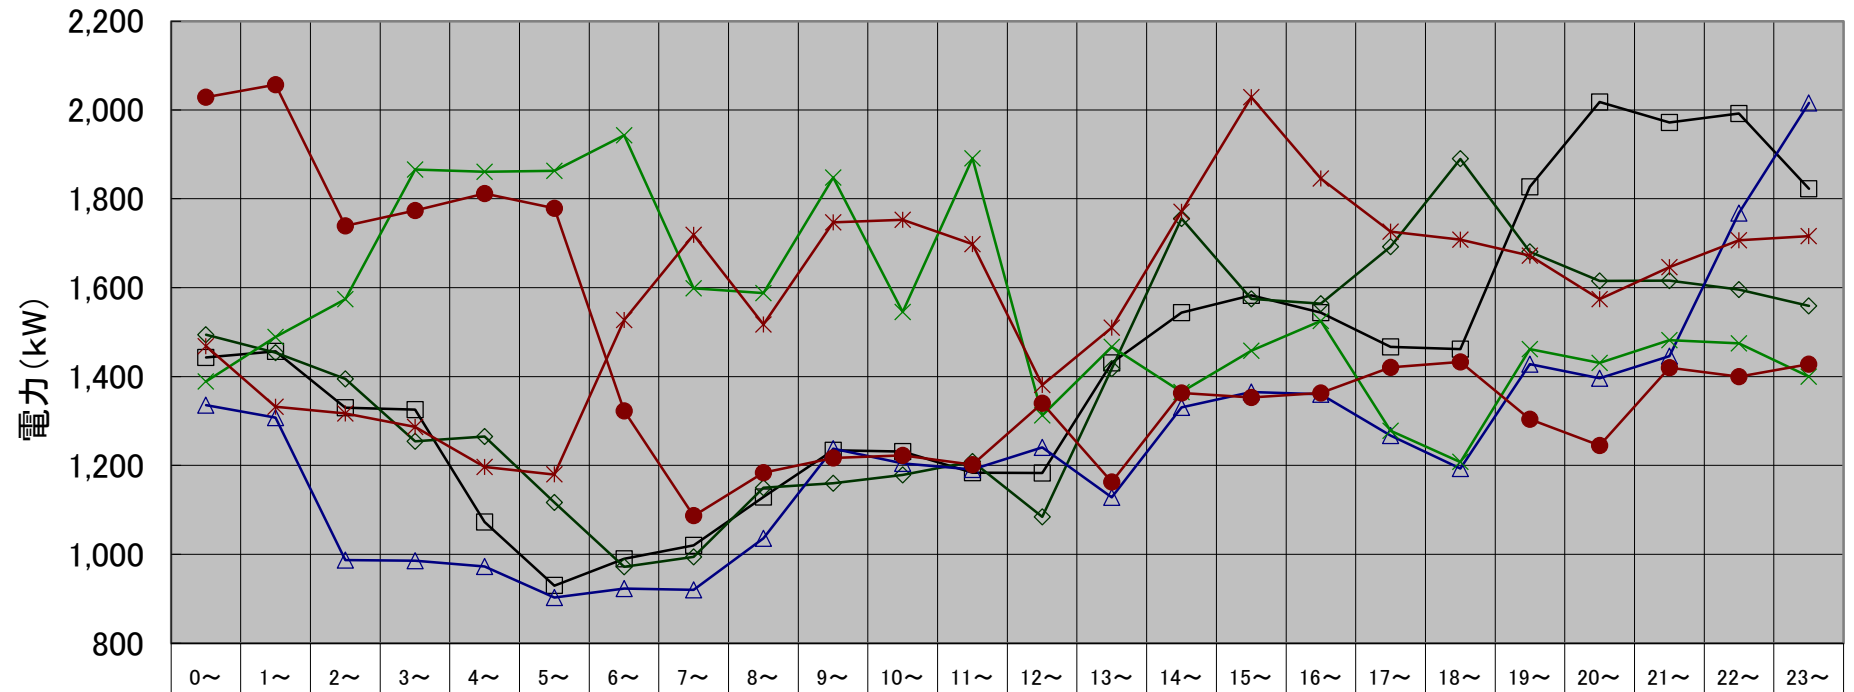

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
4/17	1,443	1,457	1,330	1,326	1,073	930	990	1,020	1,129	1,234	1,231	1,184	1,183	1,431	1,544	1,583	1,544	1,467	1,462	1,827	2,018	1,972	1,992	1,823
5/7	1,494	1,454	1,395	1,254	1,265	1,117	972	994	1,150	1,160	1,179	1,209	1,084	1,418	1,756	1,575	1,564	1,692	1,890	1,681	1,615	1,616	1,596	1,559
6/30	1,336	1,308	987	986	973	903	923	920	1,036	1,238	1,205	1,191	1,241	1,128	1,331	1,365	1,360	1,267	1,193	1,428	1,396	1,446	1,768	2,016
7/28	1,389	1,489	1,574	1,866	1,861	1,863	1,943	1,599	1,588	1,848	1,545	1,891	1,313	1,467	1,365	1,458	1,525	1,278	1,208	1,462	1,431	1,482	1,475	1,400
8/27	1,468	1,332	1,317	1,287	1,197	1,180	1,527	1,719	1,517	1,747	1,753	1,698	1,381	1,510	1,771	2,029	1,846	1,726	1,708	1,672	1,574	1,646	1,707	1,716
9/15	2,029	2,057	1,739	1,774	1,812	1,779	1,323	1,087	1,184	1,217	1,223	1,202	1,340	1,163	1,363	1,353	1,363	1,421	1,433	1,304	1,245	1,420	1,400	1,428

手稲水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	3,012	659,142	691,518	1,350,660
令和5年11月	100	2,994	589,374	649,506	1,238,880
令和5年12月	100	2,520	562,140	660,498	1,222,638
令和6年 1月	100	2,400	571,320	794,976	1,366,296
令和6年 2月	100	2,964	616,500	726,510	1,343,010
令和6年 3月	100	3,036	735,594	781,236	1,516,830
令和6年 4月	100	3,042	624,066	672,510	1,296,576
令和6年 5月	100	3,012	560,682	732,396	1,293,078
令和6年 6月	100	2,952	640,890	638,064	1,278,954
令和6年 7月	100	2,928	672,834	653,136	1,325,970
令和6年 8月	100	2,952	687,834	685,230	1,373,064
令和6年 9月	100	2,808	517,710	637,506	1,155,216
合計	—	—	7,438,086	8,323,086	15,761,172

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

手稲水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

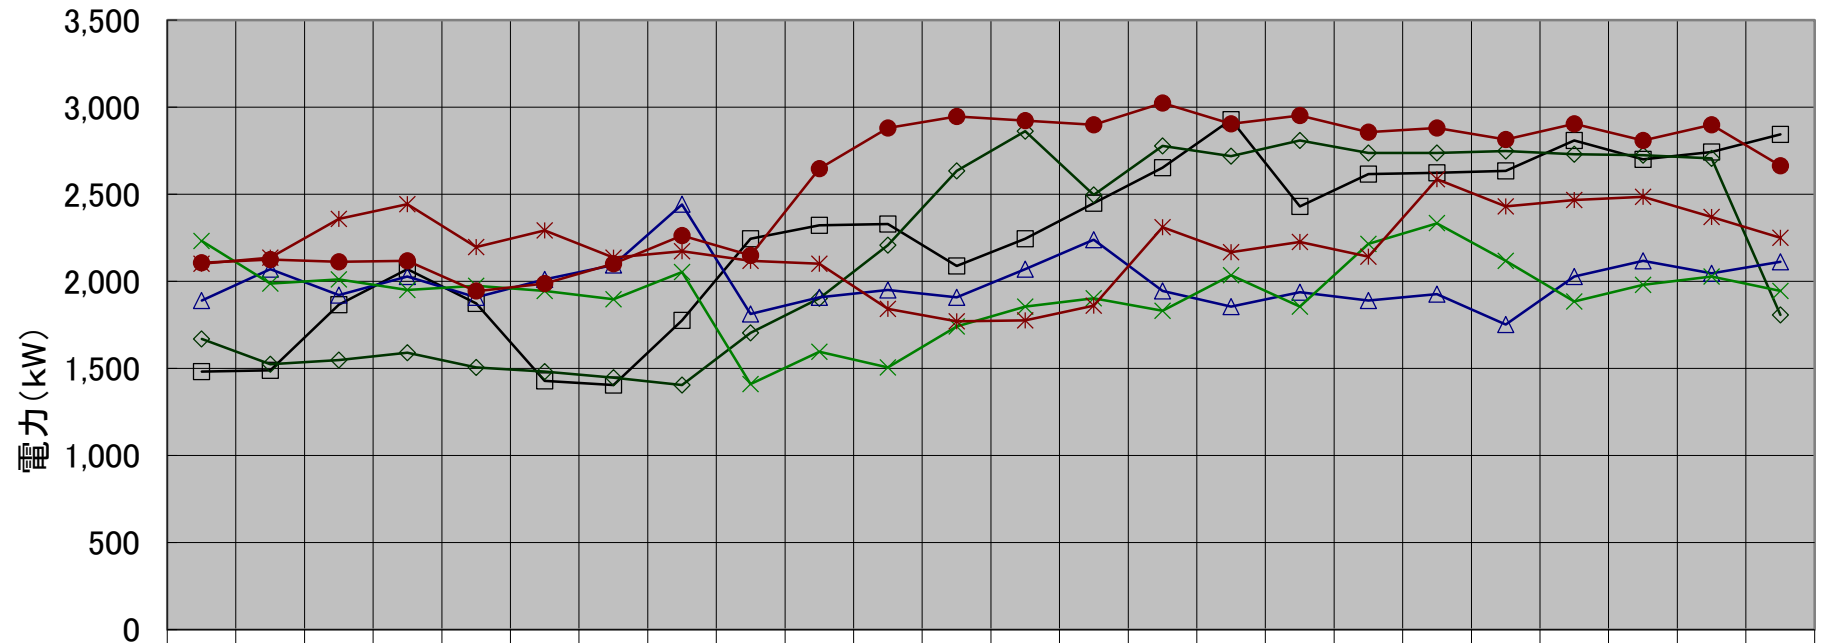

10月20日	1,482	1,488	1,866	2,070	1,872	1,428	1,404	1,776	2,244	2,322	2,328	2,088	2,244	2,448	2,652	2,928	2,430	2,616	2,622	2,634	2,808	2,700	2,742	2,844
11月17日	1,668	1,524	1,548	1,590	1,506	1,482	1,446	1,404	1,704	1,902	2,208	2,634	2,862	2,496	2,778	2,718	2,808	2,736	2,736	2,748	2,730	2,724	2,706	1,806
12月27日	1,890	2,070	1,920	2,028	1,908	2,010	2,094	2,442	1,812	1,908	1,950	1,908	2,070	2,238	1,944	1,854	1,938	1,890	1,926	1,752	2,028	2,118	2,046	2,112
1月16日	2,232	1,986	2,010	1,950	1,974	1,944	1,896	2,052	1,410	1,596	1,506	1,740	1,854	1,902	1,830	2,034	1,854	2,214	2,334	2,118	1,884	1,980	2,028	1,944
2月20日	2,100	2,136	2,358	2,442	2,196	2,292	2,136	2,172	2,118	2,100	1,842	1,770	1,776	1,860	2,310	2,166	2,226	2,142	2,586	2,430	2,466	2,484	2,370	2,250
3月29日	2,106	2,124	2,112	2,118	1,944	1,986	2,100	2,262	2,148	2,646	2,880	2,946	2,922	2,898	3,024	2,904	2,952	2,856	2,880	2,814	2,904	2,808	2,898	2,664

手稲水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

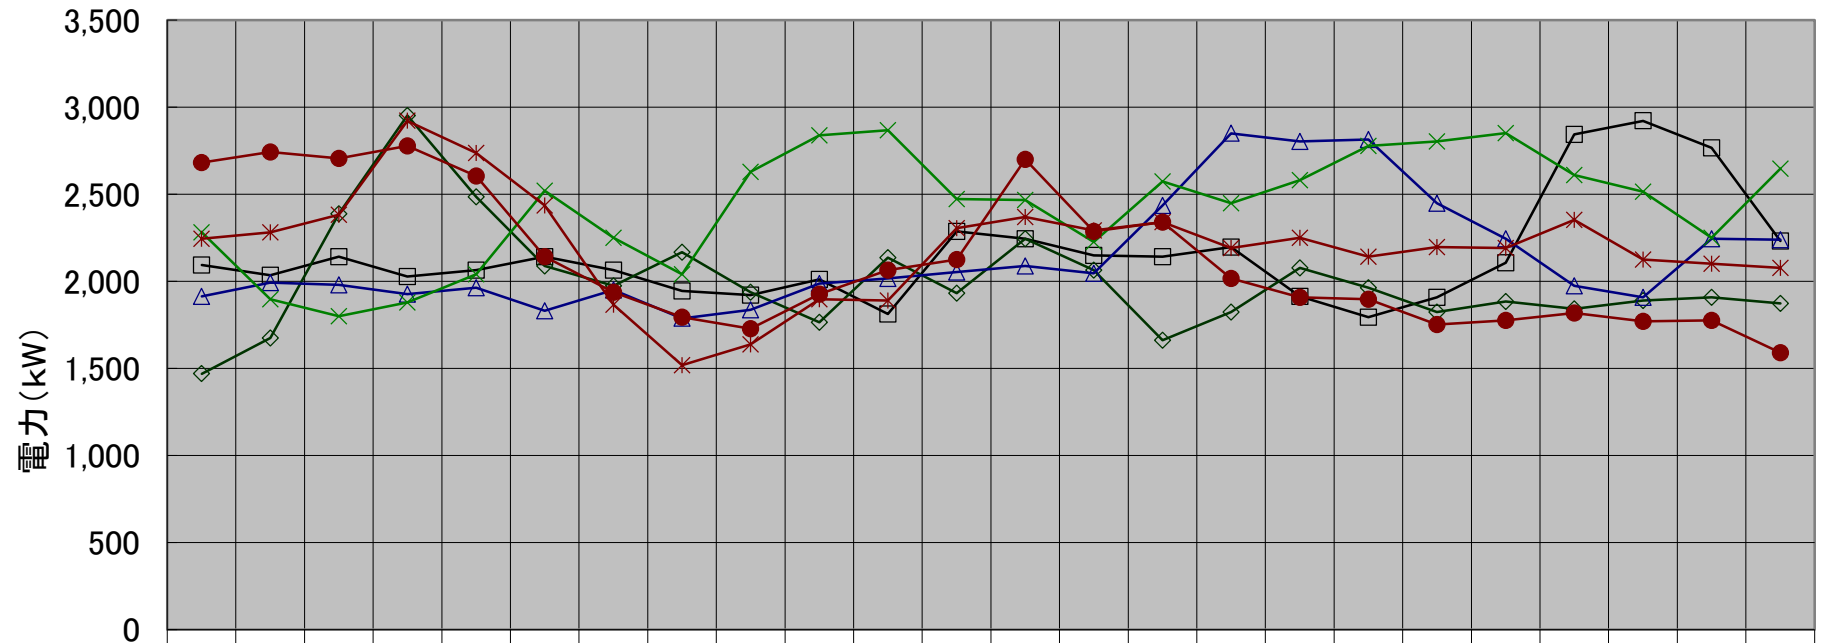

—□— 4月17日	2,094	2,034	2,142	2,028	2,064	2,142	2,064	1,944	1,920	2,010	1,812	2,286	2,244	2,148	2,142	2,196	1,914	1,794	1,908	2,106	2,844	2,922	2,766	2,232
—◇— 5月21日	1,470	1,674	2,388	2,952	2,484	2,088	1,974	2,166	1,938	1,764	2,136	1,932	2,244	2,064	1,662	1,824	2,076	1,962	1,824	1,884	1,842	1,890	1,908	1,872
—△— 6月16日	1,914	1,992	1,980	1,926	1,962	1,830	1,950	1,788	1,836	1,986	2,016	2,052	2,088	2,046	2,436	2,850	2,802	2,814	2,448	2,244	1,974	1,908	2,244	2,238
—×— 7月29日	2,280	1,896	1,800	1,878	2,040	2,520	2,250	2,040	2,628	2,838	2,868	2,472	2,466	2,226	2,574	2,448	2,580	2,778	2,802	2,850	2,610	2,514	2,250	2,646
—*— 8月13日	2,244	2,280	2,382	2,922	2,736	2,436	1,866	1,518	1,638	1,896	1,890	2,304	2,370	2,292	2,340	2,190	2,250	2,142	2,196	2,190	2,352	2,124	2,100	2,076
—●— 9月15日	2,682	2,742	2,706	2,778	2,604	2,142	1,938	1,794	1,728	1,926	2,064	2,124	2,700	2,286	2,340	2,016	1,908	1,896	1,752	1,776	1,818	1,770	1,776	1,590

手稲中継ポンプ場
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	1,226	103,558	82,545	186,103
令和5年11月	100	1,272	112,960	95,223	208,183
令和5年12月	100	888	84,130	76,711	160,841
令和6年 1月	100	722	83,372	87,981	171,353
令和6年 2月	100	1,250	107,061	99,608	206,669
令和6年 3月	100	1,190	141,456	123,557	265,013
令和6年 4月	100	1,222	117,808	108,718	226,526
令和6年 5月	100	1,195	65,946	84,937	150,883
令和6年 6月	100	1,207	67,640	60,470	128,110
令和6年 7月	100	1,272	88,398	79,280	167,678
令和6年 8月	100	1,195	99,561	79,805	179,366
令和6年 9月	100	1,246	69,353	80,102	149,455
合計	—	—	1,141,243	1,058,937	2,200,180

※時間帯別内訳について

昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。


夜間：昼間以外の時間。

手稲中継ポンプ場 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

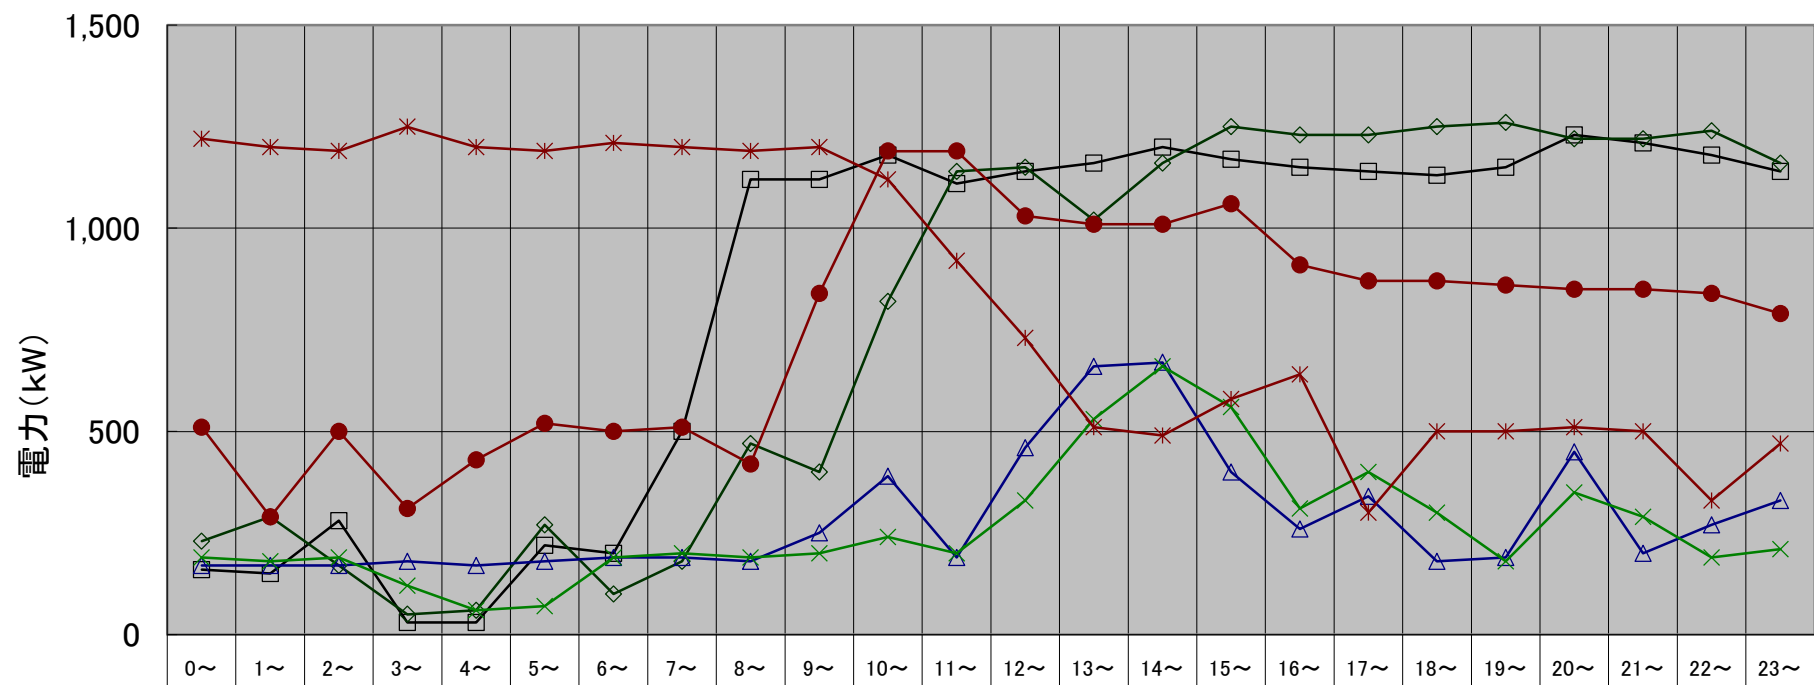

	0～	1～	2～	3～	4～	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	15～	16～	17～	18～	19～	20～	21～	22～	23～
10月20日	160	150	280	30	30	220	200	500	1,120	1,120	1,180	1,110	1,140	1,160	1,200	1,170	1,150	1,140	1,130	1,150	1,230	1,210	1,180	1,140
11月17日	230	290	170	50	60	270	100	180	470	400	820	1,140	1,150	1,020	1,160	1,250	1,230	1,230	1,250	1,260	1,220	1,220	1,240	1,160
12月7日	170	170	170	180	170	180	190	190	180	250	390	190	460	660	670	400	260	340	180	190	450	200	270	330
1月5日	190	180	190	120	60	70	190	200	190	200	240	200	330	530	660	560	310	400	300	180	350	290	190	210
2月20日	1,220	1,200	1,190	1,250	1,200	1,190	1,210	1,200	1,190	1,200	1,120	920	730	510	490	580	640	300	500	500	510	500	330	470
3月29日	510	290	500	310	430	520	500	510	420	840	1,190	1,190	1,030	1,010	1,010	1,060	910	870	870	860	850	850	840	790

手稲中継ポンプ場 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

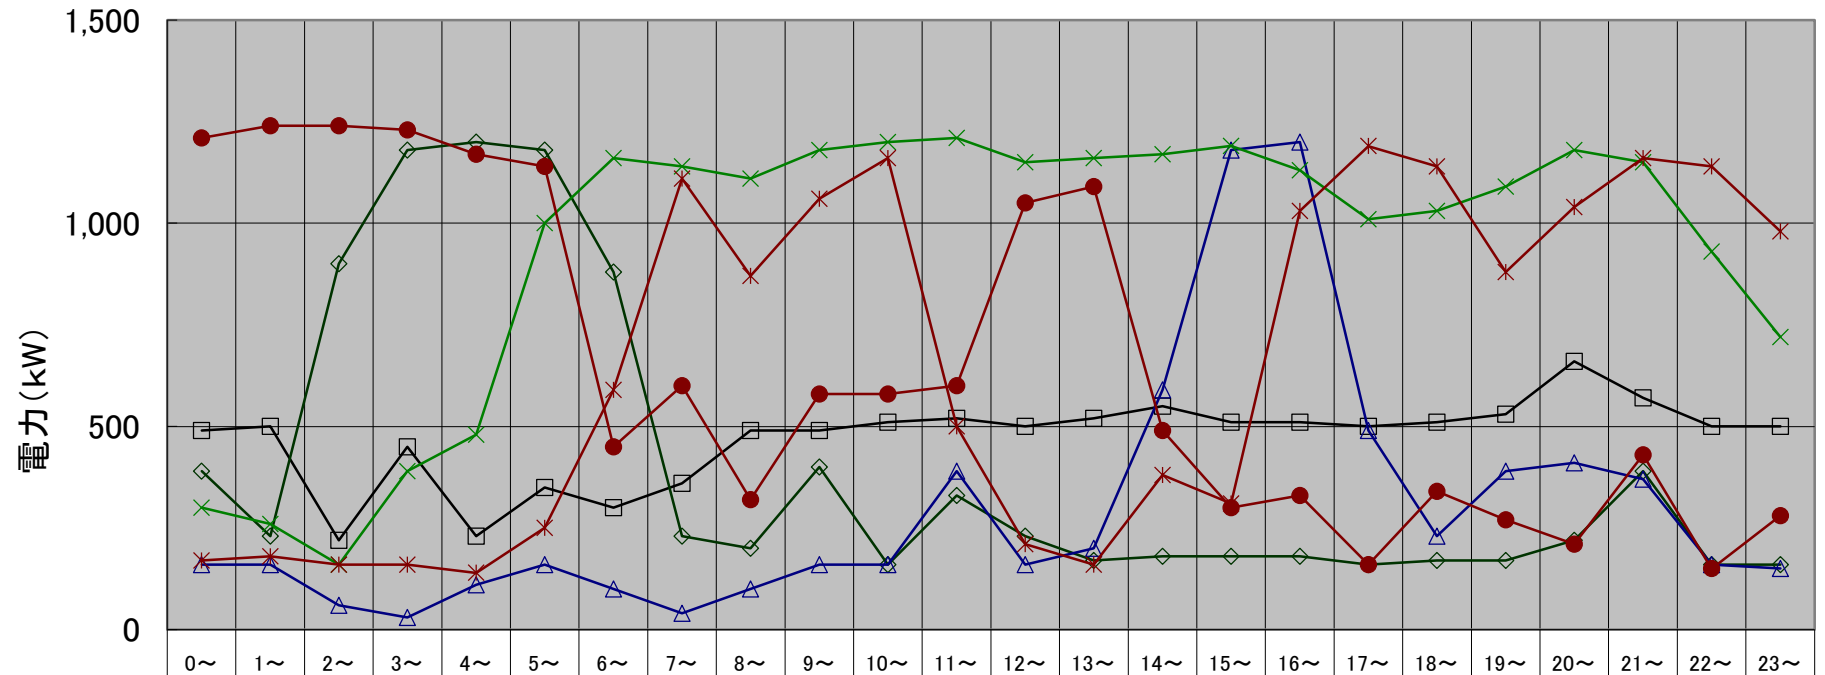

	0～	1～	2～	3～	4～	5～	6～	7～	8～	9～	10～	11～	12～	13～	14～	15～	16～	17～	18～	19～	20～	21～	22～	23～
□ 4月8日	490	500	220	450	230	350	300	360	490	490	510	520	500	520	550	510	510	500	510	530	660	570	500	500
◇ 5月21日	390	230	900	1,180	1,200	1,180	880	230	200	400	160	330	230	170	180	180	180	160	170	170	220	390	160	160
△ 6月16日	160	160	60	30	110	160	100	40	100	160	160	390	160	200	590	1,180	1,200	490	230	390	410	370	160	150
× 7月29日	300	260	160	390	480	1,000	1,160	1,140	1,110	1,180	1,200	1,210	1,150	1,160	1,170	1,190	1,130	1,010	1,030	1,090	1,180	1,150	930	720
* 8月27日	170	180	160	160	140	250	590	1,110	870	1,060	1,160	500	210	160	380	310	1,030	1,190	1,140	880	1,040	1,160	1,140	980
● 9月15日	1,210	1,240	1,240	1,230	1,170	1,140	450	600	320	580	580	600	1,050	1,090	490	300	330	160	340	270	210	430	150	280

拓北水再生プラザ
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	243	54,903	54,491	109,394
令和5年11月	100	245	55,161	54,928	110,089
令和5年12月	100	251	62,500	60,495	122,995
令和6年 1月	100	246	55,021	63,950	118,971
令和6年 2月	100	269	55,611	56,740	112,351
令和6年 3月	100	274	64,925	60,714	125,639
令和6年 4月	100	266	56,758	58,888	115,646
令和6年 5月	100	247	48,763	62,392	111,155
令和6年 6月	100	235	54,584	51,320	105,904
令和6年 7月	100	256	57,129	52,556	109,685
令和6年 8月	100	249	58,162	52,562	110,724
令和6年 9月	100	227	48,234	54,134	102,368
合計	—	—	671,751	683,170	1,354,921

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

拓北水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

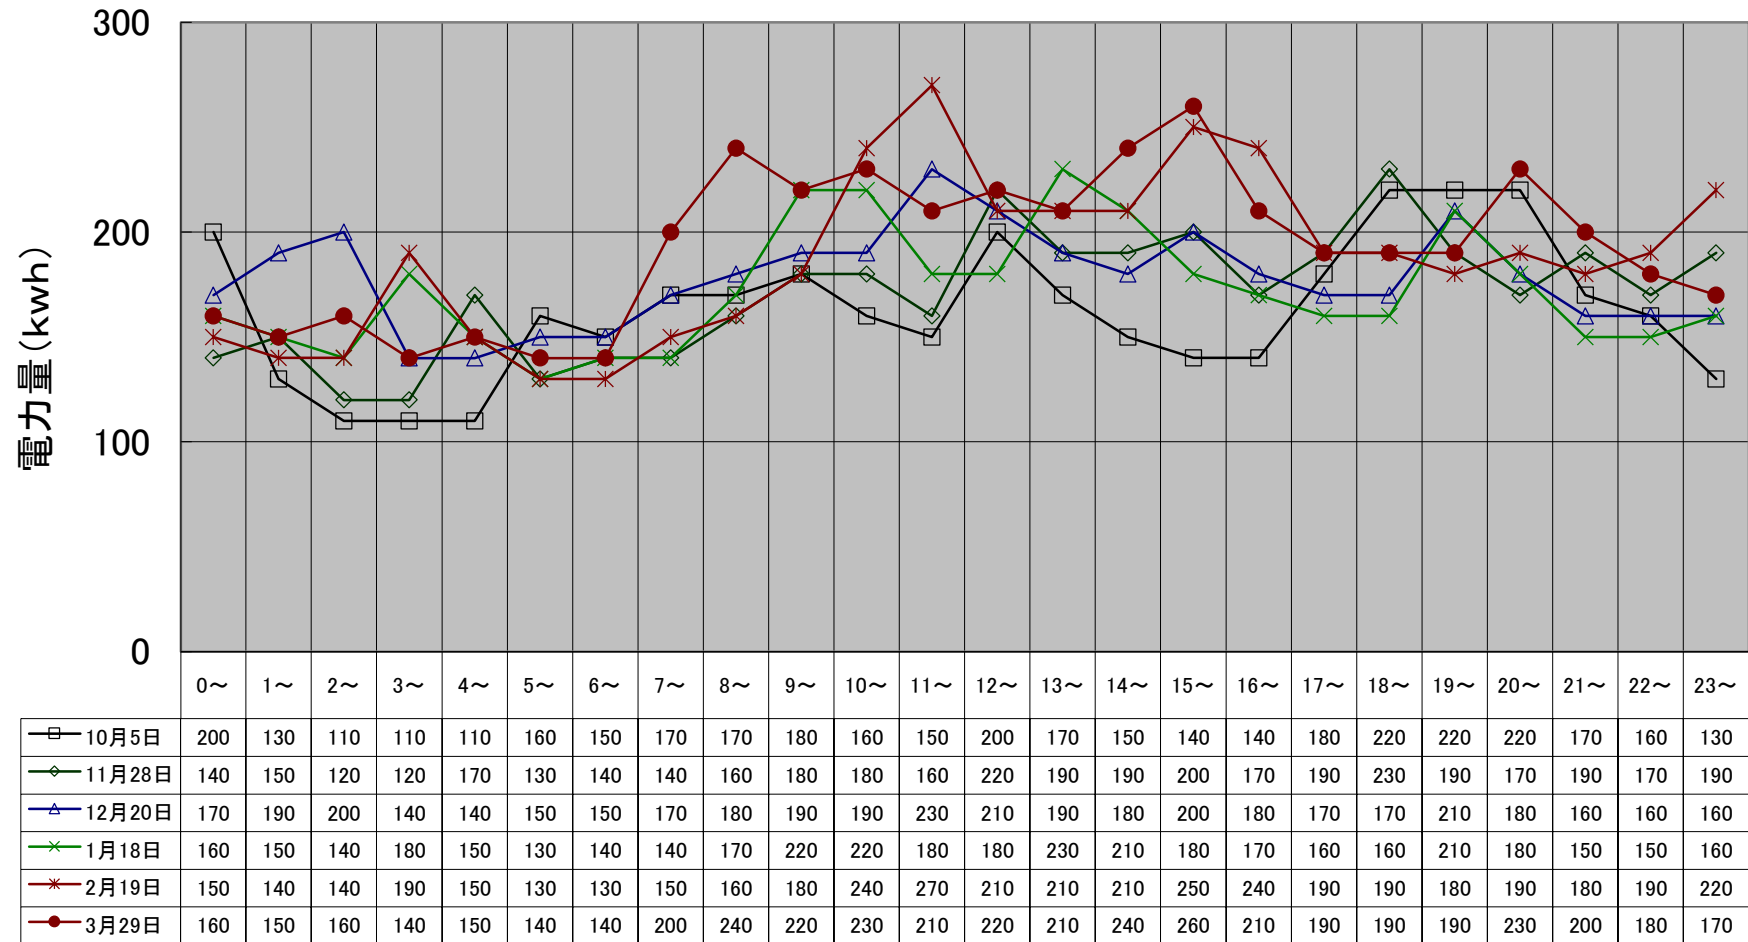

拓北水再生プラザ 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

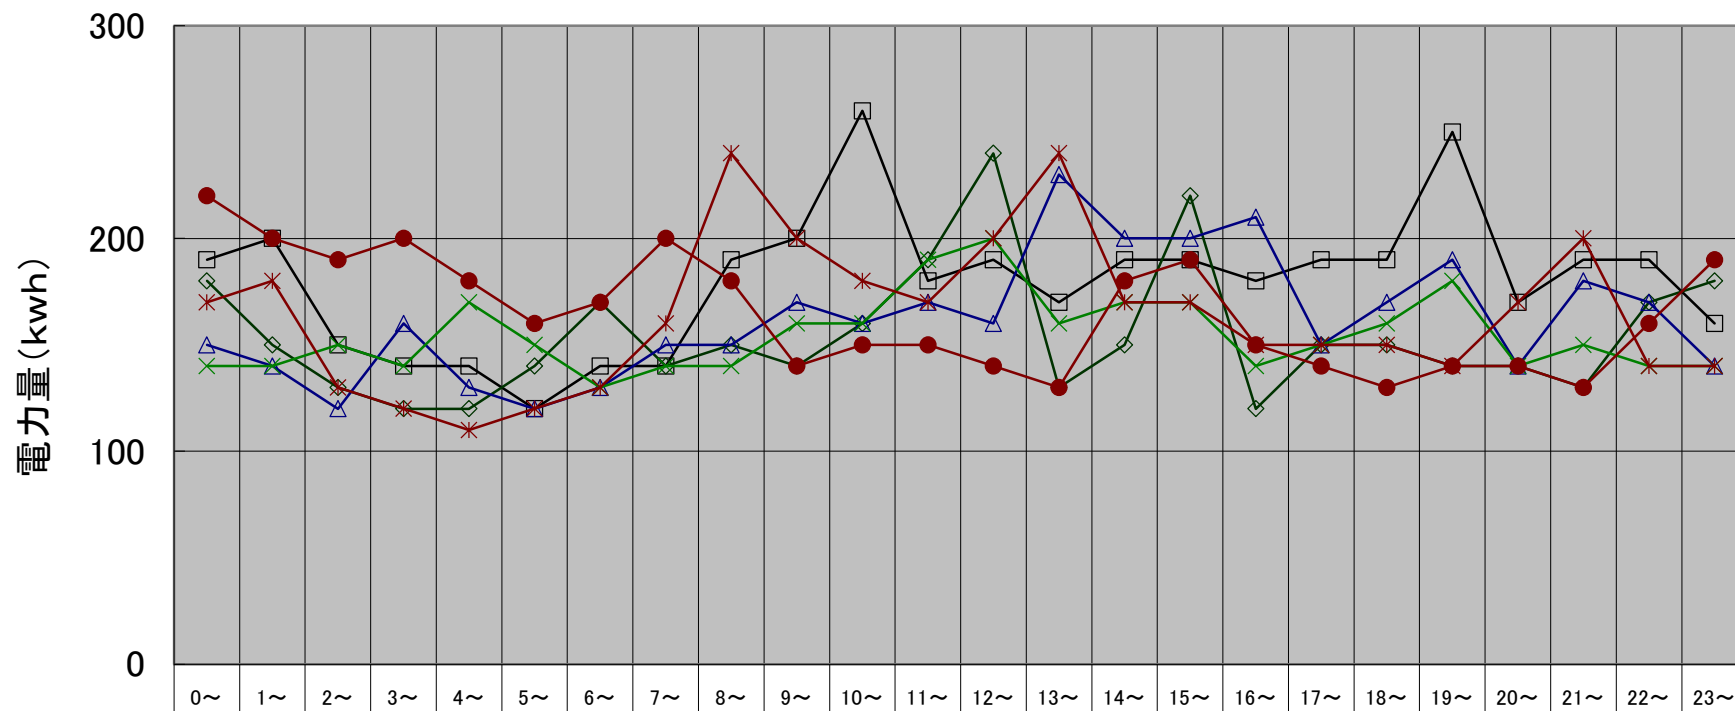

	0~	1~	2~	3~	4~	5~	6~	7~	8~	9~	10~	11~	12~	13~	14~	15~	16~	17~	18~	19~	20~	21~	22~	23~
4月2日	190	200	150	140	140	120	140	140	190	200	260	180	190	170	190	190	180	190	190	250	170	190	190	160
5月8日	180	150	130	120	120	140	170	140	150	140	160	190	240	130	150	220	120	150	150	140	140	130	170	180
6月13日	150	140	120	160	130	120	130	150	150	170	160	170	160	230	200	200	210	150	170	190	140	180	170	140
7月30日	140	140	150	140	170	150	130	140	140	160	160	190	200	160	170	170	140	150	160	180	140	150	140	140
8月31日	170	180	130	120	110	120	130	160	240	200	180	170	200	240	170	170	150	150	150	140	170	200	140	140
9月15日	220	200	190	200	180	160	170	200	180	140	150	150	140	130	180	190	150	140	130	140	140	130	160	190

厚別水再生プラザ汚水調整池
月別使用電力量等実績

令和5年10月～令和6年 9月


年月	力率 (%)	最大電力 (kW)	使用電力量 (kWh)		
			昼間有効電力量	夜間有効電力量	合計
令和5年10月	100	133	3,735	4,073	7,808
令和5年11月	100	106	2,816	3,541	6,357
令和5年12月	100	175	5,216	4,356	9,572
令和6年 1月	98	259	18,366	28,030	46,396
令和6年 2月	97	318	46,568	52,864	99,432
令和6年 3月	100	209	5,941	11,343	17,284
令和6年 4月	100	129	3,179	3,509	6,688
令和6年 5月	100	24	2,729	4,093	6,822
令和6年 6月	100	157	5,683	5,937	11,620
令和6年 7月	100	49	6,388	6,565	12,953
令和6年 8月	100	159	8,392	7,486	15,878
令和6年 9月	100	135	5,229	6,506	11,735
合計	—	—	114,242	138,303	252,545

※時間帯別内訳について


昼間：毎日午前8時から午後10時までの時間帯。ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、3日、4月30日から5月2日および12月30日、31日の該当する時間を除く。

夜間：昼間以外の時間。

厚別水再生プラザ污水調整池 月別最大負荷日ロードカーブ(令和5年度下期)

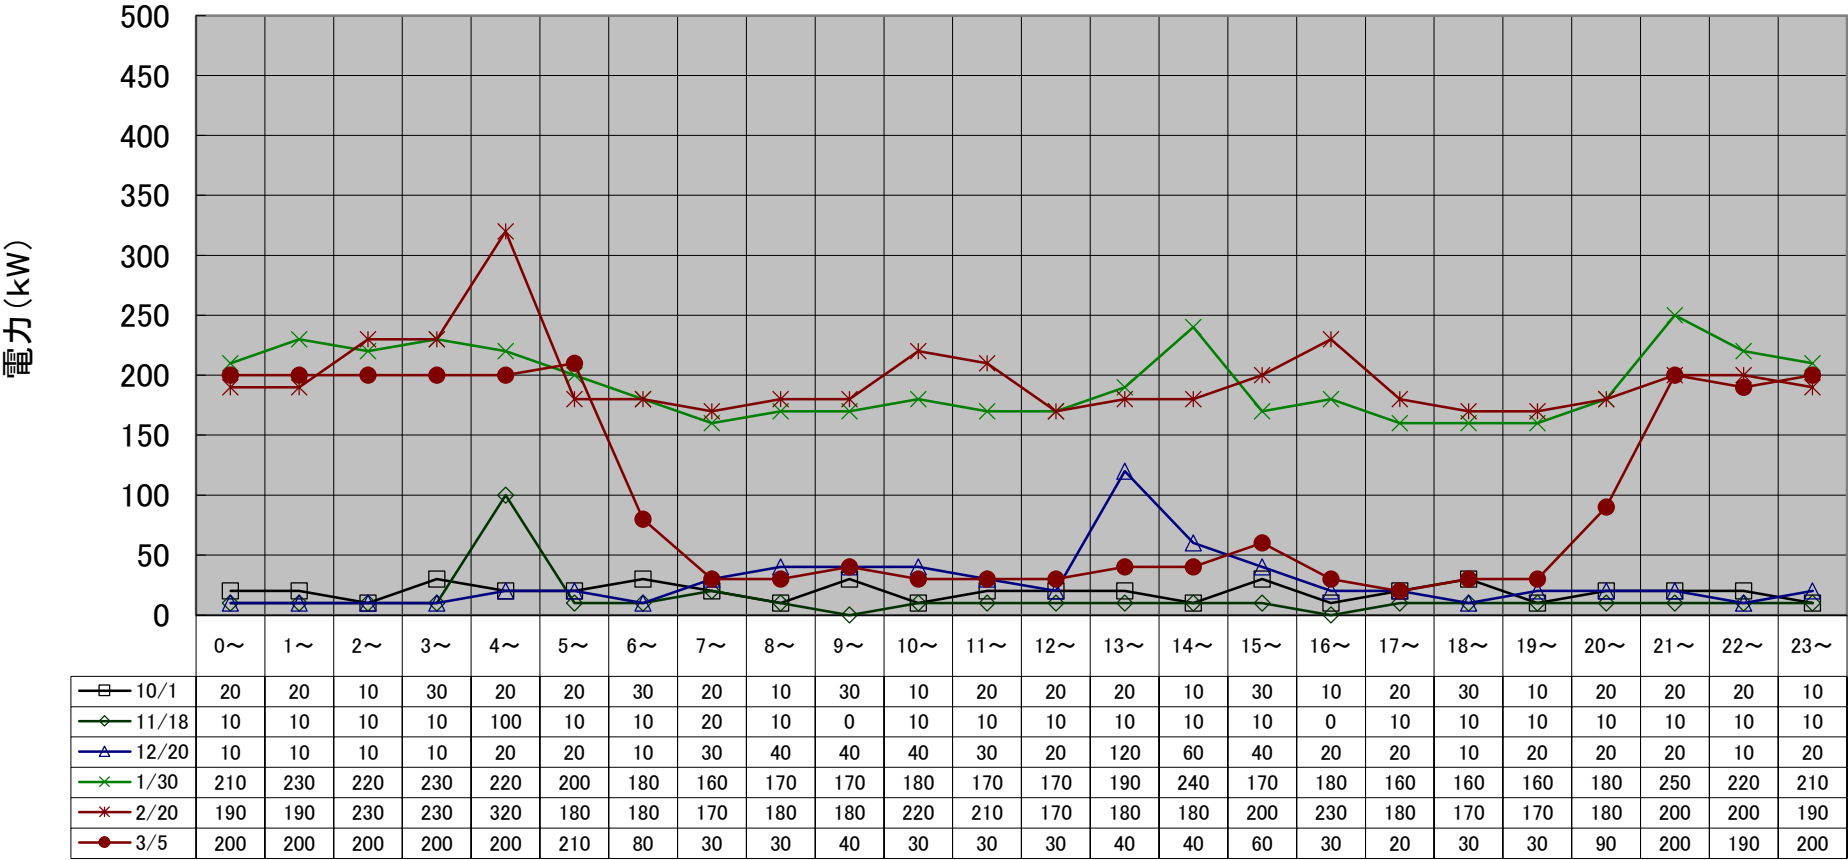

厚別水再生プラザ汚水調整池 月別最大負荷日ロードカーブ(令和6年度上期)

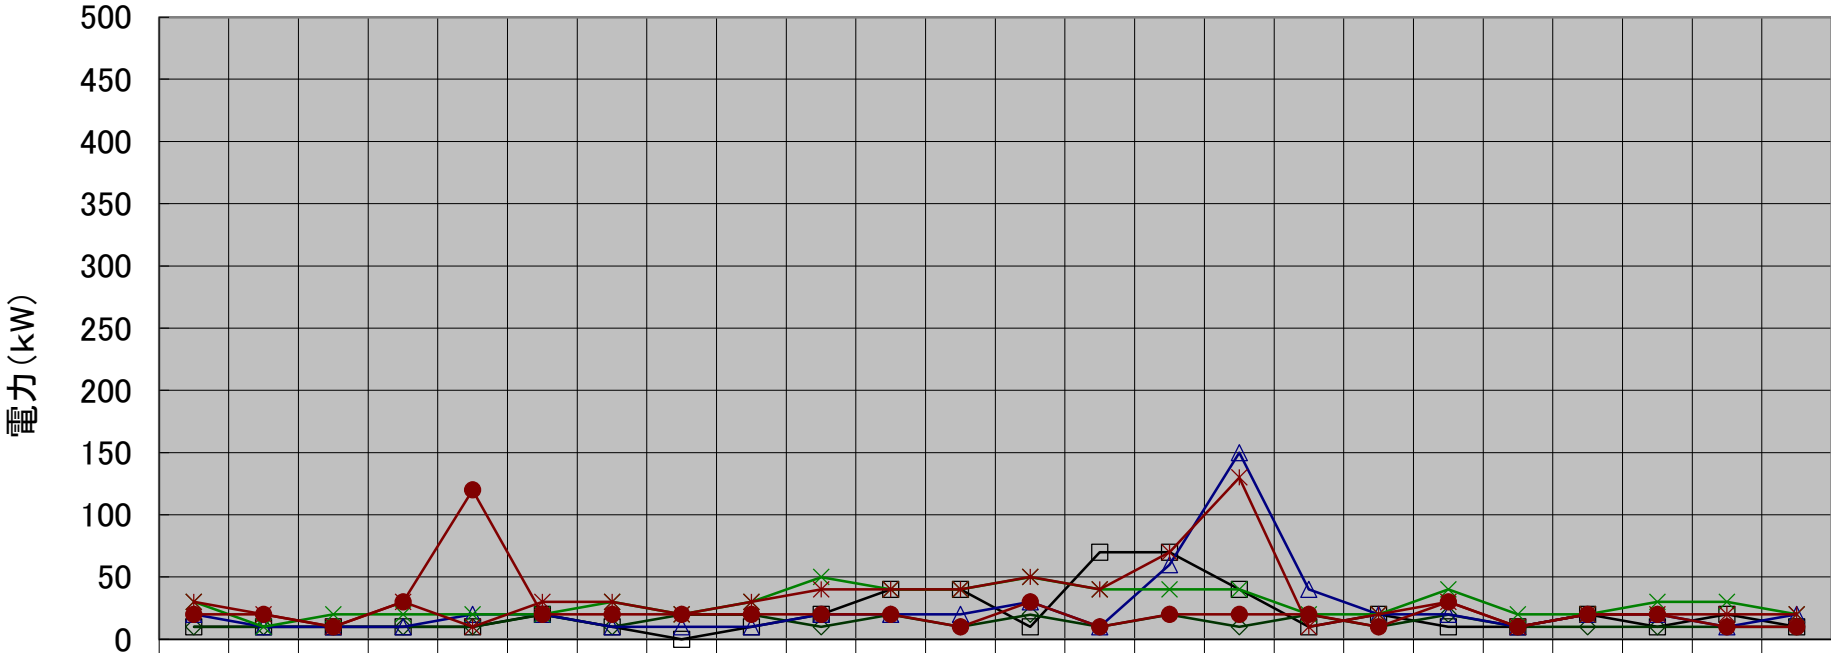

4/25	10	10	10	10	10	20	10	0	10	20	40	40	10	70	70	40	10	20	10	10	20	10	20	10
5/19	10	10	10	10	10	20	10	20	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	10	10	10	10
6/4	20	10	10	10	20	20	10	10	10	20	20	20	30	10	60	150	40	20	20	10	20	20	10	20
7/31	30	10	20	20	20	20	30	20	30	50	40	40	50	40	40	40	20	20	40	20	20	30	30	20
8/6	30	20	10	30	10	30	30	20	30	40	40	40	50	40	70	130	10	20	30	10	20	20	20	20
9/15	20	20	10	30	120	20	20	20	20	20	20	10	30	10	20	20	20	10	30	10	20	20	10	10