

令和7年度施行


設計書（公示用）

役務名 救急排水機場点検整備・操作業務

令和7年1月 単価適用


札幌市下水道河川局事業推進部

ポンプ設備基地 位置図

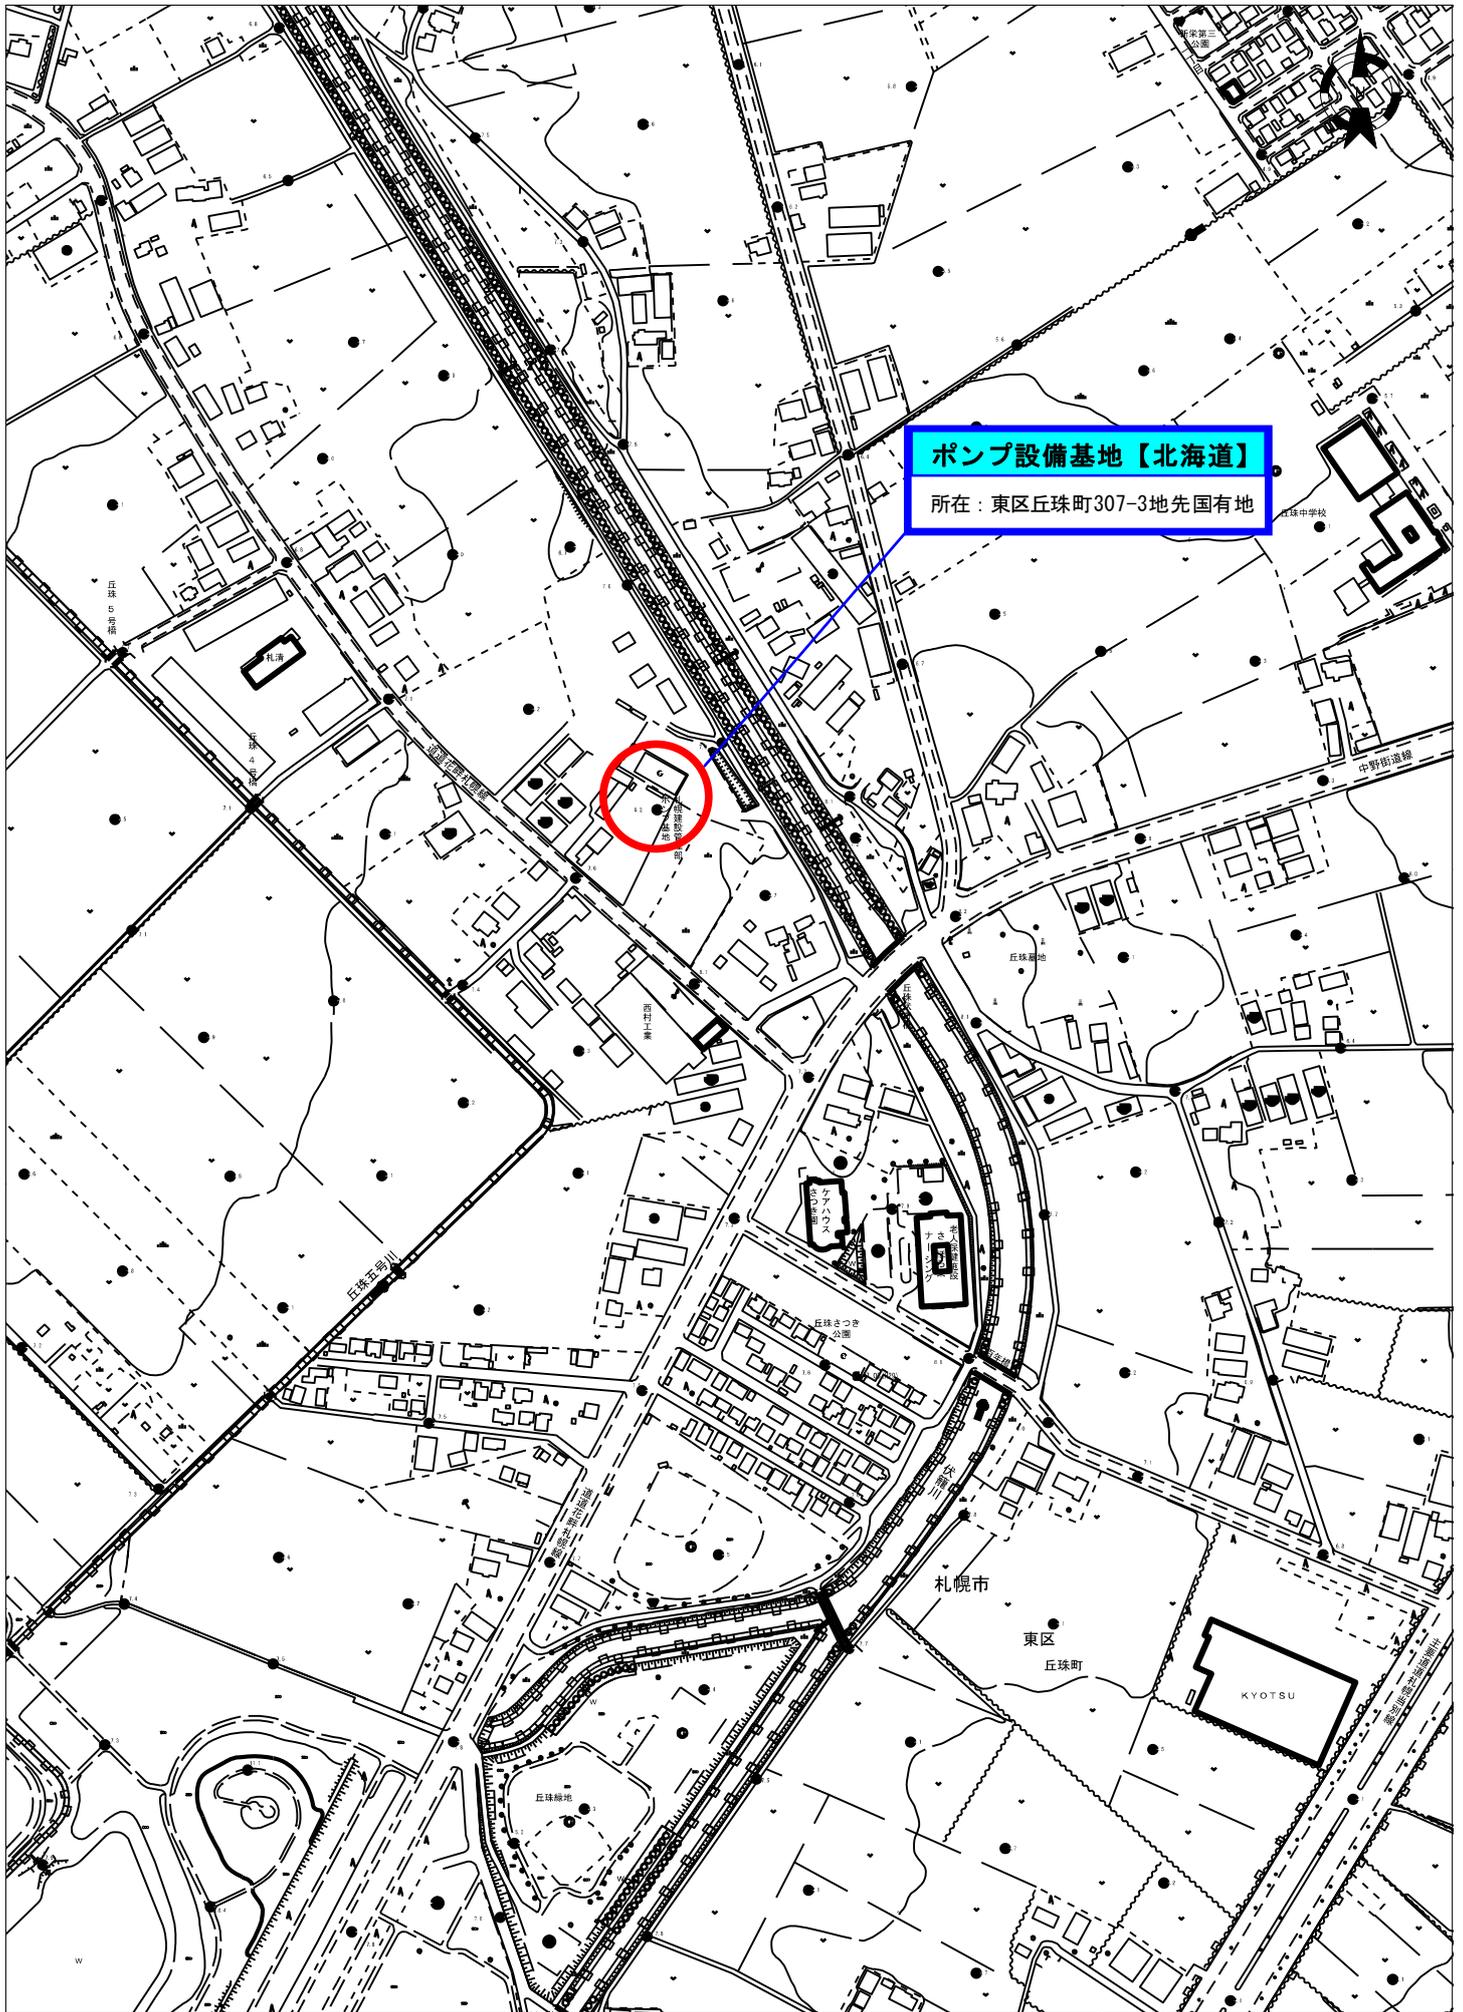

ポンプ設備基地【北海道】
所在：東区丘珠町307-3地先国有地

厚別西川（救急）排水機場 位置図

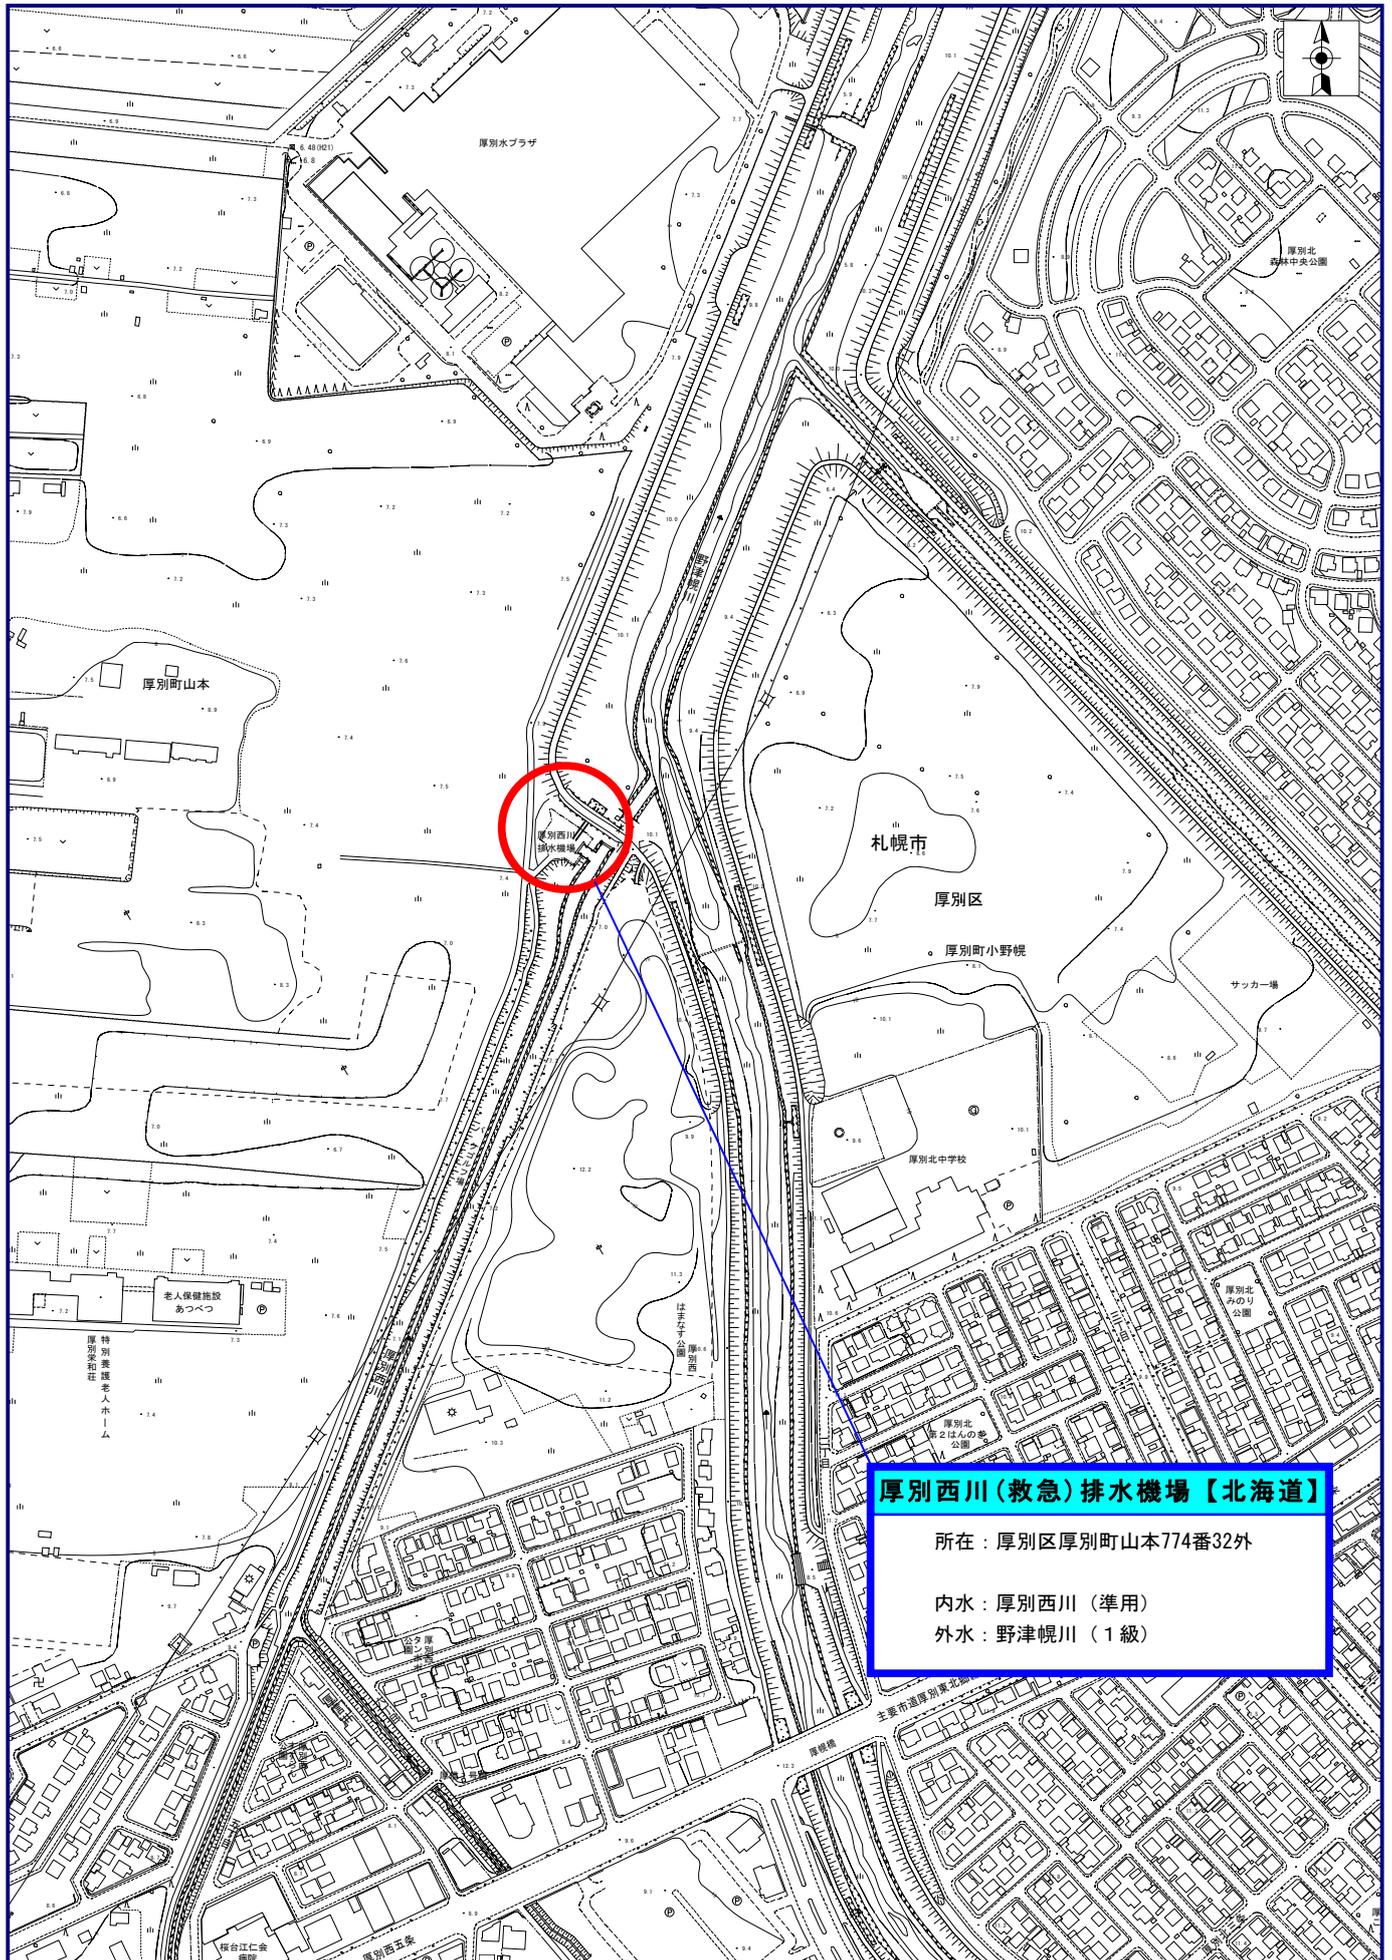

厚別西川（救急）排水機場【北海道】

所在：厚別区厚別町山本774番32外


内水：厚別西川（準用）

外水：野津幌川（1級）

200m

1/5000


発寒古川（救急）排水機場 位置図

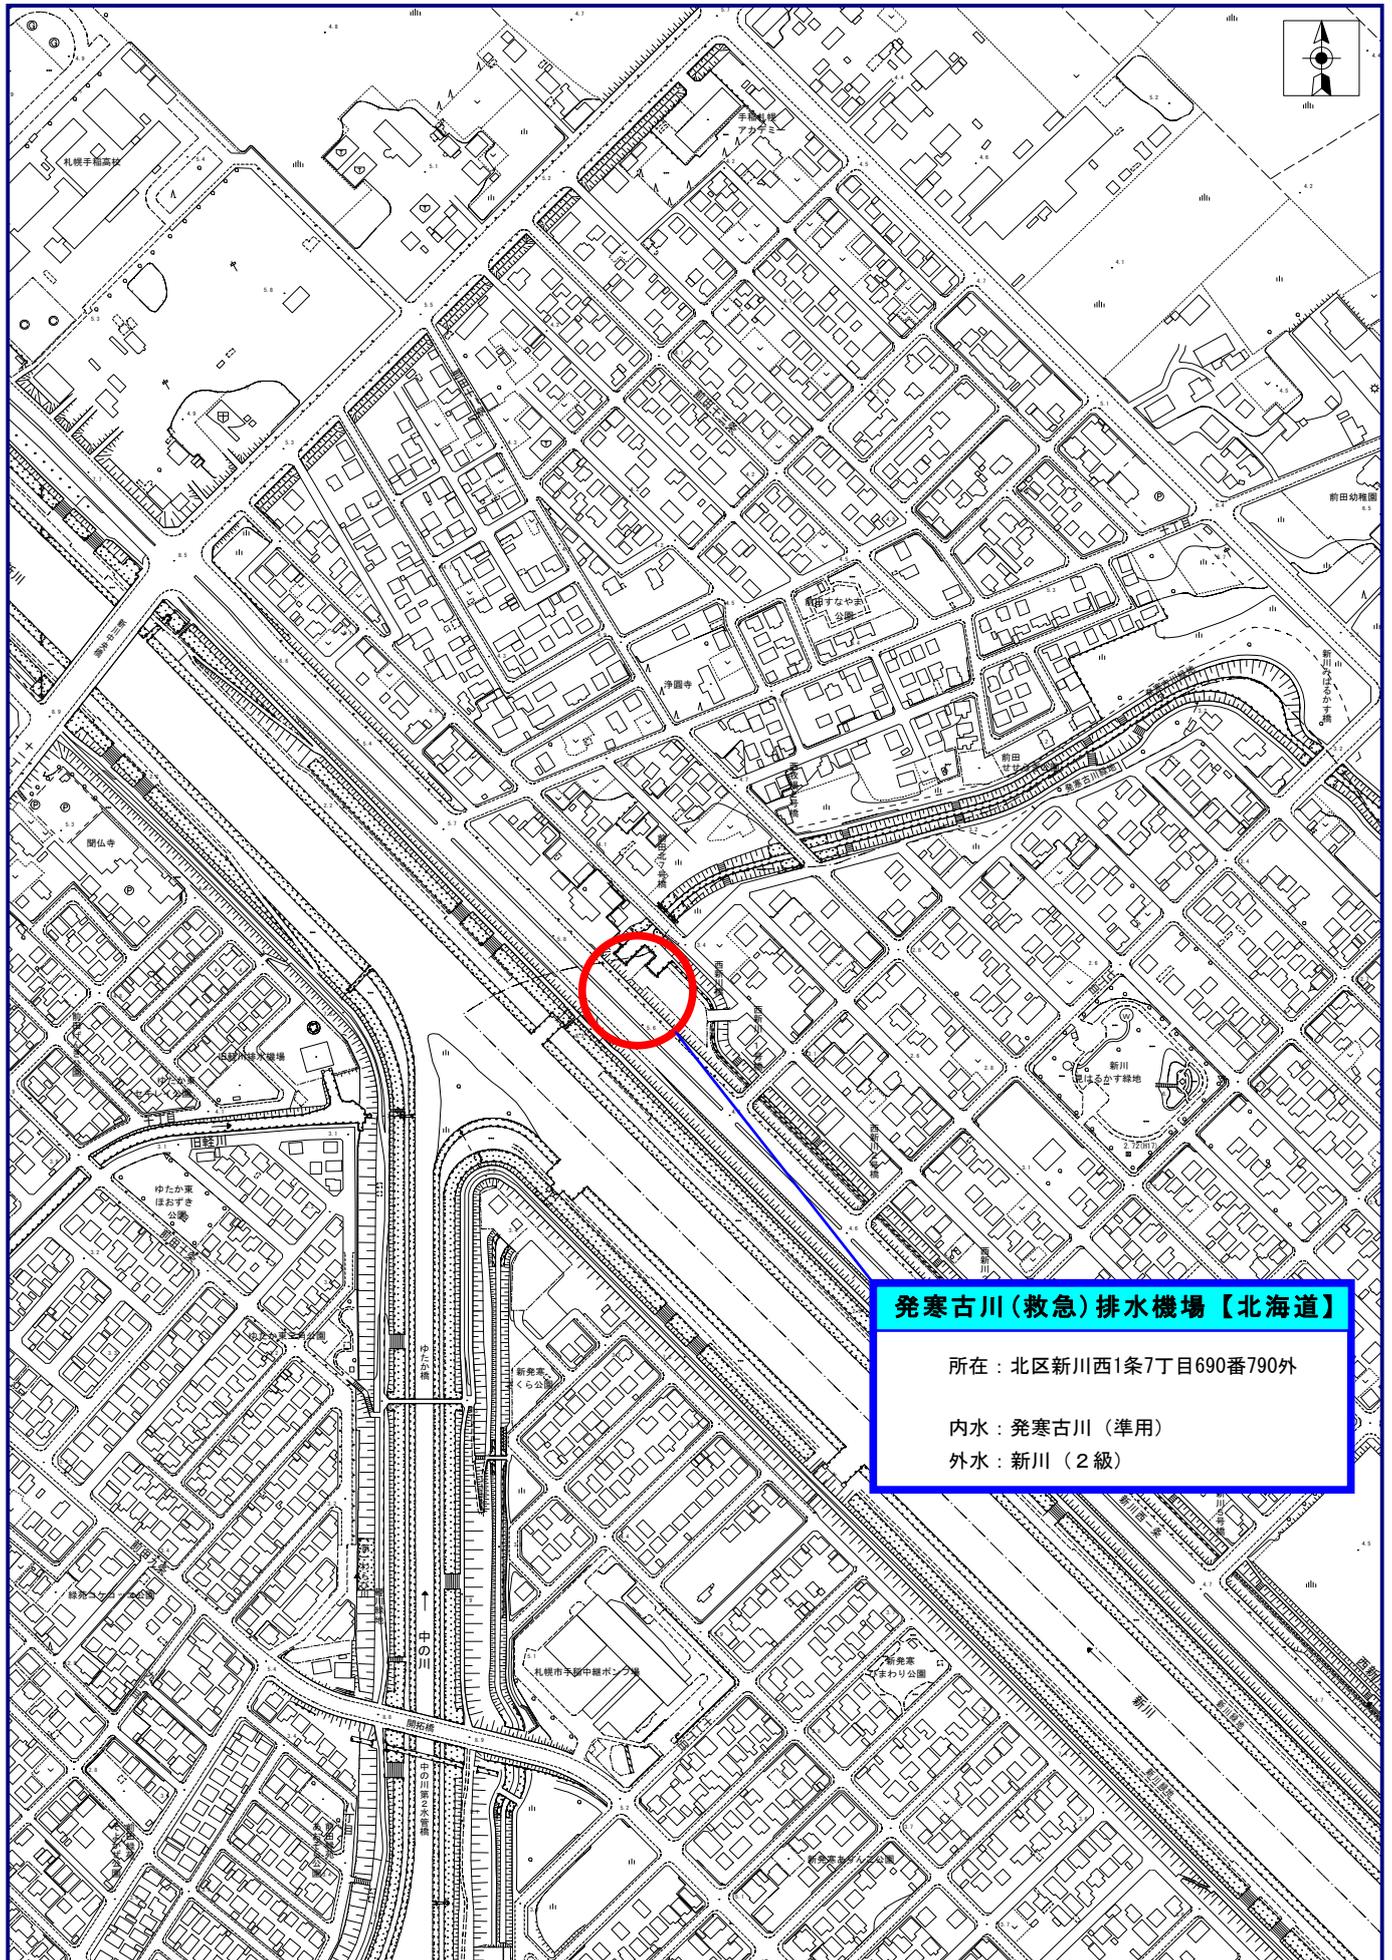

200m

1/5000

救急排水施設(6線幹道排水水門)

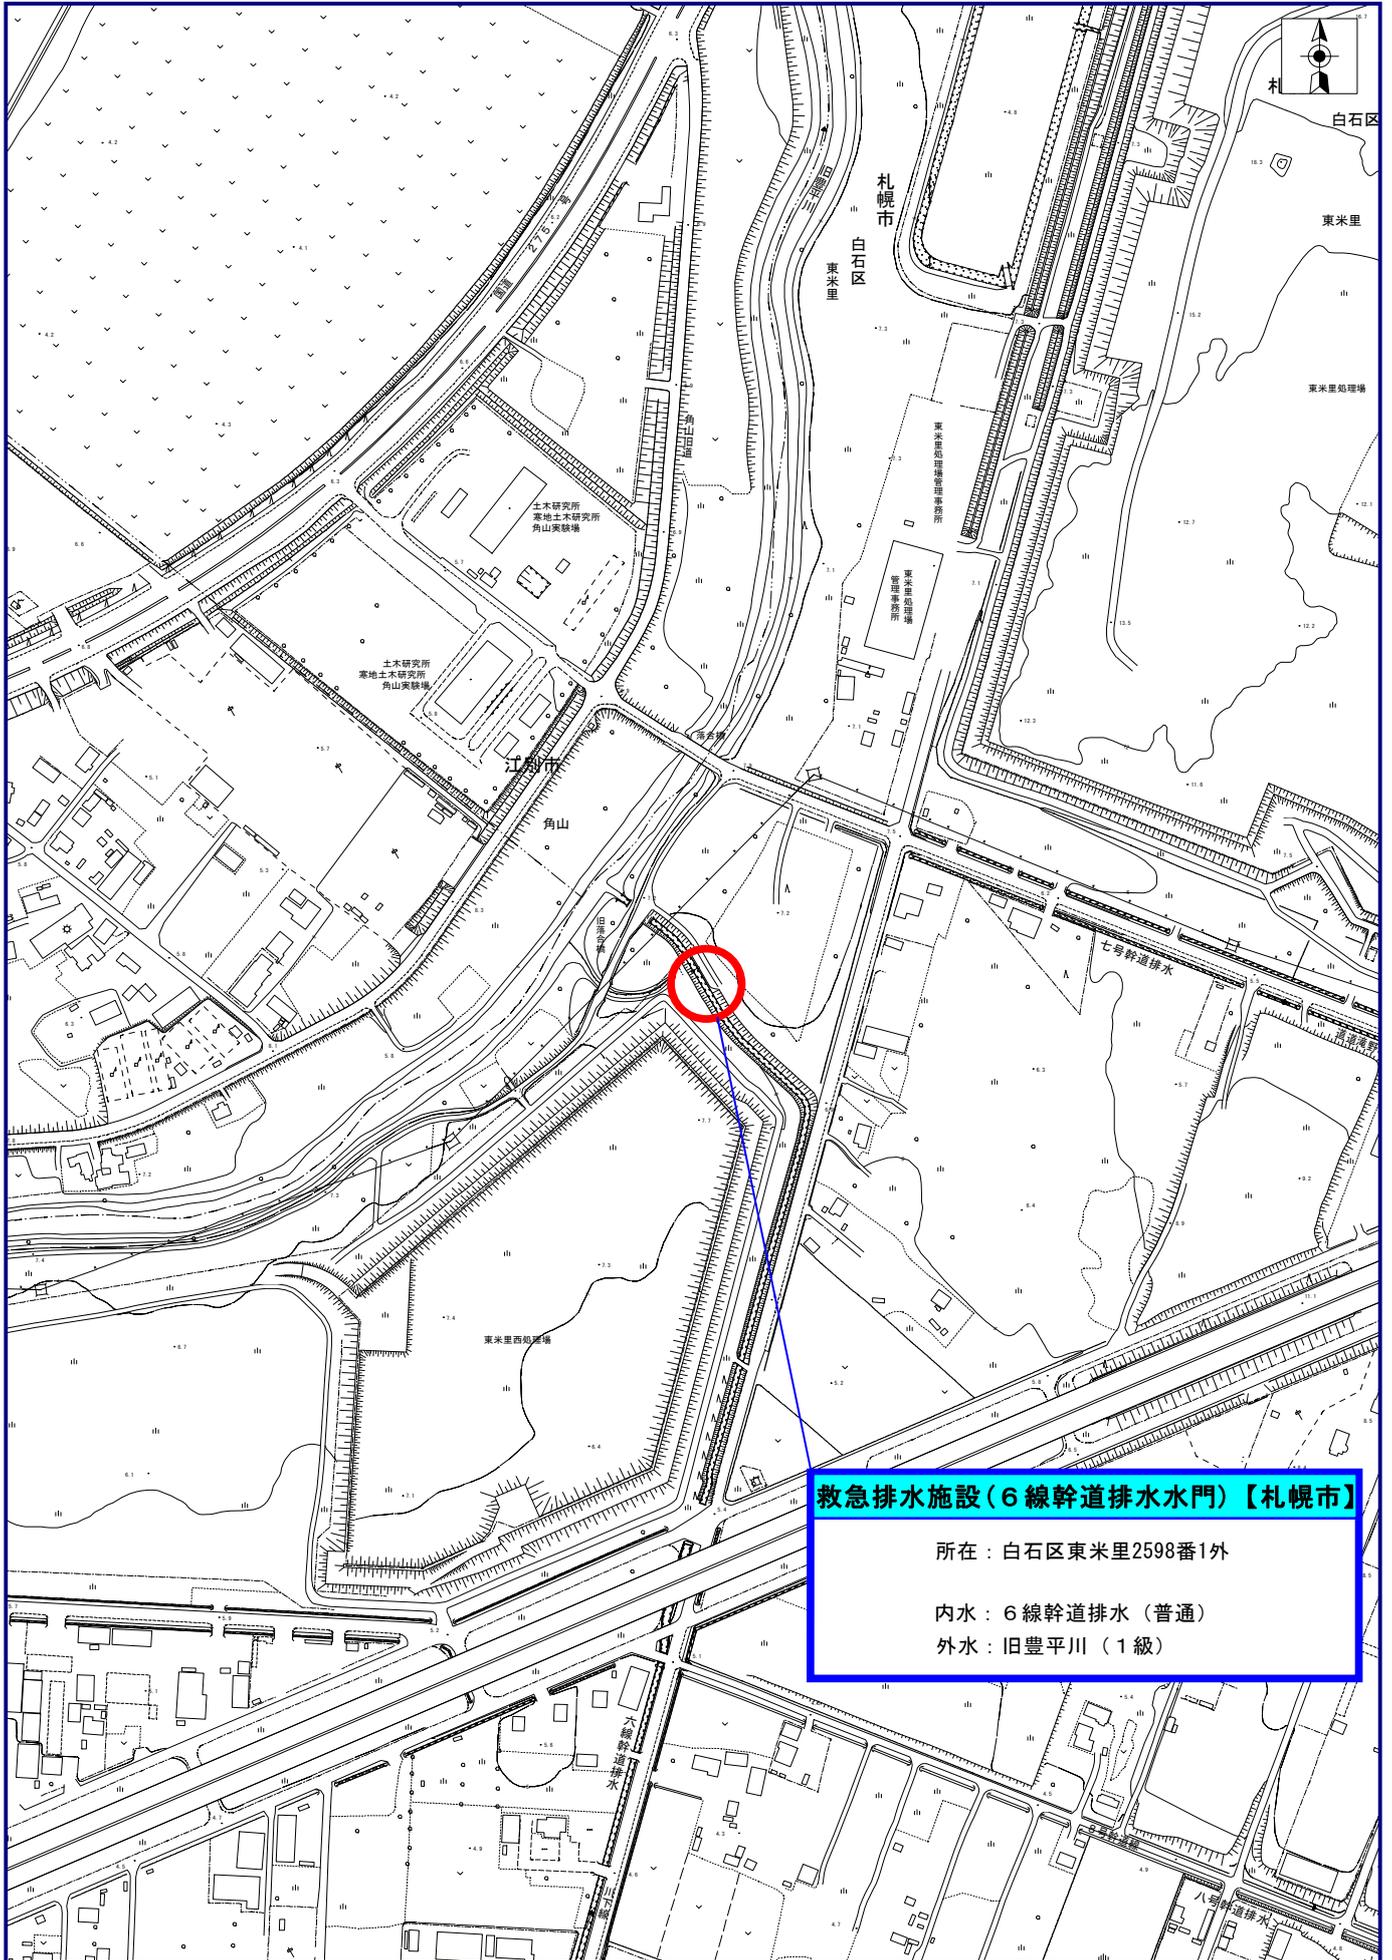

救急排水施設(6線幹道排水水門)【札幌市】

所在：白石区東米里2598番1外


内水：6線幹道排水(普通)

外水：旧豊平川(1級)

200m

1/5000

7線幹道排水水門 位置図

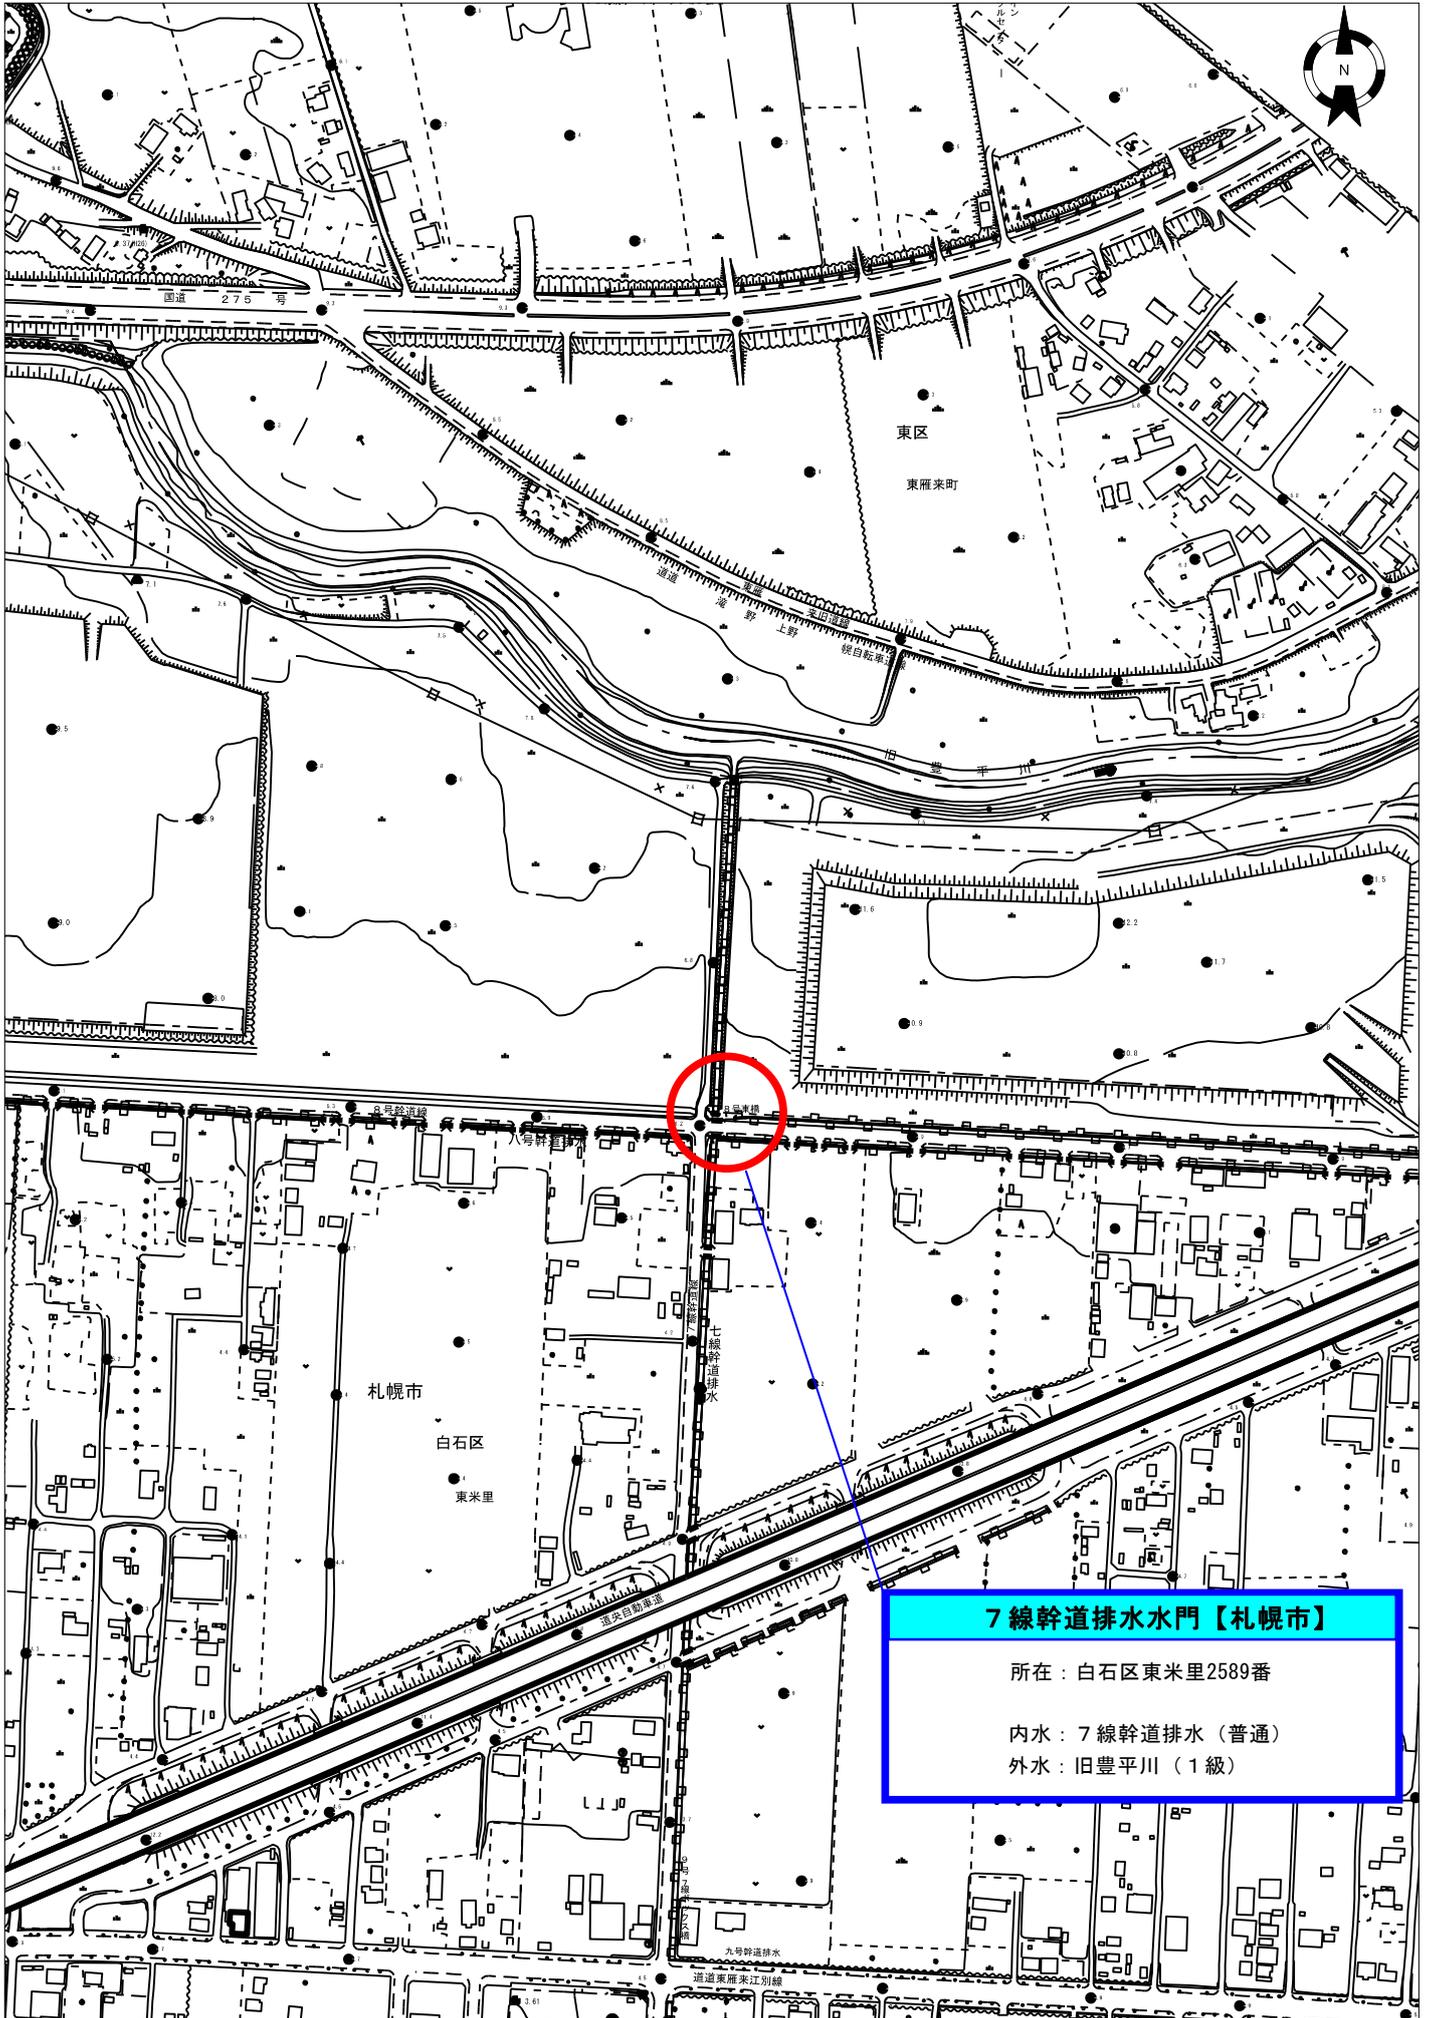

7線幹道排水水門【札幌市】

所在：白石区東米里2589番

内水：7線幹道排水（普通）

外水：旧豊平川（1級）

役務名 救急排水機場点検整備・操作業務

業 務 説 明

1 業務の概要

排水機場の点検整備、及び降雨等による河川増水時の操作を行うものである。

- (1) 年点検 1回(5月) ※6線、7線幹道排水水門は11月
- (2) 月点検 (ポンプ設備基地・厚別西川救急排水機場・発寒古川救急排水機場)
出水期 = 7回(4月、6～11月)
非出水期 = 4回(12～3月)
- (3) 操作 河川の増水時

標準時間	普通作業員(昼間) 200 時間/年	普通トラック運転費(4t, 昼間) 10 時間/年
	普通作業員(夜間) 100 時間/年	普通トラック運転費(4t, 夜間) 5 時間/年
	設備機械工(昼間) 100 時間/年	普通トラック運転費(11t, 昼間) 5 時間/年
	設備機械工(夜間) 50 時間/年	バックホウ運転費(昼間) 5 時間/年

※時間は実績等に基づき算出したものであり、本業務の履行を保証するものではない。

2 施設の概要

- (1) 施設名 ポンプ設備基地(東区丘珠町307-3地先国有地)
厚別西川救急排水機場(厚別区厚別町山本774-32外)
発寒古川救急排水機場(北区新川西1条7丁目690-790外)
6線幹道排水水門(白石区東米里2598-1外)
7線幹道排水水門(白石区東米里2589)
- (2) ポンプ形式 (口径)700mm:1.0m³/s ×4基 (厚別西川、発寒古川)
(口径)250mm:0.13m³/s ×4基、(口径)300mm:0.25m³/s ×6基 (6線)

3 履行期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。

4 仕様書等

- (1) 別紙のとおり
- (2) その他業務に必要な要綱・基準等

救急排水機場点検整備・操作業務 仕様書

第1編 総則

1 適用

本仕様書は、「救急排水機場点検整備・操作業務」（以下「本業務」という）を円滑に行うため、業務の内容、要領等を定めるものである。

2 履行場所

本業務の履行場所（以下「本施設」という）は下表のとおりである。

施設名称	所在地	備考
ポンプ設備基地	東区丘珠町 307-3 地先国有地	別紙、位置図に示す。
厚別西川救急排水機場	厚別区厚別町山本 774-32 外	別紙、位置図に示す。
発寒古川救急排水機場	北区新川西 1 条 7 丁目 690-790 外	別紙、位置図に示す。
6 線幹道排水水門	白石区東米里 2598-1 外	別紙、位置図に示す。
7 線幹道排水水門	白石区東米里 2589	別紙、位置図に示す。

3 遵守法令

業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の法令を遵守すること。

- (1) 河川法
- (2) 電気事業法
- (3) 消防法
- (4) 労働安全衛生法
- (5) 大気汚染防止法
- (6) その他関係規則等本市の指示によるもの

4 履行期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

5 履行体制

(1) 業務責任者等の選任

受託者は、直接かつ恒常的な雇用契約関係にある者の中から、次の項目に示す者を定め、書面をもって委託者に通知すること。なお、次の項目に示す者は、何れも兼任することができるものとする。

また、受託者は、このほか現場における点検整備や操作の作業を行う作業員を確保し、業務に従事させること。

ア 業務責任者

受託者は、本業務の点検整備に係る業務にあたり、業務遂行を指揮監督するための業務責任者を1人定めること。

業務責任者は、点検整備に係る業務の履行にあたって、作業の目的、留意事項、施設の特質を把握し、作業間の調整、不適合箇所がシステムに及ぼす影響と、その修復に係わる技術的判断を行うため、設備全般に亘る幅広い専門的な知識、経験、技量等を備え、業務の円滑な実施と成果の品質確保を図ること。

イ 作業指揮者

受託者は、現場における点検整備作業及び操作作業に際し、作業員の指揮監督等を行う作業指揮者をそれぞれ定めること。なお、双方の作業指揮者を兼務することができるものとする。

作業指揮者は、本施設での作業において必ず立ち会うものとし、施設の規則等に基づき的確な指示を行うとともに、突発的な不具合に対する処置、連絡等について適切に対

応するものとする。

(2) 連絡及び報告

受託者は、本業務を円滑に遂行するため、連絡及び報告に係る体制を定め、委託者の承認を得ること。

(3) 緊急時対応

受託者は、本施設に故障等が発生し、施設の運用に支障が生じた時は、直ちに委託者へ報告するとともに、施設の復旧に努めること。

(4) 技術的指導

受託者は、本施設の運用が支障なく行えるよう、委託者に対し必要な技術的指導を行い協力すること。

(5) 修繕が必要な場合の措置

受託者は、本施設点検時、その他において施設の修繕が必要になった場合は、速やかに委託者に報告し、その対応について協議すること。

6 資格要件

(1) 業務責任者の資格要件

本業務の履行における業務責任者の資格要件は、次の項目のいずれかを満たす者とする。

なお、実務経験は令和6年度完了見込み分を含む。

- ア 一社) 河川ポンプ施設技術協会が実施している「2級ポンプ施設管理技術者」以上の資格を有する者。
- イ 河川用揚排水ポンプ設備の点検・整備、又は設備に関する新設工事若しくは改修工事(主ポンプ、主ポンプ用原動機、動力伝達装置又は減速機のいずれかを含む。)について、3年以上の実務経験を有する者。
- ウ 電気設備及び機械設備の点検整備について、10年以上の実務経験を有する者。
- エ 救急排水機場(当該施設に限らない)の点検整備と運転操作に関する3年以上の実務経験を有する者。

(2) 作業指揮者の資格要件

点検整備作業を行う作業指揮者の資格要件は、次の項目のいずれかを満たす者とする。

なお、実務経験は令和6年度完了見込み分を含む。

(操作作業のみを行う作業指揮者は不要)

- ア 一社) 河川ポンプ施設技術協会が実施している「2級ポンプ施設管理技術者」以上の資格を有する者。
- イ 河川用揚排水ポンプ設備の点検・整備、又は設備に関する新設工事若しくは改修工事(主ポンプ、主ポンプ用原動機、動力伝達装置又は減速機のいずれかを含む。)について、3年以上の実務経験を有する者。
- ウ 電気設備及び機械設備の点検整備について、5年以上の実務経験を有する者。
- エ 救急排水機場(当該施設に限らない)の点検整備と運転操作に関する3年以上の実務経験を有する者。

7 安全衛生管理

(1) 受託者は、労働安全衛生法、同施行令、同規則、その他の災害防止法令の定めるところにより、作業指揮者及び作業員の安全衛生に十分な配慮をし、業務の処理に支障を及ぼさぬこと。

(2) 受託者は、作業指揮者及び作業員に対して、作業に適した服装の着用を努めること。

(3) 受託者は、安全対策に必要な安全管理器具を用意すること。

(4) 受託者は、作業指揮者及び作業員に労働安全衛生の教育を施し、労働災害発生のないよう努めること。

(5) 受託者は、安全管理に関する事項を確実に実施し、業務中の事故のうち受託者の過失が認められるものについては、受託者の負担において処置すること。

8 提出書類

受託者は、次の各項目に示す書類を委託者に提出すること。なお、提出する書類の日付は全て和暦で記載すること。

(1) 契約後の提出書類

受託者は、次の項目に示す書類（割印付又は袋とじ）を契約後速やかに1部ずつ提出し、委託者の承認を得ること。なお、内容に変更のあった場合には直ちに変更内容を記載した書類を提出し、委託者の承認を得ること。

ア 業務責任者等指定通知書

本仕様書第1編5(1)にて定める者を通知すること。

イ 同上経歴書

ウ 同上資格免許証写し

エ 同上雇用関係を確認できる書類（健康保険の資格確認書類の写し等）

オ 業務管理体制表（緊急連絡体制表含む）

カ 業務工程表

キ 作業員名簿

本業務における作業員の氏名、生年月日、住所、資格等を記載すること。

(2) 各月業務完了時の提出書類

受託者は、次の項目に示す書類を翌月1日（当該日が閉庁日にあたるときは、その直後の閉庁日でない日）に委託者に提出すること（提出日を記載すること）。

また、委託料の支払いは毎月払いとし、委託者が毎月の業務完了後に検査を実施し合格した場合、受託者は、請求書及び完了・請求内訳書（様式12）を割印付で委託者に提出し、委託料の請求をすることができる。

ア 完了届 1部

3月分については3月31日付とし、3月31日迄に提出すること。

イ 完了・請求内訳書 1部（様式12）

ウ チューブファイル 1冊（A4-S、幅 50mm）

4月分の業務報告時に提出すること。

(3) 業務報告書

受託者は、次の項目に示す書類を委託者に提出すること。

ア 点検整備報告書

本仕様書第2編5及び6によること。

(ア) ポンプ設備基地、厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場分 2部

(イ) 6線、7線幹道排水水門分（年点検報告書） 1部

点検整備報告書については、別途発注する「排水機場等河川管理施設総括監理業務」の受託者（以下、「業務管理者」という）に対し、点検実施月の25日（当該日が閉庁日にあたるときは、その直後の閉庁日でない日）迄に提出すること。なお、やむを得ず期日までに提出できない場合は電子メール又は電話にて業務管理者に連絡すること。また、点検整備報告書については業務管理者の確認を受けるものとし、内容について説明を求められた場合、記載方法の修正等の指示があった場合は、これらに応じること。

イ 操作報告書

本仕様書第3編4によること。

操作報告書は、各操作業務終了後5日以内に提出すること。なお、提出が遅れる場合には別途委託者と協議すること。

(ア) 厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場

・提出部数 3部

(イ) 6線、7線幹道排水水門

・提出部数 1部

(4) その他の提出書類

受託者は、前項(1)～(3)に示す書類・報告書の他、委託者より書類提出を求められた場合は、これに従うこと。

9 業務実施時期及び回数

業務実施時期及び回数について下表に示す。

(1) ポンプ設備基地、厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場

区 分		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回 数
定期点検	月点検	出水期	○		○	○	○	○	○	○					7
		非出水期										○	○	○	○
	年点検 (※)		○												1
ポンプ据付・回収				○						○					2
臨時点検															必要に応じて実施
操作業務															必要に応じて実施

※詳細は、発注者と事前に打合せを行うものとする。

ア 月点検

(ア) 出水期点検 7回

各排水機場及びポンプ設備基地にて行い、ポンプ回収時には回収時点検を行うこと。

(イ) 非出水期点検 4回

回収した機器等を保管するポンプ設備基地にて行うこと。

イ 年点検

1回

(ア) 厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場

5月の運転総合訓練時に行うこと。

(イ) ポンプ設備基地

基地配置の機器等のほか、天井クレーンの年次点検（荷重試験）を行うこと。

ウ ポンプ据付・回収

(ア) 据付

5月とし、年点検を併せて行うこと。

(イ) 回収

11月以降とし、非出水期に行うこと。

エ 臨時点検

札幌市内において震度4以上の地震が発生した場合は点検を行うこと。

その他、落雷、火災、暴風等が発生した場合は必要に応じて点検を行うこと。

点検結果は、本仕様書第2編5に基づく(1)、(2)、(5)、(7)、(8)の書類を作成し報告すること。

オ 操作業務

本仕様書第3編3に基づき排水機場の操作を行うこと。

(2) 6線、7線幹道排水水門

区 分		月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	回 数
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
点 検	年点検									○					1
	臨時点検														必要に 応じて実施
ポンプ回収・据付 (6線幹道排水水門のみ)										○				○	2
操作業務															必要に 応じて実施

- ア 年点検 1回
ポンプ回収時に行うこと。
- イ ポンプ回収・据付
(ア) 回収
11月以降の非出水期に行うこと。年点検を併せて行うこと。
(イ) 据付
3月下旬に行うこと。併せて、試運転を行うこと。
- ウ 臨時点検
札幌市内において震度4以上の地震が発生した場合は点検を行うこと。
その他、落雷、火災、暴風等が発生した場合は必要に応じて点検を行うこと。
- エ 操作業務
本仕様書第3編3に基づき排水機場の操作を行うこと。

10 本施設の区分・構成

本施設の区分及び構成は下表のとおりである。

(1) ポンプ設備基地、厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場

区分	構成
主ポンプ設備	ポンプ設備、吐出管、吐出弁、配管継手等
系統機器設備	燃料系統設備(燃料タンク含む)、冷却系統・始動系統設備等
監視操作制御設備	各種現場操作設備、水位計設備等
電源設備	自家発電設備、電源設備等
除塵設備	スクリーン等
付属設備	クレーン設備(電動)、照明設備
水門設備	樋門ゲート
関連施設	ポンプ設備基地本体、上屋等

(2) 6線、7線幹道排水水門

区分	構成
主ポンプ設備	水中ポンプ、吐出管、配管継手等(6線)
監視操作制御設備	自家発電機用現場操作設備(6線)
電源設備	自家発電機、電源設備等(6線)
水門設備	樋門ゲート(手動)(6線及び7線)
関連施設	自家発電機保管倉庫等(6線)

(3) 本業務の対象機器は、別紙「主要機器リスト」のとおりである。

11 再委託について

本業務のうち次の項目は、再委託することができない。

- (1) 総合的な業務履行計画及び進捗管理、点検手法の決定及び技術的判断等
- (2) 点検結果に基づくデータ解析及び技術的所見
- (3) 月点検業務

ただし、上記以外の業務については、専門業者等への再委託を可能とするが再委託する業務範囲及び選考する業者について、専門業者選定通知書の提出や作業員名簿への記載など事前に委託者の承認を得ること。

また、業務責任者は業務全体の品質・安全確保等のため、委託者との協議、再委託業者の調整・指導監督等の全ての面において、主体的な役割を果たすこと。

12 施設の管理について

- (1) 点検整備作業及び操作作業終了時には、設備の異常がないことを確認し、施錠すること。
- (2) 履行場所周辺は必要に応じて清掃・草刈・除雪等を行い、施設の良好な管理に努めること。
- (3) 委託者から諸官庁検査や本業務に含まない修繕等における立会いの指示があった場合についても、これに応じること。
- (4) 冬期間は、凍結による機器・弁類等の破損、屋外の電気盤の結露の無いように努めること。冬期間の措置を行った場合、その内容を実施した月の点検整備報告書へ記載すること。
- (5) 冬期間においても、融雪によって主ポンプの運転が必要となる時には、確実に運転できるように復旧すること。
- (6) 受託者の過失による機器の損傷、施設の損傷を与えた場合は、受託者の負担にて復元すること。

13 その他・特記事項

- (1) 本仕様書に定めのない事項又は疑義が生じた事項は、その都度協議の上、これを定めること。
- (2) 発生材については委託者と協議すること。
- (3) 本業務履行において、受託者は札幌市が運用している環境マネジメントシステムに準じ、次のように環境負荷の低減に努めること。
 - ア エコドライブの推進、アイドリングストップの推進、ふんわりアクセルの実施、エアコンの使用抑制、暖機運転の短縮、必要のない荷物を降ろす 等
 - イ 廃棄物の発生抑制、再利用、再資源化の推進
- (4) 受託者は、履行期間の開始前までに、当該業務の前年度受託者から業務引継を受けるとともに、本業務に必要な機材・人員等の必要な準備を行うこと。また、本業務の履行期間満了又は、契約解除に伴う業務の終了にあたっては、委託者及び次の受託者に対して必要な引継を行うこと。

14 委託者の連絡先

札幌市下水道河川局事業推進部河川管理課
住所：札幌市豊平区豊平6条3丁目2-1
電話番号：011-818-3415

第2編 点検整備業務

1 目的

点検整備業務は、施設を良好な状態に保持し、常に十分な機能を確保することを目的として、維持管理における保守点検整備の仕様を定め業務を行うものである。

2 履行のための点検整備指針及び取扱

受託者は、次の(1)から(5)に示す要領等に基づき、点検整備を実施しなければならない。また、次の(6)に示す共通仕様書に準拠するものとする。

- (1)「北海道札幌建設管理部事業課所管の2流域（厚別西川、発寒古川）及びポンプ設備基地の救急内水対策事業における管理及運営要領」
- (2)「救急排水ポンプ設備技術指針・解説」
平成6年河川ポンプ施設技術協会発行
- (3)「救急排水ポンプ設備 運転管理者・維持管理者のための取扱説明書」
平成8年河川ポンプ施設技術協会発行
- (4)「河川ポンプ設備点検・整備標準要領（案）（国交省）（平成28年3月）」及び「河川用ゲート設備点検・整備標準要領（案）（平成28年3月）」
- (5)「河川ポンプ設備点検・整備実務要領」（一社）河川ポンプ施設技術協会」（平成29年2月）発行
- (6)「機械設備点検・整備共通仕様書（案）」（国交省）（令和6年3月）
- (7) その他委託者が必要と認めるもの

3 点検整備業務の業務内容

受託者は、次の項目にて定める業務を実施すること。

- (1) 前記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)に基づく本施設に該当する設備の点検

点検項目は、設備ごとに定める点検・整備チェックシート（様式7）の各項目とする。なお、同表に記載されていない項目であっても機能確認上当然必要と思われるものについては、これを充足すること。点検終了後、報告書を作成すること。

基本的な内容は、次の項目に示す通りとする。

ア ポンプ設備基地、厚別西川救急排水機場、発寒古川救急排水機場

- (ア) 年点検は、設備を構成する装置、施設本体（ポンプ設備基地の照明設備、クレーン等含む）の異常の有無、機器の健全度の把握、システム全体の機能確認、劣化・損傷等の発見を目的としており、計測、作動テストも行い、原則、管理運転とし、総合試運転まで実施するものとするが、水位条件等により不可能な場合は、委託者の指示に従うこと。点検については、対象設備の保全について知識、能力を有する専門技術者により実施すること。なお、5月に実施する運転総合訓練時に行うものとする。

(イ) 月点検

a 出水期点検

出水に備え即時出動が可能となるように施設設備及び機材を常に良好な状態に保つことを目的として点検・整備すること。

点検方法は、分解を伴わず目視により行う。

b 非出水期点検

非出水期には、保管状態の確認を主体とした外観等の点検を行うこと。

(ウ) ポンプ据付・回収

5月の年点検時（運転総合訓練時）にポンプ設備基地に格納してあるポンプ等を各救急排水機場へ運搬して据付けること。また、ポンプ据付け後、出水期間中は常設とし、非出水期中は回収を行いポンプ設備基地にて保管すること。

ポンプ設備等の運搬に使用する、運搬車両等は下表のとおりとする。

車 両	運 搬 物	車両仕様等
トラックⅠ	ポンプ・輸送架台、ケーブルリール等	11ton 車×1台
トラックⅡ	発電装置等	11ton 車×1台
トラックⅢ	操作盤等	4ton 車×1台
ラフテレーンクレーン		25ton 吊×1台

イ 6線、7線幹道排水水門

(ア) 年点検は、設備を構成する装置、機器の健全度の把握、劣化・損傷等の発見を目的としており、計測、作動テストも行い、原則、管理運転とし、試運転まで実施するものとするが、水位条件等により不可能な場合は委託者の指示に従うこと。点検については、対象設備の保全について知識、能力を有する専門技術者により実施すること。

(イ) ポンプ回収・据付(6線幹道排水水門のみ)

ポンプは、11月以降の非出水期に回収、3月下旬には据付けること。また、4月以降の運転可能な時期に運転状況を確認すること。

なお、ポンプ設備等の据付に使用する運搬車両等は下表のとおりとする。

車 両	運 搬 物	車両仕様等
トラックⅠ	ポンプ	11ton 車×1台
ラフテレーンクレーン		4.9ton 吊×1台

(2) 点検整備における日常補修等の軽微な小修繕、整備、消耗品の交換（本仕様書第2編4(2)参照）

(3) 保管される予備品・備品類について、必要数量及び良好な状態の維持、台帳類の管理

(4) 別途契約による工事・作業が発生した場合の立会い（安全確認含む）

(5) 本施設を適切な状態に保つための改善提案

4 保守用機器及び補修用材料

(1) 計器・工具類

受託者は、日常の保守管理や点検整備及び補修に必要な計器類（ノギス、テストハンマ、メガテスタ、マイクロメータ、シックネスゲージ、塗膜厚計、振動計等）や工具類を用意すること。

(2) 補修用資材・部品

点検整備の際に、日常補修等の軽微な小修繕、整備、消耗品の交換に使用する消耗品類、機器の定期的な分解点検に際して消費されるもの（下記参照）は、受託者の負担とする。

ア 補修用塗料（塗料・シンナー 等）

イ 潤滑油脂類（補充用オイル、グリース 等）

ウ 報告記録用紙類（計装用記録チャート紙、帳票用紙、記憶媒体、ファイル 等）

エ 接着剤、ハンダ、溶接棒、工具刃、洗浄油、コーキング 等

オ 補修用材料（分解整備に伴うシール・パッキン類、ボルト、ナット、座金、くぎ、ウェス、サンドペーパー、ヒューズ、表示ランプ 等の一般汎用品の範囲内）

(3) 財産の管理

本施設に配置している資材、特殊計器、工具は委託者に許可を得た上で使用すること。

5 点検整備報告書（月点検）

点検整備報告書（月点検）は、次の各号の内容にて構成するものとする。報告書類は、表紙を付け（別添参考様式）、次の番号順に綴り提出すること。各報告書は、原則として両面印刷とする。

(1) 点検・整備総括表

施設ごとに様式1に示す点検・整備総括表を作成すること。記載事項は次の項目とする。

ア 作業分類

- (ア) 点検名称 (月点検)
- (イ) 点検実施月
- イ 管理運転
 - 点検時の運転方法を記載すること。
- ウ 作業期間
 - 点検開始及び点検終了時刻を記載すること。
- エ 作業内容
 - 点検における作業内容の概要を記載すること。
 - ポンプ回収、据付について、実施月の報告書に実施日、作業概要などを記載すること。
- オ 所見
 - (ア) 概況
 - (イ) 新たな不具合事項
 - (ウ) 改善された項目 (点検時に確認した項目とし、部品等の交換を含む)
- カ 主要機器
 - 主ポンプなどの仕様を記載すること。
 - (ア) 名称又は番号
 - (イ) 形式
 - (ウ) 口径
 - (エ) 設置年月日
- キ 燃料貯留量
 - 点検終了後における自家発電機用燃料タンク (燃料貯油槽) の残量を記載すること。
 - 補充量は様式 3 に記載すること。
- ク 作業責任者
 - 本仕様書第 1 編 5 (1) により定める作業指揮者の氏名を記載すること。
- ケ 立会者
 - 委託者及び本施設の管理者等が立ち会った場合に、氏名を記載すること。
- コ 作業員
 - 本施設にて点検整備業務に従事した作業員の氏名を記載すること。
- (2) 点検・整備詳細記録表
 - 不具合・故障を記載し、様式 2 に示す点検・整備詳細記録表を作成すること。なお、委託者が承認した場合には他様式も可能とする。
 - 新たな不具合事項については追記すること。また、不具合・故障が復旧されたと確認した場合は、その旨を記載すること (確認月日含む)。なお、委託者の指示があるまでは、復旧した項目を削除しないものとする。
 - 記載事項は次の項目とする。
 - ア 設備区分
 - 本仕様書第 1 編 10 (1) にて示す設備区分より選択して記載すること。
 - イ 機器名
 - ウ 写真番号 (業務写真の番号と整合させること)
 - エ 評価 (様式 2 の凡例参照)
 - オ 内容状況 (発生箇所及び状況)
 - カ 処置結果
 - 対処及び処理状況について経過観察、補修、部品交換、オーバーホール、改修、更新、新設より選択して記載すること。
- (3) 運転記録表 (1)
 - 様式 3 に示す運転記録表 (1) を作成すること。記載事項は次の項目において本施設での記載可能な範囲とする。
 - ア 運転方式
 - 通常運転又は管理運転のいずれかを選択すること。
 - イ 管理運転方式
 - 管理運転の場合、全水量運転、縮切運転、発電機単独運転、機器単独運転のいずれかを

選択すること。

ウ 重油等使用量

(ア) 燃料使用量

(イ) 燃料給油量

(ウ) 潤滑油給油量

潤滑油の給油があった場合には記載すること。

エ 点検時の設備状況

(ア) 水位

運転の前後における内水位及び外水位を記載すること。

(イ) 運転操作時刻及びアワーメータ値（運転終了時）

主ポンプ、発動発電機、除塵機、ゲート等

オ 総運転排水量

(4) 運転記録表 (2)

様式 4 に示す運転記録表 (2) を作成すること。本施設にある次の主要な設備の運転記録として、各測定装置の数値を記載可能な範囲で記録すること。

ア 主ポンプ

イ 自家発電機

(5) 故障記録表

新たな不具合事項について、様式 5 に示す故障記録表を作成すること。なお、委託者が承認した場合には他様式も可能とする。

前記の 5 (2) 点検・整備詳細記録表に記載している不具合・故障の故障記録表は、年度当初、年点検実施月、契約終了月などにおいて、全て作成すること。

記載事項は次の項目とする。

ア 故障発生年月日時

イ 故障発生設備、箇所

ウ 故障状況、原因（不具合・故障個所の写真を添付すること）

エ 故障対策内容

オ 改良要望事項等

カ 故障発生までの運転時間

キ 修理完了年月日

(6) 設備の改良・更新記録表

本施設内設備等の改良、更新等を実施した場合に、様式 6 に示す設備の改良・更新記録表を作成すること。なお、委託者が承認した場合には他様式も可能とする。

記載事項は次の項目とする。

ア 工事名、工期、業者名、作業完了年月日

イ 改良、更新対象設備、機器名

ウ 処理内容

(7) 業務写真

業務写真の内容は次のとおりとする。各写真は台紙（別添参考様式）に印刷し、表紙を付けること。

ア 本仕様書第 1 編 10 (1) に示す設備区分の構成設備について、次の項目の写真集を各々、作成すること。

(ア) 機器全景、点検整備の履行状況及び主な点検箇所（計測表示等を含む）

(イ) 不具合・故障箇所（冬期間、臨時点検時などは除くものとする）

(ウ) 冬期間の措置、その復旧の作業及び箇所（ポンプの据付、回収の際の作業状況等）

イ 写真帳に添付する写真については、次の各号に留意すること。

(ア) 黒板の使用

写真撮影にあたっては、次の項目が確認できる黒板を被写体とともに写しこむものとする。なお、不具合・故障箇所の写真には不要とする。

a 業務名

b 工種

- c 場所
- d 機器名
- e 撮影年月日

(イ) 撮影の仕様

写真の有効画素数は、黒板の文字が確認できることを指標（130 万画素程度）とし、プリンタはカラーで 300dpi 以上とする。

(ウ) 写真番号

各写真には写真番号を設定する。

(8) 点検・整備チェックシート

様式 7 に示すチェックシートは、説明事項・注意事項に留意し、本施設の点検・整備の結果を記載して作成すること。また、ポンプ設備基地（丘珠基地）にある天井クレーンの月点検を法令に基づき行い、点検結果を記載すること。

(9) その他

- ア 点検、分解整備等で確認・計測などを実施した場合には、内容を整理しデータシートを作成すること（様式は問わない）。
- イ 業務履行のなかで判明した本施設全般に関して特記すべき事項があれば、記録すること（様式は問わない）。
- ウ 厚別西川、発寒古川の発電設備及び 6 線幹道排水水門の No.2 発電設備の起動用蓄電池は、据付時・回収時などに併せて、原則として半年毎に均等充電を行うこと。

6 点検整備報告書（年点検）

点検整備報告書（年点検）は、次の各号の内容にて構成するものとする。なお、記載事項等の詳細は、5 点検整備報告書（月点検）による。

- (1) 点検・整備総括表
- (2) 点検・整備詳細記録表
- (3) 運転記録表（1）
- (4) 運転記録表（2）

様式 4 に示す運転記録表（2）は、6 (6) 点検結果報告書によるものとする。

- (5) 故障記録表
- (6) 点検結果報告書

運転時測定値（傾向管理するものは前年比較できるもの）、動作試験表、計測値、試験成績書、点検時に交換した消耗部品リストなどを作成すること（原則、下記の点検区分表の設備区分ごとにまとめること）。

- (7) 業務写真
- (8) 点検・整備チェックシート

併せて、年点検（測定記録表）の様式に、本施設にある次の主要な設備について、点検結果、各測定装置の数値などを記載可能な範囲で記録すること。

- ア 水中ポンプ
- イ 受変電設備
- ウ 自家発電設備
- エ 監視制御盤
- オ 天井クレーン（ポンプ設備基地（丘珠基地）のみ）
- カ 水門設備（6 線、7 線幹道排水水門のみ）

第3編 操作業務

1 目的

操作業務は、降雨等による河川増水被害から市民の生命財産を守るため、救急排水機場の運転操作を行うことを目的としている。

2 救急排水機場 諸元

(1) 発寒古川救急排水機場

導入河川 (内水)	準用河川 発寒古川	待機 (指定) 水位	1.25m
排水河川 (外水)	2級河川 新川	準備体制 水位	※警戒水位 1.87m
計画排水量	1m ³ /s × 4台		
発電機	375kVA × 1	運転開始 水位	内水位 2.20m
ポンプ口径	700mm		●累加雨量 50mm⇒待機 70mm⇒召集
ポンプ出力	300kw		運転停止 水位
ポンプ台数	2台 (ポンプ施設 4基)	最低吸引 水位	
ポンプ形式	水中斜流ポンプ		

(2) 厚別西川救急排水機場

導入河川 (内水)	準用河川 厚別西川	待機 (指定) 水位	5.80m
排水河川 (外水)	1級河川 野津幌川	準備体制 水位	※警戒水位 6.50m
計画排水量	1m ³ /s × 2台		
発電機	375kVA × 1	運転開始 水位	内水位 6.85m
ポンプ口径	700mm		●累加雨量 70mm⇒待機 100mm⇒召集
ポンプ出力	300kw		運転停止 水位
ポンプ台数	2台 (ポンプ施設 2基)	最低吸引 水位	
ポンプ形式	水中斜流ポンプ		

(3) 6線幹道排水水門ポンプ

導入河川 (内水)	普通河川 6線幹道排水	待機(指定) 水位	
排水河川 (外水)	1級河川 旧豊平川	準備体制 水位	2.55m
計画排水量	—		
発電機	100kVA×1 125kVA×2	運転開始 水位	内水位 2.75m
ポンプ口径	250mm×2 300mm×6		
ポンプ出力	250mm : 22kw 300mm : 37kw		
ポンプ台数	8台	運転停止 水位	2.65m
ポンプ形式	水中ポンプ	最低吸引 水位	

3 操作業務の業務内容

(1) 洪水警戒体制の実施

受託者は、次の各号に該当するときは、直ちに洪水警戒体制を執るものとする。

- ア 内水位が前記で定める待機(指定)水位に達する恐れがあるとき。
- イ 委託者の指示を受けたとき。

(2) 洪水警戒体制時における措置

洪水警戒体制になった場合、本施設を適切に操作することができる作業指揮者及び作業員は、直ちに本施設に向かい、操作に備えること。

このとき操作にあたる人数は作業指揮者1人、作業員2人を原則とし、人数を変更する場合には委託者の承認を得ること。

作業指揮者及び作業員は、次の項目に基づき本施設を操作すること。

- ア 前記で指定した水位に基づき、ゲート操作及びポンプ運転を行うこととする。
- イ ただし降雨等の気象の状況によりこれによらないことができる。
- ウ 作業指揮者は、排水機場の待機、ポンプの運転開始、ポンプの運転停止、排水機場の退場をしたときは、直ちに電話またはメールにて委託者に状況を報告すること。
- エ ポンプの運転中は、適宜塵芥処理を行うこと。
- オ 設備の故障等により操作に支障をきたす場合は、直ちに委託者に連絡すること。

(3) 洪水警戒体制の解除

受託者は、内水位が前記で定める待機水位を下回り、かつ今後も上回らないと予想されるときは、洪水警戒体制を解除し、排水機場の作業指揮者及び作業員を退場させること。

ただし、委託者の指示があった場合は、この限りではない。

また、作業指揮者は、洪水警戒体制の解除後速やかに下記に掲げる操作報告書を作成し、洪水警戒体制解除後5日以内に委託者まで書面をもって報告を行うこと。

4 操作報告書

操作報告書は次の各号の内容にて構成される。

なお、操作報告書において「作業指揮者」は「設備機械工」に、「作業員」は「普通作業員」にそれぞれ読み替えるものとする。

(1) 排水機場操作報告書

様式8に示す排水機場操作報告書を作成すること。なお、記載事項は次の項目とする。

- ア 報告年月日

委託者に報告を行う日付を記載すること。

イ 報告者氏名

委託者に報告を行う者の氏名を記載すること。原則として作業指揮者とする。

ウ 排水機場名、排水樋門名

本施設の名称及び排水河川側に設置されている樋門の名称を記載すること。

エ ゲート操作開始日時、ゲート操作終了日時

洪水警戒体制中にゲート操作を行った場合、その日時を記載すること。

なお、同一の洪水警戒体制の中で複数回ゲート操作を行った場合は、ゲート操作開始日時は最初の日時を、ゲート操作終了日時は最後の日時を記載すること。

オ 排水機場運転日時、運転開始水位（内水）

ポンプの運転を行った場合、その開始日時及び水位（m）を記載すること。なお、同一の洪水警戒体制の中で複数回運転を行った場合は、初回の運転開始日時及び水位を記載すること。

カ 運転中最大水位日時、運転中最大水位（内水）

ポンプの運転を行った場合、運転中の最大水位を記録した日時及び水位（m）を記載すること。なお、同一の洪水警戒体制の中で複数回運転を行った場合は、その中で最も高い水位を記録した日時及び水位を記載すること。

キ 運転停止日時、水位（内水）

ポンプの運転を行った場合、運転を停止させた日時及び水位（m）を記載すること。なお、同一の洪水警戒体制の中で複数回運転を行った場合は、最後にポンプを停止させた日時及び水位を記載すること。

ク 天候

洪水警戒体制時の天候を記載すること。

ケ 運転時間累計

ポンプの運転を行った場合、運転時間を記載すること。なお、同一の洪水警戒体制の中で複数回運転を行った場合は、その累計時間を記載すること。

コ 浸水状況

排水機場内において被害が確認できた場合には、その内容を記載すること。

サ 排水機場操作のために出動した人員

現場にて作業をおこなった作業指揮者及び作業員の人数を記載すること。

シ 関係機関との連絡内容

排水機場における待機、運転、停止、退場等の連絡について日時、内容、連絡手段を記載すること。

(2) 作業日報

様式 9 に示す作業日報を作成すること。洪水警戒体制が 2 日以上になった場合には日数分の作業日報を作成し、それぞれに記載する内容はその日の内容に限るものとする。なお、記載事項は次の項目とする。

ア 種別

災害待機、災害運転、定期点検、特別整備のいずれかを選択すること。

イ 業務内容、状況及び原因

排水機場の待機・操作状況等について、業務内容、状況及び原因を記載すること。

ウ 報告時間、報告内容

排水機場の待機・退場、ポンプの運転・停止等について委託者に連絡を行った時間と内容を記載すること。

エ 待機操作状況、時間、内水位、外水位、吐出開度

操作状況(待機・退場を含む)、時間、内水位、外水位、吐出開度については 30 分ごとに記載すること。

なお、業務内容が切り変わる時期においては別途記載すること。

オ 使用物品及び油脂量

洪水警戒体制中に物品及び油脂を使用した場合には下記事項を記載すること。

(ア) 品名

- (イ) 数量
 - (ウ) 用途
 - カ 氏名、勤務時間、時間数
現場にて操作業務に従事した者の氏名、勤務時間及び時間数を記載すること。
勤務時間は本施設に入場してから退場するまでの時間を30分単位(○時00分か○時30分)で記載するものとし、移動時間は含まないものとする。また、時間数の昼間とは6時から20時とし、夜間とは0時から6時及び20時から24時とする。
 - キ 報告者氏名
委託者に報告を行う者の氏名を記載すること。原則として作業指揮者とする。
- (3) 運転日報
- 様式10に示す作業日報を作成すること。ポンプを2日以上にわたり運転させた場合には日数分の運転日報を作成し、それぞれに記載する内容はその日の内容に限るものとする。なお、記載事項は次の項目とする。
- ア 内水位、外水位
内水位及び外水位を1時間おきに記録し、記載すること。
 - イ 作業
運転又は点検整備のため運転したポンプの稼働時間を、横棒を用いて示し、時間を記載すること。
 - ウ 燃料消費量、油脂補給量、他消耗材料
ポンプの運転にあたり消費、補給したものがあれば記載すること。
 - エ 故障記事
ポンプの運転中に故障が発生した場合には状況、原因、対策について記載すること。
 - オ 運転時間累計
1日に運転した全てのポンプの運転時間の合計を記載すること。
 - カ 氏名、工種、作業内容、勤務時間
現場にて操作業務に従事した者の氏名、工種、作業内容及び勤務時間を記載すること。
- (4) 排水機場ポンプ運転記録簿
- 様式11に示す排水機場ポンプ運転記録簿を作成すること。なお、記載事項は次の項目とする。
- ア 時間
 - イ 水位
 - (ア) 内水位
 - (イ) 外水位
 - ウ 主ポンプ
 - (ア) 吸込圧力
 - (イ) 吐出圧力
 - (ウ) 軸受温度
 - エ 蝶型弁開度
 - オ 減速機
 - (ア) 潤滑油温度
 - (イ) 潤滑油圧力
 - カ エンジン
 - (ア) 排気温度
 - (イ) 冷却水温度
 - (ウ) 冷却水圧力
 - (エ) 燃料圧力
 - (オ) 潤滑油圧力
 - (カ) 潤滑油温度
 - (キ) 過給器温度
 - (ク) 軸受温度
 - キ 記録者

5 情報の収集

受託者は、国土交通省川の防災情報（web サイト）や電話応答システム等の情報をもって本施設周辺の水位変動に注意し、遅滞なく排水機場を操作できるよう努めること。

6 交代要員の確保

河川の状況により洪水警戒体制が長時間に及ぶ場合、作業員の健康の保持、及び排水機場の適切管理の為、勤務時間が関係法令、労使協定等に基づく範囲を超えることのないよう、その交代要員を確保し対応すること。

救急排水機場(道)

2025年 1月10日

主要機器リスト

区分	装置等	機器等名称	種類・形式	設置年度	台数	仕様	製作会社	設置後経過年数	改修年度	改修履歴及び現状
(丘珠ポンプ設備基地)										
付属設備	荷役設備	床上操作式クレーン	電動式天井クレーン	1993	1台	10tonクレーン 電動吊上げ横行走行式	(株)日立製作所	32		
付属設備	建築設備	換気設備	有圧換気扇	1993	4台			32		
(厚別西川用電気設備)										
電源設備	自家発電設備	自家発電機	車載型	1993	1台	発電機 SDG500S 375KVA×400V×50Hz(φ700:2台分)	大洋電機(株)	32		
電源設備	自家発電設備	ディーゼル機関	車載型	1993	1式	ディーゼル 450kw×1500rpm S6R-P1 漏電継電器ブレイカ付	三菱電機(株)	32		
電源設備	付属部材	補助燃料タンク	車載型	1993	1台	容量:500ℓ	(株)クボタ	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	動力ケーブルリール	1993	1式	動力用	(株)クボタ	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	同上延長用ケーブル	1993	1式	延長用	(株)クボタ	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	接地及び制御用ケーブル	1993	1台	接地及び制御用	北越工業(株)	32		
(厚別西川救急排水機場)										
主ポンプ設備	主ポンプ	No.1水中ポンプ	水中斜流φ700	1993	1台	φ700×9m×1.0m ³ /sec×400V×140kw LSM-KR	(株)クボタ	32		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.2水中ポンプ	水中斜流φ700	1993	1台	φ700×9m×1.0m ³ /sec×400V×140kw LSM-KR	(株)クボタ	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	1号コラムパイプ		1993	1台	φ1000	(株)クボタ	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	2号コラムパイプ		1993	1台	φ1000	(株)クボタ	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	1号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	2号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
除塵設備	除塵機	除塵機	手動	1993	1台	手動式スクリーン	(株)クボタ	32		
(発寒古川用電気設備)										
監視操作制御設備	監視操作制御設備	現場制御盤	車載型	1993	1台		(株)電業社	32		
電源設備	自家発電設備	自家発電機	車載型	1993	1台	発電機 SDG500S 375KVA×400V×50Hz(φ700:2台分)	大洋電機(株)	32		
電源設備	自家発電設備	ディーゼル機関	車載型	1993	1式	ディーゼル 450kw×1500rpm S6A3-PTA 漏電継電器ブレイカ付	三菱電機(株)	32		
電源設備	付属部材	補助燃料タンク	車載型	1993	1台	容量:500ℓ	北越工業(株)	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	動力ケーブルリール	1993	1式	動力用	(株)電業社	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	同上延長用ケーブル	1993	1式	延長用	(株)電業社	32		
電源設備	付属部材	引込ケーブル類	接地及び制御用ケーブル	1993	1式	接地及び制御用	(株)電業社	32		
(発寒古川救急排水機場)										
主ポンプ設備	主ポンプ	No.1水中ポンプ	水中斜流φ700	1993	1台	φ700×9m×1.0m ³ /sec×400V×140kw SBPFH-AM	(株)電業社	32		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.2水中ポンプ	水中斜流φ700	1993	1台	φ700×9m×1.0m ³ /sec×400V×140kw SBPFH-AM	(株)電業社	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	1号コラムパイプ		1993	1式	φ1000	(株)電業社	32		基礎の側面部分のモルタルの亀裂、はく離有り。
主ポンプ設備	主配管・弁類	2号コラムパイプ		1993	1台	φ1000	(株)電業社	32		基礎の側面部分のモルタルの亀裂、はく離有り。
主ポンプ設備	主配管・弁類	3号コラムパイプ		1993	1台	φ1000	(株)電業社	32		基礎の側面部分のモルタルの亀裂、はく離有り。
主ポンプ設備	主配管・弁類	4号コラムパイプ		1993	1台	φ1000	(株)電業社	32		基礎の側面部分のモルタルの亀裂、はく離有り。
主ポンプ設備	主配管・弁類	1号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	2号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	3号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
主ポンプ設備	主配管・弁類	4号吐出弁	手動	1993	1台	φ700 バタフライ弁	(株)栗本鉄鋼所	32		
除塵設備	除塵機	除塵機	手動	1993	1台	手動式スクリーン	(株)電業社	32		
電源設備	受電設備	接地端子箱		1993	1台			32	2021	接地板交換

救急排水機場(市)

2025年 1月10日


主要機器リスト

区分	装置等	機器等名称	種類・形式	設置年度	台数	仕様	製作会社	設置後経過年数	改修年度	改修履歴及び現状
(6線幹道排水水門)										
主ポンプ設備	主ポンプ	水中ポンプ	φ200(U-4158)	1978	1台	φ200×10m×0.067m ³ /sec 200V×22kw(No.0040)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	水中ポンプ	φ250(DSN-1030)	1978	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw(No.4493)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.1水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	1993	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw(No.15480967001)	(株)鶴見製作所	32		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.2水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	1993	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw(No.15480967002)	(株)鶴見製作所	32		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.3水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	1993	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw(No.H-5020336)	(株)鶴見製作所	32		絶縁低下傾向
主ポンプ設備	主ポンプ	No.4水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	1993	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw(No.AKI-5010010)	(株)鶴見製作所	32		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.1水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	2015	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw (P-1)	(株)鶴見製作所	10		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.2水中ポンプ	φ250(KRS-1022)	2015	1台	φ250×10m×0.15m ³ /sec 200V×22kw (P-2)	(株)鶴見製作所	10		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.1水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-1)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.2水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-2)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.3水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-6)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.4水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-4)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.5水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-5)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主ポンプ	No.6水中ポンプ	φ300(DSN-1250)	1978	1台	φ300×10m×0.25m ³ /sec 200V×37kw (P-6)	(株)桜川製作所	47		
主ポンプ設備	主配管・弁類	吐出配管	φ300×6本		1式	樹脂製 φ300×6本			2023	排水ホース交換(1本/6)
主ポンプ設備	主配管・弁類	吐出配管	φ250×2本		1式	樹脂製 φ250×2本				
付属設備	付属設備	吊ワイヤ	φ15×2m×4本/台×6台		1式	φ15×2m×30本 両端ループ加工			2020	φ15×2m×30本 吊ワイヤ交換
付属設備	付属設備	吊ワイヤ	φ15×2m×3本/台×2台		1式	φ15×2m×30本 両端ループ加工			2020	φ15×2m×30本 吊ワイヤ交換
除塵設備	除塵機	除塵機	手掻式	1993	1台	金属製メッシュ網		32		
監視操作制御設備	計測器	量水標	量水板	1993	1個	目視監視用		32		
監視操作制御設備	機側操作盤	No.1現場制御盤	屋外自立形	2018	1面	排水ポンプ用現場制御盤(2台分)	札幌制御システム(株)	7		
監視操作制御設備	機側操作盤	No.2現場制御盤	屋外自立形	2018	1面	排水ポンプ用現場制御盤(2台分)	札幌制御システム(株)	7		
監視操作制御設備	機側操作盤	No.3現場制御盤	屋外自立形	2018	1面	排水ポンプ用現場制御盤(2台分)	札幌制御システム(株)	7		
監視操作制御設備	機側操作盤	制御盤(1)	屋外壁掛形	1999	1面	φ250(DSN-1030)用	金崎電気製作所(株)	26		
監視操作制御設備	機側操作盤	制御盤(2)	屋外壁掛形	1999	1面	φ250(DSN-1030)用	金崎電気製作所(株)	26		
電源設備	受電設備	引込開閉器盤	屋外壁掛形	2015	1面	受電電力量: φ250×2台分	(株)マルワ和田商会	10		
電源設備	自家発電設備	No.1自家発電設備	リース機		1台	市リース機 125KVA×200V(参考値)				
電源設備	自家発電設備	No.2自家発電設備	車載型発電機	2015	1台	100KVA×200V×50Hz(φ300:2台分) DCA-125LSIB	デンヨー(株)	10		
電源設備	自家発電設備	No.2自家発電設備	車載型エンジン	2015	1式	B1-4HK1X	いすゞ自動車	10		
電源設備	自家発電設備	No.3自家発電設備	リース機		1台	市リース機 125KVA×200V(参考値)				
ゲート設備	樋門ゲート	6線幹道排水樋門ゲート	2連式手動ゲート		1門	巾3.6m×揚程2.35m 鋼製				
ゲート設備	樋門ゲート	6線幹道排水樋門ゲート	2連式手動開閉器		1台			2025		
(7線幹道排水水門)										
ゲート設備	樋門ゲート	7線幹道排水樋門ゲート	2連式手動ゲート		1門	巾3.6m×揚程2.35m 鋼製				
ゲート設備	樋門ゲート	7線幹道排水樋門ゲート	2連式手動開閉器		1台			1990		

排水機場管理システムの操作手順

① 端末の電源を入れる

本体左側の電源ボタンを長押しします
 ※スマホから充電器を取り外してから使用してください



② 画面ロックを解除する

画面下の鍵マークを押します



③ システムを起動する

排水機場システムのアイコンを押します



④ 認証



ログインID入力欄を押します。割り当てられたログインIDを入力します

パスワード入力欄を押します。割り当てられたパスワードを入力します

ログインボタンを押します

もし位置情報の取得に失敗したらOKボタンを押し再度ログインを試みます

⑤ 排水機状態を設定する

機場の状態を変更するたびに、機場の状態に合わせてボタンを押します
 ※ 同じボタン（待機等）を何度も押さないでください（タイムラグ等がある可能性もあるので、一度押したら少し待って切替りの有無を確認してください）
 ※ スマホは本システムのみを使用し、天気や警報の状況等の情報収集は行わないでください。
 契約通信量を超過すると本システムが使用できません。



機場到着時
待機を押します

登録に成功すると完了メッセージが表示されます。OKを押します



【閉扉時】

【ポンプ運転時】

【ポンプ停止時】

【閉扉時】

【機場退出時】

閉扉を押します

運転を押します

停止を押します

閉扉を押します

退出を押します

※閉扉・運転・停止・閉扉を繰り返す場合、その度に適應するボタンを押します

⑥ システムを終了する

排水機場の状態が「退出」であることを確認し
 本体下部中央の「ホーム」ボタンを押します



⑦ 端末の電源を切る

※日に当たるような高温になる場所にスマホを置かないでください



本体左側の電源ボタンを長押しします

電源を切るを押します

OKを押します
 ※電源が切れたらスマホに充電器をさしてください