


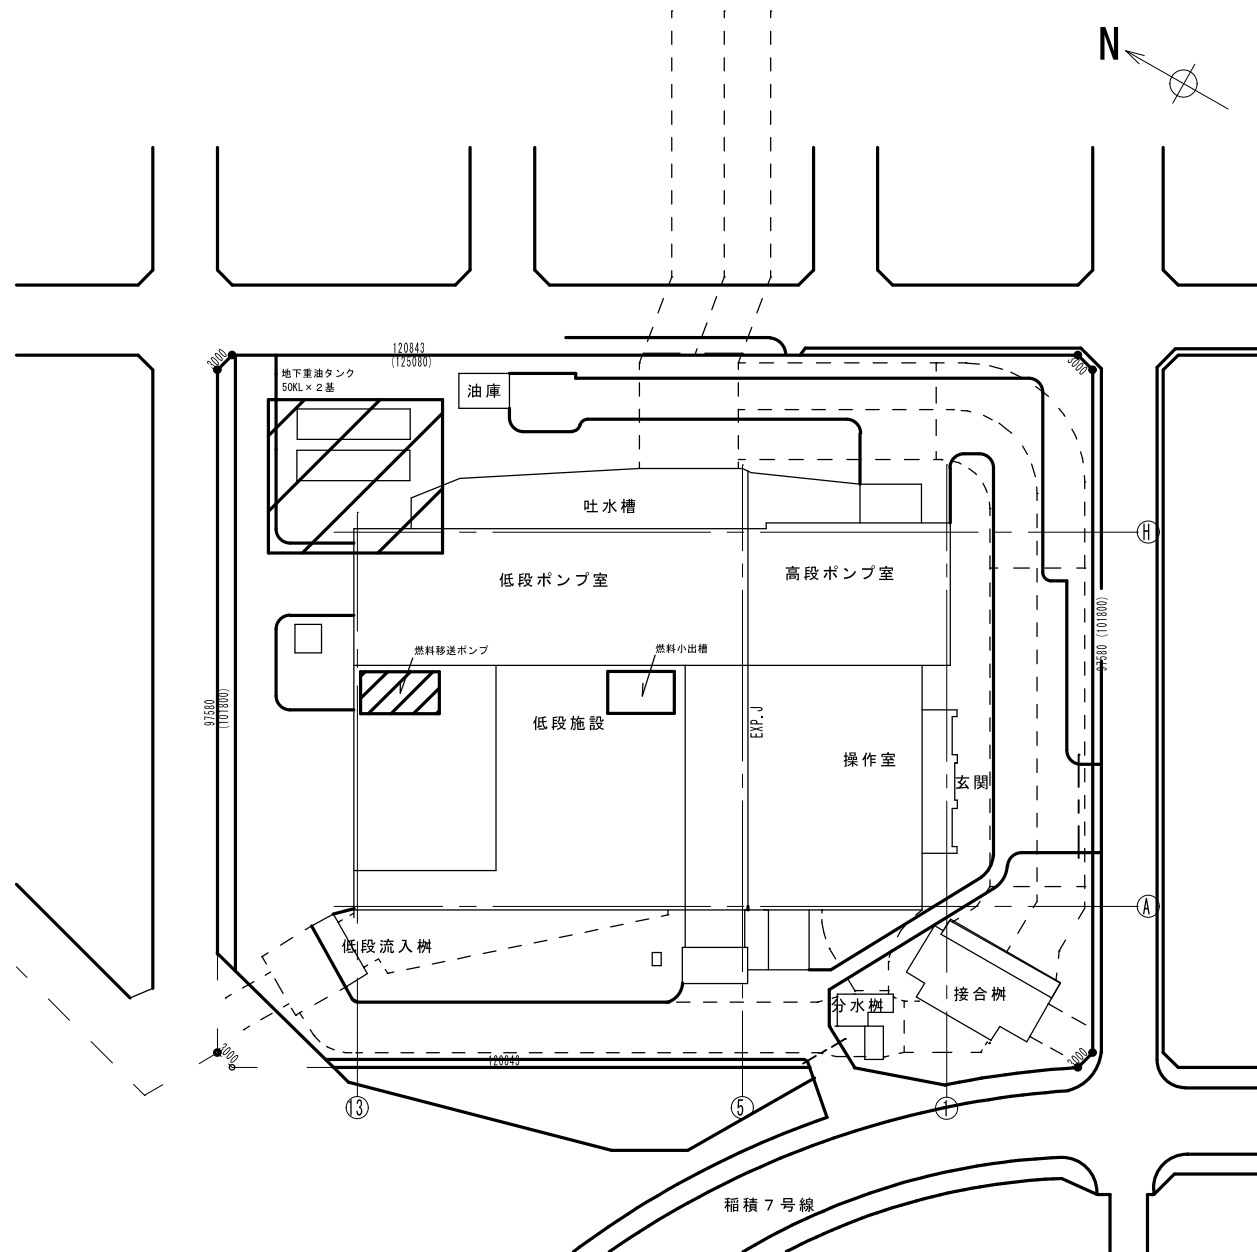

札幌市手稲区新発寒7条11丁目1番1号

/// は今回業務範囲を示す。

札幌市下水道河川局事業推進部


課長	係長	設計主任	製図

令和7年9月 作製



業務名	手稲中継ポンプ場ほか1施設 地下タンク漏えい検査業務
図面名	手稲中継ポンプ場 位置図・配置図

尺度 S=Free

図番 1/5

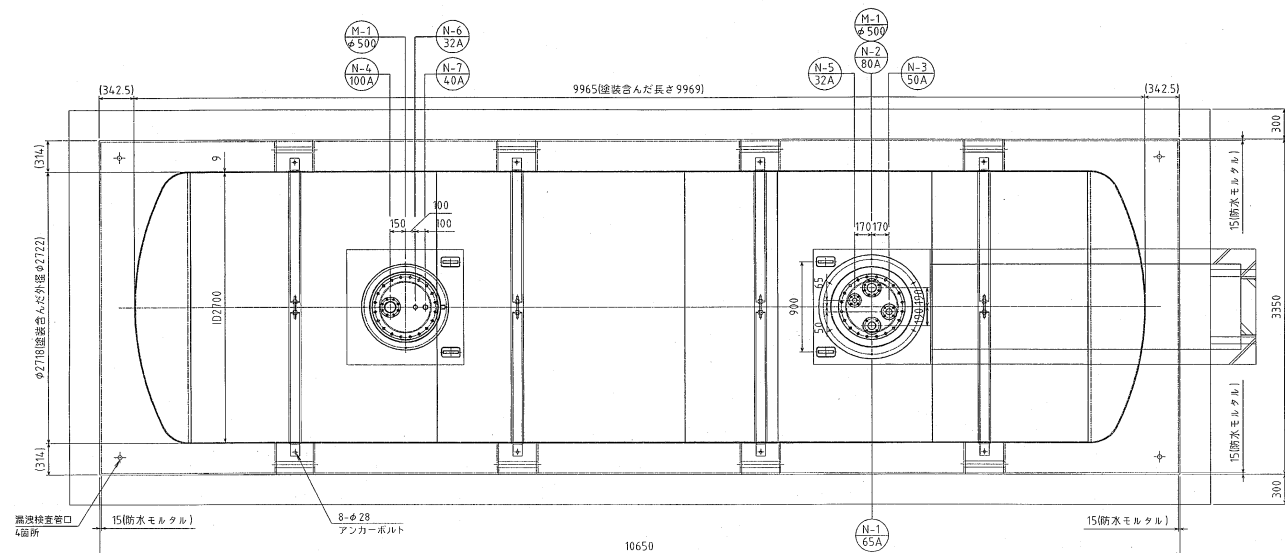

名称	重油タンク
形状寸法	φ2700×9965L
材質	SS400
塗装	エポキシ樹脂塗装
製造重量	約6800kg
適用規格	消防法(地下タンク貯蔵所)
試験項目	水圧試験
圧力	70kPa
類別・品名	第4類第3石油類・A重油
申請容量	50kL
全容積	54.8kL
空席容積	4.8kL(8.8%)

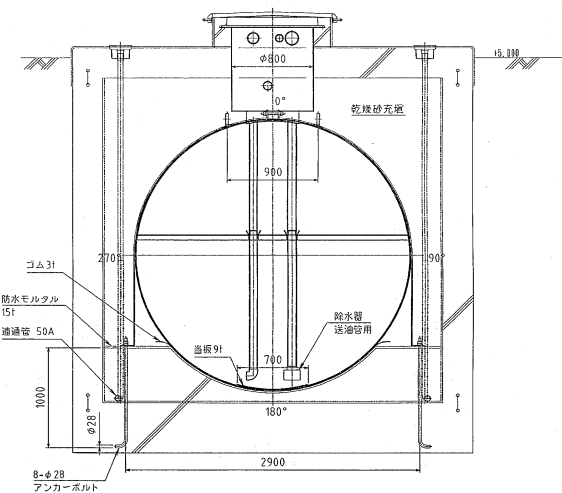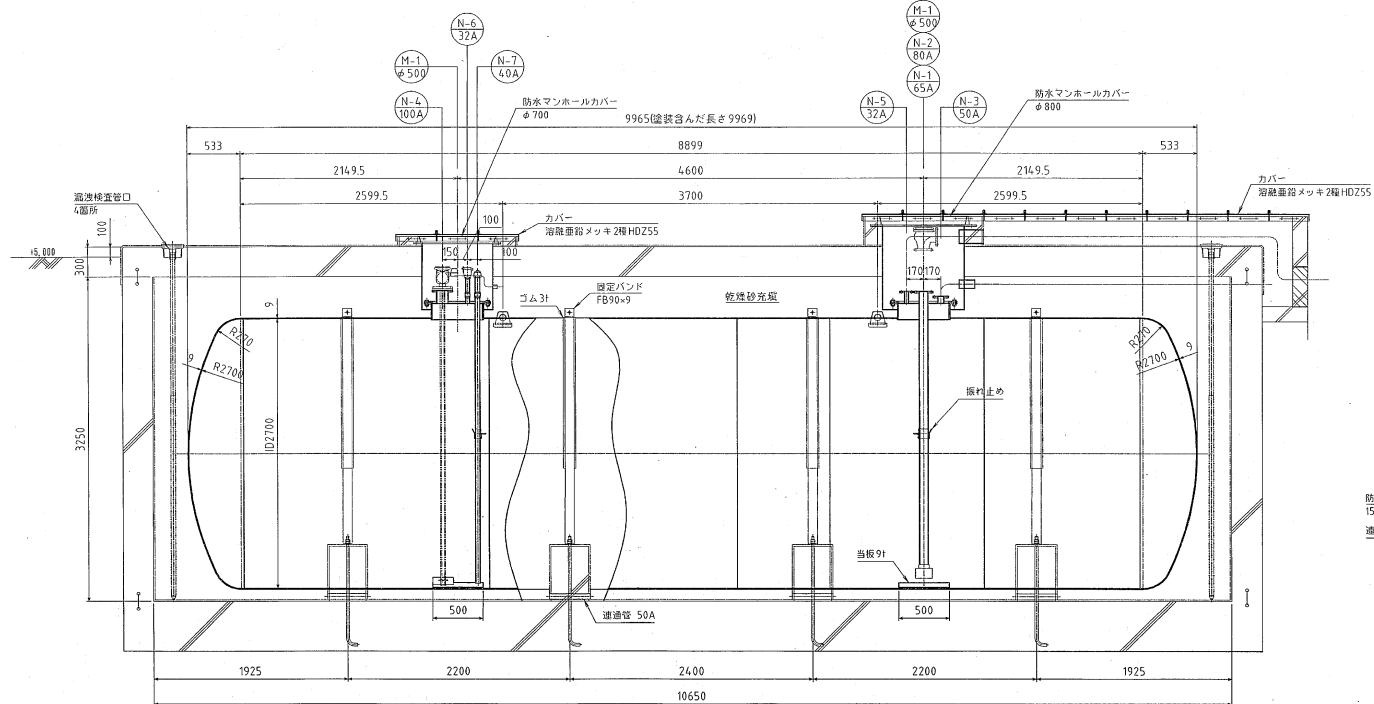

札幌市下水道河川局事業推進部


課長	係長	設計主任	製図

令和7年9月 作製



業務名	手稲中継ポンプ場ほか1施設 地下タンク漏えい検査業務
図面名	手稲中継ポンプ場 地下タンク詳細図

尺度 S=Free

図番 3/5

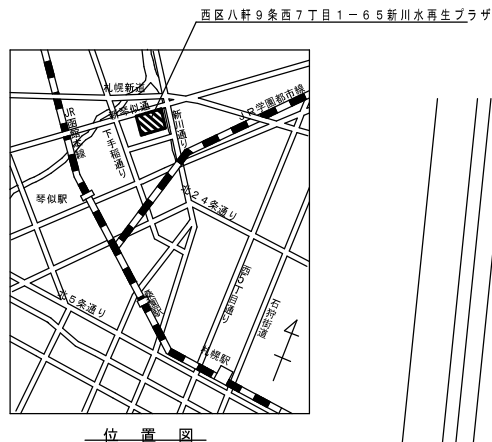




第1処理施設 ← — 第2処理施設

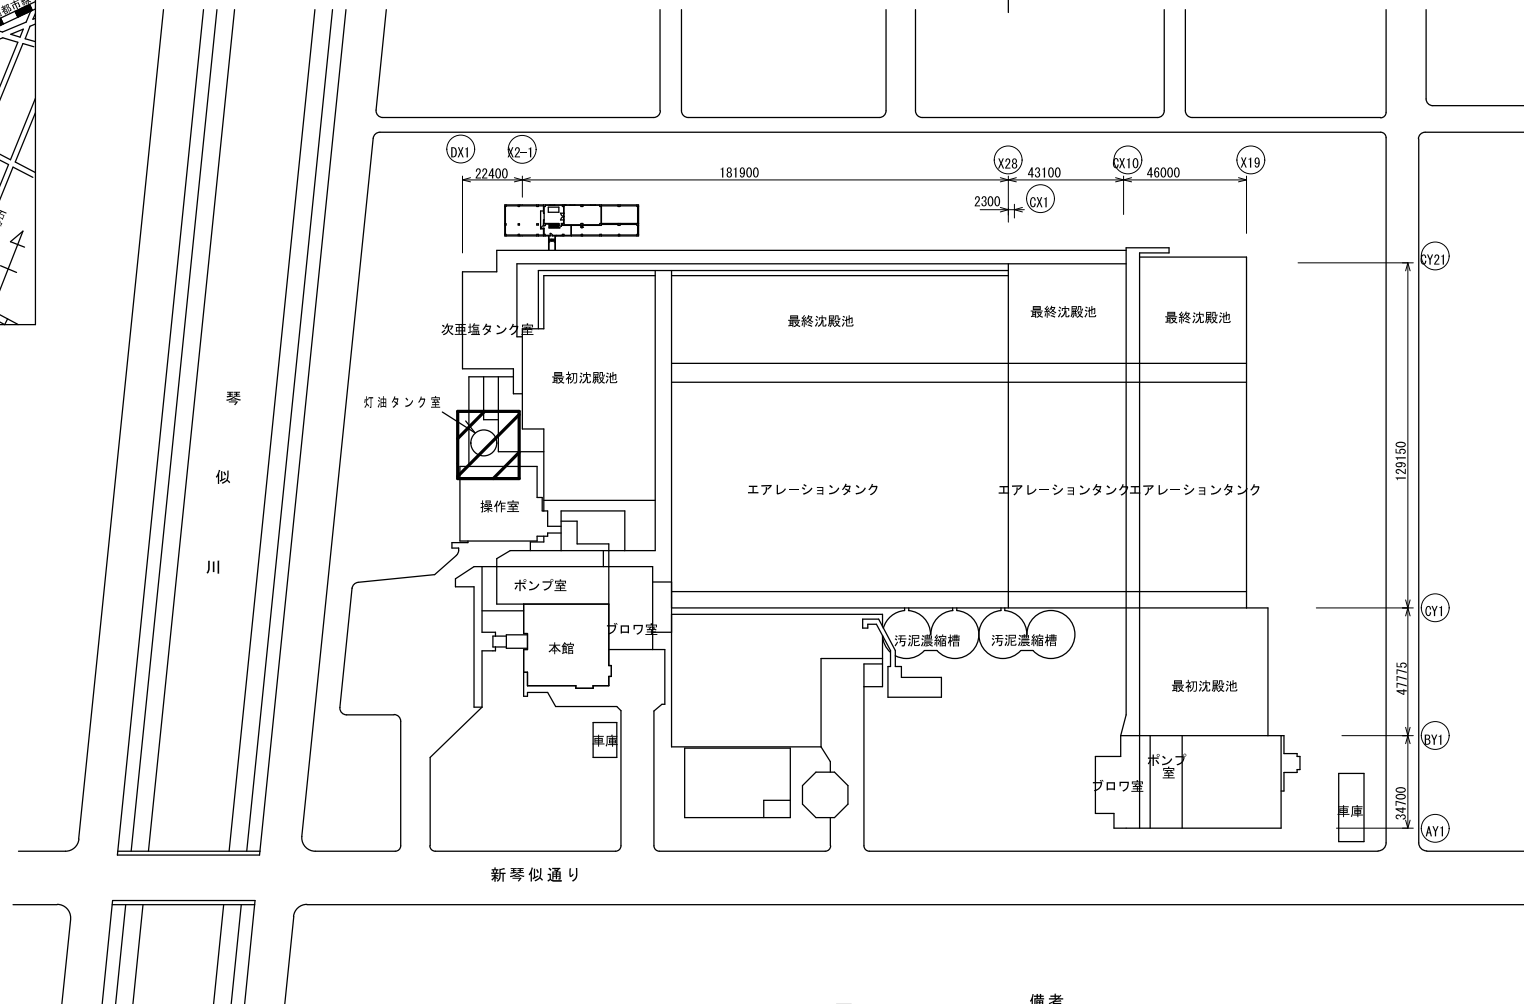

配置図

備考

は今回業務範囲示す。



課 長	係 長	設計主任	製 図
-----	-----	------	-----

令和 7 年 9 月 作製

業務名	手稲中継ポンプ場ほか1施設 地下タンク漏えい検査業務
図面名	新川水再生プラザ 埋設配管系統図

尺	S=Free
---	--------

図 番	5 5
--------	--------