
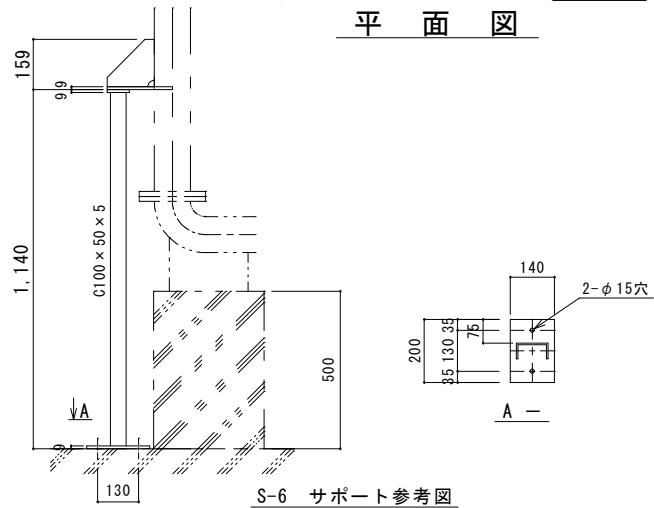
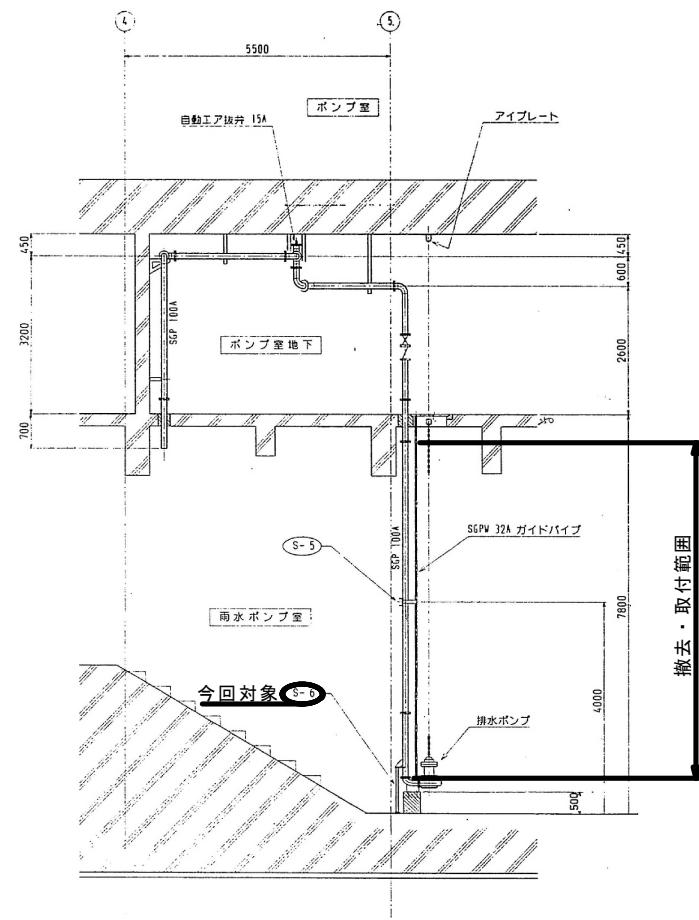


案内図


: 対象場所

札幌市下水道河川局事業推進部豊平川水処理センター	課長	係長	主任	製圖	令和7年 12月 作製	業務名	米里中継ポンプ場雨水ポンプ井排水配管修繕業務		図番 1 3
						米里中継ポンプ場 位置図・案内図			
						縮尺	FREE		

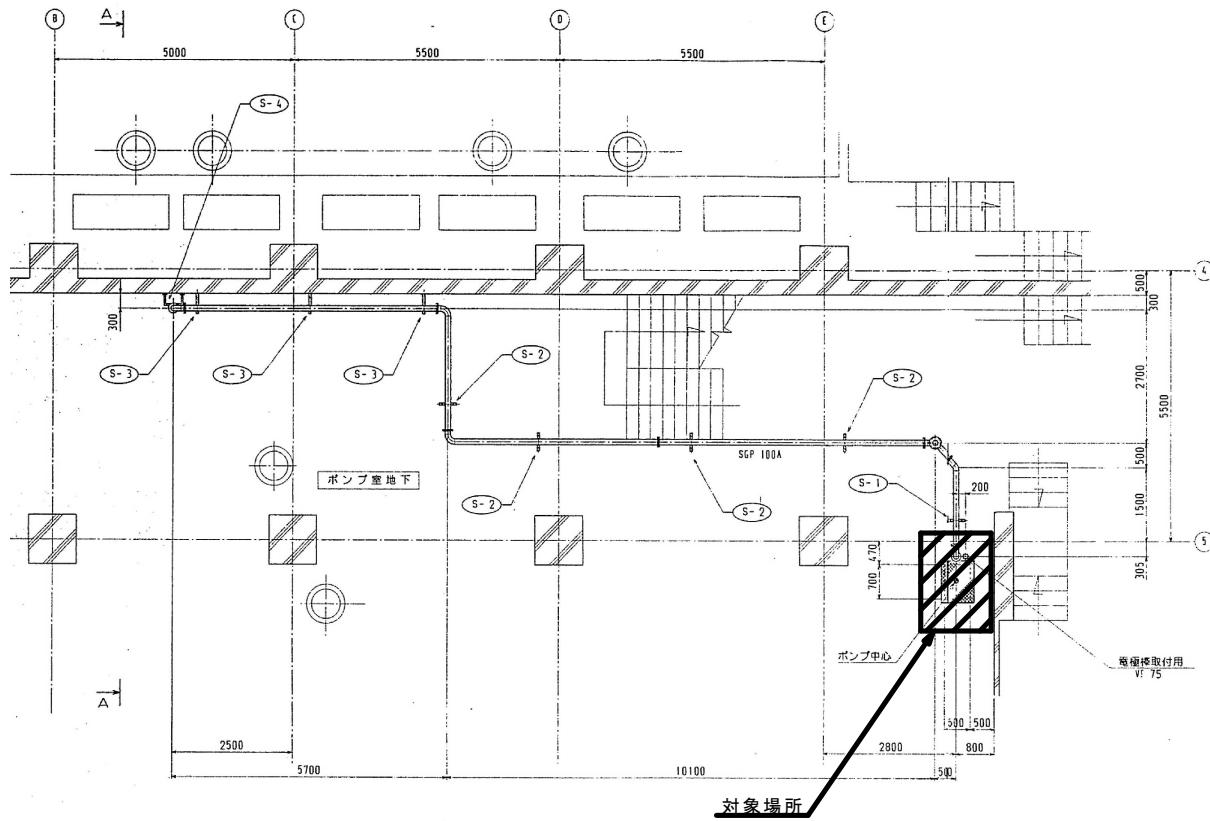

特記事項

- ポンプ井内へ入槽する際は、酸欠等に十分注意すること。
- 配管交換の際に仮設足場（高さ6.800m、水平面積3.240m²程度）を設置すること。
- 撤去した金属類は、厚別水再生プラザ貯留施設へ運搬すること。
- 交換する配管は塗装をすること（コルタールフリー形エポキシ樹脂系5回塗り）。

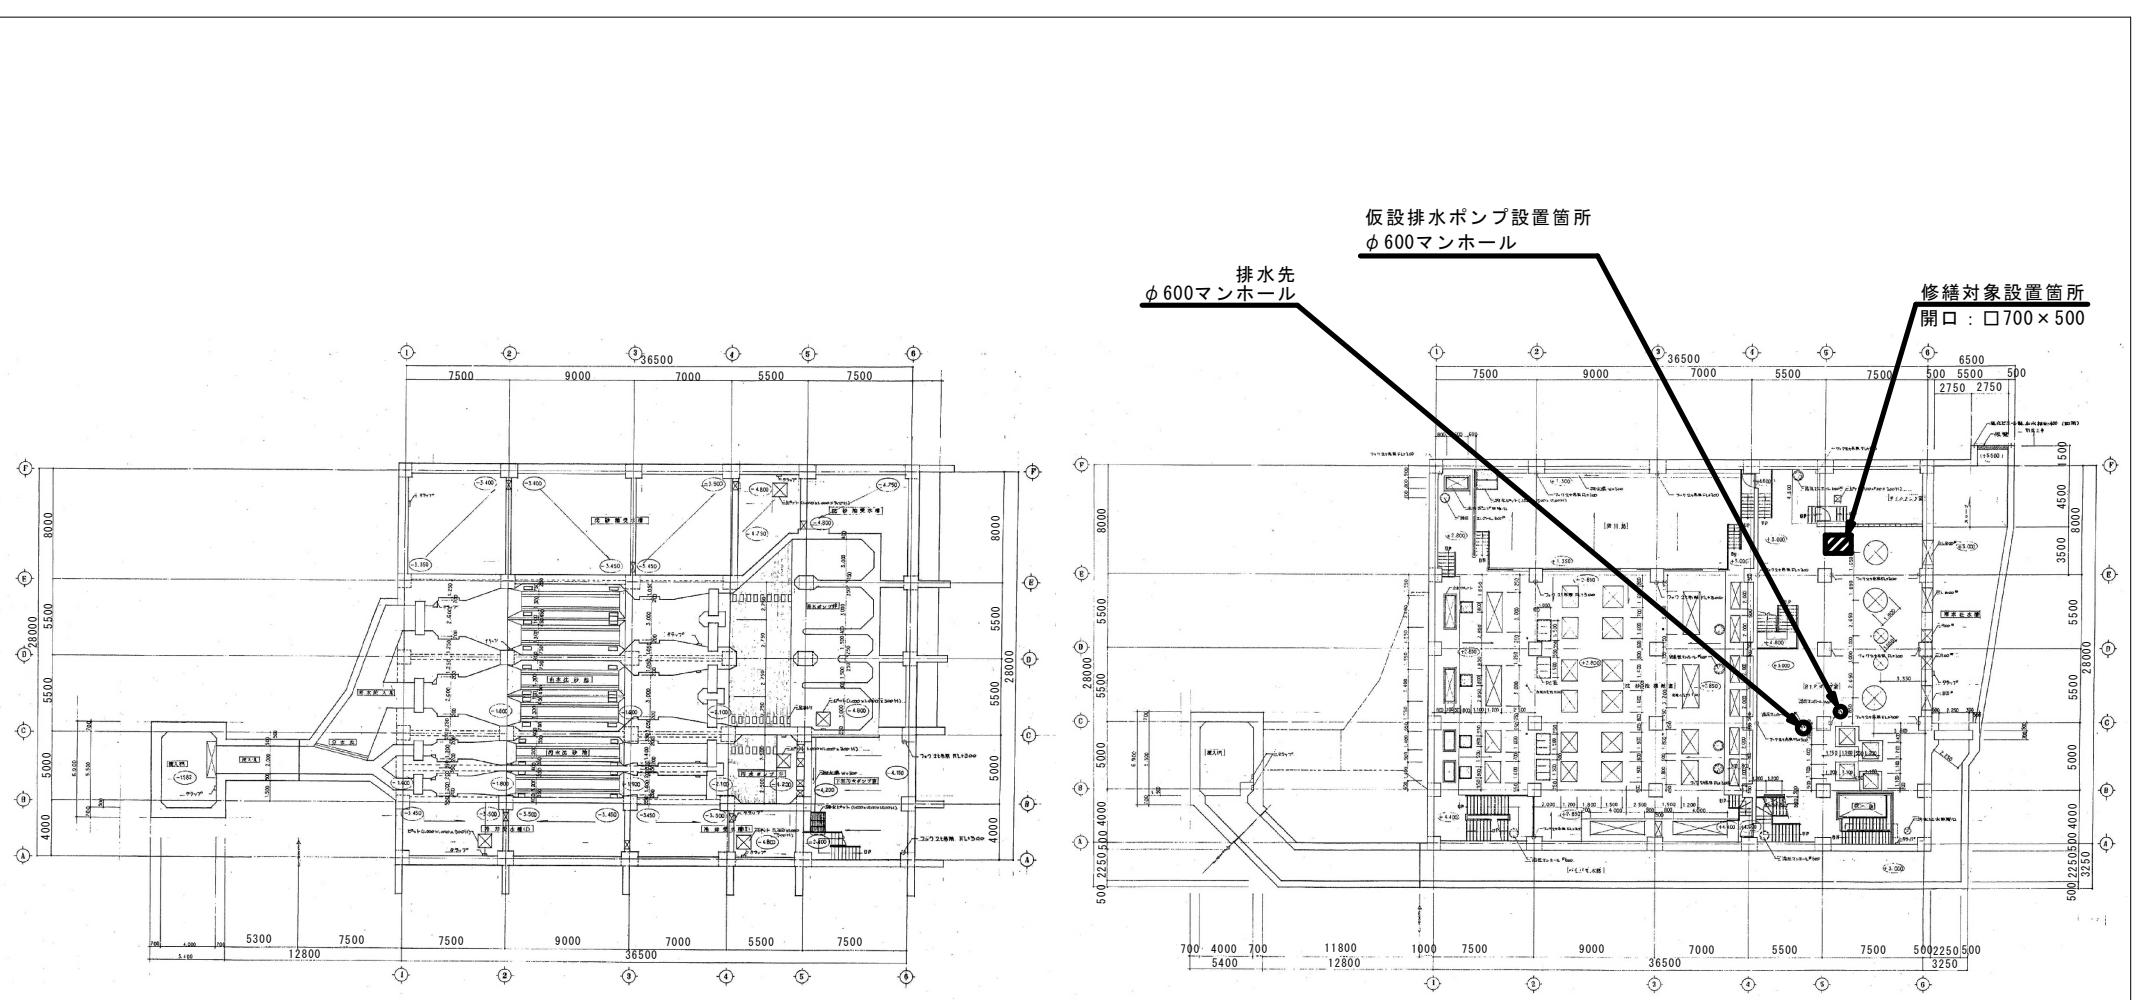

地下2階平面図

地下1階平面図

特記事項

- 雨水ポンプ井内の排水をすること。
排水に使用する仮設ポンプ・ホース・電源等は支給とする。
仮設ポンプ等の設置・撤去は本業務にて実施すること。
- 支給するポンプの仕様は、以下のとおり。
型式：KTV2-50 ((株)鶴見製作所)、揚程12m、吐出量0.25m³/min、重量25kg
- 仮設足場設置にあたり、雨水ポンプ井内の砂（1.60m³程度）を井内で除け、スペースを確保すること。