



ボイラー廻り制御 1 set

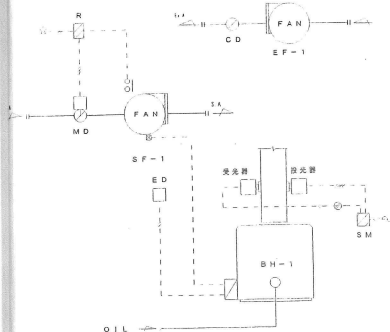


- 制御項目
1. 燃焼速度監視
 2. 燃焼時ボイラー停止制御
 3. 一階LAM
 4. SF-1とEF-1運転連絡

空調機 (OHU-1) 制御 1 set

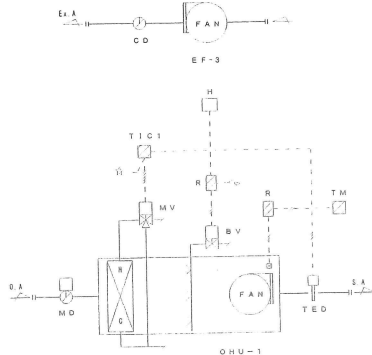


- 制御項目
1. 結露温度による3万坪の比例制御
 2. 室内温度による電熱水のON/OFF制御
 3. タイマーによるファン発停制御
 4. 外気温 (OHU-1) とEF-3運転連絡制御

貯湯槽制御 1 set

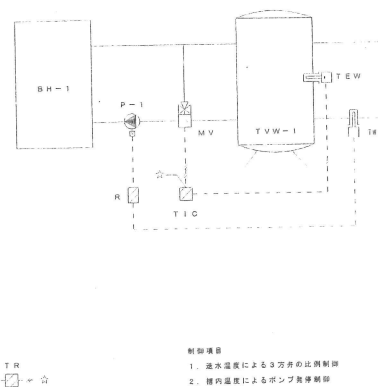


- 制御項目
1. 湯水温度による3万坪の比例制御
 2. 室内温度によるポンプ発停制御

ファン発停制御 1 set

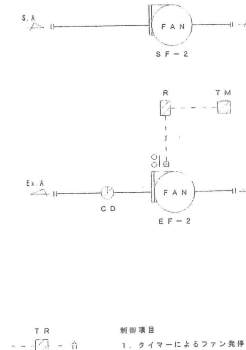


- 制御項目
1. タイマーによるファン発停制御
 2. ファン停止時のインターロック制御
 2. SF-1とEF-2運転連絡

AC配り配線工事 10 sets



脱温室・電気ヒータ制御



- 制御項目
1. サーモスタットによるヒータ発停制御

部品制御表


記号	名称	型番	備考
T	サーモスタット	T631C	
TW	排気温度検出器	T676A	
H	室内温度検出器	H615A	
TED	排気温度検出器	TY7800C	
TEW	配管温度検出器	TY7830B101S	
TR	トランス	AT72-21	
R	接触リレー	V725A	
ED	感温検出器	GY-Y-S2000	
SM	制御盤設計	R302GA000100	
TIC	デジタル温度検出器	MY6040A	
MD	モジュラーモータ	M904F	
MV	バルブリリキージ	Q455C	
	3万坪	V6065A	
TM	ウィークリタイマ		
BV	電動ボール弁	VY6100D	

配寸法表

図名	図号	参考寸法			収納系統名	備考
		W	H	D		
CP-1	壁掛	700	1200	250	・ボイラー廻り制御 ・外気温制御 ・貯湯槽制御	

バルブ仕様表

系統名	設計	実量 (mm)	ΔP (MPa)	CV	口径 (A)	備考
外気温 (OHU-1) 制御	MV	38.0	0.3	5.1	20	
"	BV	"	"	"	20	
貯湯槽制御	MV	40.0	0.3	4.0	20	



CP-1参考図 1/20