


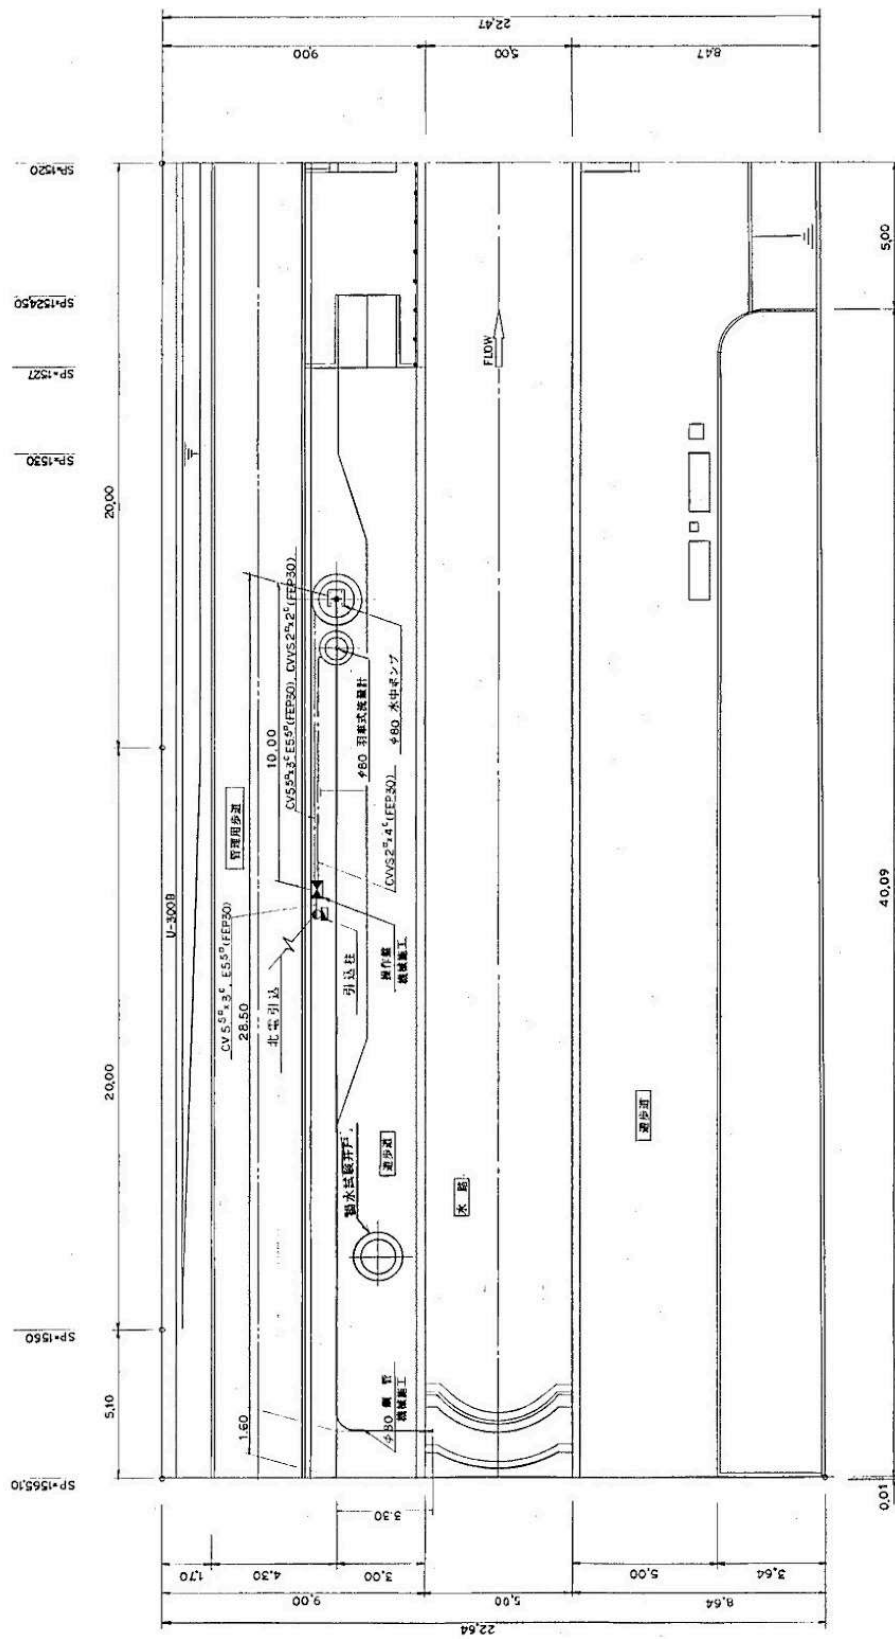
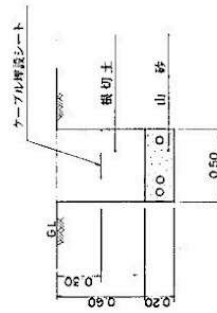


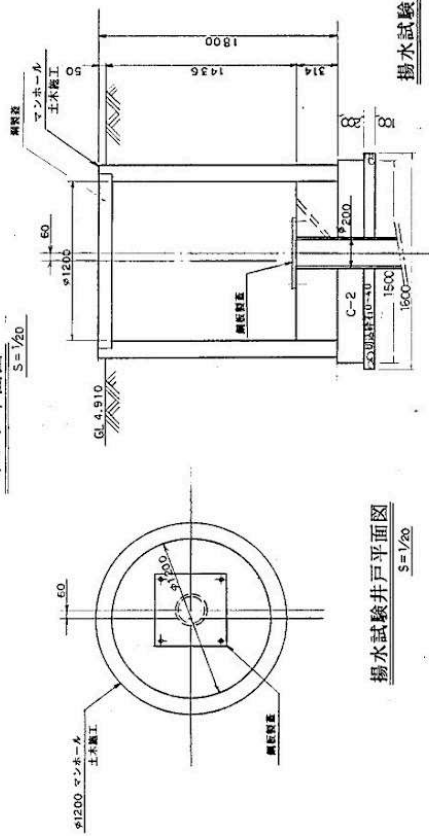

ケーンズ・ブルジョア批判図
S-1:20




札幌市下水道河川局事業推進部	課 名	河川管理課	係 長	設計主任	製 図	業務名 屯田川ポンプゲートほか点検整備業務	図番 17 / 27
						図面名 山口運河ポンプ施設	
						SCALE 一般平面図	

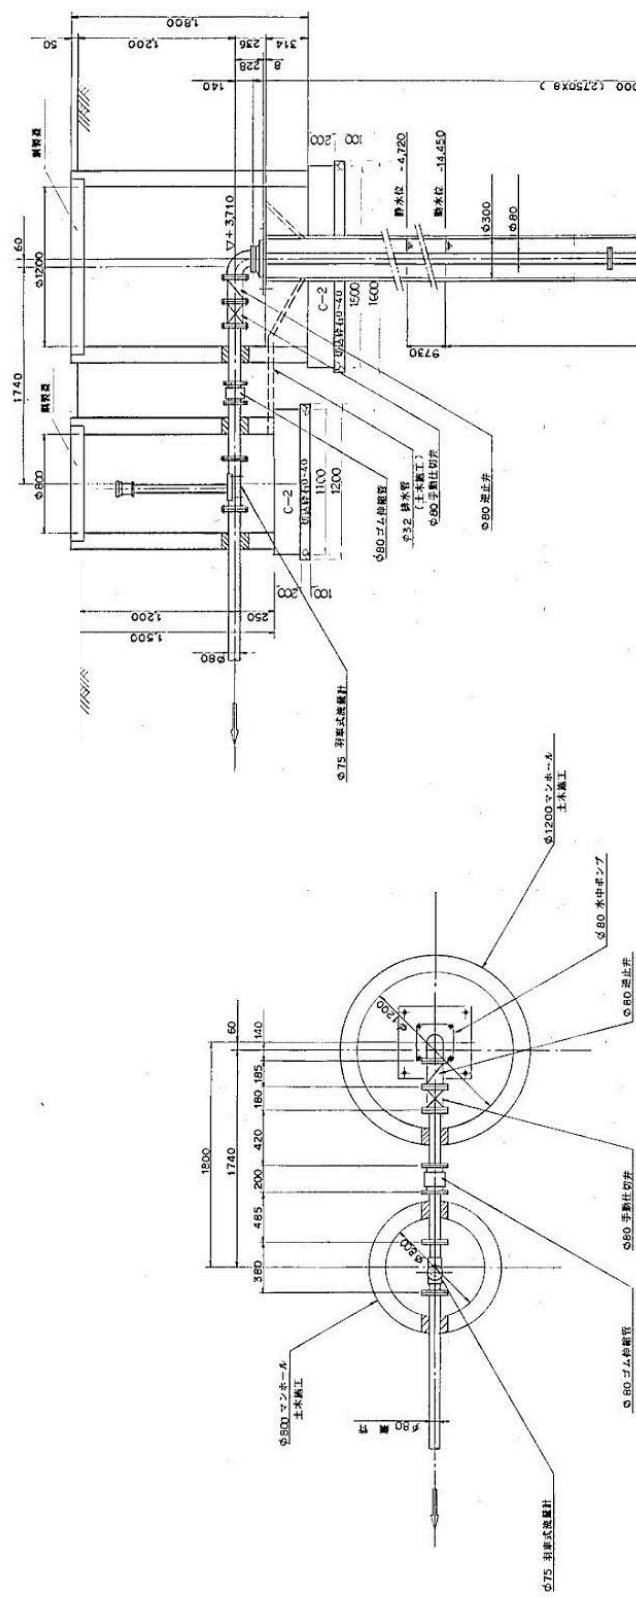

札幌市下水道河川局事業推進部	課 名	河川管理課	係 長	設計主任	製 図	業務名 屯田川ポンプゲートほか点検整備業務	図番 18 / 27
						図面名 山口運河ポンプ施設 配置図	
						SCALE	

3φ3*AC200V50Hz

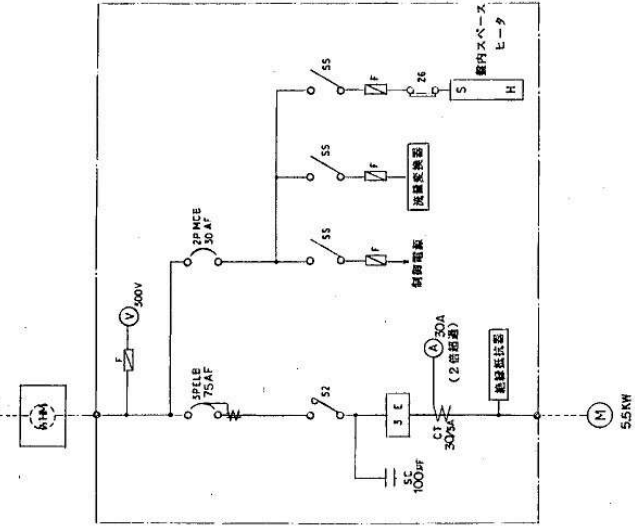


水中ポンプ

211 200V 50Hz 5.5KW 30A



機仕様

構造：鋼製防外砂漏自立形
板厚：厚 1=2.3mm以上
天板 1=2.3mm以上
天板 1=2.3mm以上
塗装色：外面 マンセルSYT/1
内面 マンセルSYT/1

30F1



30F2

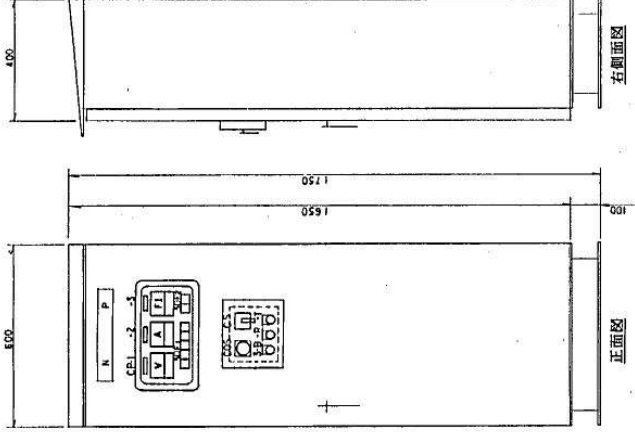

機外形図 (S=110)

備考 自動モード運転は、2.4時間タイマーにより運転停止を行うものとする。

記号	名	株
N P	ポンプ制御盤	
C P-1	受電盤	
-2	水中ポンプ電流	
-3	換気指示	
COS	「手動-自動」切替スイッチ	
C S	「切-入」操作スイッチ	
3-B	「プザ-停止」解除スイッチ	
-R	「リセット」解除スイッチ	
-L	「ラングテスト」解除スイッチ	

札幌市下水道河川局事業推進部

河川管理課

係長

設計主任

製図

業務名


屯田川ポンプゲートほか点検整備業務

図面名
山口運河ポンプ施設
単線結線図・盤外形図

SCALE

図番

20 / 27

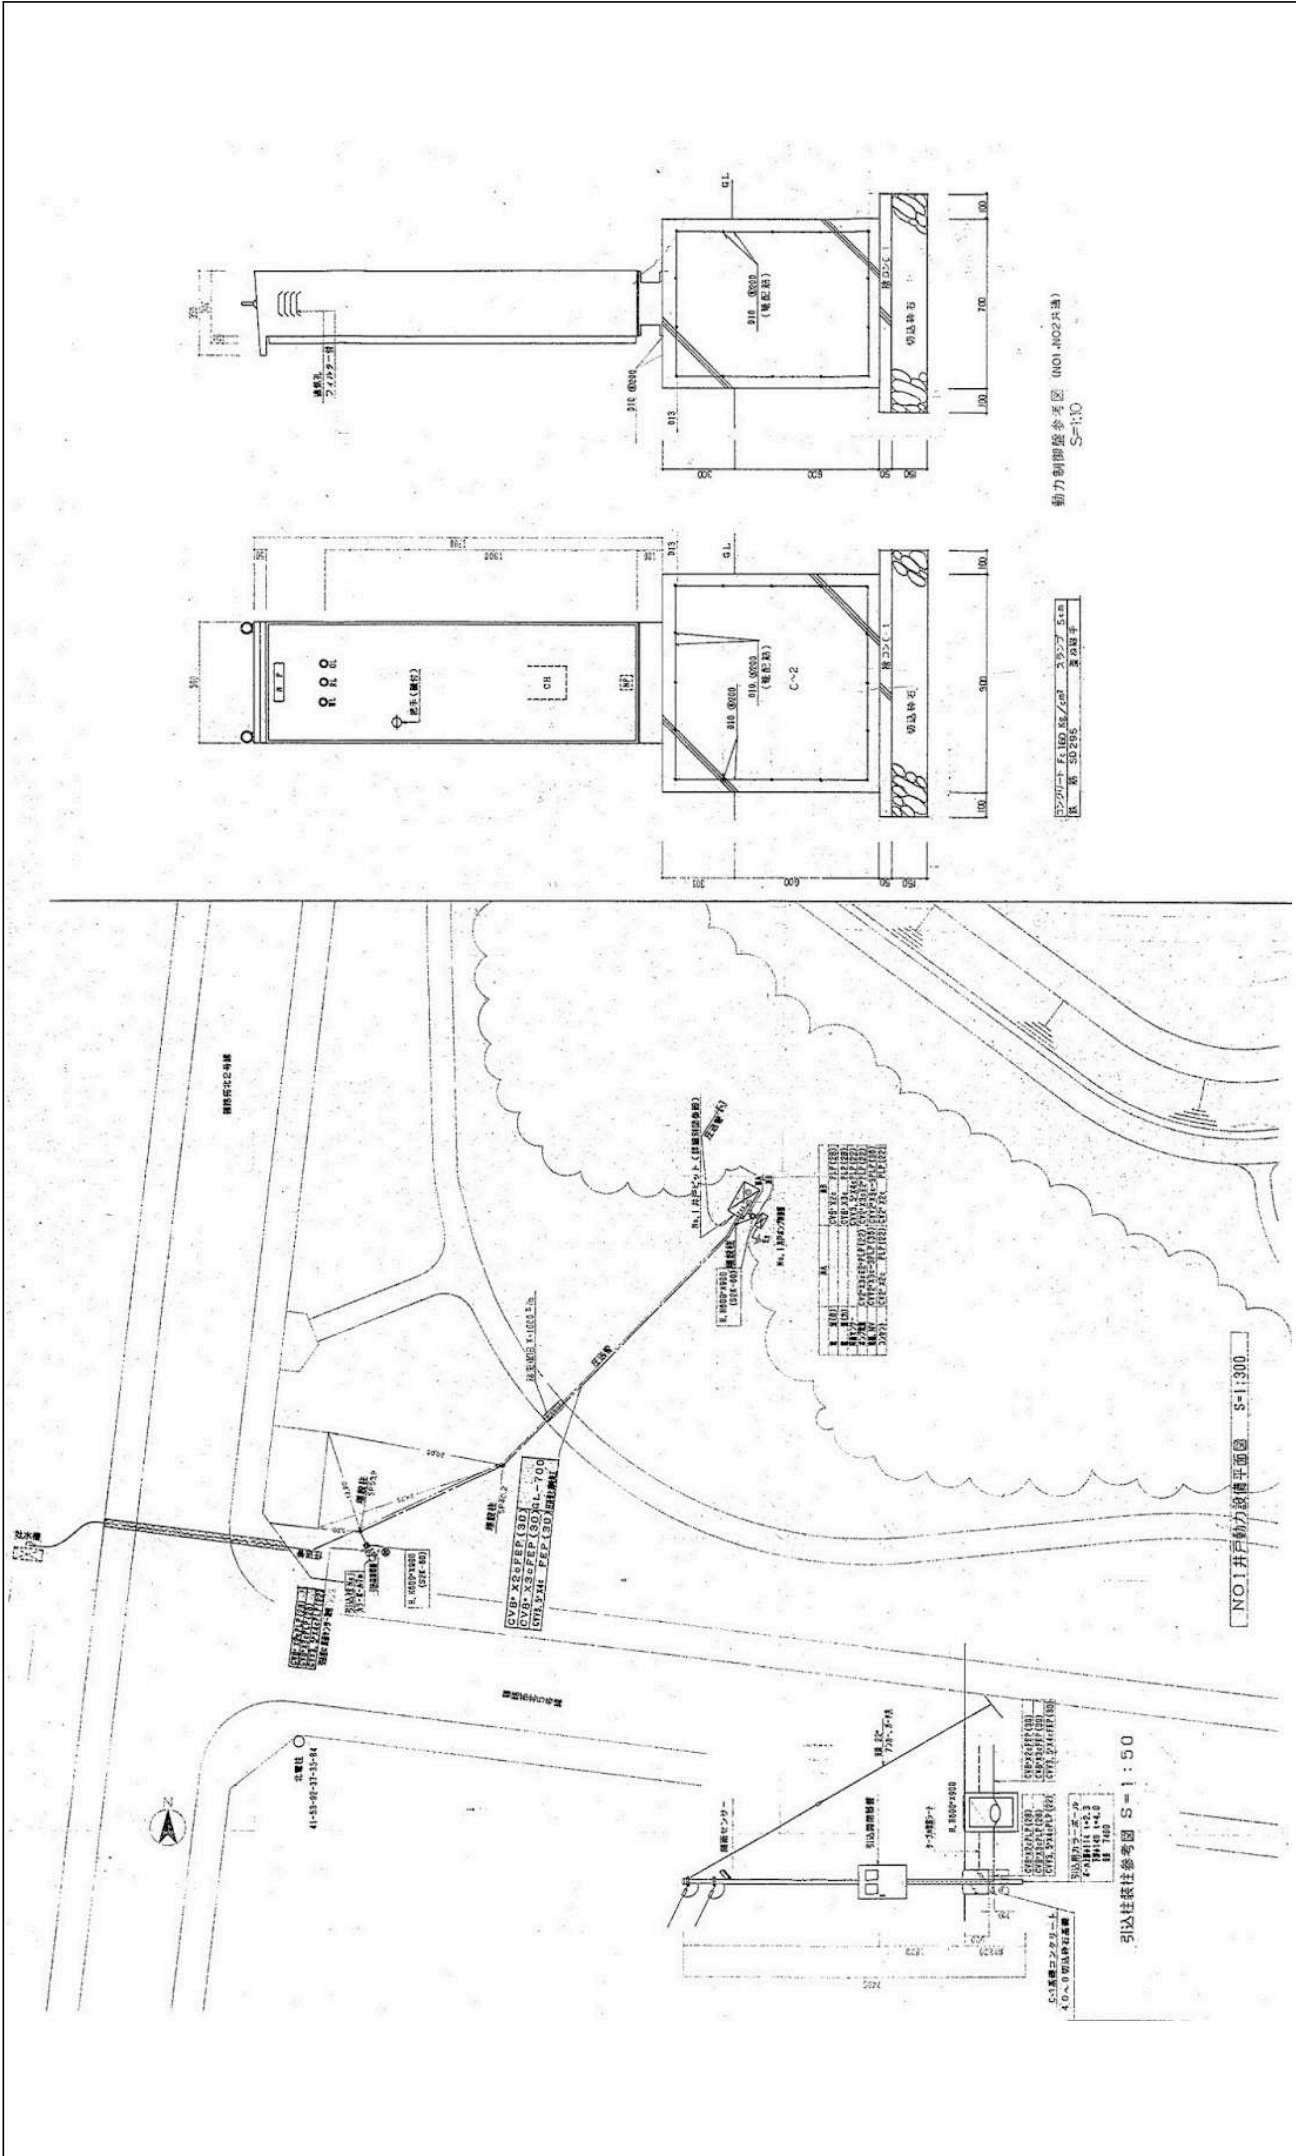

札幌市下水道河川局事業推進部	課名	河川管理課	課長	係長	設計主任	製図	業務名	屯田川ポンプゲートほか点検整備業務	図番	21 / 27
							図面名	あいの里修景水路ポンプ施設		
								No1ポンプ平面図	SCALE	

No.1井戸ビット S=1:20 平面図 ポンプ 400×400 (204-10) モーター 400×400 (204-10) 配管 φ100 φ150 φ200 寸法 2000 1500 1000 500 250 100 50 25 No.2井戸ビット S=1:20 平面図 ポンプ 400×400 (204-10) モーター 400×400 (204-10) 配管 φ100 φ150 φ200 寸法 2000 1500 1000 500 250 100 50 25 断面図 寸法 2000 1500 1000 500 250 100 50 25 井戸ビット詳細図 断面図 寸法 2000 1500 1000 500 250 100 50 25	札幌市下水道河川局事業推進部 課 名 河川管理課 係 長 課 長 設計主任 製 図 業務名 屯田川ポンプゲートほか点検整備業務 図面名 あいの里修景水路ポンプ施設 No1及びNo2ビット詳細図 SCALE 図番 23 / 27
---	---

