



計測名称		3区 No.1~4 開 高圧給電用開閉器	3区 No.1~4 閉 高圧給電用開閉器	3区 No.1~4 閉 高圧給電用開閉器	3区 No.1~4 閉 高圧給電用開閉器
	目盛	0~100 %	0~100 %	0~100 %	0~100 %
	全 体 回 路	4	4	4	4
	中央 ロ ー ダ ー	0	0	0	0
	CRT				
電 気 室	コン ト ロ ー ラ		DC1→5V Y AC100V PLC電源 ①②③④ ⑤⑥⑦⑧⑨⑩ ⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱ ⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺		
	監視 盤 (D#331Q630404参照)				
	計 装 変 換 器 盤	IV ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	IV ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	IV ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	IV ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
	現場盤				
	現 場	⑦	⑦	⑦	⑦
D#331Q630619-3					
今回点検範囲					
札幌市下水道河川局事業推進部					
手稲水再生プラザ					
計装設備点検業務					
10/18					
図面名					
計装フロー図					
(3系水処理設備)					
課長					
係長					
係					
製図					
Scale					
—					
令和 8年 6月					

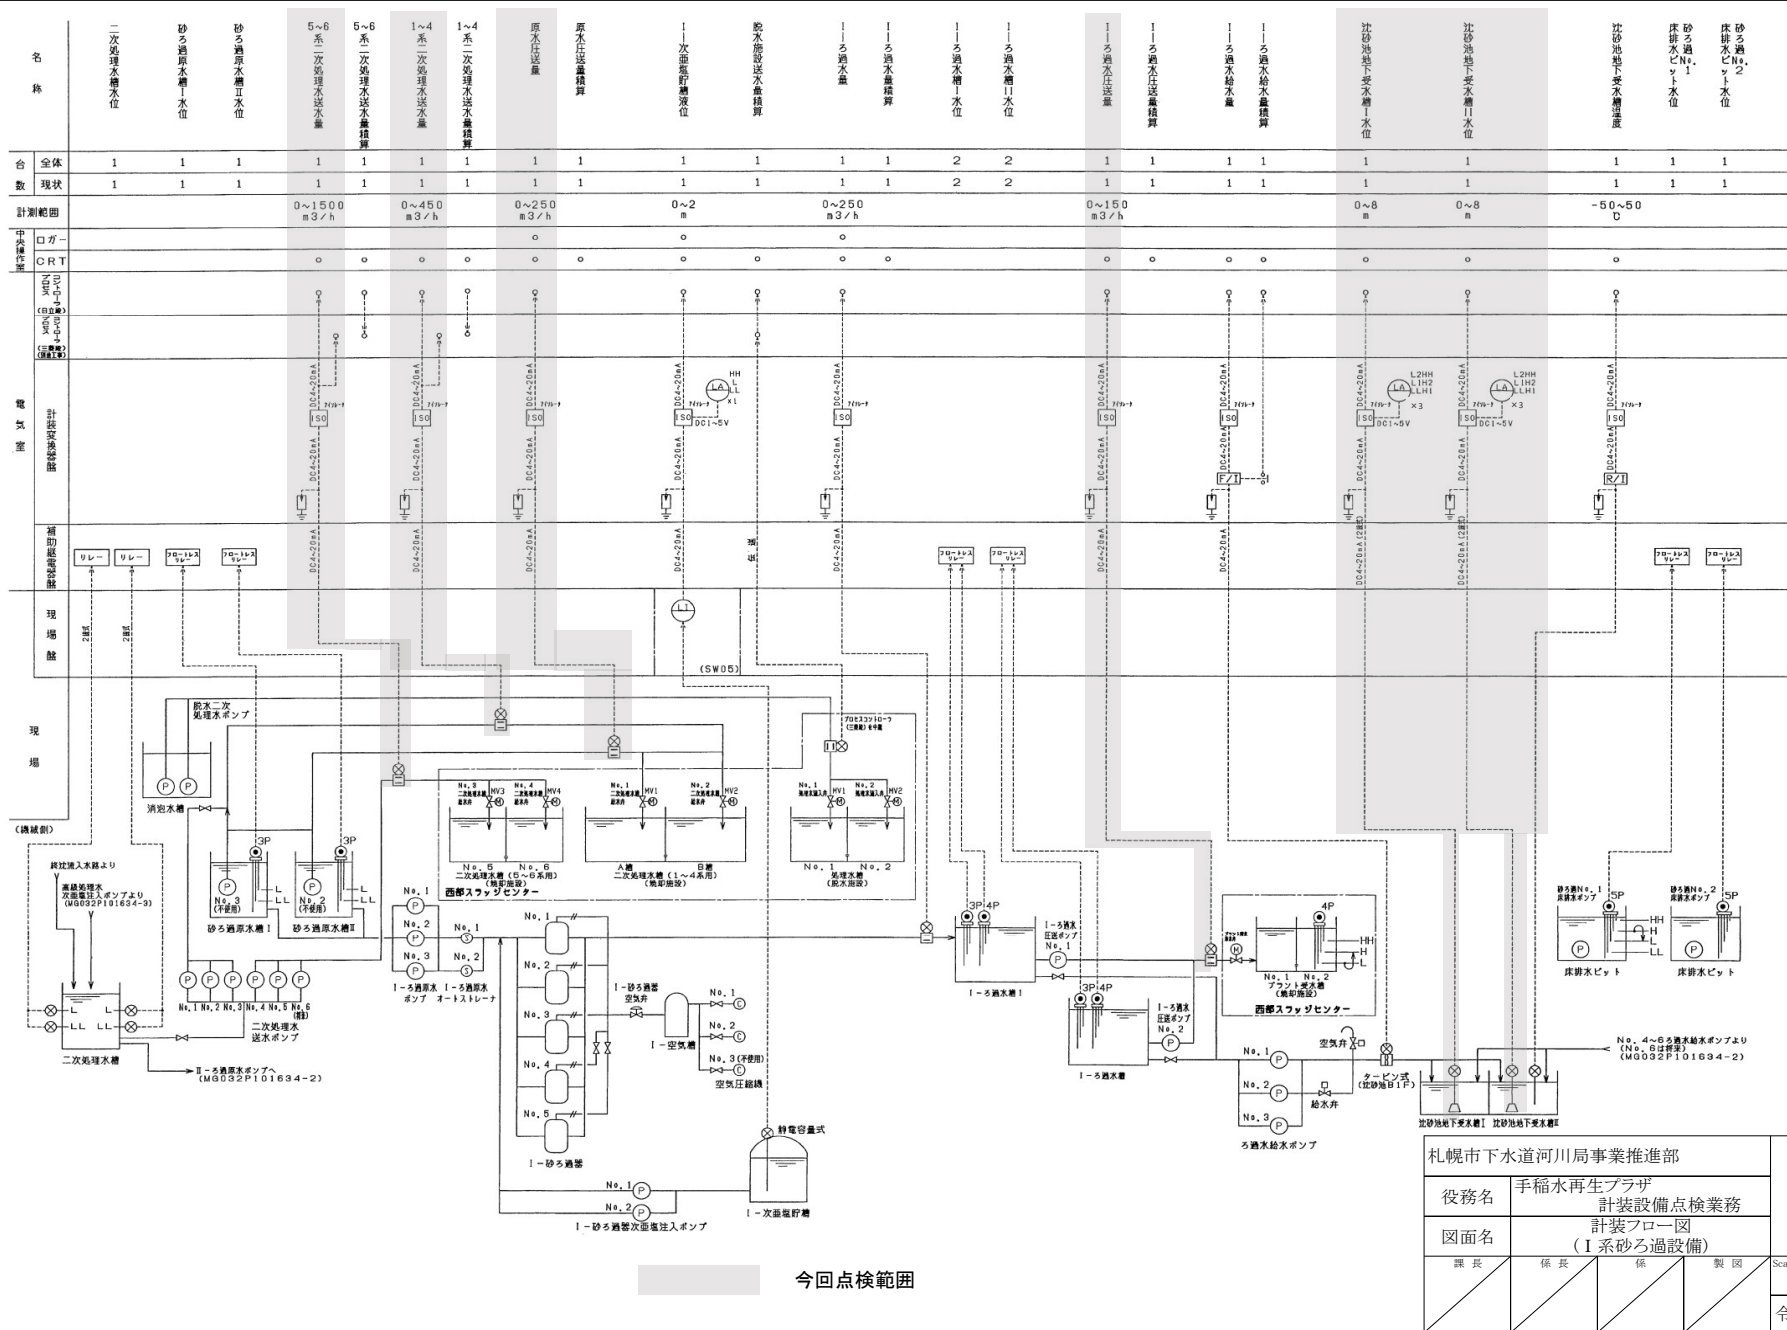


今回点検範囲


札幌市下水道河川局事業推進部				14/18
役務名	手稲水再生プラザ 計装設備点検業務			
図面名	計装フロー図 (1系砂ろ過設備)			
課長	係長	係	製図	Scale —
				令和 8年 6月

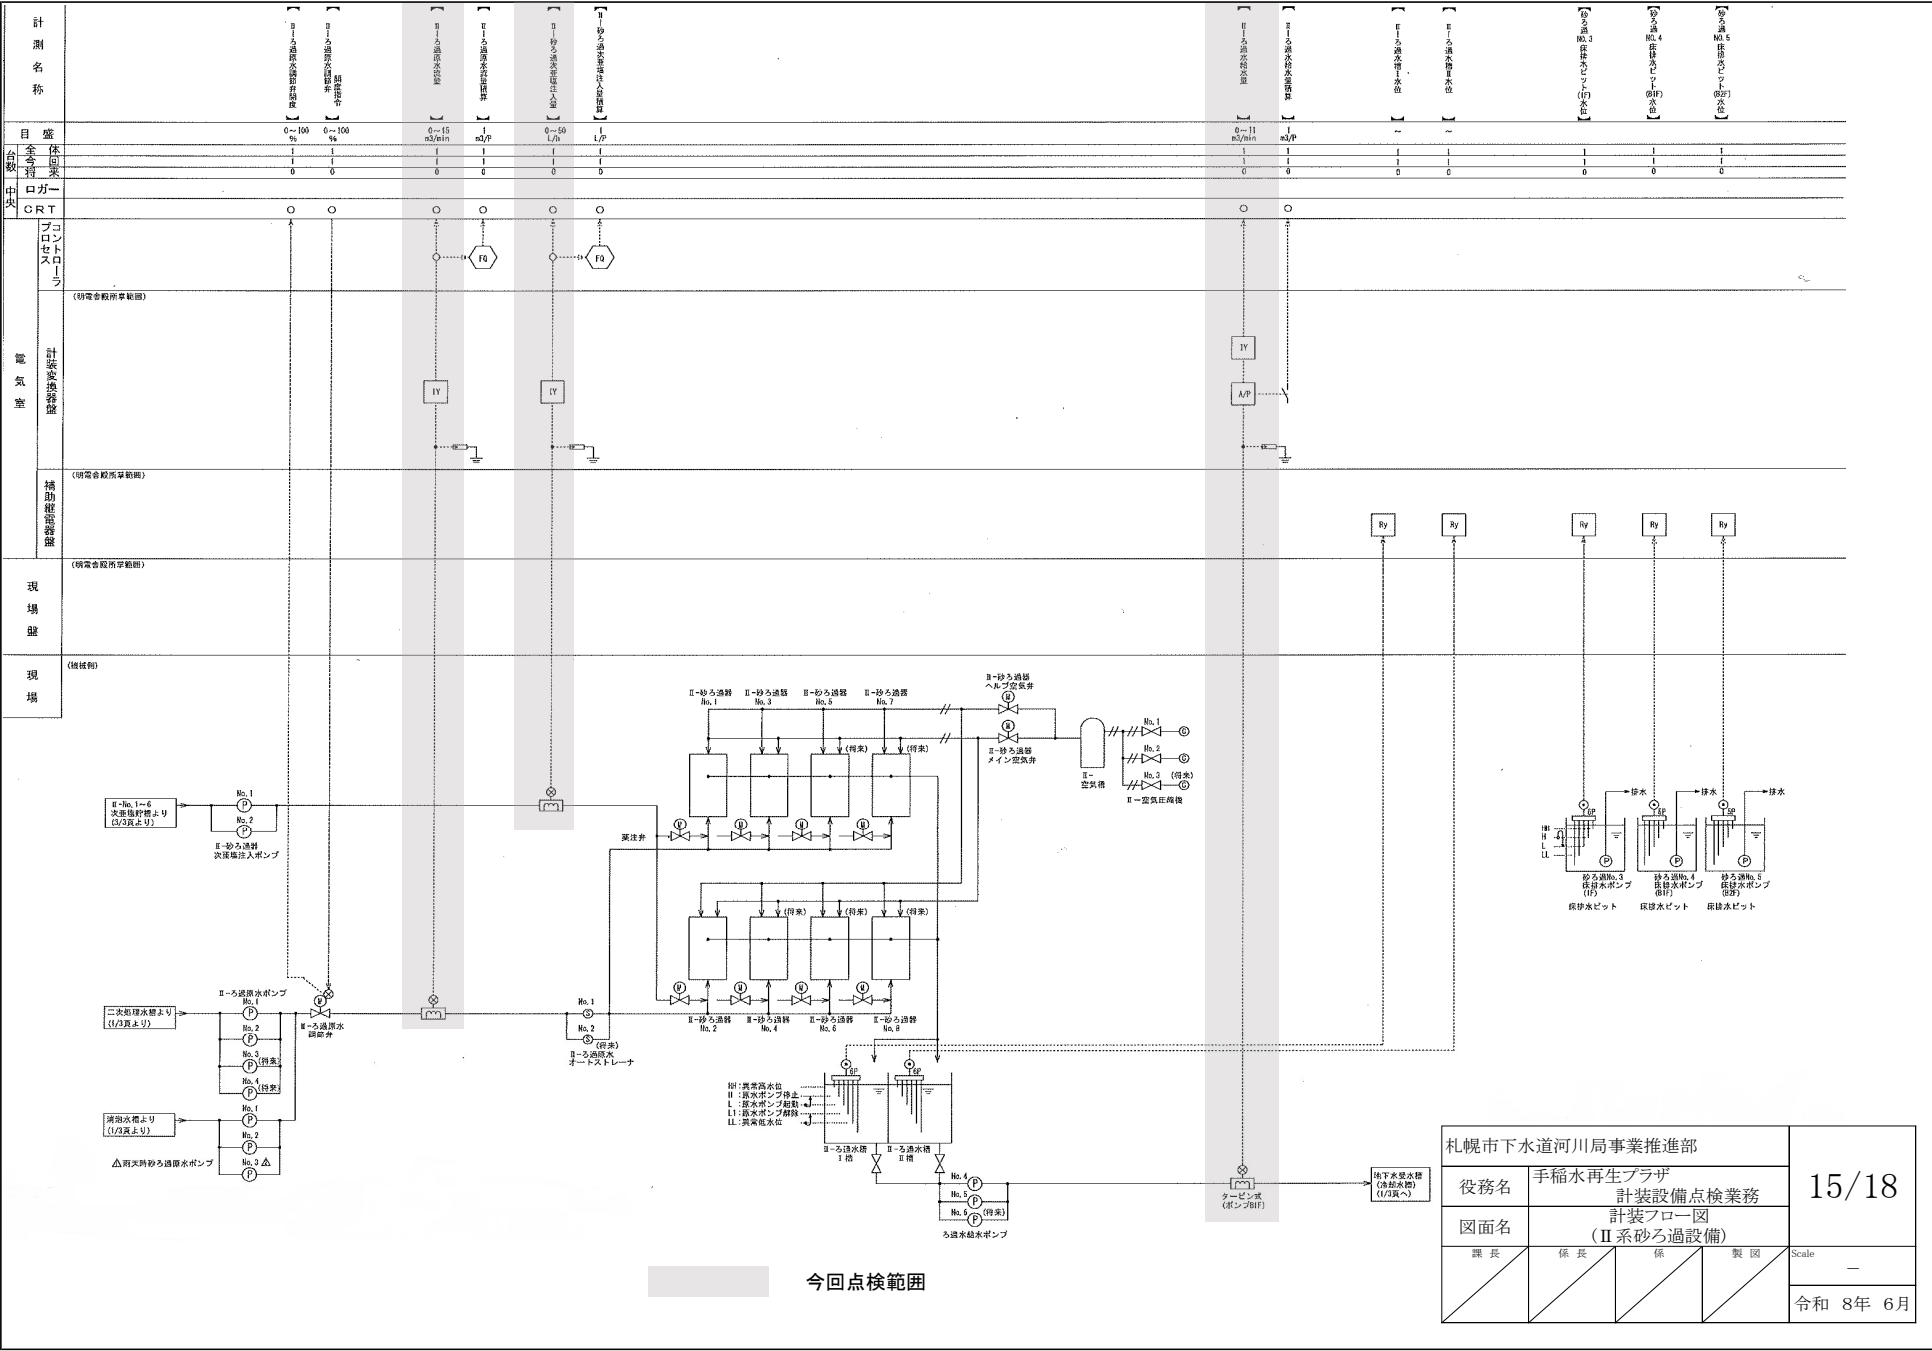

札幌市下水道河川局事業推進部			
役務名	手稲水再生プラザ		
図面名	計装設備点検業務 計装フロー図 (Ⅱ系砂ろ過設備)		
課長	係長	係	製図
Scale			15/18
			令和 8年 6月

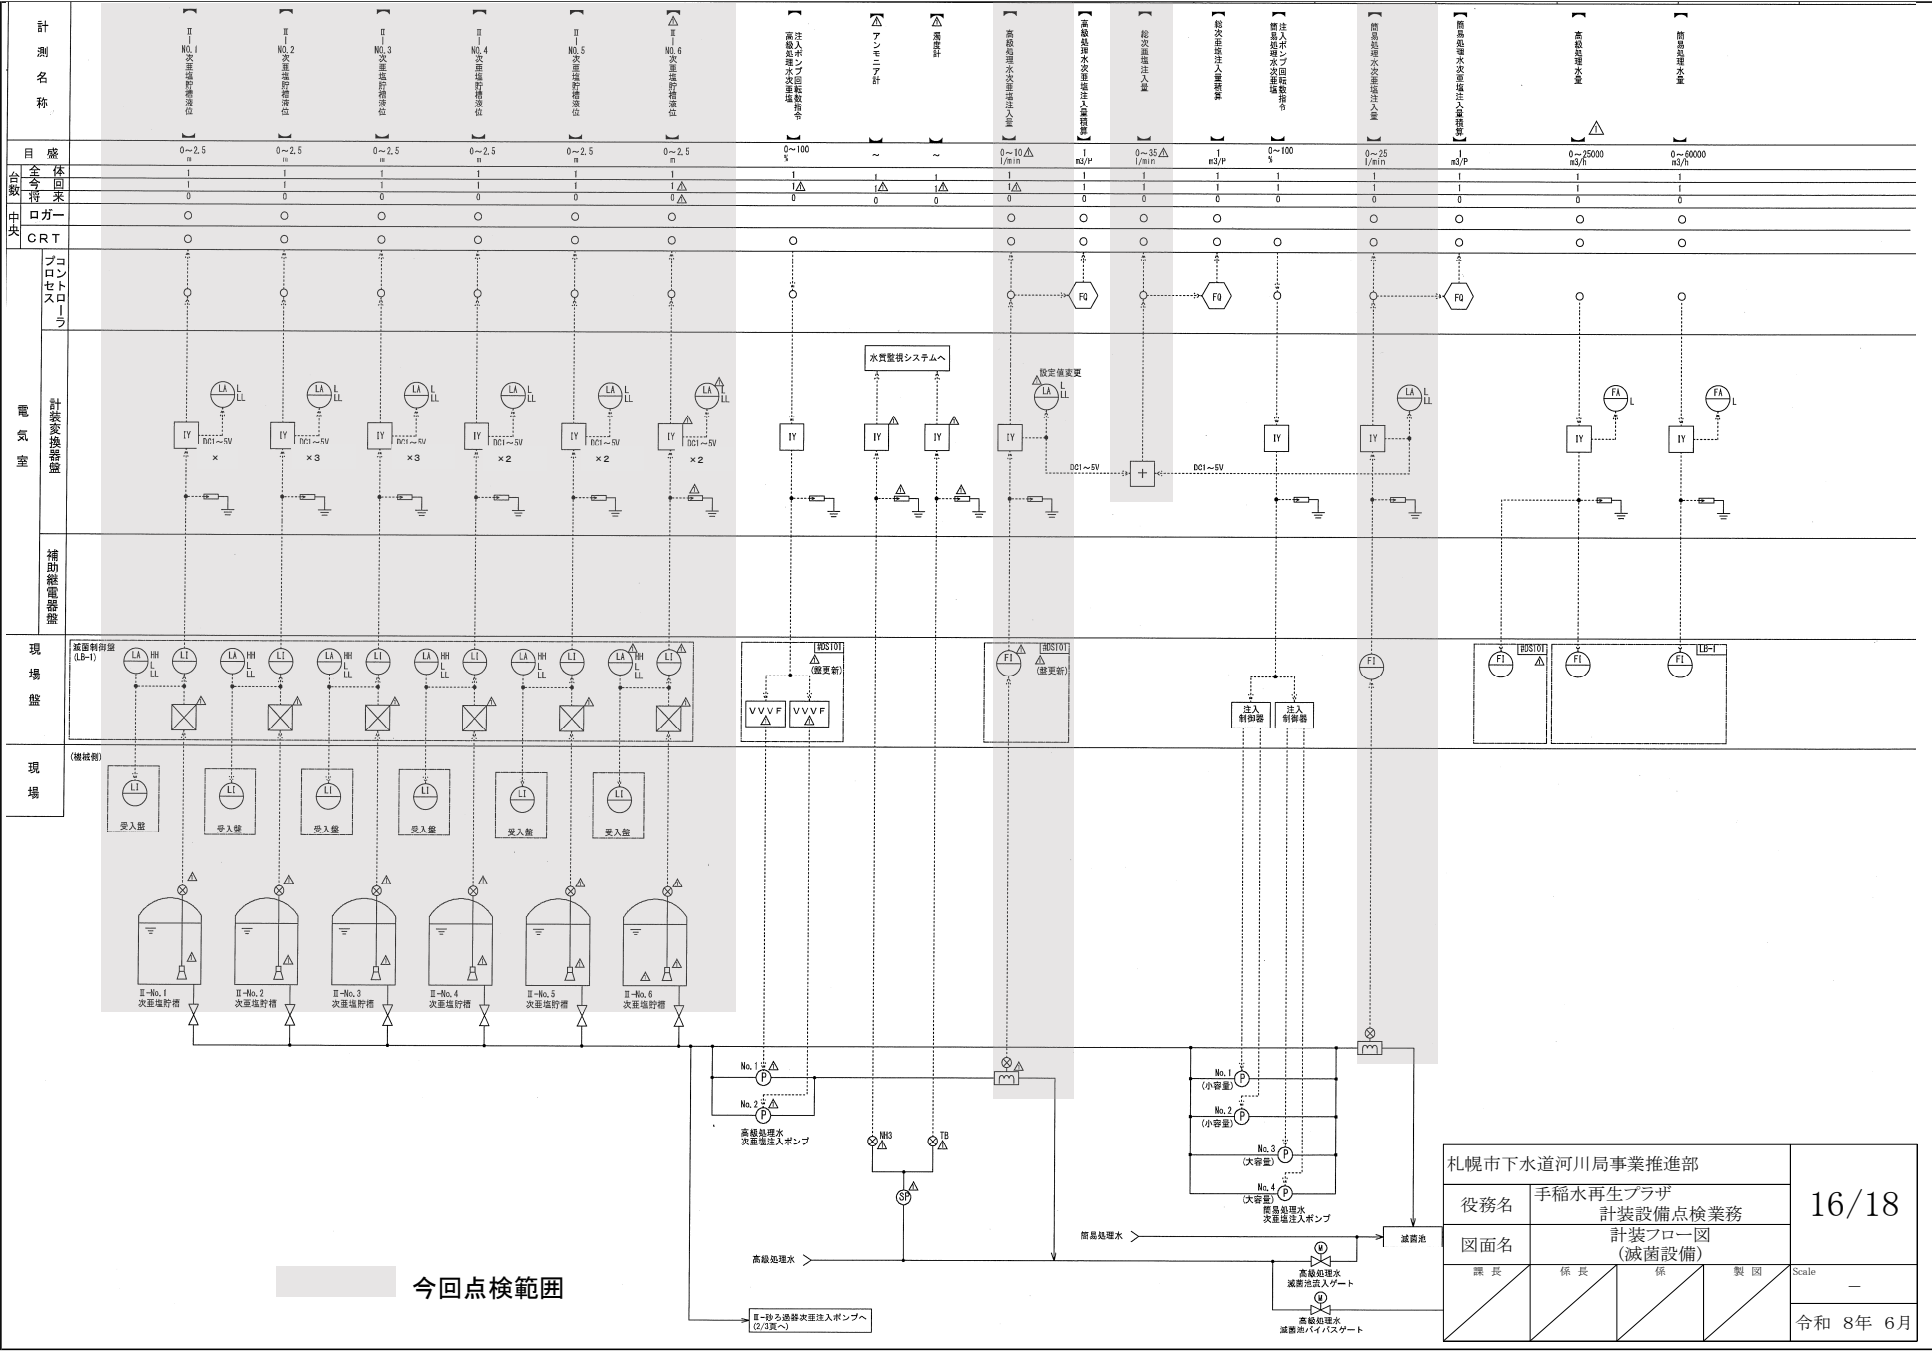

札幌市下水道河川局事業推進部				16/18
役務名	手稲水再生プラザ 計装設備点検業務			
図面名	計装フロー図 (滅菌設備)			Scale — 令和 8年 6月
課 長	係 長	係	製 図	

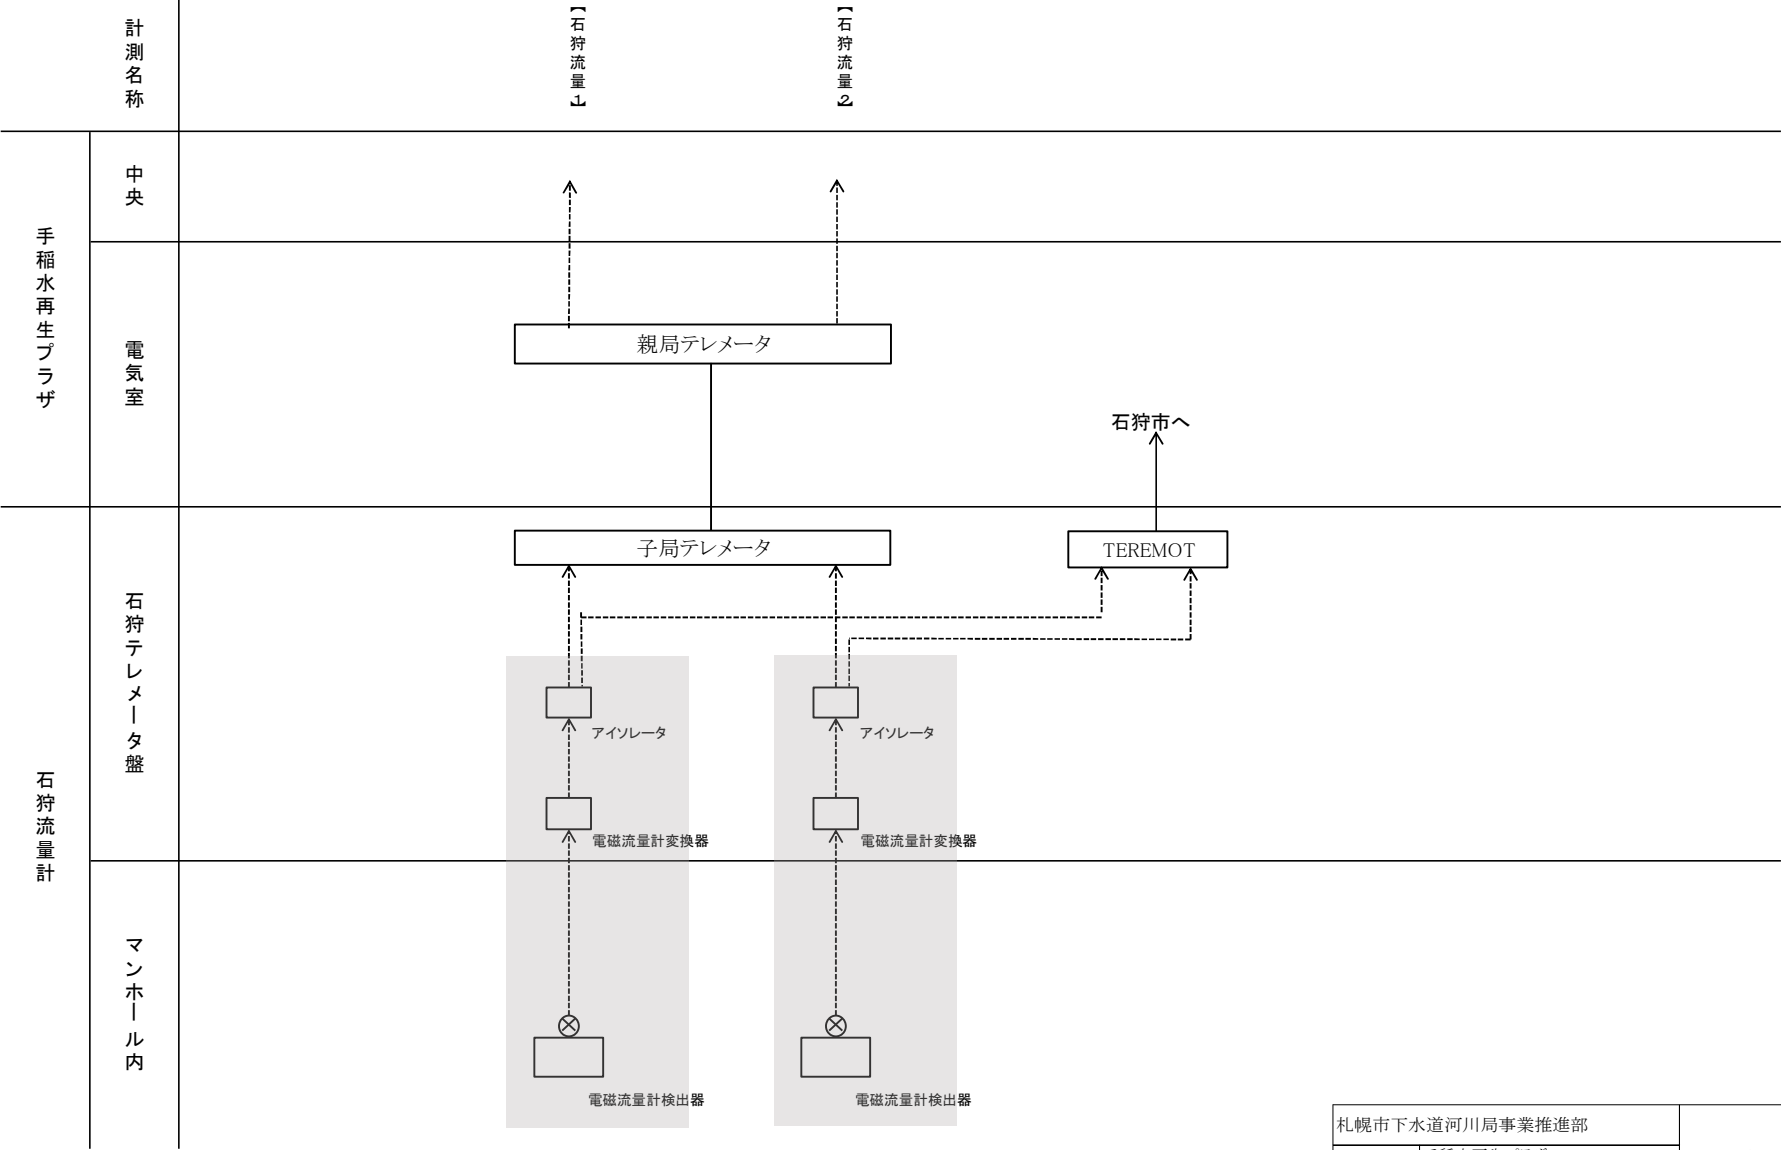

今回点検範囲

札幌市下水道河川局事業推進部				18/18
役務名	手稲水再生プラザ 計装設備点検業務			
図面名	計装フロー図 (石狩流量計設備)			
課長	係長	係	製図	Scale —
				令和 8年 6月