


茨戸東部中継ポンプ場

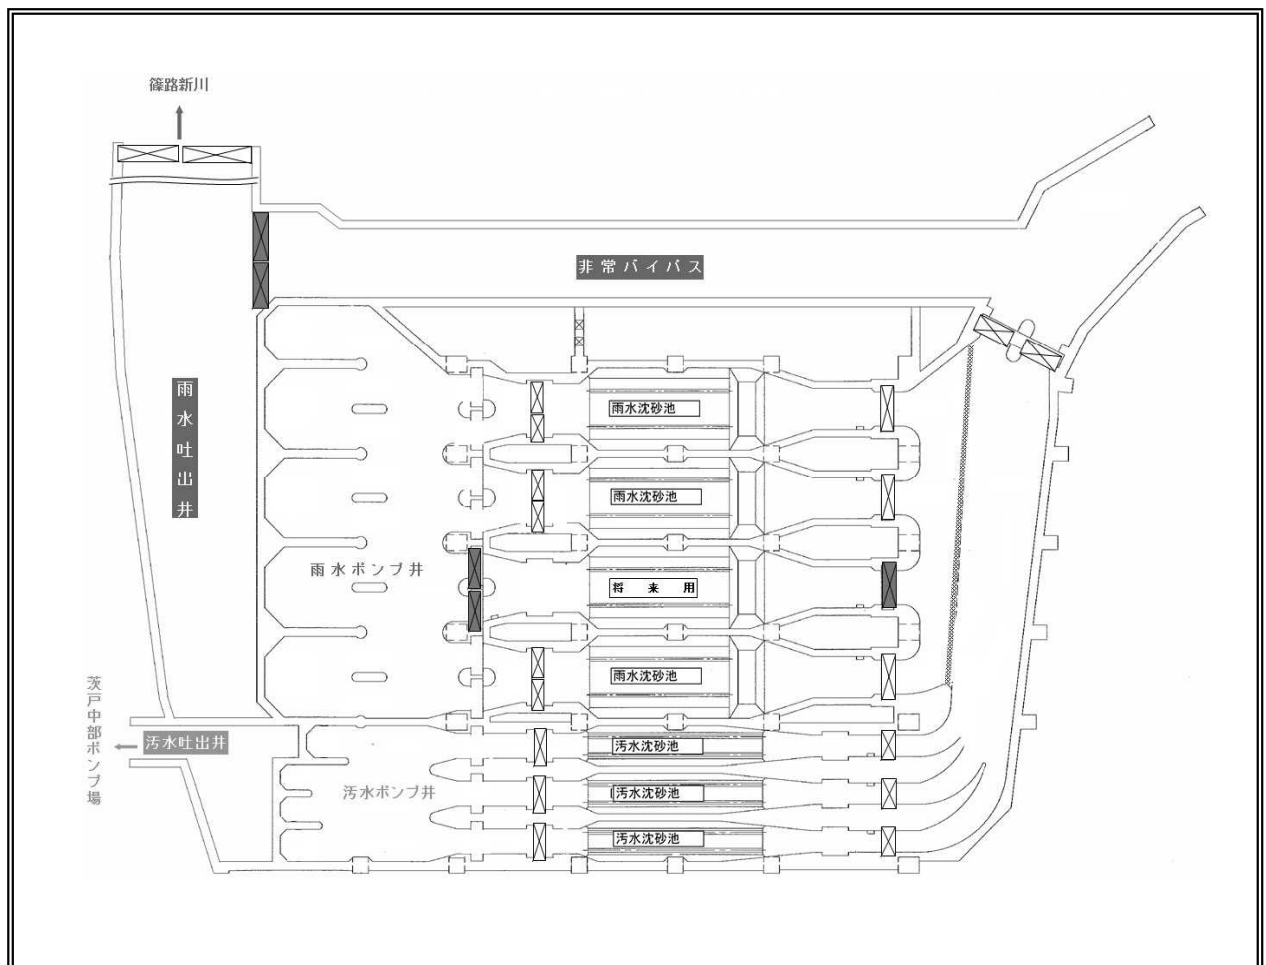

1 運 転 実 績 調

(1) 揚 水 量 等

月	降水量 (mm/月)	総揚水量 (m ³)		雨水放水量(雨水ポンプ) (m ³)			汚水送水量(汚水ポンプ) (m ³)	
		月量	日量	日数	月量	日量	月量	日量
4	71.5	1,584,020	52,800	6	110,960	3,700	1,473,060	49,100
5	39.5	891,040	28,740	1	26,780	860	864,260	27,880
6	20.0	600,970	20,030	0	0	0	600,970	20,030
7	74.5	889,560	28,700	6	116,540	3,760	773,020	24,940
8	86.0	875,820	28,250	5	83,190	2,680	792,630	25,570
9	149.0	1,342,890	44,760	10	335,950	11,200	1,006,940	33,560
10	72.5	797,770	25,730	3	13,360	430	784,410	25,300
11	125.0	1,625,980	54,200	3	224,330	7,480	1,401,650	46,720
12	110.5	1,163,270	37,520	2	27,370	880	1,135,900	36,640
1	183.5	738,480	23,820	0	0	0	738,480	23,820
2	93.0	1,341,260	47,900	3	145,600	5,200	1,195,660	42,700
3	54.5	1,913,620	61,730	2	3,980	130	1,909,640	61,600
合計	1,079.5	13,764,680	—	41	1,088,060	—	12,676,620	—
平均	90.0	1,147,060	37,710	3	90,670	2,980	1,056,390	34,730
最大	11/1 52.5	— —	11/1 329,470	10	— —	11/1 192,190	— —	2/23 161,030
最小	—	—	7/12 16,240	0	—	—	—	7/12 16,240

月	晴天日汚水量 (m ³)		動力別揚水量 (m ³)			沈砂・スクリーンかす量 (m ³)		
	月量	日量	電動機	エンジン	計	沈砂	スクリーンかす	計
4	1,063,800	35,460	1,574,320	9,700	1,584,020	4.6	3.7	8.3
5	641,700	20,700	891,040	0	891,040	0.0	0.0	0.0
6	539,700	17,990	600,970	0	600,970	3.8	0.0	3.8
7	543,740	17,540	856,240	33,320	889,560	3.7	0.0	3.7
8	565,750	18,250	841,750	34,070	875,820	7.2	3.4	10.6
9	589,200	19,640	1,181,200	161,690	1,342,890	8.8	0.0	8.8
10	588,070	18,970	797,770	0	797,770	4.3	0.0	4.3
11	959,700	31,990	1,469,470	156,510	1,625,980	7.8	0.0	7.8
12	816,230	26,330	1,163,270	0	1,163,270	4.2	0.0	4.2
1	640,770	20,670	738,480	0	738,480	0.0	0.0	0.0
2	578,760	20,670	1,341,260	0	1,341,260	3.7	4.0	7.7
3	640,770	20,670	1,913,620	0	1,913,620	4.0	0.0	4.0
合計	8,168,190	—	13,369,390	395,290	13,764,680	52.1	11.1	63.2
平均	680,680	22,380	1,114,120	32,940	1,147,060	4.3	0.9	5.3
最大	—	11/20 64,290	2/23 257,790	11/1 145,030	—	—	—	—
最小	—	7/12 16,240	—	—	—	—	—	—

(2) 運 転 時 間

月	汚水ポンプ運転時間(h)					雨水ポンプ（電動）運転時間(h)					
	No. 1 φ 450	No. 2 φ 450	汚水 φ 600	汚雨 φ 600汚	合計	汚雨 φ 600雨 49m ³ /分		雨水 φ 1,000 150m ³ /分		計	
	23m ³ /分	23m ³ /分	49m ³ /分	49m ³ /分		実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	184.3	619.2	54.4	0.0	857.9	0.0	0.0	10.4	0.6	10.4	0.6
5	452.3	47.6	16.9	0.1	516.9	0.0	0.0	2.9	0.1	2.9	0.1
6	25.2	344.6	3.8	0.0	373.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
7	393.3	37.3	22.5	0.1	453.2	0.0	0.0	8.8	0.1	8.8	0.1
8	41.6	414.1	19.1	0.0	474.8	0.0	0.0	5.3	0.1	5.3	0.1
9	469.6	78.0	35.4	0.0	583.0	0.0	0.0	18.9	0.1	18.9	0.1
10	45.7	421.6	11.2	0.0	478.5	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
11	555.6	208.5	47.4	0.1	811.6	20.4	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0
12	92.9	538.1	35.8	0.0	666.8	8.2	0.0	0.0	0.0	8.2	0.0
1	369.2	87.1	0.0	0.0	456.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	158.2	456.0	3.5	56.1	673.8	0.0	0.0	15.7	0.2	15.7	0.2
3	721.7	355.9	47.5	0.9	1,126.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.4	0.1
合計	3,509.6	3,608.0	297.5	57.3	7,472.4	32.6	0.0	62.4	1.4	95.0	1.4
平均	292.5	300.7	24.8	4.8	622.7	2.7	0.0	5.2	0.1	7.9	0.1
最大	721.7	619.2	54.4	56.1	1,126.0	20.4	0.0	18.9	0.6	20.4	0.6
最小	25.2	37.3	0.0	0.0	373.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

月	雨水ポンプ（エンジン）運転時間（h）								雨水ポンプ 合計		自家発 運転時間 (h)	
	No.1 φ1,500 270m ³ /分		No.3 φ1,500 270m ³ /分		No.4 φ1,500 270m ³ /分		計					
	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転	実運転	試運転
4	2.7	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	2.7	0.9	13.1	1.5	0.0	0.3
5	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	2.9	1.0	0.0	0.3
6	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	1.0	0.0	0.3
7	3.2	0.3	1.1	0.3	0.0	0.3	4.3	0.9	13.1	1.0	0.0	0.3
8	0.0	0.3	2.0	0.0	1.6	0.0	3.6	0.3	8.9	0.4	0.0	0.4
9	4.0	0.3	0.0	0.3	10.8	0.3	14.8	0.9	33.7	1.0	0.0	0.3
10	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	4.0	0.9	0.0	0.3
11	7.6	0.3	10.8	0.3	0.0	0.3	18.4	0.9	38.8	0.9	0.0	0.3
12	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	8.2	0.9	0.0	0.3
1	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.3
2	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	15.7	1.1	0.0	0.3
3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.9	0.4	1.0	0.0	0.3
合計	17.5	3.6	13.9	3.3	12.4	3.3	43.8	10.2	138.8	11.6	0.0	3.7
平均	1.5	0.3	1.2	0.3	1.0	0.3	3.7	0.9	11.6	1.0	0.0	0.3
最大	7.6	0.3	10.8	0.3	10.8	0.3	18.4	0.9	38.8	1.5	0.0	0.4
最小	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.4	0.0	0.3

(3) 電力使用量

月	電 力 量							
	水 処 理 量 (動 力)							
	揚 水 量							
	汚 水 ポ ン プ				雨 水 ポ ン プ			
	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量	水 量 (m^3)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 ／ 水 量
4	1,473,060	51,310	0	0.0348	101,260	3,030	0	0.0299
5	864,260	29,120	0	0.0337	26,780	800	0	0.0299
6	600,970	20,420	0	0.0340	0	10	0	—
7	773,020	25,450	0	0.0329	83,220	2,500	0	0.0300
8	792,630	26,540	0	0.0335	49,120	1,490	0	0.0303
9	1,006,940	33,360	0	0.0331	174,260	5,320	0	0.0305
10	784,410	26,620	0	0.0339	13,360	470	0	0.0352
11	1,401,650	47,560	0	0.0339	67,820	2,460	0	0.0363
12	1,135,900	39,000	0	0.0343	27,370	940	0	0.0343
1	738,480	24,880	0	0.0337	0	0	0	—
2	1,195,660	41,190	0	0.0344	145,600	4,430	0	0.0304
3	1,909,640	66,050	0	0.0346	3,980	130	0	0.0327
合計	12,676,620	431,500	0	—	692,770	21,580	0	—
平均	1,056,390	35,958	0	0.0340	57,730	1,798	0	0.0312
最大	1,909,640	66,050	—	0.0348	174,260	5,320	—	0.0363
最小	600,970	20,420	—	0.0329	0	0	—	0.0299

月	電 力 量						
	そ の 他		光熱水費	合 計			
	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	買 電 (kWh)	買 電 (kWh)	発 電 (kWh)	使 用 量 (kWh)	発電量のうち 試運転分(kWh)
4	13,088	0	1,490	68,918	0	68,918	0
5	10,531	0	1,380	41,831	0	41,831	0
6	10,092	0	1,140	31,662	0	31,662	0
7	11,118	0	1,900	40,968	0	40,968	0
8	10,958	0	1,600	40,588	0	40,588	0
9	9,945	0	1,540	50,165	0	50,165	0
10	10,414	0	1,400	38,904	0	38,904	0
11	14,847	0	1,750	66,617	0	66,617	0
12	17,146	0	1,950	59,036	0	59,036	0
1	19,990	0	2,690	47,560	0	47,560	0
2	16,197	0	2,300	64,117	0	64,117	0
3	16,167	0	2,270	84,617	0	84,617	0
合計	160,493	0	21,410	634,983	0	634,983	0
平均	13,374	0	1,784	52,915	0	52,915	0
最大	19,990	0	2,690	84,617	—	84,617	—
最小	9,945	0	1,140	31,662	—	31,662	—

(4) 重油使用量・その他（用水）

月	重油							計 合 用 量 (L) 使 用 量 (L)	
	動 力				自 家 発 電 機				
	雨 水 ポ ン プ				自 家 発 電 機				
	水 量 (m^3)	実 運 転 (L)	試 運 転 (L)	使 用 量 ／ 水 量	実 運 転 (L)	試 運 転 (L)	使 用 量 (L)		
4	9,700	231	62	0.0238	0	6	0	231	68
5	0	0	65	—	0	6	0	0	71
6	0	0	65	—	0	7	0	0	72
7	33,320	453	64	0.0136	0	6	0	453	70
8	34,070	382	22	0.0112	0	8	0	382	30
9	161,690	1,642	68	0.0102	0	7	0	1,642	75
10	0	0	69	—	0	6	0	0	75
11	156,510	1,867	82	0.0119	0	7	0	1,867	89
12	0	0	70	—	0	7	0	0	77
1	0	0	70	—	0	6	0	0	76
2	0	0	69	—	0	7	0	0	76
3	0	0	70	—	0	6	0	0	76
合計	395,290	4,575	776	—	0	79	0	4,575	855
平均	32,940	381	65	0.0116	0	7	0	381	71
最大	161,690	1,867	82	0.0238	0	8	0	1,867	89
最小	0	0	22	0.0102	0	6	0	0	30

月	その他	
	用水	
	水道水 (m ³)	井戸水 (m ³)
4	0	1,396
5	0	695
6	1	2,101
7	0	892
8	1	688
9	2	882
10	2	716
11	2	1,251
12	0	869
1	1	686
2	1	1,064
3	2	1,568
合計	12	12,808
平均	1	1,067
最大	2	2,101
最小	0	686

2 決 算 状 況 調

(1) 処理区分別決算内訳

(単位 円)

項 目	管 理 費	水 処 理 費	計	比 率
職 員 数	0 人	0 人	0 人	—
給 料	0	0	0	0.0%
手 当 等	0	0	0	0.0%
法 定 福 利 費	0	0	0	0.0%
人 件 費 計	0	0	0	0.0%
被 服 費	0	0	0	0.0%
備 消 耗 品 費	0	0	0	0.0%
光 熱 水 費	0	0	0	0.0%
印 刷 製 本 費	0	0	0	0.0%
通 信 運 搬 費	0	—	0	0.0%
賃 借 料	0	0	0	0.0%
手 数 料	0	—	0	0.0%
委 託 料	0	0	0	0.0%
修 繕 費	0	57,170,520	57,170,520	72.7%
動 力 費	0	21,444,798	21,444,798	27.3%
薬 品 費	0	0	0	0.0%
損 害 保 険 料	0	0	0	0.0%
負 担 金	0	0	0	0.0%
自 動 車 重 量 税	0	0	0	0.0%
経 費 計	0	78,615,318	78,615,318	100.0%
合 計	0	78,615,318	78,615,318	100.0%
比 率	0.0%	100.0%	100.0%	—

(2) 修繕工事等内訳

直 接 修 繕

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	C	プリンター補修	受託	6/25 ～ 11/30	プリンター故障による修繕
	A	監視室エアコン修理	受託	7/31 ～ 9/15	フロンガス圧低下による修繕
	A	1階管理室系統空調室外機部品交換修理	受託	12/1 ～ 3/31	室外機部品故障による修理
計			0		

区分別集計	A	2 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

(市発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
ポンプ	C	茨戸東部中継ポンプ場雨水ポンプ1000φ用電動機ほか修繕工事	93,700	4/9 ～ 3/18	雨水ポンプ1000φの電動機等整備
計			93,700		

区分別集計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	93,700 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

請 負 修 繕

(公社発注分)

場所	区分	修 繕 件 名	金額 (千円)	工 期	修 繕 内 容
その他	C	No.1非常放流ゲートほか補修	-	9/26 ～ 3/26	押釦スイッチの交換
計			0		

区 分 別 集 計	A	0 件	0 千円	建物
	B	0 件	0 千円	構築物
	C	1 件	0 千円	機械及び装置
	D	0 件	0 千円	車両運搬具
	E	0 件	0 千円	工具器具及び備品

