


## PFOS及びPFOAの測定結果

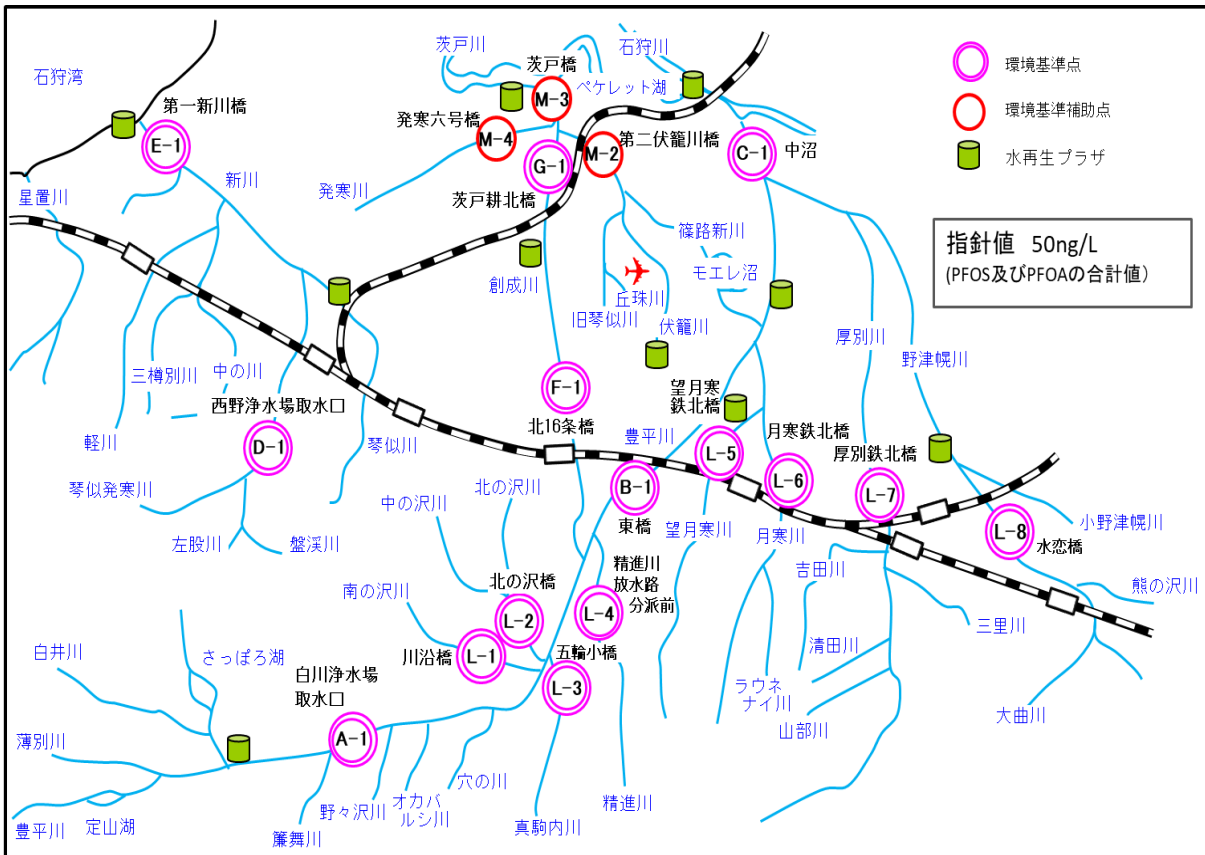

[単位：ng/L]

| 調査地点 |           | 河川    | R6<br>(R6. 7. 3採水) | R7<br>(R7. 7. 9採水) | R8<br>(R8. 7. 1採水) | 指針値 |
|------|-----------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| A-1  | 白川浄水場取水口  | 豊平川   | 0.3                | <0.3               | <0.3               | 50  |
| B-1  | 東橋        | 豊平川   | 0.4                | 0.3                | 0.6                |     |
| C-1  | 中沼        | 豊平川   | 2.9                | 1.2                | 2.1                |     |
| L-1  | 川沿橋       | 南の沢川  | 3.4                | 3.7                | 3.3                |     |
| L-2  | 北の沢橋      | 北の沢川  | 1.7                | 2.3                | 2.1                |     |
| L-3  | 五輪小橋      | 真駒内川  | 0.3                | 0.3                | 0.3                |     |
| L-4  | 精進川放水路分派前 | 精進川   | 1.8                | 2.2                | 2.3                |     |
| L-5  | 望月寒鉄北橋    | 望月寒川  | 3.0                | 4.5                | 4.6                |     |
| L-6  | 月寒鉄北橋     | 月寒川   | 3.2                | 3.9                | 3.8                |     |
| L-7  | 厚別鉄北橋     | 厚別川   | 0.7                | 0.8                | 1.1                |     |
| L-8  | 水恋橋       | 野津幌川  | 6.3                | 6.6                | 6.3                |     |
| D-1  | 西野浄水場取水口  | 琴似発寒川 | <0.3               | 0.5                | 0.4                |     |
| E-1  | 第一新川橋     | 新川    | 2.6                | 5.9                | 3.9                |     |
| F-1  | 北16条橋     | 創成川   | <0.3               | 0.8                | 0.8                |     |
| G-1  | 茨戸耕北橋     | 創成川   | 2.1                | 1.7                | 2.0                |     |
| M-2  | 第二伏籠川橋    | 伏籠川   | 10※                | 9.0                | 9.6                |     |
| M-3  | 茨戸橋       | 伏籠川   | 2.3                | 4.0                | 5.5                |     |
| M-4  | 発寒六号橋     | 発寒川   | 5.8※               | 4.3                | 4.1                |     |

※ 採水日：R6.8.21