


PFOS及びPFOAの測定結果（令和5、6年度）

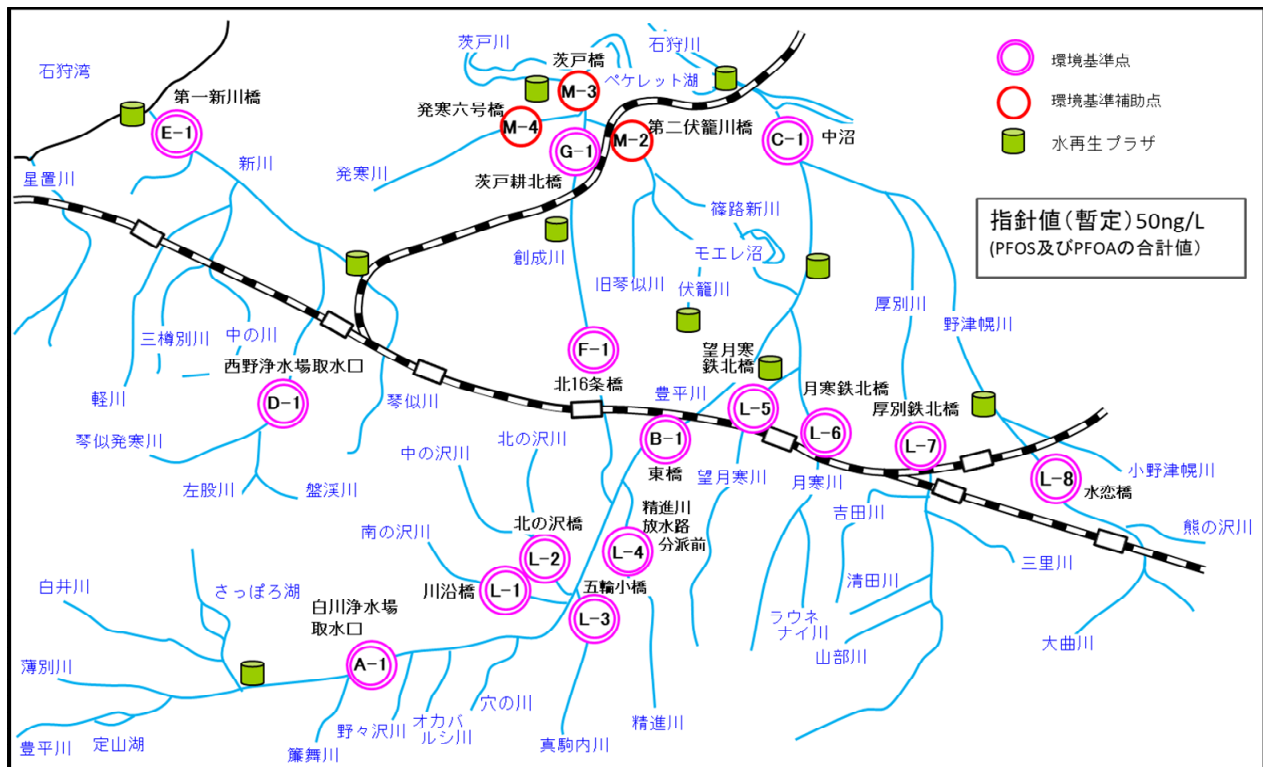

[単位：ng/L]

調査地点		河川	R5 (採水日:R5.7.5)	R6 (採水日:R6.7.3)	指針値(暫定)
A-1	白川浄水場取水口	豊平川	2.8	0.3	50
B-1	東橋	豊平川	7.0	0.4	
C-1	中沼	豊平川	8.8	2.9	
L-1	川沿橋	南の沢川	13	3.4	
L-2	北の沢橋	北の沢川	9.4	1.7	
L-3	五輪小橋	真駒内川	2.2	0.3	
L-4	精進川放水路分派前	精進川	10	1.8	
L-5	望月寒鉄北橋	望月寒川	18	3.0	
L-6	月寒鉄北橋	月寒川	8.1	3.2	
L-7	厚別鉄北橋	厚別川	5.5	0.7	
L-8	水恋橋	野津幌川	19	6.3	
D-1	西野浄水場取水口	琴似発寒川	0.3	<0.3	
E-1	第一新川橋	新川	2.8	2.6	
F-1	北16条橋	創成川	0.4	<0.3	
G-1	茨戸耕北橋	創成川	2.1	2.1	
M-2	第二伏籠川橋	伏籠川	-	10 [※]	
M-3	茨戸橋	伏籠川	5.3	2.3	
M-4	発寒六号橋	発寒川	-	5.8 [※]	

※ 採水日：R6.8.21