



食器消毒保管庫節電実験(学校)

- ① 実験：食器消毒保管庫(8台)の分散起動
受電電力波形のピーク(トンガリ)を減らす。

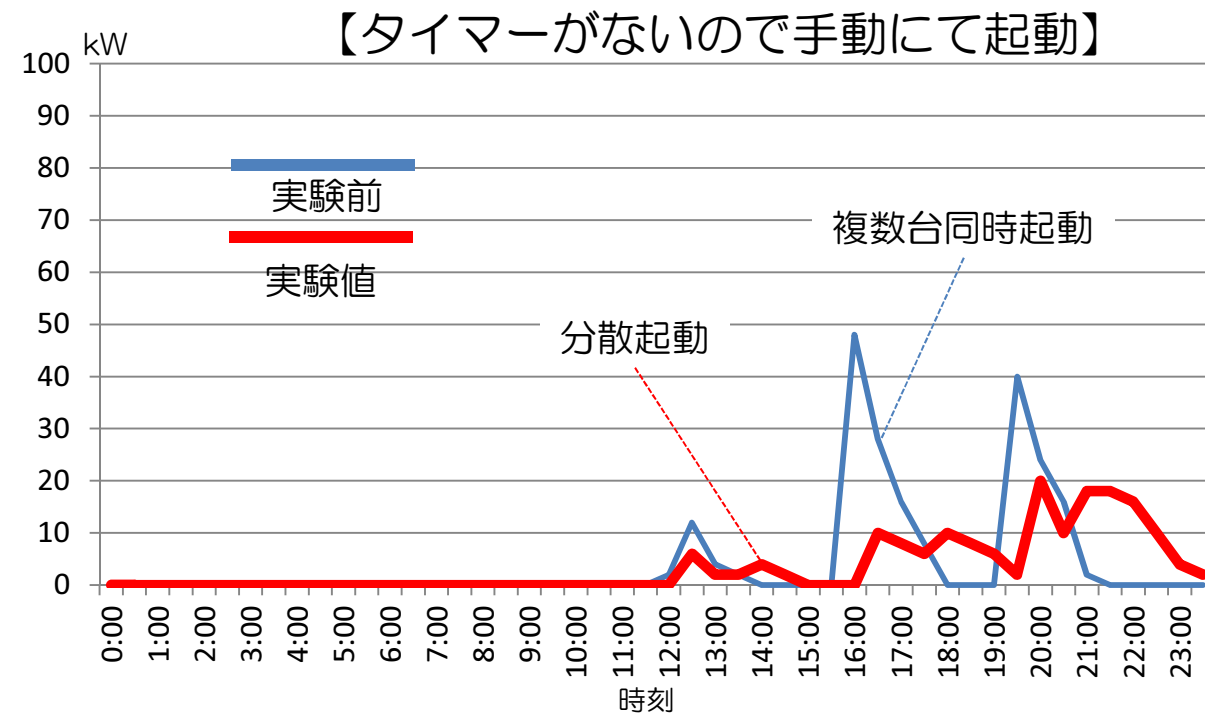


- ② 分散によるピークカット効果推定：34 kW

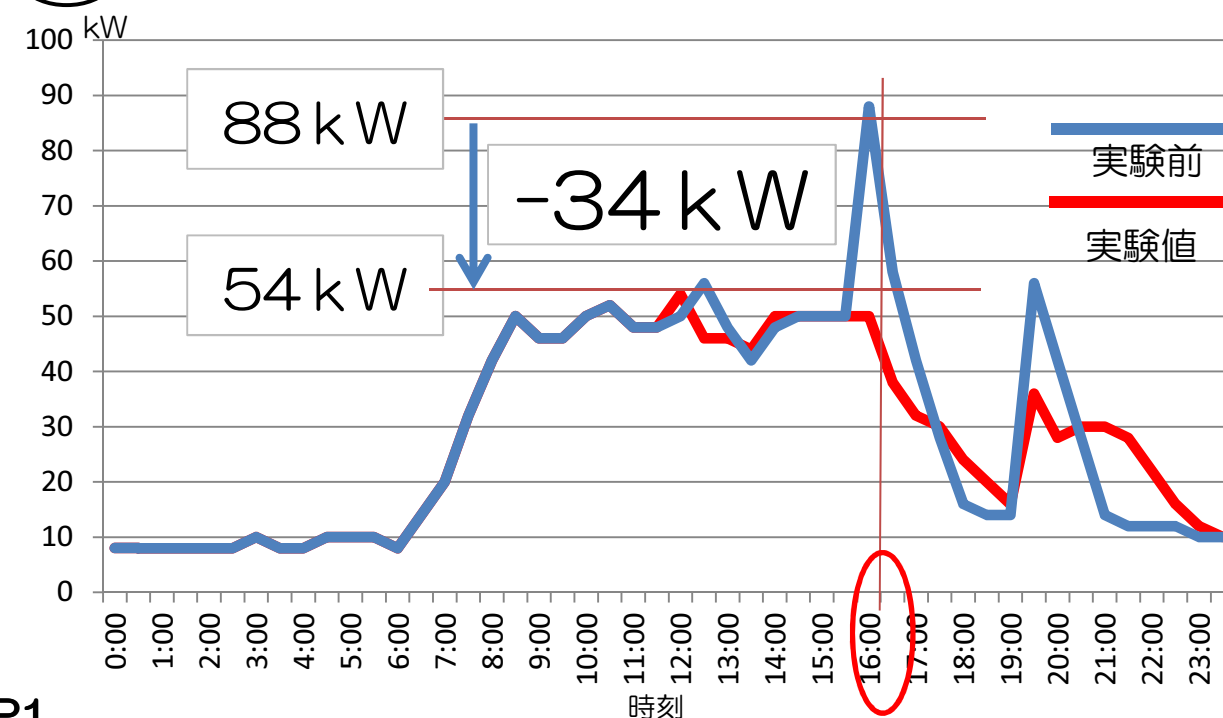


P1

- ③ 分析：ベース電力(食器消毒保管庫電力を除く)推移

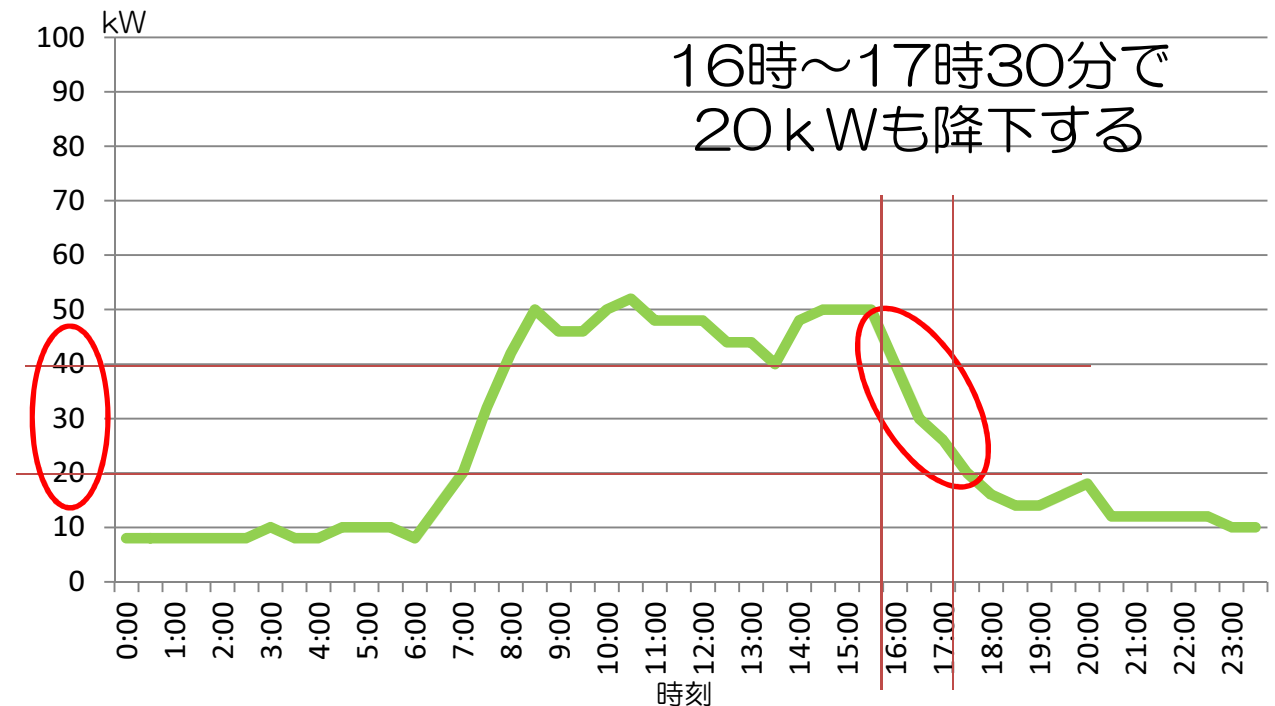

- ④ ピークシフト実験及び効果：11 kW(88kW-77kW)

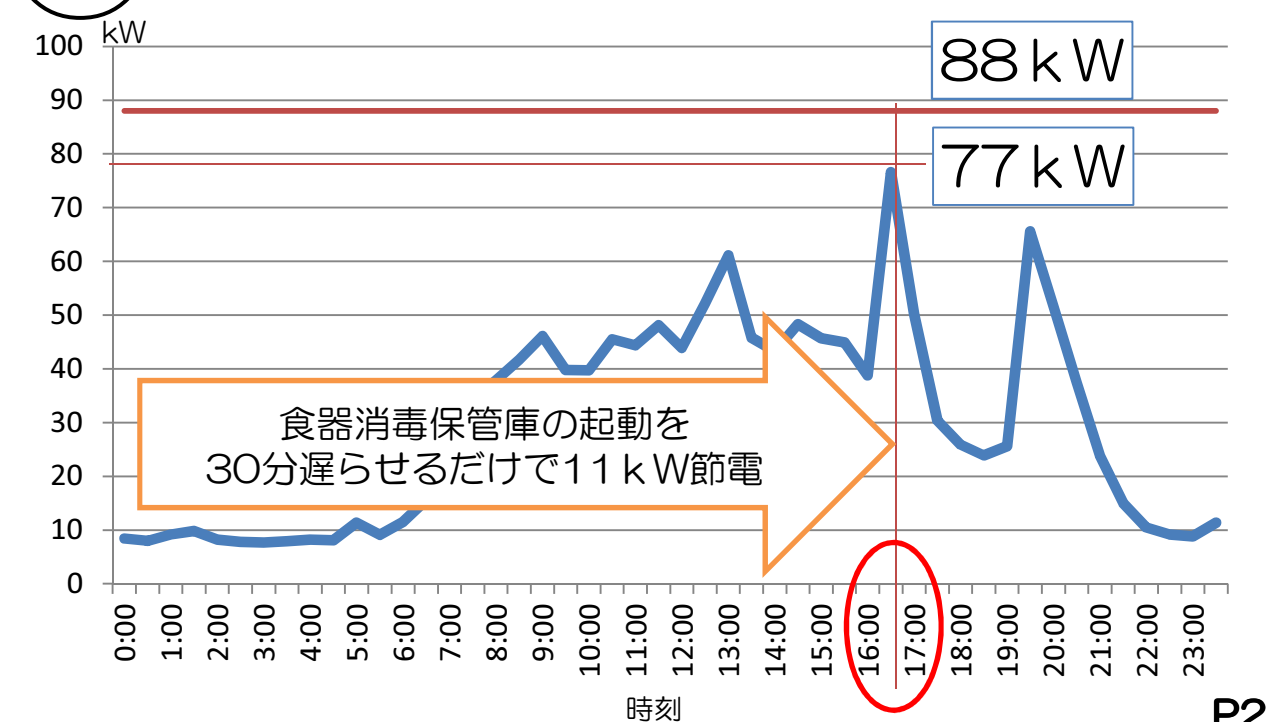

P2