


RF

屋上室外機設置場




<産業振興棟>
屋上・室外機

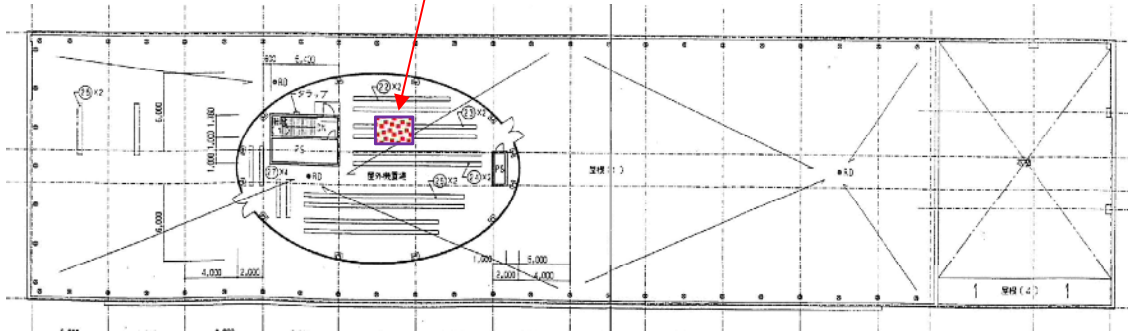

GHP(S)-1の廃止後に、冷媒配管を
GHP(S)-7へ接続して系列変更を行う。

1F

産業振興棟

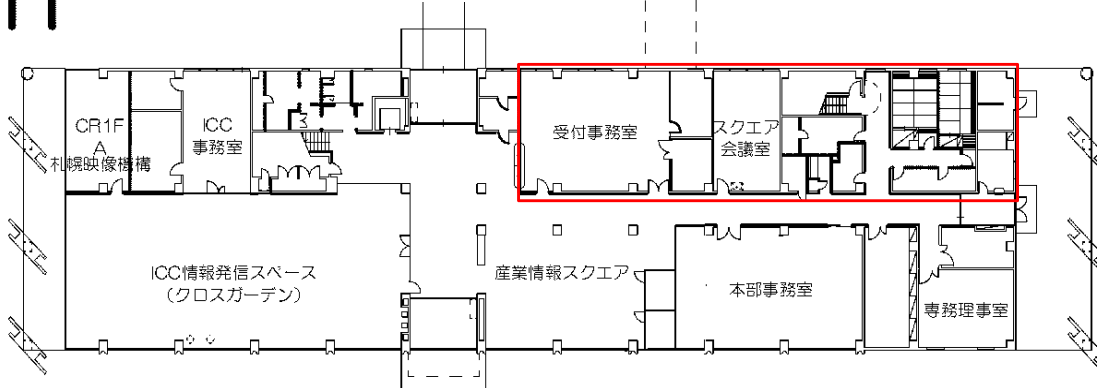

<修繕部品>

GHP(S)-1 : 本室外機対象エリア

- ・ フロンガス回収機setup × 2 系統
- ・ フロンガス回収費 × 72 kg
- ・ フロンガス破壊処理費 × 72 kg
- ・ 配管盛替作業費 × 1 式
- ・ 溶接部材 × 1 式
- ・ 窒素1.8kg × 5 本
- ・ 気密試験費 × 2 系統
- ・ 真空ガスチャージ費 × 2 系統
- ・ 調整フロンガスR407C × 72 kg
- ・ 据付調整費 × 1 式 (GHPコントローラ設定調整等)

札幌市	製図日	令和3年8月	業務名称	札幌市産業振興センターGHP室外機盛替え修繕	番号	1 / 1
			図面名称	位置図		