




中地図: 札幌市白石区平和通3丁目北側





附近見取図 1:1,500

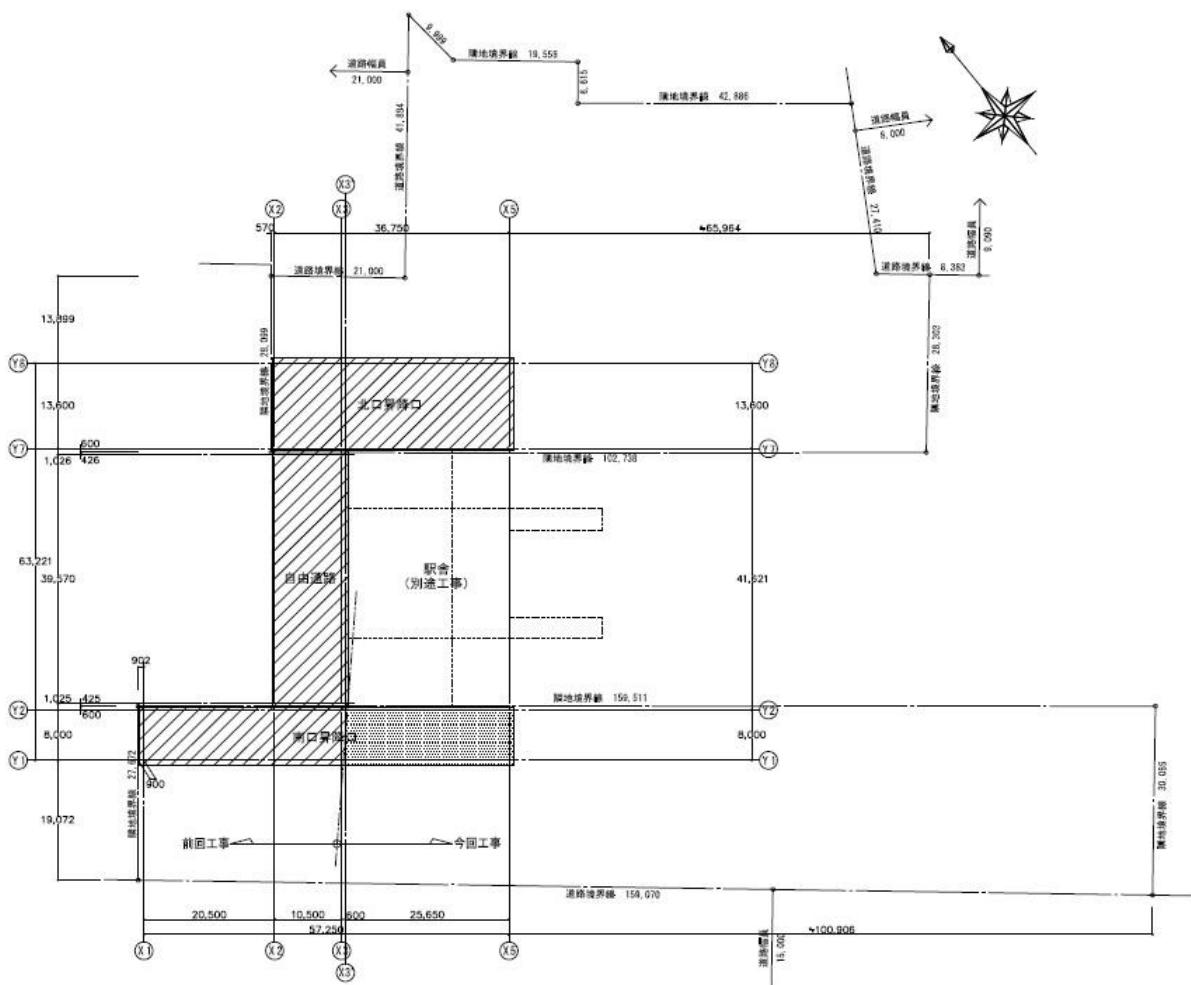

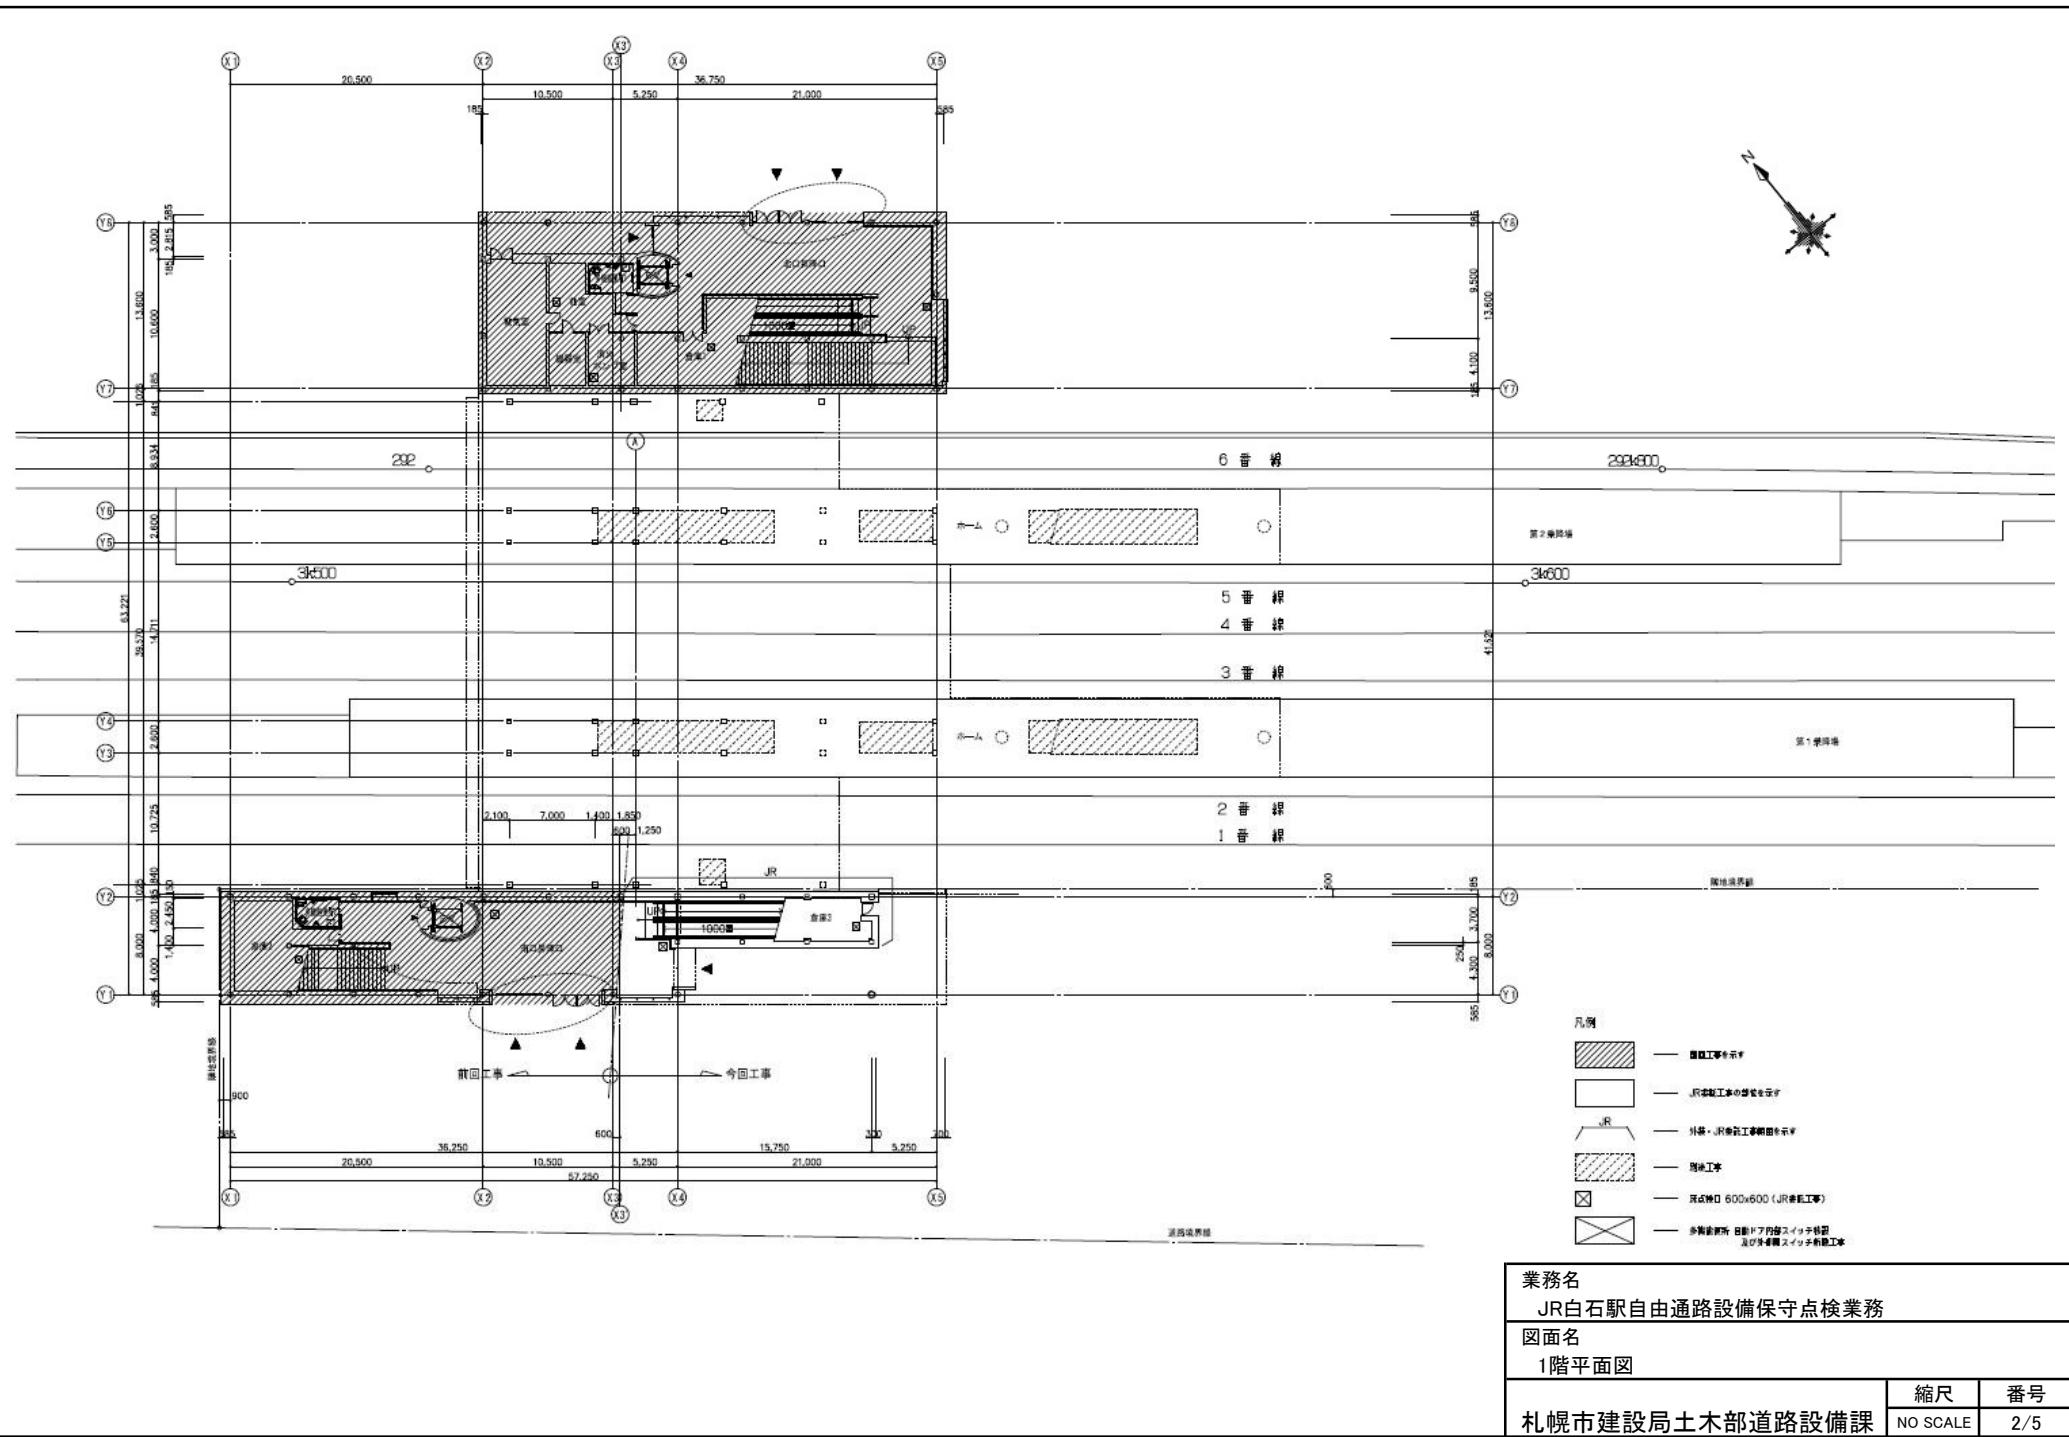

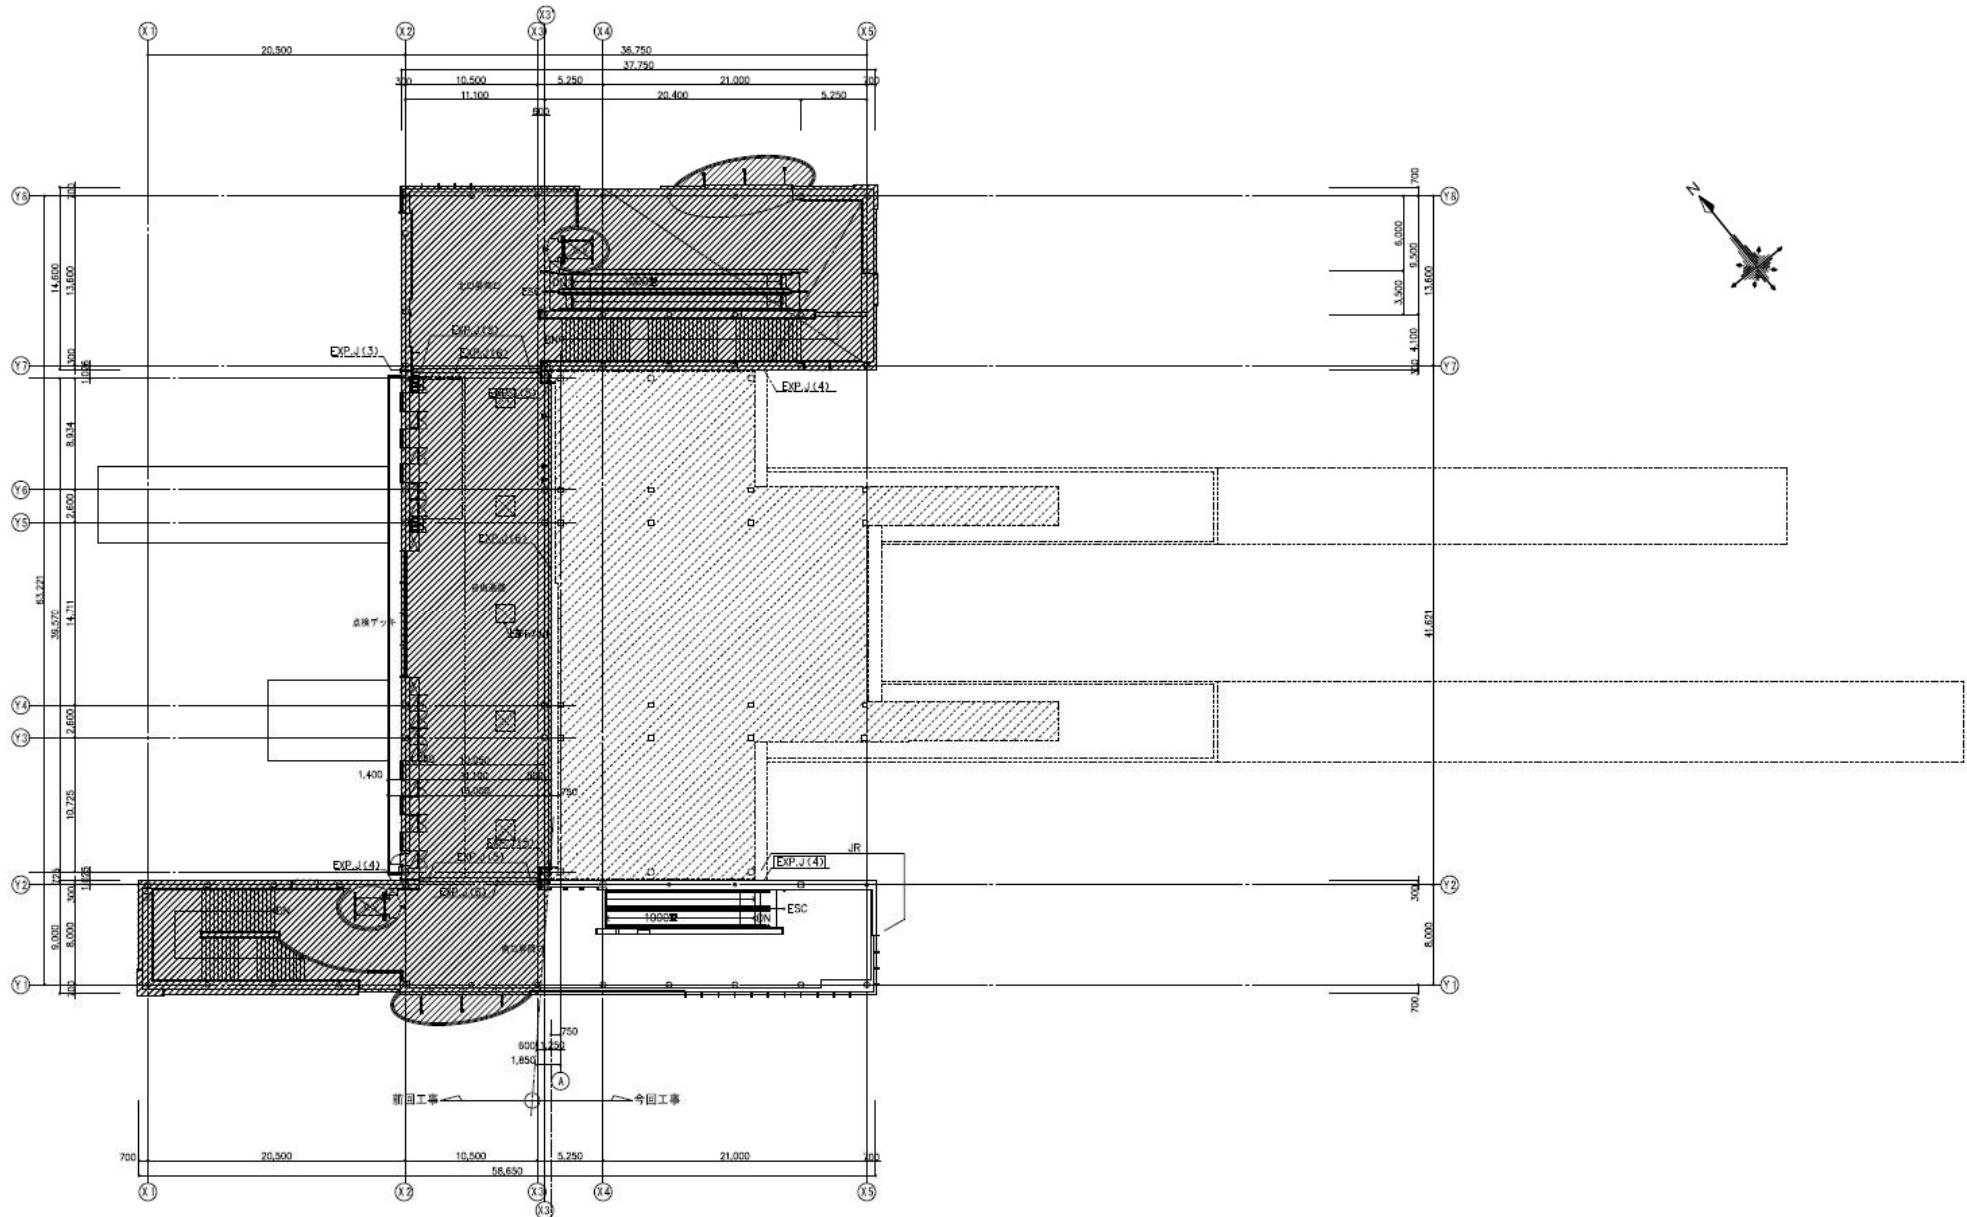


業務名	JR白石駅自由通路設備保守点検業務	
図面名	2階平面図	
札幌市建設局土木部道路設備課	縮尺	番号
	NO SCALE	3/5

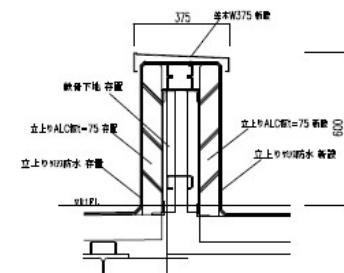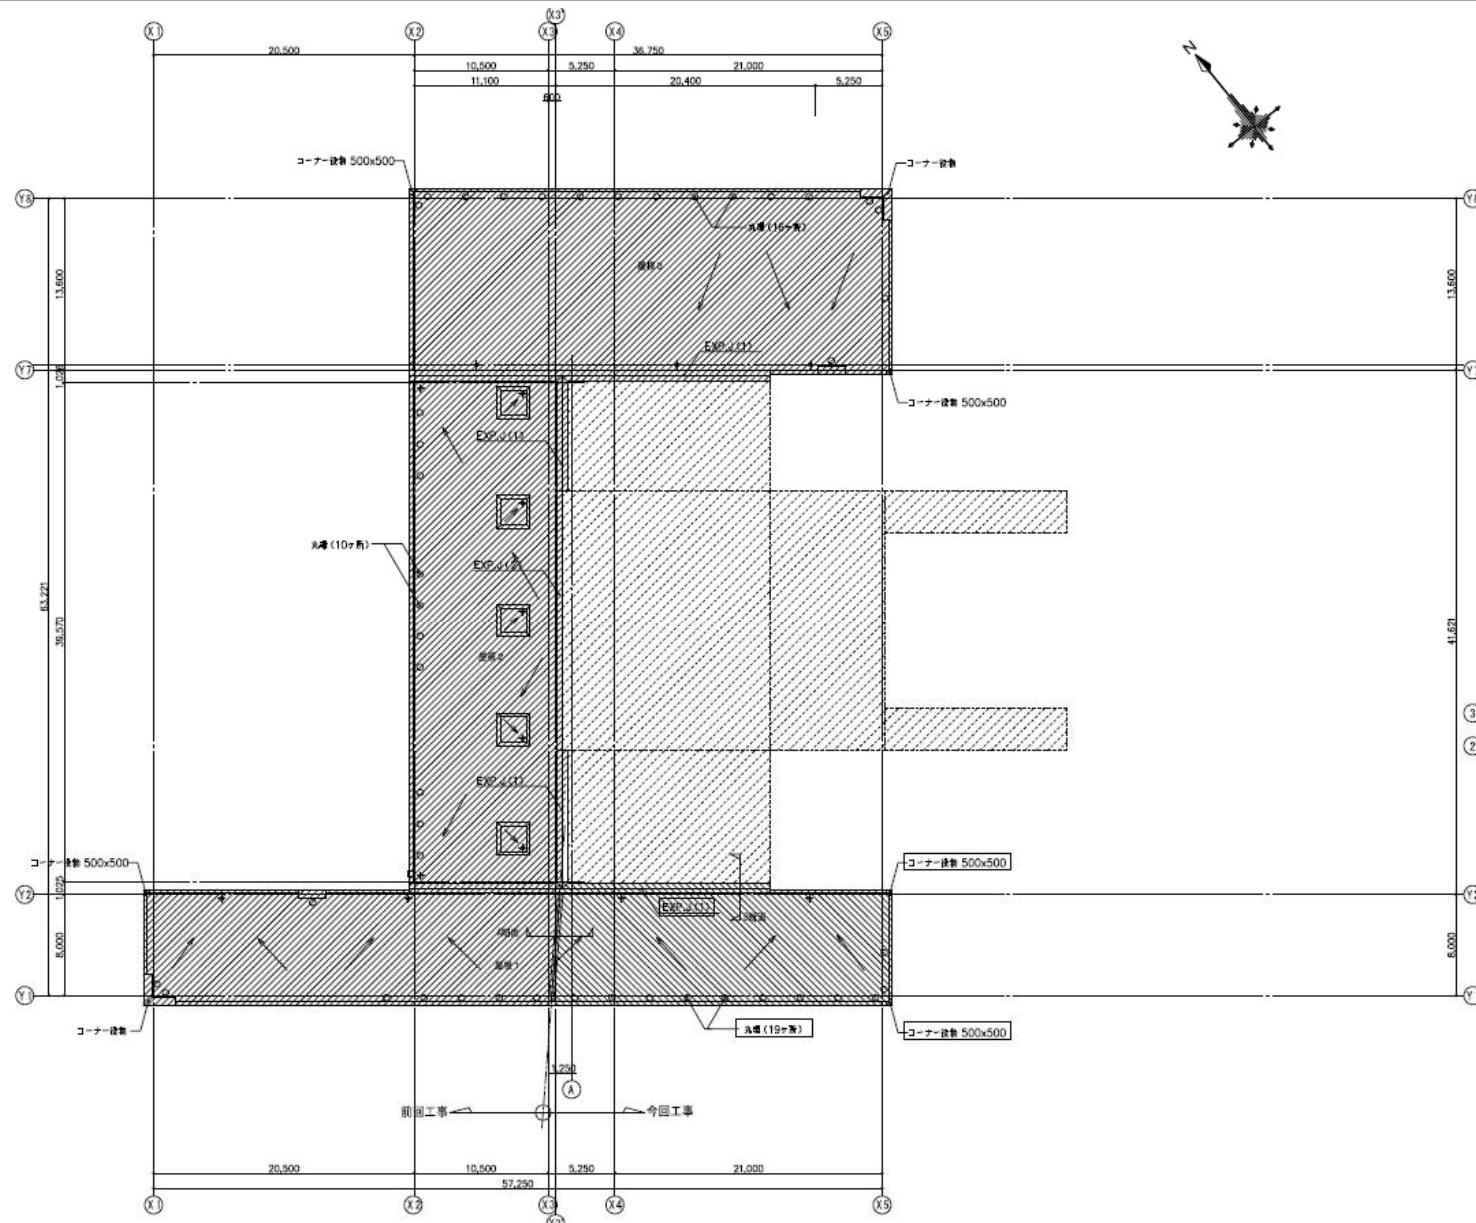

低圧電灯・動力・コンデンサ用 MCCB形式	
225AF-(NF250-ON)	RC35/15kA AC200/415V
100AF-(NF125-SM)	RC50/25kA AC200/415V
50AF-(NF 63-SM)	RC15/7.5kA AC200/415V
ロードヒーティング用 ELCB形式	
225AF-(NV250-ON)	RC35/15kA AC200/415V
100AF-(NV125-SM)	RC50/25kA AC200/415V
感電電流: 1.00 - 2.00 - 5.00 mA 切替 (設定 2.00 mA)	
動作時間: 0.1 s	

※1. MCCB・漏電遮断器中の制御電源MCCB形式

番号	部品名
01	漏電遮断器1
02	漏電遮断器2
03	紙電灯
04	紙動力
05	ロードヒーティング用

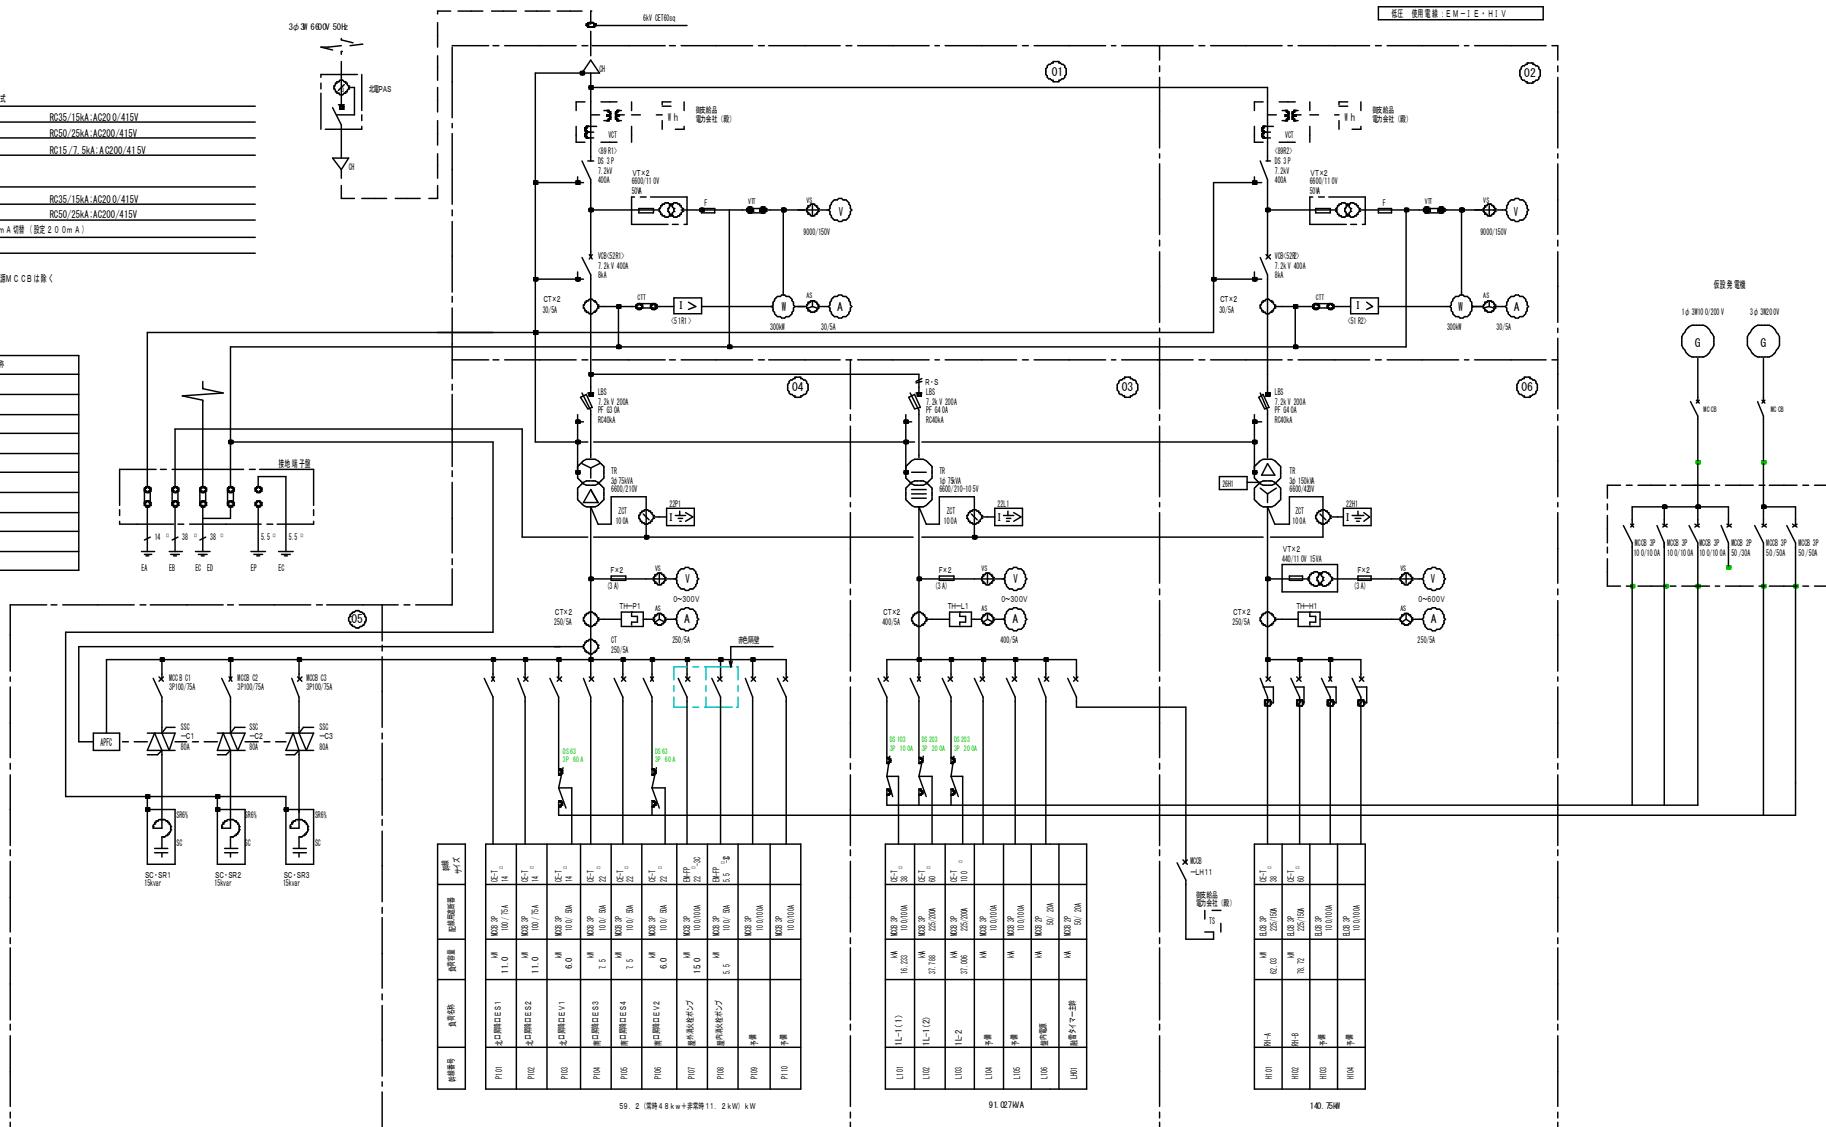

業務名
JR白石駅自由通路設備保守点検業務
図面名
単線接続図
札幌市建設局土木部道路設備課
縮尺
NO SCALE
番号
5/5