

※特記事項

(2) マルチパッケージエアコン選定条件


冷暖室内空気温度：27℃ DB・15.7℃ WB	冷暖室外空気温度：33.2℃ DB・24.2℃ WB
送風室内空気温度：22℃ DB・13.8℃ WB	送風室外空気温度：8.9℃ DB・-10.4℃ WB
室内外露気湿差(仮定)：0m	冷暖配管差(仮定)：30m

冷暖配管能力は正確な値とする。④ 両者は正確とする。

4 特記事項


- 1) 電気容量に差を認むとする。
- 2) 全長変換型整流回路とスイッチングSMR(電流シャッター)間の配管・配組は別途電気工事とする。
- 3) 換気配のスイッチ及びMR(電流シャッター)間の配管・配組は別途電気工事とする。
- 4) 排煙ファンと制御盤間の配管・配組は別途電気工事とする。






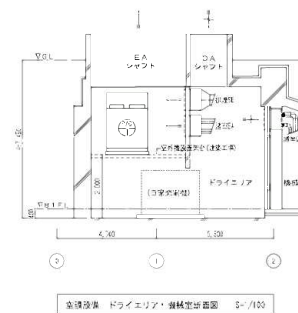

●「ローラー」は本誌専攻大東亜交通社を指す。
上野駅新仕度土木大東亜交通社工法にて進捗する事。
●冷媒配管等は参考とする。
●ドレイエリ内の液配配管の外気は糸巻機回転配管化カパーとする。《部材寸法：150mm×1130》
●「は天井吊り目（吊線架設工事）」参照。

[illegible]




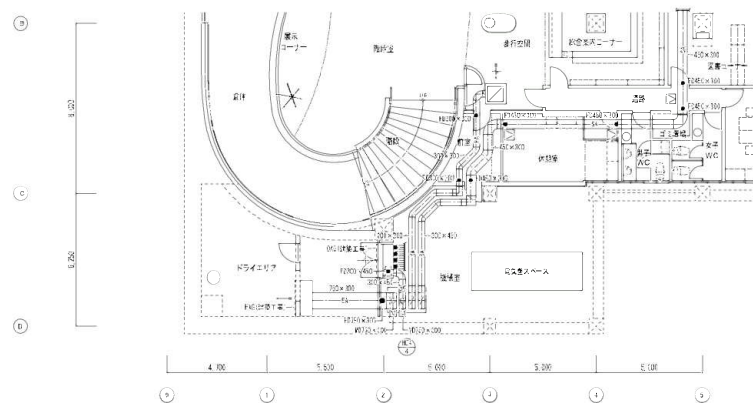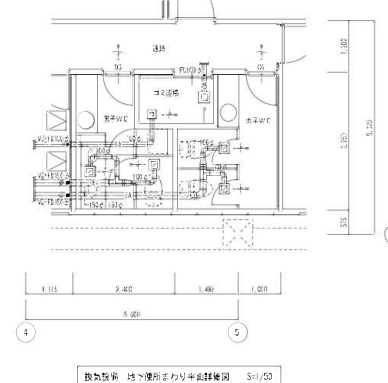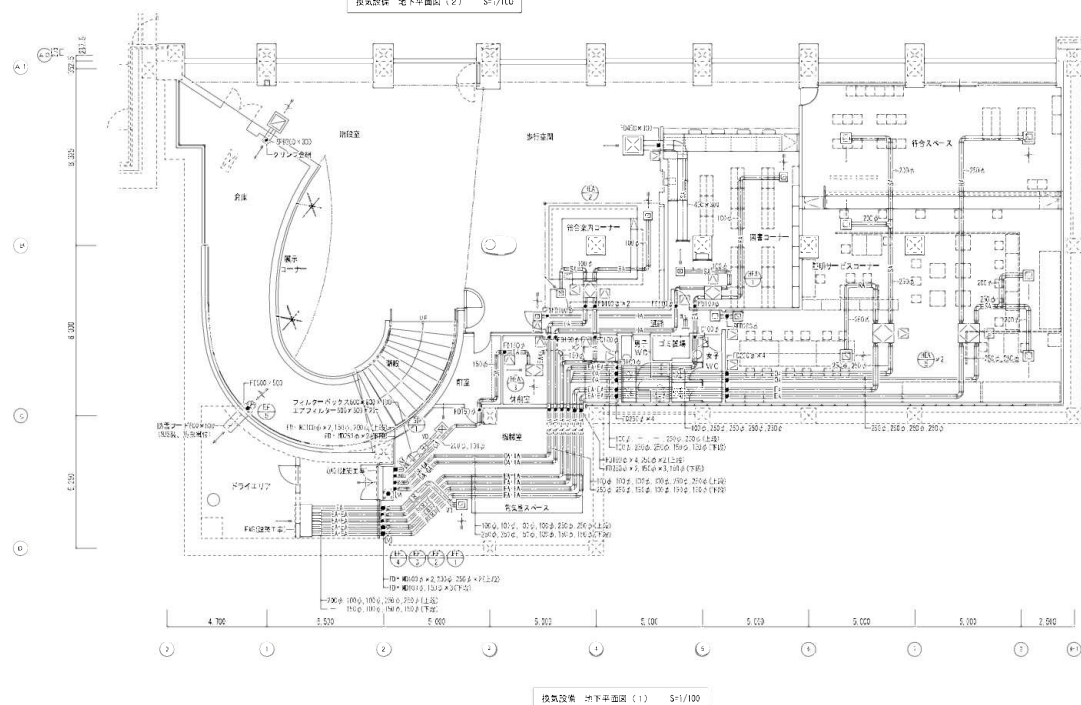[illegible]

特記事項


- ・ 炭素鋼製空気筒の径はフレキシブルダクト (3mm) とする。
- ・ ロム・ゴムダクトは全て省略する。
- ・ 金属ダクトは径から1.5mの範囲を省略する。
- ・ BFDは半価換算とする。
- ・ Mロはスプリングリターン式とし、入力電圧に準拠する換算率と同意率とする。
- ・ は美品・良品 (別表特記事項) とする。

[illegible]

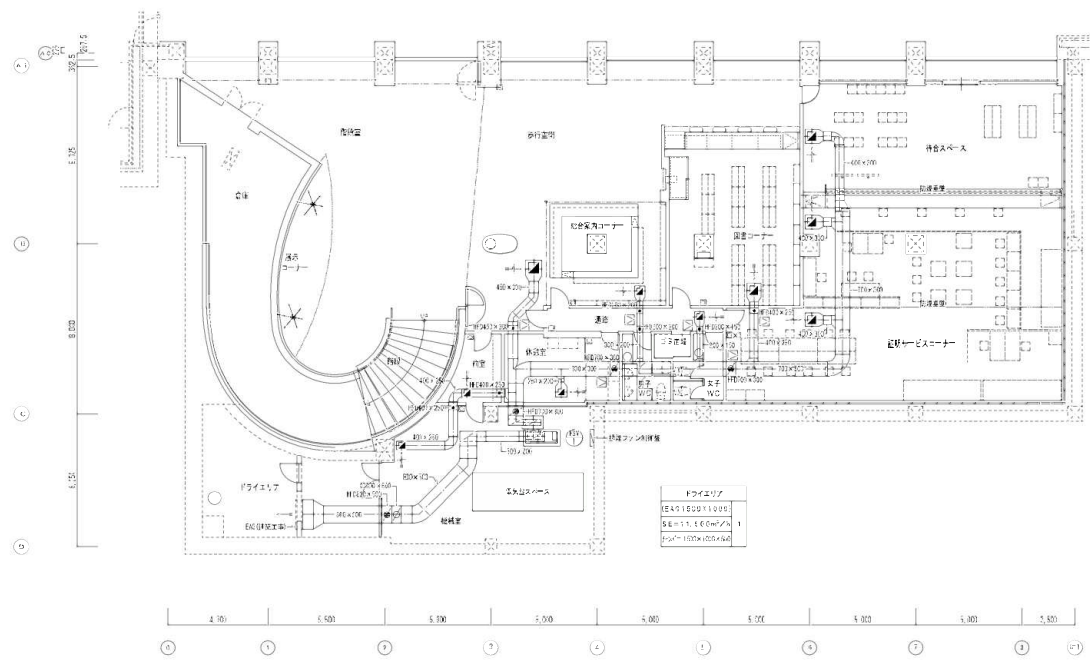


待合設備 地下平面図 S=1/100

特記事項
 ・待合スペースに使用するエレベーターのサイズは3段とする。
 ・エレベーターは待合スペースに設置する。エレベーターは待合スペースに設置する。
 ・エレベーターは待合スペースに設置する。エレベーターは待合スペースに設置する。
 ・エレベーターは待合スペースに設置する。エレベーターは待合スペースに設置する。

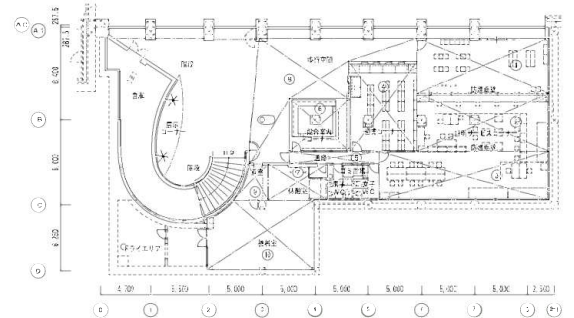


待合設備 地下平面図 S=1/200


設備名	用途	面積 (㎡)	設置位置	設置サイズ	設置台数
1	エレベーター (1)	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
2	エレベーター (2)	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
3	エレベーター (3)	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
4	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
5	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
6	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
7	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
8	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
9	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1
10	エレベーター	1.5	エレベーターホール	1.5 x 1.5	1

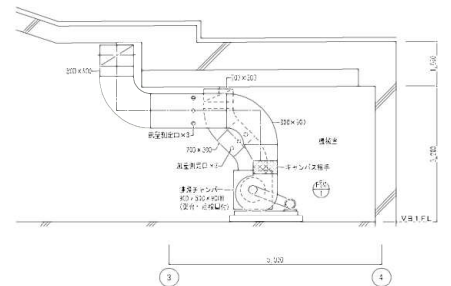


待合設備 地下平面図 S=1/50

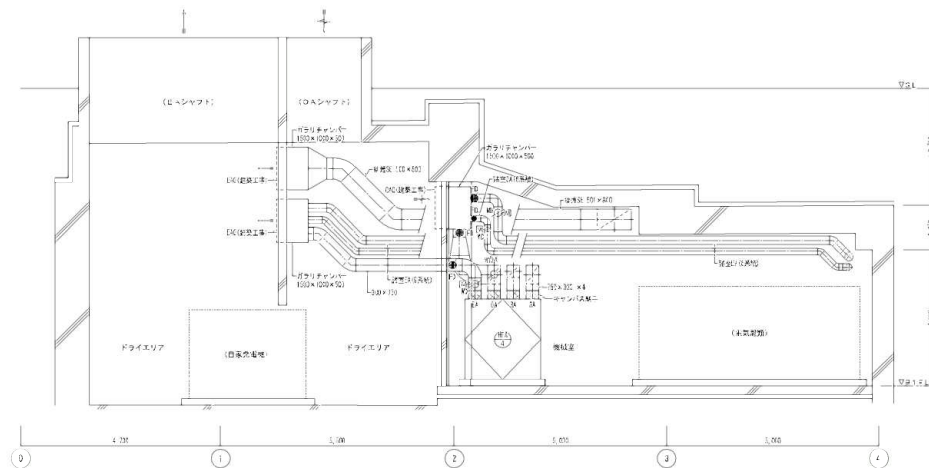

換気・排煙設備 ドライエリア・機械室平面詳細図 S=1/50

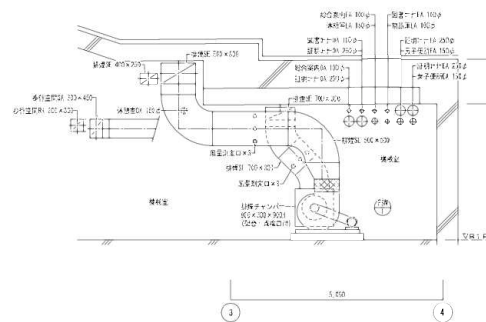

換気・排煙設備 機械室平面詳細図 S=1/50

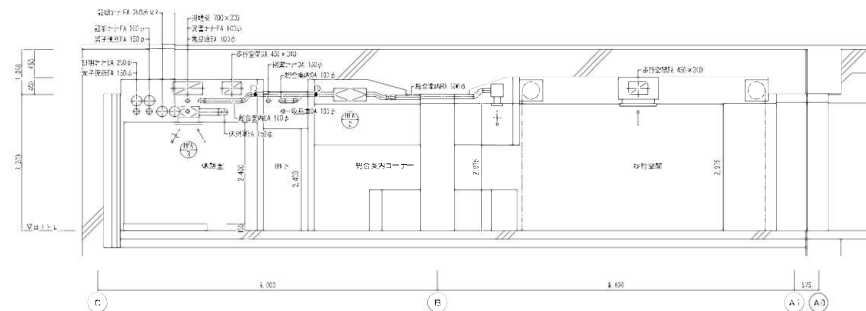

換気・排煙設備 諸設備平面詳細図 S=1/50

付記事項
* 計画図面に記載する諸設備の仕様はメーカーの仕様書による。

※特記事項

- 1) 事業費額は参考値とする。
- 2) 排水ポンプ及びフロートスイッチとポンプ制御盤間の配管・配線は別途電気工事とする。
- 3) 北見県水害本部で「11月」に「1階」程度安全弁の手摺レバーを駆動し、排水管路を点検してください」という依頼を付ける。

実機設計				
名 称	注 記・項目番号	数量	備 考（参考資料）	
電源回路	電源モジュール用 部品リスト：C12005	2	TC0205 (8220245, TC201)	
	電源保護、回路保護部コンタクト（注用無し）、普通用途		L1111, L2112 (61241+61255), C7-4A	
信号部	SA-2			
駆動回路	増設型（A Q100V 用）	2	TC0205 (8220245, TC201)	
手動部	はんだ付け専用、電圧調整・制御用自動抵抗、プロトタイプ 電圧調整器（調整時、手動で0.1V 調整範囲、最大出力）	1	L1111, L2112 (61241+61255), C7-4A	
	1.0×1.0×0.6×0.6 W		L1111, L2112 (61241+61255), C7-4A	

名 称	计 划、标准或预算	数 量	备 考 (参考依据)
纸张费	印刷费千份 SP=0	1	









11. 12. 13.

三、主要工程：社会资金筹措综合交付金事业、事业类
大田交流地点（新规划张部）冷办冷暖卫生设施工程
（新规划张部冷办冷暖卫生设施工程）

淡水港平面圖	S:1/5D
--------	--------




湧水地日一日断面詳細図 S=1/50

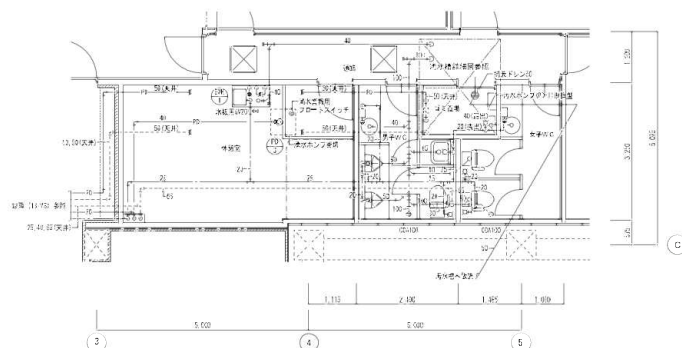


※設置事項

- ・ 特記なき配管は床下配管とする。
- ・ 特記なき止水栓付物等は100とする。
- ・ ポンプ設備、水圧異常等には要措置とする。

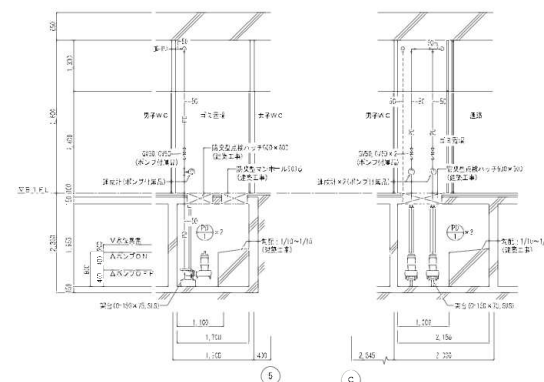

・ 排水ポンプの設置・下排水は200mmを確保する。
・ ポンプ稼働、水位異常直後は排水停止とする。



平成26年度 衛生器具対照表

品名	料価目番号 〔JANコード等無効時〕	記号	TOTO	LIXIL
短床大洗器				
洗面式 （低下排水）	SVC 1	フランク付	C750HTU	C632F
洗面式 （低上排水）	SVC 2	フランク付	C755VFU	C632BF
洗面乾燥機	DVC 0	トラップなし	標準	標準
"	SVC 4		C137VR	
" 立座	SVC 6W		C137ZV	
幼児用	SVC 6		C123	OP-P14S
公団使用用	SVC 7	トラップなし	C35VB	
洋流大洗器				
洗面式	SVC 20		CS140	OP-P15S
洗面式	SVC 20U	美上排水	CS140US	OP-P15P
高圧乾燥機	SVC 21	トラップなし	C419Q	C 9
サイホン式	DVC 22		C21N	OKR
幼児用	SVC 24		C330H	C43
サイホン式	SVC 23	タンク蓋補助	CS220B	BCE-Z10SU
サイホンセット	SVC 25	"	CS80B	標準
洗面式	SVC 27	"	CS870B	C1G8TU
"	SVC 27U	" 美上排水	CS870BP	C1CPTU
降圧専用	SVC 28		C480VA	OP-P16SK
"	SVC 29	（巻なし）	CS20AB	BCE-Z20SK
ロータック				
浴室式 スミナリ	SLB 1	手洗付	G020U	DT370XZN9E
"	SLB 2		G970E	DT370XZK3Z
" 壁掛式	SLB 3		SS870BKRL	DT180UN
"	SLB 4	手洗付	SS871BKRL	DT180UN
"	SLB 5	"	SS871BKRL	DT-Z180UN
"	SLB 6		SS80ENAL	DT-Z180UN
"	SLB 7		SS30BAKLE	DT-K28E
小形洗濯				
大型ストール型（保）	SUU 1	トラップ付	UFH507C	
小形 "	SUU 2	"	"	UE21RM
小形 "	SUU 3	"	UFH508C	UJ31RM
足踏み大型	SUU 4	"	UFH97C	U441R
小形 "	SUU 7	トラップ無し	UFH508M	
小形 "	SUU 8		"	
足踏みストール	SUU 9	トラップ付	UFH557	U431R
洗浄乾燥機				
乾燥センサー	SE 1	コントローラ系 （自動ヒ・V用）	標準	標準
"	SE 2	コントローラ系 （自動H.T.V用）	標準	標準
自動ヒ・V	SE 3		標準	標準
自動ヒ・V	SE 4		標準	標準
標準自動ヒ・V	SE 5		TEA99SH	OKU152SM
洗濯表示フラッシュ付	SE 6		T19X	LF30
京成式（汗） フラッシュ付	RE 7		TU740F03RVIX TU140RXVL9	標準
ハイタンク 自動排水付	CE 8		標準	
のぞき扉半扉 フラッシュ付	SE 9		TSCOPNX	UF3J
リモコン操作 押しユニット	SE 10		HE10	CWA86
温水出し				
給湯調温式	SVS 1		SK22X	S202X
温水出し	SVS 4	ゼロエネルギー	SK250C	SE33
兼用調温式	SVS 5	ベルトラップ付	SK73R	SE35
両方	SVS 6			S-07
兼用温水出し				
"	SVS 7		SK132NS	

品 名	規 格 呼 称 書 (JIS 記号又は品名記号)	注 文	T O T O	L I X I L
ハイマツ				
2 連月 波置式	SHB 1	直造リイオン付	SH400BHG	
3 連月 "	SHB 2	"	SH400BHG	
4 連月 "	SHB 3	"	SH400BHG	
5 連月 "	SHB 4	"	SH400BHG	
2 連月 "	SHB 5	直造緑色付	SH400BARG (SL)	
3 連月 "	SHB 6	"	SH400BARG (12L)	
洗面器				
内付 (壁付)	SVL 1		SVL31 壁付	深 30
内付	SVL 3		12" 00	L 125G
内付	SVL 4	水栓、315mm、タンク止水栓	LS90, TL311, LS95 L343D01	L 761G (LP=59) L1=340 L1=70
はたけ外付	SVL 5		507 外付	L2084ED
はたけ内付	SVL 6		525 GFRU	L2084ED
内付兼用	SVL 7		1103 GFR	L3050FGH
手洗器				
付 付 (大)	SVL 9	水栓式 2 連	300M	L 15G
" (小)	SVL10		1000	1000
内付付	SVL 12		1100G	1000
洗面化粧台				
洗面化粧台	SLD 1	洗面器、水栓、鏡、収納、化粧台部分の、 315mm 水栓、タンク止水栓、鏡付	DAS06 ADJA L087	F1TVN03N
"	SLD 2	洗面器、水栓、鏡、収納、化粧台部分の、 315mm 水栓、タンク止水栓、鏡付	DAS06 ADJA L085	F1TVN04N
"	SLD 4	洗面器、水栓、鏡、収納、化粧台部分の、 315mm 水栓、タンク止水栓、鏡付	深 30 ACIA L085	深 30
"	SLD 5	洗面器、水栓、鏡、収納、化粧台部分の、 315mm 水栓、タンク止水栓、鏡付	DAS06 ACIA L085 TLH050G2	F1TVN04N
水栓器				
柱水栓	BF 1A (F4)		T33AUN	L1F7U
面水栓	BF 1B (F3)		T23AUN	L1F7KU
レバー式	BF 1B5 (F3)		T23BGF3	L1F7KU
面水栓	BF 1B5 (F3)		T23BGF3	L1F7KU
柱水栓	BF 2 (F12)	カップリング付	T2RAUNH13	L1F15U
面水栓	BF 3	面水栓付	T2RUNH13	L1F3U
レバー式	BF 4	カップリング付	T2RUNH13	L1F13U
柱水栓	BF 5 (F13)	面水栓付	T2RAUNH13	L1F6U
横形面水栓	BF 6 (F19A)		T131SUN13	L1F16U
面水栓	BF 7 (F6)		T136AUN13	L1F12U
レバー式	BF 7 8	レバー 長さ 140mm 程度 (特)	T30ARCF	L1F12U
面水栓	BF 7 8	レバー 長さ 140mm 程度 (特)	T31V12C	L1F12U
面水栓	BF 8 (F6)		T136GUN13	L1F14U
面水栓	BF 9 (F5)	流注式	面水	L1F7KU
面水栓	BF10 (F5)		T130AUN13	L1F12U
レバー式	BF10S	(流注式) レバー	T130GARG	L1F12Z7J
面水栓	BF10S	長さ 130mm 程度 (特)	130V2	
横形面水栓	BF11 (F19A)	流注式	T131SUN13	L1F16U
面水栓	BF12 (F5A)		T136GUN13	L1F14U
面水栓	BF13 (F6)		T139AUN13	L1F12Z0U
面水栓	BF14 (F6A)		T136GUN13	L1F16G00U
面水栓	BF15 (F1)		T205UN	L1F1U
面水栓	BF16 (F1)		T205GUN	L1F7KU
面水栓	BF17 (F8)		T200GUN V1C	L1F7KU
レバー式	BF18 (F5)		T200GUN13	L1F7KXZ
面水栓	BF19 (F8)		T2105UN	L1F1RU
面水栓	BF19	オリタタ式 (特)	T139AS13 V1AKXC	L1F121FJ

※水栓器のうち、単水栓やダブル水栓は洗面器用とは異なり、別定主 (ビス止め) 式となる。(深溝並仕様)

品名	主要仕様 (JIS規格等)	標準	TOTO	LIXIL
住宅化学水栓2口	SF82	JPS101(用)(構造支持)規格	優格	優格
"	4口	(水少減型)	T43DU	LF204U
湯水混合水栓	SF30	立形シングルレバー	TK63N1EZ	BH-H3447RXN
"	SF21	"	TK63S1EZ	BH-H430GN
洗面流水栓	SF22	台付自在水栓、 JPS102(用mm(特)	T13E9UN13 X33	LF141C(LDZ970)13
湯水混合水栓	SF12	シングルレバー	TK63SUZC	BF-H3430GN
"	SF34	"	TK63N1ZF	S2-H4470RXNII
排水混合水栓	SF40	"	T643RRZ	LF23U
シャワーセット	SF88	テークオフ(Bax42-45C)、 JPS103(用mm(特)	TMG64DLLEZV1K	BH-H514E1RMSD(S3UC)
湯水混合水栓	SF70(F2A)	2バルブ(台付)	TK123UR	SF13GU
"	SF101(F2A)	2バルブ(壁付)	T23RU	BH12RHUII
シャワーバス兼用	SF102(F18A)	2バルブ	TM52CU	BFM20GU
"	SF103	リーモスタット付	TM52SUZC	BH-H5145FN
"	SF104	2バルブ(一押し式)	TM52OCU	BF13HNG
湯水混合水栓	SF105(F24)	2バルブ(連動専用)	TW20-1RZ	BH33MUM
シャワーバス兼用	SF106	リーモスタット付	TMF40CFGRZ	BH-H314E1EN
バス周旋合成栓	SF107	"	TMF40ANZ	BH-H334E1EN
バス周旋混合水栓	SF107K	テークオフ、壁付	TMG63CAZ	BH-H334E1EN
湯水混合水栓	SF108(F2A)	2バルブ	T20AU	SF216RUU
レバー式止水栓	SF109	(床取込) レバー 長さ100mm程度(特)	T130ARQ13V2	LF12FU
レバー式	SF110	長さ60mm程度(特)		SF7RZN (RHS)
レバー式	SF111	カッパリング付レバー 長さ約50mm程度(特)	T25AUN13V2	BF-H35Z-13(RHS)-U
レバー式	SF112	シングルレバー 兼合栓	TLHG3CGZ	LF3355B
洗面流水栓	SF113	"	TW11RF	LF-H35XG-U
シャワーセット	SF114	テークオフ、JPS103(用mm(特)	TMG63DEZTOK	BH-H14ETNSD(S3UC)
レバー式	SF115	シングルレバー(合座) (仕込目簡便)	TLHG30DCZE	LF-H3447N/N38
アタッチャー				
化粧型	SM1	350×350	YM303SA	KF3035(A.Y)
"	SM2	350×450	YM304SA	KF3045
"	SM3	350×450	YM354SA	KF3545(A.Y)
"	SM4	450×450	YM455SA	KF4555(A.Y)
"	SM5	350×455	YM3545AE	KF3546E(A.Y)
"	SM6	455×450	YM455CAC	KF4550C(A.Y)
自立型	SM7	350×450	YM354EF	KF3545A(A.Y)
非浴用浴換気	SM8		LM331	優格
化粧型	SM9	350×450	YM354SA	KF3545
竹筒型	NM10	450×600	YM600DT	KF600A(A.Y)
化粧型	NM11	600×750	YM507SA	KF600(A.Y)
赤銅片入丸	NM12	600×750	YM607SF	KF600UA
"	RS2		TS12SR	KF45
"	RS3		TS12PR	KF24F
"	SS4		TS127AMN	KF24EM
特殊おしり受け	SS5		優格	H152
空弁おしり受け	SS7		SEQ	H212
化粧型				
"	ST3	R39	R39	H39
"	GT3	YMK612E1MAE	KF6	
タイル継	SH1		TE132AIR	KF115
タナリリング	NH4		T410	KF=91
注意標	SA1		A21	H321
小便器用仕掛板	SA2		優格	P3
優格番	RA3		TS11BR	SF125
"	SA4	おむしタイプ	TH405	F212JZ
"	KA5	ワンタッチ式	TS11BDNU	G232
		おむし+ニエ		白黒写真
差し肩1200(一括)	X1	1200×550×800H	KJM-1200V	皮膚
差し肩1400(一括)	X2	1400×550×800H	KJM-1400V	皮膚
差し肩1500(一括)	KH3	1400×550×800H	KJM-1400WKV	皮膚
"(+)ワンダゴン	KHW1	500×300×330H	KJM-B00RWKV	優格
"(+)引出しワゴン	KHW2	600×390×330H	KJM-G00JWKV	優格
コンロ台(一火)	KSA1	700×345×320H	KJM-SAV	優格
コンロ台(煮・蒸)	KHG3	700×345×320H	KJM-SARKVK	優格
				5H=700K
				CSH=700K

札幌市都市局建築部

機械設備課

大連交流拠点（新規施設整備）ほか冷房衛生施設工事 （新規施設部冷房衛生施設工事）		衛生器具対照表		SCALE	1 M
---	--	---------	--	-------	-----

社会資本整備総合交付金事業 大流通交流拠点（新規拡張部）ほか電気設備工事

図面番号	図面名称	単位
0.1	特記仕様書 1	—
0.2	特記仕様書 2	—
0.3	特記仕様書 3	—
0.4	特記仕様書 4	—
0.5	防犯カメラ・監視装置	1 : 2, 0.0.0 1 : 2.5.0
0.6	地下1階照明設備	1 : 1.0.0
0.7	1階電気設備	1 : 1.0.0
0.8	地下1階照明・非常灯設備	1 : 1.0.0
0.9	被覆・部分断接合等参照図	1 : 3.0
1.0	地下1階照明・非常灯・監視カメラ	1 : 1.0.0
1.1	地下1階照明・非常灯	1 : 1.0.0
1.2	地下1階照明設備	1 : 1.0.0
1.3	地下1階電力設備 (1) 電気・空調	1 : 1.0.0
1.4	地下1階電力設備 (2) 排風・電気シャッター・ポンプ	1 : 1.0.0
1.5	地下1階電力設備 (3) 空調・排風	1 : 2.0.0
1.6	地下1階電力設備	1 : 1.0.0
1.7	昇降機・エレベーター・非常用照明	—
1.8	エレベーター (1)・エレベーター・非常用照明	—
1.9	エレベーター (2)・エレベーター・非常用照明	—
2.0	電力設備	—
2.1	非常用照明・非常用照明 (参考)	—

図面番号	図面名称	単位
2.2	地下1階電力設備 (1) 電気設備・インターホン・サイネージディスプレイ	1 : 1.0.0
2.3	地下1階電力設備 (2) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
2.4	地下1階電力設備 (3) 電気・排風・非常用照明・インターホン設備	1 : 2.0.0
2.5	地下1階電力設備 (4) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
2.6	地下1階電力設備 (5) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
2.7	地下1階電力設備 (6) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
2.8	地下1階電力設備 (7) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
2.9	地下1階電力設備 (8) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.0	地下1階電力設備 (9) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.1	地下1階電力設備 (10) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.2	地下1階電力設備 (11) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.3	地下1階電力設備 (12) 電気・排風・非常用照明	—
3.4	地下1階電力設備 (13) 電気・排風・非常用照明	—
3.5	地下1階電力設備 (14) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
3.6	地下1階電力設備 (15) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.7	地下1階電力設備 (16) 電気・排風・非常用照明	1 : 2.0.0
3.8	地下1階電力設備 (17) 電気・排風・非常用照明	—
3.9	地下1階電力設備 (18) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
4.0	地下1階電力設備 (19) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0
4.1	地下1階電力設備 (20) 電気・排風・非常用照明	1 : 1.0.0

特 記 仕 様 書

- Ⅰ. 工事名称 社会資本整備総合交付金事業 大交通拠点型（新横浜駅）駅か電気設備工事
Ⅱ. 工事概要
1. 工事場所 札幌市中央区大通西4丁目（地下）
2. しゅんじゅん期 着手の日から 平成27年 1月29日 まで
部分しゅんじゅん規 平成26年11月21日 まで
部分しゅんじゅん規 元氣ショップ工事

3. 工事内容 大田交流関点における新規拡張部（R/C造・地下1階・延べ面積83.1㎡）の電気設備工事を行う。
新規拡張部より交通員側への移乗接点増設による改修、証明サービスセン

4. 工 事 項 () (印付したものをお互工事科目とする)
- | | | |
|------------|---------------|---------|
| ● 受 電 設 備 | ● インターコム設備 | ○ |
| ● 噴 霧 設 備 | ● 室 気 降 温 設 備 | ○ |
| ● 絶 火 設 備 | ○ 防 火 保 護 設 備 | ○ |
| ● 電 灯 設 備 | ● カドニツク設備 | ○ |
| ● 暖 房 設 備 | ○ 屋 外 照 明 設 備 | ○ |
| ● 自然火災報知設備 | ● 通 報 受 機 | ○ |
| ● 遮 戸 設 備 | ○ 太陽光発電設備 | ○ |
| ○ テレビ共聴設備 | ● 自家発電 設備 | ○ |
| ● 構内交換設備 | ○ | ● 発 生 材 |
- 備考

5. 別 途 工 事 建築工事、機械設備工事

- | | |
|---------|---|
| 1. 工事内容 | <p>国庫より56特種住居者に支給されていない事業は、以下による。</p> <ul style="list-style-type: none"> 公共建設工事標準仕様書 (電気設備標準仕様書) 平成25年度版 公共建設改修工事標準仕様書 (電気設備標準仕様書) 平成25年度版 公共建設環境工事標準書 (電気設備標準仕様書) 平成25年度版 公共建設工事標準仕様書 (建築工事部) 平成25年度版 公共建設改修工事標準仕様書 (建築工事部) 平成25年度版 公共建設工事標準仕様書 (機械設備標準仕様書) 平成25年度版 公共建設改修工事標準仕様書 (機械設備標準仕様書) 平成25年度版 <p>以上 国土交通大臣官庁告示第24号等制定</p> <p>電気設備工事仕様書 (札幌市都市局建築部) 平成25年度版
 ●札幌市電気設備監理標準 (札幌市都市局建築部) 平成25年度版
 ●札幌市電気設備工事設計書と電気図 (札幌市都市局建築部) 平成25年度版</p> |
| 2. 特記事項 | <p>特記事項項目に該当するものは、印を付したものを適用する。</p> <p>●保安規定 (札幌市都市局建築部) 平成25年度版</p> |

- 機材 設計図書の仕様により選択し、監査職員に使用資材届 準送附。

- 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿」
 (社)公共建築協会編集)の活用を受けた材料を使用
 する場合は、評価者の添付により品質性能等の資料の提出を省略
 することができる。

- 工事用動力その他 この工事に必要な工事動力、水、および諸手続きなどの費用はすべて発注者の負担とする。

- | 工事中の功勳 | 1. 緒言片断出展、複製会様書 | 2部 |
|---------|----------------------|------------|
| 展 出 書 籍 | 2. 各格測定表（監督団員の指示による） | 2部 |
| | 3. 工事写真、完成写真（ネガも含む） | 1部 |
| | 4. しせん功図 | 原図：1部、製本3部 |
| | 5. 標小原図 | 原図：1部、製本3部 |
| | 6. 完成図書 | 2部 |
| | 7. その他 | |

- 引渡資料 ● 109

- 者に許諾するものとする。
- 電 子 箱 品 ●対 象 ○対象外
1. 電子箱品は、札幌市「電子箱品運用ガイドライン(案)【意稿工作中編】」に基づいて作成する。詳細は、監督職員と協議する。

- ②、成果物の提出期限（CD-R） ③部
- ③、強制的CADデータの手配 ●専断する ○貸与しない
- 貸与するCADデータは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成に於いてのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
- 貸与したCADデータは、完成検査時に全て返却し、履行期間中に複製を作成して利用することは、全て制限すること。
- なお、著作権法第2条第2項及び第3項に規定する著作権者の権利利用は著作権法第3条第3項第2号に規定する著作者人格権は、因襲や作成した設計事務所に帰属する。

- | 主 任 技 術 者 等 | |
|---------------------------|--|
| 1. 主任技術者 | 建設業法による主任技術者資格を有するもの。
(共同出資の場合は、構成員すべて主任技術者資格を有すること。) |
| 2. 現場代理人 | |
| 3. 監理技術者 | 建設業法による監理技術者の資格を有するもの
及び国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものである。 |
| 4. 電気保安技術者の1級または2級労働安全衛生士 | <p>一般用電気工事者</p> <p>●電気主任技術者または同等の経験及び経験値を有するもの(事業用(自家用)電気工作物)及び市町村が同等と認めるもの</p> <p>最低年齢 ○50才以上</p> <p>●100kV以上500kV未満
○100kV未満</p> |

- 監督職員請所 ○要() ●不要
- 火災保険等 工事の内容等により、火災保険、建設工事保険、植立保険等の1以上の保険を付してその写しを監督職員に提出すること。

- | | | |
|------------------------------|--|--|
| 保 険 契 約 定 款 | 保険の期日 | 始期一保険の目的物が工事現場に搬入される日
終期一まん功翌日＋１日以上 |
| 公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律 | 公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の
信頼の確保と建設業の健全な発展を図る旨の法律 | 建設業の適正化を図ること |

- 臨時検査 発注者の工事施行途中における検査の実施
・臨時技術検査 発注者が必要と認めた場合に行う検査
●中間技術検査 工事施行途中に行う技術検査
実施回数 1 回

- 施工体制台帳等 建設業法並びに適正化法等の対象工事は下請契約の請負金額の合計

- のもの)であるが、対象金額未満の工事であっても250万円を超過する工事は、施工体制台帳及び施工体系図等の作成又は備え置き等の対象とする(本市への提出は不要)ので要領を監督職員と打ち合わせ。

- 受注者は、「工事指図書内仕様(様式)」を全部及び一部を任意に改定し、作業仕様を別添「標準仕様書」とともに、契約締結に提出するものとする。なお、仕様には既設現況等、主任技術者(下請負を含む)及び元請の専門技術者(委任している場合のみ)の原研資料、氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
- (2) 現場の管理
- 受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請の専門技術者(委任している場合のみ)に、工事現場において、工事名、工期、新築/築替、所属会社名及び吐却の入った土料を蓄用させるものとする。

- 適正な施工の確保について (1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一切下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。

- (3) 上記(1)および(2)のほか建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

- 労働者の安全及び健康確保について**
- 労災防止に際し、公営住宅の建設、工事の安全確保、及び環境保全のため、関係法令や空気汚染防止等諸事柄を精査した対応をとります。以下に項目に簡潔なことを：
- 汚染物質が広がるのを防ぎ、結露・発霉の防止。
 - 火災の安全確保。
 - 作業場における騒音状況及び有害ガス等の発生防止。
 - 交通安全管理
- 工事現場の工事現場への出入りに当たって、乗客に応じて交通安全教育を行うこと。
- なお、北海道公安委員会が指定する路線における工事現場には、1級又は2級保安員資格保持（交通安全講習修了）を配置すること。

- 工事現場の安全
衛生に関する管理
- 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第2項の規定に基づき特定工事業者として指名された場合は、関係法令に従い必要な措置を講ずる。
- また、就地内の除排溜については、工事の安全確保等のため適切に行うこと。

- 工事実績情報の
登録費は、登録料が500万円以上の場合を対象とする。
(公共建築工事標準仕様書 第11.1.4 条参照のこと)
なお、変更費は、工期、仕様等に変更が生じた場合に行うもの

- 変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

- 本工事に使用する使用資材のうち、道内で産出、生産または製造される資材等で規格・品質が適正である場合は、これを優先的に使用するよう努めるものとする。

- 計 量 単 位 計量単位については国際単位系（S I 単位）とする。

- 工事材料の検査 検査材料 ()

- 支給品及び貸与品 支給品及び貸与品 ()

- 改正者は、札幌市が実施する公共事業労働者調査の対策工事（以下「対象工事」という。）となった場合には次の各項に挙げた事項について行うとともに協力しなければならない。
- また、対象工事の工期終了後も同様とし、これらに要する費用に改正者の負担とする。

- 者の資金及び時間の管理を適切に行い、資金台帳の整備とその保存を行うこと。
- (2) 札幌市が指定する面接調査日時に、指定した公共事業労働員

- (3) 面接調査の結果、発注者もしくは発注者に代わる者により受注者を訪問し、真実を問ひたし指導を行うこととなった場合は、発注者が自ら協力すること。

- （4）対象工事の一部について下請負契約を締結する場合に、当該下請負業者（当該下請負工事の一部に関わる二次以降の下請負業者を含む。）が前各項と同じ業務を負う旨をその契約書に定めること。

- 建設機械の選定 工事に使用する建設機械は以下による。

- 建設告示第1536号)に基づき、河内地区では橋を使用する。本工事において、以下に示す建設設備を使用する場合は、国土交通省「排出ガス対策建設設備指定番号」に基づき指定された排出ガス対策建設設備及び平成17年度建設技術開発制度公募採択「建設機械排出ガス削減を目的の開発」で、市では以下に示すの排出ガス対策を実施した排出ガス対策建設設備、建設事業により取組まれた排出ガス削減者を表した建設設備を使用するものとする。ただし、道路運送車両法の保安基準に「排出ガス基準が定められている自動車の類別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものに限る。

- 現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
- なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

対 象 機 種	形 式	規 格
バックホウ	油圧式クローラ型	ディーゼルエンジン
ブルドーザ	普通、並地、リッパ装備付	(エンジン出力) B
トラクタショベル	ホイール型	kW以下・よりくkW以下
空中吊機	可動式、液押実用機を含む	以下を吊機とし、建設機械に限る。
空中吊機	可動式	
掘込式投入型掘機		ただし、送込送受車
ローラ	ロードローラ、タイヤローラ、無軌ローラ	の吐出出力短縮を受けている建設機械を除く。
ホイールクレーン	ラフテレーンクレーン	

- 揮発性有機化合物対策
揮発性有機化合物が含有しているおそれのある材料については、安全データシート等により確認を行い、極力揮発性有機化合物が少ない材料、または含有していない材料の使用に努めること。使用する材料はF☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆☆と同等品とすること。

- また、同一施設で発生した事故が複数にわたる場合、状況に応じて複数の施設を対象とするため、繰り返し調査を行わなければならない。
- | | |
|---------------------|---|
| 揮発性有機化合物の
室内濃度測定 | ○対象工事
測定対象工事の受注者は、検査機関（計量法第 122 条に定める計量士を配属し、計量法第 107 条に定める計量師等事業登録を行っている機関等）に委託し揮発性有機化合物の室内濃度測定を行い、基準値以下であることを確認の上、測定結果を監督職員に提出しなければならない。 |
|---------------------|---|

- (2)測定方法
札幌市公共建築物シックハウス対策方針及び関係図に基づき、
拡散法（パッシブ法）により測定する。
- (3)測定時期及び箇所（測定位置等は監督職員と協議のこと）
①施工前 ②竣工後 ③市街

- 公共建築などの環境配慮 工事の施工にあたっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工に努めること。

- グリーン購入 「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。

札幌市都市局建築部

電氣設備課

21