



237-456 - 00070

● 堅固に のリモコンスイッチ (13L) を取付ける。

於左端半，表示スベ一ス型構造。 参考一法， $(200 \times 30) \times 255$ (個)




部止吸嘴

株式会社 北日本技術コンサル

上巻

設備場所：地下

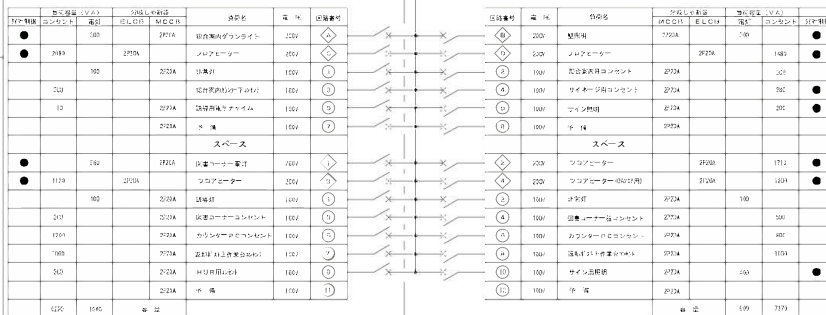

- タイマーはソーラータイマーとし、2時間型×8倍を見込む。
※葉面に0.05g/㎡の割合
- フォトセンサーのタイマーは年間稼働率とし、上記割合
※葉面に0.05g/㎡の割合(2倍)を入れる
- 遠径寸法120mm
- 空調系統は仕様図按拠設計を受け、キュービクル内で電源部とする。
- 主幹ケーブルは中圧ケーブル受入れとする。

社会公益慈善综合类企业事业

大田交流拠点（新規拡張部）ほか電気設備工事

五五五

548

較重

125

54121

（继续再论）

5

雜誌發售

[illegible]

38

本會
 民國
 年 月 日

テュービクルと
は、
に、
に、


YCCB
P122A

[illegible]

分級しつ装置		検査結果 (V.A.)	
検出日時	品名	割合	コンタクト
2006			1000
2007			
合計			1000


- タイマーはソーラータイマーとし、2 回路型×3 個を見込む。
盤面にC03 自動強制
- 空調系統は排気は駆動信号を受け、キュービクル側で電線断とする。
- 主幹ブレーカは中性線欠相保護付とする。


基礎及びアンカー位置図 S=1/20
(参考図)

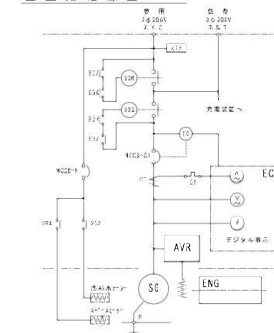



2	E	2
---	---	---

—	47型液晶ディスプレイ表示部 × 2台 (固定ハンガー付＜機器は収納ボックス付＞)
---	--

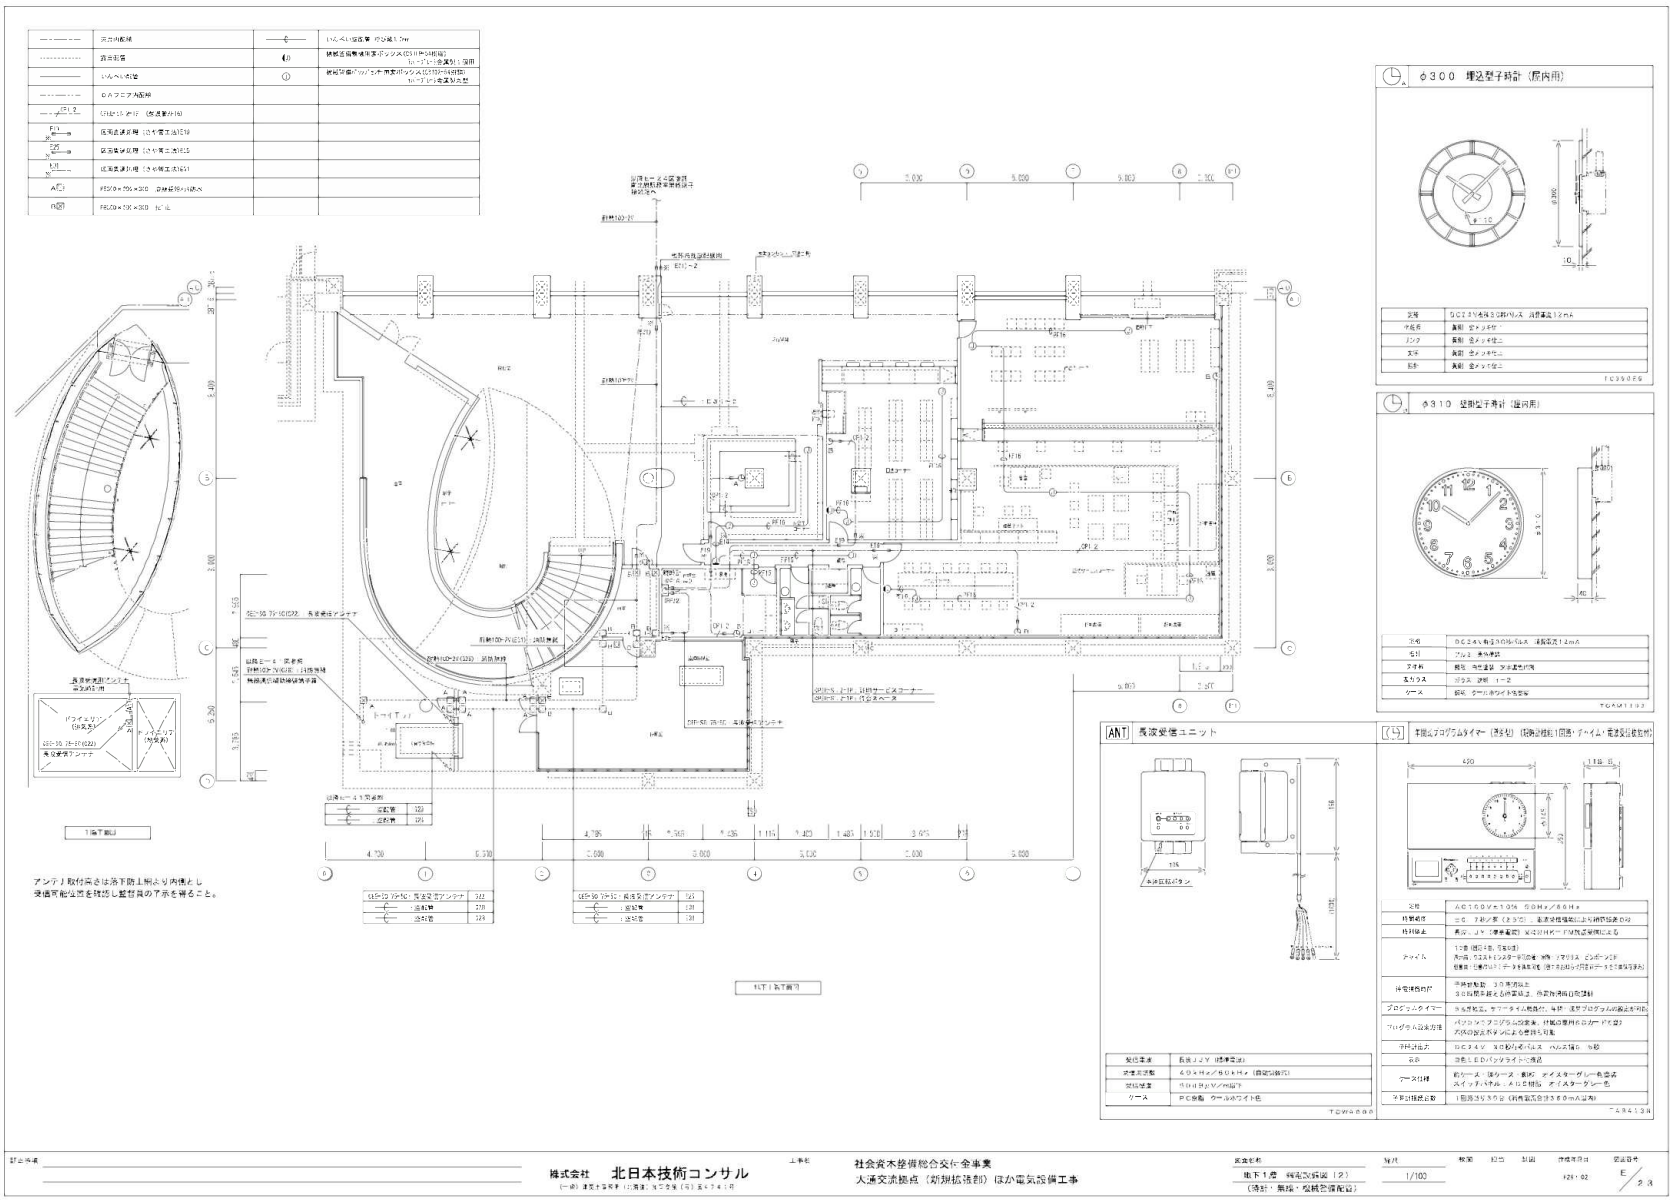

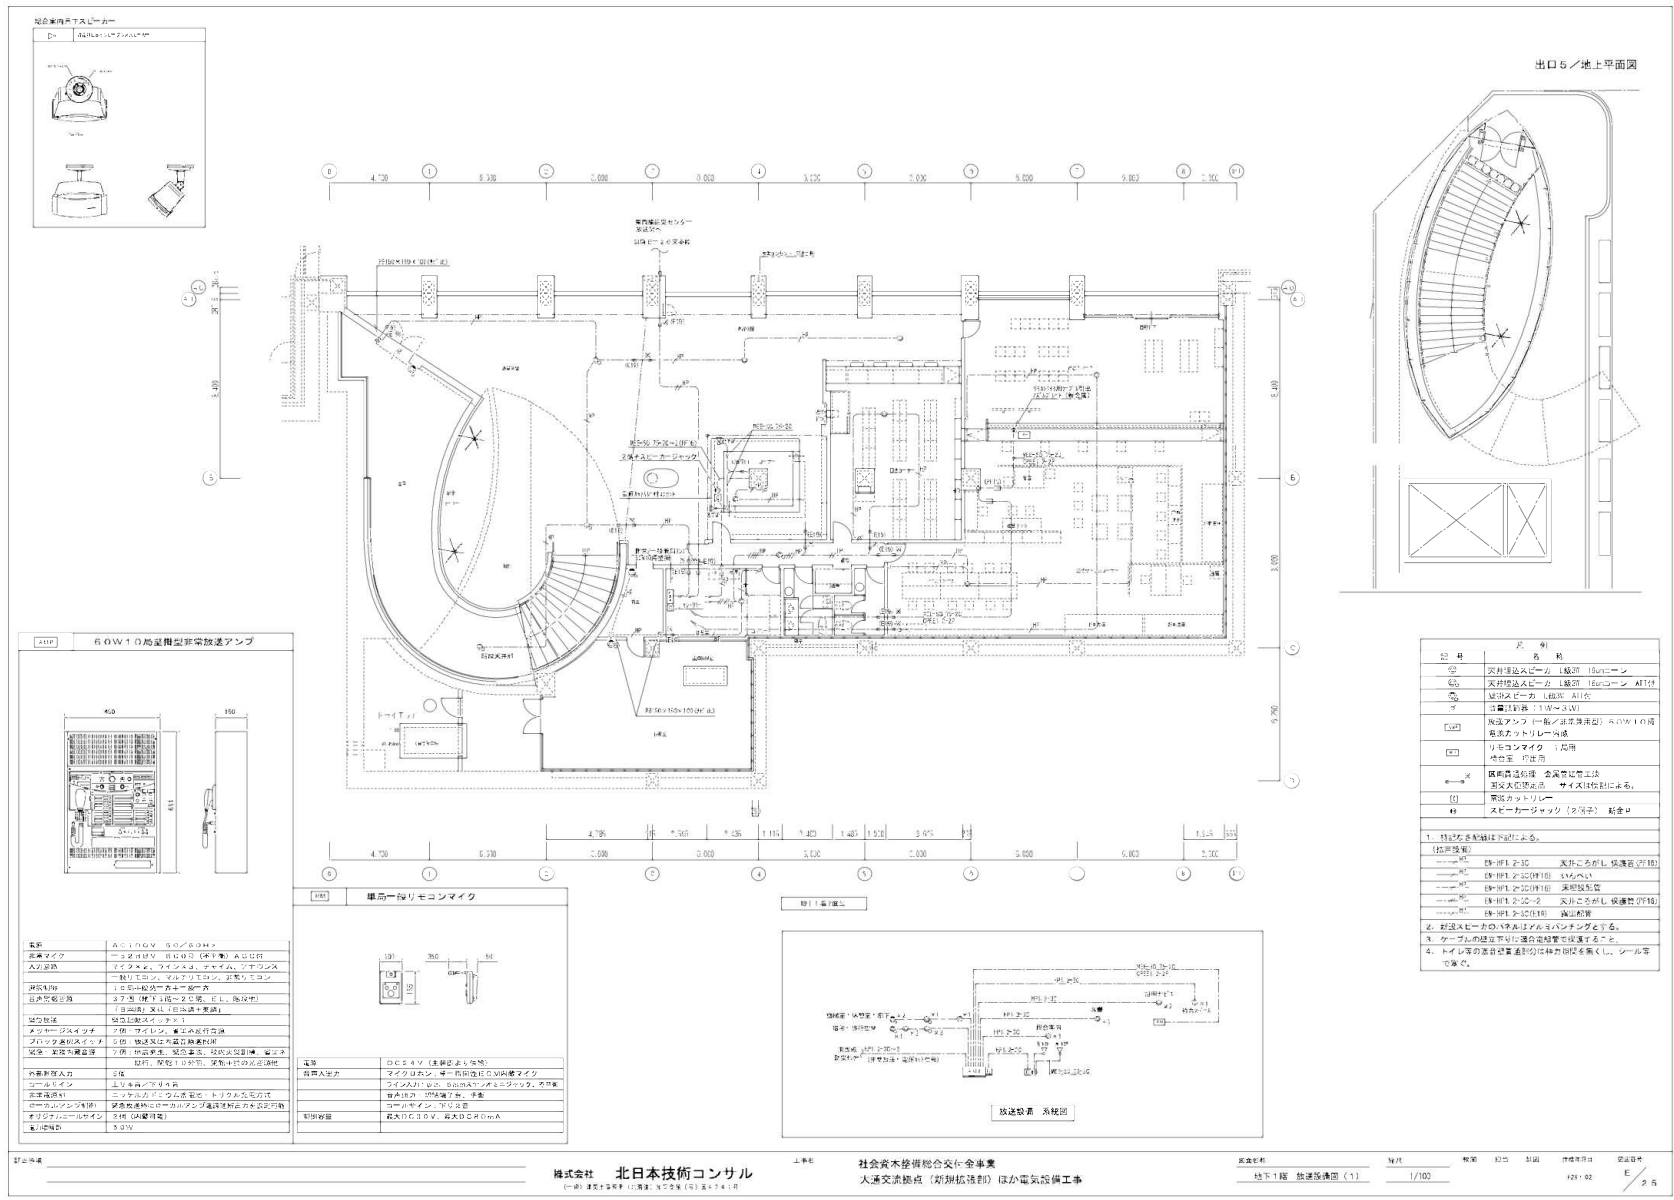

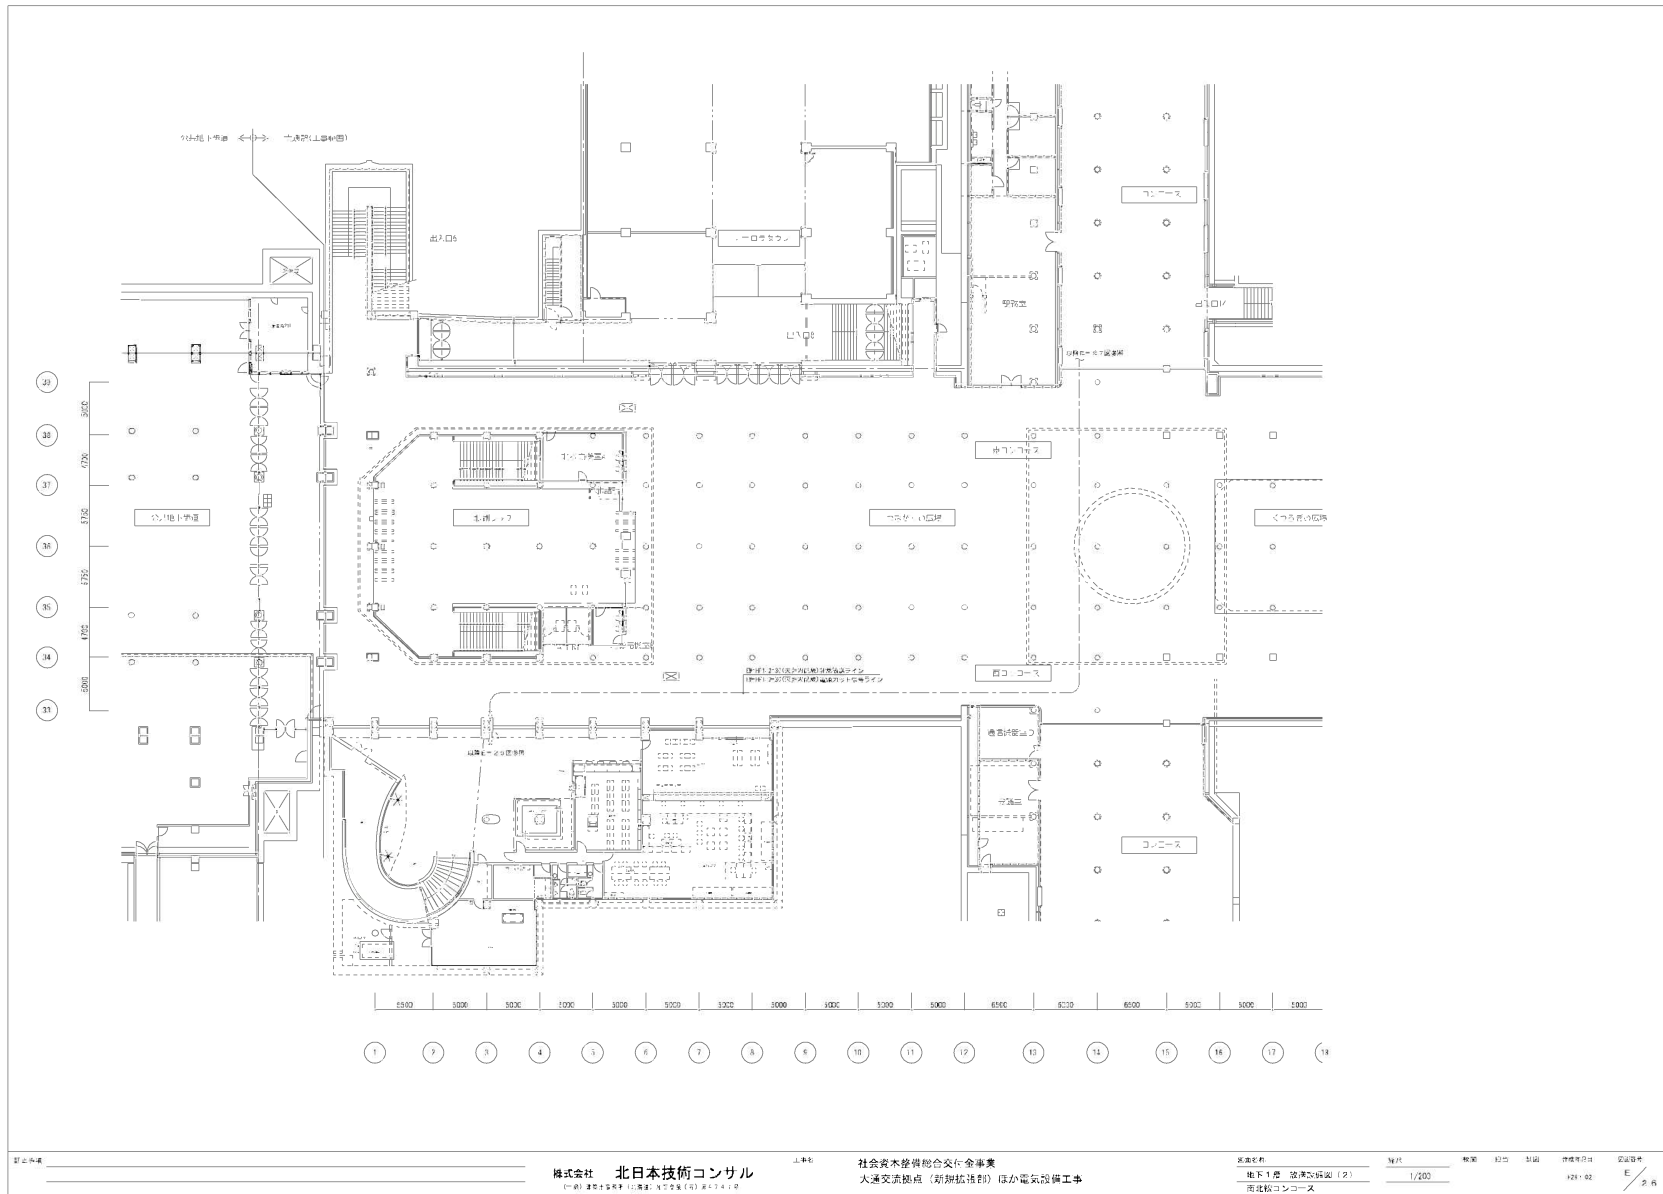

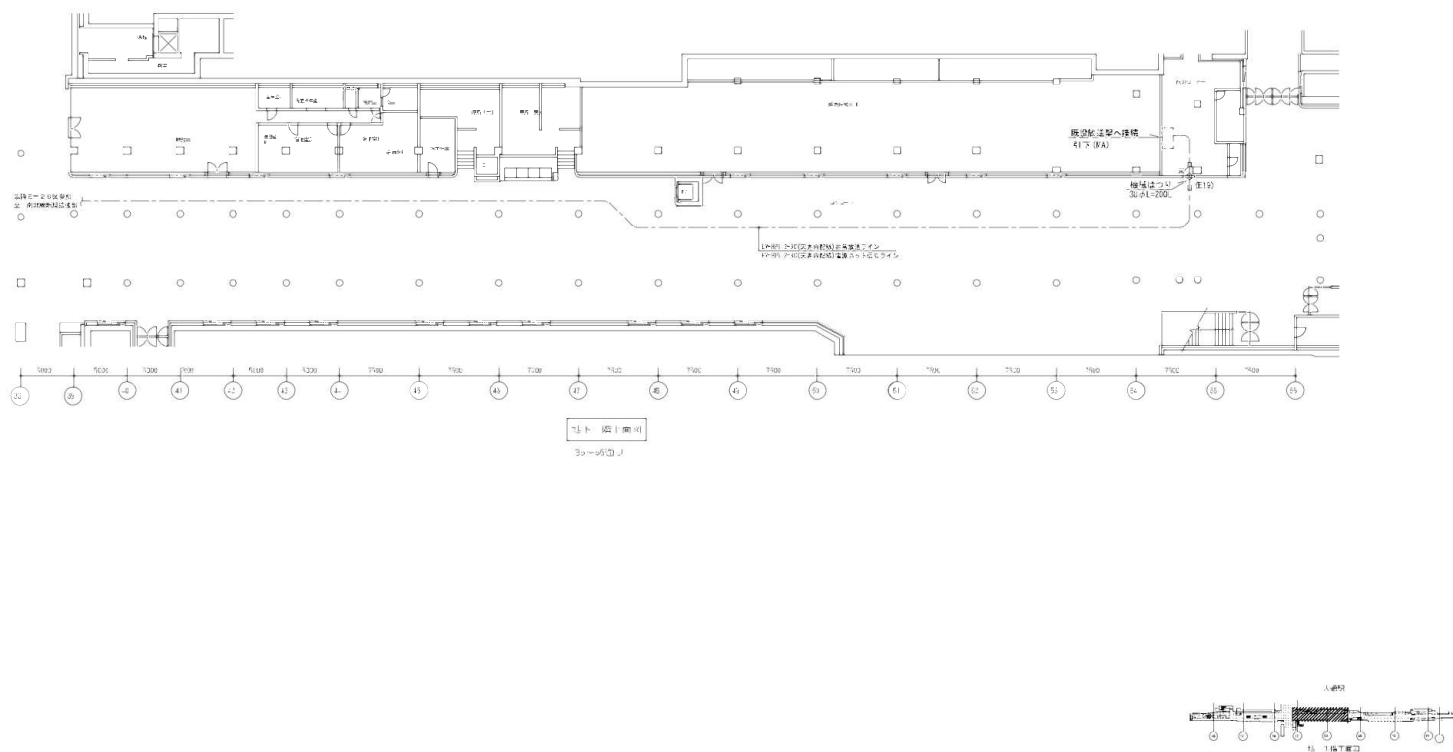


設計者
 株式会社 北日本技術コンサル
 (一) 代表取締役社長 北日本技術コンサル 代表取締役社長 北日本技術コンサル

株式会社 北日本技術コンサル
 (一) 代表取締役社長 北日本技術コンサル 代表取締役社長 北日本技術コンサル

工事名
 社会資本整備総合交付金事業
 大連交通拠点（羽田空港）ほか電気設備工事

図面番号
 1/200
 図面内容
 大連交通拠点（羽田空港）ほか電気設備工事
 図面番号
 1/200
 図面内容
 大連交通拠点（羽田空港）ほか電気設備工事

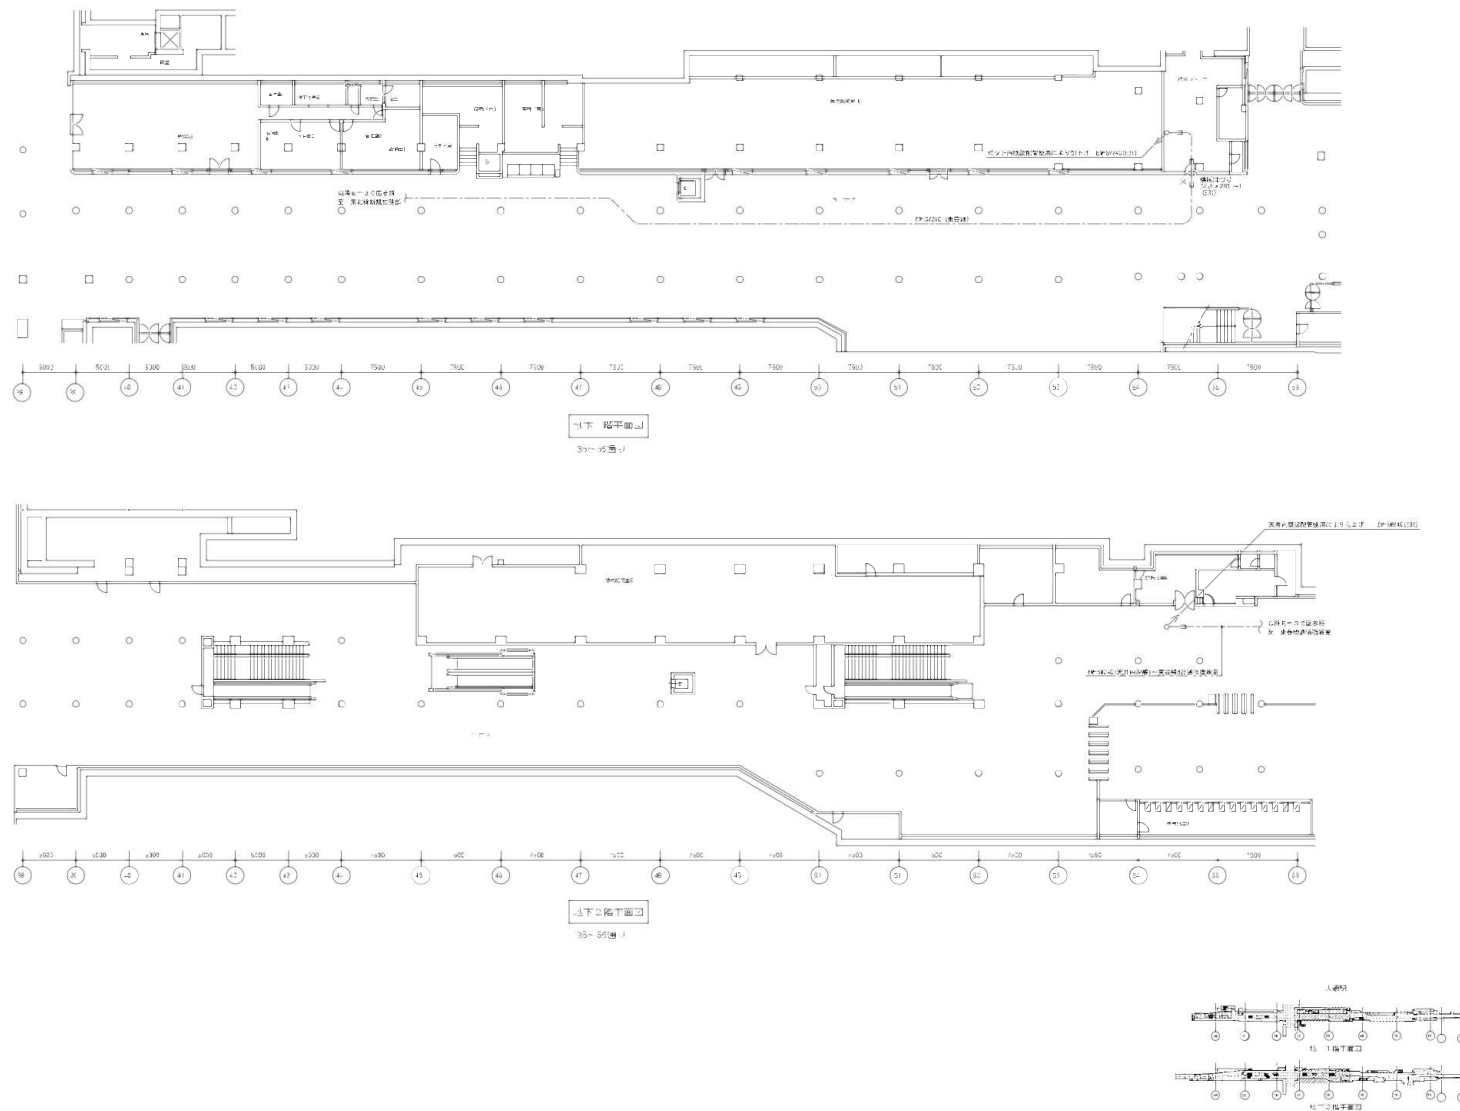

演習問題とテスト問題			
演習問題	基本ゼミナール	演習ゼミナール	問題ゼミナール
①	④		⑤
1			
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		
11	11		
12	12		
13	13		
14	14		



社会資本整備総合交付金事業
大田交流拠点（新規拡張部）ほか電気設備工事

區食紅林

牌號	數量	經手	製造	作廢年月日	製造廠名
NOSCALE				F28:02	E 3.3

23