

真空冷却機仕様

型式	CMJ-20QE	
処理能力	kg/バッチ	20 (比熱 0.8)
冷却温度	℃	90℃→8℃ (約25分)
		90℃→10℃ (約20分)
槽内有効寸法	mm	375×550×420
製品質量	kg	350
運搬時質量	kg	380
収納	中間部 (オプション)	
	(一段あたりの有効高さ: 200)	

記号	名称	末端形状	口径	材質
A	給水口	ソケット止メ	20A	SUS304
B	真空ポンプ・熱交換口	ソケット止メ	32A	SUS304
C	オーバーフロー排水口	ソケット止メ	15A	SUS304
D	蒸気発生器ブロー	玉形弁止メ	15A	FCD
E	ドレンパン排水口	エルボ止メ	15A	SUS304

<設備工事詳細 (機器工事には含まれません)>

1. 1次側電源は200V3相となります。
必要な設備電力は、7.25/7.25kW (50/60Hz) となります。
漏電遮断器 (通電流保護装置付き) 容量は30Aとしてください。
電源線径は、IV線: 5.5mm²以上、CV線: 3.5mm²以上で施工ください。
2. 給水圧力は0.15~0.40MPa (通水時)、
給水量は15L/min以上必要です。
3. 各配管は集合配管にしないでください。
排水配管は下り勾配をつけ、背圧がかからないよう施工してください。
排水配管はしっかりと固定してください。
※熱交換器排水配管は熱水が流れる場合がありますので、
銅管又は耐熱塩ビ管を使用してください。
※蒸気発生器ブロー配管は高温水が流れる可能性があるため、銅管の使用を推奨します。
塩ビ配管を使用する場合は、ブロー水温度が下がってから無圧ブローを行ってください。
4. 使用環境は、下記設置条件としてください。
周囲温度: 0~40℃ (凍結しないこと)
相対湿度: 20~85%RH (結露しないこと)
5. 図面記載のメンテナンススペースを設けてください。
6. 据付施工は、PL法に基づく弊社据付注意書に従ってください。

注1) 水温25℃以下の給水を一定供給してください。



供給できない場合は、性能が十分発揮できないおそれがあります。

2) 設置に当たっては、詳細をフローシートにて確認してください。



3) 冷却時間は、徐冷、徐圧を含まない時間です。

4) 槽内有効寸法は、槽内の突起物間の距離を表示していますので、
実際の冷却槽の寸法より小さい表示となっています。容器の収納
に関してご不明な点は、弊社営業担当にお問合せください。

5) 給水圧力計、給水ストレーナ、アジャスタ押さえ金具、エアフィルタは
発送品です。

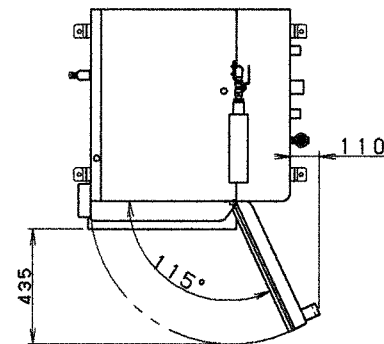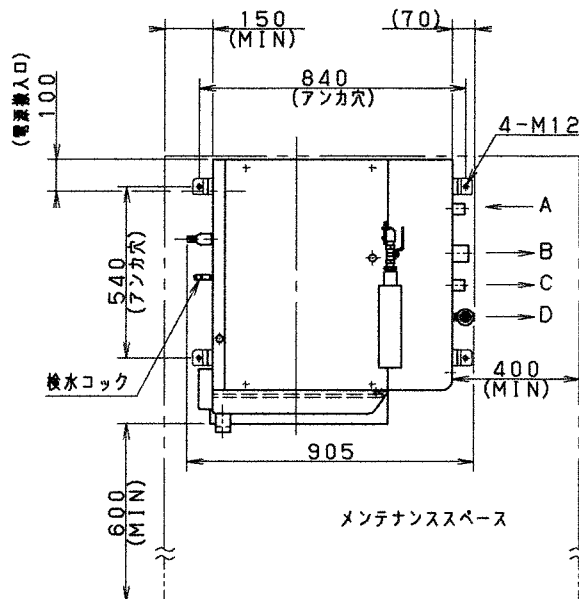

扉開寸法

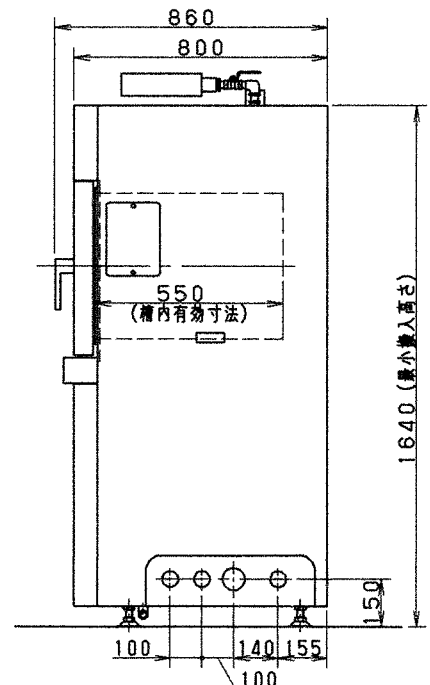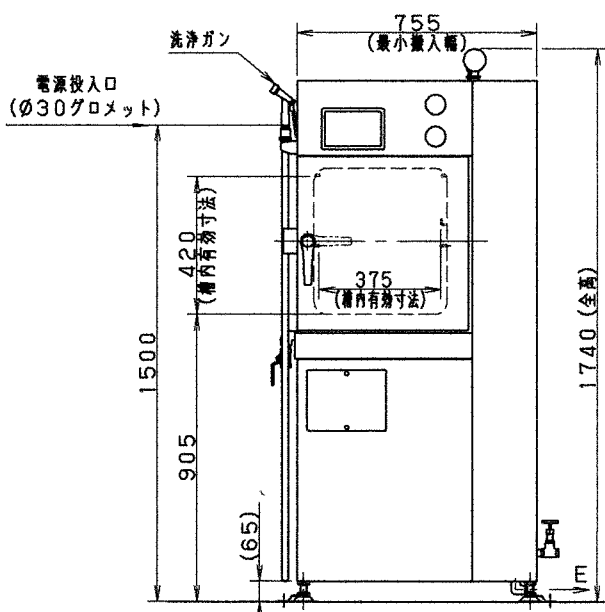

改良のため、予告なく仕様を変更させていただくことがあります。

三浦工業株式会社
MIURA CO.,LTD.

図名	外形図 (提)
図番	D10000133990-00

D10000133990-00