



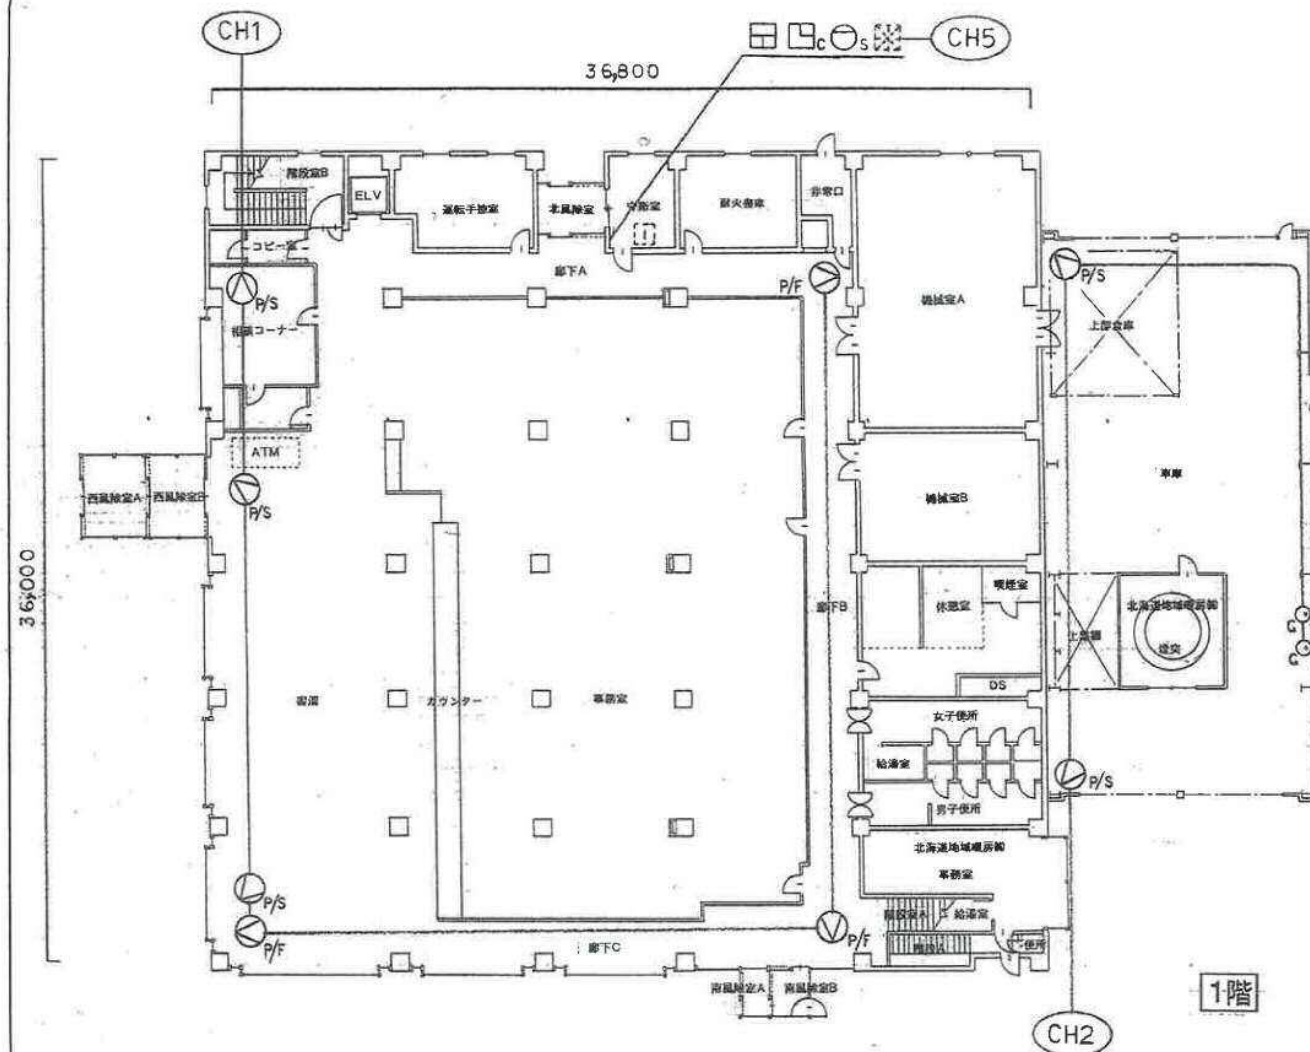


凡			例		
記号	名称	数量	記号	名称	数量
通報装置 SCC-107P			感熱センサー (立体)PA-6812B		9
通報装置 AMT1210SN	1		置付アタッチメント BCW-401		
チャンネル増設装置 SAR-110			感熱センサー (面)PA-6820B		3
電源装置 PB-1220			マグネットスイッチ AD-1001		
非接触カードリーダー SCR-421			屋内大型 マグネットスイッチ PS-1551		
非接触リモコン CS103ASN	1		防 マグネットスイッチ PS-1523		
回路表示器 CD-12			ガラス破壊センサー WAI-1S		2
回路表示器 CD-8			シャッターセンサー EK-759		
入退出操作器 (カード式)CS-90J					
入退出操作器 (キー式)KC-10S			自動火災受信盤 (移報)		1
威嚇器(サイレン) AS-11CW(W)	1		運動操作盤 (移報)		
			設備警報盤 (移報)		
			電話保安器盤		1
			電話保安器盤		1
			分電盤		1

備考
NO : 警戒区域
破線の機器は客先設備(移報)
▽ : 出入口

名称
札幌市南区役所
警報設備機器配置図
図番07081-21/3

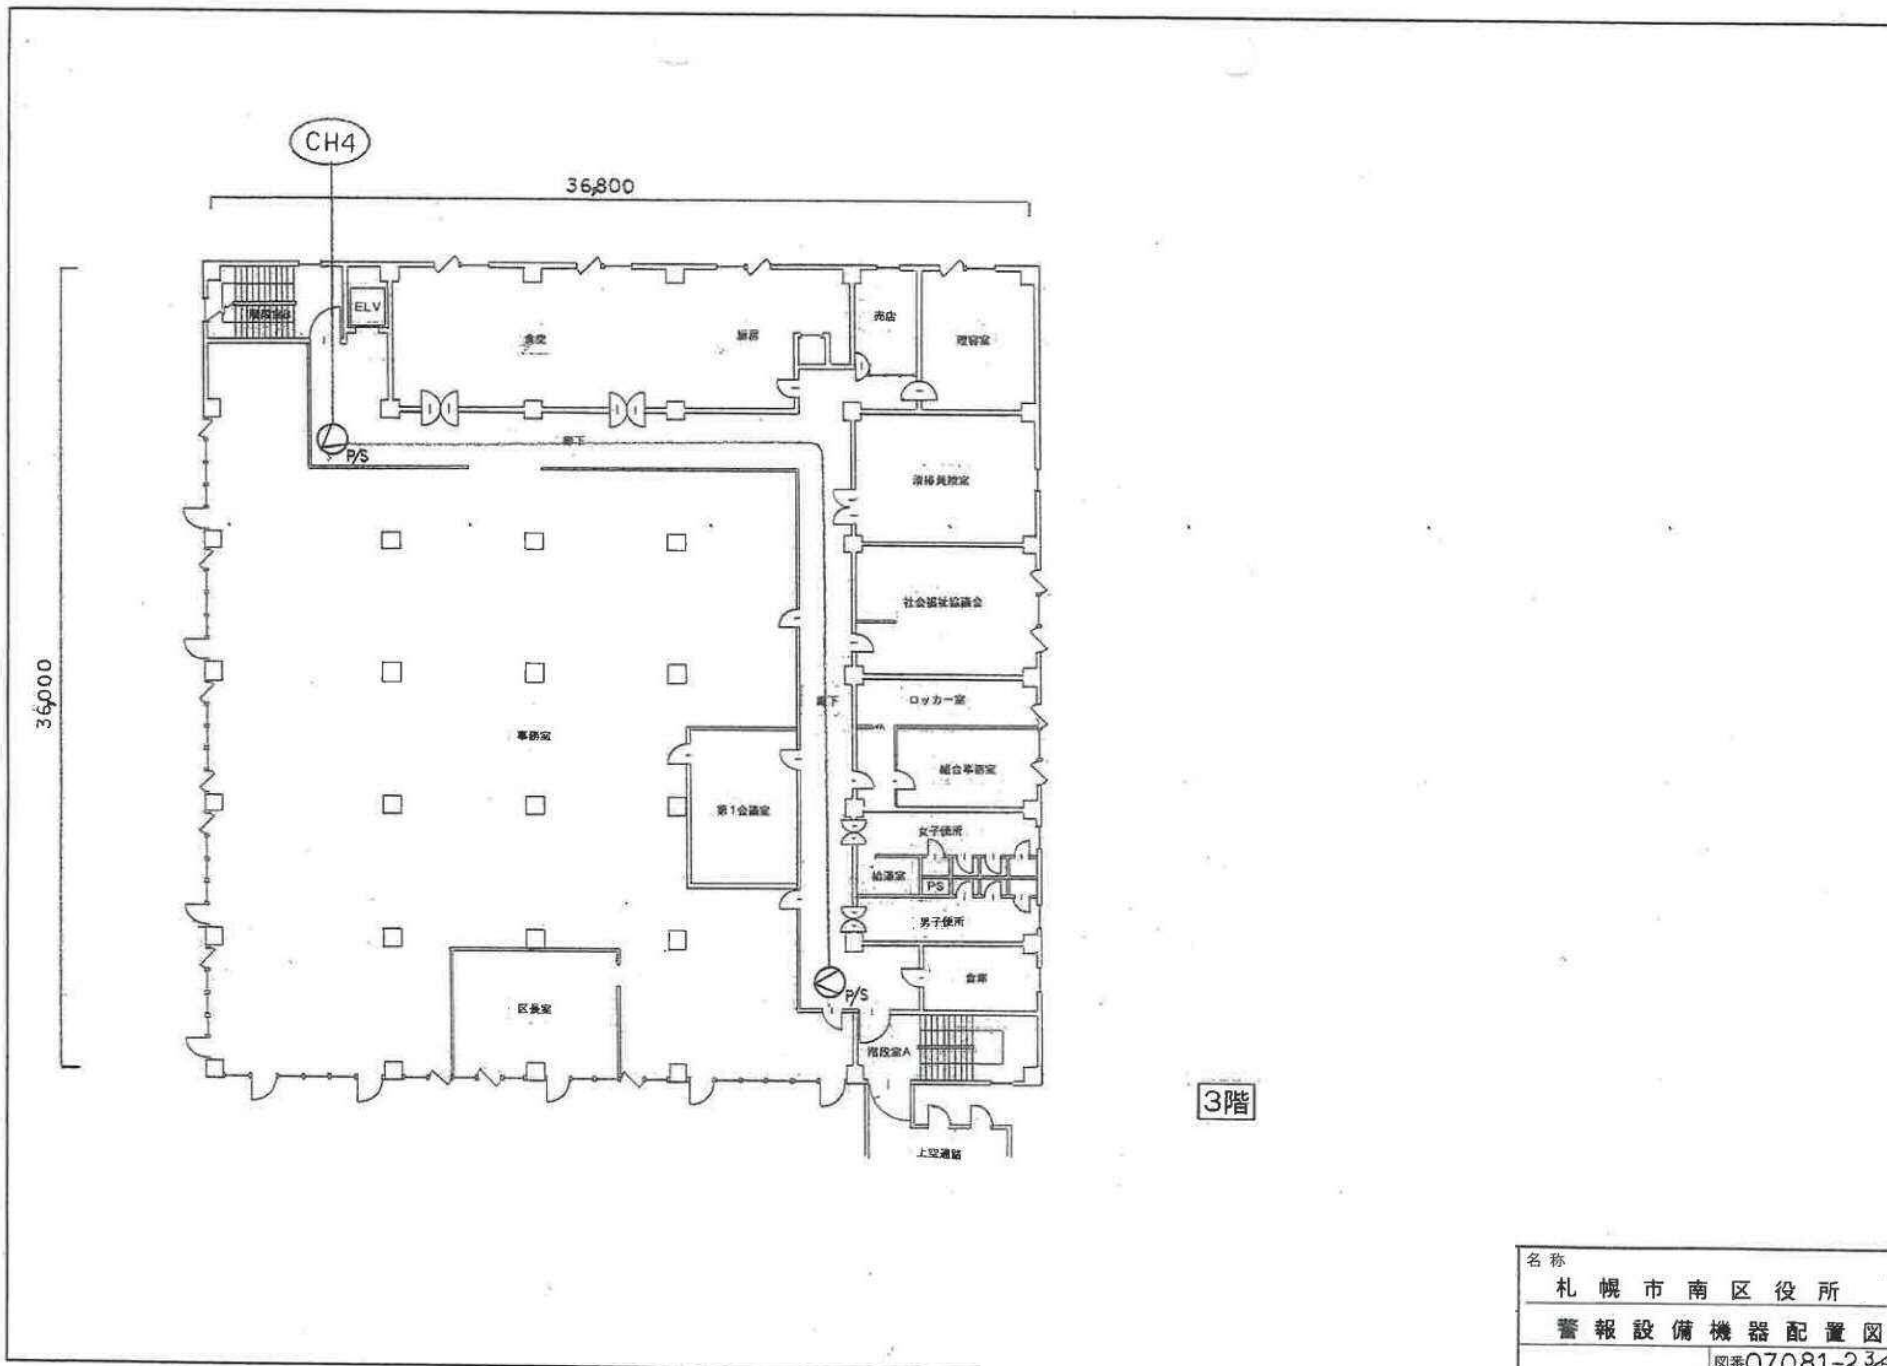


名称
札幌市南区役所
警報設備機器配置図
図番07081-23/3

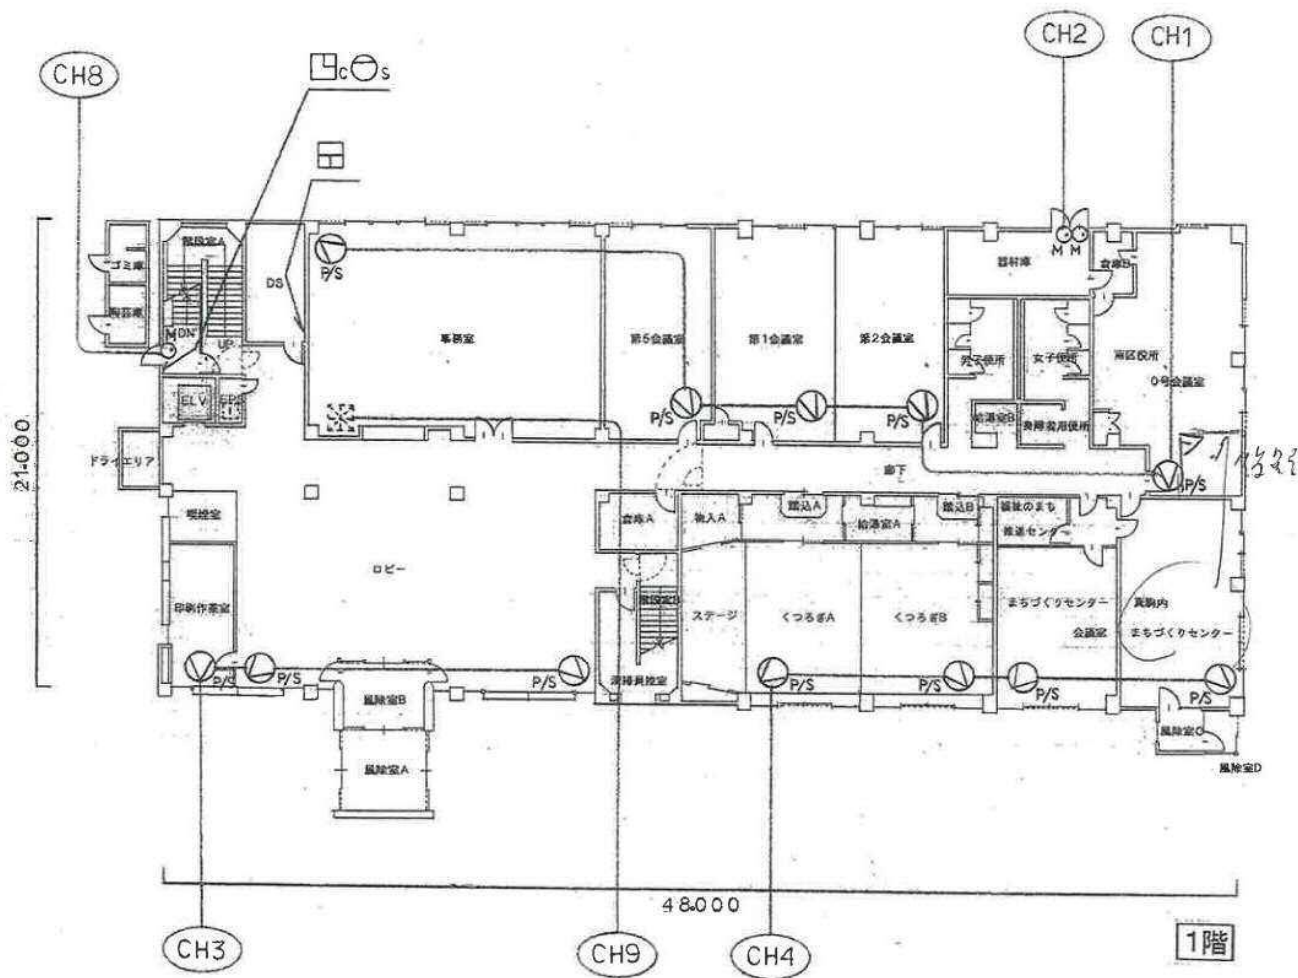

凡 例					
記号	名 称	数量	記号	名 称	数量
通報装置 SCC-107P	感熱センサー (立体)PA-6812B		感熱センサー (面警戒)SPI-720		14
通報装置 AMT1210SN	1		感熱センサー (スポット)SPI-705		
チャンネル増設装置 SAR-110			マグネットスイッチ AD-1001		5
電源装置 PB-1220			屋内大型 マグネットスイッチ PS-1561		
非接触カードリーダ SCR-421			防滴 マグネットスイッチ PS-1523		
非接触リモコン CS103ASN	1		ガラス破壊センサー GS-1000		
回路表示器 CD-12			シャッターセンサー SH-M5		
回路表示器 CD-6			入退出操作器 (カード式)CS-90J		
入退出操作器 (キー式)KC-10S			自動火災受信機 (移報)		1
威嚇器(サイレン) AS-11CW(W)	1		運動操作盤 (移報)		
			設備警報盤 (移報)		
			電話保安器盤		1
			分電盤		1


備考
 NO: 警戒区域
 破線の機器は客先設備(移報)
 ▽: 出入口

名称
 札幌市南区民センター
 警報設備機器配置図
 図番07082-214

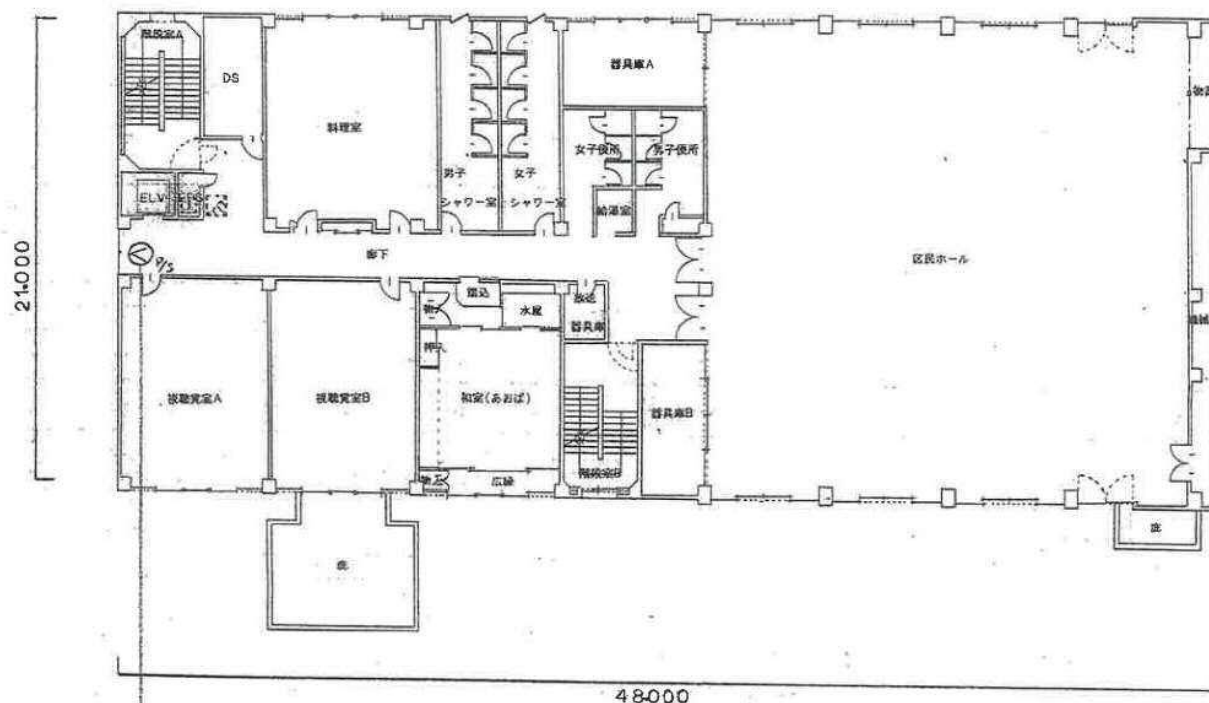


2階

名称	札幌市南区民センター
警報設備機器配置図	
図番	07082-2 ²⁴

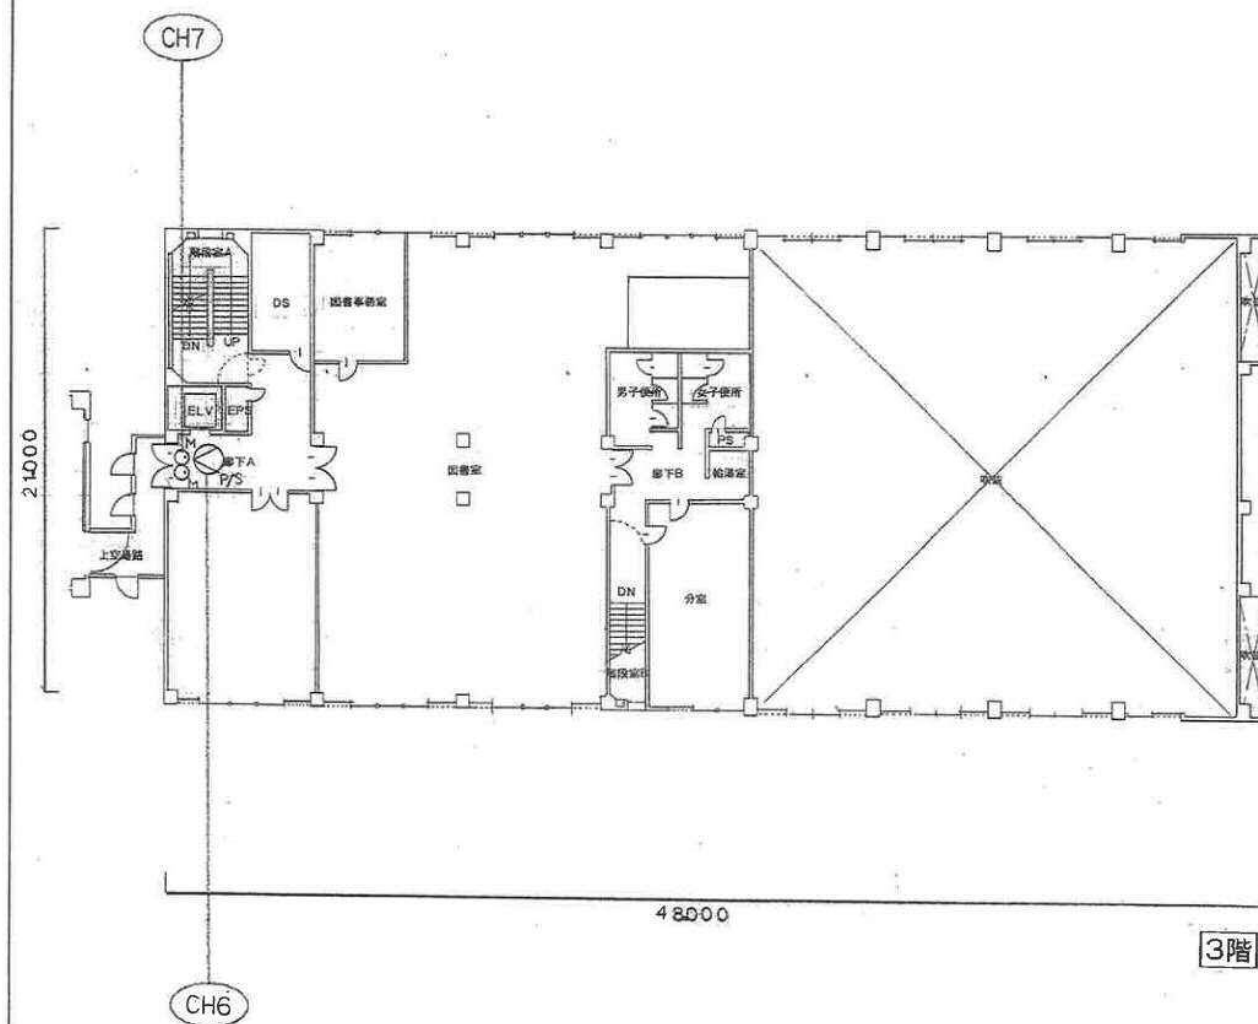

名称
札幌市南区民センター
警報設備機器配置図
図番07082-2 ³ / ₄

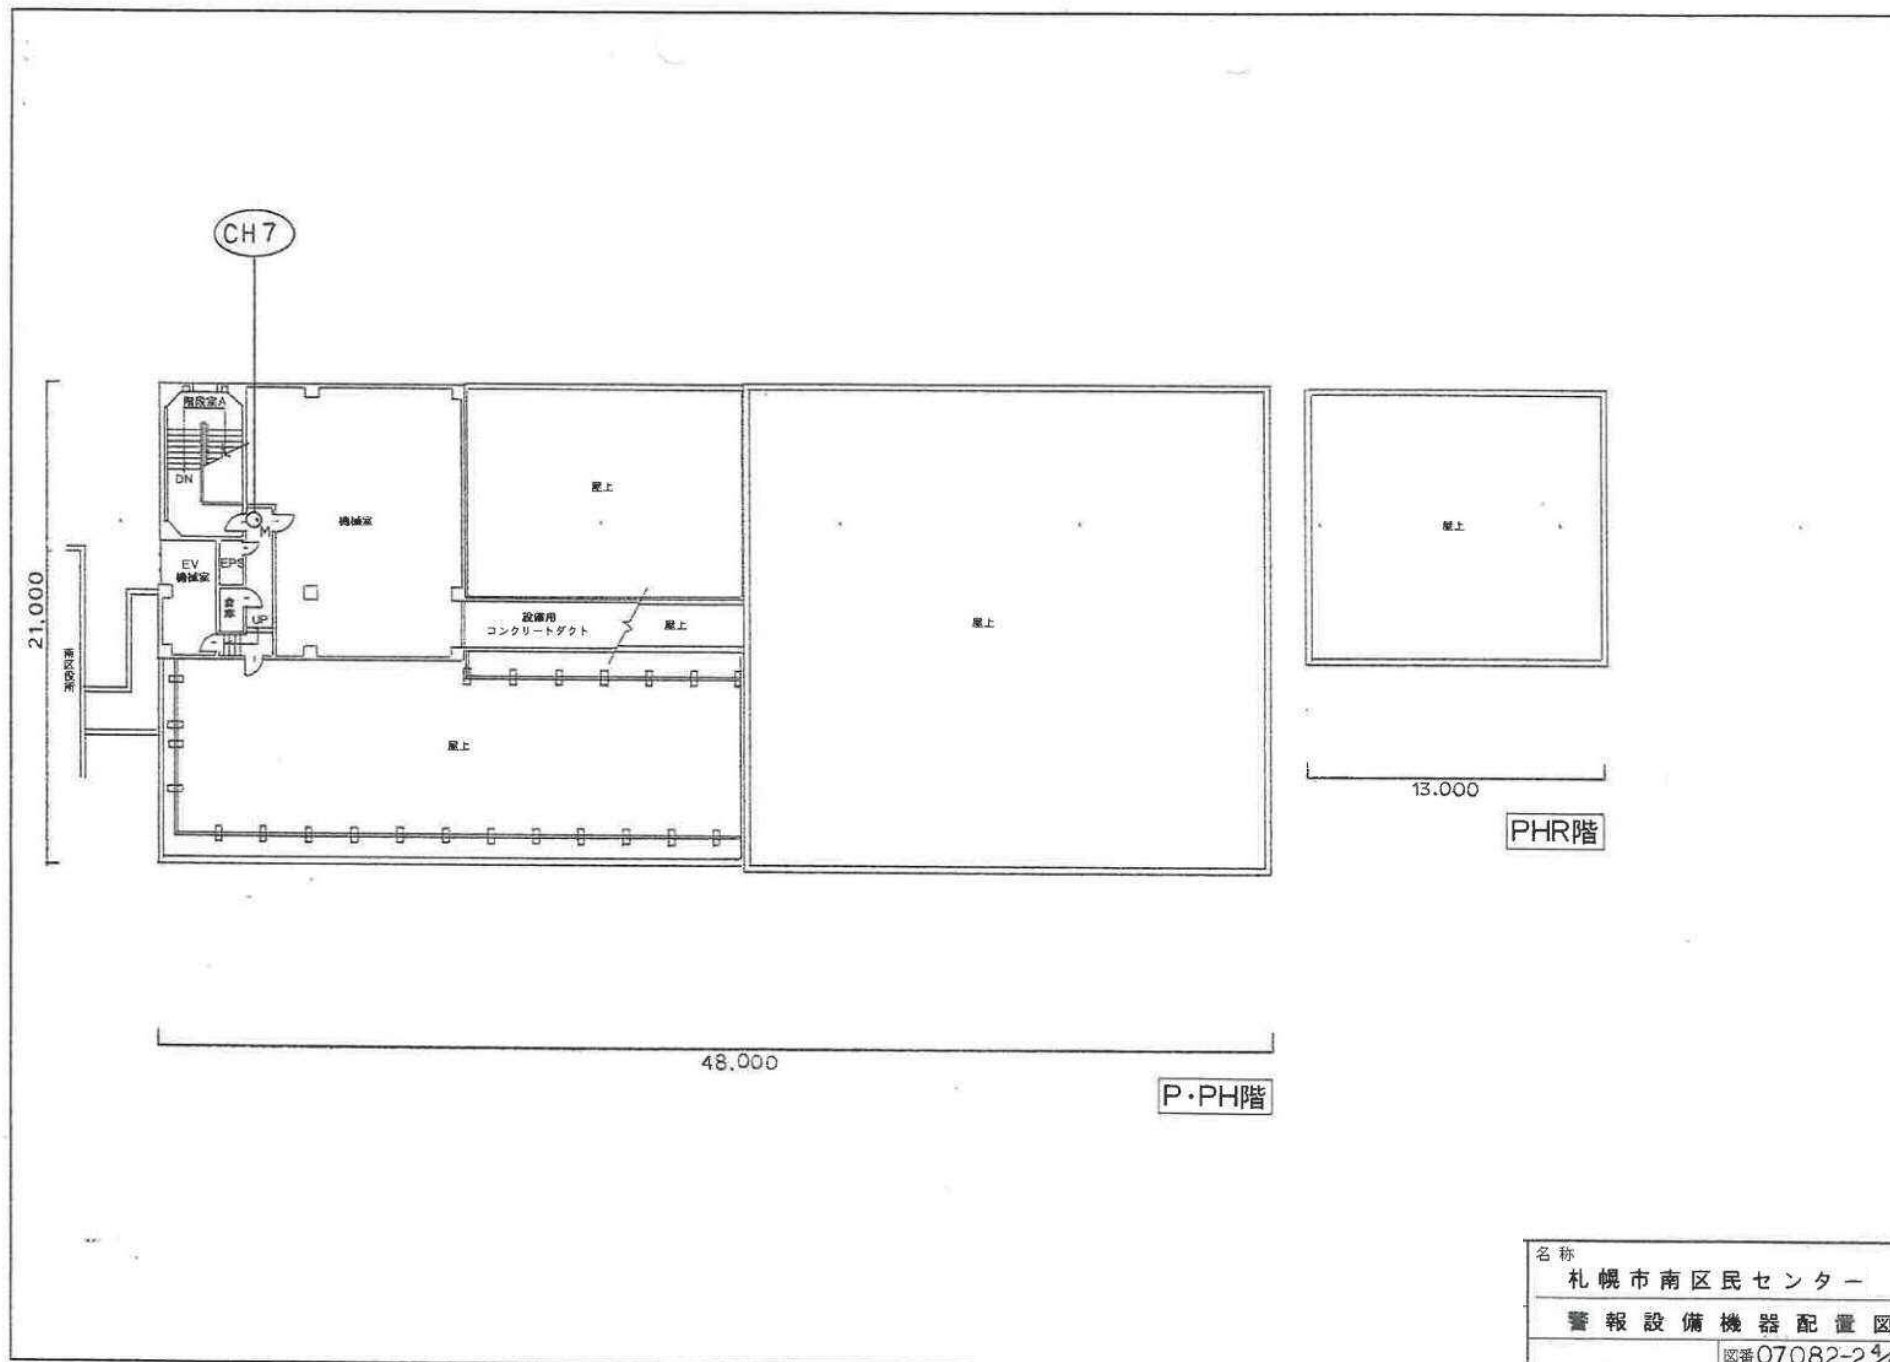

名称
札幌市南区民センター
警報設備機器配置図
図番 07082-2 ⁴ / ₄