

仕 様 書

1 業務名 東米里西処理場汚泥脱水機インバータ交換業務

2 業務概要

本業務は、東米里西処理場汚泥脱水機の故障したインバータを交換するものである。

3 業務履行場所

東米里処理場 札幌市白石区東米里 7 0 6

4 履行期間

契約の日から 令和 5 年 1 0 月 3 1 日まで

5 業務内容

(1) 対象機器

遠心式脱水機 T S M - 5 5 型 (巴工業製)

・駆動用インバータ : P-X23626A-072 # -Z8A00 1 台 (支給)

※駆動用 AC リアクトル P-X18170 # -012 # -Z8A00 含む

・差動用インバータ : P-X23626A-067 # -Z8A00 1 台 (支給)

(2) 作業内容は次のとおりとする。

① インバータ交換

② 試運転確認

6 業務責任者

(1) 受託者は、業務の履行にあたり業務責任者を定め業務責任者指定通知書を委託者に提出すること。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。

(2) 業務責任者は、業務従事者に作業内容及び業務主任の指示事項を伝え、その周知徹底を図ること。

(3) 業務責任者は、業務の経験、知識を有し、業務の全体を管理できる者であること。なお、業務責任者は業務従事者を兼ねることができる。

7 提出書類

(1) 業務着手届 1 部

(業務責任者通知書 (経歴書及び資格に関する書類、保険証の写し等を含む) ・ 工程表)


(2) 業務計画書 1 部

(3) 緊急時連絡体制表	1 部
(4) 業務完了届	1 部
(5) 業務報告書	1 部
(6) 業務写真	1 部


8 その他

- (1) 受託者は、事前に業務計画書を業務主任に提出し承諾を得ること。
- (2) 作業に伴う水、電気等は支給とする。
- (3) 業務完了の際は、当該業務関連部分の後片付け及び清掃を行うこと。
- (4) 作業時間は原則として平日（土・日・祝日を除く。）9時～16時までとするが、延長が必要な場合は事前に業務主任又は各施設担当者と協議すること。
- (5) 業務実施に必要な機器、工具及び消耗品等は、受託者の負担とする。
- (6) 業務履行中及び履行完了後に受託者の責任により生じた故障、破損及び事故等は、一切受託者の責任により処理すること。
- (7) この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に疑義が生じたときは、業務主任と協議のうえ定めるものとする。
- (8) 業務履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。
 - ・自動車の相乗りやアイドリングストップ等を行うこと。



履行場所：東米里西処理場～札幌市白石区東米里706地

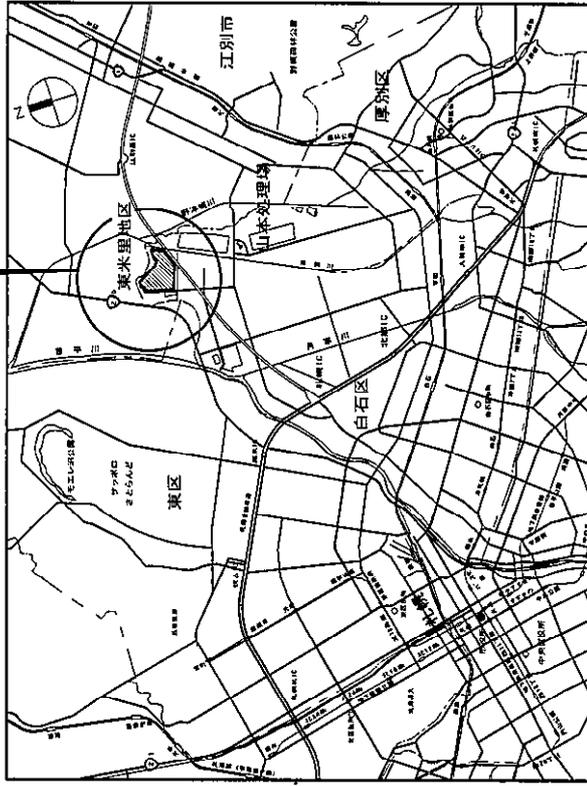

案内図


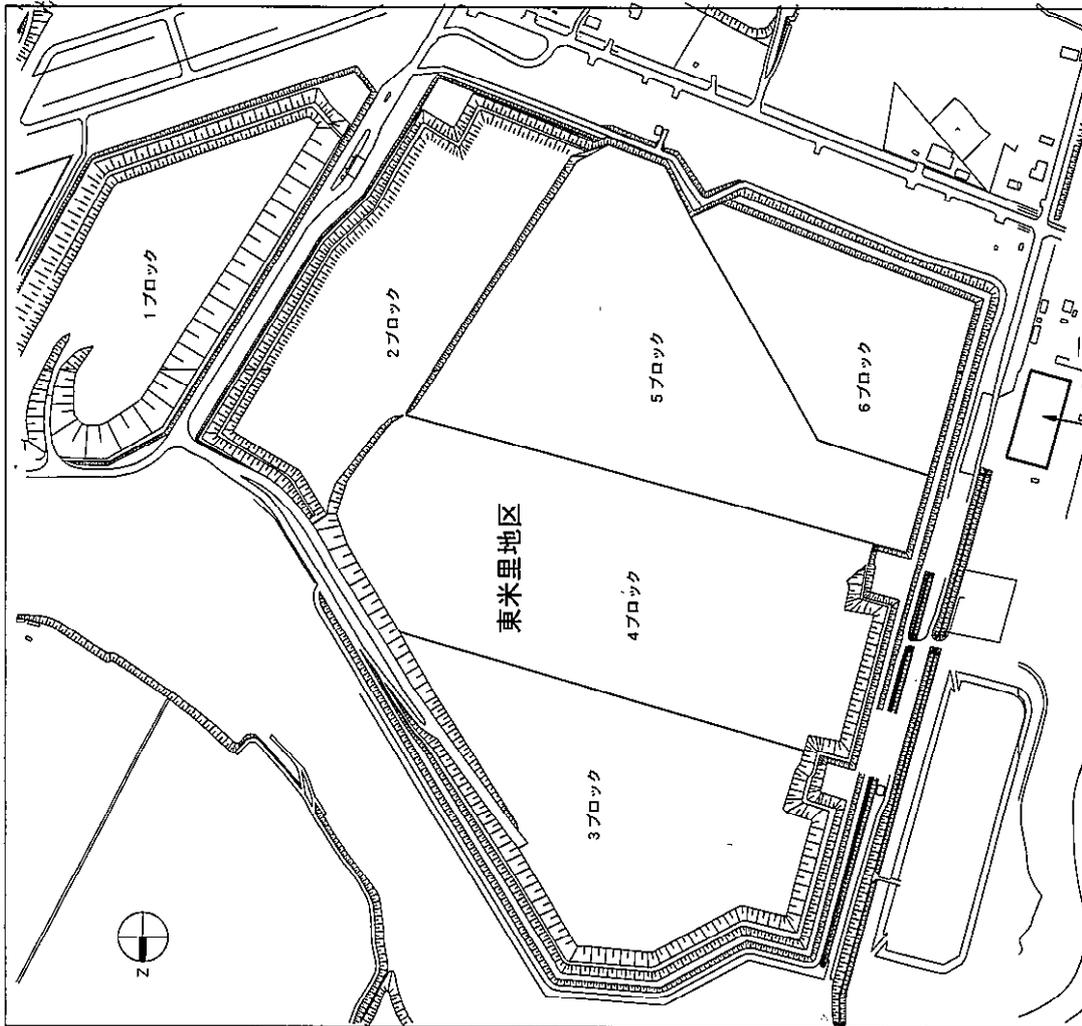


位置図・全体計画図

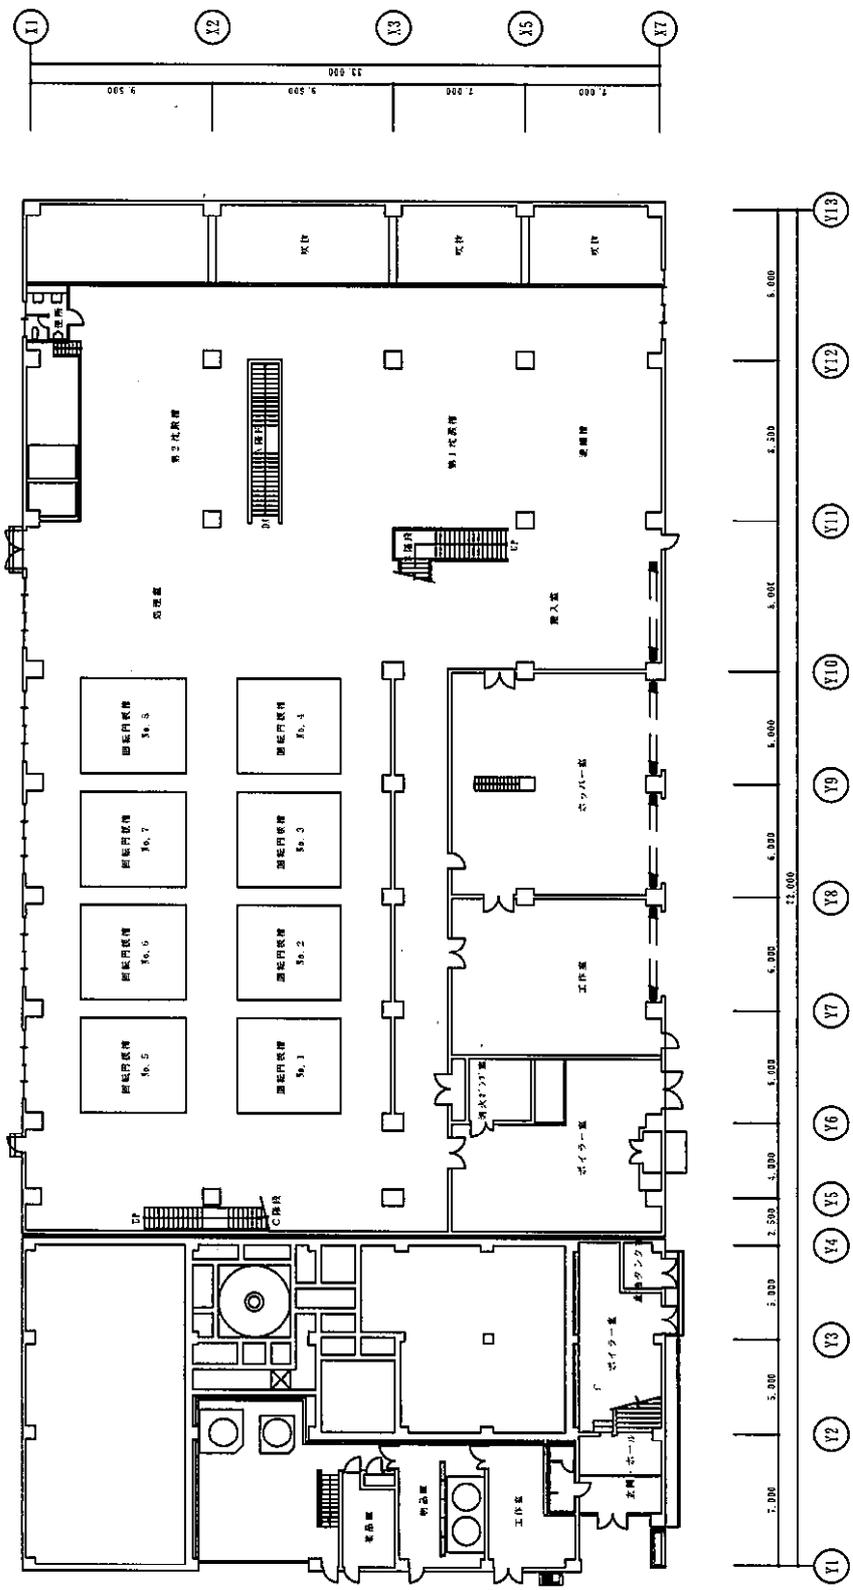


全体1階平面図


札幌市環境局環境事業部 処理場管理事務所	課長 佐藤 隆 設計主任 松岡 浩	年 月 日	事務所 札幌市環境局環境事業部 処理場 全体1階平面図	図番 1
	図名 北米田原処理場汚泥脱水機インバータ交換業務	図号 ST01	図例 1	図名 全体1階平面図

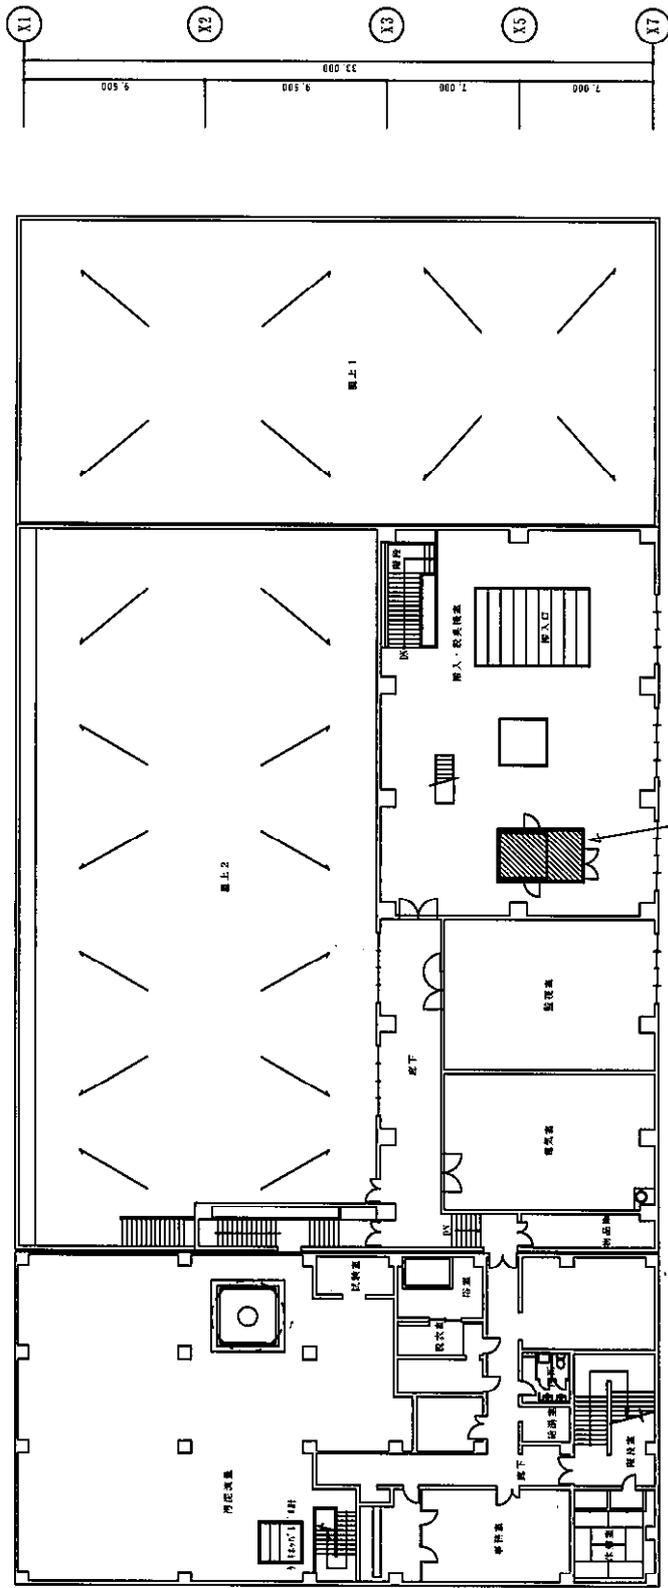

汚泥脱水機

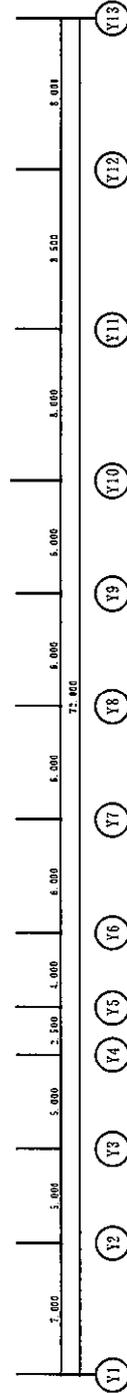

全体 2 階平面図

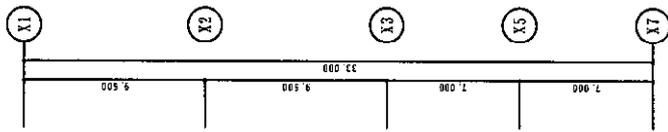

札幌市環境局環境事業部 処理場管理事務所	課長 佐野 隆雄 設計主任 佐野 隆雄	年 月 日	図番 東米里西処理場汚泥脱水機インバータ交換業務 SCALE
	図名 東米里西処理場汚泥脱水機インバータ交換業務 図番 全体 2 階平面図	図名 東米里西処理場汚泥脱水機インバータ交換業務 図番 全体 2 階平面図	図名 東米里西処理場汚泥脱水機インバータ交換業務 図番 全体 2 階平面図