


令和3年度

仕様図面


業務名 発寒清掃工場電気設備定期整備業務

1	全体図	7	誘引通風機切替盤点検(誘引通風機切替盤)		
2	1階機器配置図	8	誘引通風機切替盤点検(誘引通風機切替盤)		
3	2階機器配置図	9	誘引通風機電動機点検(誘引通風機電動機)		
4	単線結線図				
5	誘引通風機制御盤点検整備(単線結線図)				
6	誘引通風機制御盤点検整備(誘引通風機制御盤)				

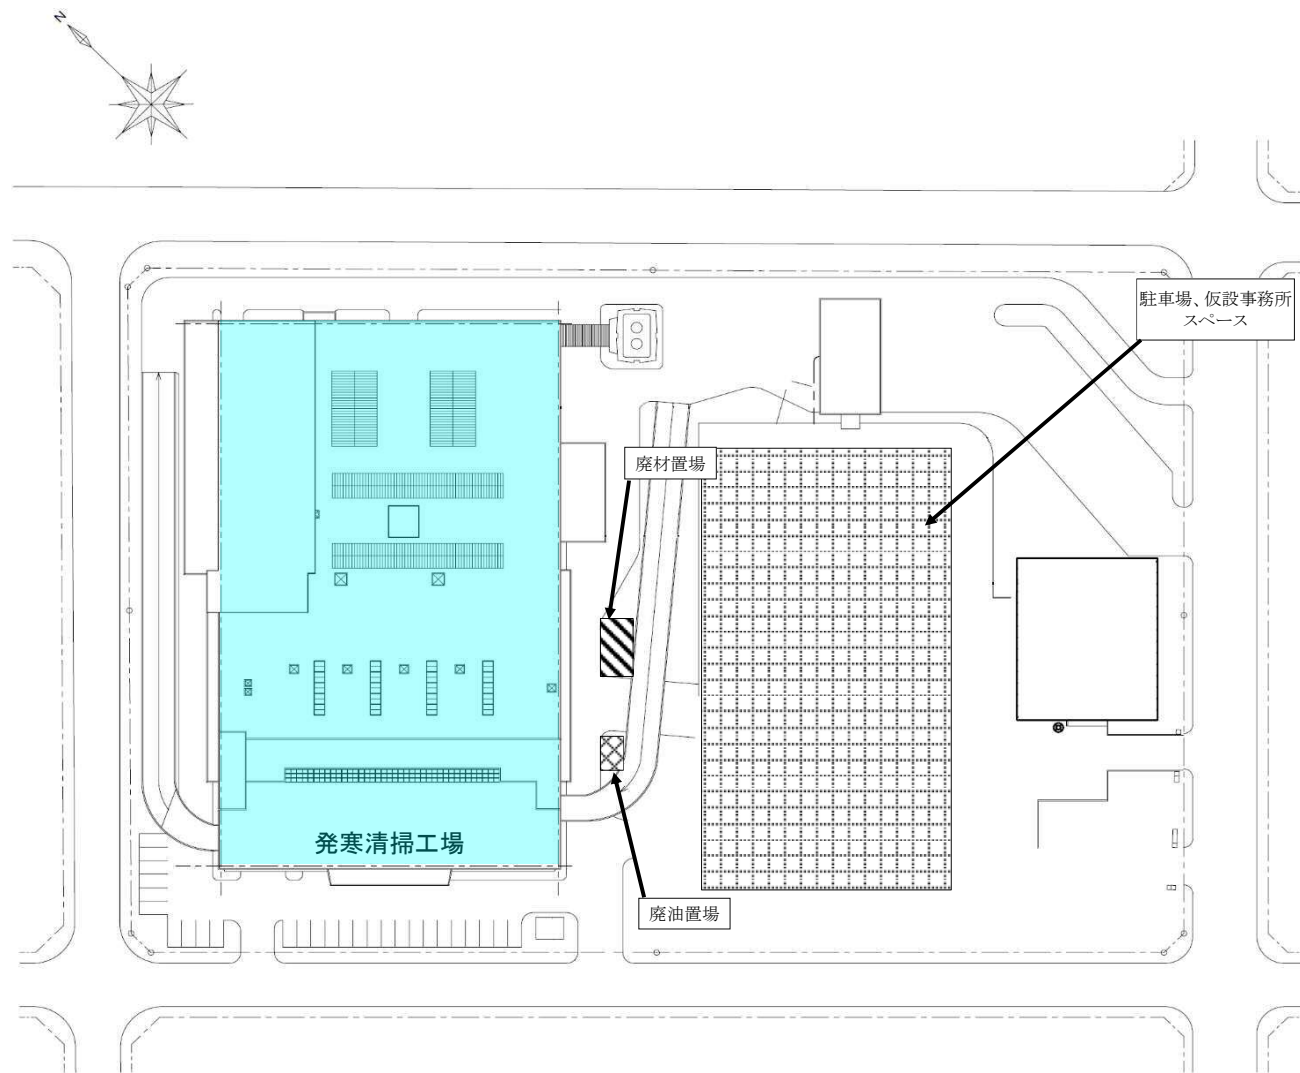


複写禁止

発 寒 清 掃 工 場	図 番
全 体 図	1

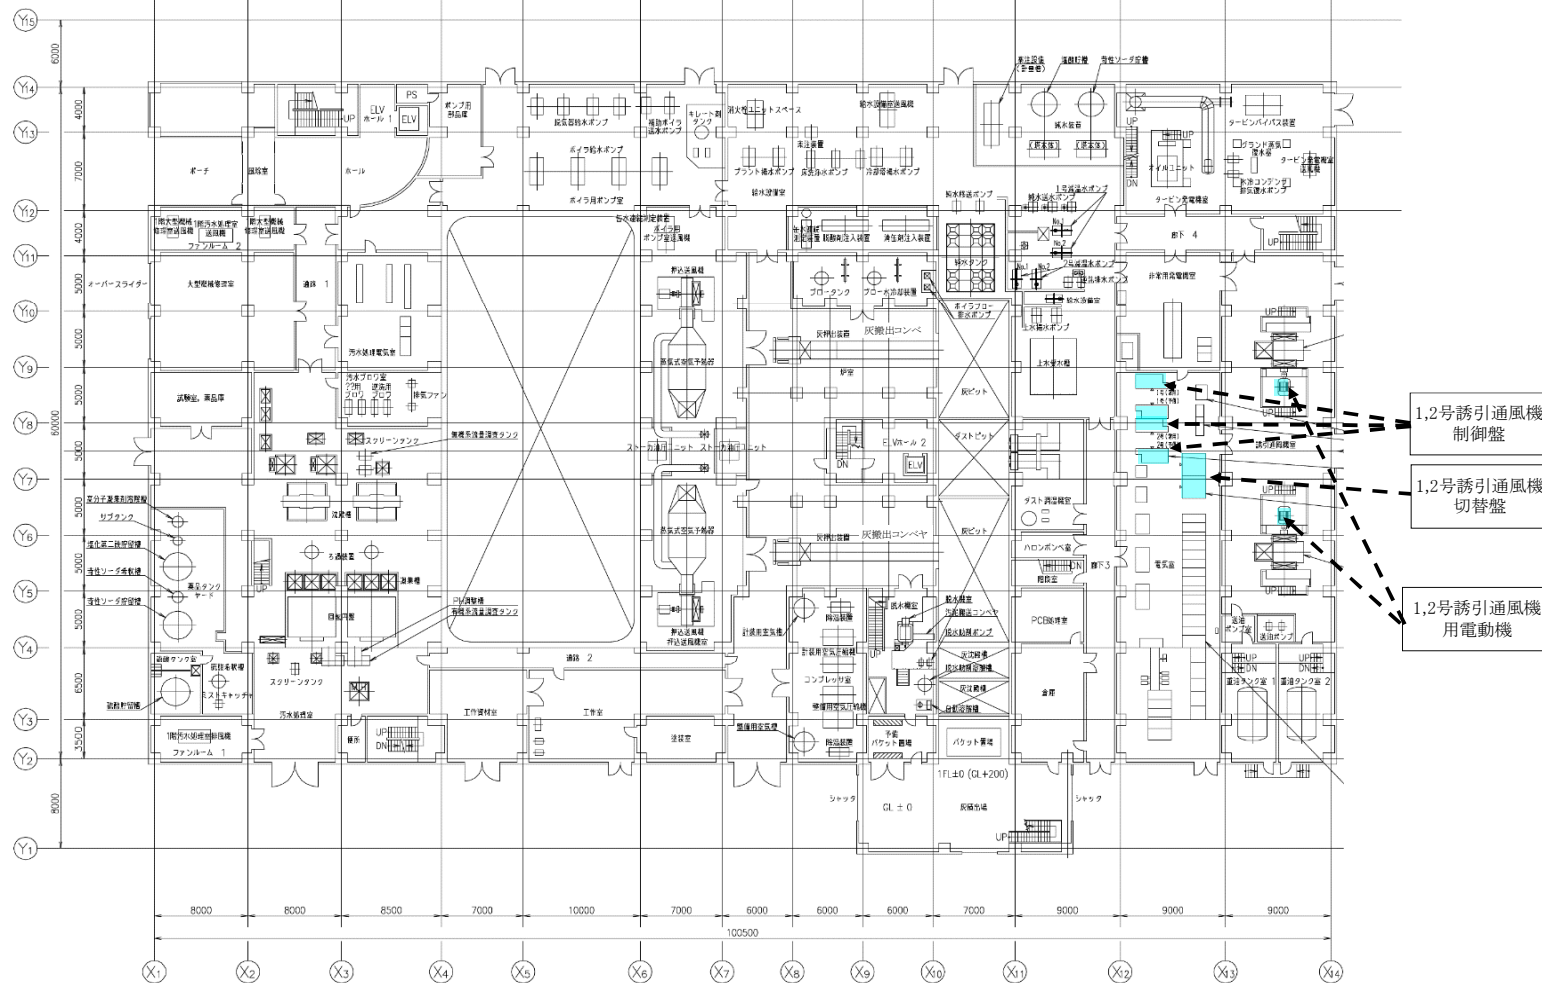

複写禁止


発 寒 清 掃 工 場	図 番
1 階 機 器 配 置 図	2

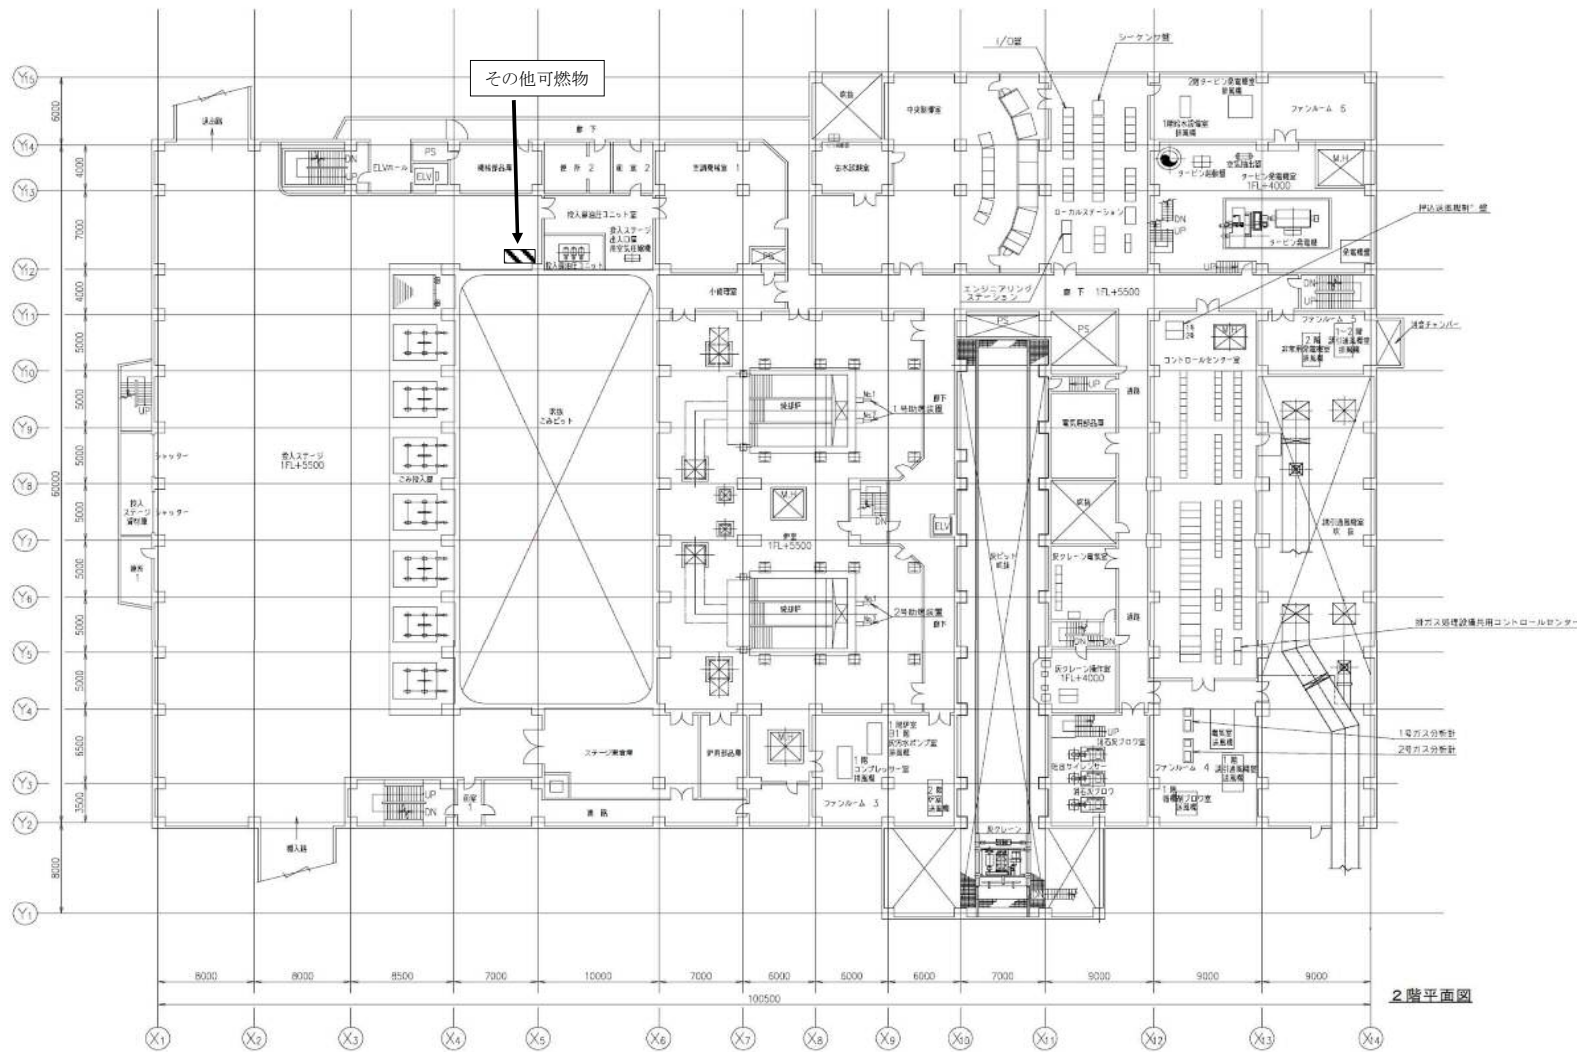

2階平面図


複写禁止

発 寒 清 掃 工 場	図 番
2 階 機 器 配 置 図	3

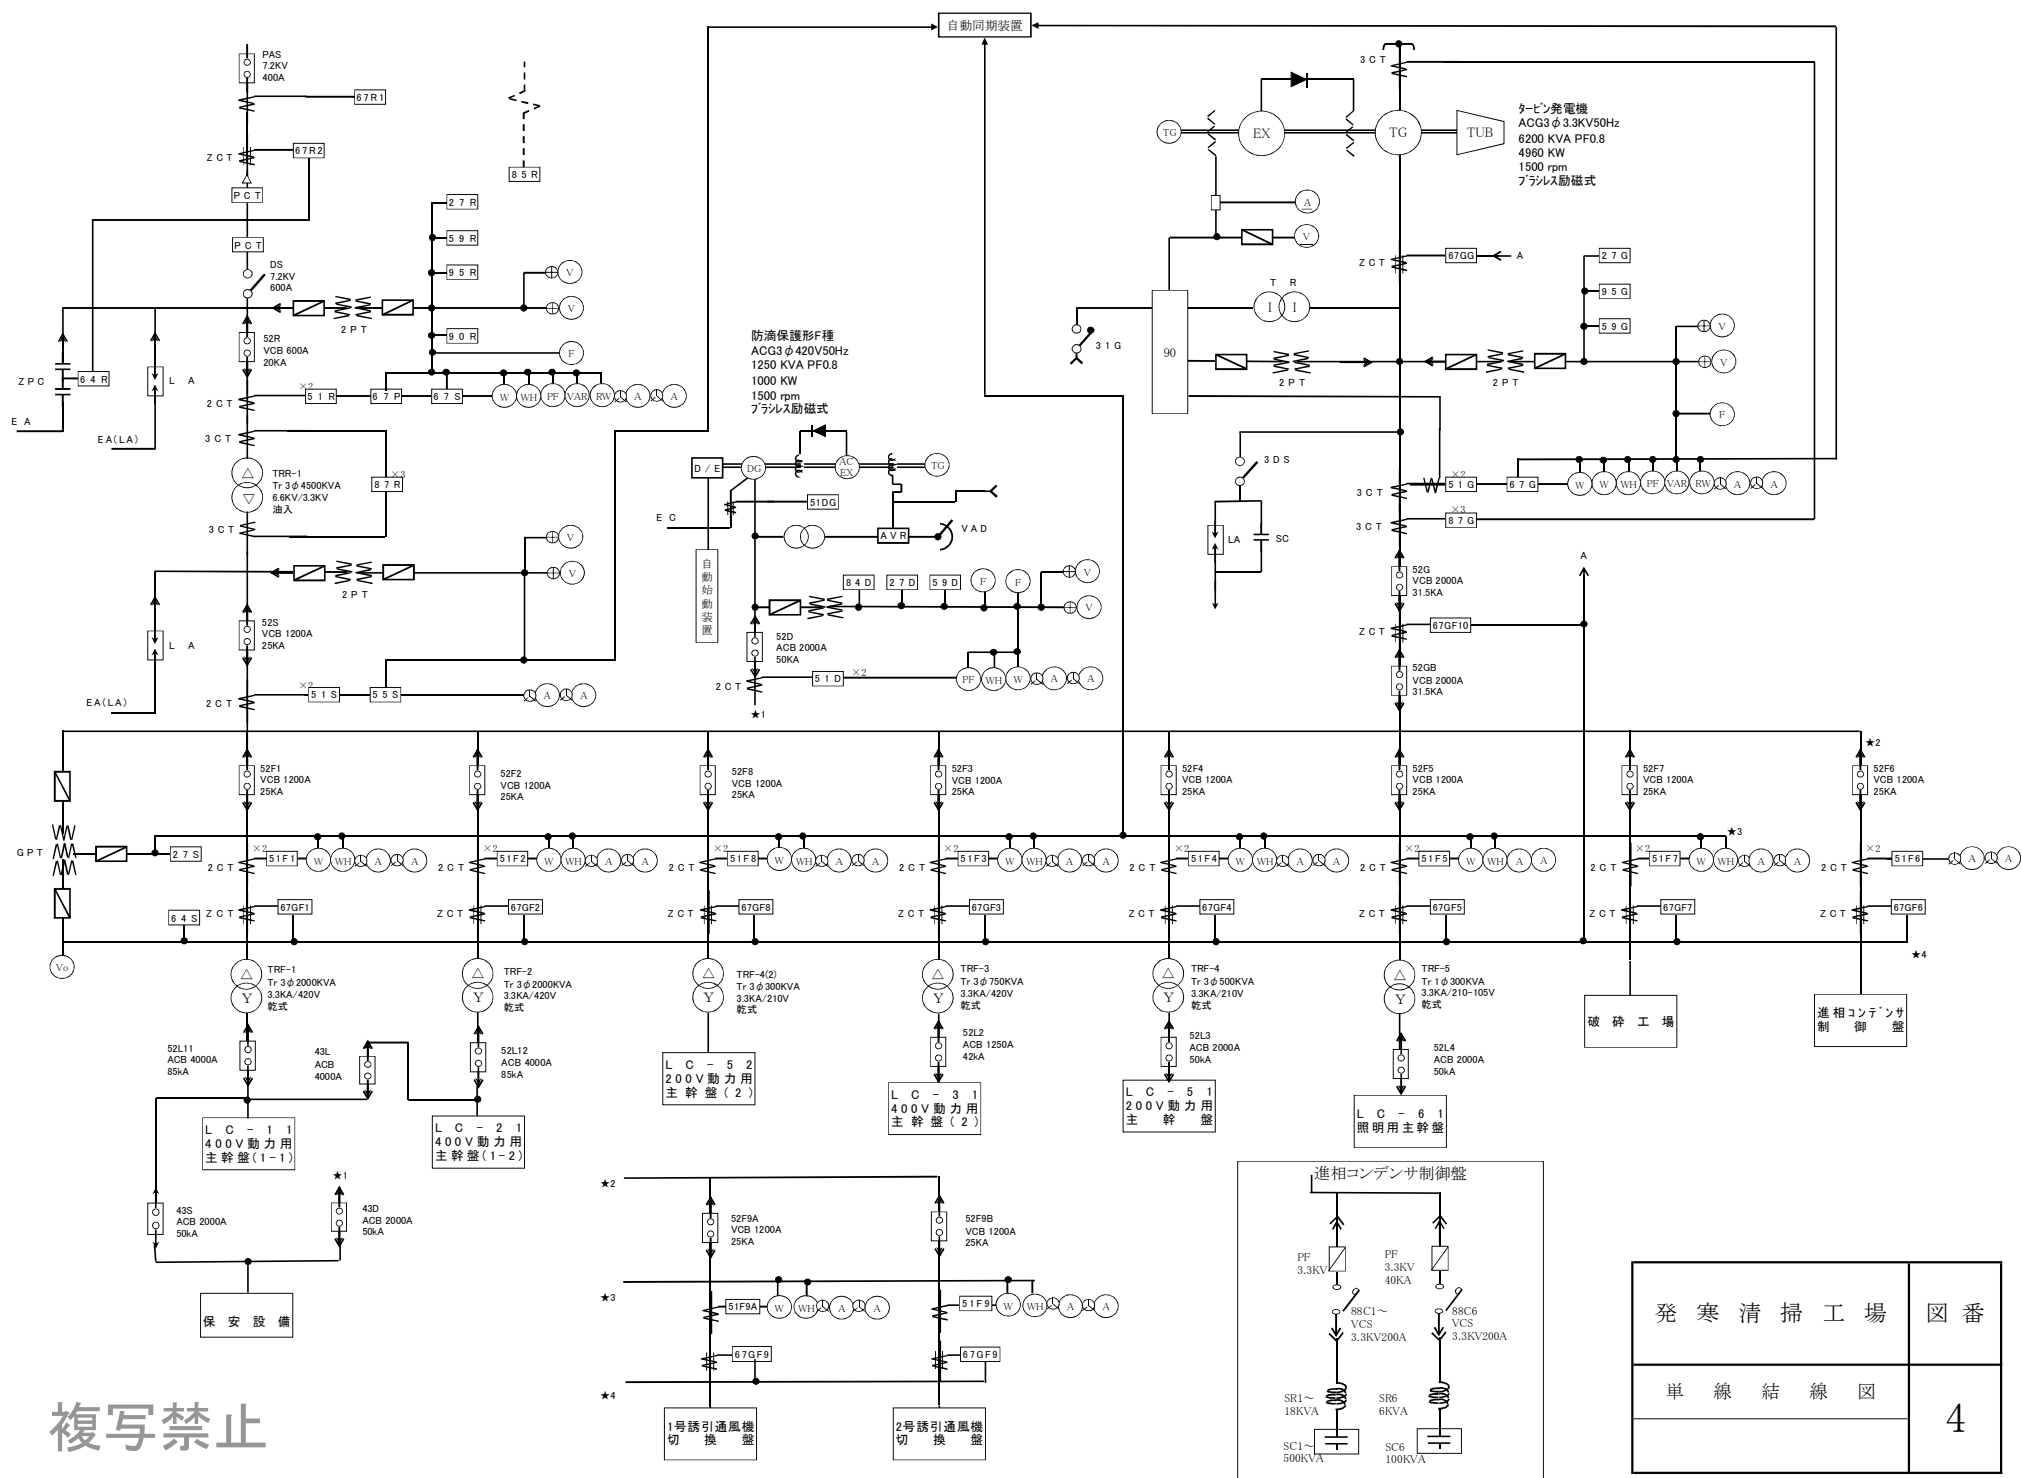

複写禁止

発寒清掃工場	図番
単線結線図	4

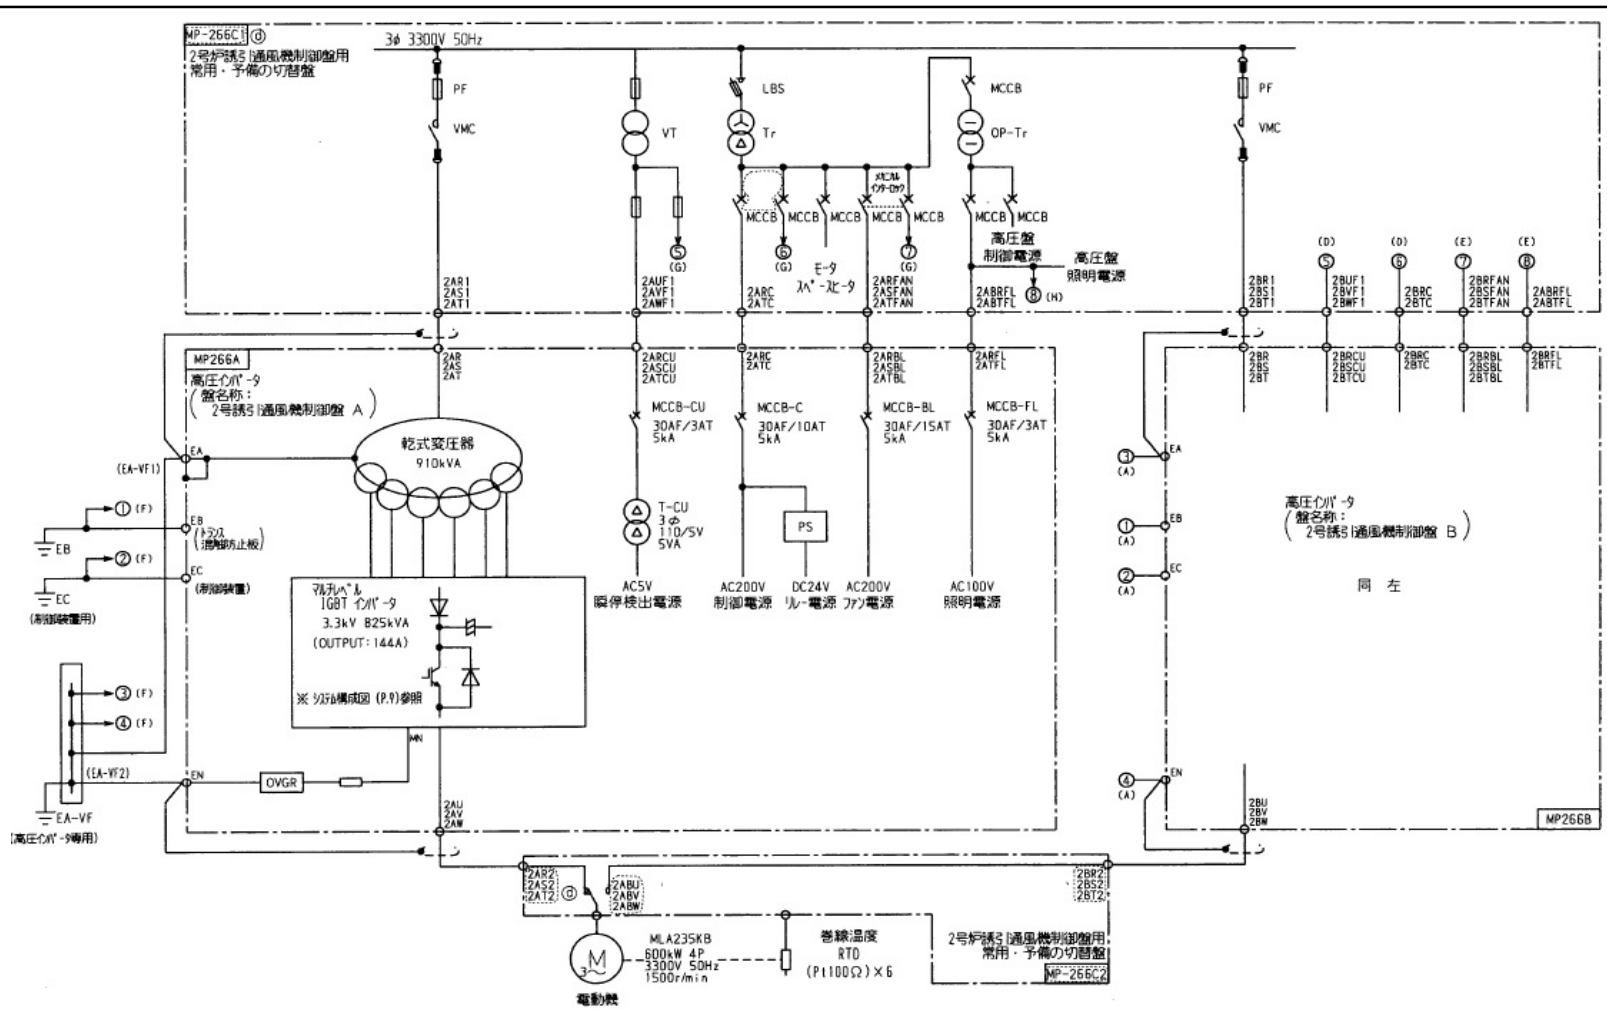

複写禁止


発 寒 清 掃 工 場	図 番
誘引通風機制御盤点検整備	5
単 線 結 線 図	

[illegible]

工場掃除寒発 番図


6

1,2 号誘引通風機制御盤

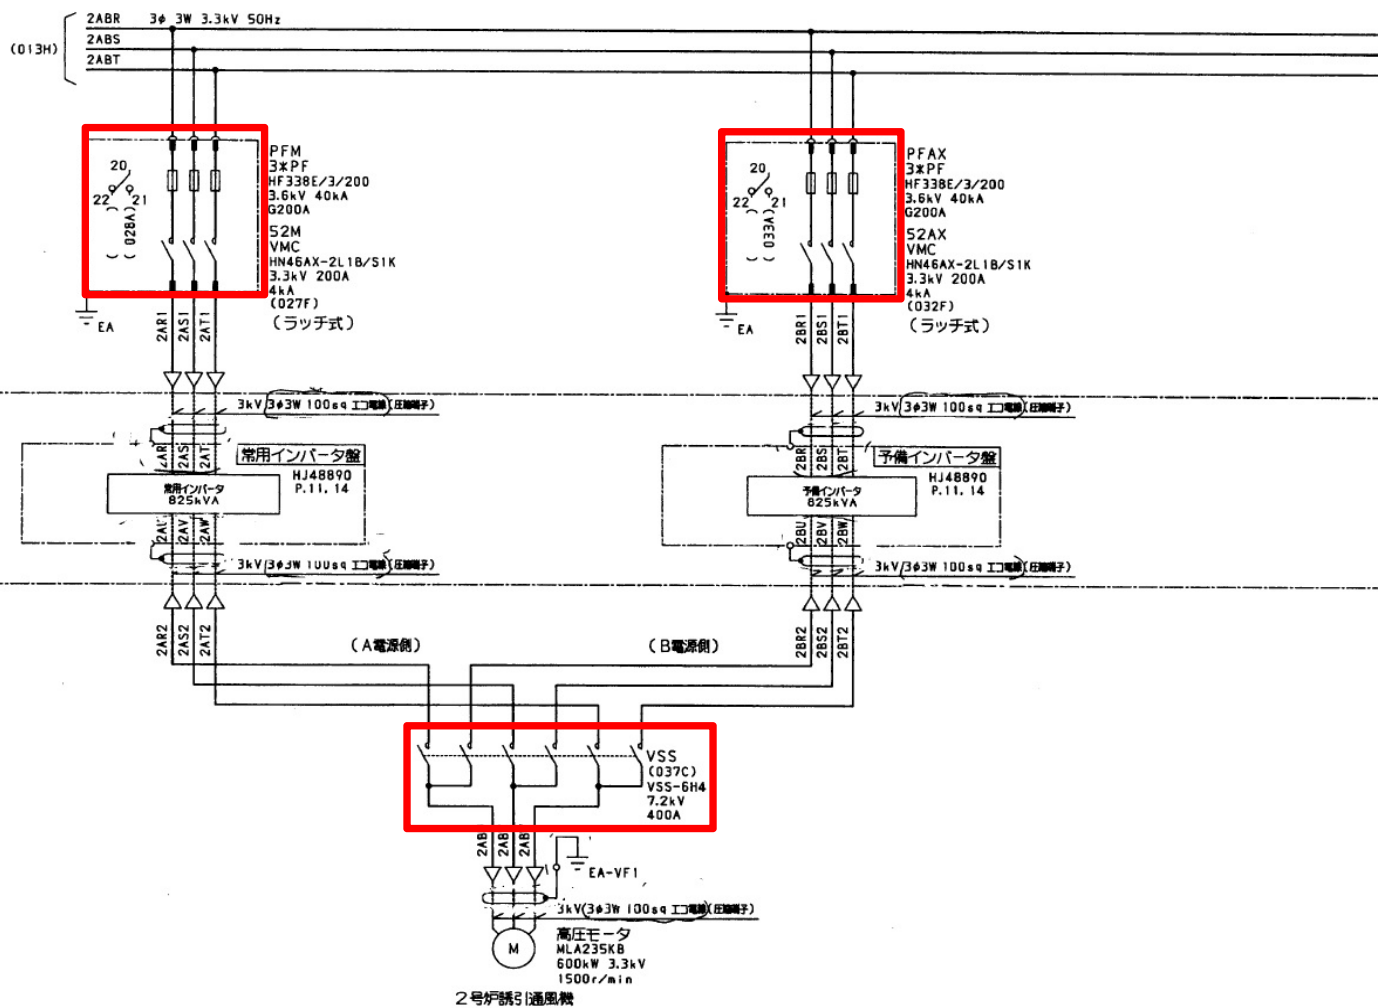

複写禁止

発 寒 清 掃 工 場	図 番
誘 引 通 風 機 切 替 盤 点 検	8
1,2 号 誘 引 通 風 機 切 替 盤	

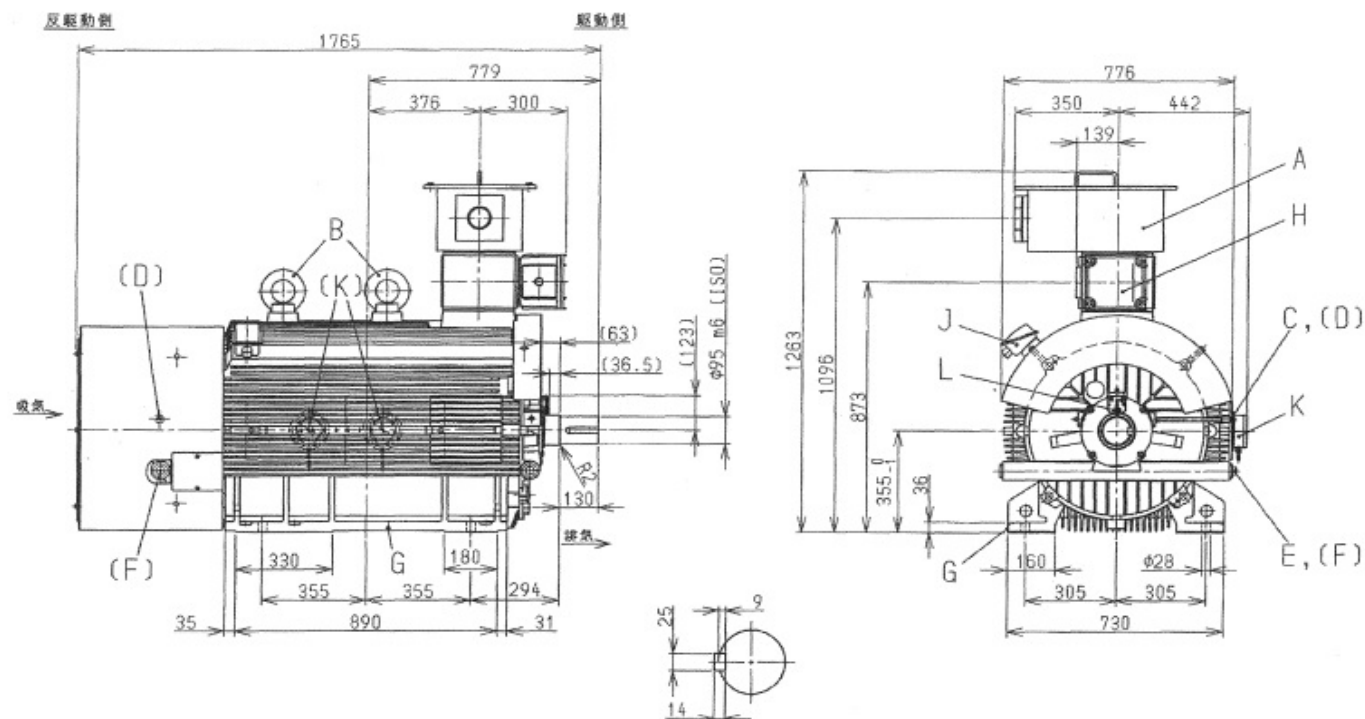

〈注意事項〉

- A : 主端子箱
- B : モータ吊り金具
- C : グリース注入口 (駆動側)
- D : グリース注入口 (反駆動側)
- E : グリース排出口 (駆動側)
- F : グリース排出口 (反駆動側)
- G : 接地端子 (M10)
- H : 巻線測温抵抗体用端子箱
- J : スペースヒータ用端子箱
- K : 軸受用ダイヤル温度計 (接点無し)
- L : アースブラシ

軸端詳細図

形 式	極 数	相 数	出 力	電 圧	電 流	周波数	回転速度	定格の種類	耐熱クラス	規 格	質 量 (約)
MLA235KA	4	3	600kW	3300V	137A	50Hz	1485min ⁻¹	連 続	F	JEC-2137-2000	2570 kg

枠 番 号	保護方式	冷却方式	塗装色	騒音 (無負荷時)
355K	IP44	IC411	マンセル 7.5B66/1.5	90dB(A) 以下

寸法単位 : mm

軸 受	駆動側	6222
	反駆動側	NU216
グリース		レアマックス スーパー

複写禁止

発 寒 清 掃 工 場	図 番
誘引通風機電動機点検	9
1,2号誘引通風機電動機	