

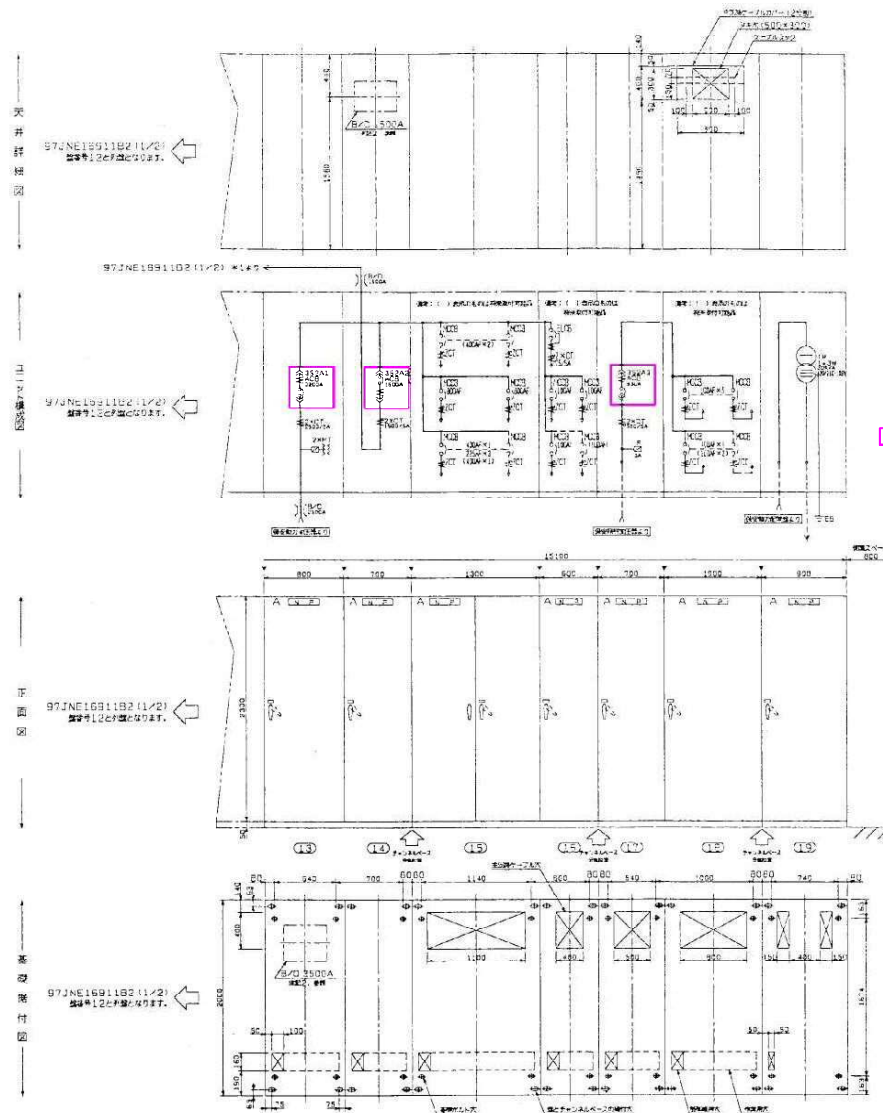


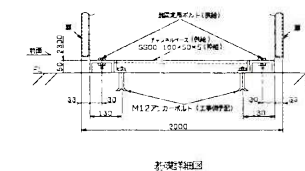

図番	ユニット番号	ユニット記号	器名称	ケーブル仕様	質量(t)	製造番号	備考
13	A	LVM6Y	保安動力ACB盤		1.0	97E16912	
14	A	LVM7Y	保安動力予備ACB盤		1.0		
15	A	LVF6Y-1	保安動力配電盤-1		1.1		
16	A	LVF6Y-2	保安動力配電盤-2		1.0		
17	A	LVM8Y	保安用明ACB盤	600V CVT 200SQ×1条	1.0		
18	A	LVF5Y	保安用明配電盤		1.0		
19	A	LTRY	計装電源低圧変圧器	CV 2C 38SQ CTV 100SQ	1.0		上段 引込 下段引込

品名	形式・定格	備考
ACB	・AE3200-SS- 480V 3200A 65KA	
ACB	・AE1600-SS 480V 1600A 65KA	
ACB	・AE630-SS- 480V 630A 65KA	
PT	・PD-50HF- 440/110V 50VA	1P
CT	・LW-40LM- 1150V 40VA	300/5A
CT	・LW-15LM- 1150V 15VA	1500/5A 150/5A
ZCT	・ZTA-	
MCCB	・NF800-SEP・NF100-SP- ・NF225-HP・NF100-HP-	

□ ACB点検

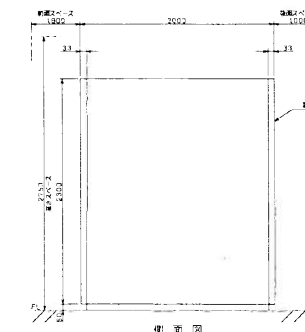


- 注意
1. 図は1面単位で分単位にて受渡します。(チャンネルベースも分単位受渡します。)
 2. バスケット位置は(汎用カテゴリー) 絶大ラジエタ付(TFP)使用で受渡しています。
 3. ACB盤のみ仕様が異なります。
 4. 各ELCB, MCCBの詳細は「97JNE16912C(3/3)」を参照ください。

環境局環境事業部

件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 低圧配電盤配列図(2/2)

課長 係長 審査 設計 製図 図番


45

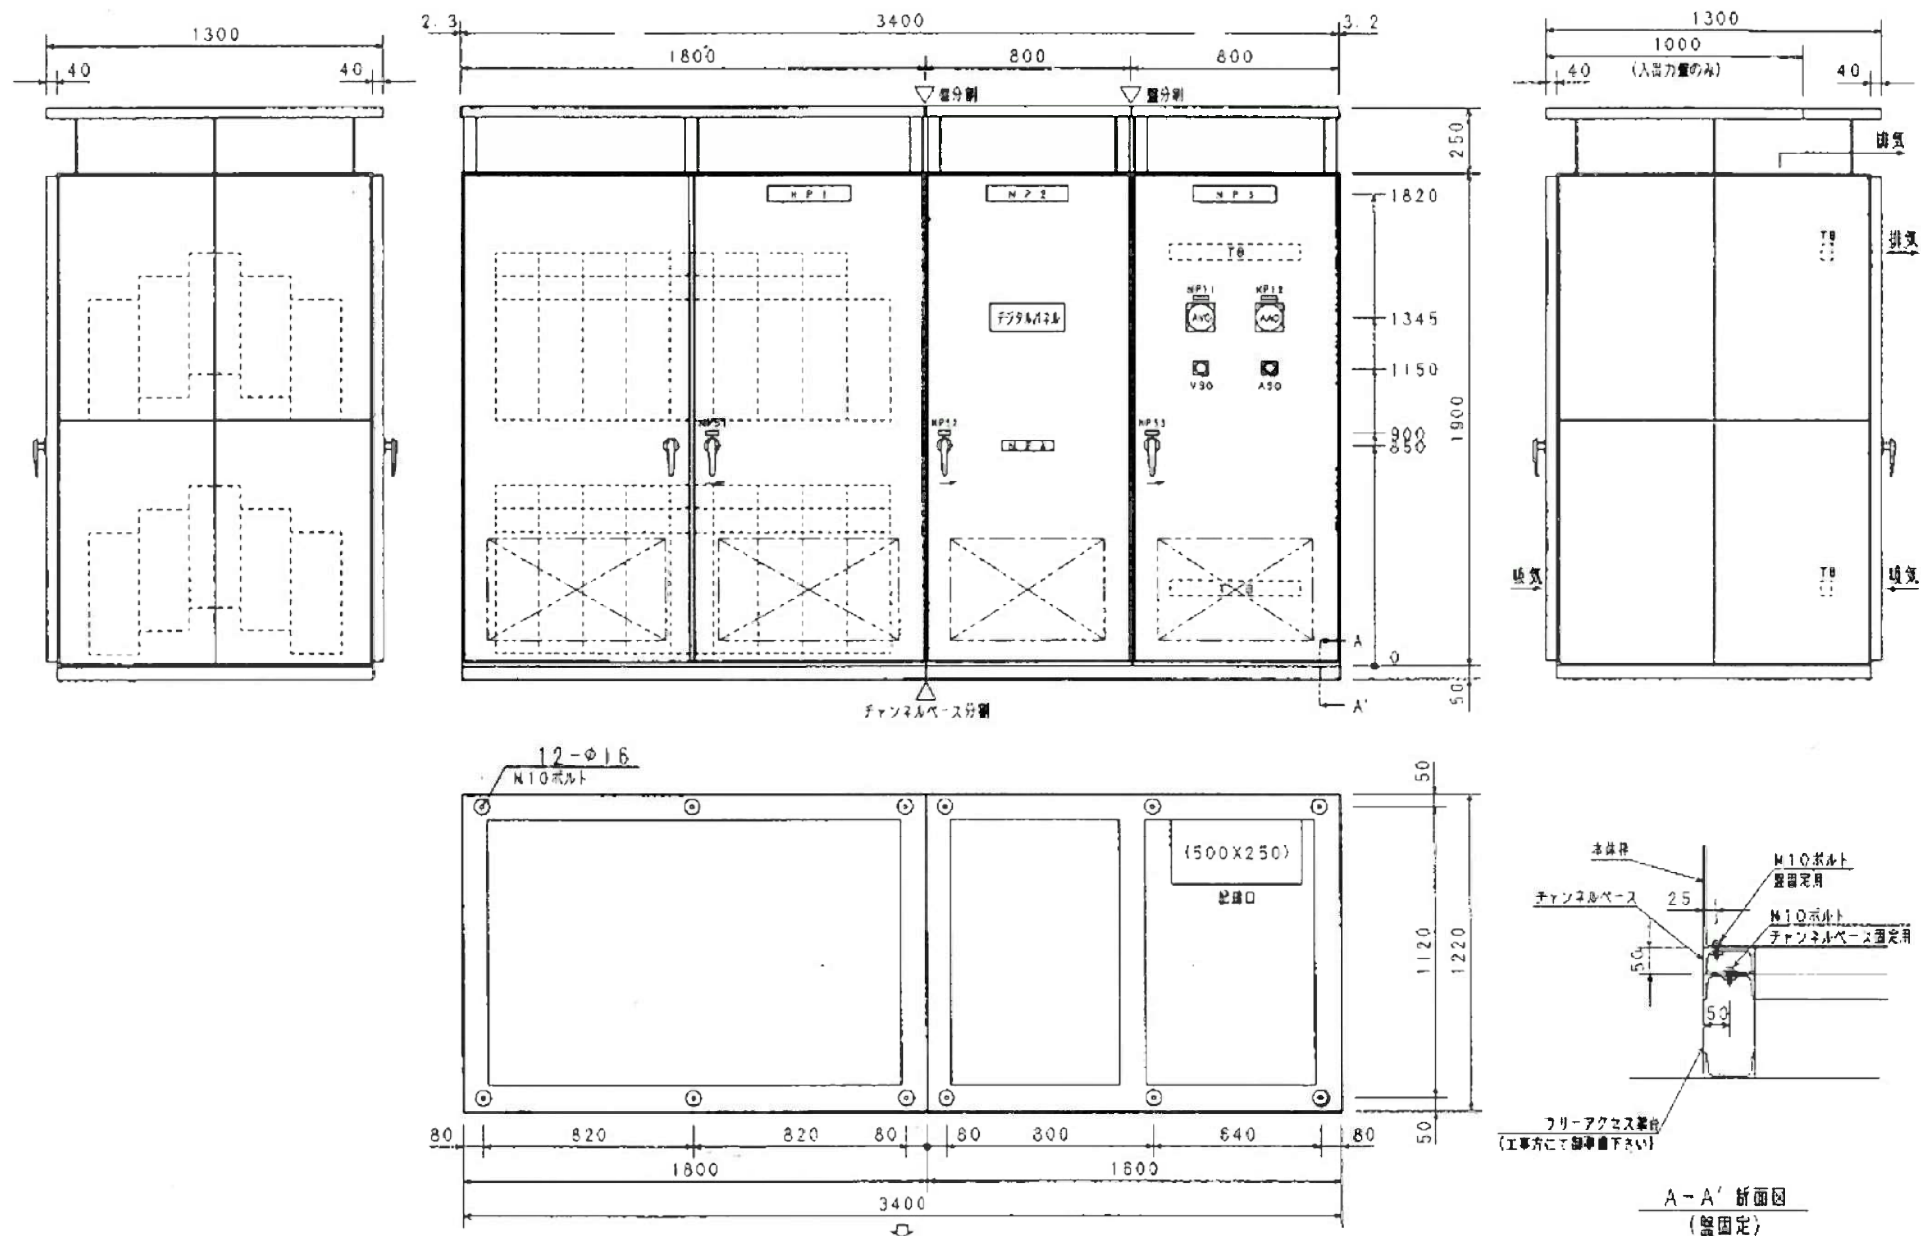

環境局環境事業部

件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 直流電源装置

課長	係長	審査	設計	製図	図番
					46

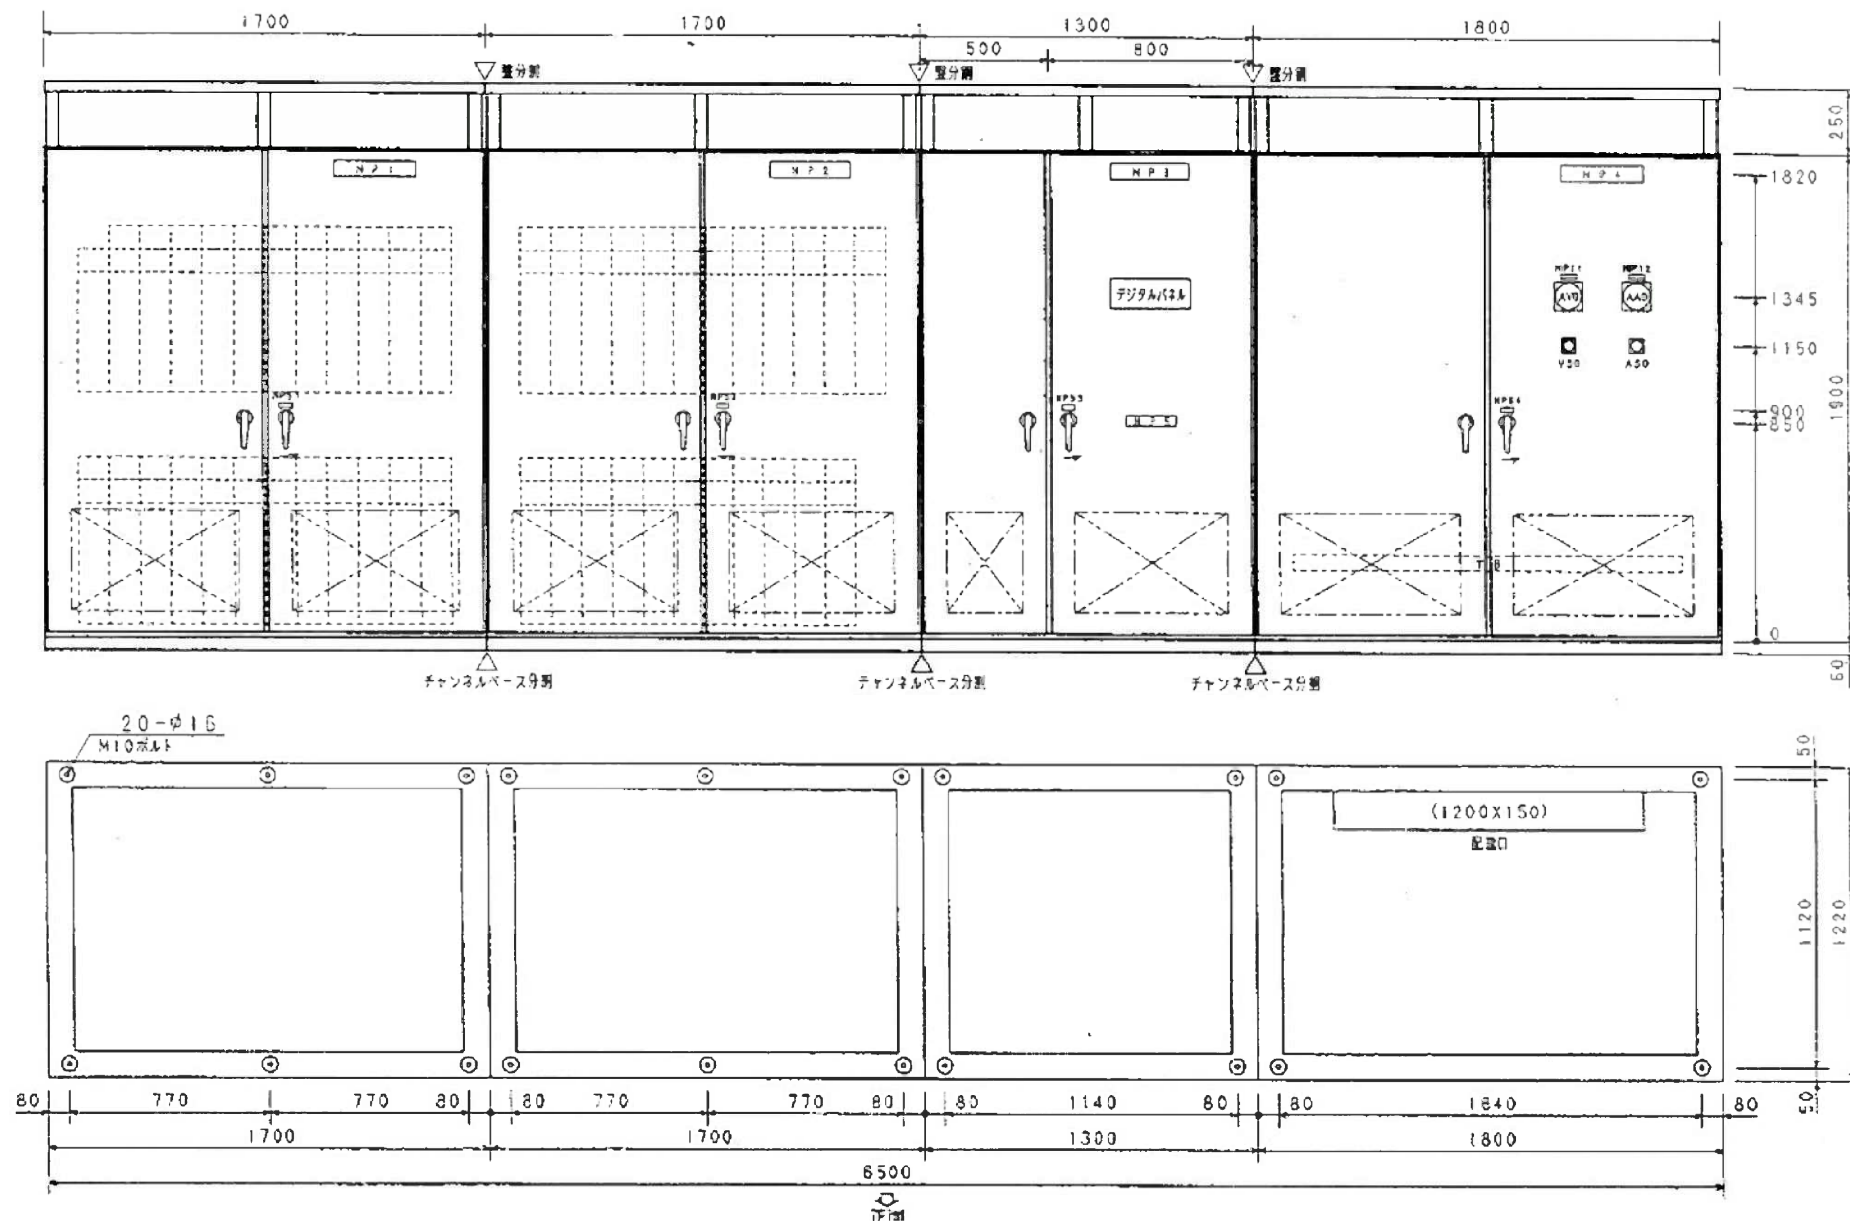


環境局環境事業部


件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 無停電電源装置

課長 係長 審査 設計 製図 図番


47

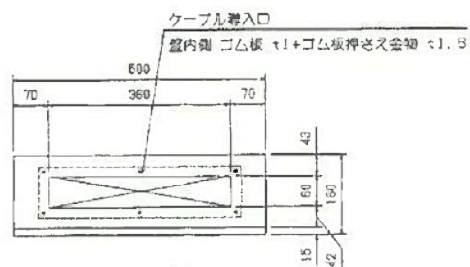


平面図

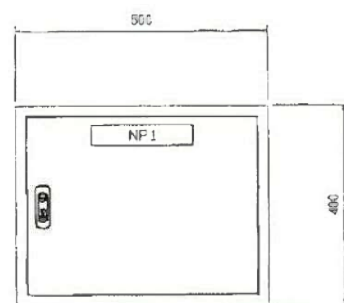


正面図

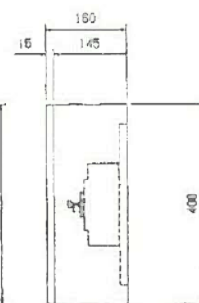


側面図

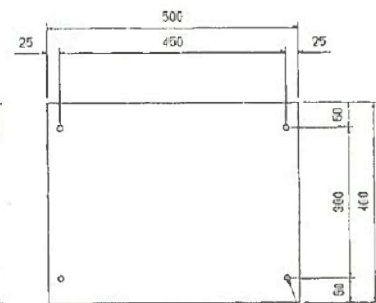

背面図

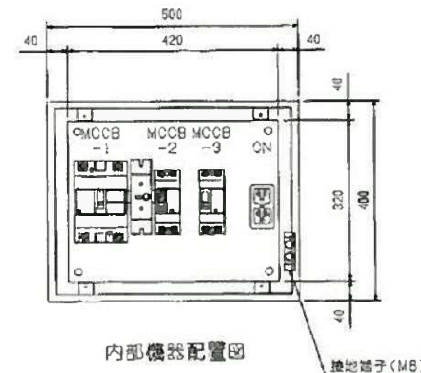

内部機器配置図

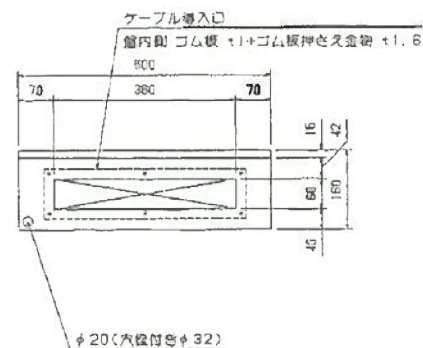

底面図


仕 様			
歩 序	型 式	筐内/1P2XD (515-54)	
	筐体	鋼板: 1.0t	
	扉	鋼板: 1.0t	
	器具板	鋼板: 2.3t	
	ベース	鋼	
部 材	ケーブル導入口	有	
	筐外面色	マンセル: 5Y7/1	
	筐内面色	マンセル: 5Y7/1	
	処理	粉体塗装	
配 手	型式	R-11AN	
	キ-No.	U200	
	処理	クロムメッキ	
NP	名称(// 仕様行を参照)		サイズ
1	R/S 鉛鉛電用電源箱		200×40×3
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

環境局環境事業部

件 名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 仮設電源盤外形図

課長 係長 審査 設計 製図 図番

48

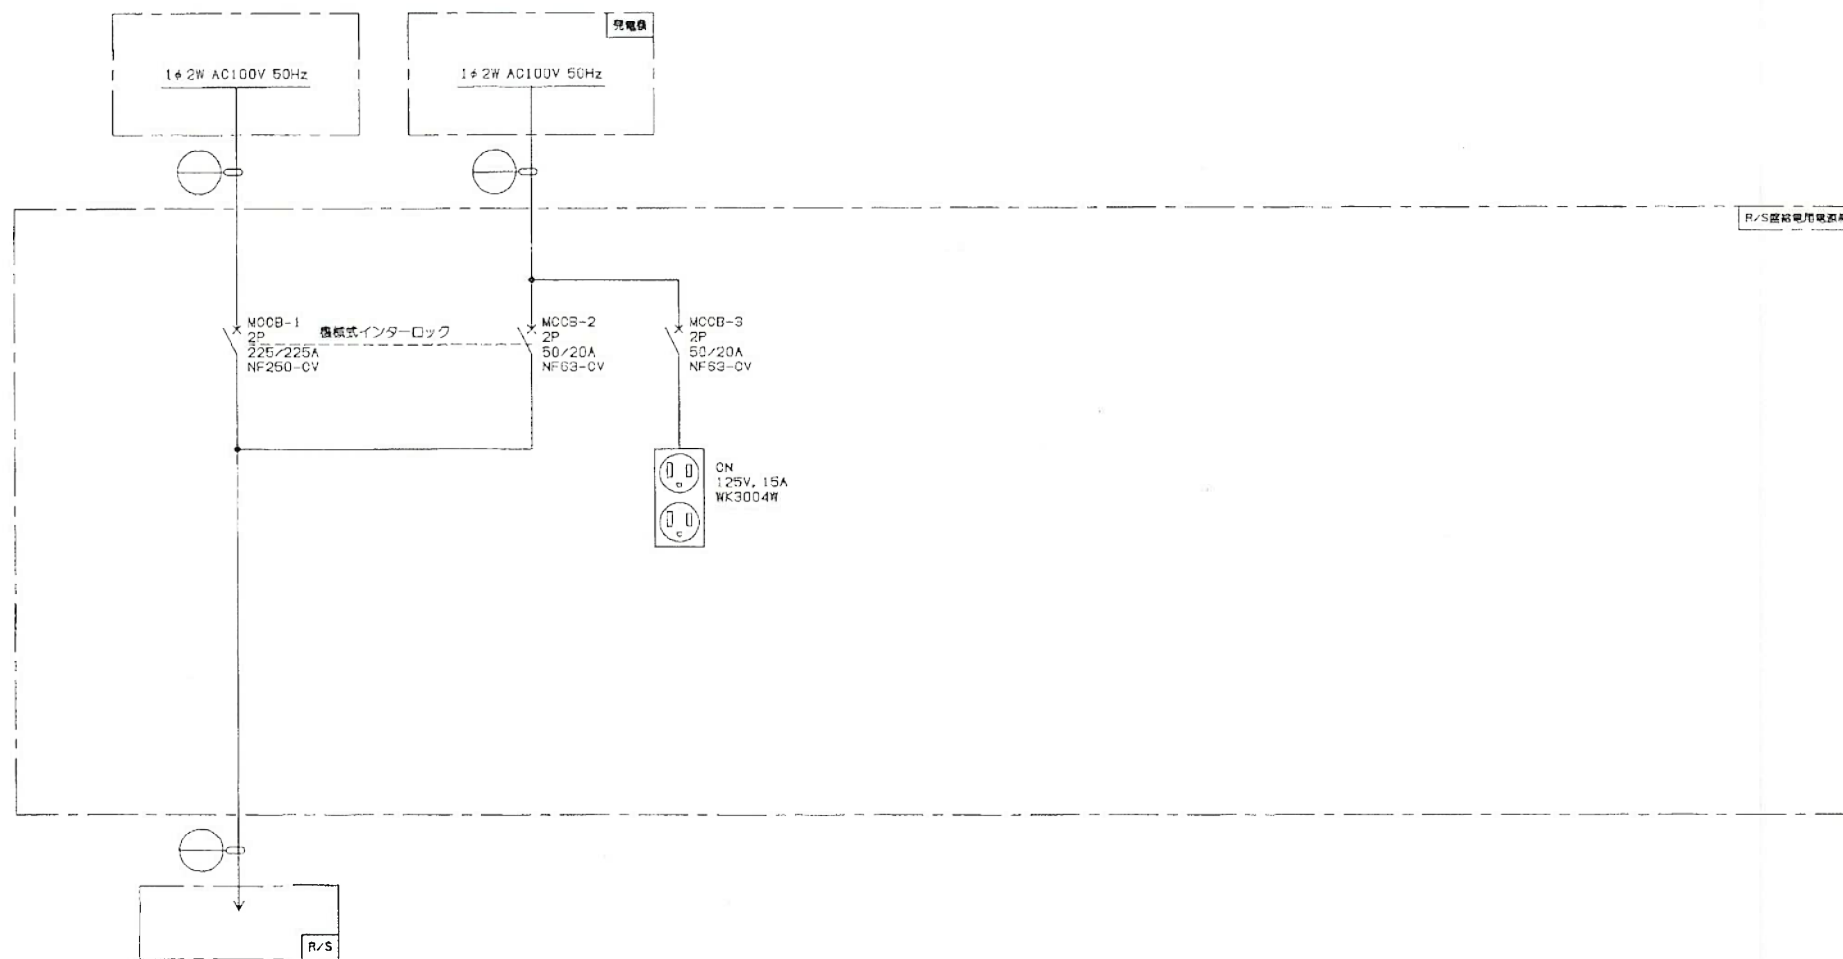


負荷容量	
負荷名称	常用電源
負荷記号	1


非常用電源	コンセント電源
2	3

環境局環境事業部

件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 仮設電源盤結線図

課長	係長	審査	設計	製図	図番
					49

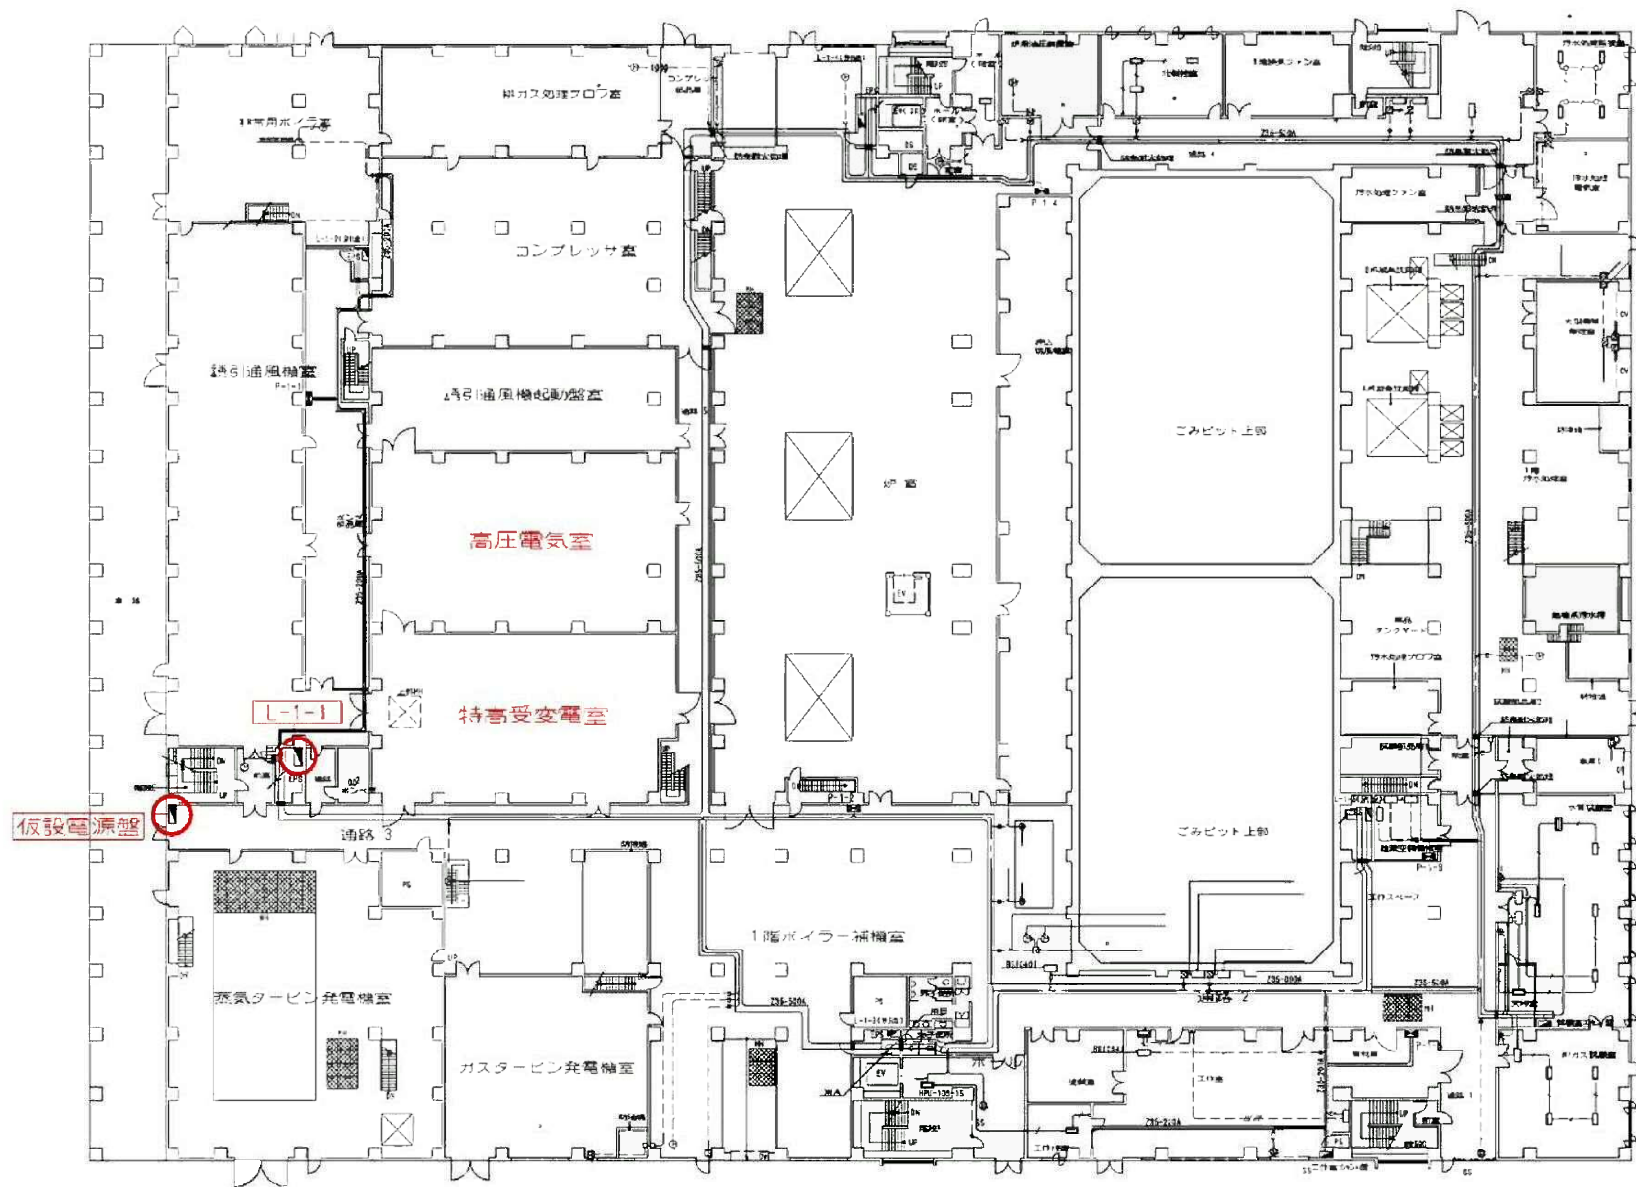


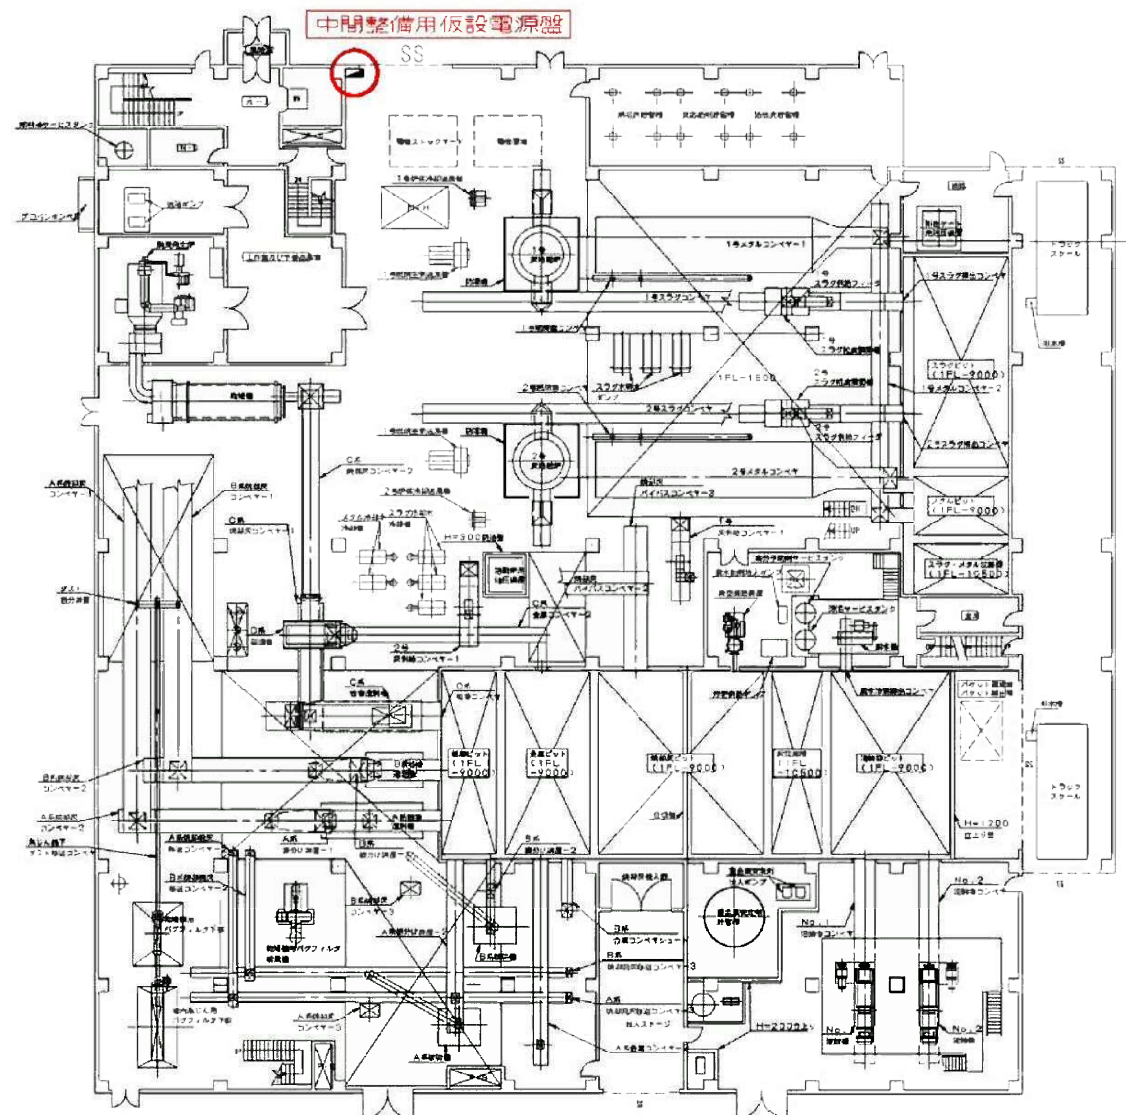

環境局環境事業部

件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 1階平面図(仮設電源参考用)


課長	係長	審査	設計	製図	図番
					52

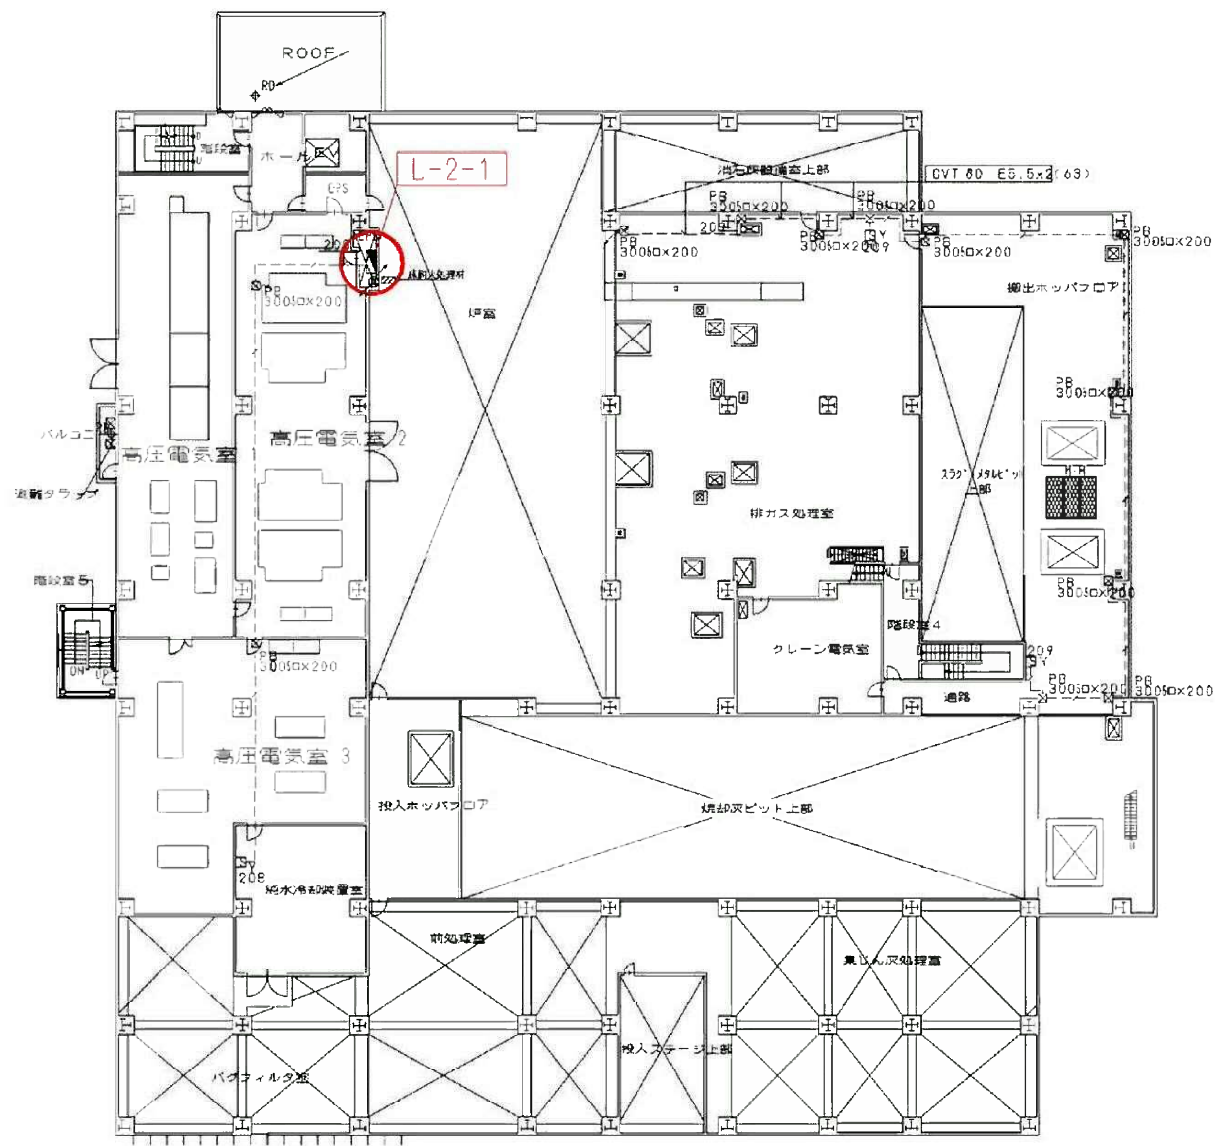

環境局環境事業部

件名
白石清掃工場電気設備整備業務
図面名
灰処理施設 2階平面図（仮設電源参考用）

課長	係長	審査	設計	製図	図番
					53

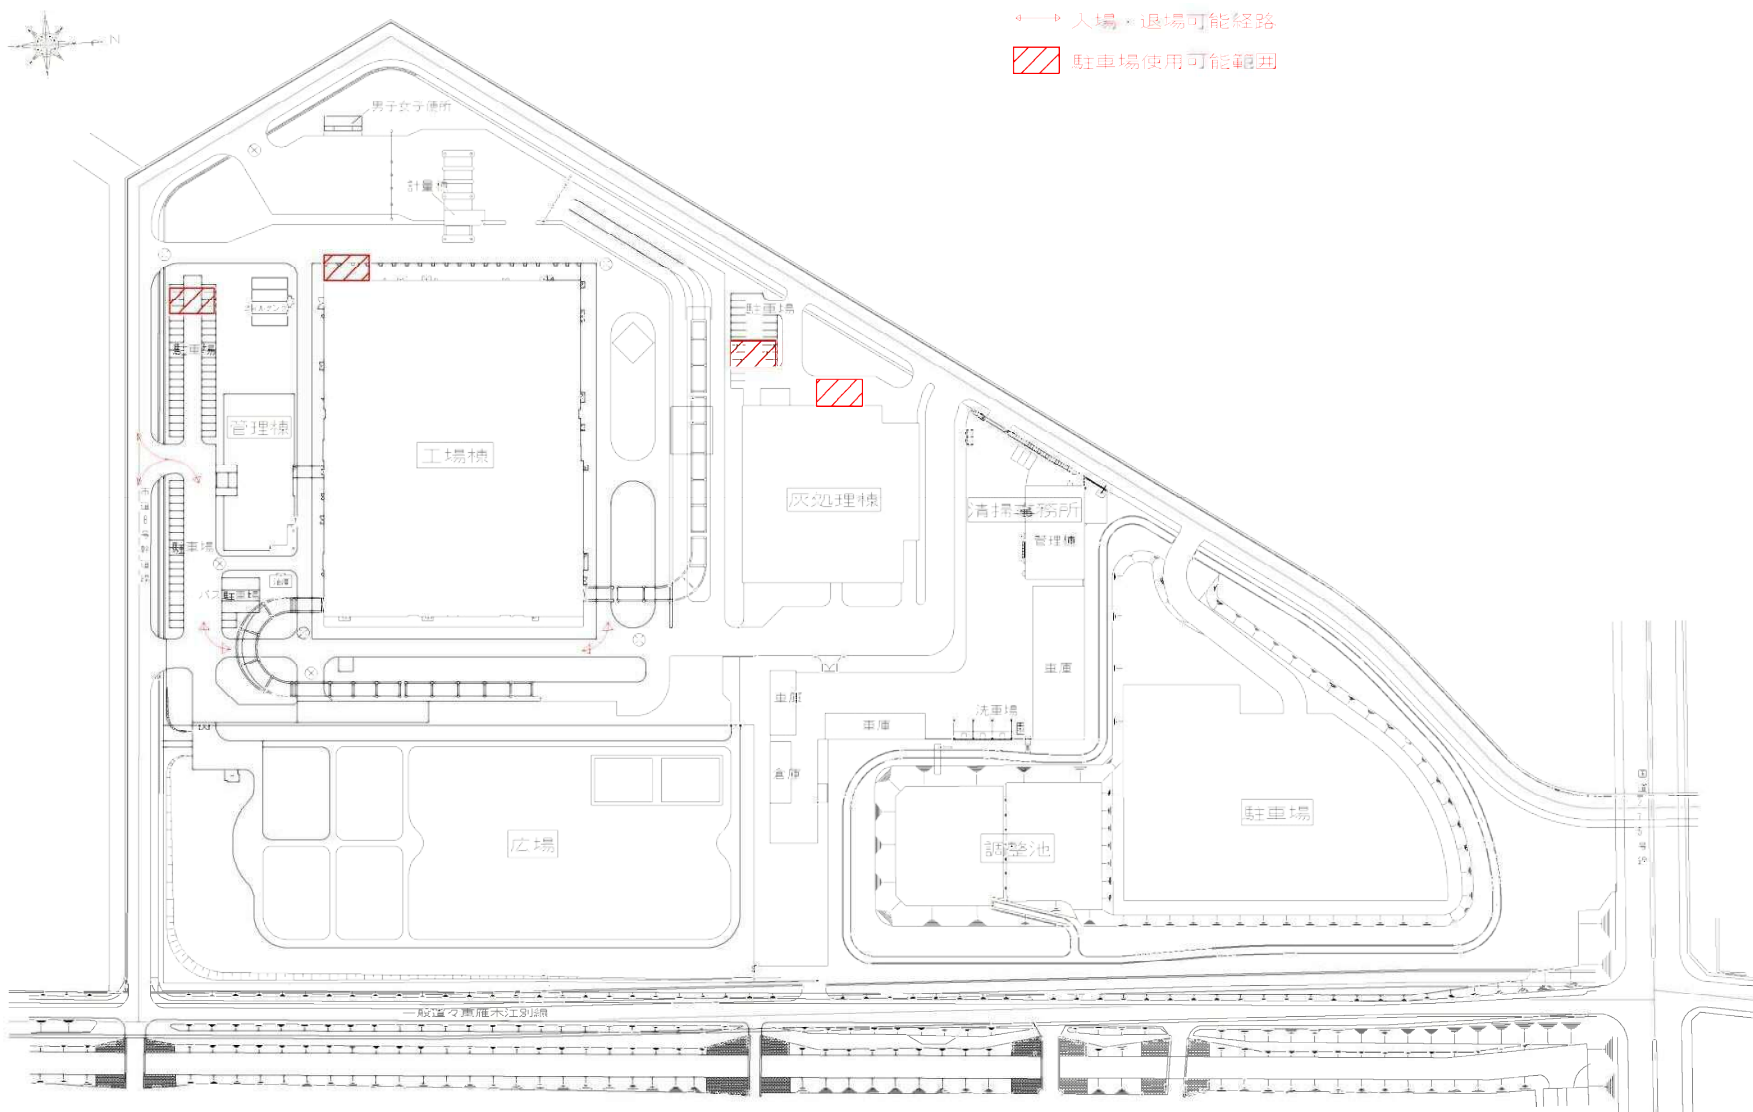

→ 入場・退場可能経路

駐車場使用可能範囲

環境局環境事業部

件名

白石清掃工場電気設備整備業務

図面名

駐車場・通行路等指定箇所図

課長

係長

審査


設計

製図

図番


55

キュービクル

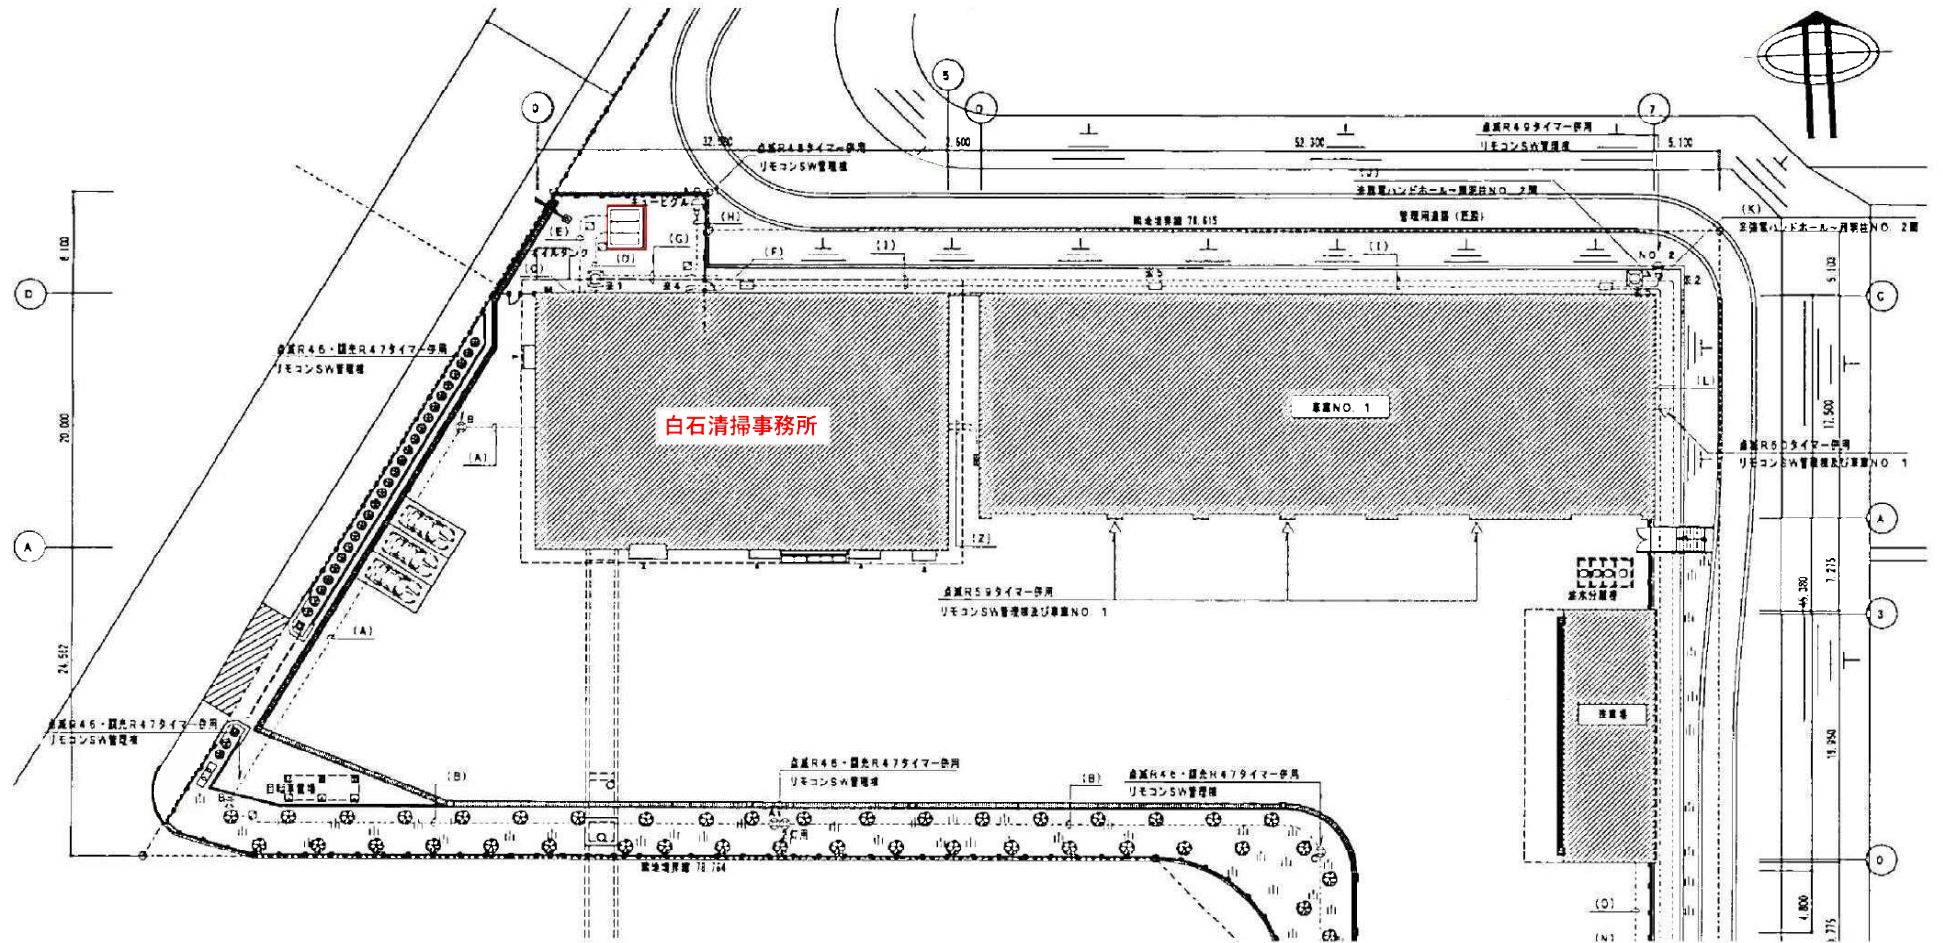

環境局環境事業部

件名	白石清掃工場電気設備整備業務	課長	係長	審査	設計	製図	図番
図面名	清掃事務所 受電キュービクル位置図						56

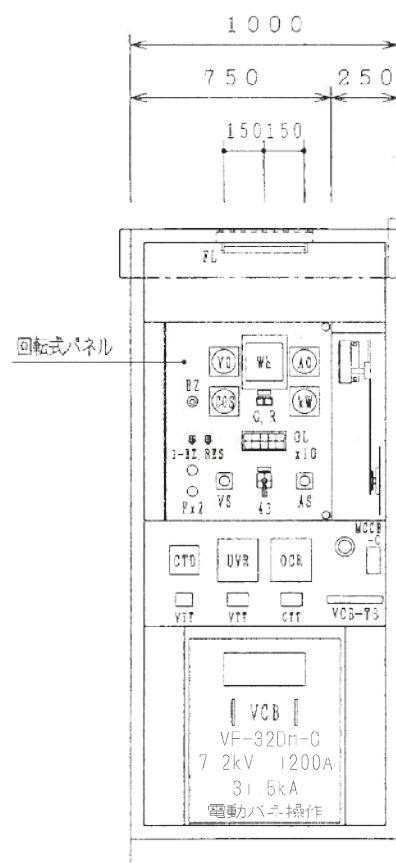


正面
高圧受電盤




注) VCBは車輪付固定据置形です

□ VCB点検

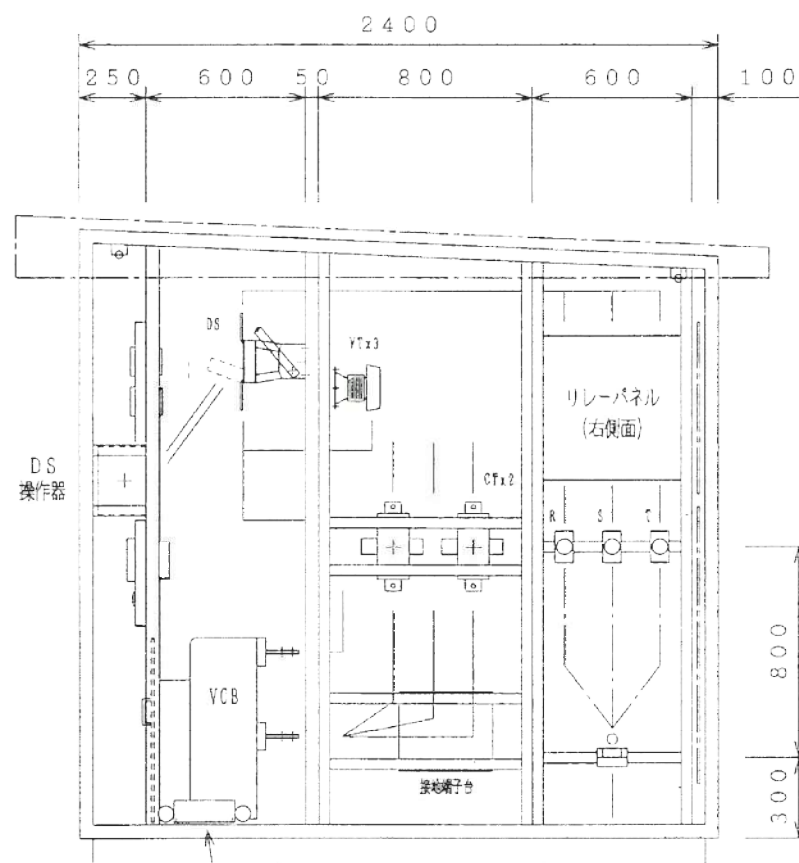


ボルトにて固定
側面

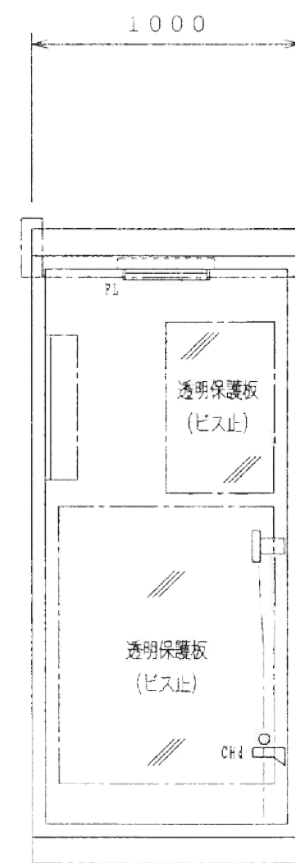

背面


環境局環境事業部

件名	課長	係長	審査	設計	製図	図番
白石清掃工場電気設備整備業務						
図面名						
清掃事務所受電キュービクル						57

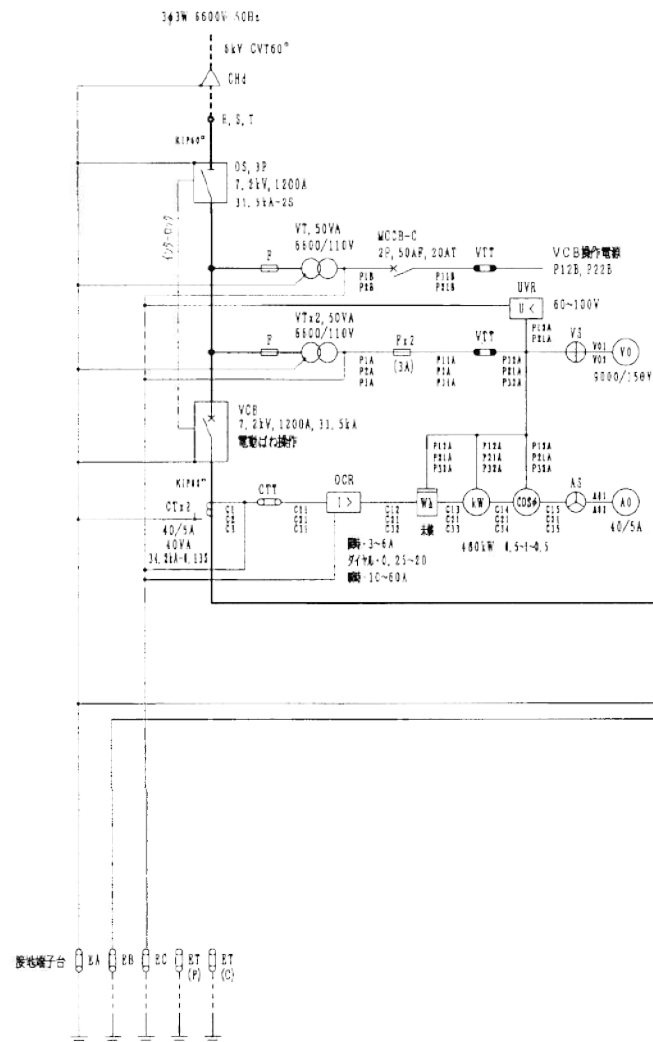

高圧受電盤

VCB点検

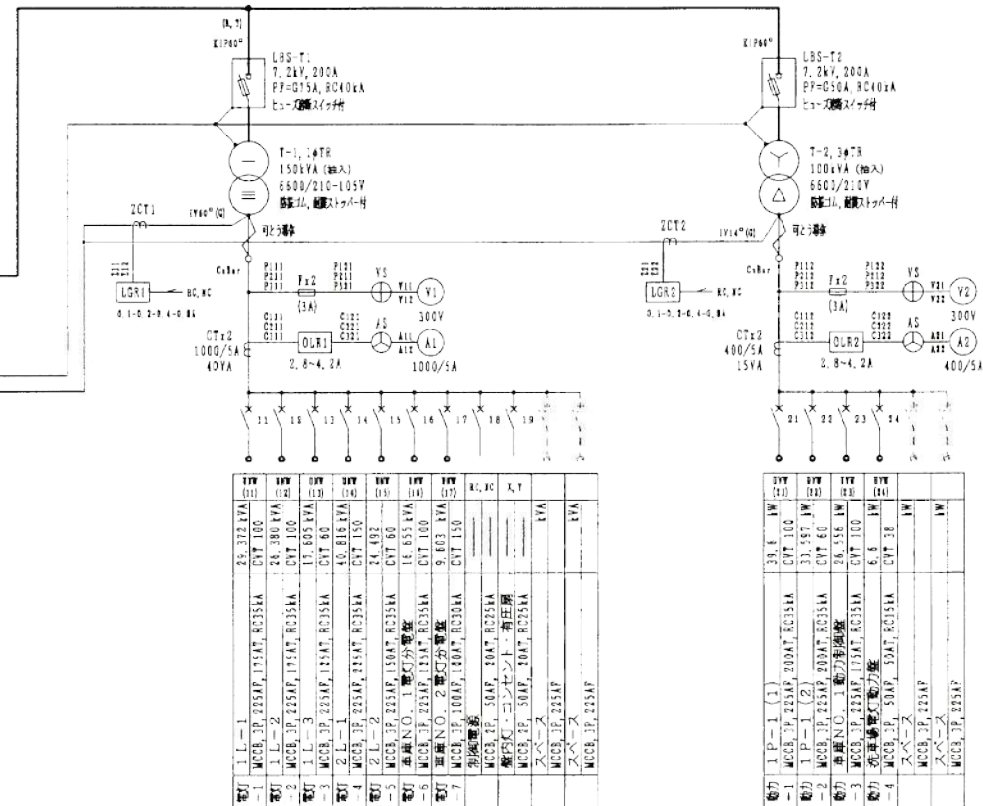

低圧電力盤

低圧動力盤

環境局環境事業部

件名 白石清掃工場電気設備整備業務
図面名 清掃事務所 受電キュービクル単線接続図

課長 係長 審査 設計 製図 図番
58