



監視操作盤

正面

背面(盤内)

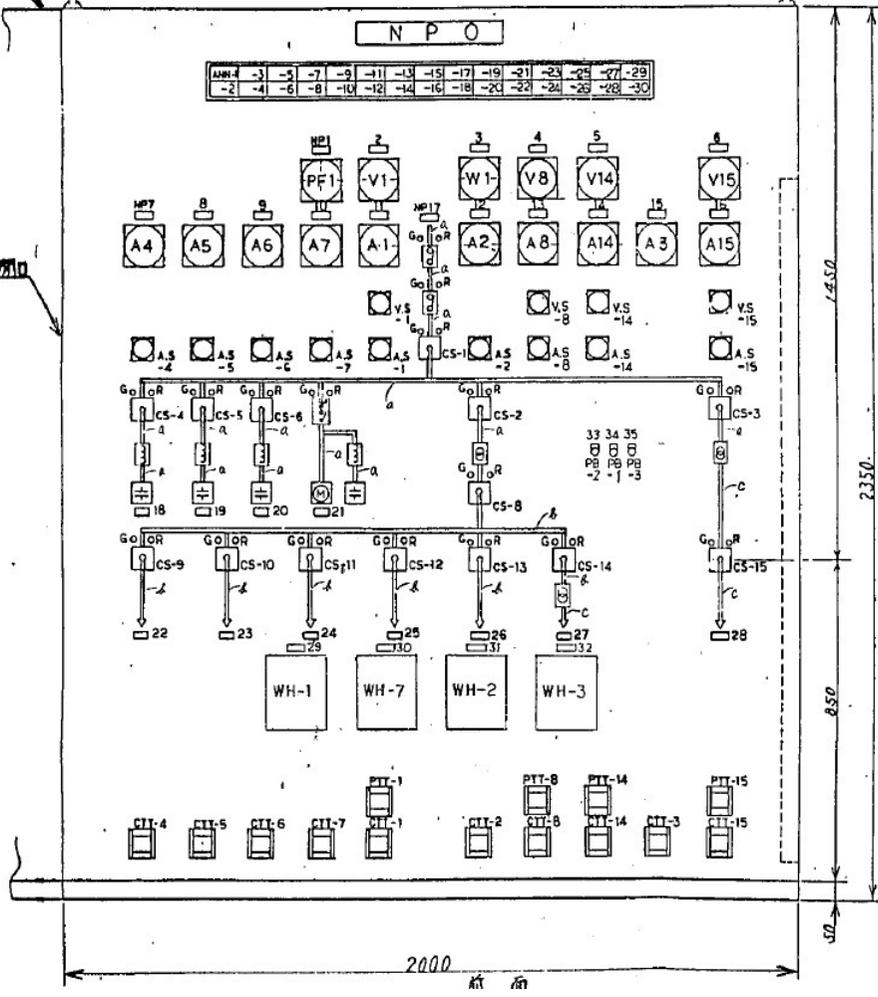

中継器用開口

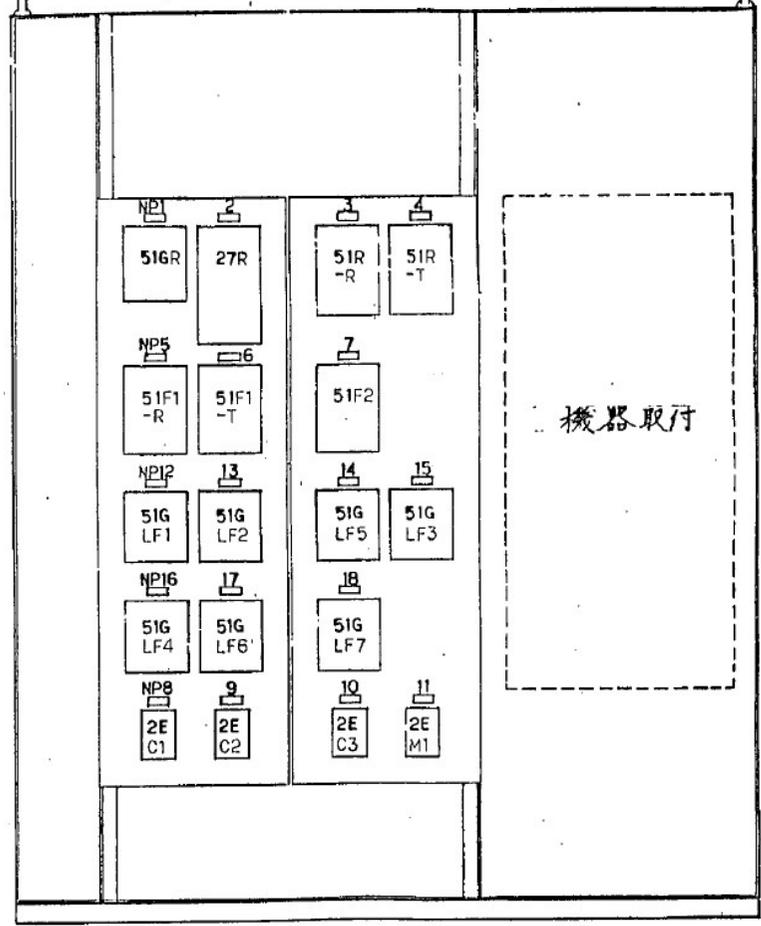

駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	40	破碎監視盤

No.1 剪断破碎機動力盤

1A	制御電源 TR 2KVA	2A	No.1 供給 コンバヤ	3A	予備 MCCB 100/50AT	4A	スペース
1B	No.1 吸入コンバヤ 11KW	2D	3ショットリ x1	3B	No.1 可燃物 コンバヤ 15KW	4B	フリーター 1.5KW
1D	3ショットリ x1	2E	油圧ポンプ 2	3D	3ショットリ x1	4C	分配装置 0.75KW
1E	油圧ポンプ 2	2F	油圧ポンプ 3	3E	油圧ポンプ 4	4D	循環ポンプ1 7.5KW
	7.5KW		7.5KW		7.5KW		7.5KW
	7.5		7.5		7.5		7.5

No.2 剪断破碎機動力盤

1A	制御電源 TR 2KVA	2A	スペース	3A	予備 MCCB 100/50AT	4A	スペース
1B	スペース	2D	スペース	3B	No.2 可燃物 コンバヤ	4B	フリーター 1.5KW
1D	スペース	2E	スペース	3D	3ショットリ x1	4C	分配装置 0.75KW
1E	油圧ポンプ 2	2F	油圧ポンプ 3	3E	油圧ポンプ 4	4D	循環ポンプ1 7.5KW
	7.5KW		7.5KW		7.5KW		7.5KW
	7.5		7.5		7.5		7.5

No.1 共通動力盤

1A	No.1 搬送 コンバヤ 11KW	2A	ブリッジ 防止装置 油圧ポンプ 15KW	3A	搬送フレン MCCB 400/400AT	4A	予備 MCCB 100/50AT
1B	No.2 搬送 コンバヤ 11KW	2B	整備用 コンプレッサ 15KW	3C	No.1 集塵装置 MCCB 60/30AT	4B	フレン 整備用送風機 2.2KW
1D	No.3 搬送 コンバヤ 15KW	2D	整備用 コンプレッサ 0.2KW	3D	No.1 排風機 電機ファン 0.1KW	4C	No.2 集塵装置 MCCB 60/30AT
1E	除塵機 0.4KW	2E	除塵機 0.4KW	3E	No.1 排風機 0.1KW	4D	No.2 排風機 電機ファン 0.1KW
1F	No.4 搬送 コンバヤ 5.5KW	2F	定置コンバヤ 7.5KW	3F	No.1 排風機 0.1KW	4E	No.2 排風機 0.1KW
1G	3ショットリ x4	2G	3ショットリ x1	3G	スペース	4F	計装用 電源 MCCB 225/125AT
	7.5		7.5		7.5		7.5
	7.5		7.5		7.5		7.5

No.2 共通動力盤

1A	制御電源 TR 2KVA	2A	スペース	3A	自動給水 装置 MCCB 225/125AT	4A	スペース	5A	スペース
1B	予備 MCCB 100/50AT	2B	1号冷却水 ポンプ 3.7KW	3B	2号冷却水 ポンプ 3.7KW	4B	スペース	5B	スペース
1D	差込 取付装置 7.5KW	2C	冷却塔 ファン 1.5KW	3C	No.1 投入ステジ エボリン MCCB 60/30AT	4C	No.2 投入ステジ エボリン MCCB 60/30AT	5C	No.3 投入ステジ エボリン MCCB 60/30AT
1E	No.1 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	2D	No.1 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	3D	No.1 全熱交換機 0.75KW	4D	No.2 全熱交換機 0.75KW	5D	No.3 全熱交換機 0.75KW
1F	No.2-A 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	2E	No.2-A 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	3E	No.1 投入ステジ 給気ファン 30KW	4E	No.2 投入ステジ 給気ファン 30KW	5E	No.3 投入ステジ 給気ファン 30KW
1G	No.2-B 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	2F	No.2-B 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	3F	No.1 投入ステジ 排気ファン 30KW	4F	No.2 投入ステジ 排気ファン 30KW	5F	No.3 投入ステジ 排気ファン 30KW
1H	No.3 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	2G	No.3 床洗淨 汚水ポンプ 5.5KW	3G	スペース	4G	スペース	5G	スペース
	7.5		7.5		7.5		7.5		7.5
	7.5		7.5		7.5		7.5		7.5

リレー盤


駒岡清掃工場
電気設備整備業務

図番


41

破碎リレー盤(1)

建築設備動力盤

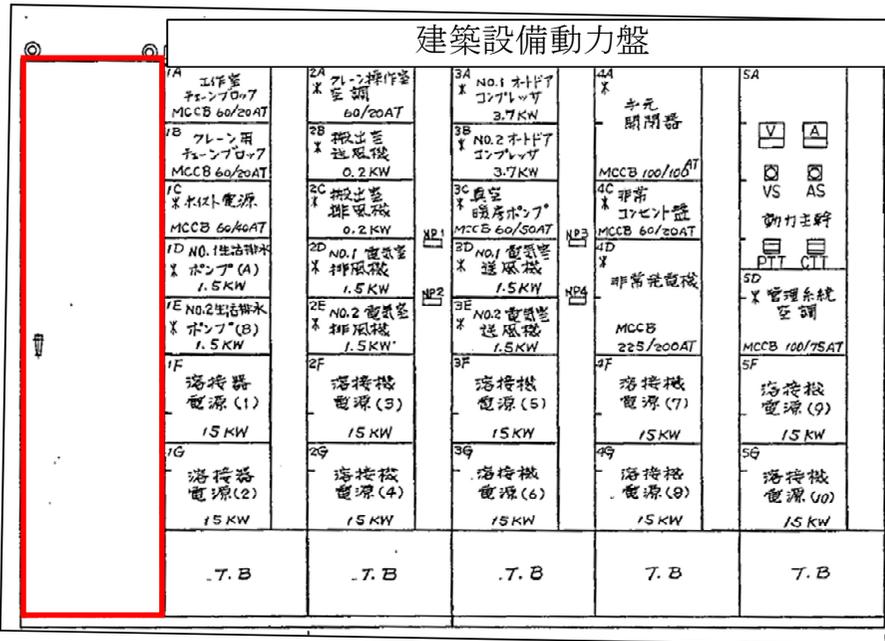

回転破砕機補機盤

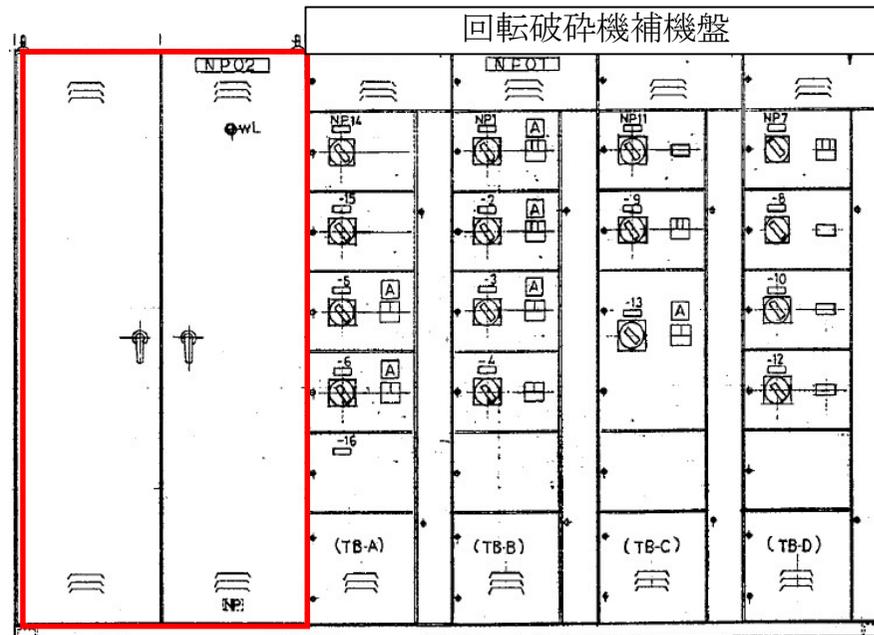

リレー盤

駒岡清掃工場
電気設備整備業務



図番

42


破砕リレー盤(2)

規格	
6-VB-13C	
6-VB-20C	


	H ₁	H ₂	t	
600A	389	175	6	
800A	392	169	12	

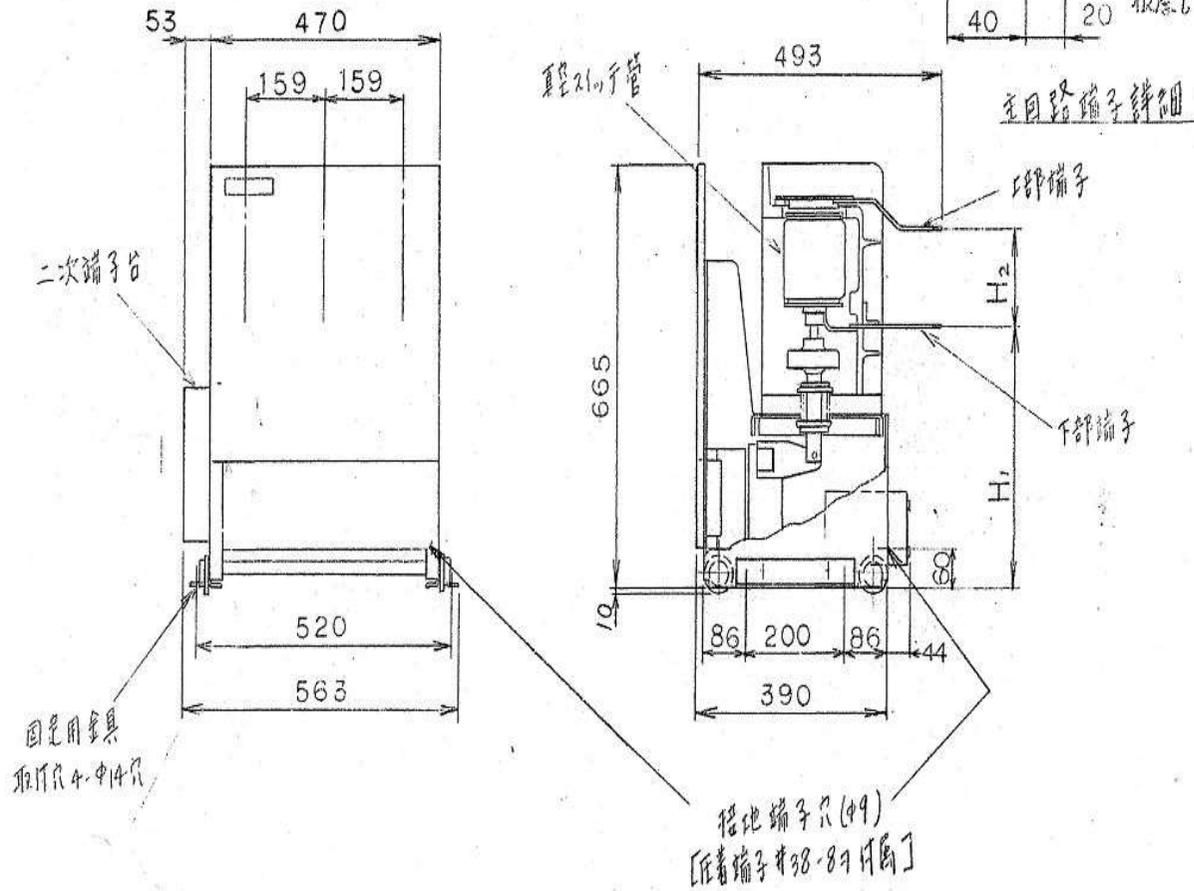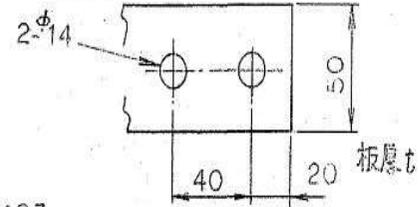

駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	43	破碎真空遮断器外觀

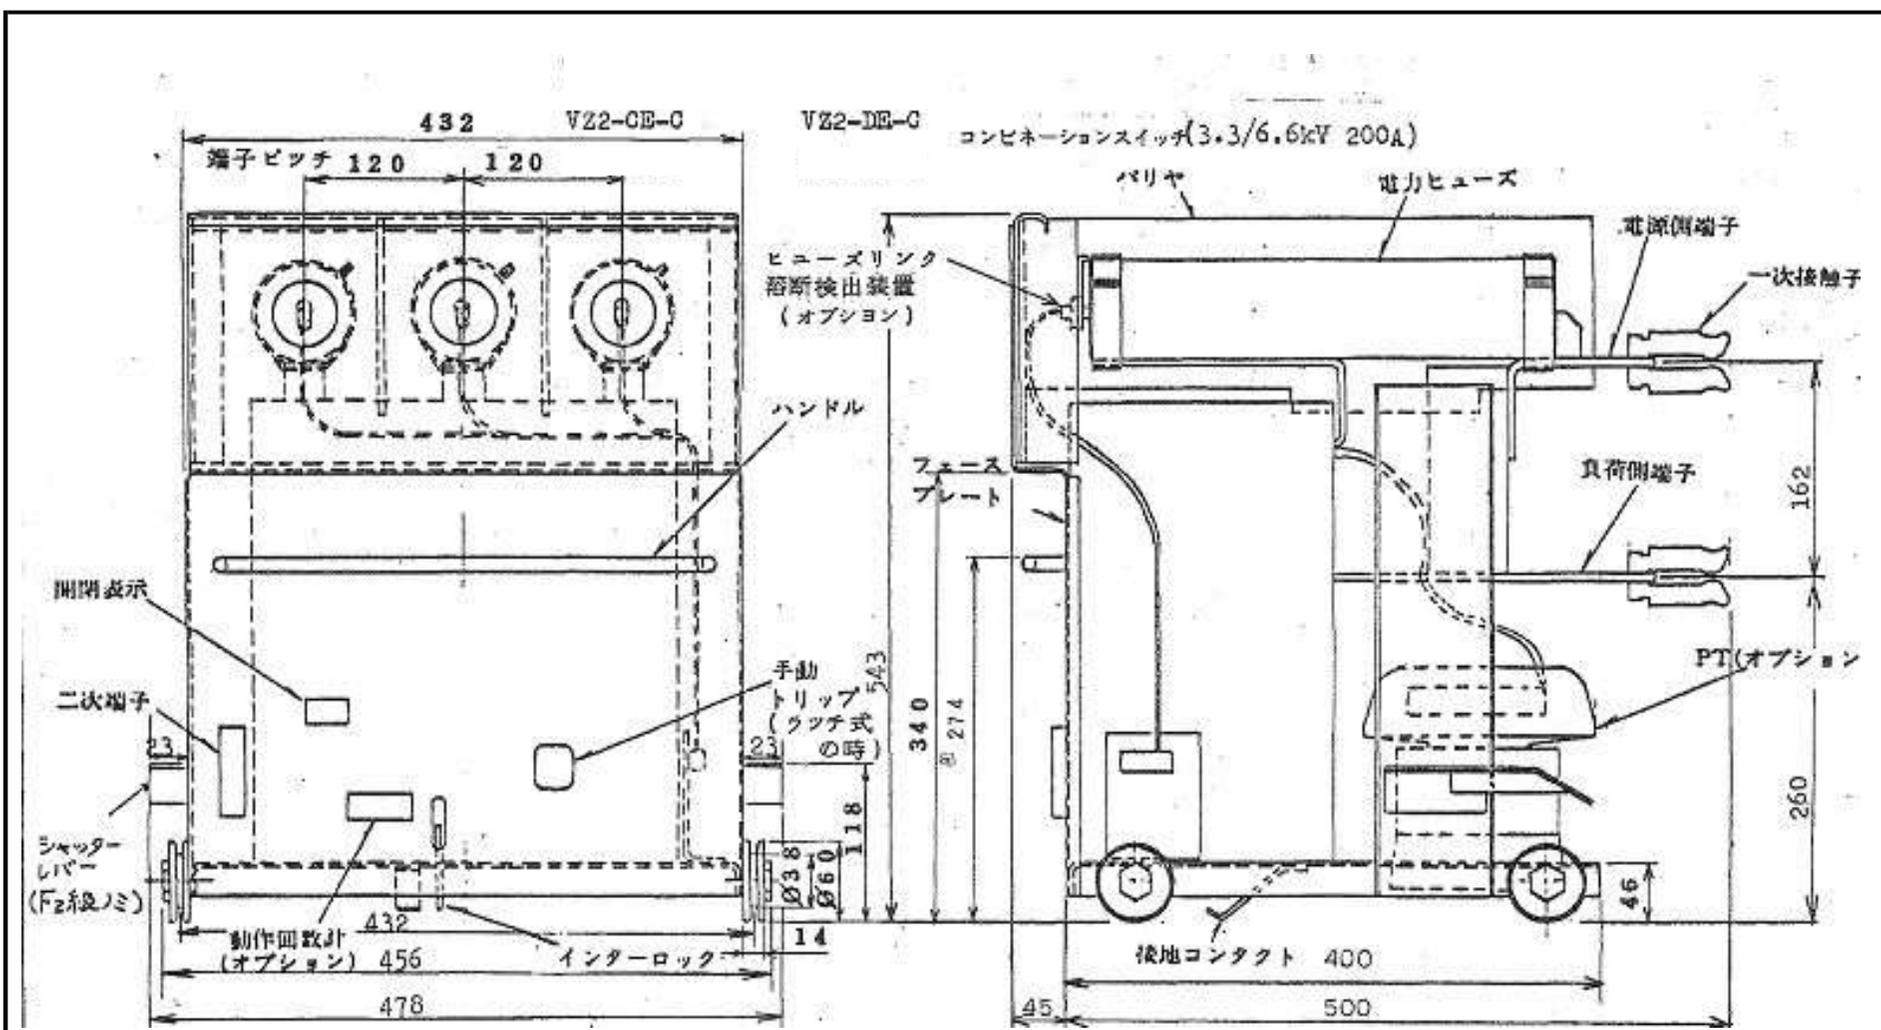


駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	44	破碎真空接触器外観

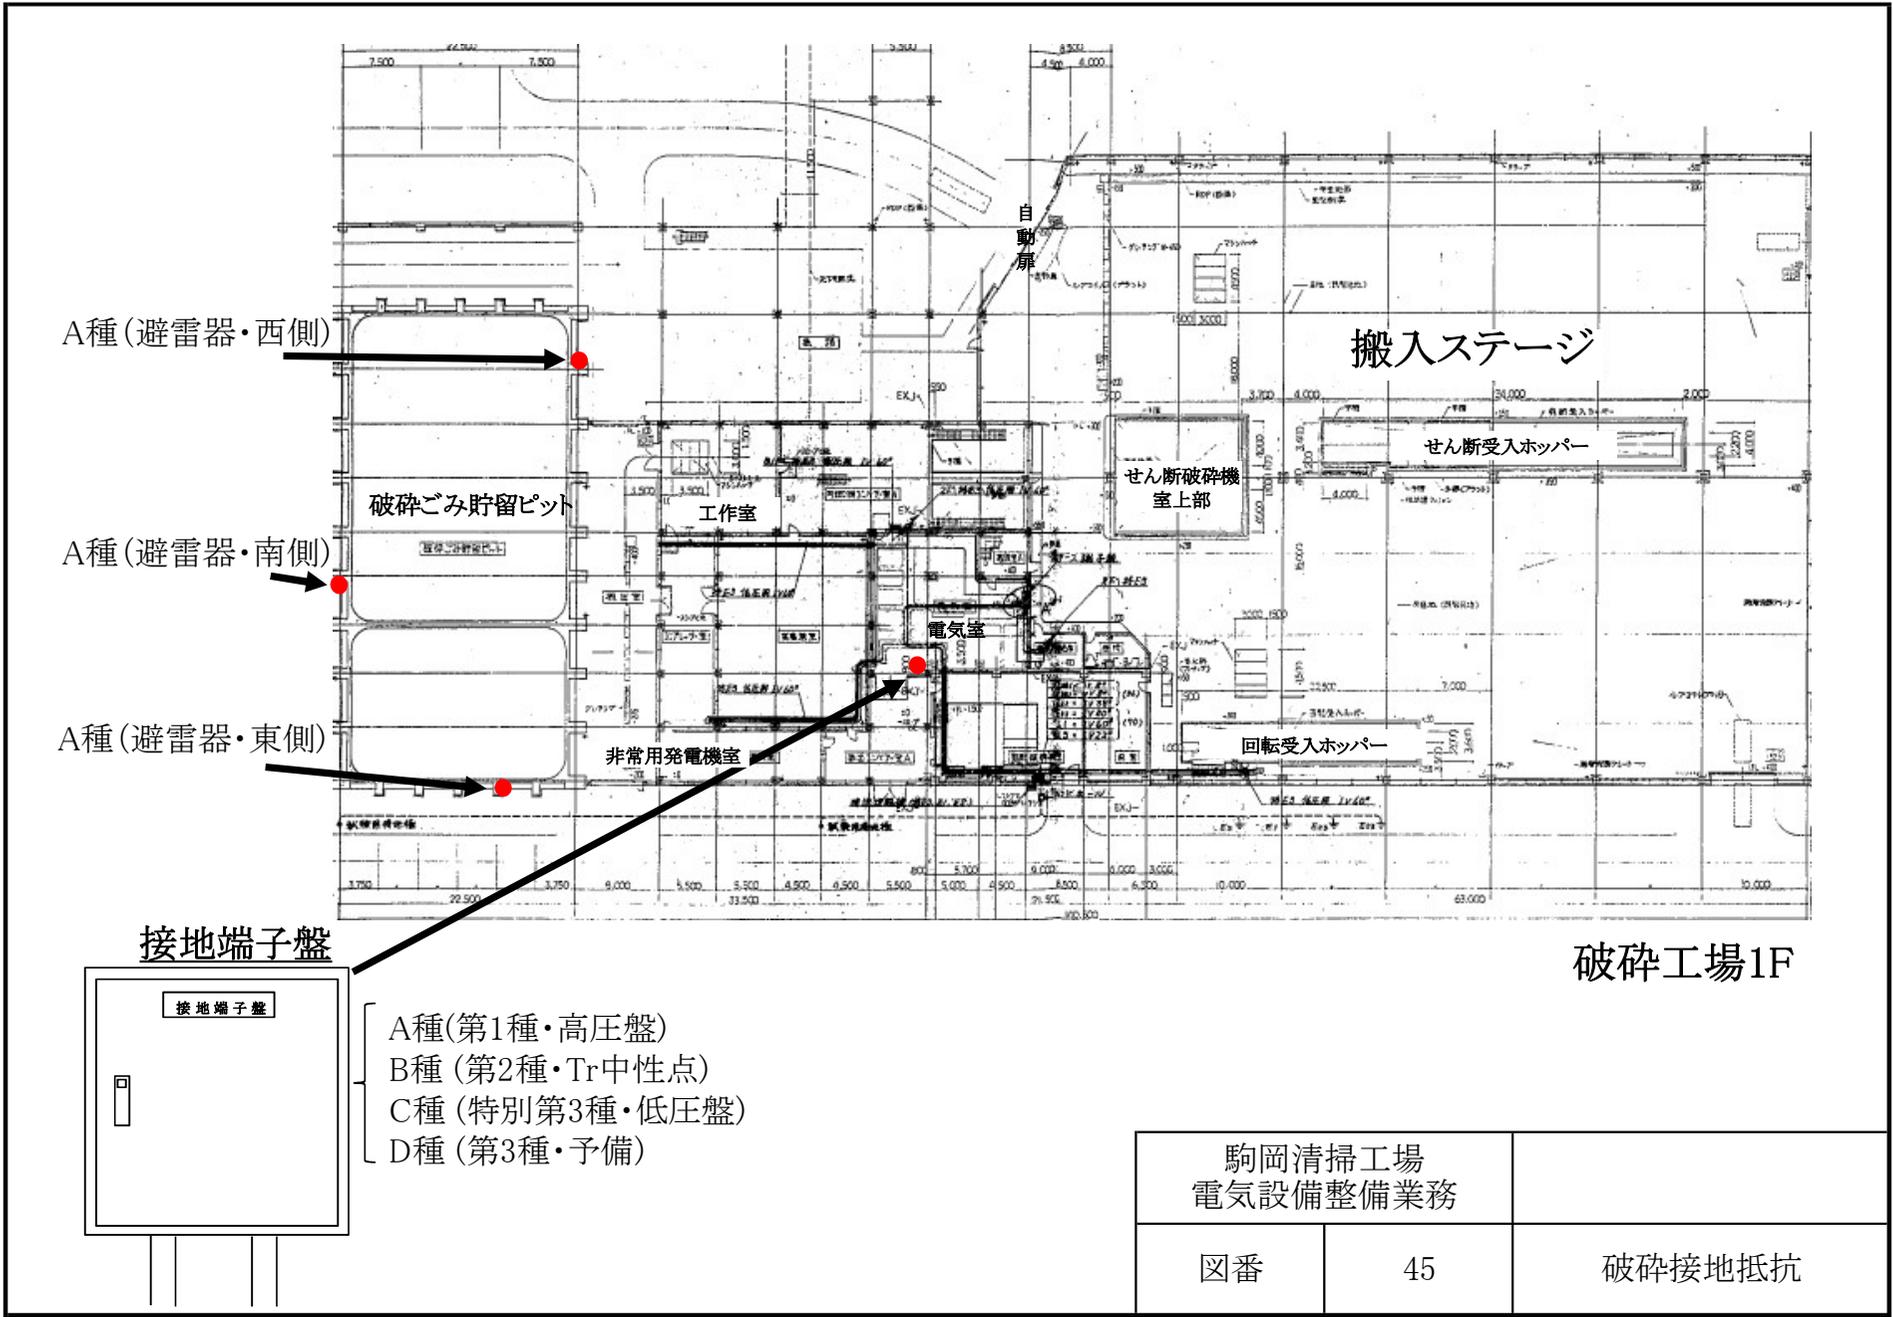

- A種(第1種・高圧盤)
- B種(第2種・Tr中性点)
- C種(特別第3種・低圧盤)
- D種(第3種・予備)



駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	45	破砕接地抵抗

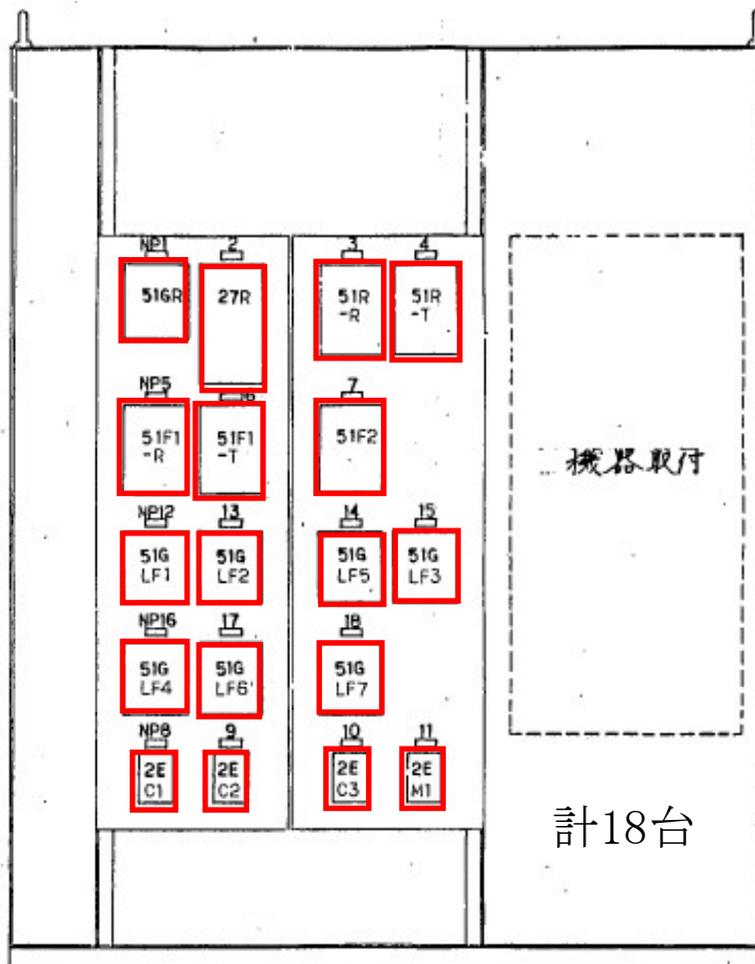

保護継電器(電力監視盤)

点検

駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	46	破砕保護継電器

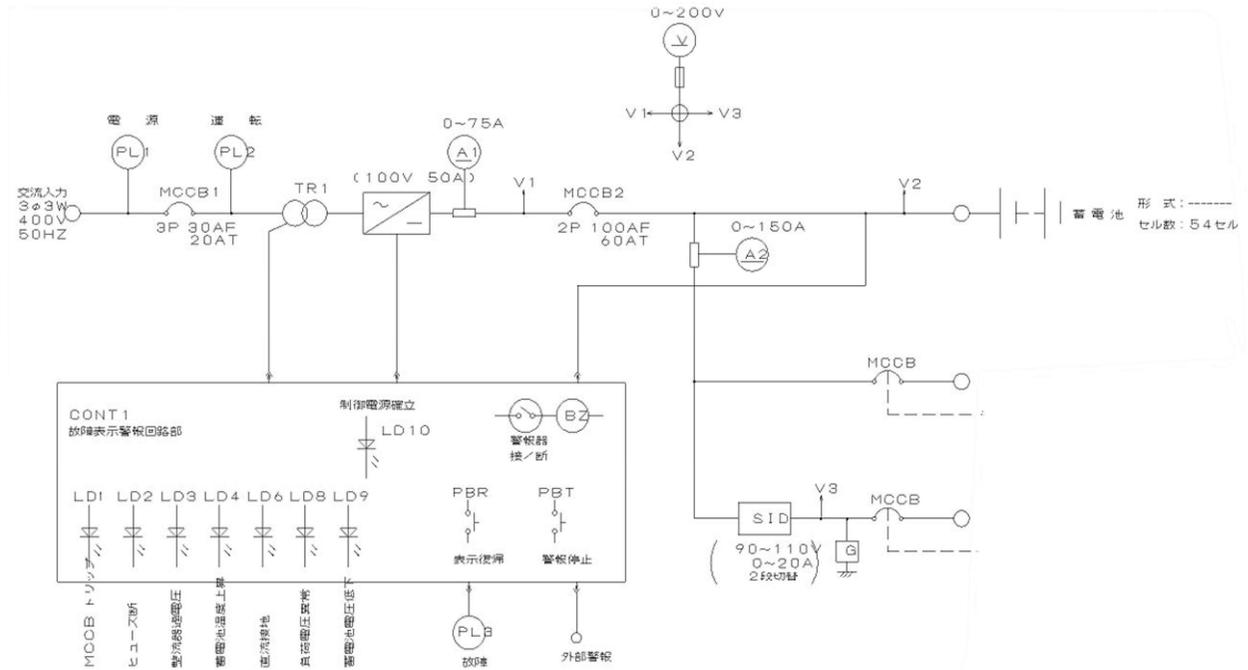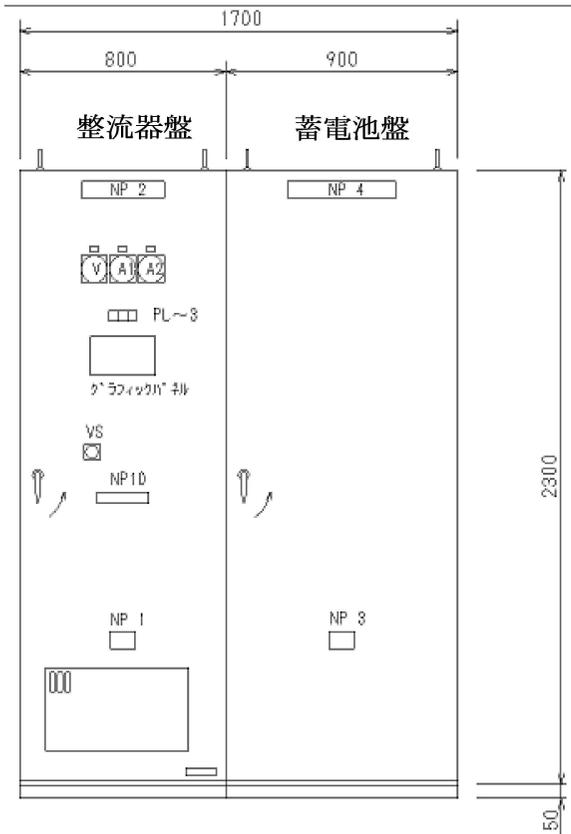

直流電源装置単線結線図

駒岡清掃工場 電気設備整備業務		
図番	48	破碎直流電源装置