


令和3年度（2021年）

仕様図面


業務名 発寒清掃工場 電気設備整備業務

|   |                        |    |                        |    |                               |
|---|------------------------|----|------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | 全体図                    | 7  | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図3） | 13 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図9）        |
| 2 | 1階機器配置図                | 8  | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図4） | 14 | 受変電設備シーケンス点検、保護継電器点検整備（単線結線図） |
| 3 | 2階機器配置図                | 9  | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図5） | 15 | 電気室電気設備点検（単線結線図）              |
| 4 | 真空遮断器・接触器点検整備（単線結線図）   | 10 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図6） | 16 | 低圧気中遮断器カムスイッチ交換               |
| 5 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図1） | 11 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図7） |    |                               |
| 6 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図2） | 12 | 真空遮断器・接触器点検整備（遮断器組立図8） |    |                               |

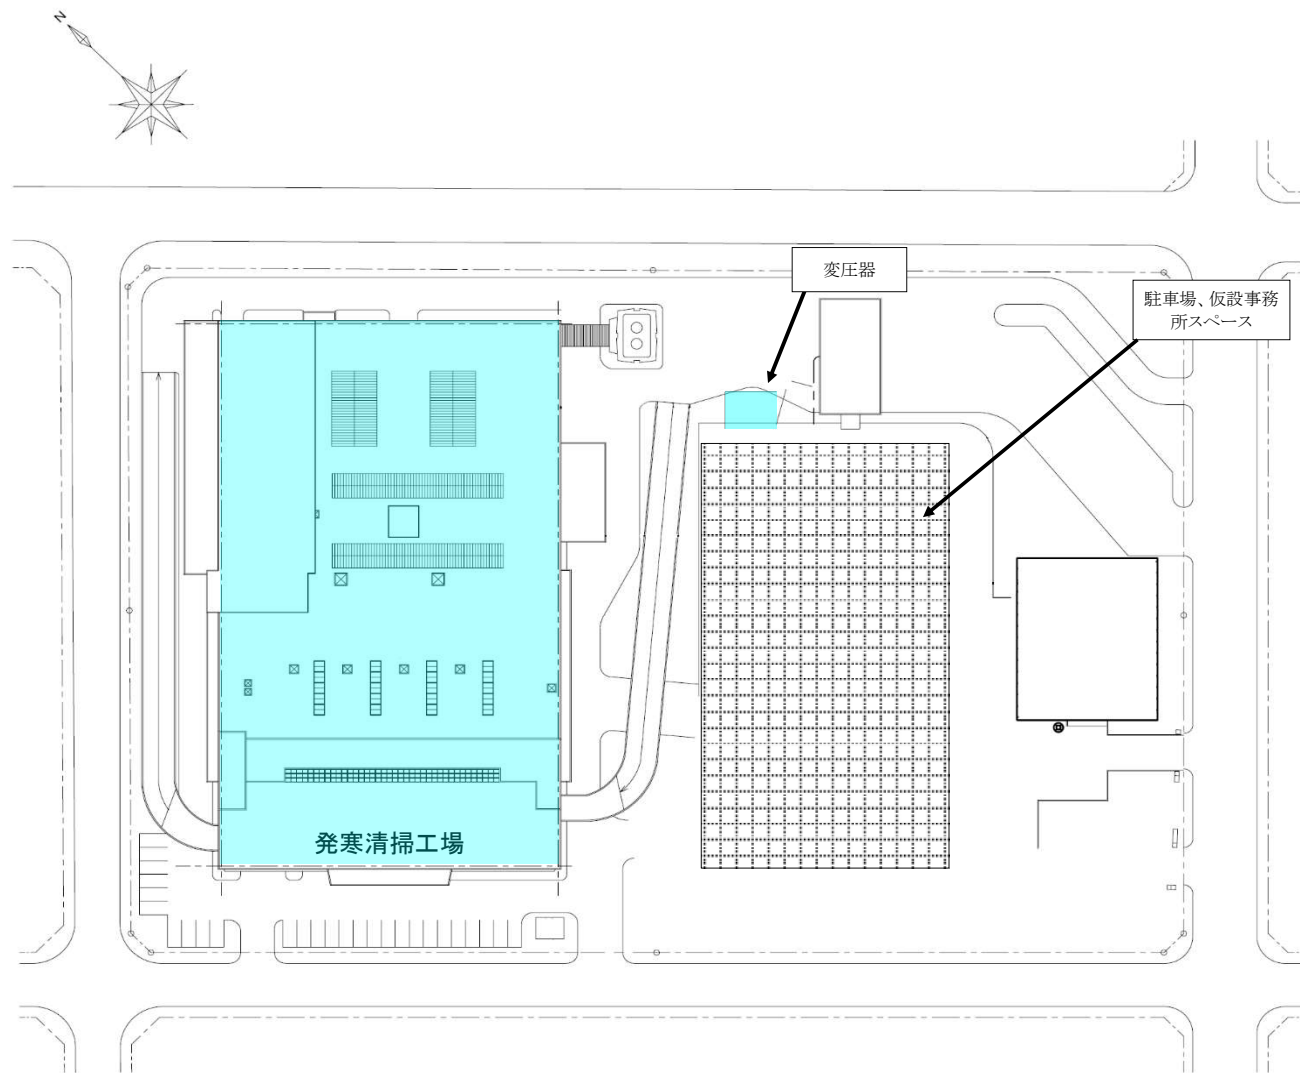


複写禁止

|             |     |
|-------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場 | 図 番 |
| 全 体 図       | 1   |
|             |     |

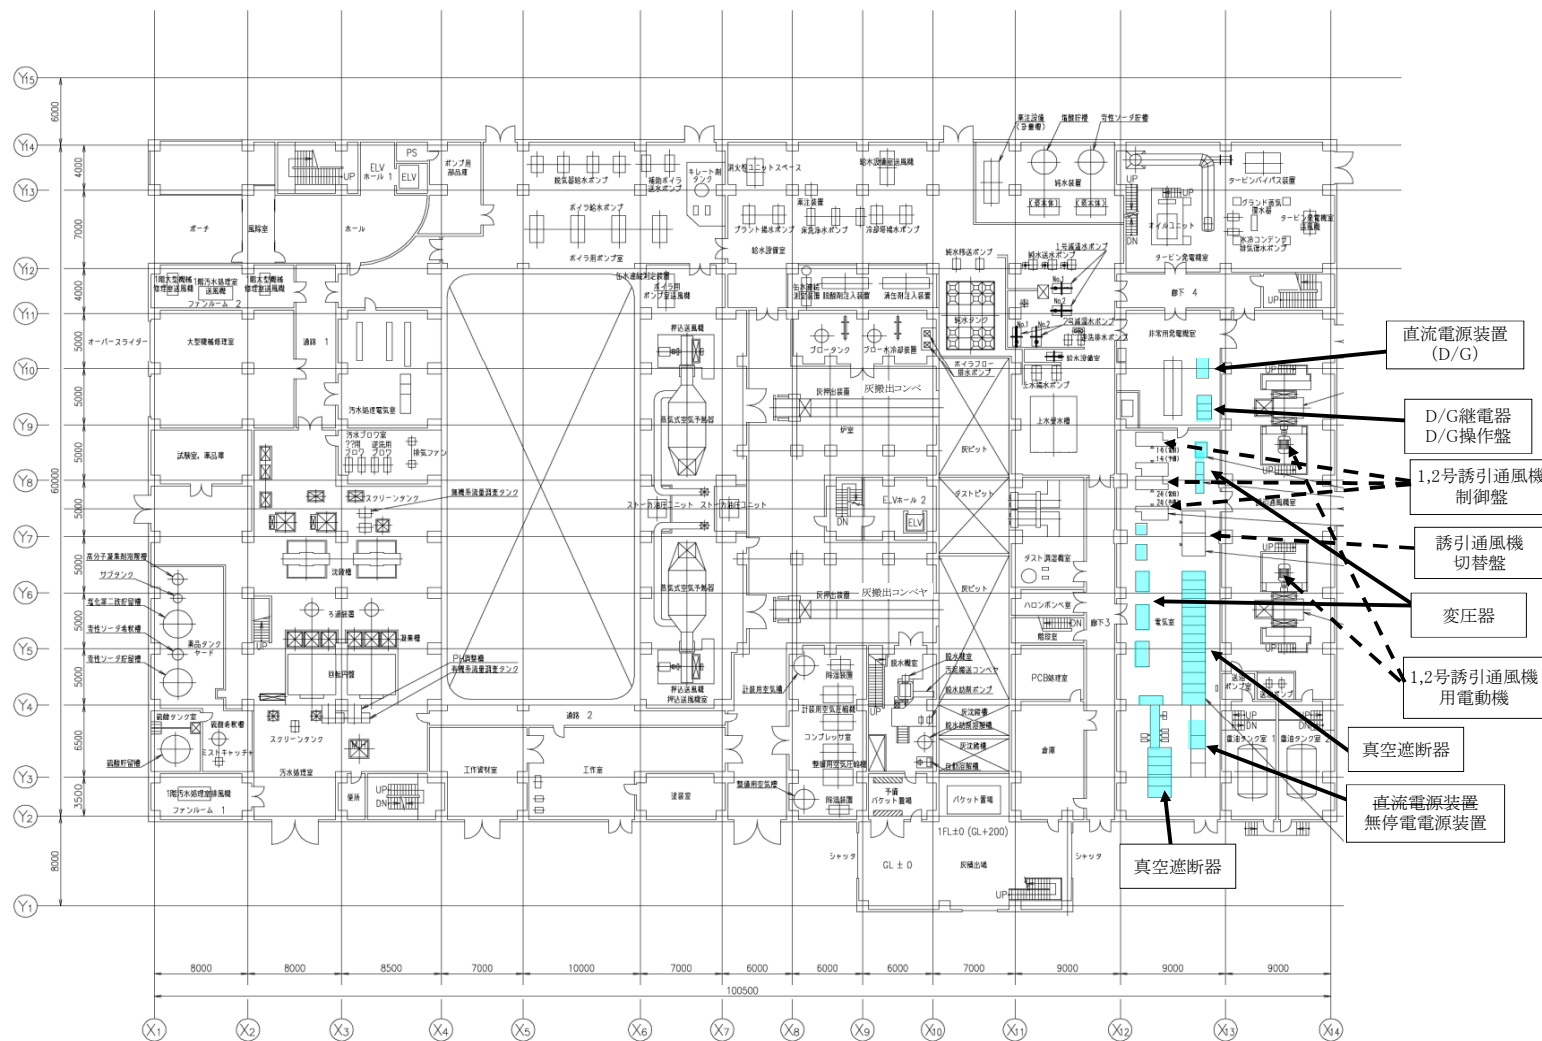


複写禁止

|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 1 階 機 器 配 置 図 | 2   |
|               |     |

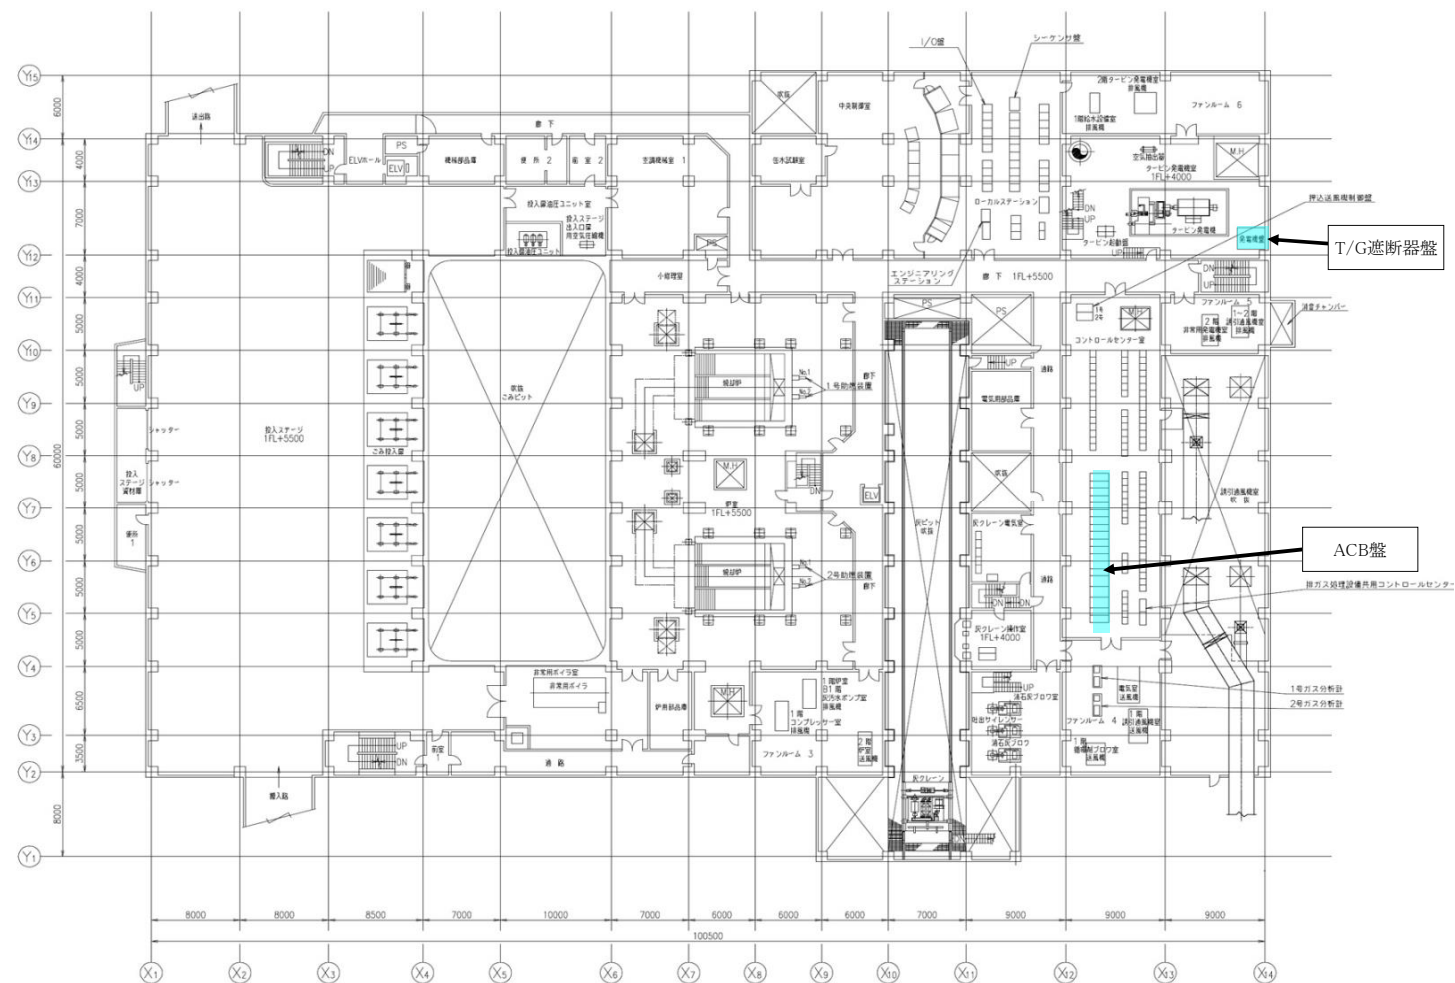

複写禁止



|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 2 階 機 器 配 置 図 | 3   |

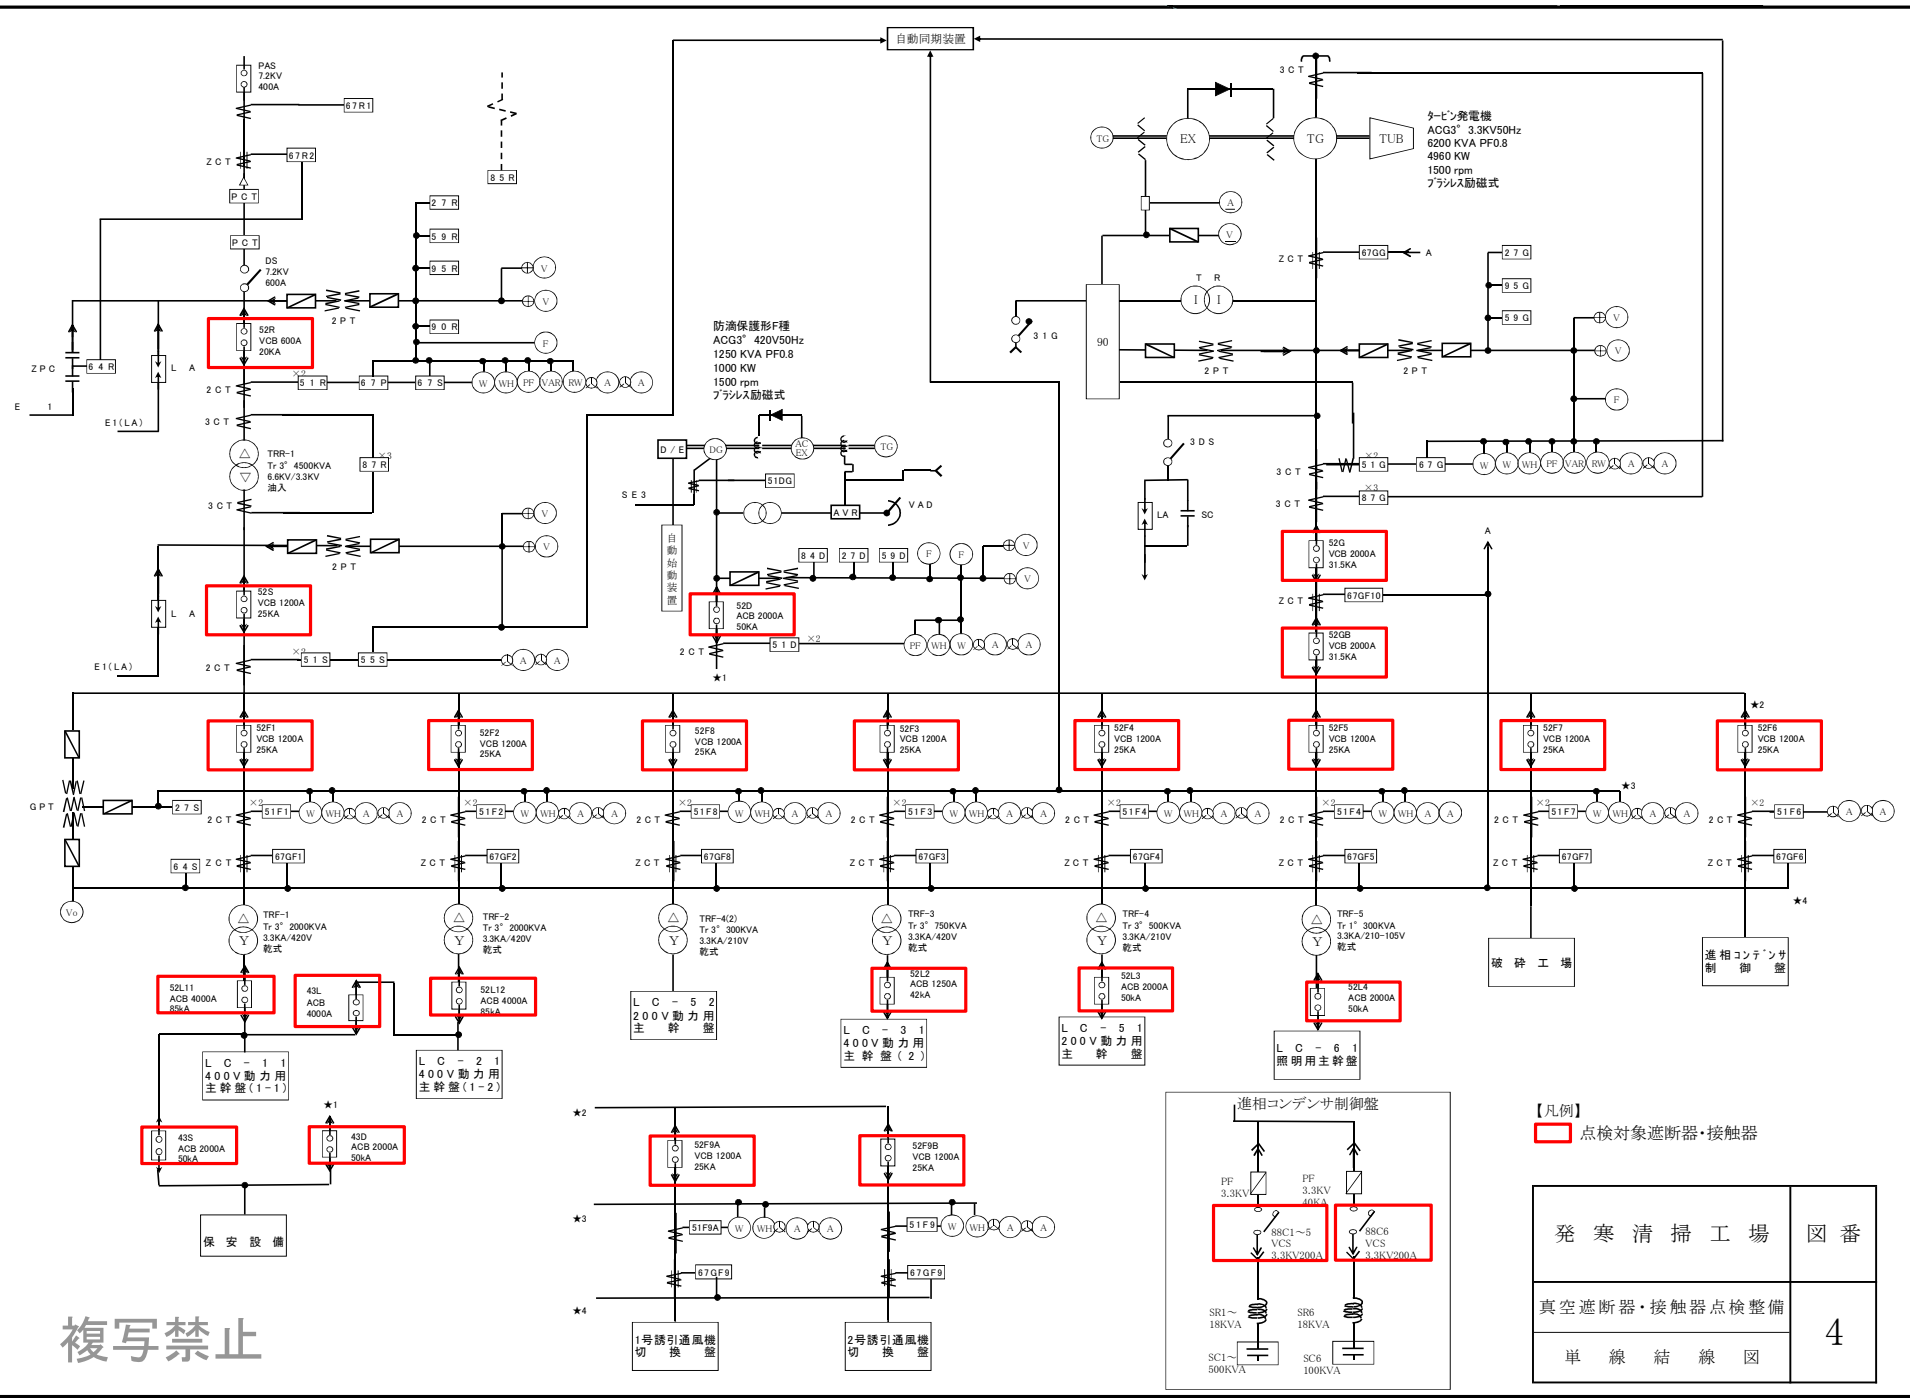

複写禁止

【凡例】  
点検対象遮断器・接点器



|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接点器点検整備 | 4   |
| 単 線 結 線 図     |     |

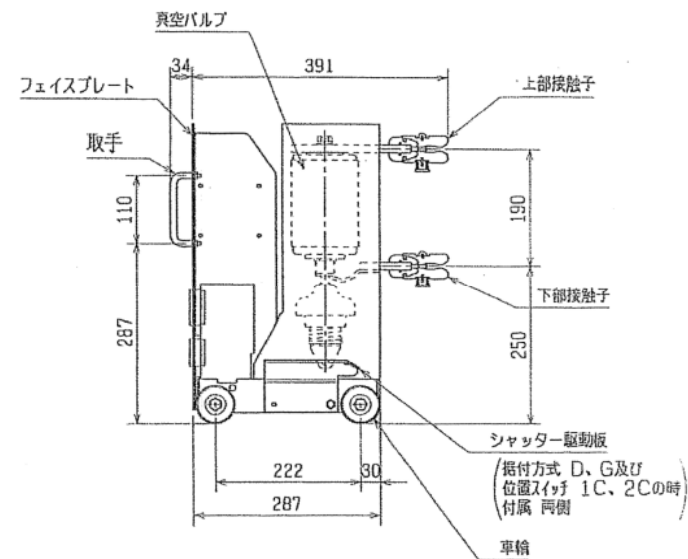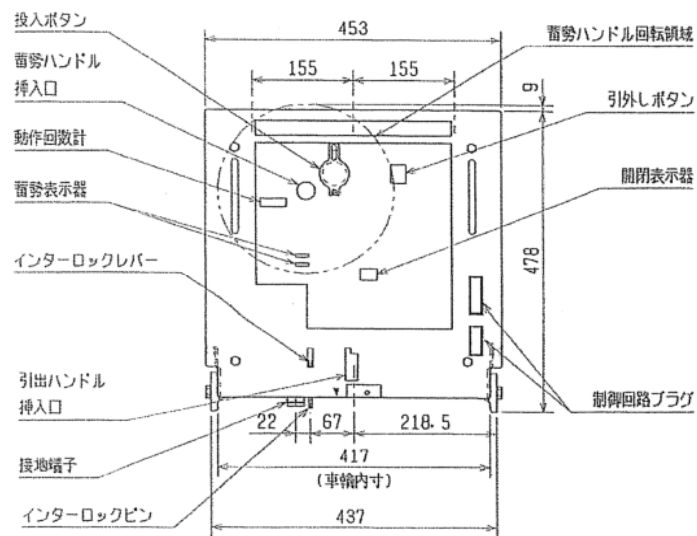

VF25DM-DG型

複写禁止



|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 5   |
| 遮 断 機 組 立 図 1 |     |

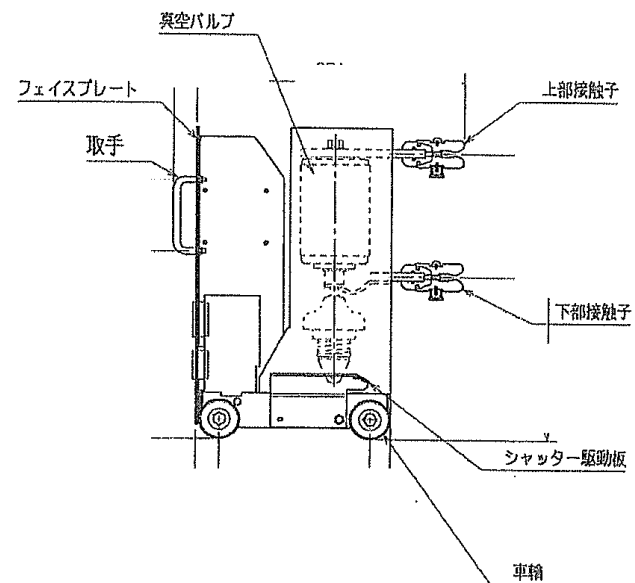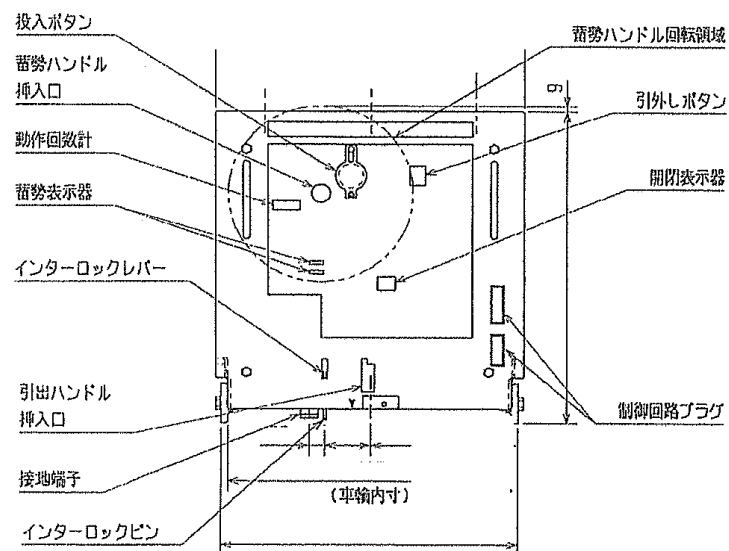

VF20DM-DG 型

複写禁止



|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 6   |
| 遮 断 機 組 立 図 2 |     |

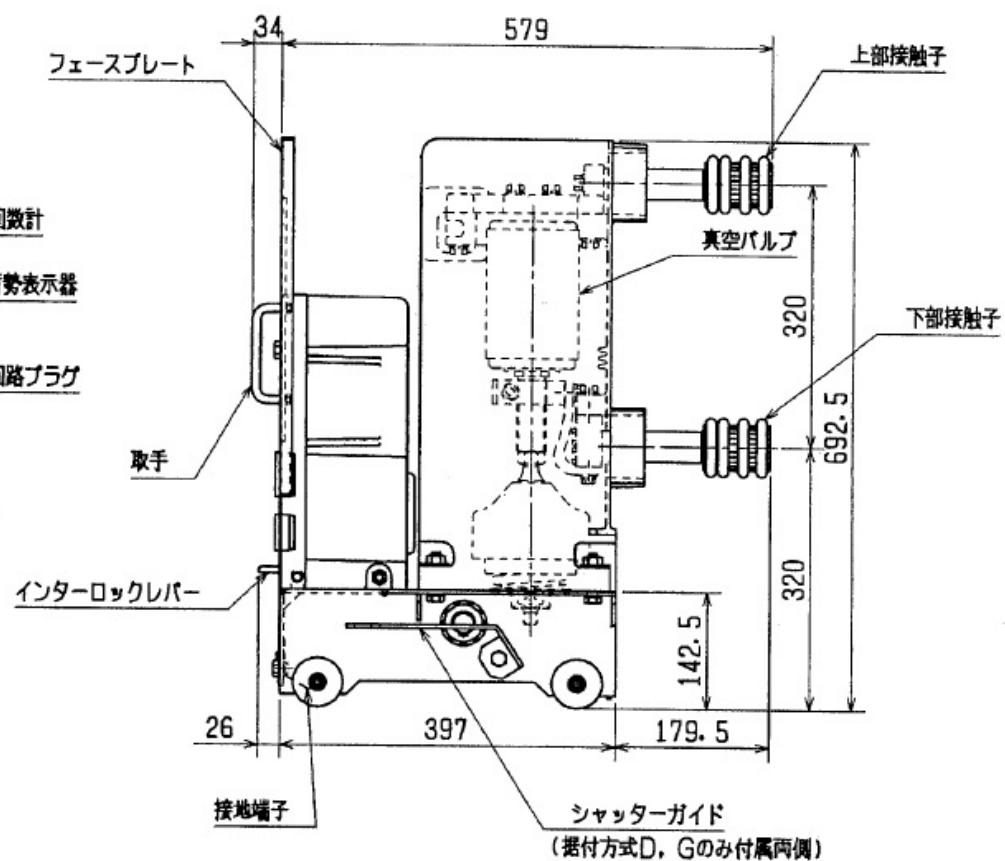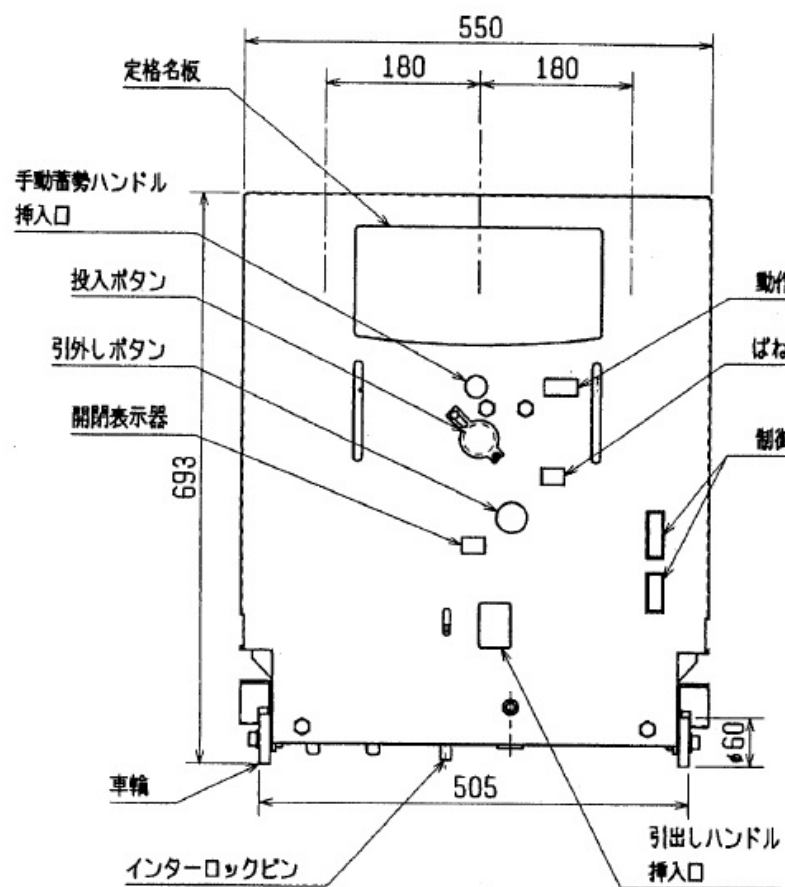

VF-32CM-DAS 型

複写禁止


|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 7   |
| 遮 断 機 組 立 図 3 |     |

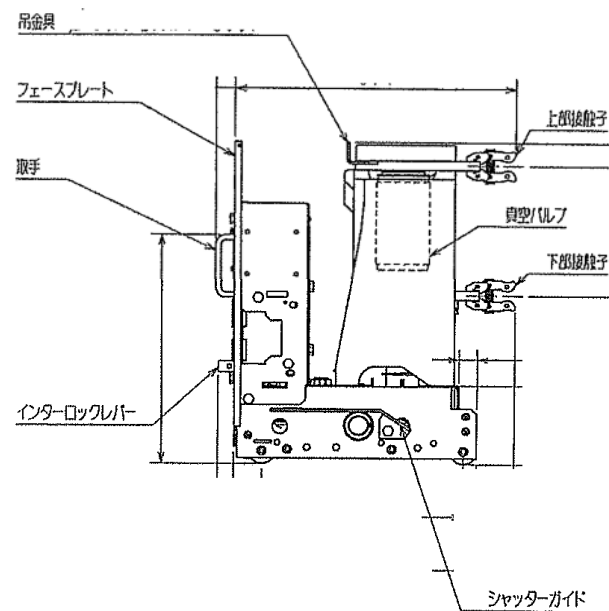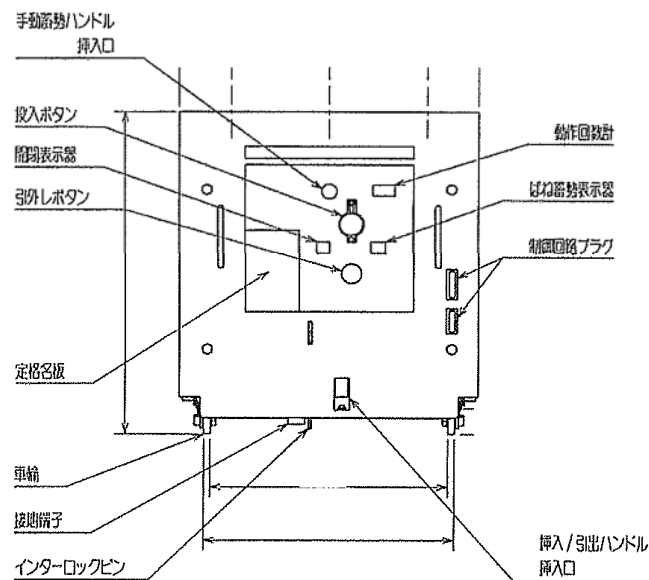

VF32DM-D型

複写禁止

|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 8   |
| 遮 断 機 組 立 図 4 |     |

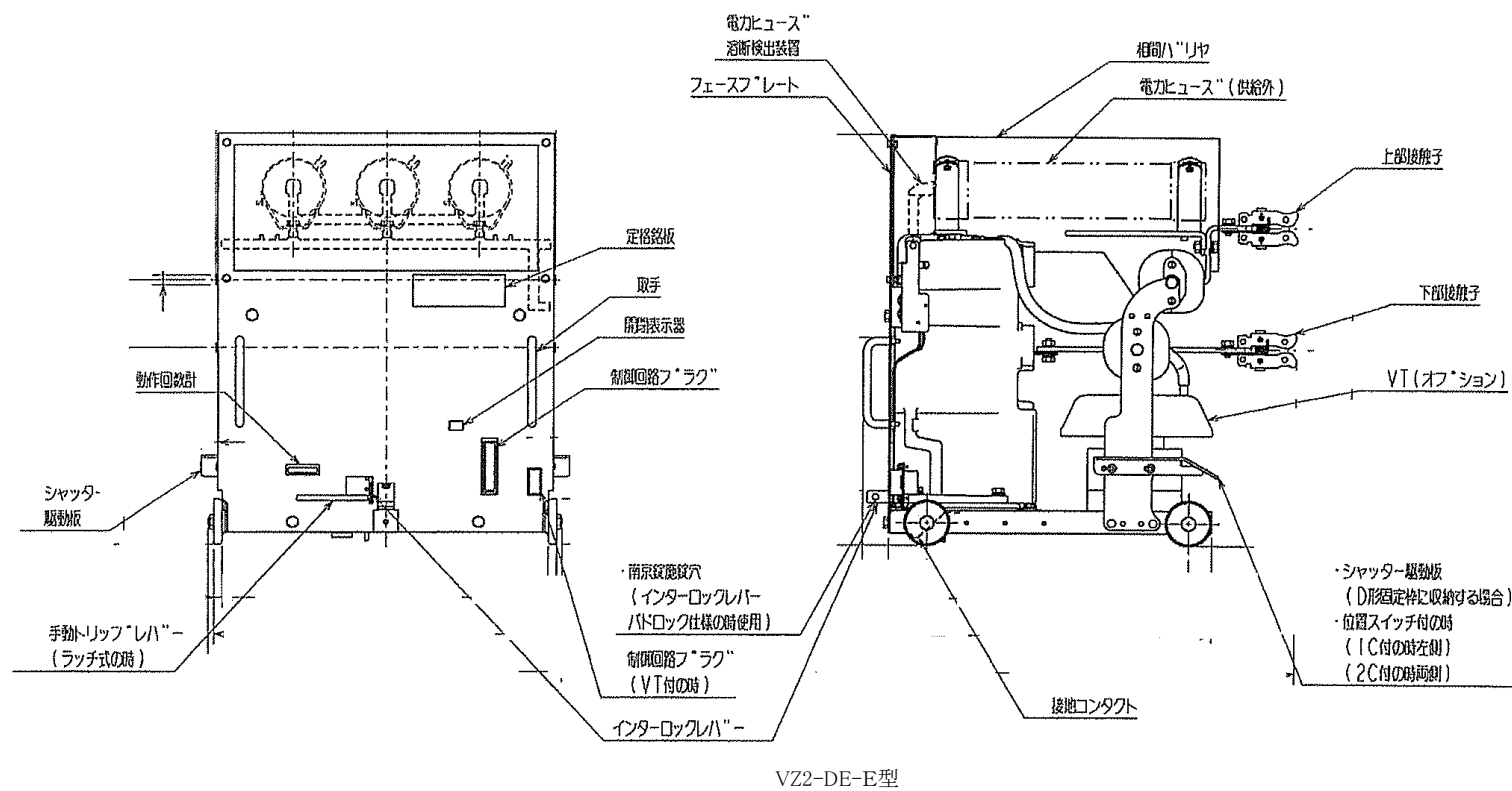



複写禁止

|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 9   |
| 遮断機組立図 5      |     |

AE630~1600-SW, 2000-SWA 3P, 4P

操作面中心  
Operating panel  
center

制御回路端子台カバー  
Terminal cover (TTC)

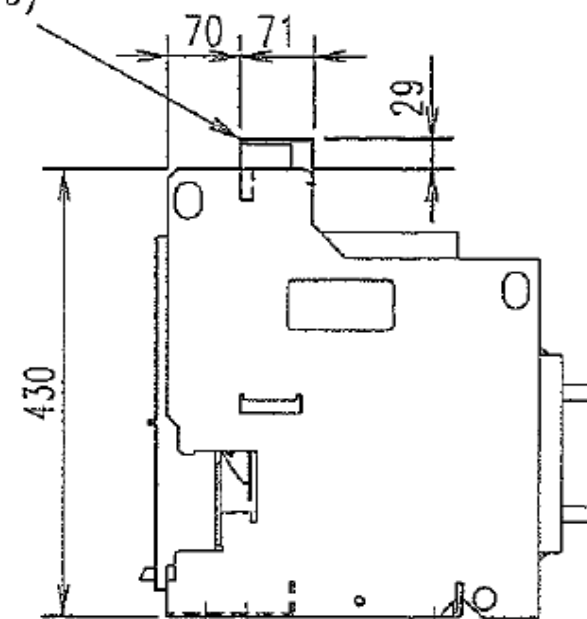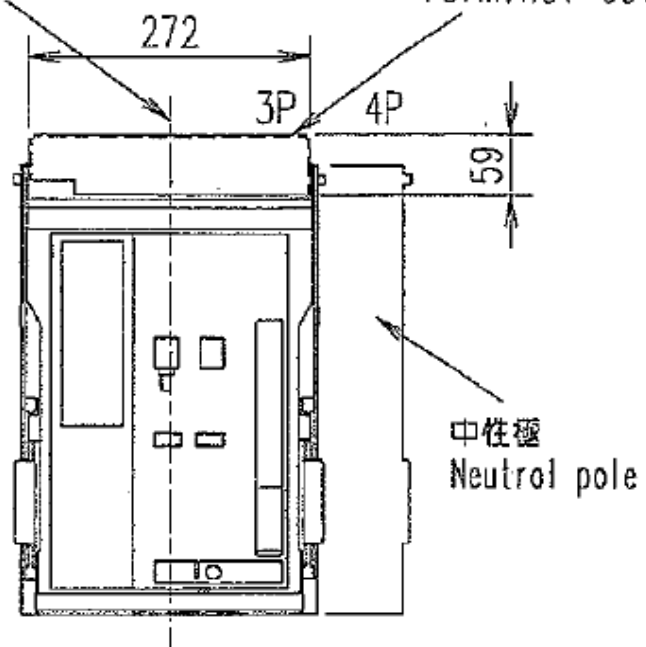

AE1250-SW



複写禁止

|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 10  |
| 遮断機組立図 6      |     |

AE2000～3200-SW, 4000-SWA 3P, 4P

操作面中心  
Operating panel  
center

制御回路端子台カバー -  
Terminal cover (TTC)

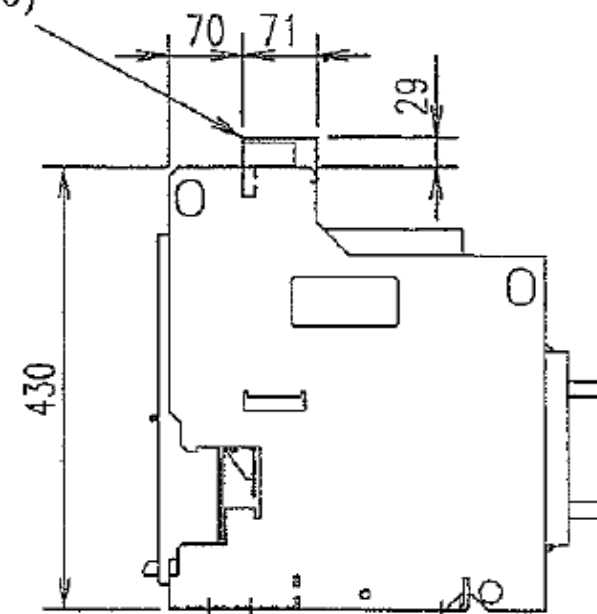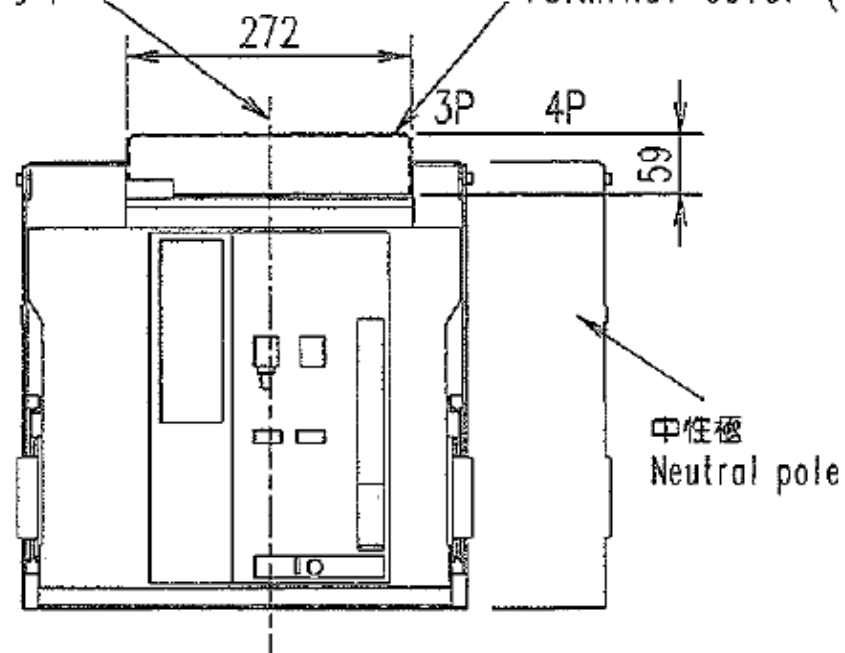


AE2000-SW

複写禁止

|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 11  |
| 遮断機組立図 7      |     |

AE4000～6300-SW 3P, 4P

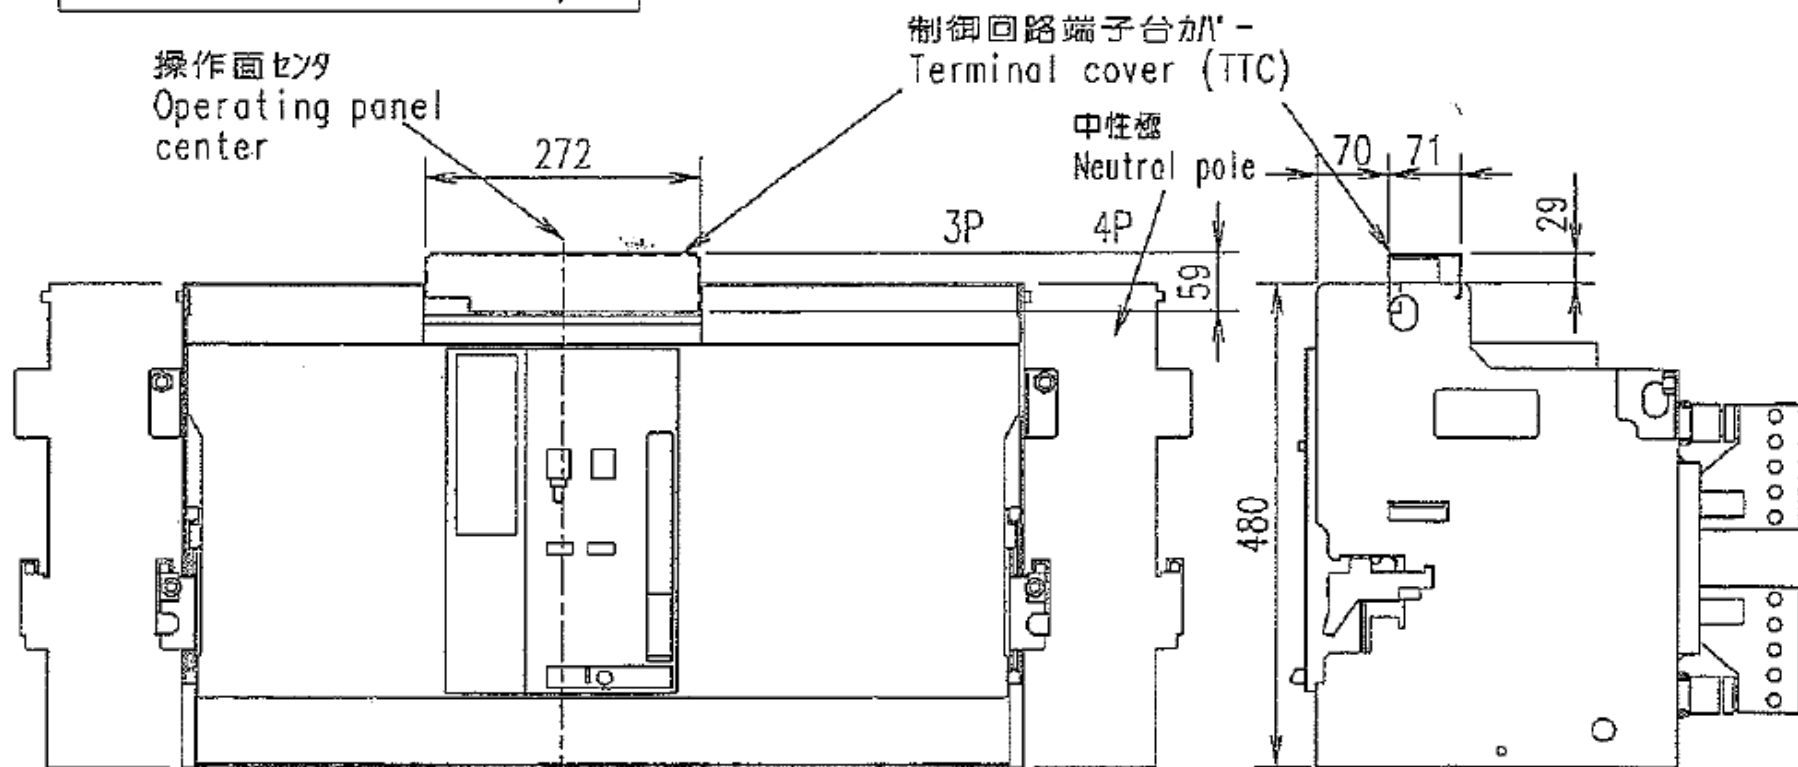


AE4000-SW

複写禁止


|               |     |
|---------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場   | 図 番 |
| 真空遮断器・接触器点検整備 | 12  |
| 遮断機組立図 8      |     |



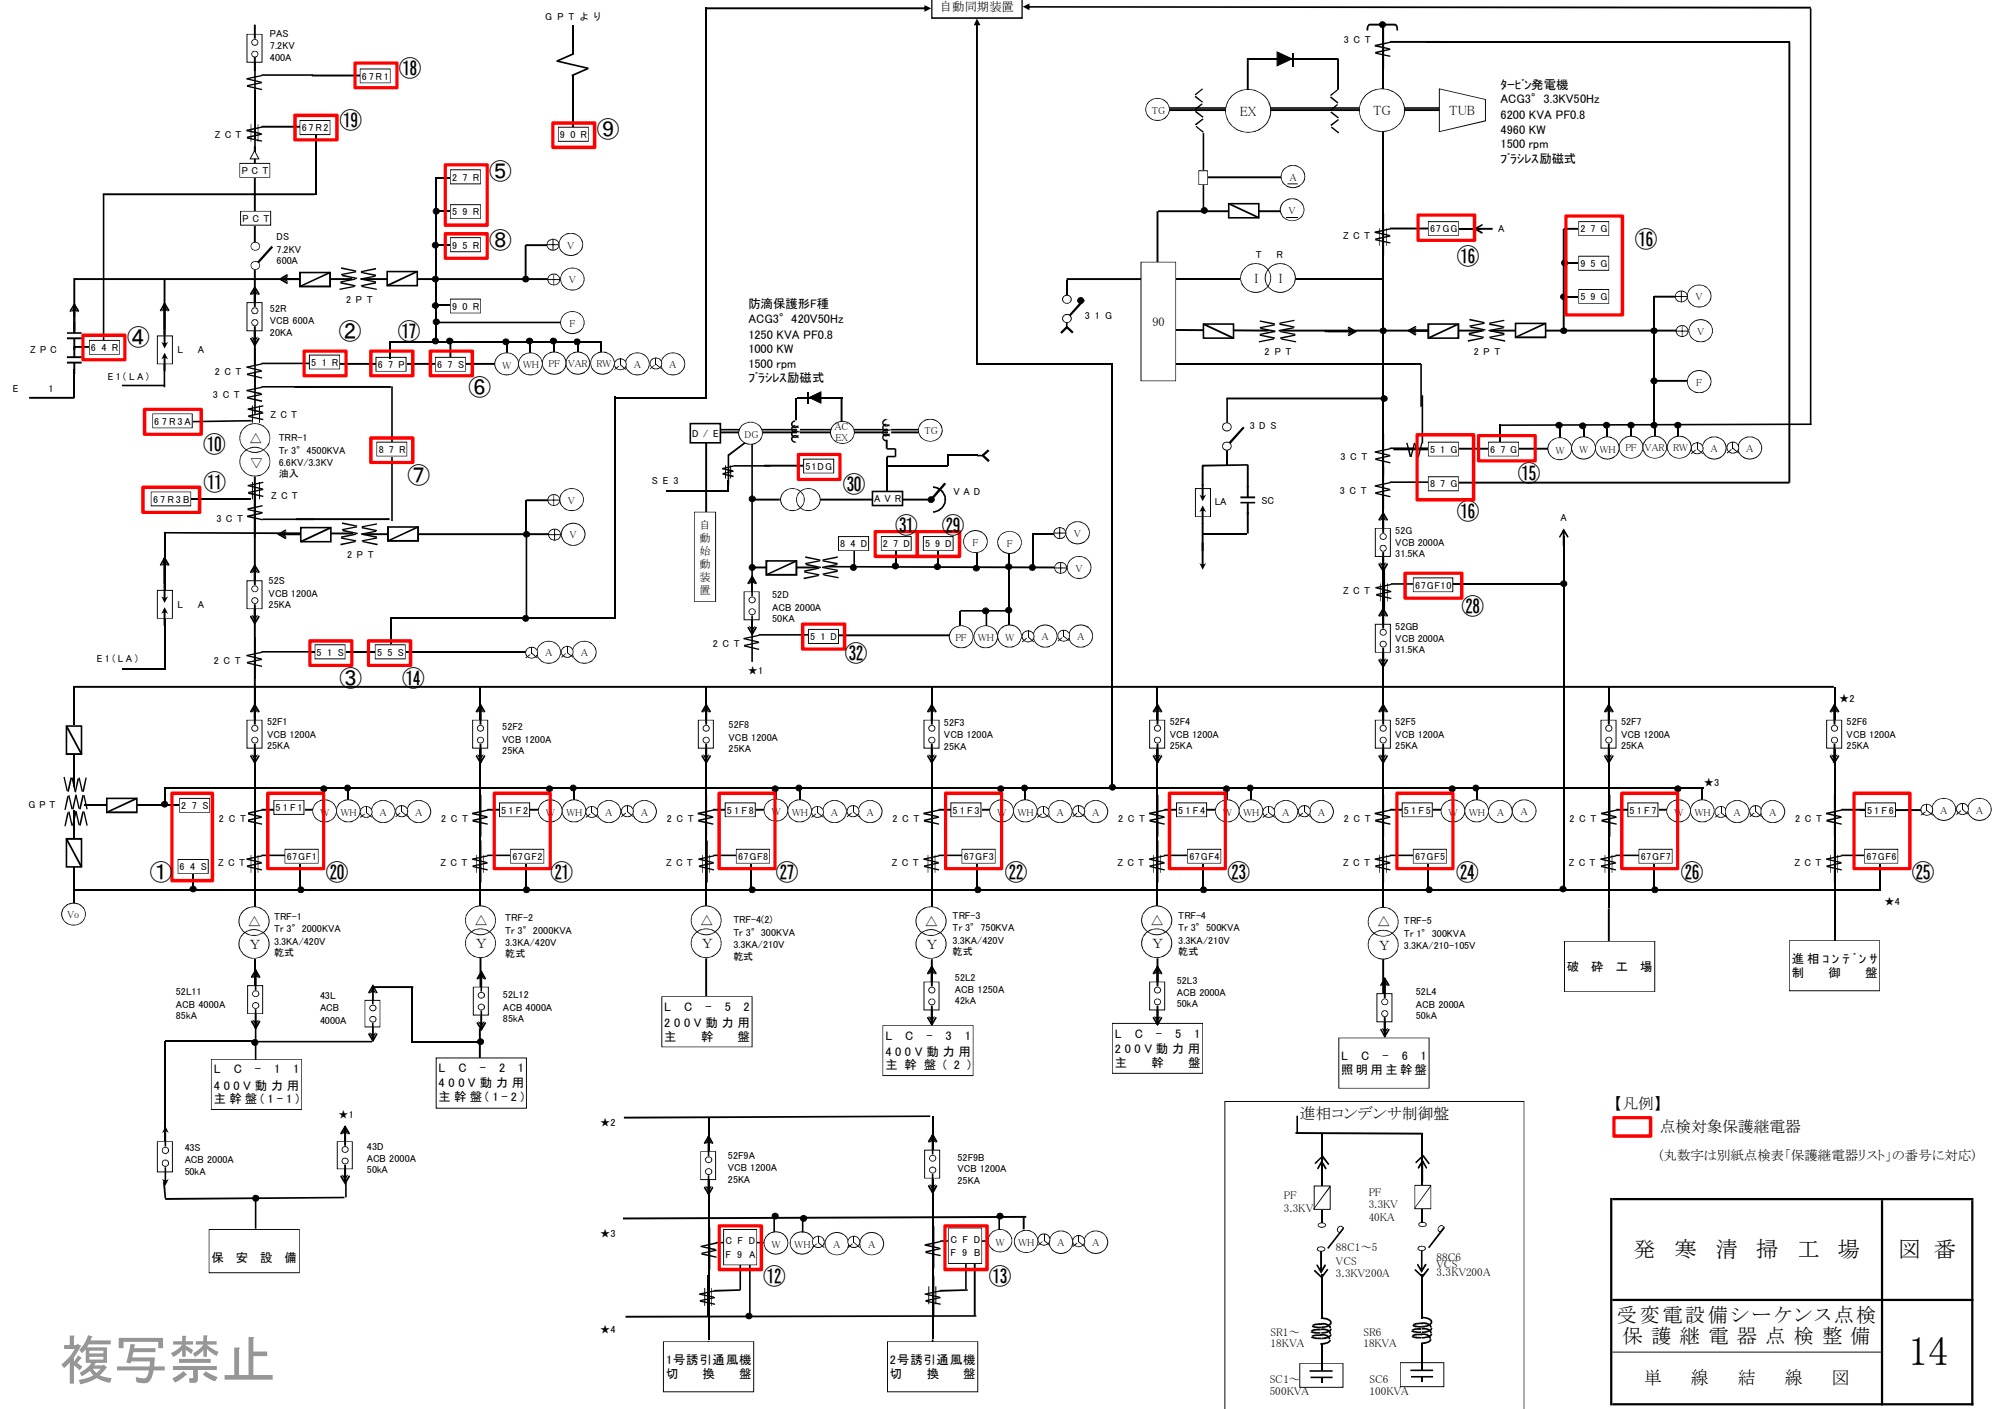

複写禁止


【凡例】  
67R1 点検対象保護継電器  
 (丸数字は別紙点検表「保護継電器リスト」の番号に対応)

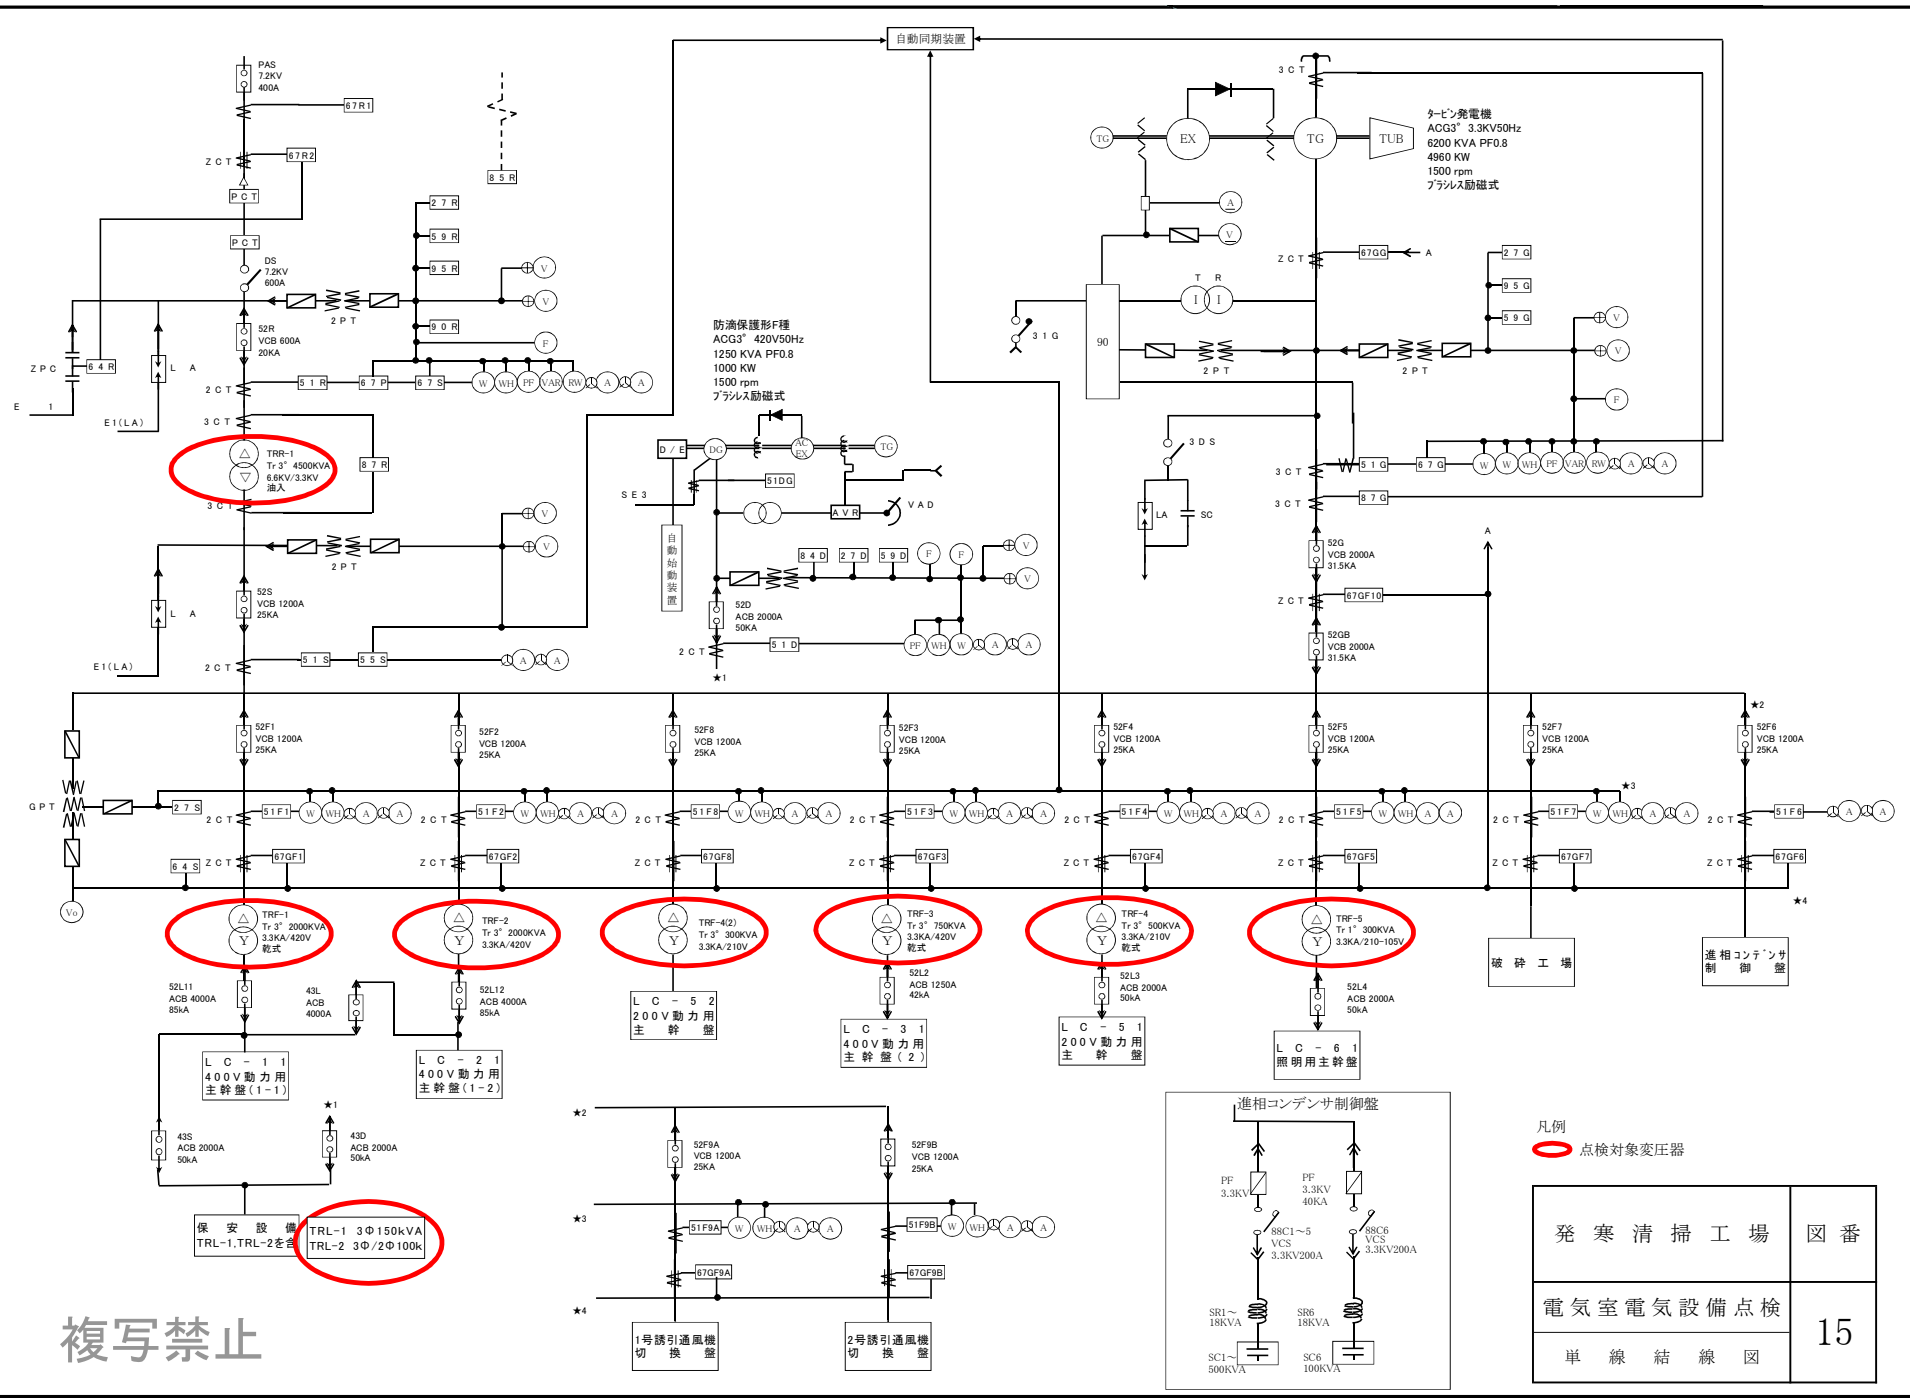

複写禁止

凡例  
点検対象変圧器

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場       | 図 番 |
| 電 気 室 電 気 設 備 点 検 | 15  |
| 単 線 結 線 図         |     |

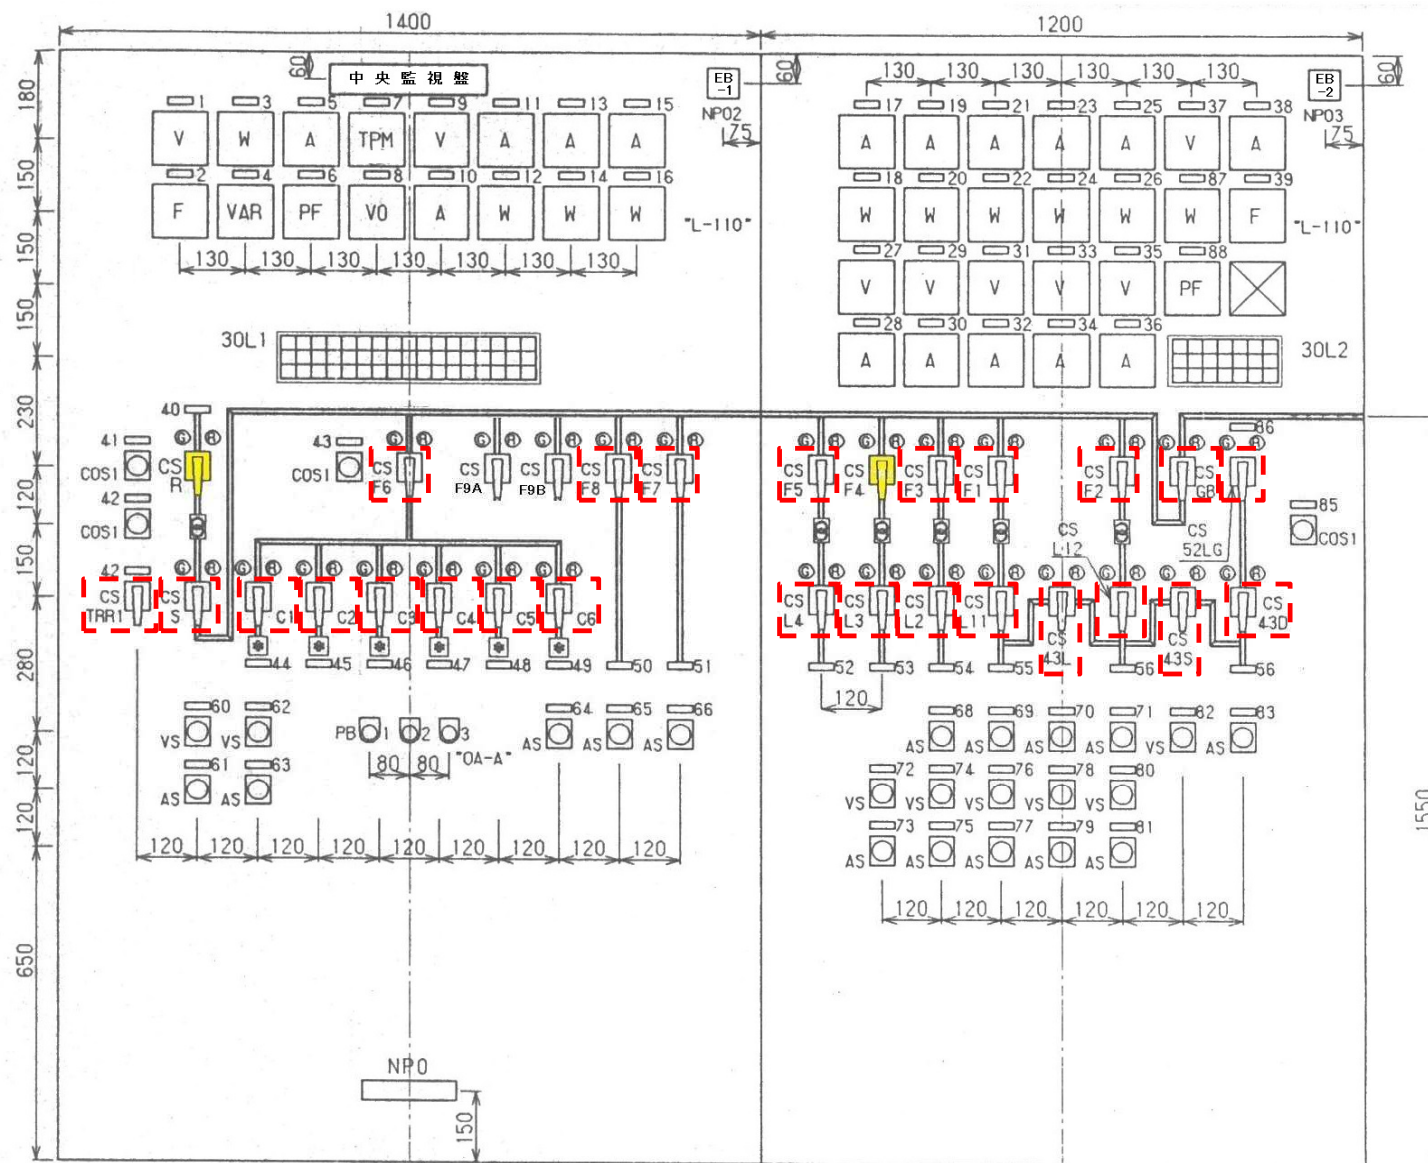

カムスイッチ交換箇所

複写禁止

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 発 寒 清 掃 工 場     | 図 番 |
| 中 央 監 視 盤       | 16  |
| カ ム ス イ ッ チ 交 換 |     |