

## ■電力供給図

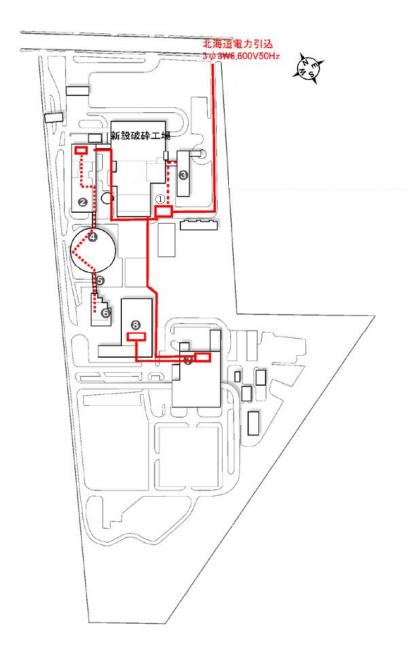

- ①分岐棟で3 φ 3W6,600Vを受電
- ②破砕工場へ3 φ 3W3,300Vを供給
- ③管理棟へ3 φ 3W210V+ 3 φ 3W210V/105Vを供給
- ④ごみ貯留施設(破砕工場から低圧で供給)
- ⑤現在使用していない
- ⑥現在使用していない
- ⑦ごみ資源化工場へ3 $\phi$ 3W3,300Vを供給
- ⑧チップ工場(ごみ資源化工場から供給)

## ■給水設備図

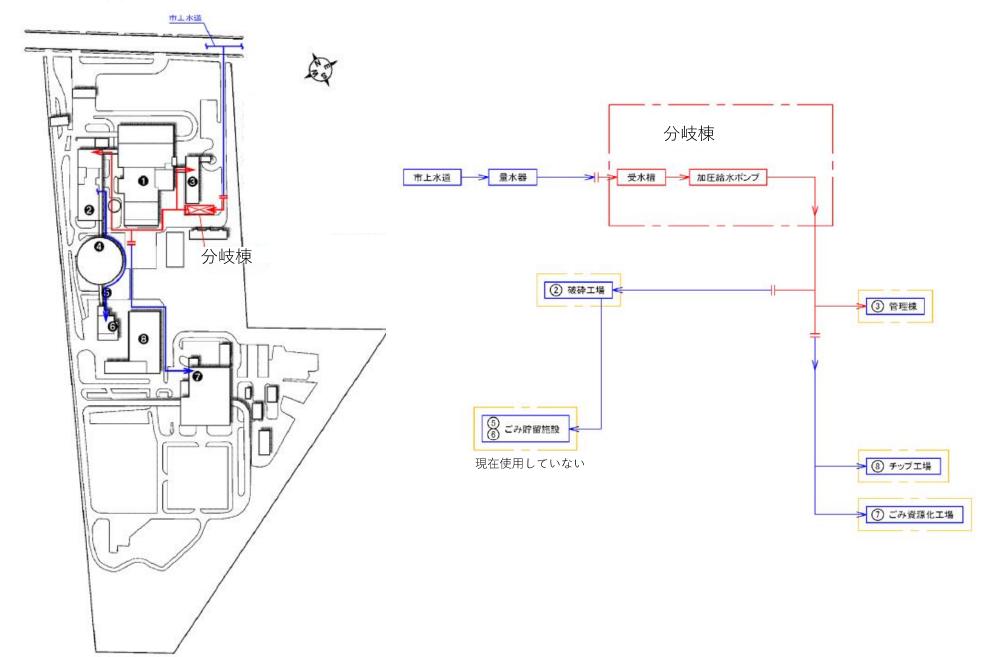

## ■生活排水設備図

分岐棟内の汚水槽に流入後、ポンプ圧送にて下水道へ放流する。

