


白石破碎工場更新事業 入札説明書等に関する質問回答（第1回）
要求水準書に対する質問の内容及び回答No. 4 別添資料

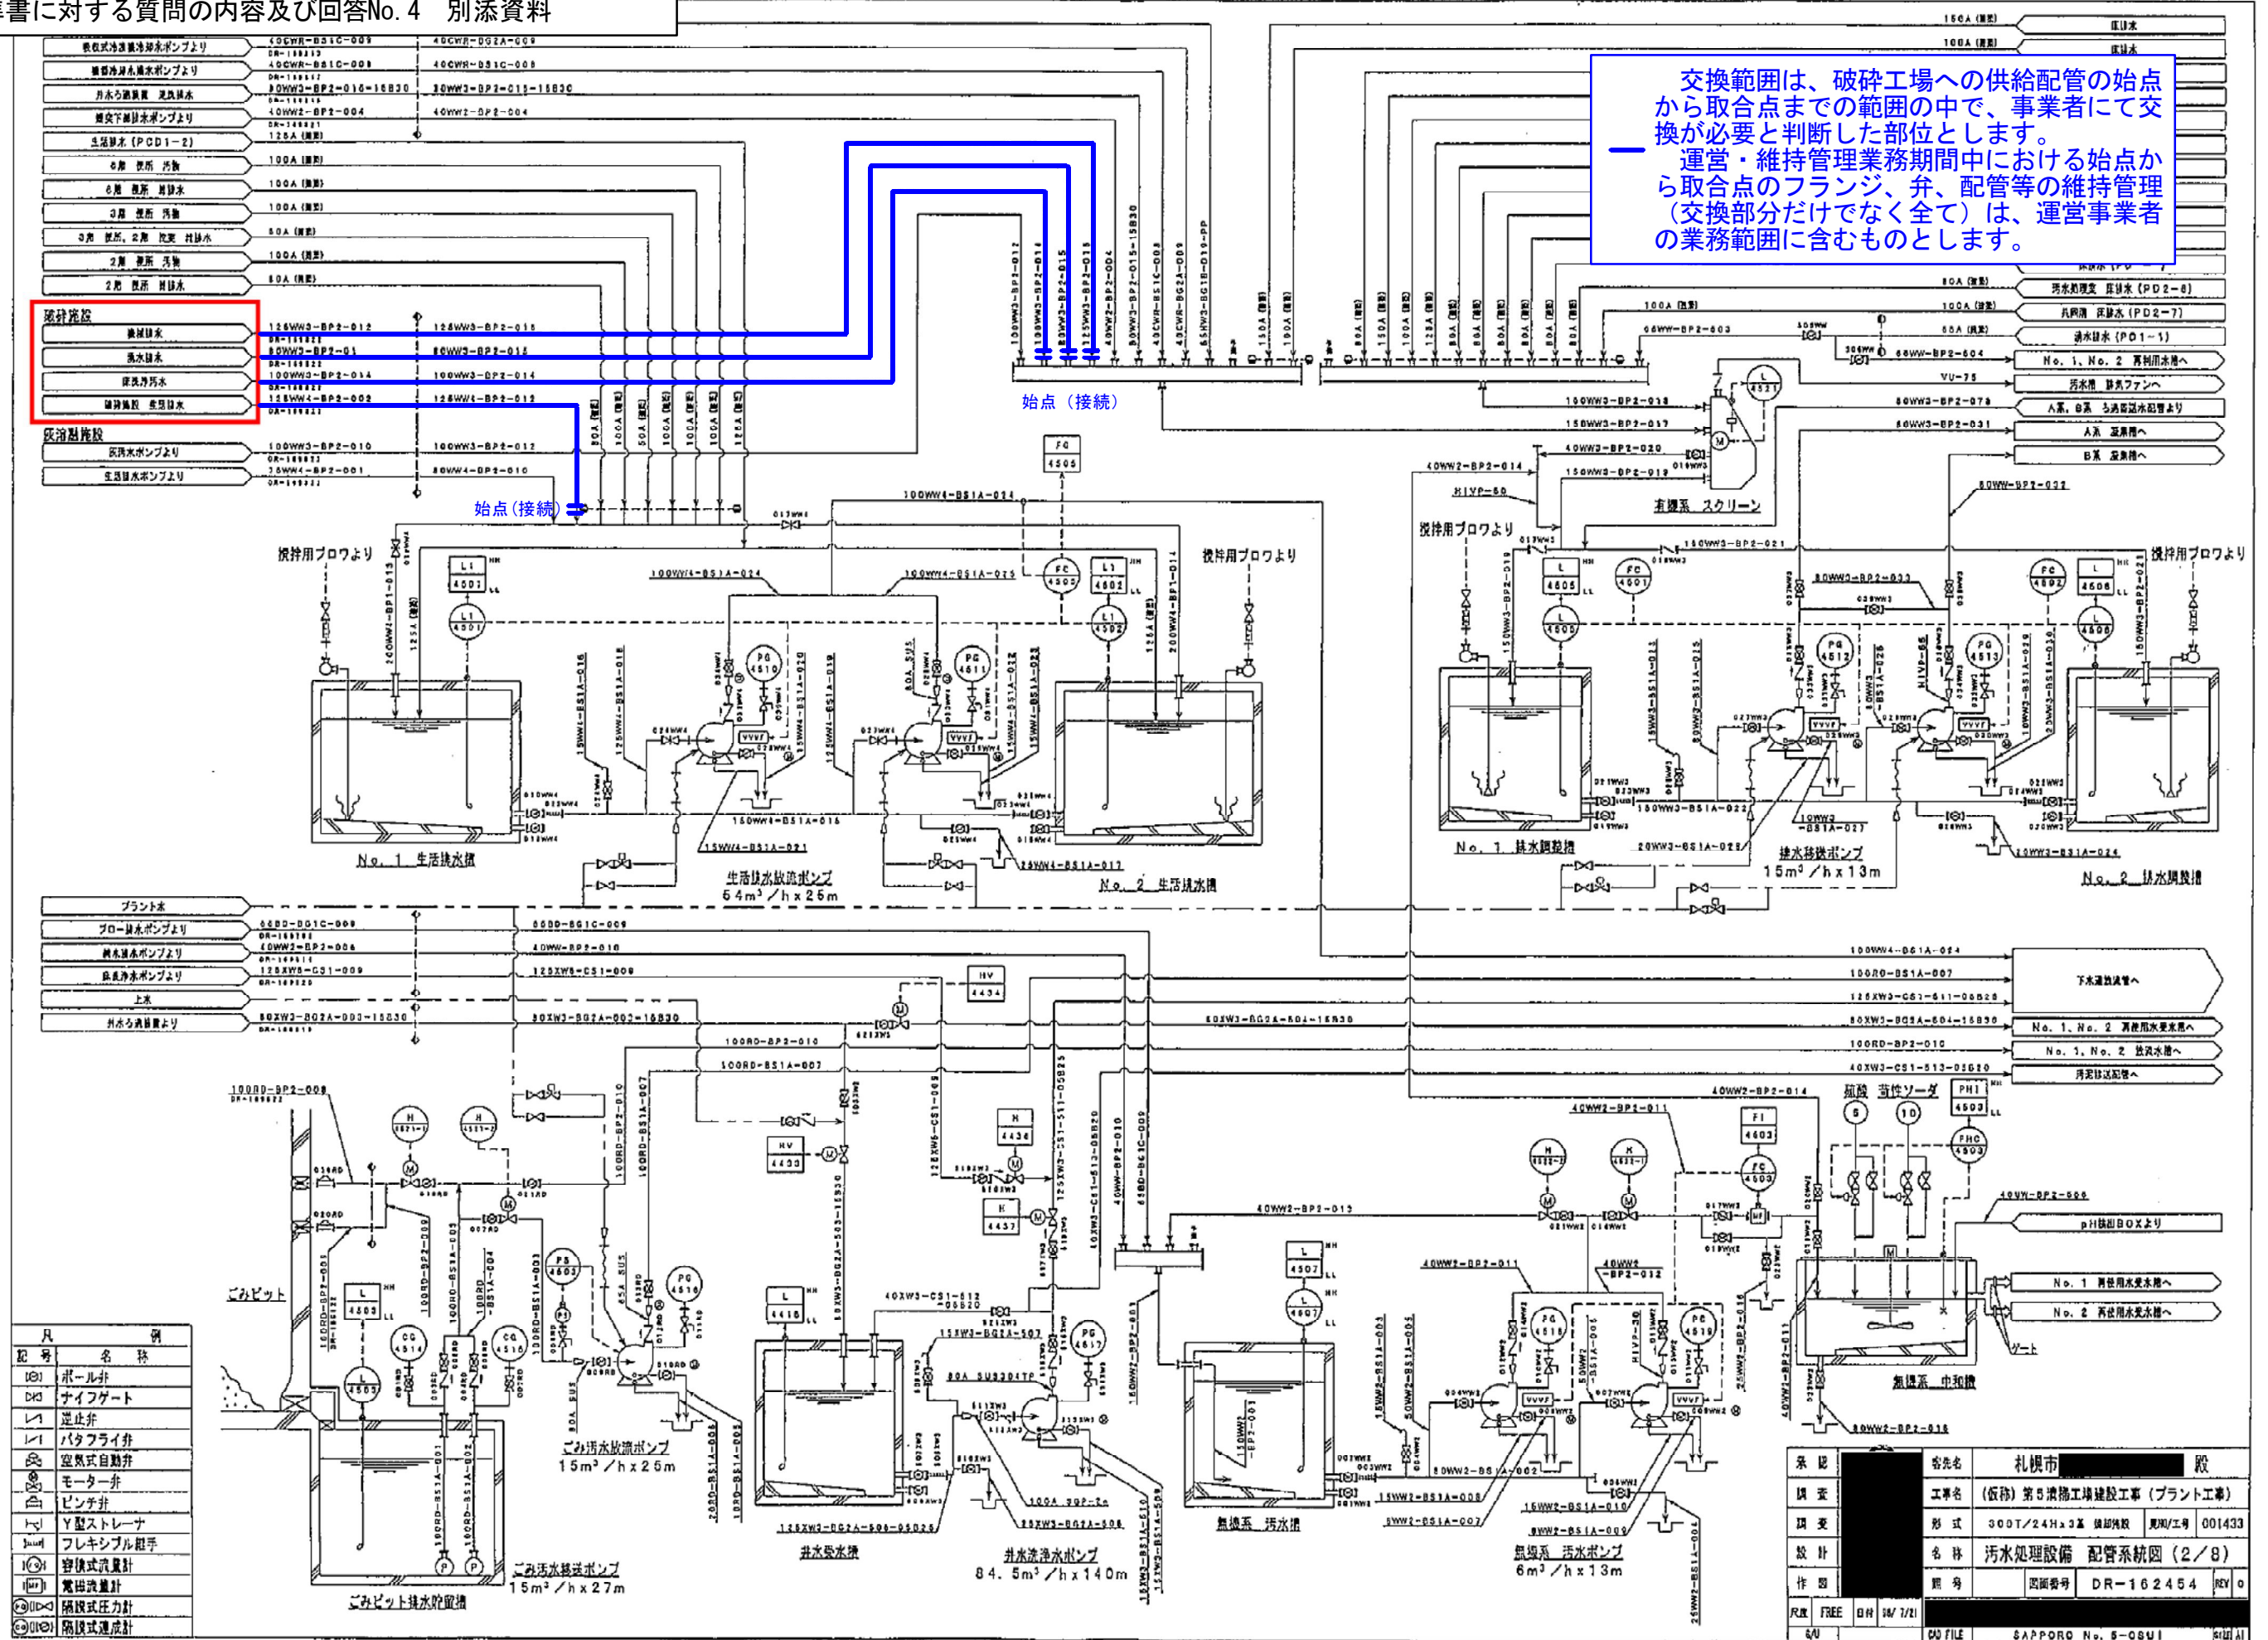

始点 (二次側接続)

始点 (二次側接続)

始点 (二次側接続)

生活用水
(上水)

プラント用水
(再利用水)

プラント用水
(上水+井水)

交換範囲は、破碎工場への供給配管の始点から取合点までの範囲の中で、事業者にて交換が必要と判断した部位とします。

— 運営・維持管理業務期間中における始点から取合点のフランジ、弁、配管等の維持管理(交換部分だけでなく全て)は、運営事業者の業務範囲に含むものとします。

訂正 記号	訂正 内容	日	付	担当	調査	承認
△						

凡 例	記号	名称
△	F1	現場指示流量計
□	FS	フリースイッチ
■	IS	バクトストレーン
▽	SG	サイトグラス
◇	SG	容量式流量計
○	MF	電磁式流量計
●	MF	ボルトアップ
○	MF	吐出
○	MF	可換管
○	MF	電動式ボール
○	MF	ボール
○	MF	電動弁
○	MF	オリフィス流量計

承認	客先名	札幌市	股
調査	工事名	(仮称)第5清掃工場建設工事(プラント工事)	
調査	形式	300T/24H×3基 焼却施設 焼却炉	
設計	名称	給水・排水配管系統図	
作図	図面番号	DR-162212	
尺取	日付	98/07/21	
G/U	CAD FILE	DR-162212.DWG	

