


# 危険物の流出を防止するために

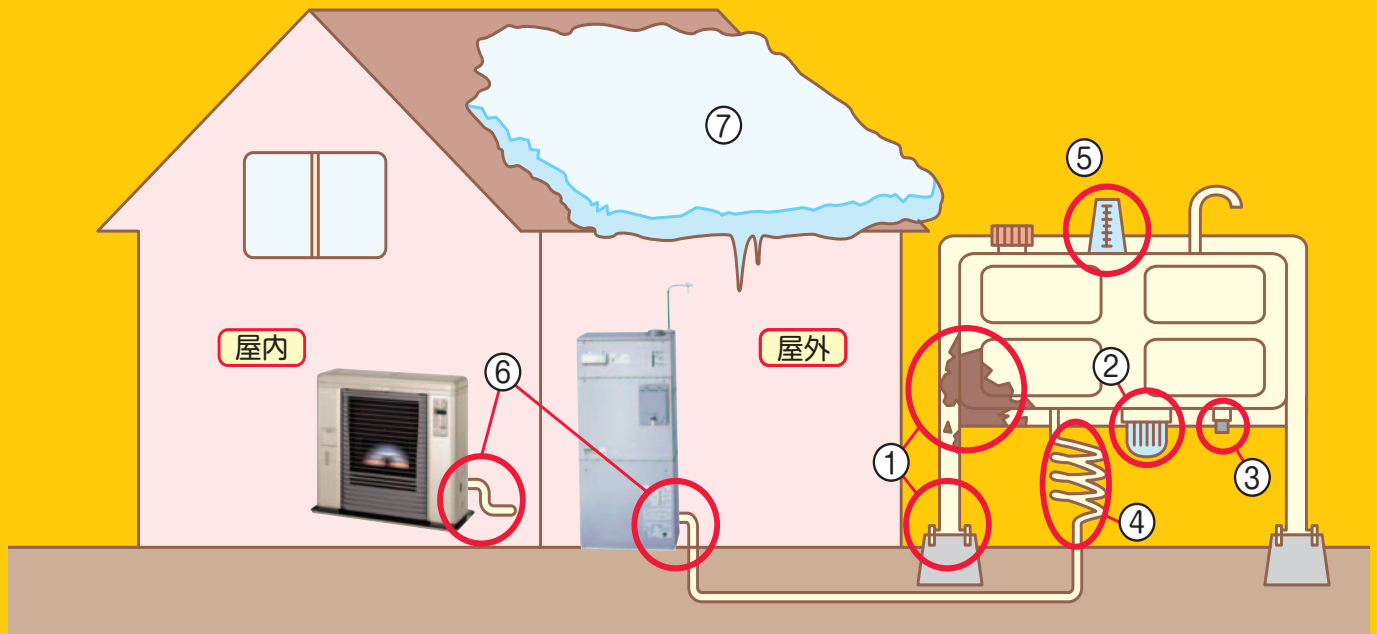

☑ 主な点検箇所	点検内容
<input type="checkbox"/> タンク本体及び脚部	① 塗装の剥離、腐食、変形はないか。また、脚部は架台に固定されボルトの緩みはないか。
<input type="checkbox"/> ストレーナー	② タンク内面の錆びにより、ストレーナーが汚れていないか。 ストレーナーのひび割れ、ゴムパッキンの劣化などによる灯油のにじみはないか。 ストレーナーの接続部や配管の接続部に緩みや灯油のにじみはないか。
<input type="checkbox"/> 水抜きバルブ	③ 水抜きバルブの変形、破損はないか。また、バルブ周辺に灯油のにじみはないか。
<input type="checkbox"/> 配管(地上部分)	④ 配管の変形、亀裂などによる灯油のにじみはないか。 配管接続部又は配管分岐部に灯油のにじみはないか。
<input type="checkbox"/> 油量計	⑤ ゲージの動きに異常はないか。
<input type="checkbox"/> 燃焼機器(屋内・屋外)	⑥ 送油配管に接続されているゴムホースにひび割れ、亀裂はないか。(灯油ストーブ、ロードヒーティング・融雪・給湯などのポイラー)
<input type="checkbox"/> タンク周囲	⑦ 屋根からの落雪、車両が接触するおそれのある場所などにタンクを設置していないか。また、これらに必要な対策を講じているか。

## おかしいな? と思ったら...

- いつもより、ホームタンクに灯油を入れる回数が増えた。
- 油量計がいつの間にか下がっている。
- 水道水が灯油臭い。
- ホームタンク周辺、建物の床下、排水口などから灯油臭がする。



★灯油が流出したとき又はその疑いがあるときは、「119番」又は「最寄りの消防署」に通報してください。

### お問い合わせ先

札幌市消防局 中央区南4条西10丁目 TEL 215-2050  
 中央消防署 中央区南4条西10丁目 TEL 215-2120  
 北消防署 北区北24条西8丁目 TEL 737-2100  
 東消防署 東区北24条東17丁目 TEL 781-2100  
 白石消防署 白石区南郷通6丁目北 TEL 861-2100  
 厚別消防署 厚別区厚別中央1条5丁目 TEL 892-2100

豊平消防署 豊平区月寒東1条8丁目 TEL 852-2100  
 清田消防署 清田区平岡1条1丁目 TEL 883-2100  
 南消防署 南区真駒内幸町1丁目 TEL 581-2100  
 西消防署 西区発寒10条4丁目 TEL 667-2100  
 手稲消防署 手稲区手稲本町2条5丁目 TEL 681-2100

危険物の保安に関する情報は、  
消防局ホームページでご覧いただけます。

<http://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/kikenbutsu/top.html>