

報告書番号 spr-30-5-10
発行日 平成30年6月7日

分析報告書

札幌市市長 秋元 克広 殿


濃度計量証明事業登録 第660号
作業環境測定機関登録 01-43株式会社 環境総合科学
環境計量士（環6407号）：一関 政志

平成30年5月31日にご依頼いただきました試料についての分析結果を証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。


施設名	札幌市共同利用館		
住所		業務名	仕上塗材に係る石綿含有定性分析業務
採取年月日	平成30年5月31日	試料採取者	(株)環境総合科学 一関・佐藤
分析実施日	平成30年5月31日 ~ 平成30年6月7日		
分析内容 建材中のアスベスト（石綿）の定性分析			
分析結果			
		結果	定性結果
建材名			
札幌市共同利用館 建築用仕上塗材			不検出
不検出とは、クリソタール・アモイト・クロソライト・アチライト・トレモイト・アンソライトについて0.1%未満である。			
分析方法 JIS A 1481-1 建材製品中のアスベスト含有率測定方法- 第1部：市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法 計測方法 偏光位相差顕微鏡法			
備考		計測担当者	一関 政志

仕上塗材に係る石綿含有定性分析業務
試料採取箇所図


札幌市共同利用館

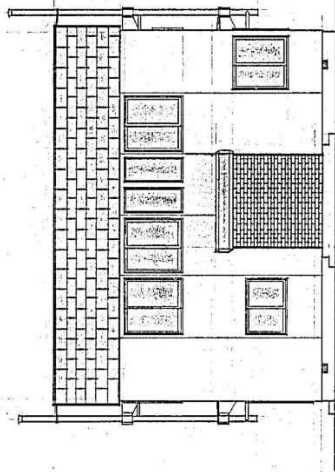


南向立面図

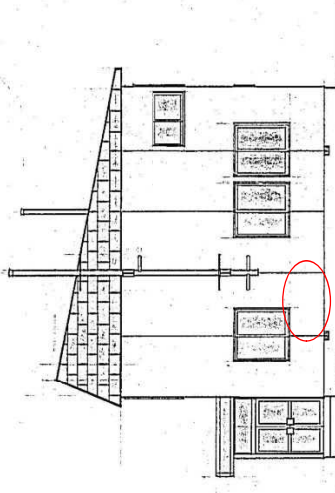

東向立面図

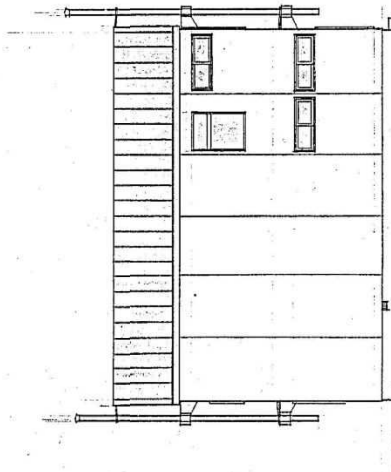

北向立面図

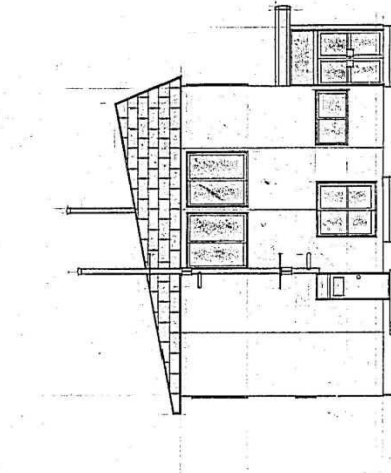

西向立面図

札幌市建築局 建築部

課 名
課 長 藤田 庄司 製 図
建 築 部 認

S 年 月 日

工事名
札幌市共同利用館新築工事

図 番
b / m

図面名
立面図

SCALE
1/100

仕上塗材に係る石綿含有定性分析業務 採取箇所
札幌市共同利用館



①