




履行場所：札幌市南区藤野473番地1

位置図

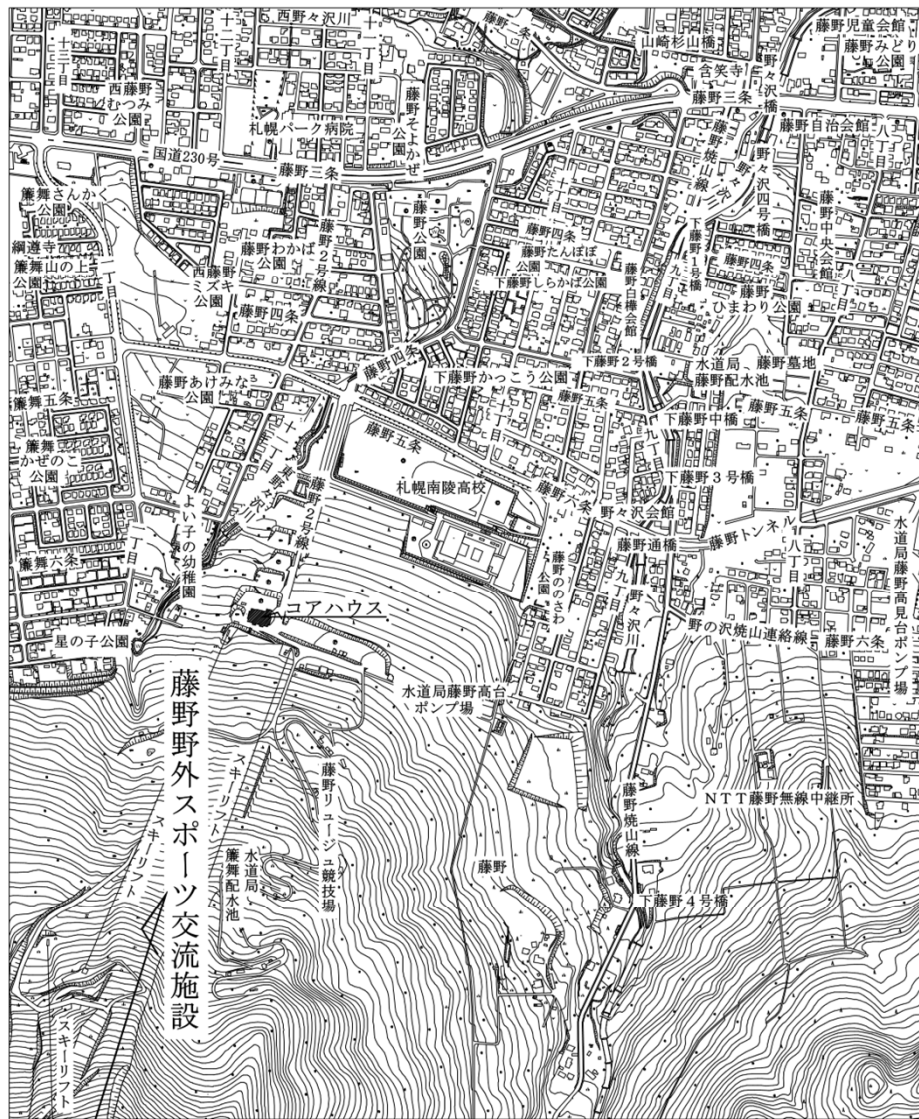

第2ロマンスリフト

第1ペアリフト

第1ロマンスリフト

散水ポンプ室

Fu'Sコアハウス

配置図

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課長

副課長

設計主任

製図

令和6年8月

業務名

藤野野外スポーツ交流施設給水設備保全業務

図面名


位置図・配置図

SCALE

1

図番

3

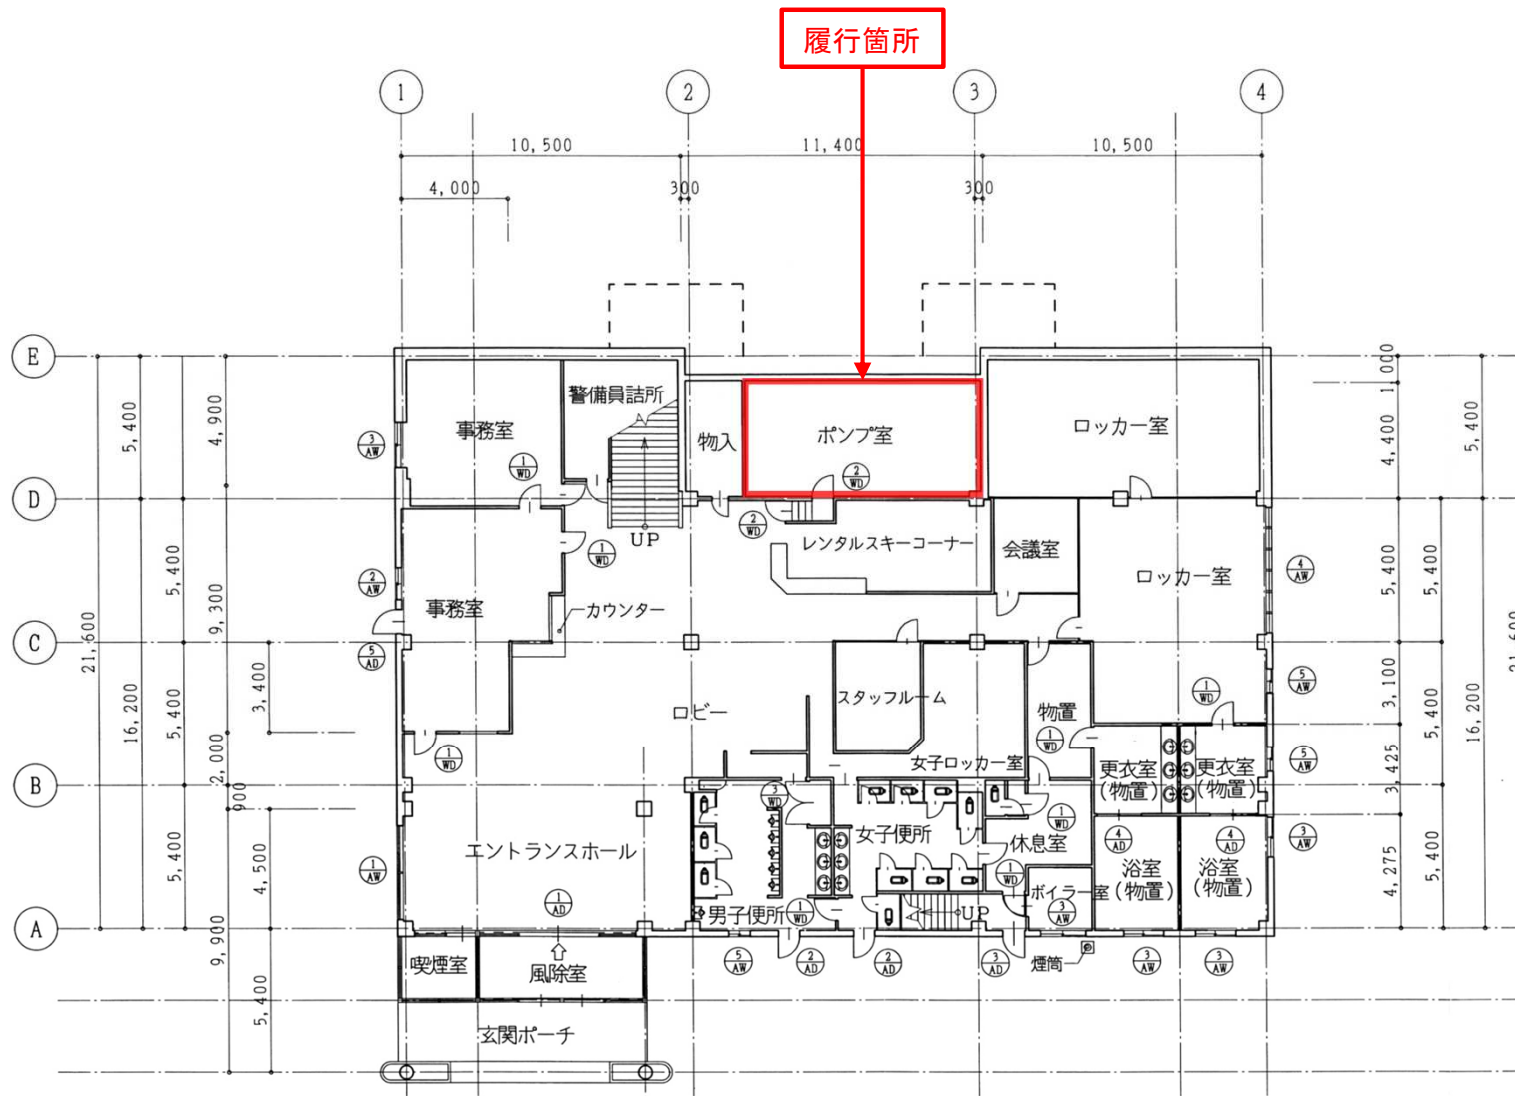

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課 名 課 長 係 長 設計主任 製 図 令和 6 年 8 月

業務名 藤野野外スポーツ交流施設給水設備保全業務


図面名 1階平面図

SCALE 1

図 番 2 3



保全対象：

機 器 表				
記号	機器名称	仕 様	備 考	数量
TW-1	受水槽	3.0TON、1.5×2.0×1.0H、FRP製、耐震2/3G、2層式		1
PU-1	給水ポンプユニット	インバータ給水方式、630L/min×23m、3φ 200V 2.2kW×2	更新	1
		推定末端圧力一定制御、並列交互運転、圧力計付		

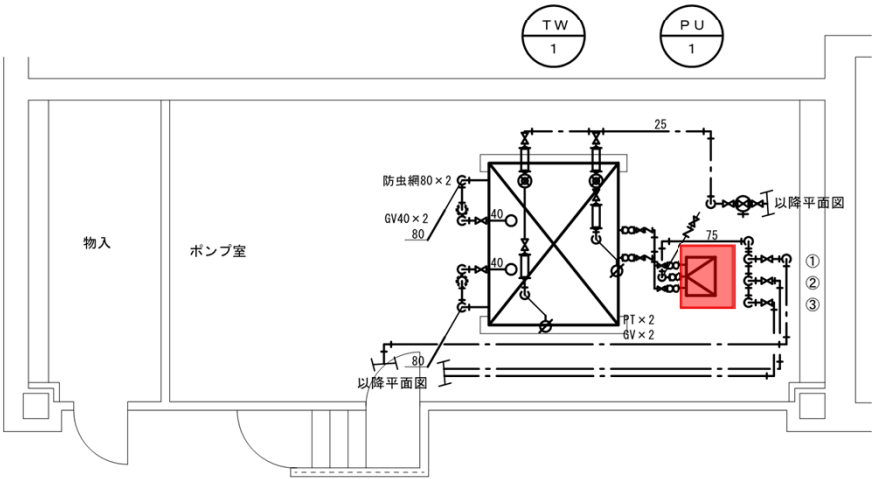

特記事項

- ①配管の更新は仕切弁前まで行うこと（矢印からポンプ側）。
吸込側仕切弁：50A
吐出側仕切弁：65A
- ②吸込側の高さ調整が難しい場合は、受水槽から仕切弁間の配管を更新して対応すること（防振継手、仕切弁は既設流用）。

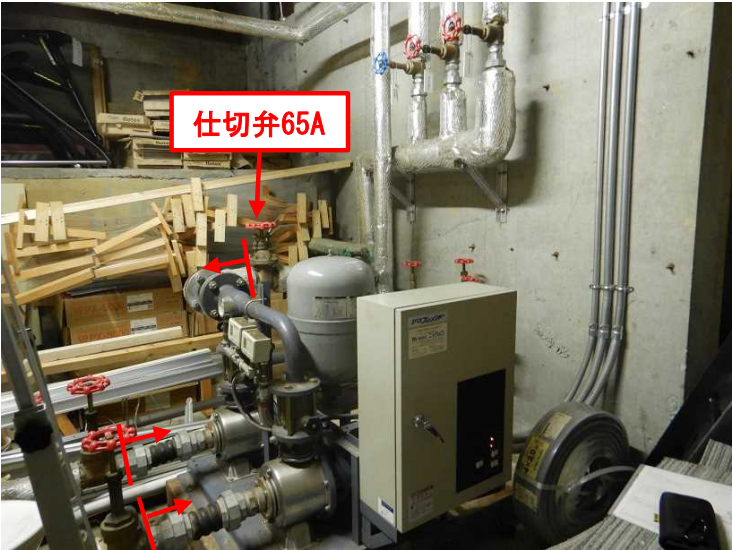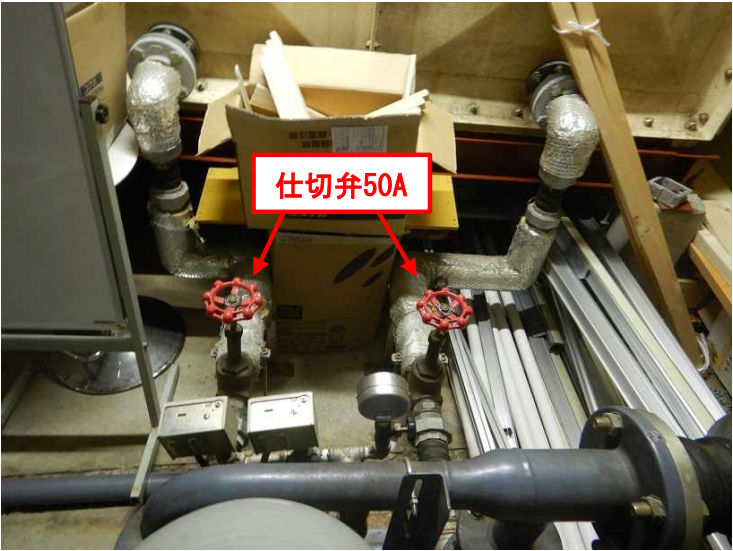

既設ポンプ（50UBPMD52.2）

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課 長	係 長	設計主任	製 図	令和6年8月	業務名	藤野野外スポーツ交流施設給水設備保全業務	図 番
					図面名	ポンプ室詳細図	3
					SCALE	—	3